

## **ANNEX NÚM. 13 - GESTIÓ DE RESIDUS**

## **ANNEX 13 – GESTIÓ DE RESIDUS**

### **ÍNDEX**

<b>1. OBJECTE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L'OBRA .....</b>	<b>2</b>
<b>3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L'OBRA .....</b>	<b>4</b>
<b>4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS.....</b>	<b>5</b>

**APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**APÈNDIX 2: INVENTARI DE RESIDUS POTENCIALS I GESTORS RECOMANATS**

**APÈNDIX 3: PLÀNOLS**

## 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els treballs d'execució de les obres contemplades en el present projecte, d'acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l'adequat tractament dels destinats a eliminació.

De l'Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent:

- Els residus generats de la pròpia construcció (excavacions, rases, etc.) ja vindran, a efectes de pressupost, inclosos al preu de les seves corresponents partides, ja que aquestes contemplen tant l'excavació, com la càrrega dels residus i el seu transport fins a l'abocador. Per tant, aquests residus no generaran costos sobre la gestió de residus.
- Els residus generats pel contractista, com a conseqüència de l'execució de les obres, com palets plàstics, ferro, paper, etc. s'incorporaran al pressupost de l'obra dins del Capítol de Gestió de Residus.

## 2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L'OBRA

En aquest projecte, es pretén condicionar de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram Pk 0+000 al 9+790.

Per a fer-ho, es realitzarà una ampliació de l'actual calçada. L'eixamplament de la calçada es farà cap al costat esquerre o dret de la calçada existent, en funció dels serveis presents en l'àmbit del projecte, realitzar una menor afecció, i l'estudi ambiental de l'INAM. L'eixamplament es complementarà amb la millora del drenatge mitjançant la formació de cunetes transitables, l'ampliació i/o construcció d'obres de drenatge i la millora de la seguretat viària (elements de contenció, senyalització i abalisament).

Durant l'execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És per això que cal realitzar una estimació d'aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del present projecte, els residus es poden classificar de la següent manera:

- **Excavació de terres:** Es preveu un volum d'excavació de terres de 42.890,97 m<sup>3</sup>, estimant-se, una vegada deduït el volum aprofitat a la pròpia obra, un volum excedent d'excavació de terres de 40.105,44 m<sup>3</sup>. Pel que fa al volum de terra vegetal residual (després de l'aprofitament per regeneració dels talussos), serà de 11.866,53 m<sup>3</sup> i les excavacions de les rases produiran un excedent de 14.475,51 m<sup>3</sup>.
- **Afermats:** Tot i que s'ha decidit aprofitar el màxim possible la plataforma existent, es preveu el fressat d'algunes zones, la demolició de paviments d'aglomerat i l'escarificat dels trams de carretera on s'ha millorat el traçat, el que comporta un excedent de 552,15 m<sup>3</sup> de residu amb destí a planta de reciclatge.
- **Enderrocs:** Es preveu la demolició de cunetes de formigó i obres de pas existents del que en resulten 982,92 m<sup>3</sup>.
- **Elements de seguretat, protecció i senyalització:** S'estima el desmuntatge d'uns 992 m de barrera de seguretat, 208 m d'ampits i 44 senyals verticals de trànsit.

La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el present projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER).

### Fitxa per a la definició de la tipologia i l'estimació dels residus d'enderroc de vials

ENDERROC DE VIALS				
Material	Codi CER	Tipologia <sup>2</sup>	Volum real	Volum aparent
		Inert, No Especial, Especial	(m3 residu)	(m3 residu)
Terrenys naturals	170504	Inert	36,000	43,200
Barreges bituminoses	170302	No Especial	552,150	745,403
Ferro i acer	170405	No Especial	293,580	440,370
Plàstic	170203	No Especial		
Barreges construcció i enderroc: Restes desencofrats	170904	No Especial <sup>(3)</sup>	982,920	1.326,942
<b>Total <sup>(4)</sup></b>			<b>1.864,650</b>	<b>2.555,915</b>

## Fitxa per a la definició de la tipologia i l'estimació dels residus d'excavació.

PES DELS RESIDUS D'EXCAVACIÓ				
Material	Codi CER	Tipologia	Volum	Pes
		Inert, No Especial, Especial	m³ Residu	T Residu
Terrenys naturals				
Terra i pedres	170504	Inert	54.580,95	120.078,08
Terra vegetal	200202	Inert	11.866,53	21.359,75
<b>Total</b>			<b>66.447,48</b>	<b>141.437,83</b>

## Fitxa per a la definició de tipologia i estimació dels residus de construcció d'obra nova.

RESIDUS D'OBRA NOVA			
Codi CER	Tipologia	Volum	Pes
Fase de fonamentació i estructures	Inert i No Especial	m³ Residu	T Residu
170101 (Formigó)	Inert	48,00	91,2
170407 (Metalls Barrejats)	No Especial	34,00	76,50
170302 (Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301)	No Especial		
170201 (Fusta)	No Especial	10,00	7,00
170203 (Plàstic)	No Especial	1,00	1,10
150101 (Envasos de paper i cartró)	No Especial		
<b>Total (4)</b>		<b>93,00</b>	<b>175,80</b>
<b>Total per tipologies</b>	<b>Especial (150110)</b>	2,00	3
<b>TOTAL</b>		<b>95,00</b>	<b>178,80</b>

2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocadors.

3 Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes.

4 Excepte els residus Especials.

A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna i externa d'aquest tipus de residus.

MODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les reparacions o reformes)	codi CER	S'Utilitzen?	
		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ			
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles	150101*	X	
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)	150101*	X	
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS			
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080117*		X
- Residus de decapants o desvernissats	080121*		X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080111*		X
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE			
- Dissolvents	070103* 070403* 070404*		X
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)			X
- Residus adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080409*	X	
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS			
- Residus que contenen silicones perilloses	070216*		X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ			
- Restes de desencofrants	170903*	X	
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA			
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses	200121*	X	

### 3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir la generació de residus o de reduir-ne la seva producció.

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d'un procés constructiu (o deconstructiu) és una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva de l'aplicació d'una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l'existència d'una rigorosa legislació específica en la matèria.

Amb anterioritat a l'inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d'un pla de gestió de residus; això, dins de l'àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l'obra imposat per la norma ISO 14001. Aquest haurà d'incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots els possibles supòsits d'abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes:

- Establiment de protocols preventius d'abocaments accidentals

Aquest aspecte, en realitat, representa l'antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que es tracta és de reduir la generació d'aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de processar. En aquest sentit tractarà d'evitar-se a les zones d'obra:

- L'arribada de materials prescindibles i que finalment s'hagin de traduir inevitablement en residus.
- La realització d'operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).
- L'emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.
- La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment de maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a l'efecte dins de l'àmbit de l'obra.
- Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l'efecte dins de l'àmbit de l'obra.

- Recollida selectiva de residus

Com a norma de caràcter general, s'establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s'apostarà per l'anomenada "recollida selectiva", que és el primer i imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs dels treballs.

- Reutilització in situ de materials inerts

Els treballs preparatoris del terreny per a possibilitar la construcció de l'ampliació de calçada, noves estructures i obres de drenatge suposaran una excavació del terreny.

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l'aplicació del recurs de reciclar en origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties procedimentals adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s'adoptarà com a mesura precautòria la realització d'anàlisis de caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament, les restes del formigó de demolició) que s'hagin d'usar en els rebliments. Òbviament, la superació de qualsevol límit crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no reutilització en origen del material inert i la seva canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en detall haurà d'ésser definit en funció de la dinàmica de l'obra i la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti efectivament a terme haurà d'emparar-se en la legislació vigent sobre la gestió de residus.

- Disposició d'espais adequats per a l'emmagatzematge temporal

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l'obra s'establiran punts específicament reservats per a l'emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l'efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en funció dels tipus de materials o substàncies que hagin d'acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es important assenyalar que les substàncies líquides hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a les quals s'haurà dotat d'un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals.

- Correcta Selecció dels Canals d'evacuació i tractament

S'hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d'utilitzar-se per a retirar de l'àmbit de l'obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que sigui possible s'apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més adient que condueixi a la seva eliminació.

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s'ha decidit canalitzar tot aquests materials al corresponent dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del present Projecte Constructiu per a l'excedent dels materials d'excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida "ambientalment productiva" a aquests residus de l'obra; això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l'aprovació de la Direcció d'Obra i de la DAO.

D'altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, la DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com de la dinàmica de recollida i transport des dels punts d'emmagatzematge a l'àmbit de l'obra.

• Revisió de final d'obra

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d'actuació lliure de focus contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d'una revisió de certificació per part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l'activitat constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l'activitat desenvolupada; procedint-se, cas d'ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb l'esmentat objectiu. En aquesta dinàmica lògicament, s'inclouran també les restes resultants del desmantellament de tots els elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l'emmagatzematge de determinades substàncies o residus, etc.).

Tot seguit s'adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l'equip tècnic responsable ha tingut en compte durant la realització del projecte.

**Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte.**

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	X	
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	X	
3	S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?	X	
4	S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?	X	
5	S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.	X	
6	S'ha modulad el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls?	X	
7	S'ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).  Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.  - solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit - solucions de parquet flotant front l'encolat - solucions de façanes industrialitzades - solucions d'estructures industrialitzades - solucions de paviments continus	X	
8	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?	X	

**4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS**

Aquest apartat s'inclou per deixar constància del ventall d'operacions i d'instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord a:

- L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra.

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l'entorn proper d'aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s'ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat portar a abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

A continuació, s'adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l'obra, més apropiades per a l'execució dels treballs.

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA	
1	<p><b>Separació segons tipologia de residu</b></p> <p>Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> Formigó: 80 T</li> <li>- <input type="checkbox"/> Maons, teules, ceràmics: 40 T</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> Metall: 2 T</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> Fusta: 1T</li> <li>- <input type="checkbox"/> Vidre: 1 T</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> Plàstic: 0,5 T</li> <li>- <input type="checkbox"/> Paper i Cartró: 0,5 T.</li> </ul>
	<p><b>Especials</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)</p> <p>La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos.</li> <li>- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals</li> <li>- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.</li> <li>- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.</li> <li>- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites</li> <li>- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials</li> </ul>
	<p><b>Inerts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> contenidor per Inerts barrejats    <input checked="" type="checkbox"/> contenidor per Inerts formigó</li> <li><input type="checkbox"/> contenidor per Inerts ceràmica    <input type="checkbox"/> contenidor per altres Inerts</li> </ul>

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA						
		<input type="checkbox"/> contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador <input checked="" type="checkbox"/> contenidor per metall <input checked="" type="checkbox"/> contenidor per fusta <input checked="" type="checkbox"/> contenidor per plàstic <input type="checkbox"/> contenidor per paper i cartró <input type="checkbox"/> contenidor per ..... <input type="checkbox"/> contenidor per ..... <input type="checkbox"/> contenidor per la resta de residus No especials barrejats <input checked="" type="checkbox"/> contenidor per TOTS els residus No especials barrejats				
	No Especials					
	Inerts + No Especials	Inerts + No Especials: <input type="checkbox"/> contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) (**): Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.				
2	Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra	Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador: (kg): --- (m3): / No es preveu el matxuqueig a l'obra Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) (kg): --- (m3): / No es preveu el matxuqueig a l'obra				
3	Senyalització dels contenidors	Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.				
	Inerts	Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)				
	No Especials barrejats	Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:				
		fusta	ferralla	paper i cartró	plàstic	cables elèctrics
						
	Especials	CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.				
						

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA						
4	Destí dels residus segons tipologia	Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:				
	Inerts	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		Tones	m3	Codi	Nom	
	<input type="checkbox"/> Reciclatge			E-312.96	HERMANOS PELLICÉ, SL	
	<input type="checkbox"/> Planta de transferència					
	<input type="checkbox"/> Planta de selecció					
	<input checked="" type="checkbox"/> Dipòsit*	141.437,83	66.447,48	E-813.03	Dipòsit controlat de terres i runes "GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, SL" Amposta	
	<input checked="" type="checkbox"/> Dipòsit	2.555,915	1.864,650	E-813.03	Dipòsit controlat de terres i runes "GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, SL" Amposta	
	Residus No Especials	Quantitat estimada		Gestor		
		Tones	m3	Codi	Nom	
	Reciclatge:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Reciclatge de metall	76,5	34,00	E-312.96	HERMANOS PELLICÉ, SL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Reciclatge de fusta	7	10,00	E-312.96	HERMANOS PELLICÉ, SL	
	<input checked="" type="checkbox"/> Reciclatge de plàstic	1,1	1,00	E-312.96	HERMANOS PELLICÉ, SL	
	<input type="checkbox"/> Reciclatge paper-cartró			E-312.96	HERMANOS PELLICÉ, SL	
	<input type="checkbox"/> Reciclatge de mescles bituminoses					
	<input type="checkbox"/> Reciclatge altres					
	<input type="checkbox"/> Planta de transferència					
	<input type="checkbox"/> Planta de selecció					
	<input checked="" type="checkbox"/> Dipòsit	91,2	48,00	E-1499.14	CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE)	
	Residus Especials	Quantitat estimada		Gestor		
		Tones	m3	Codi	Nom	

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA					
<input checked="" type="checkbox"/>	Instal·lació de gestió de residus especials	3	2,00	E-312.96	HERMANOS PELLICÉ, SL

\* La gestió d'aquests residus ja està inclosa dins la partida d'excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost de l'obra, d'aquesta manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus.

**APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

## 1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus següents:

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper.
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió.
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.

### CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

### RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

### CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.

### A L'OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts

de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DO.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les característiques de terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DO.

### A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DO no accepti com a útils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

## 2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

## 3 UNITAT I CRITERIS D'ABONAMENT

### CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m<sup>3</sup> de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

### TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m<sup>3</sup> de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DO.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

#### RESIDUS ESPECIALS:

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

#### TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

#### DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

### 4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998)

RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001)

RD 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova "Catàleg de Residus de Catalunya" (DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999).

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el "Catàleg de residus de Catalunya" (DOGC 2865, de 12.4.1999).

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002).

**APÈNDIX 2: INVENTARI DE RESIDUS POTENCIALS I GESTORS RECOMANATS**

Nú m.	TIPUS/DESCRIPCIÓ DEL RESIDU	ORIGEN	CODI RESIDU MAM (CER)	CODI VAL	COD I TDR	GESTOR Proposat	Classific. (*)	
							NE	ES
1	Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	Restes materials	080111	V21 V61 V91	T24 T21	SARPI CONSTANTÍ , SLU		X
2	Residus de decapants o eliminadors de pintura i vernís	Restes materials	080121	V21	T24 T21 T22	SARPI CONSTANTÍ , SLU		X
3	Olis sintètics de motor, transmissió mecànica i lubricants	Manteniment de maquinària	130206	V22	T21 T22	SARPI CONSTANTÍ , SLU		X
4	Fueloil i gasoil	Manteniment de maquinària	130701	V61 V23		SARPI CONSTANTÍ , SLU		X
5	Gasolina	Manteniment de maquinària	130702	V23 V61		SARPI CONSTANTÍ , SLU		X
6	Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquests	Embalatges diversos	150110	V51	T21 T36 T13	SARPI CONSTANTÍ , SLU		X
7	Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies	Restes materials	150202	V13 V41	T24 T21 T22 T31 T36	SARPI CONSTANTÍ , SLU		X

Nú m.	TIPUS/DESCRIPCIÓ DEL RESIDU	ORIGEN	CODI RESIDU MAM (CER)	CODI VAL	COD I TDR	GESTOR Proposat	Classific. (*)	
							NE	ES
8	Filtres d'oli	Manteniment de maquinària	160107	V22 V41		HERMANOS PELLICÉ, SL		X
9	Líquids de frens	Manteniment de maquinària	160113	V21	T21	SARPI CONSTANTÍ , SLU		X
10	Equips rebutjats que contenen amiant lliure	Restes materials	160212		T13 T32	TRATAMIENTOS Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, SA (TRISA)		X
11	Envasos de paper i cartró	Restes materials	150101	V11 V51 V61 V85	T12	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
12	Envasos de plàstic	Restes materials	150102	V51 V12 V61	T12	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
13	Envasos de fusta	Restes materials	150103	V15 V51 V61	T12	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
14	Envasos metàl·lics	Restes materials	150104	V51 V41	T12	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
15	Formigó	Enderrocs, restes d'execució (fonaments)	170101	V71	T15 T11	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
16	Fusta	Restes materials	170201	V15 V61		HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
17	Plàstic	Restes materials	170203	V12	T12	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	

Nú m.	TIPUS/DESCRIPCIÓ DEL RESIDU	ORIGEN	CODI RESIDU MAM (CER)	CODI VAL	COD I TDR	GESTOR Proposat	Classific. (*)	
							NE	ES
18	Mescles bituminoses que no contenen quitrà d'hulla	Restes de mescles bituminoses (afermats)	170302	V71	T12	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
19	Metalls mesclats	Restes materials	170407	V41		HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
20	Terres, sorres, pedres	Moviment de terres	170504	V71 V84	T15 T11 T12	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
21	Paper i cartró	Restes materials	200101	V11 V61 V85		HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
22	Plàstics	Restes materials	200139	V12 V61		HERMANOS PELLICÉ, SL	X	
23	Terra i pedres	Moviment de terres	200202	V71 V84	T11	HERMANOS PELLICÉ, SL	X	

\*En cas de que no existeixin gestors per residus especials i no especials propers a aquesta comarca, s'intentarà portar a les centrals més pròximes i si per longitud no surt rentable es reduiran al màxim els residus.

ABOCADOR	CODI GESTOR	OPERACIONS AUTORITZADES	ADREÇA FÍSICA	ADREÇA CORRESPONDÈNCIA
SARPI CONSTANTÍ, SLU	E-466.97	T21 Incineració de residus no halogenats	POL. IND. CONSTANTÍ - AV. D'EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ	POL. IND. CONSTANTÍ - AV. D'EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ
		T22 Incineració de residus halogenats		
		T23 Incineració de residus sanitaris		
		T24 Tractament per evaporació		
		T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència		
		V61 Utilització com a combustible		
GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, SL	E-813.03	T15 Deposició en dipòsit de terres i runes	POL. IND. 59 - PARTIDA LA FERRERET A, PARC. 17-18 43870 AMPOSTA	C/ NAPOLS, 222-224 BX 08013 BARCELONA
TRATAMIENTOS Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, SA (TRISA)	E-03.85	T24 Tractament per evaporació	POL. IND. CONSTANTÍ - AV. EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ	POL. IND. CONSTANTÍ - AV. EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ
		T31 Tractament fisicoquímico i biològic		
		T32 Tractament específic		
		T33 Estabilització		
		T35 Oxidació humida		
		T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència		

ABOCADOR	CODI GESTOR	OPERACIONS AUTORITZADES	ADREÇA FÍSICA	ADREÇA CORRESPONDÈNCIA
EXCAVACIONS ULLDECONA, SL	E-1033.08	V71 Utilització en la construcció	POL.83, PARCEL·LES 57,58, 59 I 133 43550 ULLDECONA	C/ CALVARI, 48 43550 ULLDECONA

ABOCADOR	CODI GESTOR	OPERACIONS AUTORITZADES	ADREÇA FÍSICA	ADREÇA CORRESPONDÈNCIA
CONSORCI DE POLÍTQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE)	E-1499.14	T12 Deposició de residus no especials	CTRA. SANTA BÀRBARA-MAS DE BARBERANS, S/N 43514 MAS DE BARBERANS	PL. LLUÍS COMPANYS, S/N 43870 AMPOSTA
		V83 Compostatge		
HERMANOS PELLICÉ, SL	E-312.96	T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència	CTRA. SANTA BÀRBARA, KM 2 43870 AMPOSTA	CTRA. SANTA BÀRBARA, KM 2 43870 AMPOSTA
		V11 Reciclatge de paper i cartró		
		V12 Reciclatge de plàstics		
		V14 Reciclatge de vidre		
		V15 Reciclatge i reutilització de fustes		
		V41 Recicl. i recup. de metalls o compostos metàl·lics		
		V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús		
V71 Utilització en la construcció				
LESTACA PROYECTOS, SL	E-1825.19	T11 Deposició de residus inerts	PARATGE LES VALLS 43970 RIBA-ROJA D'EBRE	C/ FRAY JUNÍPERO SERRA, 65 08030 BARCELONA
		T12 Deposició de residus no especials		

**EXCAVACIONS ULLDECONA, SL**Codi gestor  
E-1033.08Codi NIMA  
4300055531Adreça física  
POL.83, PARCEL·LES 57,58, 59 I 133  
43550 ULLDECONAAdreça de correspondència  
C/ CALVARI, 48  
43550 ULLDECONATelèfon  
606464816E-mail  
sauch.viladot@allianzmed.es**LOCALITZACIÓ**Veure localització Coordenades UTM ETRS89  
X: 279841 // Y: 4500024**DADES DE L'ACTIVITAT**

Activitat

PLANTA DE RECICLATGE. RUNES

Operacions autoritzades

V71 Utilització en la construcció

LESTACA PROYECTOS, SL	
<b>Codi gestor</b> E-1825.19	<b>Codi NIMA</b> 4300112488
<b>Adreça física</b> PARATGE LES VALLS 43970 RIBA-ROJA D'EBRE	<b>Adreça de correspondència</b> C/ FRAY JUNÍPERO SERRA, 65 08030 BARCELONA
<b>Telèfon</b> 977275230	<b>E-mail</b> <a href="mailto:noel.fernandez@heraholding.com">noel.fernandez@heraholding.com</a>
<b>Fax</b>	<b>Web</b>

LOCALITZACIÓ	
Veure localització <input type="text"/>	<b>Coordenades UTM ETRS89</b> X: 288624 // Y: 4575025

DADES DE L'ACTIVITAT
<b>Activitat</b>
DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS NO PERILLOSOS (CLASSE II), RESTRINGIT PER L'AUTORITZACIÓ.
<b>Operacions autoritzades</b>
T11 Deposició de residus inerts
T12 Deposició de residus no especials

HERMANOS PELLICÉ, SL	
<b>Codi gestor</b> E-312.96	<b>Codi NIMA</b> 4300016916
<b>Adreça física</b> CTRA. SANTA BÀRBARA, KM 2 43870 AMPOSTA	<b>Adreça de correspondència</b> CTRA. SANTA BÀRBARA, KM 2 43870 AMPOSTA
<b>Telèfon</b> 977701345	<b>E-mail</b> <a href="mailto:pellice@pellice.es">pellice@pellice.es</a>
<b>Fax</b> 977702550	<b>Web</b> <a href="http://www.pellice.es">www.pellice.es</a>

LOCALITZACIÓ	
Veure localització <input type="text"/>	<b>Coordenades UTM ETRS89</b> X: 293593 // Y: 4508429

DADES DE L'ACTIVITAT
Adaptat al RD 110/2015 de RAEE: Sí
<b>Activitat</b>
DESCON. VFU, RECUP. PAPER, FERRALLA, PLASTIC MITJANÇANT CLAS. I PREMSAT, DE FUSTA, PALETS, VIDRE MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, TRIATGE RESIDUS GENERALS I VOLUMINOSOS, TRIATGE RUNA, TRITURACIÓ PODA I FUSTES, CRT DE RP...INCLOS RAEE )
<b>Operacions autoritzades</b>
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús
V71 Utilització en la construcció

CONSORCI DE POLÍTQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE)	
<b>Codi gestor</b> E-1499.14	<b>Codi NIMA</b> 4300023431
<b>Adreça física</b> CTRA. SANTA BÀRBARA-MAS DE BARBERANS, S/N 43514 MAS DE BARBERANS	<b>Adreça de correspondència</b> PL. LLUÍS COMPANYYS, S/N 43870 AMPOSTA
<b>Telèfon</b> 977707045	<b>E-mail</b> <a href="mailto:nsanz@copate.cat">nsanz@copate.cat</a>
<b>Web</b> <a href="http://www.copate.cat">www.copate.cat</a>	

LOCALITZACIÓ	
Veure localització 	Coordenades UTM ETRS89 X: 280460 // Y: 4510353

DADES DE L'ACTIVITAT
<b>Activitat</b>
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS (CLASSE II) I COMPOSTATGE DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS (FORM).
<b>Operacions autoritzades</b>
T12 Deposició de residus no especials
V83 Compostatge

TRATAMIENTOS Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, SA (TRISA)	
<b>Codi gestor</b> E-03.85	<b>Codi NIMA</b> 4300027415
<b>Adreça física</b> POL. IND. CONSTANTÍ - AV. EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ	<b>Adreça de correspondència</b> POL. IND. CONSTANTÍ - AV. EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ
<b>Telèfon</b> 977296522	<b>E-mail</b> <a href="mailto:alberto.arense@fcc.es">alberto.arense@fcc.es</a>
<b>Fax</b> 977522387	

LOCALITZACIÓ	
Veure localització 	Coordenades UTM ETRS89 X: 346240 // Y: 4558242

DADES DE L'ACTIVITAT
<b>Activitat</b>
TRACTAMENT FÍSICO-QUÍMIC, EVAPO-OXIDACIÓ, AEROFLOTACIÓ, CENTRIFUGACIÓ, BIOLÒGIC I D'ESTABILITZACIÓ, CRT DE RESIDUS VALORITZABLES ENERGETICAMENT, I ENSACAT RESIDUS D'ACORD AMB RELACIÓ A T1CNS120205, TRITURACIÓ ENVASOS PLÀSTIC BUI TS, CRT DE RESIDUS
<b>Operacions autoritzades</b>
T24 Tractament per evaporació
T31 Tractament fisicoquímic i biològic
T32 Tractament específic
T33 Estabilització
T35 Oxidació humida
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, SL	
<b>Codi gestor</b> E-813.03	<b>Codi NIMA</b> 4300040033
<b>Adreça física</b> POL. IND. 59 - PARTIDA LA FERRERETA, PARC. 17-18 43870 AMPOSTA	<b>Adreça de correspondència</b> C/ NAPOLS, 222-224 BX 08013 BARCELONA
<b>Telèfon</b> 934147488	<b>E-mail</b> <a href="mailto:gestora@grc.cat">gestora@grc.cat</a>
<b>Fax</b>	<b>Web</b> <a href="http://www.grc.cat">www.grc.cat</a>

LOCALITZACIÓ	
Veure localització 	<b>Coordenades UTM ETRS89</b> X: 294821 // Y: 4506676

DADES DE L'ACTIVITAT
<b>Activitat</b>
MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.
<b>Operacions autoritzades</b>
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes

SARPI CONSTANTÍ, SLU	
<b>Codi gestor</b> E-466.97	<b>Codi NIMA</b> 4300037100
<b>Adreça física</b> POL. IND. CONSTANTÍ - AV. D'EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ	<b>Adreça de correspondència</b> POL. IND. CONSTANTÍ - AV. D'EUROPA, S/N 43120 CONSTANTÍ
<b>Telèfon</b> 977296561	<b>E-mail</b> <a href="mailto:oriol.sanchez@veolia.com">oriol.sanchez@veolia.com</a>
<b>Fax</b> 977524964	<b>Web</b> <a href="http://www.sarpindustries.fr">www.sarpindustries.fr</a>

LOCALITZACIÓ	
Veure localització 	<b>Coordenades UTM ETRS89</b> X: 347320 // Y: 4558170

DADES DE L'ACTIVITAT
<b>Activitat</b>
INCINERACIÓ I VALORITZACIÓ ENERGETICA DE RESIDUS; EVAPORACIÓ DE RESIDUS (1ERA FASE), I CRT (INCLOU REENVASAT); (RELACIÓ SEGONS EXPEDIENT T1CS180156)
<b>Operacions autoritzades</b>
T21 Incineració de residus no halogenats
T22 Incineració de residus halogenats
T23 Incineració de residus sanitaris
T24 Tractament per evaporació
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V61 Utilització com a combustible


**APÈNDIX 3: PLÀNOLS**



UBICACIÓ DE SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL, I ÀREES AUXILIARIS (TALLERS, ZONES D'APLEC I MAGATZEMS)

SANT CARLES DE LA RÀPITA

P o r t d e l s A l f a c s

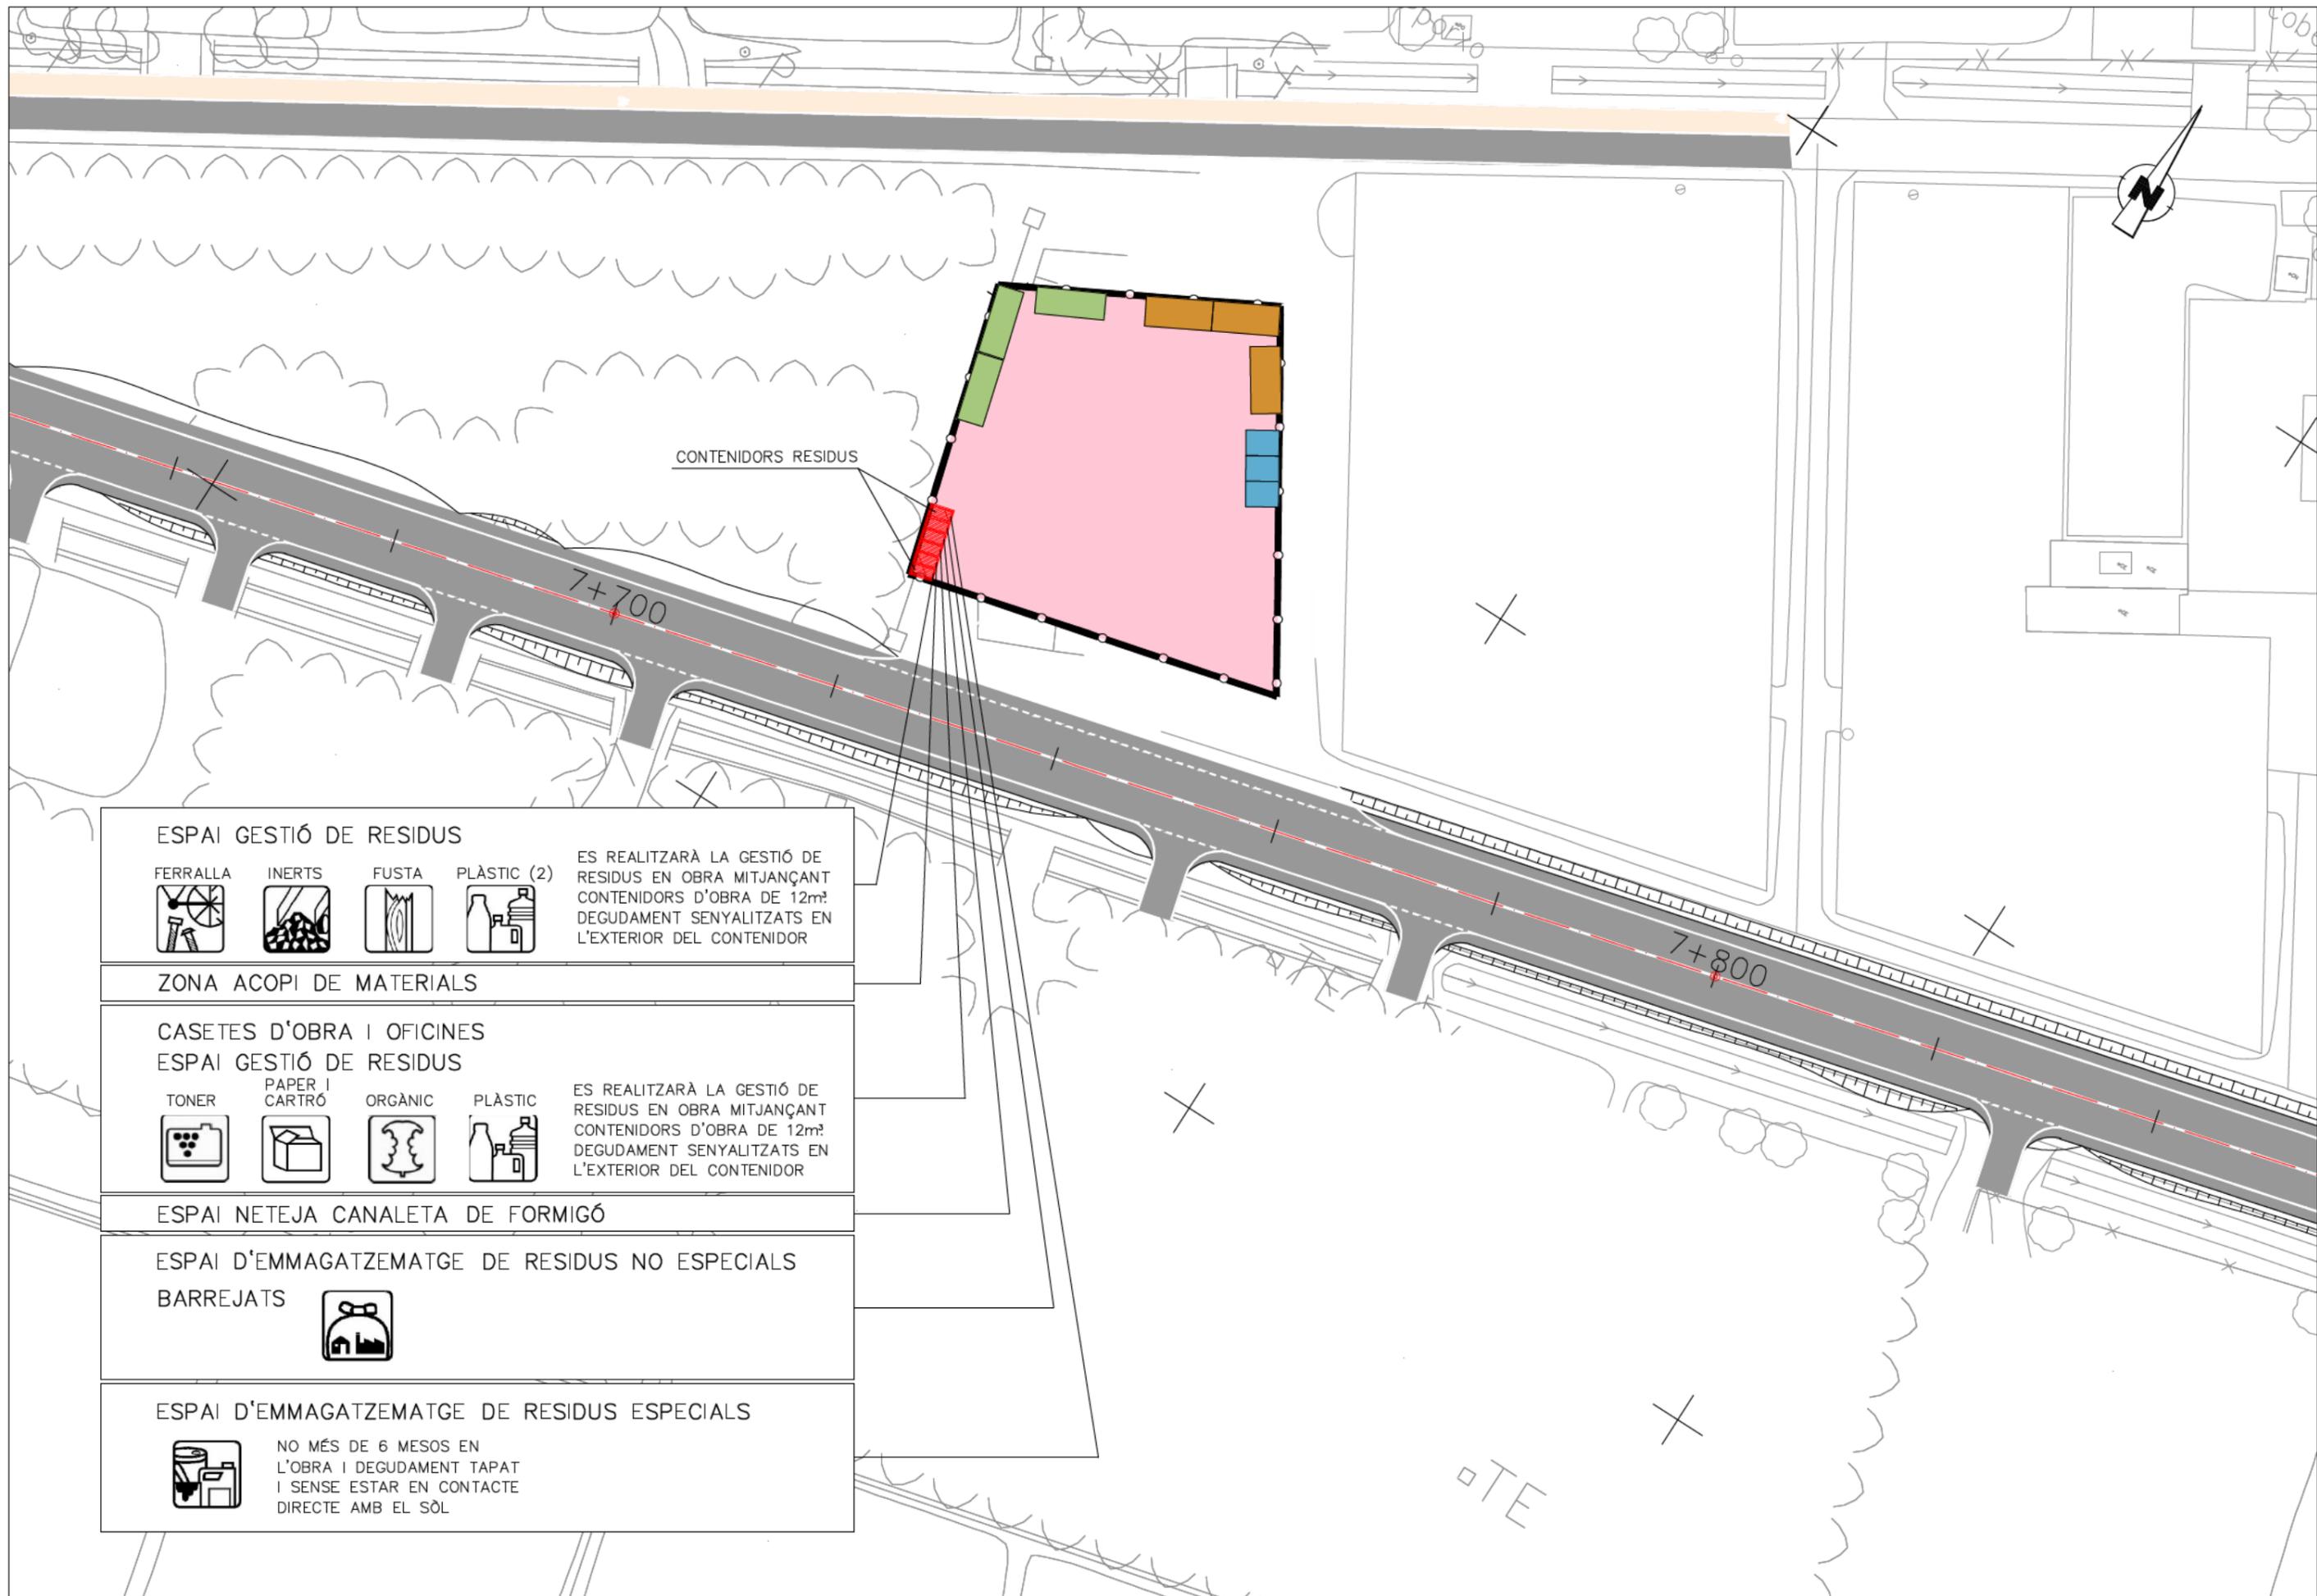

CONTENIDORS RESIDUS

7+700

7+800

OTE

**ESPAI GESTIÓ DE RESIDUS**

- FERRALLA
- INERTS
- FUSTA
- PLÀSTIC (2)

ES REALITZARÀ LA GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA MITJANÇANT CONTENIDORS D'OBRA DE 12m² DEGUDAMENT SENYALITZATS EN L'EXTERIOR DEL CONTENIDOR

**ZONA ACOPI DE MATERIALS**

**CASETES D'OBRA I OFICINES**  
**ESPAI GESTIÓ DE RESIDUS**

- TONER
- PAPER I CARTRO
- ORGÀNIC
- PLÀSTIC

ES REALITZARÀ LA GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA MITJANÇANT CONTENIDORS D'OBRA DE 12m² DEGUDAMENT SENYALITZATS EN L'EXTERIOR DEL CONTENIDOR

**ESPAI NETEJA CANALETA DE FORMIGÓ**

**ESPAI D'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS NO ESPECIALS**  
**BARREJATS**



**ESPAI D'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS ESPECIALS**



NO MÉS DE 6 MESOS EN L'OBRA I DEGUDAMENT TAPAT I SENSE ESTAR EN CONTACTE DIRECTE AMB EL SÒL

## **ANNEX NÚM. 14 - JUSTIFICACIÓ DE PREUS**















## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						22,15
			Mà d'obra.....			2,12
			Maquinària.....			7,14
			Materials.....			12,60
			Altres.....			0,29
			Suma la partida.....			22,15
			Costos indirectes.....	6%		1,33
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,48</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E0331	m3	Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.			
0,006	h	Cap de colla	26,02	0,16	
0,050	h	Peó	20,41	1,02	
1,000	m3	Sòl seleccionat tipus 2	18,33	18,33	
0,040	h	Motoanivelladora	73,35	2,93	
0,010	h	Camió cisterna de 8 m³	48,00	0,48	
0,050	h	Corró vibratori autop. 8 a 10 t	46,26	2,31	
0,103	%	Despeses auxiliars	6,00	0,62	
					25,85
			Mà d'obra.....		1,18
			Maquinària.....		5,72
			Materials.....		18,33
			Altres.....		0,62
			Suma la partida.....		25,85
			Costos indirectes.....	6%	1,55
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>27,40</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

E03341	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm, inclòs neteja, càrrega i transport de restes de runes a l'abocador, cànon d'abocament.			
0,005	h	Cap de colla	26,02	0,13	
0,050	h	Peó	20,41	1,02	
0,050	h	Serra de disc	12,00	0,60	
0,006	h	Camió de 12 tn	41,20	0,25	
0,006	h	Escombradora autopropulsada	42,15	0,25	
0,017	%	Despeses auxiliars	6,00	0,10	
					2,35
			Mà d'obra.....		1,15
			Maquinària.....		1,10
			Altres.....		0,10
			Suma la partida.....		2,35
			Costos indirectes.....	6%	0,14
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>2,49</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

E0335	m3	Pedraplé en fons de caixa amb material 8-50 cm procedent de préstec (nucli de voladura), consolidat amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.			
0,002	h	Cap de colla	26,02	0,05	
0,030	h	Peó	20,41	0,61	
1,000	m3	Material 5-70 cm procedent préstec	14,70	14,70	
0,010	h	Motoanivelladora	73,35	0,73	
0,010	h	Camió cisterna de 8 m³	48,00	0,48	
0,040	h	Corró vibratori autop. 8 a 10 t	46,26	1,85	
0,040	h	Pala carregadora sobre orugues	73,35	2,93	
0,201	%	Despeses auxiliars	6,00	1,21	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						22,56
			Mà d'obra.....			0,66
			Maquinària.....			5,99
			Materials.....			14,70
			Altres.....			1,21
			Suma la partida.....			22,56
			Costos indirectes.....	6%		1,35
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,91</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E0341	u	Cales pera a la localització dels serveis existents, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs presa de dades, abalisament i posterior tapat de la cala.			
1,000	h	Retroexcavadora 100 hp	59,41	59,41	
0,100	h	Cap de colla	26,02	2,60	
0,500	h	Oficial 1ª	24,56	12,28	
1,000	h	Peó	20,41	20,41	
					94,70
			Mà d'obra.....		35,29
			Maquinària.....		59,41
			Suma la partida.....		94,70
			Costos indirectes.....	6%	5,68
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>100,38</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

E04102	t	Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg com a màxim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.			
0,010	h	Cap de colla	26,02	0,26	
0,015	h	Peó	20,41	0,31	
1,000	t	Bloc pedra calcària esc. 400 kg	20,00	20,00	
0,015	h	Pala carregadora sobre orugues	73,35	1,10	
0,015	h	Camió de trabuc 16 m³	45,40	0,68	
					22,35
			Mà d'obra.....		0,57
			Maquinària.....		1,78
			Materials.....		20,00
			Suma la partida.....		22,35
			Costos indirectes.....	6%	1,34
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>23,69</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

E04111	t	Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.			
0,010	h	Cap de colla	26,02	0,26	
0,015	h	Peó	20,41	0,31	
1,000	t	Bloc pedra calcària.esc.400-800 kg	20,00	20,00	
0,015	h	Pala carregadora sobre orugues	73,35	1,10	
0,015	h	Camió de trabuc 16 m³	45,40	0,68	
					22,35
			Mà d'obra.....		0,57
			Maquinària.....		1,78
			Materials.....		20,00
			Suma la partida.....		22,35
			Costos indirectes.....	6%	1,34
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>23,69</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Ampostà)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E04121</b>		<b>t</b>	<b>Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 kg a 1500 kg, com a màxim, col·locats amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.</b>			
	0,010	h	Cap de colla	26,02	0,26	
	0,015	h	Peó	20,41	0,31	
	1,000	t	Bloc pedra calcària esc. >800 kg	20,00	20,00	
	0,015	h	Pala carregadora sobre orugues	73,35	1,10	
	0,015	h	Camió de trabuc 16 m²	45,40	0,68	
						22,35
			Mà d'obra.....			0,57
			Maquinària.....			1,78
			Materials.....			20,00
			Suma la partida.....			22,35
			Costos indirectes.....	6%		1,34
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,69</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

<b>E04213</b>		<b>m2</b>	<b>Mur de fàbrica de blocs de formigó prefabricat de 40x20x20 cm tipus Split o similar, de color a determinar per la Direcció d'Obra, a cara vista, collats amb morter de ciment blanc i sorra de marbre 1:4., inclòs part proporcional del massissat interior amb formigó tipus HA-25 vibrat, armat amb barres d'acer corrugat B500S i forquilla de fixació, totalment acabat.</b>			
	0,200	h	Cap de colla	26,02	5,20	
	0,800	h	Oficial 1ª	24,56	19,65	
	0,800	h	Peó	20,41	16,33	
	12,500	u	Bloc de formigó SPLIT	1,83	22,88	
	7,250	kg	Acer corrugat B500S en barres	1,10	7,98	
	0,130	m3	Formigó HA-25 posat a l'obra	100,00	13,00	
	0,016	m3	Mortor de ciment elaborat a l'obra	54,62	0,87	
	0,700	%	Despeses auxiliars	6,00	4,20	
						90,11
			Mà d'obra.....			41,51
			Maquinària.....			0,08
			Materials.....			44,32
			Altres.....			4,20
			Suma la partida.....			90,11
			Costos indirectes.....	6%		5,41
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>95,52</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

<b>E04216</b>		<b>m</b>	<b>Peça de coronoació de muret de 20 cm de gruix de peces prefabricades de 40x20x5, de color blanc, col·locada amb morter blanc.</b>			
	0,040	h	Cap de colla	26,02	1,04	
	0,150	h	Oficial 1ª	24,56	3,68	
	0,150	h	Peó	20,41	3,06	
	2,500	u	Peça de coronoació muret, 20 cm d'amplada	1,55	3,88	
	0,005	m3	Mortor de ciment elaborat a l'obra	54,62	0,27	
	0,105	%	Despeses auxiliars	6,00	0,63	
						12,56
			Mà d'obra.....			7,88
			Maquinària.....			0,03
			Materials.....			4,02
			Altres.....			0,63
			Suma la partida.....			12,56
			Costos indirectes.....	6%		0,75
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,31</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Ampostà)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E04261</b>		<b>m</b>	<b>Reixat de 2 m d'alçària de malla d'acer galvanitzat plastificat en color verd RAL-6005 o a determinar per la Direcció d'Obra, inclòs tensors, filferros, material auxiliar, pals tubulars de D 48 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó tipus HM-20 de fonamentació, inclòs l'excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, totalment instal·lat.</b>			
	0,020	h	Cap de colla	26,02	0,52	
	0,100	h	Oficial 1ª	24,56	2,46	
	0,100	h	Peó	20,41	2,04	
	0,020	h	Compressor aire gasoil 13,3 m³/h	21,09	0,42	
	0,025	h	Retroexcavadora 100 hp	59,41	1,49	
	0,020	h	Camió de 12 tn	41,20	0,82	
	0,050	h	Vibrador	2,09	0,10	
	0,030	m3	Formigó HNE-15 posat a l'obra	88,00	2,64	
	0,200	kg	Filferro d'acer galvanitzat	1,18	0,24	
	1,000	m	Tanca 2 m alçària d'acer galvanitzat amb malla i suports d'acer galv. de color	8,61	8,61	
	0,010	pp	Petit material	29,83	0,30	
	1,200	u	Cànon d'abocador	0,80	0,96	
	6,000	%	Despeses auxiliars	20,60	1,24	
						21,84

Mà d'obra.....	5,02	
Maquinària.....	2,83	
Materials.....	11,79	
Altres.....	2,20	
Suma la partida.....	21,84	
Costos indirectes.....	6%	1,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>23,15</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

<b>E0500</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó no estructural tipus HNE-15 elaborat en planta,col·locat.</b>			
	0,020	h	Cap de colla	26,02	0,52	
	0,090	h	Oficial 1ª	24,56	2,21	
	0,160	h	Peó	20,41	3,27	
	1,020	m3	Formigó HNE-15 posat a l'obra	88,00	89,76	
	0,090	h	Vibrador	2,09	0,19	
	0,566	%	Despeses auxiliars	6,00	3,40	
						99,35
			Mà d'obra.....			6,00
			Maquinària.....			0,19
			Materials.....			89,76
			Altres.....			3,40
			Suma la partida.....			99,35
			Costos indirectes.....	6%		5,96
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>105,31</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

<b>E0501</b>		<b>m3</b>	<b>Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.</b>			
	0,080	h	Vibrador	2,09	0,17	
	0,150	h	Peó	20,41	3,06	
	0,080	h	Oficial 1ª	24,56	1,96	
	0,020	h	Cap de colla	26,02	0,52	
	1,020	m3	Formigó HL-150 posat a l'obra	88,00	89,76	
						95,47
			Mà d'obra.....			5,54
			Maquinària.....			0,17
			Materials.....			89,76
			Suma la partida.....			95,47
			Costos indirectes.....	6%		5,73
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>101,20</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E0502</b>		<b>m3</b>	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat directe o amb cubilot.			
	0,025	h	Cap de colla	26,02	0,65	
	0,100	h	Oficial 1ª	24,56	2,46	
	0,200	h	Peó	20,41	4,08	
	1,000	m3	Formigó HM-20 posat a l'obra	95,00	95,00	
	0,160	h	Vibrador	2,09	0,33	
	0,050	h	Camió grua 5 t	53,53	2,68	
	0,593	%	Despeses auxiliars	6,00	3,56	
						108,76
Mà d'obra.....						7,19
Maquinària.....						3,01
Materials.....						95,00
Altres.....						3,56
Suma la partida.....						108,76
Costos indirectes.....						6%
						6,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>115,29</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

<b>E0505</b>		<b>m3</b>	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat, inclòs camió bomba .			
	0,025	h	Cap de colla	26,02	0,65	
	0,100	h	Oficial 1ª	24,56	2,46	
	0,200	h	Peó	20,41	4,08	
	1,020	m3	Formigó HA-25 posat a l'obra	100,00	102,00	
	0,100	h	Vibrador	2,09	0,21	
	0,050	h	Camió amb bomba de formigonar	88,92	4,45	
	0,622	%	Despeses auxiliars	6,00	3,73	
						117,58
Mà d'obra.....						7,19
Maquinària.....						4,66
Materials.....						102,00
Altres.....						3,73
Suma la partida.....						117,58
Costos indirectes.....						6%
						7,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>124,63</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

<b>E0506</b>		<b>m3</b>	Formigó tipus HA-30 en fonaments, elaborat en planta,col·locat, inclòs camió bomba .			
	0,025	h	Cap de colla	26,02	0,65	
	0,060	h	Oficial 1ª	24,56	1,47	
	0,100	h	Peó	20,41	2,04	
	1,020	m3	Formigó HA-30 posat a l'obra	105,00	107,10	
	0,100	h	Vibrador	2,09	0,21	
	0,050	h	Camió amb bomba de formigonar	88,92	4,45	
	0,662	%	Despeses auxiliars	6,00	3,97	
						119,89
Mà d'obra.....						4,16
Maquinària.....						4,66
Materials.....						107,10
Altres.....						3,97
Suma la partida.....						119,89
Costos indirectes.....						6%
						7,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>127,08</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E0509</b>		<b>m3</b>	Formigó tipus HA-30 en alçats, elaborat en planta, col·locat en obra, inclòs camió bomba .			
	0,010	h	Cap de colla	26,02	0,26	
	0,100	h	Oficial 1ª	24,56	2,46	
	0,100	h	Peó	20,41	2,04	
	1,020	m3	Formigó HA-30 posat a l'obra	105,00	107,10	
	0,050	h	Vibrador	2,09	0,10	
	0,050	h	Camió amb bomba de formigonar	88,92	4,45	
	0,741	%	Despeses auxiliars	6,00	4,45	
						120,86
Mà d'obra.....						4,76
Maquinària.....						4,55
Materials.....						107,10
Altres.....						4,45
Suma la partida.....						120,86
Costos indirectes.....						6%
						7,25
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>128,11</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

<b>E0511</b>		<b>m3</b>	Formigó tipus HA-35 en alçats, elaborat en planta, col·locat en obra, inclòs camió bomba .			
	0,010	h	Cap de colla	26,02	0,26	
	0,100	h	Oficial 1ª	24,56	2,46	
	0,100	h	Peó	20,41	2,04	
	1,000	m3	Formigó HA-35 posat a l'obra	110,00	110,00	
	0,050	h	Vibrador	2,09	0,10	
	0,050	h	Camió amb bomba de formigonar	88,92	4,45	
	0,779	%	Despeses auxiliars	6,00	4,67	
						123,98
Mà d'obra.....						4,76
Maquinària.....						4,55
Materials.....						110,00
Altres.....						4,67
Suma la partida.....						123,98
Costos indirectes.....						6%
						7,44
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>131,42</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

<b>E0515</b>		<b>m2</b>	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.			
	0,020	h	Cap de colla	26,02	0,52	
	0,110	h	Oficial 1ª	24,56	2,70	
	0,110	h	Peó	20,41	2,25	
	0,300	kg	Filferro recuit	1,57	0,47	
	0,150	kg	Claus d'acer zincats	1,71	0,26	
	2,000	m	Tauler de fusta de pi	0,42	0,84	
	0,001	m3	Llata de fusta de pi	288,46	0,29	
	1,000	m2	Tauler de fusta de pi 22 mm.	15,05	15,05	
	0,050	u	Puntal telescòpic.	11,29	0,56	
	0,050	l	Desencofrant	1,60	0,08	
	0,025	h	Camió grua 12 tn	42,07	1,05	
	0,231	%	Despeses auxiliars	6,00	1,39	



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
	30,000	%	Part proporcional accessoris	15,50	4,65	
	0,155	%	Despeses auxiliars	6,00	0,93	
						22,43
			Mà d'obra.....			1,35
			Materials.....			15,50
			Altres.....			5,58
			Suma la partida.....			22,43
			Costos indirectes.....	6%		1,35
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,78</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E05251	m	Junta amb placade poliestirè expandit de 50 mm. de gruix, col.locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució.				
	0,160	h	Oficial 1ª	24,56	3,93	
	0,160	h	Peó	20,41	3,27	
	1,000	m2	Planxa poliuretà exp. 2 cm	1,71	1,71	
						8,91
			Mà d'obra.....			7,20
			Materials.....			1,71
			Suma la partida.....			8,91
			Costos indirectes.....	6%		0,53
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,44</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E0528N	m	Biga prefabricada de formigó armat tipus "doble T" de 0,60 a 0,80 m de cantell, 1,00 m d'amplada superior i 0,60 m d'amplada inferior, segons plànols, inclòs transport a l'obra i col.locació en estructura.				
	0,250	h	Cap de colla	26,02	6,51	
	0,600	h	Oficial 1ª	24,56	14,74	
	0,600	h	Peó	20,41	12,25	
	1,000	m	Biga prefabricada 0,60 m cantell, 1,00 m amplada superior i 0,60 m amplada inferior	220,00	220,00	
	0,250	h	Grua autopropulsada de 40 tn	77,43	19,36	
	2,031	%	Despeses auxiliars	6,00	12,19	
						285,05
			Mà d'obra.....			33,50
			Maquinària.....			19,36
			Materials.....			220,00
			Altres.....			12,19
			Suma la partida.....			285,05
			Costos indirectes.....	6%		17,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>302,15</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E0531N	m	Pilot prefabricat de formigó armat, secció quadrada de 0,35 m de costat, de 12 m de longitud màxima unitària i 75 t de topall estructural, construït segons CPP per a la formació de grup de pilots CPP-2, amb guaspa normal en punta. Clavat per copejament del cap del pilot, mitjançant maça, en qualsevol terreny no rocós. Transport i disposició a obra segons projecte inclosos.				
	0,060	h	Oficial 1ª	24,56	1,47	
	0,120	h	Peó	20,41	2,45	
	1,000		Pilot prefabricat de formigó armat de 35 cm de costat amb guaspa normal	115,00	115,00	
	0,100		Junta per a unió pilot	26,50	2,65	
	0,060	h	Martinet hidràulic	142,06	8,52	
	6,000	%	Despeses auxiliars	130,10	7,81	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						137,90
			Mà d'obra.....			3,92
			Maquinària.....			8,52
			Materials.....			117,65
			Altres.....			7,81
			Suma la partida.....			137,90
			Costos indirectes.....	6%		8,27
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>146,17</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

E0533	m2	Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)				
	0,020	h	Oficial 1ª	24,56	0,49	
	0,080	h	Peó	20,41	1,63	
	1,800	kg	Emulsió bituminosa tipus C50BF4 IMP	0,28	0,50	
						2,62
			Mà d'obra.....			2,12
			Materials.....			0,50
			Suma la partida.....			2,62
			Costos indirectes.....	6%		0,16
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,78</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E0535	m2	Membrana drenant de polietilè d'alta densitat HDPE amb nòduls de 8 mm de gruix amb làmina drenant de polipropilè, unida per termofusió a un geotèxtil no teixit de polipropilè, amb resistència a la compressió > 300 kN/m2, resistent als agents químics, arrels, a la contaminació de fongs i bacteris, no degradable, fixada mecànicament en paraments verticals, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col.locada.				
	0,080	h	Peó	20,41	1,63	
	0,020	h	Cap de colla	26,02	0,52	
	0,080	h	Oficial 1ª	24,56	1,96	
	1,100	m2	Làmina PEAD nòduls 8 mm, feltre PP, làmina PE i resist. 400 kN/m2	7,36	8,10	
	2,000	kg	Claus d'acer zincats	1,71	3,42	
	6,000	%	Despeses auxiliars	15,60	0,94	
						16,57
			Mà d'obra.....			4,11
			Materials.....			11,52
			Altres.....			0,94
			Suma la partida.....			16,57
			Costos indirectes.....	6%		0,99
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,56</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E0539	m	Empotrament d'armadures a l'obra de fàbrica existent, inclosa perforació i rebliment amb resines del forat, totalment acabat.				
	0,020	h	Oficial 1ª	24,56	0,49	
	1,000	h	Peó	20,41	20,41	
	0,020	kg	Resines	55,00	1,10	
	1,000	h	Maquinària perforació	14,15	14,15	
	0,047	%	Despeses auxiliars	6,00	0,28	













## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

						244,22	
			Mà d'obra.....			8,38	
			Materials .....			222,10	
			Altres.....			13,74	
			Suma la partida.....			244,22	
			Costos indirectes .....	6%		14,65	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>258,87</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

<b>E0711</b>	<b>u</b>		Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargolera.				
0,175	h		Oficial 1ª	24,56	4,30		
0,200	h		Peó	20,41	4,08		
1,000	u		Placa circular reflect. 60 cm.	75,83	75,83		
0,828	%		Despeses auxiliars	6,00	4,97		
						89,18	
			Mà d'obra.....			8,38	
			Materials .....			75,83	
			Altres.....			4,97	
			Suma la partida.....			89,18	
			Costos indirectes .....	6%		5,35	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>94,53</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

<b>E0712</b>	<b>u</b>		Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargolera.				
0,175	h		Oficial 1ª	24,56	4,30		
0,200	h		Peó	20,41	4,08		
1,000	u		Placa circular reflect. 90 cm.	153,41	153,41		
6,000	%		Despeses auxiliars	161,80	9,71		
						171,50	
			Mà d'obra.....			8,38	
			Materials .....			153,41	
			Altres.....			9,71	
			Suma la partida.....			171,50	
			Costos indirectes .....	6%		10,29	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>181,79</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

<b>E0714</b>	<b>u</b>		Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargolera.				
0,175	h		Oficial 1ª	24,56	4,30		
0,200	h		Peó	20,41	4,08		
1,000	u		Placa octog. reflect. 90 cm.	177,36	177,36		
1,843	%		Despeses auxiliars	6,00	11,06		
						196,80	
			Mà d'obra.....			8,38	
			Materials .....			177,36	
			Altres.....			11,06	
			Suma la partida.....			196,80	
			Costos indirectes .....	6%		11,81	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>208,61</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

<b>E0716</b>	<b>u</b>		Placa reflectora quadrada de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargolera.				
0,175	h		Oficial 1ª	24,56	4,30		
0,200	h		Peó	20,41	4,08		
1,000	u		Placa infor. refl. 90x90 cm.	196,55	196,55		
2,035	%		Despeses auxiliars	6,00	12,21		
						217,14	
			Mà d'obra.....			8,38	
			Materials .....			196,55	
			Altres.....			12,21	
			Suma la partida.....			217,14	
			Costos indirectes .....	6%		13,03	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>230,17</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS

<b>E0719</b>	<b>u</b>		Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargolera.				
0,080	h		Oficial 1ª	24,56	1,96		
0,120	h		Peó	20,41	2,45		
1,000	u		Placa comp. refl. 85x17 cm.	62,33	62,33		
0,660	%		Despeses auxiliars	6,00	3,96		
						70,70	
			Mà d'obra.....			4,41	
			Materials .....			62,33	
			Altres.....			3,96	
			Suma la partida.....			70,70	
			Costos indirectes .....	6%		4,24	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>74,94</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

<b>E0729</b>	<b>u</b>		Fonamentació de senyals, segons plànols, inclòs l'excavació, totalment acabada.				
0,120	h		Cap de colla	26,02	3,12		
0,480	h		Peó	20,41	9,80		
0,180	m3		Excavació de terres	11,12	2,00		
0,180	m3		Formigó HM-20 fonaments	108,76	19,58		
6,000	%		Despeses auxiliars	34,50	2,07		
						36,57	
			Mà d'obra.....			14,21	
			Maquinària .....			0,54	
			Materials .....			17,10	
			Altres.....			4,71	
			Suma la partida.....			36,57	
			Costos indirectes .....	6%		2,19	
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>38,76</b>	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

<b>E0730</b>	<b>u</b>		Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.				
0,120	h		Cap de colla	26,02	3,12		
0,360	h		Oficial 1ª	24,56	8,84		
1,200	h		Peó	20,41	24,49		
1,175	m3		Excavació de terres	11,12	13,07		
1,000	m3		Formigó HM-20 fonaments	108,76	108,76		
6,000	%		Despeses auxiliars	158,30	9,50		
						196,80	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						167,78
			Mà d'obra.....			43,64
			Maquinària.....			3,01
			Materials.....			95,00
			Altres.....			26,13
			Suma la partida.....			167,78
			Costos indirectes.....	6%		10,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>177,85</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

E0731	u	Desmuntatge i retirada de senyal o cartell, demolició d'ancoratges i fonamentació de formigó, inclòs part proporcional de suports i transport a abocador o magatzem i cànon.			
0,100	h	Cap de colla	26,02	2,60	
0,400	h	Peó	20,41	8,16	
0,100	h	Camió de trabuc 16 m³	45,40	4,54	
6,000	%	Despeses auxiliars	15,30	0,92	
					16,22
		Mà d'obra.....			10,76
		Maquinària.....			4,54
		Altres.....			0,92
		Suma la partida.....			16,22
		Costos indirectes.....	6%		0,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,19</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

E07312	u	Trasllat de senyal d'indicació o orientació existent de qualsevol tipus a nova ubicació, inclòs la demolició de la base de formigó, l'excavació i fonamentació de la nova base de formigó, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acabada.			
3,000	h	Cap de colla	26,02	78,06	
3,000	h	Peó	20,41	61,23	
0,500	h	Camió de trabuc 16 m³	45,40	22,70	
0,720	m3	Excavació de terres	11,12	8,01	
0,720	m3	Formigó HM-20 fonaments	108,76	78,31	
6,000	%	Despeses auxiliars	248,30	14,90	
					263,21
		Mà d'obra.....			144,47
		Maquinària.....			24,87
		Materials.....			68,40
		Altres.....			25,47
		Suma la partida.....			263,21
		Costos indirectes.....	6%		15,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>279,00</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS

E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.		
0,001	h	Cap de colla	26,02	0,03
0,003	h	Peó	20,41	0,06
0,400	kg	Pintura	2,50	1,00
0,300	kg	Microesferes de vidre	1,15	0,35
0,001	h	Escombradora autopropulsada	42,15	0,04
0,001	h	Màquina pintura bandes autop.	41,57	0,04
0,014	%	Despeses auxiliars	6,00	0,08

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						1,60
			Mà d'obra.....			0,09
			Maquinària.....			0,08
			Materials.....			1,35
			Altres.....			0,08
			Suma la partida.....			1,60
			Costos indirectes.....	6%		0,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,70</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E07364N	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzat en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, termolacat en RAL verd-marró a definir per la Direcció d'Obra, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.			
0,200	h	Cap de colla	26,02	5,20	
0,800	h	Oficial 1ª	24,56	19,65	
0,800	h	Peó	20,41	16,33	
1,000	u	Extrem de 8 metres termolacat	670,00	670,00	
1,000	u	Part propor. mater. barreres	6,28	6,28	
0,040	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	43,97	1,76	
3,129	%	Despeses auxiliars	6,00	18,77	
					737,99
		Mà d'obra.....			41,18
		Maquinària.....			1,76
		Materials.....			676,28
		Altres.....			18,77
		Suma la partida.....			737,99
		Costos indirectes.....	6%		44,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>782,27</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

E07365N	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, termolacat en RAL verd-marró a definir per la Direcció d'Obra, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.			
0,250	h	Cap de colla	26,02	6,51	
1,000	h	Oficial 1ª	24,56	24,56	
1,000	h	Peó	20,41	20,41	
1,000	u	Extrem de 12 metres termolacat	867,00	867,00	
1,000	u	Part propor. mater. barreres	6,28	6,28	
0,040	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	43,97	1,76	
4,574	%	Despeses auxiliars	6,00	27,44	
					953,96
		Mà d'obra.....			51,48
		Maquinària.....			1,76
		Materials.....			873,28
		Altres.....			27,44
		Suma la partida.....			953,96
		Costos indirectes.....	6%		57,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.011,20</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL ONZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

E07367N1	u	Terminal en forma de cua de retorn, per a barrera de seguretat secció doble ona, termolacat en RAL verd-marró a definir per la Direcció d'Obra, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat.		
0,020	h	Cap de colla	26,02	0,52
0,050	h	Oficial 1ª	24,56	1,23

































## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						2,69
			Mà d'obra.....			0,54
			Maquinària.....			2,08
			Altres.....			0,07
			Suma la partida.....			2,69
			Costos indirectes .....	6%		0,16
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>2,85</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

E1106	u	Aixecament, transport i nova plantació de palmera existent al lloc designat per la Direcció d'Obra.				
0,250	h	Cap de colla	26,02	6,51		
4,000	h	Oficial 1ª	24,56	98,24		
8,000	h	Peó	20,41	163,28		
0,500	m3	Terra veg. adobada i garbell.	11,19	5,60		
4,000	h	Retroexcavadora 100 hp	59,41	237,64		
4,000	h	Grua autopropulsada de 25 tn	50,18	200,72		
4,000	h	Camió de trabuc 16 m³	45,40	181,60		
8,143	%	Despeses auxiliars	6,00	48,86		
						942,45
			Mà d'obra.....			268,03
			Maquinària.....			619,96
			Materials .....			5,60
			Altres.....			48,86
			Suma la partida.....			942,45
			Costos indirectes .....	6%		56,55
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>999,00</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS

E1108	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus jardineria amb el cantell arrodonit, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.				
0,030	h	Cap de colla	26,02	0,78		
0,060	h	Oficial 1ª	24,56	1,47		
0,180	h	Peó	20,41	3,67		
0,060	m3	Excavació de terres	11,12	0,67		
1,000	m	Vorada pref. form. 8x20 cm. tipus jardí	3,14	3,14		
0,040	m3	Formigó HM-20 posat a l'obra	95,00	3,80		
0,080	m3	Morter de ciment elaborat a l'obra	54,62	4,37		
0,148	%	Despeses auxiliars	6,00	0,89		
						18,79
			Mà d'obra.....			7,55
			Maquinària.....			0,42
			Materials .....			9,26
			Altres.....			1,56
			Suma la partida.....			18,79
			Costos indirectes .....	6%		1,13
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>19,92</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E11118N	m		Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en terres, fins i tot al límit de la plataforma mitjançant microrasa de fins a 16 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa, i tritub de PE de Ø 40x2,4 mm de gruix, inclòs corda de niló de 5 mm, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter M-300. Inclou el tall del paviment amb equip complet específic de miniradora amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant morter M-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, separadors, protecció d'extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d'abocador del material excavat, proves d'estanquitat i pressió així com la senyalització provisional d'obra amb els mitjans necessaris.			
	0,100	h	Equip complet específic de miniradora amb aspiració	46,20	4,62	
	1,000	m	Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb comandament a distància, i calaixos de polietilè	0,22	0,22	
	0,150	h	Peó	20,41	3,06	
	0,080	h	Oficial 1ª	24,56	1,96	
	0,020	h	Cap de colla	26,02	0,52	
	1,000	m	Part proporcional d'accessoris per a la correcta instal·lació	0,14	0,14	
	0,025	m3	Formigó HL-150 posat a l'obra	88,00	2,20	
	0,140	kg	Pigment inorgànic de color per a morters i ciments	1,91	0,27	
	1,000	m	Canalització 6 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de detecció	3,34	3,34	
	1,000	u	Cànon d'abocador	0,80	0,80	
	1,000	m	Tritub de PE de Ø 40x2,4 mm de gruix	4,15	4,15	
	6,000	%	Despeses auxiliars	21,30	1,28	

22,56

Mà d'obra.....	5,54	
Maquinària.....	4,84	
Materials .....	10,10	
Altres.....	2,08	
Suma la partida.....	22,56	
Costos indirectes .....	6%	1,35

**TOTAL PARTIDA .....** 23,91

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E11120N	m	Formació de canalització d'infraestructura de comunicacions en qualsevol tipus de paviment, sigui en creuament transversal de calçada o bé longitudinalment en voral, vorera o cuneta de formigó mitjançant microrasa de fins a 16 cm d'amplada i 35 cm de profunditat, inclosa l'estesa del grup solidari de 6 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de gruix mínim de 2 mm, amb colors distintius i fil de coure agrupats en subgrups de 2 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 3 o viceversa, i tritub de PE de Ø 40x2,4 mm de gruix, premarcatge de la microrasa i reblert de la rasa "in situ" amb morter autonivellant D-300. Inclou el tall del paviment amb equip complet específic de miniradora amb aspiració del ferm triturat, càrrega, formació de rasa, i la reposició del mateix mitjançant morter autonivellant D-300 amb additiu colorejant negre, així com la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, separadors, protecció d'extrems, formigonat i unions fins caixa de connexions, totalment acabat. Fins i tot transport i cànon d'abocador del material excavat, proves d'estanquitat i pressió així com la senyalització provisional d'obra amb els mitjans necessaris.				
	0,150	h	Equip complet específic de miniradora amb aspiració	46,20	6,93	
	1,000	m	Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb comandament a distància, i calaixos de polietilè	0,22	0,22	
	0,040	h	Cap de colla	26,02	1,04	
	0,305	h	Peó	20,41	6,23	
	0,150	h	Oficial 1ª	24,56	3,68	
	0,140	kg	Pigment inorgànic de color per a morters i ciments	1,91	0,27	
	1,000	m	Canalització 6 microtubs de PEHD Ø 20 mm amb fil de detecció	3,34	3,34	
	1,000	m	Part proporcional d'accessoris per a la correcta instal·lació	0,14	0,14	
	1,000	u	Cànon d'abocador	0,80	0,80	
	1,000	m	Tritub de PE de Ø 40x2,4 mm de gruix	4,15	4,15	
	0,025	m3	Formigó HL-150 posat a l'obra	88,00	2,20	







## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
						1,18
			Materials .....			1,01
			Altres.....			0,17
			Suma la partida.....			1,18
			Costos indirectes .....	6%		0,07
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>1,25</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E1428</b>	<b>m</b>		<b>Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua</b>			
	0,088	kg	Pintura taronja reflexiva	2,77	0,24	
	0,030	kg	Esferes vidre marques viàries	2,27	0,07	
	35,000	%	Despeses auxiliars	0,30	0,11	
						0,42
			Materials .....			0,31
			Altres.....			0,11
			Suma la partida.....			0,42
			Costos indirectes .....	6%		0,03
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>0,45</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E26012</b>	<b>m</b>		<b>Subministrament i col·locació de placa de plàstic sense halogens, de 250 mm d'amplada, 1000 mm de longitud i 2,5 mm de gruix mínim RU-0206, color groc S0580-Y10R, per a la protecció de cables elèctrics soterrats de BT i MT, segons especificacions tècniques de la Companyia.</b>			
	0,010	h	Cap de colla	26,02	0,26	
	0,030	h	Oficial 1ª	24,56	0,74	
	0,030	h	Peó	20,41	0,61	
	1,000	m	Placa PPC 250/1000 RU-0206 Endesa, color groc de PP o PE	4,85	4,85	
	6,000	%	Despeses auxiliars	6,50	0,39	
						6,85
			Mà d'obra.....			1,61
			Materials .....			4,85
			Altres.....			0,39
			Suma la partida.....			6,85
			Costos indirectes .....	6%		0,41
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>7,26</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E5402</b>	<b>m</b>		<b>Biga prefabricada de formigó armat tipus "doble T" de 1,05 m de cantell, 0,66 m d'amplada superior i inferior, segons plànols, inclòs transport a l'obra i col·locació en estructura.</b>			
	0,115	h	Cap de colla	26,02	2,99	
	0,460	h	Oficial 1ª	24,56	11,30	
	0,460	h	Peó	20,41	9,39	
	1,000	m	Biga prefabricada 1,05 m cantell, 66 cm amplada	306,34	306,34	
	0,115	h	Grua autopropulsada de 40 tn	77,43	8,90	
	3,347	%	Despeses auxiliars	6,00	20,08	
						359,00
			Mà d'obra.....			23,68
			Maquinària .....			8,90
			Materials .....			306,34
			Altres.....			20,08
			Suma la partida.....			359,00
			Costos indirectes .....	6%		21,54
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>380,54</b>

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta)

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>E9932</b>		<b>ut</b>	<b>Retirada i trasllat de porta existent afectada per les obres, inclou el desmuntatge de la porta, la conservació, manteniment i repintat en la zona d'aplec, la posterior recol·locació a la nova ubicació determinada per la propietat, totalment muntada.</b>			
	5,000	h	Cap de colla	26,02	130,10	
	10,000	h	Oficial 1ª	24,56	245,60	
	10,000	h	Peó	20,41	204,10	
	4,000	h	Camió grua 12 tn	42,07	168,28	
	5,000	kg	Pintura antioxidant tipus forja	19,40	97,00	
	10,000	pp	Petit material	29,83	298,30	
	6,000	%	Despeses auxiliars	1.143,40	68,60	

1.211,98

Mà d'obra.....	579,80	
Maquinària .....	168,28	
Materials .....	395,30	
Altres.....	68,60	
Suma la partida.....	1.211,98	
Costos indirectes .....	6%	72,72

**TOTAL PARTIDA .....** **1.284,70**

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

**ANNEX NÚM. 15 - PRESSUPOST PER A  
CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ**

**PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ**

<b>Pressupost d'execució material de l'obra (PEM) .....</b>	<b>12.257.587,44 €</b>
6% de Benefici Industrial.....	735.455,25 €
13% de Despeses Generals.....	1.593.486,37 €
<hr/>	
Subtotal .....	14.586.529,06 €
21% d'IVA.....	3.063.171,10€
<hr/>	
<b>Pressupost d'execució per contracte de l'obra (PEC).....</b>	<b>17.649.700,16 €</b>
Expropiacions.....	413.524,38 €
<hr/>	
<b>Pressupost per a coneixement de l'administració (PCA).....</b>	<b>18.063.224,54 €</b>

El Pressupost per a Coneixement de l'Administració (PCA) puja a la quantitat de divuit milions seixanta-tres mil dos-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims.

## **ANNEX NÚM. 16 - SERVEIS AFECTATS**

**ANNEX NÚM.16 SERVEIS AFECTATS****INDEX**

1	OBJECTE.....	2
2	TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS.....	2
3	RELACIÓ D'ENTITATS I GESTIONS DESENVOLUPADES AMB LES COMPANYIES DE SERVEIS.....	2
4	PLÀNOLS.....	2
5	DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS EXISTENTS, AFECCIONS I REPOSICIONS...	3
6	SERVEIS EXISTENTS.....	4
6.1	ENERGIA ELÈCTRICA .....	4
6.2	TELEFÓNICA .....	6
6.3	GAS .....	6
6.4	AIGUA POTABLE.....	6
6.5	XARXA DE SANEJAMENT .....	7
6.6	XARXA DE REG I DRENATGES. ....	7
7	SERVEIS AFECTATS I REPOSICIÓ.....	7
7.1	INTRODUCCIÓ .....	7
7.2	ENERGIA ELÈCTRICA .....	7
7.3	TELEFÓNICA .....	13
7.4	XARXA DE SANEJAMENT .....	18
7.5	XARXA D'AIGUA POTABLE .....	20
7.6	XARXA DE REG COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE .....	22
8	QUADRE RESUM DE CONTACTES COMPANYIES.....	24
9	PRESSUPOST.....	24
10	TAULA RESUM DE SERVEIS AFECTATS .....	25

APÈNDIX 1.- RESUM CONTACTES COMPANYIES

APÈNDIX 2. DOCUMENTACIÓ COMPANYIES

APÈNDIX 3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

## **1 OBJECTE**

El present annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a l'actuació sobre els serveis existents i la realització de les reposicions i trasllats dels serveis que resulten afectats per la construcció del projecte constructiu de títol: "Condicionament de la nova carretera T-2021 de La Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram del PK 0+000 al PK 9+790".

Als plànols de serveis afectats es grafien els serveis existents als dos marges de la carretera entre La Ràpita i la Sèquia de l'Ala, Poble Nou del Delta (Amposta) així com també la reposició prevista per cadascun d'ells.

## **2 TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS**

Es descriu en aquest capítol l'estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, on les obres del projecte esmentat obligaran a modificar o bé a restituir.

El procediment operatiu ha consistit en recopilar i analitzar la informació facilitada per les Entitats, Organismes i/o Companyies afectades, a més de realitzar visites de camp, per a identificar i acotar els serveis afectats dintre de la zona d'afecció.

Aquest estudi s'ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny limítrof a cada costat de la zona prevista per a l'obra, així com d'aquells punts singulars directament relacionats amb les instal·lacions afectades.

La identificació dels serveis existents a la zona s'ha realitzat a partir de la següent informació:

- Presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant cadascun dels serveis i la companyia gestora dels mateixos.
- Peticions de documentació dels serveis existents a les diferents companyies de serveis amb instal·lacions a la zona.
- Sol·licitud d'informació de les xarxes de serveis existents a través de la plataforma digital eWise d'ACEFAT.

La situació dels serveis als plànols és aproximada, atès que la informació facilitada per les diferents Companyies i Entitats és orientativa, i quan sigui necessari s'hauran de confirmar sobre el terreny.

Amb les dades obtingudes s'ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei afectat, propietari, situació, així com la solució adoptada i l'obra a realitzar. Tot s'ha reflectit als plànols i a la resta de documentació de què es compona el projecte.

## **3 RELACIÓ D'ENTITATS I GESTIONS DESENVOLUPADES AMB LES COMPANYIES DE SERVEIS**

Per a l'elaboració del present annex s'ha contactat amb les següents companyies i entitats:

- E-Distribución Redes Digitales, SLU (Endesa)
- Nedgia
- Telefónica de España
- Ono-Vodafone
- Consorci d'Aigües de Tarragona
- SOREA (xarxa aigua potable Ajuntament d'Amposta)
- Companyia General d'Aigües de Catalunya (xarxa aigua potable Ajuntament La Ràpita)
- Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE). Xarxa aigües residuals.
- Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre
- Ajuntament de La Ràpita
- Ajuntament d'Amposta

A l'Apèndix 1 – *Quadre resum contactes* s'inclou un resum dels contactes mantinguts amb les diferents Entitats i Companyies on s'especifiquen les següents dades:

- Persones de contacte
- Adreça
- Mitjà de comunicació
- Dates de sol·licitud i de resposta
- Existència o no de serveis a la zona
- Observacions

La informació original rebuda i intercanviada amb les Companyies/Entitats s'ha recollit a l'Apèndix 2 – *Documentació Companyies*.

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s'hauran d'acordar amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. aquestes.

## **4 PLÀNOLS**

Al Document núm. 2: 'PLÀNOLS' del present projecte, s'han inclòs plànols grafats amb tots els serveis

existents, tant afectats com no afectats, aquests últims s'han inclòs a títol informatiu ja que es troben fora de servei o la seva ubicació no afecta el normal desenvolupament de les obres.

També s'han inclòs els plànols amb les reposicions proposades.

Cada servei existent s'ha representat amb les lletres SA seguides de les inicials de cada servei, companyia o Ajuntament, i seguides d'un número que distingeix l'ordre del servei:

- EMT: Electricitat de Mitja Tensió d'ENDESA
- EBT: Electricitat de Baixa Tensió d'ENDESA
- TE: Telecomunicacions TELEFÓNICA
- SOR: Xarxa d'aigua potable terme municipal d'Amposta
- CGAC: Xarxa d'aigua potable terme municipal La Ràpita
- SNJ: Col·lectors d'impulsió a EDAR i xarxa clavegueram La Ràpita i nucli urbà de Poble Nou del Delta (Amposta)
- REG: Xarxa de reg de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

## 5 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS EXISTENTS, AFECCIONS I REPOSICIONS

D'acord a la informació rebuda de les diferents companyies i entitats consultades es determinen que les entitats que disposen d'infraestructura a l'àmbit de l'obra són:

- E-Distribución Redes Digitales, SLU (Endesa)
- Telefónica
- SOREA
- Companyia General d'Aigües de Catalunya
- Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre
- Canalitzacions d'impulsió de clavegueram i aigües pluvials del nucli urbà de Poble Nou del Delta (COPATE)
- Col·lector d'impulsió d'aigües residuals de l'EDAR La Ràpita (COPATE).

L'ampliació de la plataforma de la carretera projectada comporta les següents afectacions:

- **EDISTRIBUCIÓN (ENDESA).** La xarxa elèctrica d'Endesa a la zona es compon bàsicament de infraestructura aèria de mitja i baixa tensió, existint puntualment, algun tram subterrani. No es localitzen línies d'alta tensió a la zona.

Es consideren afectats els trams de coincidència dels suports de les línies aèries amb la nova

carretera projectada.

Les solucions proposades per a les afectacions bàsicament contempnen el desplaçament dels suports fora de l'àmbit de la carretera. No obstant es preveu també el soterrament d'algun tram, localitzat a la zona d'inici del projecte. A la zona rodona inicial "TV-3408" resta pendent de confirmar si el traçat del soterrament de la línia de MT es possible sense haver d'expropiar l'edificació rural propera.

Es preveu l'afectació a 2 transformadors d'intempèrie XQ349 (PK 6+800) i XQ355 (PK 8+650), que seran reemplaçats amb dos CT rurals.

- **TELEFÓNICA.** La companyia disposa a la zona bàsicament de xarxa aèria. Resta afectada gairebé tota la infraestructura aèria per coincidència dels suports actuals amb la nova plataforma projectada. Atès l'entorn rural de la carretera amb arrossars que dificulta el soterrament de les línies fora de l'àmbit de la carretera i la negativa de la companyia a la implantació de nous suports dins dels camps d'arròs al·legant dificultats amb el manteniment, es proposa el soterrament complet des de l'inici del projecte fins el nucli urbà de Poble Nou del Delta de la infraestructura de Telefónica integrada com a part del nou prisma de telecomunicacions de F.O. de la Diputació de Tarragona, que es situarà sota el voral/carril bici de la carretera ampliada. La secció prevista pel prisma comú seria de 6c Ø20 mm per la xarxa de comunicacions de FO de la Diputació de Tarragona i tritub Ø40 mm per la canalització del cablejat de TELEFÓNICA.

La nova xarxa subterrània es complementa amb la instal·lació de pericons tipus B i C propis de la xarxa FO de comunicacions i les derivacions amb conversió aero-subterrànies de connexió a les escomeses a client de TELEFÓNICA des de la xarxa troncal de la carretera.

- **SOREA.** SOREA informa de l'existència d'una canonada d'aigua potable PEAD Ø125 mm que discorre des de l'EB del nucli urbà del Poble Nou del Delta fins al camí del Riu Vell (final del projecte) on s'endinsa en direcció Amposta.

La canonada que apareix grafiada dins l'informació d'eWise del Consorci d'Aigües de Tarragona està gestionada actualment per SOREA. La canonada (designada com SOR-02 dins de projecte) va ser construïda pel CAT i va ser traspasada per la seva gestió a l'Ajuntament d'Amposta, qui a la seva vegada, va assignar el seu manteniment a Sorea.

El traçat actual de la canonada es situa sota la calçada de la carretera La Ràpita-Poble Nou del Delta. D'acord amb les converses amb companyia s'acorda la reposició de la canalització

mitjançant la instal·lació de dos tubulars PEAD Ø110 mm en paral·lel, un com a ramal principal i el segon com a línia de distribució d'escomeses. La nova bateria dels dos tubulars es situarà en la mesura del possible, entre el límit de la berma del costat sud de la carretera i la sèquia situada al peu de la carretera. També es construirà un nou ramal de connexió amb el nucli urbà del Poble Nou del Delta des de la Rotonda dels Pins.

Serà necessària la seva localització real a l'inici de les obres.

- **Companyia General d'Aigües de Catalunya.** La companyia informa de la existència d'una canonada que discorre paral·lela a la carretera existent entre el PK 0+000 i el PK 0+420 que dona servei a les edificacions de la zona.

S'acorda la renovació del tram afectat mitjançant la implantació d'una canonada PEAD Ø110 mm en paral·lel a la carretera projectada amb els seus ramals de derivació.

- **XARXA DE SANEJAMENT.** Dins de la informació rebuda de l'Ajuntament de La Ràpita i COPATE s'assenyala l'existència d'un col·lector d'impulsió d'aigües residuals entre el casc urbà de La Ràpita i l'EDAR municipal, propera al traçat de la carretera, però sense afectació. El col·lector resta afectat al tram inicial del projecte i la construcció de la nova OF-0.1. Es proposa el canvi de traçat al tram de coincidència amb la rotonda inicial "TV-3408" i el pas sobre la nova estructura mitjançant tubular d'acer amb les mateixes condicions que el pas actual. La resta de col·lector en coincidència amb la carretera es mantindrà a la seva ubicació actual perquè no es possible el desplaçament fora de la plataforma de la carretera. Actualment s'ubica a la franja del guarda-rail (barrera).

Adicionalment, dins de la informació rebuda de l'Ajuntament d'Amposta, municipi on s'integra el nucli urbà de Poble Nou del Delta i COPATE s'indica l'existència d'una EBAR a la zona de la nova rotonda a Poble Nou del Delta "Rotonda dels Pins" i una xarxa d'impulsió d'aigües pluvials entre aquesta nova intersecció i la Sèquia dels Pins (PK 8+680). La canonada de pluvials es situa sota la calçada de la carretera objecte del projecte en paral·lel a la canonada d'aigua potable de SOREA.

Es proposa la mateixa solució per la xarxa de pluvials que l'anteriorment indicada per la canonada d'aigua potable de SOREA: Desplaçament de la canonada fora de la calçada, que quedarà situada entre el límit exterior de la berma del marge nord de la carretera i el canal situat en paral·lel a peu de talús de la carretera.

Segons les indicacions de DIPTA, la reposició de l'EBAR afectada per les obres forma part

d'un projecte de COPATE i per tant, no s'inclou la descripció i import de les obres de trasllat dins del present projecte.

- **COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE (CGRCDE).** L'àrea on s'ubica el projecte està integrada dins les zones de Poble Nou del Delta i La Ràpita de la Comunitat General de Regant del Canal de la Dreta de l'Ebre (CGRCDE).

Es produeixen 29 afectacions a la xarxa existent. Part dels tubs i canals de desguàs han estat tractats dins del capítol de drenatge del present projecte per considerar-se part de la recollida de l'escorrentiu de la carretera.

Les afectacions detectades comporten:

- Desplaçaments de canals laterals
- Reposicions d'encreuaments transversals de sifons
- Reposicions d'encreuaments transversals de desguassos
- Reposicions de canalitzacions laterals i passos salvacunetes
- Desplaçament d'arquetes.

A les reposicions plantejades s'han considerat els criteris indicats per la Comunitat de Regants de mantenir la tipologia dels elements i xarxa actual i la reposició completa dels encreuaments transversals en el cas d'afectacions parcials per assegurar que no hagi problemes als junts entre els trams existents i de nova construcció.

S'inclou dins de projecte l'execució de cales de localització per definir completament el traçat i ubicació de les canalitzacions.

## 6 SERVEIS EXISTENTS

### 6.1 ENERGIA ELÈCTRICA

Partim de la informació subministrada per part d'E-Distribución Redes Digitales S.L mitjançant el portal web d'ACEFAT per a serveis eWise i del reconeixement visual realitzat in situ, en què s'indica la presència de xarxes de mitja tensió, i xarxa de baixa tensió.

La xarxa elèctrica en general és aèria i discorre sustentada en pals de fusta, suports de formigó o torres metàl·liques, i discorre de forma paral·lela a la carretera projectada, amb alguns creuaments en

alguns punts.

Trobem dos tipus de línies a l'àmbit d'actuació del present projecte: línies de baixa tensió de 380V, i línies de distribució en mitja tensió de 25 kV.

Les línies de baixa tensió estan formades en general per un conjunt de suports de fusta, formigó armat vibrat i puntualment suports de gelosia, sobre els quals discorre cable aïllat trenat en feix. Aquestes línies tenen la funció d'abastir les diferents cases i edificis situades al voltant de la zona d'actuació. Les característiques principals dels conductors de la línia són les següents:

Conductor	Diàmetre haz (mm)	Peso haz (daN/m)	Carga de rotura (daN)	Mòdul elàstic (daN/mm <sup>2</sup> )	Intensidad màxima admissible (t=40 °C) (A)
3x50 Al/54,6 alm	36,85	0,77	1560	6000	150
3x95 Al/54,6 alm	45,05	1,32	1560	6000	230
3x150 Al/80 alm	50,40	1,698	2000	6200	305

Els diferents trams de línia de BT que apareixen al llarg del traçat de la carretera són els següents:

- Tram de línia paral·lel a la carretera projectada del PK 0+020 al 0+415 marge dret. La línia de distribució creua de forma obliqua la carretera a l'alçada del PK 0+415 i segueix al llarg del camí de la Sèquia de Mar.
- Tram de línia que creua de forma obliqua la carretera a l'alçada del PK 0+070, escomesa a finca.
- Tram de línia que creua de forma obliqua la carretera a l'alçada del PK 0+122, escomesa a finca.
- Final de línia aèria sense servei procedent del costat esquerre de la carretera situada a l'alçada del PK 1+470.
- Tram de línia que discorre en general paral·lel a la carretera projectada del PK 1+985 al 2+320, marge dret. Finalitza en el PK 1+985 donant servei a una finca particular situada al marge esquerre.
- Tram de línia perpendicular a la carretera projectada que creua amb aquesta al PK 2+205.
- Tram de línia perpendicular a la carretera projectada que creua amb aquesta al PK 5+128.
- Tram de línia que discorre paral·lel a la carretera projectada del PK 5+128 al 5+325, marge esquerre.
- Tram de línia que discorre paral·lel a la carretera projectada del PK 5+480 al 5+935, marge

esquerre.

- Tram de línia, escomesa del transformador XQ349, que creu de forma molt obliqua la carretera projectada a l'alçada del PK 6+780.
- Tram de línia paral·lel a la carretera projectada del PK 8+180 al 8+255, marge esquerre.
- Tram de línia paral·lel a la carretera projectada del PK 8+650 al 9+090, marge dret. Al PK 8+630 creua la carretera projectada.
- Tram de línia paral·lel a la carretera projectada. Coincideix puntualment amb la carretera projectada a l'alçada del PK 9+820.

Les línies de mitja tensió estan formades per un conjunt de suports de formigó armat vibrat i suports metàl·lics de gelosia sobre els quals discorren conductors de tipus LA o LARL, que tenen les següents característiques:

Taula 1. Conductors LA

Tipus	Secció mm <sup>2</sup>		= en Cu	Diàmetre mm		Composició				Càrrega de ruptura daN	R a 20°C Ω/km	Massa daN/km	Mòdul elàstic daN/mm <sup>2</sup>	Coefic. dilatac. lineal °Cx10 <sup>-6</sup>
	Al	Total		Acer	Total	Fils d'alumini		Fils d'acer						
						N°	Ø mm	N°	Ø mm					
47AL1/8-ST1A (LA 56)	46,8	54,6	30	3,15	9,45	6	3,15	1	3,15	1640	0,6136	189,1	7900	19,1
94AL1/22-ST1A (LA 110)	94,2	116,2	60	6,00	14,00	30	2,00	7	2,00	4310	0,3066	433,0	8000	17,8
147AL1/34-ST1A (LA180)	147,3	181,6	93	7,50	17,50	30	2,50	7	2,50	6390	0,1962	676,0	8000	17,8

Taula 2. Conductors LARL

Tipus	Secció mm <sup>2</sup>		= en Cu	Diàmetre mm		Composició				Càrrega de ruptura daN	R a 20°C Ω/km	Massa daN/km	Mòdul elàstic daN/mm <sup>2</sup>	Coefic. dilatac. lineal °Cx10 <sup>-6</sup>
	Al	Total		Acer	Total	Fils d'alumini		Fils d'acer						
						N°	Ø mm	N°	Ø mm					
47AL1/8-A20SA (LARL 56)	46,8	54,6	30	3,15	9,45	6	3,15	1	3,15	1720	0,5808	179,1	7500	19,3
119-AL1/28-A20SA (LARL 145)	116,9	148,1	78,5	9,45	15,75	15	3,15	4	3,15	5810	0,2262	528,7	8000	18,4

Els diferents trams de línia de mitja tensió que apareixen al llarg del traçat de la carretera són els següents:

- Tram de línia aèria i subterrània que discorre al llarg del costat est de la carretera TV-3408, coincideix amb la rotonda projectada a l'inici del projecte.
- Tram de línia que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 2+306. No resulta afectada.

- Transformador d'intempèrie situat en el marge esquerre de la carretera projectada a l'altura del PK 2+420. Quedarà fora de la futura zona de domini.
- Tram de línia que dona servei al transformador d'intempèrie XQ347 que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 5+600. El suport amb seccionador situat en el marge dret quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera.
- Tram de línia que dona servei al transformador d'intempèrie XQ349 que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 6+780. El suport amb seccionador situat en el marge dret quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera, i el transformador d'intempèrie resulta afectat per la restitució del canal de rec.
- Tram de línia que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 7+475. No resulta afectada per les obres a realitzar.
- Tram de línia que creua de forma molt obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 7+740. El suport de sustentació existent en el marge esquerre a l'altura del PK 7+725 quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera.
- Tram de línia que discorre pel costat de la carretera existent donant servei al transformador d'intempèrie XQ355. El transformador situat en el marge dret quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera projectada.

## 6.2 TELEFÓNICA

Partim de la informació subministrada per part de Telefónica S.A. a través del portal web d'ACEFAT per a serveis eWise, i del reconeixement visual realitzat in situ.

Al llarg de la carretera discorre una línia telefònica des de l'origen del projecte fins l'accés oest a Poble Nou del Delta (PK de projecte 7+600), que passa de forma paral·lela als marges de la carretera, fonamentalment al marge esquerra, excepte en els primer 140 m inicials de la carretera existent.

La xarxa de telefonia és fonamentalment aèria sustentada en pals de fusta majoritàriament (apareix algun suport de formigó), està formada per un cable de parells i un cable de fibra òptica, i discorre de forma paral·lela a la carretera projectada, amb alguns creuaments en alguns punts amb aquesta per donar servei als abonats existents.

Pràcticament tota la línia troncal resulta afectada al coincidir amb les obres d'ampliació de calçada previstes o bé per quedar dins de la futura zona de domini de la carretera.

Les escomeses d'abonat o derivacions de la línia troncal resulten afectades a l'altura del PK 0+085, 0+410, 1+446, 1+795, 2+215, entre els PP.KK. 2+630 i 2+725, 2+735, 3+920, 4+340, 4+600 i 5+090 aproximadament.

## 6.3 GAS

Partim de la informació subministrada per part de Nedgia a través del portal web d'ACEFAT per a serveis eWise, i del reconeixement visual realitzat in situ.

No hi ha conduccions de distribució de gas afectades per les obres a realitzar.

## 6.4 AIGUA POTABLE

Dins l'àmbit d'actuació del projecte s'ha detectat la presència de dues empreses que subministren aigua potable: la Companyia General d'Aigües de Catalunya, que gestiona l'abastament d'aigua potable del municipi de La Ràpita i SOREA, que gestiona l'abastament d'aigua potable del municipi d'Amposta.

Partim de la informació subministrada per part del Consorci d'Aigües de Tarragona i de la informació subministrada per part de la concessionària SOREA mitjançant el portal web d'ACEFAT per a serveis eWise i del reconeixement visual realitzat in situ en la qual s'especifica l'existència dins l'àmbit d'actuació del projecte d'una xarxa d'abastament d'aigua potable que transporta aigua fins al nucli urbà del Poble Nou del Delta i la presència d'una xarxa d'abastament d'aigua que discorre al llarg dels carrers del nucli urbà del Poble Nou del Delta.

La xarxa que coincideix amb les obres a realitzar és la que transporta l'aigua fins a l'entrada del nucli urbà del Poble Nou del Delta, que està formada per una canonada de polietilè d'alta densitat (PEAD) de 125 mm de diàmetre que discorre per la part dreta de la secció de la carretera actual objecte del projecte, sota zona de calçada.

La xarxa coincideix amb la carretera projectada des del PK 8+160 al 9+780 aproximadament.

S'ha acordat amb la companyia SOREA la renovació del tram afectat mitjançant la implantació de dues canonades PEAD Ø110 mm en paral·lel, que constituïran el ramal principal i el ramal de derivació d'escomeses, respectivament. Atès l'espai reduït disponible per a la seva ubicació es proposa la seva entre el límit de la berma del marge sud de la nova carretera i la sèquia existent al peu de talús de la carretera.

També s'ha localitzat a camp una canonada d'aigua adossada a la estructura OF-7.1 (junt al cementiri de Poble Nou del Delta). La reposició d'aquesta estructura suposarà la reposició de la canalització actual ancorada al parament.

Per altra banda, la xarxa d'aigua potable situada al terme municipal de la Ràpita, gestionada per la Companyia General d'Aigües de Catalunya, transcorre paral·lela a la carretera existent des de la

intersecció amb la TV-3408 fins al camí del PK 0+420.

S'ha acordat la renovació del tram afectat mitjançant la implantació d'una canonada PEAD Ø110 mm en paral·lel a la carretera projectada amb els seus ramals de derivació.

## 6.5 XARXA DE SANEJAMENT

Partim de la informació subministrada per part de Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre i els Ajuntaments d'Amposta i La Ràpita, on s'especifica l'existència en l'àmbit d'actuació del projecte de les següents serveis de sanejament:

- Canonada d'impulsió d'aigües residuals a la EDAR de La Ràpita, de polietilè de 450 mm de diàmetre amb una protecció de formigó, i dins de beina metàl·lica en els punts d'encreuament de canals, que discorre al llarg del costat nord de la carretera existent, totalment dins de la zona de domini, fins i tot sota zona de calçada, des de l'origen del projecte fins al PK 0+420, camí de la Sèquia de Mar.
- Emissari procedent de la EDAR esmentada amb tub de polietilè de 350 mm de diàmetre, que vessa directament al mar i que creua la traça de la carretera projectada a l'alçada del PK 2+005 aproximadament.
- Canonada d'impulsió d'aigües pluvials procedent de l'estació de bombament situada a la sortida oest de Poble Nou del Delta cap a les Salines de Sant Antoni, davant del PK 8+140 de la carretera projectada, que discorre sota la calçada existent, coincidint amb la futura carretera des de la rotonda del PK 8+160 fins al PK 8+640, i vessant a la Sèquia dels Pins.
- Estació de bombament d'aigües residuals situada a la sortida oest de Poble Nou del Delta cap a les Salines de Sant Antoni i part de la xarxa de residuals associada formada per una canonada de polietilè corrugat de 500 mm de diàmetre SN8. L'EBAR coincideix amb la nova rotonda projectada a l'alçada del PK 8+170 "Rotonda dels Pins".

## 6.6 XARXA DE REG I DRENATGES.

L'àmbit d'actuació del projecte és un terreny eminentment agrícola, per la qual cosa disposa d'una extensa xarxa de reg i drenatges que pertany a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

L'àrea on s'ubica el projecte està integrada dins les zones de Poble Nou del Delta i La Ràpita de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre (CGRCADE).

La xarxa discorre de forma paral·lela a la via existent i existeixen interseccions entre la xarxa de reg i drenatges i la carretera projectada.

El sistema de reg i drenatges funciona de forma conjunta amb el sistema de drenatge de la carretera, de manera que el drenatge de la carretera està conformat tant pels elements de drenatge dels camps de reg, com per les sèquies de subministrament de reg per als camps de cultiu existents. Per aquest motiu, part dels tubs i canals de desguàs han estat tractats dins del capítol de drenatge del present projecte, en considerar-se part de la recollida de l'escorrentiu de la carretera.

Es disposa d'informació dels canals i canalitzacions que gestiona aquesta Comunitat de Regants mitjançant la DIPTA.

La informació rebuda, en format dwg, ha estat referenciada sobre la topografia i paginació del projecte i s'incorpora dins de l'Apèndix 2. Documentació companyies del present annex.

## 7 SERVEIS AFECTATS I REPOSICIÓ.

### 7.1 INTRODUCCIÓ

Seguidament, es detallen, per companyies i serveis, els elements afectats i la reposició que, amb la coordinació amb cadascuna de les companyies, es considera més adient.

### 7.2 ENERGIA ELÈCTRICA

La reposició de la xarxa elèctrica es farà seguint allò estipulat en les Normes Tècniques Particulars d'Endesa Distribució per a Línies de Baixa Tensió i Línies d'Alta Tensió, que fan referència explícita a les normatives vigents:

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)", del RD 842/2002.
- "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión", del RD 223/2008.

En general, es traslladarà la línia aèria de manera que el servei quedi en les mateixes condicions de funcionament que la xarxa actual.

Els punts on es produeix el pas de línia aèria a subterrània estan degudament assenyalats en els plànols pertinents i les reposicions es faran segons allò estipulat en la "Norma tècnica particular para instalaciones en baja tensión" (NTP-BT) i en la "Norma tècnica particular líneas aèries de mitjana tensió" (NTP-LAMT).

Els diferents trams de línia de BT que apareixen al llarg del traçat de la carretera són els següents:

- Tram de línia aèria que discorre paral·lela a la carretera projectada del PK 0+020 al 0+420.

- Tram de línia aèria, escomesa, que creua la carretera projectada a l'altura del PK 0+070.
- Tram de línia aèria, escomesa, que creua la carretera projectada a l'altura del PK 0+122.
- Tram de línia aèria que finalitza en el costat nord de la carretera projectada a l'altura del PK 1+470.
- Tram de línia aèria que creua de forma molt obliqua la carretera a l'altura del PK 2+010.
- Tram de línia aèria que discorre paral·lela a la carretera projectada del PK 1+985 al 2+320.
- Tram de línia perpendicular a la carretera projectada que creua amb aquesta al PK 2+205.
- Tram de línia perpendicular a la carretera projectada que creua amb aquesta al PK 5+128.
- Tram de línia que discorre paral·lel a la carretera projectada del PK 5+128 al 5+325, marge esquerre.
- Tram de línia que discorre paral·lel a la carretera projectada del PK 5+480 al 5+935, marge esquerre.
- Tram de línia, escomesa del transformador XQ349, que creu de forma molt obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 6+780.
- Tram de línia paral·lel a la carretera projectada del PK 8+180 al 8+255, marge esquerre.
- Tram de línia paral·lel a la carretera projectada del PK 8+650 al 9+090, marge dret. Al PK 8+630 creua la carretera projectada.
- Tram de línia paral·lel a la carretera projectada. Coincideix puntualment amb la carretera projectada a l'altura del PK 9+820.

Els diferents trams de línia de mitja tensió que apareixen al llarg del traçat de la carretera són els següents:

- Tram de línia que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 2+306. No resulta afectada.
- Transformador d'intempèrie situat en el marge esquerre de la carretera projectada a l'altura del PK 2+420. Quedarà fora de la futura zona de domini.
- Tram de línia que dona servei al transformador d'intempèrie XQ347 que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 5+600. El suport amb seccionador situat en el marge dret quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera.
- Tram de línia que dona servei al transformador d'intempèrie XQ349 que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 6+780. El suport amb seccionador situat en el marge dret quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera, i el transformador d'intempèrie resulta afectat per la restitució del canal de rec.
- Tram de línia que creua de forma obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 7+475. No resulta afectada per les obres a realitzar.
- Tram de línia que creua de forma molt obliqua la carretera projectada a l'altura del PK 7+740.

El suport de sustentació existent en el marge esquerre a l'altura del PK 7+725 quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera.

- Tram de línia que discorre pel costat de la carretera existent donant servei al transformador d'intempèrie XQ355. El transformador situat en el marge dret quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera projectada.

### 7.2.1 SERVEI AFECTAT NÚM. EMT-01

**Situació:** PK 0+000

**Afectació:** Línia aèria i subterrània de mitja tensió de 25kV

**Municipi:** La Ràpita

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

#### **Descripció:**

Línia aèria i subterrània de mitja tensió que discorre al llarg del costat est de la carretera TV-3408. Arriba al costat nord de la intersecció existent en estesa aèria sustentada fonamentalment en suports de formigó. En el costat nord de la intersecció, mitjançant elements de conversió, passa a discórrer en estesa subterrània pel mateix costat de la carretera i segueix en sentit port apartant-se de la zona d'obres.

Resulta afectat el punt de conversió i el següent suport en sentit Amposta al coincidir amb la construcció de la futura rotonda prevista a l'inici del projecte.

#### **Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània d'uns 142 m de longitud amb un circuit de cable tipus 18/30 kV de 3x1x240 mm<sup>2</sup> Al, dins de canalització de 2 conductes de 200 mm de diàmetre amb arquetes cegues, al llarg del costat est de la nova intersecció, fora de la zona de domini.

Excepte en els dos punts d'encreuament de la sèquia existent en el costat est de la carretera TV-3408, la canalització estarà formada per dos conductes de polietilè corrugat de doble capa de 200 mm de diàmetre formigonats.

Els encreuaments per sobre de la sèquia es preveu fer amb dos tubs d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre.

Intercepció de la línia aèria existent en el costat nord de les obres projectades mitjançant torre metàl·lica tipus C-16/3000 amb elements de conversió.

Cal indicar que la nova torre metàl·lica que es reposa i que forma part de la xarxa de MT paral·lela a la carretera TV-3408 no aconsegueix amb la distància mínima de 1,5 vegades l'alçada dels suports. Aquest fet es deu a les complicacions que provoca el fet de fer una reposició exclusivament en un punt que alteri el recorregut general del traçat de la línia. La reposició ha estat elaborada de forma coordinada amb la companyia E-Distribucion, Redes Digitales, SLU.

S'ha de tenir en compte que l'execució d'aquesta variant resta condicionada a que una part de l'estructura O.F. 0.1, en concret el costat sud, estigui finalitzada.

### 7.2.2 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-01

**Situació:** PK 0+020 a PK 0+420.

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió de 380 V

**Municipi:** La Ràpita

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

#### **Descripció:**

Línia aèria de baixa tensió de 380 V que discorre paral·lela a la carretera actual sustentada en pals de fusta, suports de formigó i cadiretes en façana. Resulta afectada al coincidir longitudinalment amb la carretera projectada.

En aquest tram existeixen tres escomeses a abonat que s'han de mantenir, PK 0+025 costat sud, 0+070 i 0+102 costat nord.

#### **Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània d'uns 472 m de longitud amb un circuit de cable 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm<sup>2</sup> Al, al llarg del futur itinerari de vianants previst en aquest tram del projecte en el costat sud de la carretera.

Intercepció inicial de la línia aèria existent davant del PK 0+020 i conversió a subterrani en façana.

A l'altura del PK 0+410, abans d'arribar a la Sèquia de Mar, encreuament de l'actual i futura carretera dins de canalització de dos conductes de polietilè corrugat Ø160 mm formigonats.

El pas sobre la llinda de l'OF-0.2 es realitzarà sobre la llinda de l'estructura amb prisma formigonat amb dos conductes de polietilè corrugat Ø160 mm formigonats.

Per últim, la variant segueix al llarg del costat est del camí esmentat apartant-se de la futura zona d'obres fins arribar al primer suport de formigó de la línia aèria existent. Confecció de nova conversió aprofitant el suport i connexió amb el cable trenat existent finalitzant en aquest punt la variant.

Es preveu mantenir els subministraments en baixa tensió a abonats existents a l'altura dels PK 0+025, 0+070 i 0+102, mitjançant la instal·lació de noves caixes de distribució urbana davant del PK 0+020 i 0+120 aproximadament. Estesa de cable subterrani tipus RV 50 i RV 95 des d'aquestes CDU's, connectant amb les caixes generals de protecció d'abonat existents.

### 7.2.3 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-02

**Situació:** PK 1+470

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió de 380 V

**Municipi:** La Ràpita

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

#### **Descripció:**

Final de línia aèria de baixa tensió de 380 V sense servei procedent del costat esquerre de la carretera situada a l'altura del PK 1+470.

Resulta afectat el suport de fi de línia existent en el costat nord de la carretera al coincidir amb l'ampliació de la calçada existent i la reposició del canal de reg.

#### **Solució adoptada:**

Desmuntatge del suport i d'un tram de línia aèria.

### 7.2.4 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-03

**Situació:** PK 1+985 a PK 2+320

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió de 380 V

**Municipi:** La Ràpita

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

**Descripció:**

Línia aèria de baixa tensió de 380 V de la xarxa del transformador XQ373, que discorre fonamentalment al llarg del costat sud de la carretera actual sustentada en suports de formigó. No resulta directament afectada per les obres projectades però quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera.

**Solució adoptada:**

En primer lloc, aprofitant la presència en aquest mateix tram d'una línia subterrània de baixa tensió que discorre al llarg del costat sud de la carretera, es preveu modificar el subministrament d'abonat existent davant del PK 1+985 passant-lo de la xarxa de distribució del transformador XQ373 a la xarxa del transformador XQ630.

Intercepció de la línia subterrània existent en el costat sud de la carretera a l'altura del PK 1+985 i nou encreuament de línia subterrània amb un circuit de cable 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm<sup>2</sup> Al, dins de canalització de quatre conductes de polietilè corrugat Ø160 mm formigonats, fent entrada i sortida de línia en la caixa de seccionament existent en el costat nord de la carretera.

A continuació, construcció de variant aèria d'uns 338 m de longitud amb circuit de cable trenat tipus RZ95 des del PK 2+100 al 2+370 aproximadament, sustentada en cinc nous suports de formigó de diversos esforços en punta en la reposició longitudinal prevista en el costat sud i dos torres metàl·liques tipus C-14/1000 en el punt d'encreuament de la futura carretera a mantenir, PK 2+215.

**7.2.5 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-04**

**Situació:** PK 5+128 a 5+325.

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió 380 V..

**Municipi:** Amposta i La Ràpita

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

**Descripció:**

Línia aèria de baixa tensió de 380 V de la xarxa del transformador XQ265, que discorre fonamentalment al llarg del costat nord de la carretera actual sustentada en suports de formigó.

Resulta afectada al coincidir longitudinalment amb les obres d'eixamplament de la plataforma de la carretera existent i amb la reposició del canal de rec existent en aquest costat de la carretera.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant aèria d'uns 358 m de longitud al llarg del costat nord de la futura carretera amb circuit de cable trenat tipus RZ95 des del PK 5+090 al 5+380 aproximadament, sustentada en cinc nous suports de formigó de diverses alçades i esforços en punta i dos torres metàl·liques en el punt d'encreuament del canal de connexió de la llacuna de l'Encanyissada amb el mar, PK 5+360.

Manteniment de les escomeses existents a la Pantena de l'Encanyissada en el costat nord de la carretera, davant del PK 5+380, amb l'estesa d'uns 30 m de circuit de cable trenat tipus RZ 25.

**7.2.6 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-05**

**Situació:** PK 5+480 a 5+935.

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió 380 V.

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

**Descripció:**

Línia aèria de baixa tensió de 380 V de la xarxa del transformador XQ347, que discorre al llarg del costat nord de la carretera actual sustentada en suports de formigó. Resulta afectada al coincidir longitudinalment amb les obres d'eixamplament de la plataforma de la carretera existent i amb la reposició del canal de rec existent en aquest costat de la carretera.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant aèria d'uns 480 m de longitud al llarg del costat nord de la carretera amb circuit de cable trenat tipus RZ95 des del PK 5+480 al 5+980 aproximadament, sustentada en deu nous suports de formigó de diversos esforços en punta.

**7.2.7 SERVEI AFECTAT NÚM. EMT-02**

**Situació:** PK 5+600.

**Afectació:** Línia aèria de mitja tensió 25 kV.

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

**Descripció:**

Derivació aèria de mitja tensió 25 kV que creua la carretera donant servei en antena al centre de transformació d'intempèrie XQ347 situat en el costat de la traça del projecte.

La línia no resulta directament afectada per les obres a realitzar però el suport amb seccionament existent en el costat sud del vial quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera projectada.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant aèria d'uns 175 m de longitud. Nou encreuament de carretera d'uns 40 m de longitud amb un circuit de cable LA-56 des de nova torre metàl·lica intercalada en la línia aèria existent en costat sud, fins al suport de sustentació del transformador d'intempèrie esmentat.

Modificació d'un tram de la línia aèria existent en costat sud mitjançant l'estesa de 135 m de circuit de cable tipus LA-110.

**7.2.8 SERVEI AFECTAT NÚM. EMT-03**

**Situació:** PK 6+780.

**Afectació:** Línia aèria de mitja tensió de 25 kV i transformador d'intempèrie XQ349.

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

**Descripció:**

Derivació aèria de mitja tensió de 25 kV que creua la carretera donant servei en antena al centre de transformació d'intempèrie núm. XQ349.

La línia no resulta directament afectada per les obres a realitzar però el suport amb seccionament existent en el costat sud del vial quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera projectada.

El centre de transformació d'intempèrie sí resulta afectat al coincidir amb la reposició del canal de rec del costat nord de la carretera.

**Solució adoptada:**

Construcció de nou centre de transformació de superfície prefabricat en el costat sud de la carretera, a prop de la línia de distribució principal en mitja tensió, amb tres cel·les de línia, una de protecció i quadre de baixa, telecomandada.

Instal·lació de nova torre metàl·lica tipus C-16/2000 intercalada en la línia aèria de mitja tensió principal que discorre al llarg del costat sud de la carretera, amb doble conversió a subterrani i antiescalo aïllant de protecció.

Des d'aquesta nova torre intercalada es preveu nova entrada i sortida subterrània en mitja tensió al nou centre de transformació amb circuit de cable tipus 18/30 kV de 3x1x240 mm<sup>2</sup> Al, dins de canalització amb tub de polietilè de Ø 200 mm .

Estesa d'un circuit de cable tipus 18/30 kV de 3x1x240 mm<sup>2</sup> Al dins de canalització amb tub de polietilè de Ø 200 mm, des del nou centre de transformació fins al punt de connexió amb la línia subterrània existent que dona servei a l'EDAR de Poble Nou del Delta.

**7.2.9 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-06**

**Situació:** PK 6+780.

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió 380 V.

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

**Descripció:**

Escomeses aèries de baixa tensió de 380 V del centre de transformació d'intempèrie XQ349. Resulten afectades indirectament pel desplaçament del centre de transformació.

**Solució adoptada:**

Nova sortida en subterrani del nou centre de transformació XQ349 previst en el costat sud de la carretera, servei EMT-03, amb un circuit de cable tipus 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm<sup>2</sup> Al, a nou suport de formigó amb elements de conversió.

Reposició de les dos escomeses aèries existents amb l'estesa d'uns 40 m de circuit de cable trenat tipus RZ25 per a l'escomesa que creua la carretera i 50 m per l'escomesa al subministrament existent

davant del PK 6+740, costat sud, sustentades en els punts de connexió finals en els suports existents.

#### 7.2.10 SERVEI AFECTAT NÚM. EMT-04

**Situació:** PK 7+725.

**Afectació:** Línia aèria de mitja tensió de 25kV

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

##### **Descripció:**

Línia aèria de mitja tensió de 25 kV que creua la carretera actual. No resulta afectada directament pel pas de les obres projectades però un dels suports quedarà dins de la futura zona de domini de la carretera projectada.

##### **Solució adoptada:**

Construcció de variant aèria d'uns 235 m de longitud total.

Nou encreuament de la futura carretera i del accés a Poble Nou del Delta d'uns 130 m de longitud amb un circuit de cable LA-56 des de nova torre metàl·lica tipus C-20/4500 intercalada en la línia aèria existent en costat sud, PK 7+690 aproximadament, fins a nous suports previstos en el costat nord.

El primer, tipus C-20/2000, situat entre la futura carretera i l'accés a Poble Nou del Delta, a uns 27 m de la futura aresta exterior de calçada.

El segon, tipus C-16/2000, intercalat en la línia aèria existent en el costat nord de l'accés a Poble Nou del Delta.

La modificació del punt de derivació de la línia principal obliga a realitzar la modificació d'un tram de la línia aèria existent en el costat sud mitjançant l'estesa de 105 m de circuit de cable tipus LA-110.

#### 7.2.11 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-07

**Situació:** PK 8+155 a 8+255.

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió de 380 V

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

##### **Descripció:**

Línia aèria de baixa tensió de 380 V que discorre paral·lela a la carretera actual pel costat nord a l'altura de Poble Nou del Delta. Resulta afectada per la construcció de la nova rotonda del PK 8+170 i l'ampliació de la carretera existent.

##### **Solució adoptada:**

Construcció de variant aèria d'uns 185 m de longitud al llarg del costat nord de la carretera amb circuit de cable trenat tipus RZ95 des del PK 8+150, cantonada del carrer dels Pins, al PK 8+340 aproximadament, sustentada en tres nous suports de formigó.

#### 7.2.12 SERVEI AFECTAT NÚM. EMT-05

**Situació:** PK 8+650.

**Afectació:** Centre de transformació d'intempèrie XQ355

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

##### **Descripció:**

Centre de transformació d'intempèrie núm. XQ349. Resulta afectat al quedar dins de la futura zona de domini de la carretera projectada.

##### **Solució adoptada:**

Construcció de nou centre de transformació rural de superfície en el costat sud de la carretera, amb una cel·la de línia, una de protecció i quadre de baixa.

Instal·lació de nova torre metàl·lica intercalada tipus C-18/3000 en la línia aèria de mitja tensió principal que discorre al llarg del costat sud de la carretera.

Instal·lació de nova torre metàl·lica tipus C-18/2000 al costat del nou centre de transformació amb conversió a subterrani i antiescalo aïllant de protecció.

Des d'aquesta nova torre intercalada es preveu nova entrada subterrània en mitja tensió al nou centre

de transformació amb circuit de cable tipus 18/30 kV de 3x1x240 mm<sup>2</sup> Al, dins de canalització amb tub de polietilè de Ø 200 mm .

### 7.2.13 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-08

**Situació:** PK 8+650 a 9+090.

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió 380 V.

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

#### **Descripció:**

Línia aèria de baixa tensió de 380 V del centre de transformació d'intempèrie XQ355 que discorre al llarg del costat sud de la carretera. Resulta afectada al coincidir longitudinalment amb la carretera projectada i el desplaçament del transformador esmentat, servei EMT-05.

#### **Solució adoptada:**

Construcció de nova sortida en subterrani del nou centre de transformació XQ355 previst en el costat sud de la carretera amb un circuit de cable tipus 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm<sup>2</sup> Al.

Instal·lació de nou suport de formigó amb elements de conversió al costat del nou centre de transformació.

Construcció de variant aèria d'uns 532 m de longitud amb circuit de cable trenat tipus RZ95 des del PK 8+610 al 9+090 aproximadament, sustentada en deu suports nous de formigó de diversos esforços en punta i dos torres metàl·liques tipus C-14/1000 en el nou punt d'encreuament de la carretera, PK 8+610.

### 7.2.14 SERVEI AFECTAT NÚM. EBT-09

**Situació:** PK 9+800.

**Afectació:** Línia aèria de baixa tensió de 380 V

**Municipi:** Amposta

**Entitat:** E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales

#### **Descripció:**

Línia aèria de baixa tensió de 380 V que discorre paral·lela a la carretera actual pel costat nord a l'altura de la Sèquia de l'Alà. Resulta afectada per les obres de millora de la intersecció existent i la carretera projectada.

#### **Solució adoptada:**

Construcció de variant aèria d'uns 230 m de longitud al llarg del costat nord de la carretera amb circuit de cable trenat tipus RZ95 sustentada en tres nous suports de formigó.

### 7.3 TELEFÓNICA

Al llarg de la carretera, des de l'origen del projecte fins l'accés oest a Poble Nou del Delta (PK de projecte 7+600), discorre una línia telefònica aèria, fonamentalment al marge esquerre, excepte en els primers 140 m inicials de la carretera.

La xarxa és fonamentalment aèria, sustentada en pals de fusta majoritàriament (apareix algun suport de formigó), està formada per un cable de parells urbà i un cable de fibra òptica, i discorre de forma paral·lela a la carretera projectada, pràcticament adossada al vial existent, amb encreuaments en alguns punts per donar servei als abonats existents.

Pràcticament tota la línia troncal resulta afectada al coincidir amb les obres d'ampliació de calçada previstes, per la reposició del canal de reg existent en el costat nord, o bé per quedar dins de la futura zona de domini de la carretera.

Les escomeses d'abonat o derivacions de la línia troncal resulten afectades a l'altura del PK 0+085, 0+410, 1+446, 1+795, 2+215, entre els PP.KK. 2+630 i 2+725, 2+735, 3+920, 4+340, 4+600 i 5+090 aproximadament.

La reposició d'uns 7.600 m de la línia principal a distància reglamentària de la futura carretera, tant en estesa aèria com en subterrani, tindria probablement un rebuig important per part dels propietaris de les finques afectades, en haver de restituir aquest servei en els arrossars, en pals de fusta o formigó en el primer cas, i canalització amb arquetes de registre en el segon.

Per tant es preveu la construcció d'una nova canalització de telecomunicacions pública des de l'inici del projecte fins l'accés oest a Poble Nou del Delta.

Es preveu construir la nova canalització fonamentalment sota el voral del costat sud de la futura carretera, excepte del PK 0+020 al 1+500 que es preveu sota el futur itinerari del carril bici.

Per fer aquesta reposició s'aplicaran els següents criteris:

- Reposició de la línia troncal des de La Ràpita fins a Poble Nou del Delta dins de canalització pública formada per 6 conductes de Ø20 mm i un tritub de Ø40mm, amb arquetes de registre tipus B o C. Diputació de Tarragona farà la cessió d'ús exclusiu a Telefònica dels tres conductes del tritub de Ø40mm.
- Construcció de derivacions amb canalització de 2 conductes de PVC Ø63 mm des de la canalització pública fins a noves arquetes tipus H, D o DM d'ús exclusiu de la companyia telefònica pel manteniment del servei als seus abonats a l'altura del PK 0+030, 0+408, 1+448, 1+795, 2+220, 2+735, 3+920, 4+580, i davant del PK 7+650 en l'accés a Poble Nou del Delta.
- Construcció de noves canalitzacions de distribució i dispersió amb canalització de 2 conductes de polietilè Ø40 mm i de 2 conductes de PVC Ø63 mm des de les arquetes tipus H, D o DM fins als punts d'intercepció de la xarxa existent de la companyia Telefònica.

### 7.3.1 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-01

**Situació:** PK 0+020 a 7+550.

**Afectació:** Línia aèria cable de parells urbà i cable d'enllaç de fibra òptica

**Municipi:** Amposta i La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

#### **Descripció:**

Línia telefònica aèria sustentada en pals de fusta majoritàriament (apareix algun suport de formigó), formada per un cable de parells urbà i un cable de fibra òptica. Discorre de forma paral·lela a la carretera projectada des de l'origen del projecte fins l'accés oest a Poble Nou del Delta (PK de projecte 7+600), pràcticament adossada al vial existent.

Al llarg de la carretera hi ha caixes terminals, de moment només convencionals, que permeten donar servei als abonats existents. En el moment de tancar el projecte encara no hi ha servei d'abonat per fibra òptica FTTH.

Pràcticament tota la línia troncal resulta afectada al coincidir amb les obres d'ampliació de calçada previstes, per la reposició del canal de rec existent en el costat nord, o bé per quedar dins de la futura zona de domini de la carretera.

Les escomeses d'abonat o derivacions de la línia troncal resulten afectades a l'altura del PK 0+085,

0+410, 1+464, 1+765, 2+240, 2+660, 2+710, 3+920, 4+325 i 4+580 aproximadament.

#### **Solució adoptada:**

Construcció d'una nova canalització de telecomunicacions pública des de l'inici del projecte fins l'accés oest a Poble Nou del Delta.

Reposició de la línia troncal telefònica des de La Ràpita fins a Poble Nou del Delta dins de canalització pública formada per 6 conductes de Ø20 mm i un tritub de Ø40mm, amb arquetes de registre tipus B o C.

Es preveu construir fonamentalment la nova canalització sota el voral del costat sud de la futura carretera, excepte del PK 0+020 al 0+725 que es preveu sota el futur itinerari de vianants.

Els trams de pas per les estructures existents a l'altura del PK 4+300, 5+360 i 6+355 es preveu dins de canalització metàl·lica adossada al tauler i prisma formigonat sobre llinda de calaix.

Per poder mantenir el servei d'abonat existent es necessària la construcció de derivacions amb canalització de 2 conductes de PVC Ø63 mm des de la canalització pública fins a noves arquetes tipus H, D o DM d'ús exclusiu de la companyia telefònica a l'altura del PK 0+030, 0+408, 1+448, 1+795, 2+220, 2+735, 3+920, 4+345, 4+600, i davant del PK 7+650 en l'accés a Poble Nou del Delta.

Davant del PK 7+640 aproximadament, en l'accés oest a Poble Nou del Delta, es preveu la connexió de la nova canalització pública amb la línia telefònica aèria existent.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 7+640, construcció de canalització de 2 conductes de PVC Ø110 mm formigonats tenint en compte el canal de rec existent en el costat nord. Construcció de nova arqueta tipus D en el costat nord de l'accés a Poble Nou del Delta i lateral a suport de formigó existent.

### 7.3.2 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-02

**Situació:** PK 0+090.

**Afectació:** Línia aèria escomesa

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

#### **Descripció:**

Línia aèria d'escomesa que discorre inicialment grapada per les façanes de les edificacions existents a l'inici del projecte. A l'altura del PK 0+090 aproximadament creua l'actual carretera en estesa aèria sustentada en dos pals de fusta. En el suport del costat nord, situat dins de propietat privada, l'escomesa fa conversió a subterrani i s'endinsa dins de la finca apartant-se de la futura zona d'obres.

Resulta afectada al coincidir els dos suports d'encreuament esmentats amb les obres d'ampliació de calçada i la construcció del nou itinerari de vianants previst en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, en el mateix punt d'encreuament de l'escomesa aèria afectada.

Confecció de conversió a subterrània en la façana del costat sud. Instal·lació de nova arqueta tipus MF sota el futur itinerari. Construcció de canalització creuant l'actual i futura carretera tenint en compte el col·lector d'impulsió d'aigües residuals existent al llarg del costat nord. Construcció de nova arqueta tipus M dins de la propietat privada recollint el conducte subterrani existent.

**7.3.3 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-03**

**Situació:** PK 0+408.

**Afectació:** Línia aèria escomesa

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

**Descripció:**

Línia aèria d'escomesa de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 0+410, que discorre sustentada en pals de fusta al llarg del camí de la Sèquia del Mar.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació de la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, a l'altura del mateix punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 0+408, construcció de canalització creuant l'actual i futura carretera tenint en compte el col·lector d'impulsió d'aigües residuals existent al llarg del costat nord. Construcció de nova arqueta tipus H en el costat nord de la carretera i lateral a nou pal de fusta intercalat en la línia existent, situat a distància reglamentaria de la carretera.

**7.3.4 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-04**

**Situació:** PK 1+464.

**Afectació:** Línia aèria escomesa

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

**Descripció:**

Línia aèria d'escomesa de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 1+435, que discorre sustentada en pals de fusta al llarg del costat nord de la carretera existent.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació i un tram d'uns 35 m de longitud que discorre de forma conjunta amb la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, prop del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 1+448, construcció de canalització creuant l'actual i futura carretera tenint en compte la reposició del canal de rec del costat nord. Construcció de nova arqueta tipus H en el costat nord de la carretera i lateral a nou pal de fusta intercalat en la línia existent, situat a distància reglamentaria de la carretera.

**7.3.5 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-05**

**Situació:** PK 1+765.

**Afectació:** Línia aèria 2 escomeses

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

**Descripció:**

Línia aèria d'escomeses de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 1+765, que discorre sustentada en pals de fusta creuant l'actual i futura carretera.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació de la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, a uns 80 m del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 1+795, construcció de canalització al llarg del camí d'accés a la finca a la qual donen servei les escomeses afectades. Construcció de nova arqueta tipus H en el costat sud de la carretera i lateral a nou pal de fusta intercalat en la línia existent, situat a distància reglamentaria de la carretera.

**7.3.6 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-06**

**Situació:** PK 2+240.

**Afectació:** Línia aèria escomesa

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

**Descripció:**

Línia aèria d'escomesa de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 2+240, que discorre sustentada en pals de fusta creuant l'actual i futura carretera.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació de la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, a uns 20 m del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 2+220, construcció de canalització al llarg d'una plataforma d'accés i aparcament. Construcció de nova arqueta tipus H en el costat sud de la carretera i lateral a nou pal de fusta. Estesa d'un nou tram aeri per connectar amb l'escomesa aèria existent dins de la finca a la qual dona servei.

**7.3.7 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-07**

**Situació:** PK 2+660.

**Afectació:** Línia aèria escomesa

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

**Descripció:**

Línia aèria d'escomeses de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 2+660, que discorre sustentada en pals de fusta creuant l'actual i futura carretera.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació de la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània conjunta amb la reposició del servei núm. TE-08, dins de canalització de dispersió de 2 conductes de polietilè Ø40 mm formigonats.

Amb origen en nova caixa terminal prevista davant del PK 2+725 aproximadament, construcció de canalització al llarg del costat sud de la carretera fins al punt d'intercepció de l'escomesa subterrània existent davant del PK 2+630.

Construcció de nova arqueta tipus M dins de la propietat privada recollint el conducte subterrani existent i arqueta MF davant del PK 2+725 per facilitar l'estesa de cable.

### 7.3.8 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-08

**Situació:** PK 2+710.

**Afectació:** Línia aèria 5 escomeses

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

#### **Descripció:**

Línia aèria d'escomeses de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 2+660, que discorre sustentada en pals de fusta creuant l'actual i futura carretera.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació i un tram d'uns 50 m de longitud que discorre de forma conjunta amb la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

#### **Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, a uns 75 m del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 2+735, construcció de canalització al llarg del camí d'accés a una empresa constructora naval a la qual donen servei les escomeses afectades. Construcció de nova arqueta tipus H en el costat sud de la carretera i lateral a nou pal de fusta intercalat en la línia existent, situat a distància reglamentària de la carretera.

### 7.3.9 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-09

**Situació:** PK 3+920 a 3+940.

**Afectació:** Línia subterrània escomeses

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

#### **Descripció:**

Línia subterrània d'escomeses de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 3+940, que discorren dins de canalització existent de dispersió al llarg d'un tram curt de la carretera actual i al llarg d'un camí d'accés alternatiu a la Unió de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre, PK 3+920.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació i un tram de canalització d'uns 20 m de longitud amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

#### **Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, a uns 20 m del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 3+920, construcció de canalització al llarg del camí d'accés esmentat. Construcció de nova arqueta tipus D intercalada en la canalització de dispersió existent. Sortida de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats a pedestal de nou armari per ubicar les noves caixes terminals alternatives a les afectades en el PK 3+940.

### 7.3.10 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-10

**Situació:** PK 4+325.

**Afectació:** Línia aèria 1 cable parells

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

#### **Descripció:**

Línia aèria formada per un cable de parells que creua de forma obliqua la carretera actual pel costat est de la Sèquia Gran. En el primer suport existent en el costat sud de la carretera la línia fa conversió a subterrània i segueix al llarg del camí de les Clavilles apartant-se de la zona d'obres.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació de la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte i la construcció d'una nova estructura sobre la Sèquia

Gran, OF 4.3.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de distribució de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, a uns 25 m del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 4+345, construcció de canalització al llarg del camí d'accés esmentat. Construcció de nova arqueta tipus D intercalada en la canalització de dispersió existent.

**7.3.11 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-11**

**Situació:** PK 4+580.

**Afectació:** Línia aèria escomesa

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

**Descripció:**

Línia aèria d'escomesa de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 4+580, que discorre sustentada en pal de fusta i façana al llarg del costat nord de la carretera existent.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació de la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, prop del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 4+600, construcció de canalització creuant l'actual i futura carretera tenint en compte el canal de rec existent en el costat nord. Construcció de nova arqueta tipus H en el costat nord de la carretera i lateral a nou pal de fusta intercalat en la línia aèria existent.

**7.3.12 SERVEI AFECTAT NÚM. TE-12**

**Situació:** PK 5+095.

**Afectació:** Línia aèria escomesa

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** TELEFÒNICA

**Descripció:**

Línia aèria d'escomesa de la caixa terminal situada en el pal de fusta existent en el costat nord de la carretera a l'altura del PK 5+095, que discorre sustentada en pals de fusta al llarg del costat nord de la carretera existent.

Resulta afectada al coincidir el punt de derivació de la línia principal amb les obres d'ampliació de calçada previstes en aquest tram del projecte.

**Solució adoptada:**

Construcció de variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm formigonats, prop del punt de derivació actual.

Amb origen en l'arqueta tipus C de la nova canalització pública de telecomunicacions prevista a l'altura del PK 5+085, construcció de canalització creuant l'actual i futura carretera tenint en compte la reposició del canal de rec del costat nord. Construcció de nova arqueta tipus H en el costat nord de la carretera i lateral a nou pal de fusta situat a distància reglamentaria de la carretera. Estesa d'un nou tram aeri per connectar amb l'escomesa aèria existent en el camí Vell de la Zona, PK 5+070 aproximadament.

**7.4 XARXA DE SANEJAMENT**

La infraestructura de sanejament localitzada a la zona de projecte està gestionada per l'entitat Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i es compon dels següents elements:

- Canonada d'impulsió d'aigües residuals a la EDAR de La Ràpita, de polietilè de 450 mm de diàmetre amb una protecció de formigó, i dins de beina metàl·lica en els punts d'encreuament de canals, que discorre al llarg del costat nord de la carretera existent, totalment dins de la zona de domini, fins i tot sota zona de calçada, des de l'origen del projecte fins al PK 0+420,

camí de la Sèquia de Mar.

- Emissari procedent de la EDAR esmentada amb tub de polietilè de 350 mm de diàmetre, que vessa directament al mar i que creua la traça de la carretera projectada a l'altura del PK 2+005 aproximadament.
- Canonada d'impulsió d'aigües pluvials procedent de l'estació de bombament situada a la sortida oest de Poble Nou del Delta cap a les Salines de Sant Antoni, davant del PK 8+140 de la carretera projectada, que discorre sota la calçada existent, coincidint amb la futura carretera des de la rotonda del PK 8+160 fins al PK 8+640, i vessant a la Sèquia dels Pins.
- Estació de bombament d'aigües residuals situada a la sortida oest de Poble Nou del Delta cap a les Salines de Sant Antoni i part de la xarxa de residuals associada formada per una canonada de polietilè corrugat de 500 mm de diàmetre SN8. La EBAR coincideix amb la nova rotonda projectada a l'altura del PK 8+170.zona de domini de la carretera.

#### 7.4.1 SERVEI AFECTAT NÚM. SNJ-01

**Situació:** Rotonda inicial TV-3408 i PK 0+000 a 0+020 eix principal.

**Afectació:** Canonada d'impulsió d'aigües residuals de polietilè de Ø 450 mm

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** COPATE

##### Descripció:

Canonada d'impulsió d'aigües residuals a l'EDAR de La Ràpita, de polietilè de 450 mm de diàmetre amb una protecció de formigó, i dins de beina metàl·lica en els punts d'encreuament de canals, que discorre al llarg del costat nord de la carretera existent, totalment dins de la zona de domini, fins i tot sota zona de calçada, des de l'origen del projecte fins al PK 0+420, camí de la Sèquia de Mar.

Resulta afectada al coincidir amb la construcció de la rotonda prevista a l'inici de la carretera projectada i la construcció de l'obra de fàbrica OF 0.1 en el PK 0+016.

##### Solució adoptada:

Construcció de variant d'uns 96,20 m de longitud amb tub similar a l'existent pel costat sud de la futura rotonda, creuant l'actual i futura carretera per connectar amb el col·lector existent després de creuar

la nova obra de fàbrica esmentada.

S'inclou en paral·lel al tram del col·lector la instal·lació d'un conducció per l'escomesa elèctrica de la canonada d'impulsió.

#### 7.4.2 SERVEI AFECTAT NÚM. SNJ-02

**Situació:** PK 0+413 eix principal.

**Afectació:** Canonada d'impulsió d'aigües residuals de polietilè de Ø 450 mm

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** COPATE

##### Descripció:

Canonada d'impulsió d'aigües residuals a la EDAR de La Ràpita, de polietilè de 450 mm de diàmetre amb una protecció de formigó, i dins de beina metàl·lica en els punts d'encreuament de canals, que discorre al llarg del costat nord de la carretera existent, totalment dins de la zona de domini, fins i tot sota zona de calçada, des de l'origen del projecte fins al PK 0+420, camí de la Sèquia de Mar.

La canonada coincideix amb la construcció de l'obra de fàbrica OF 0.2 a l'alçada del PK 0+413.

##### Solució adoptada:

Es considera que el pas del tubular metàl·lic actual sobre la Sèquia del Mar podrà ser mantingut tot i la construcció de la nova OF-0.2 projectada.

#### 7.4.3 SERVEI AFECTAT NÚM. SNJ-03

**Situació:** PK 2+005.

**Afectació:** Emissari d'aigües tractades de polietilè de Ø 350 mm

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** COPATE

##### Descripció:

Emissari procedent de la EDAR de La Ràpita formada per tub de polietilè de 350 mm de diàmetre,

que vessa directament al mar i que creua la traça de la carretera projectada a l'altura del PK 2+005 aproximadament.

No resulta afectada directament per les obres a realitzar.

#### 7.4.4 SERVEI AFECTAT NÚM. SNJ-04

**Situació:** PK 8+160 a 8+640.

**Afectació:** Canonada d'impulsió d'aigües pluvials

**Municipi:** Amposta.

**Entitat:** COPATE

##### **Descripció:**

Canonada d'impulsió d'aigües pluvials procedent de l'estació de bombament situada a la sortida oest de Poble Nou del Delta cap a les Salines de Sant Antoni, davant del PK 8+140 de la carretera projectada, que discorre sota la calçada existent, coincidint amb la futura carretera des de la rotonda del PK 8+160 fins al PK 8+640, i vessant a la Sèquia dels Pins.

Resulta puntualment i directament afectada per les obres de construcció de l'obra de fàbrica OF 8.1 en el PK 8+642.

##### **Solució adoptada:**

Es proposa el desplaçament de la canonada fora de la calçada fins al vessament d'aigües a la Sèquia dels Pins, que quedarà situada entre el límit exterior de la berma del marge nord de la carretera i el canal situat en paral·lel a peu de talús de la carretera.

S'instal·laran aproximadament 495 m de nova conducció amb tubular PEAD Ø450 mm, PN 16 bar. El pas sota la Rotonda dels Pins es protegirà amb un tubular PVC corrugat Ø630 mm.

La construcció de l'OF-8.1 haurà de permetre el pas del punt de abocament del col·lector al canal.

#### 7.4.5 SERVEI AFECTAT NÚM. SNJ-05

**Situació:** PK 8+170.

**Afectació:** Estació de bombament d'aigües residuals

**Municipi:** Amposta.

**Entitat:** COPATE

##### **Descripció:**

Estació de bombament d'aigües residuals situada a la sortida oest de Poble Nou del Delta cap a les Salines de Sant Antoni i part de la xarxa de residuals associada formada per una canonada de polietilè corrugat de 500 mm de diàmetre SN8.

Resulta afectada al coincidir amb la construcció de la nova rotonda projectada a l'altura del PK 8+170.

##### **Solució adoptada:**

Segons les indicacions de DIPTA, la reposició de l'EBAR afectada per les obres forma part d'un projecte de COPATE i per tant, no s'inclou la descripció i import de les obres de trasllat dins del present projecte.

#### 7.5 XARXA D'AIGUA POTABLE

Partim de la informació subministrada per part del Consorci d'Aigües de Tarragona i de la informació subministrada per part de la concessionària SOREA a través del portal web d'ACEFAT per a serveis eWise i del reconeixement visual realitzat in situ en la qual s'especifica l'existència en l'àmbit d'actuació del projecte d'una xarxa d'abastament d'aigua potable que transporta aigua fins al nucli urbà del Poble Nou del Delta i la presència d'una xarxa d'abastament d'aigua que discorre al llarg dels carrers del nucli urbà del Poble Nou del Delta.

La xarxa que coincideix amb les obres a realitzar és la que transporta l'aigua fins a l'entrada del nucli urbà del Poble Nou del Delta, està formada per una canonada de polietilè d'alta densitat (PEAD) de Ø 125 mm, discorre al llarg del costat sud de la carretera existent, sota zona de calçada, i coincideix amb la carretera projectada des del PK 8+160 al 9+780 aproximadament.

S'ha acordat amb la companyia SOREA la renovació del tram afectat mitjançant la implantació de dues canonades PEAD Ø110 mm en paral·lel, que constituïran el ramal principal i el ramal de derivació d'escomeses, respectivament.

També s'ha localitzat a camp una canonada d'aigua adossada a la estructura OF-7.1 (junt al cementiri de Poble Nou del Delta). La reposició d'aquesta estructura suposarà la reposició de la canalització actual ancorada al parament.

Per altra banda, la xarxa d'aigua potable situada al terme municipal de la Ràpita, gestionada per la Companyia General d'Aigües de Catalunya, transcorre paral·lela a la carretera existent des de la intersecció amb la TV-3408 fins al camí del PK 0+420.

S'ha acordat la renovació del tram afectat mitjançant la implantació d'una canonada PEAD Ø110 mm paral·lela a la carretera projectada amb els seus ramals de derivació.

#### 7.5.1 SERVEI AFECTAT NÚM.CGAC-01

**Situació:** PK 0+000-0+420.

**Afectació:** Canonada abastament aigua potable Ø 50 mm

**Municipi:** La Ràpita.

**Entitat:** Companyia General d'Aigües de Catalunya

#### **Descripció:**

Al marge de la carretera actual entre el PK 0+000 i 0+420 transcorre el subministrament d'aigua potable a les edificacions de la zona.

#### **Solució adoptada:**

Es proposa la reposició de la xarxa afectada de tot el tram, així com les derivacions.

Es reposen aproximadament 475 m de canonada de PEAD Ø110 mm, més les derivacions amb PEAD Ø32 mm.

#### 7.5.2 SERVEI AFECTAT NÚM.SOR-01

**Situació:** PK 7+480-7+500.

**Afectació:** Canonada abastament aigua potable Ø 32 mm

**Municipi:** Amposta.

**Entitat:** SOREA

#### **Descripció:**

S'ha localitzat a camp una canonada d'aigua adossades a l'estructura OF-7.1 (junt al cementiri del

Poble Nou del Delta).

#### **Solució adoptada:**

Es proposa la reposició de la xarxa afectada dels trams localitzats.

Es reposen aproximadament 40 m de canonada de PEAD Ø63 mm.

#### 7.5.3 SERVEI AFECTAT NÚM.SOR-02

**Situació:** PK 8+160 al 9+780.

**Afectació:** Canonada abastament aigua potable Ø 125 mm

**Municipi:** Amposta.

**Entitat:** SOREA

#### **Descripció:**

Canonada abastament aigua potable Ø 125 mm que discorre al llarg del costat sud de la carretera existent, sota zona de calçada, i coincideix amb la carretera projectada des del PK 8+160 al 9+780 aproximadament.

Resulta directament afectada al coincidir amb les obres de construcció de la obra de fàbrica OF 8.1, a l'altura del PK 8+642.

#### **Solució adoptada:**

S'ha acordat amb la companyia SOREA la renovació del tram afectat mitjançant la implantació de dues canonades PEAD Ø110 mm en paral·lel, que constituiran el ramal principal i el ramal de derivació d'escomeses, respectivament. Atès l'espai reduït disponible per a la seva ubicació es proposa la seva entre el límit de la berma del marge sud de la nova carretera i la sèquia existent al peu de talús de la carretera.

Es reposen aproximadament 1615 m de doble canonada de PEAD Ø110 mm i 13 noves escomeses.

D'acord amb la informació de companyia també es construirà un nou ramal des de la nova Rotonda dels Pins en direcció al nucli urbà del Poble Nou del Delta (68 m de nova canalització PEAD Ø110 mm).

## 7.6 XARXA DE REG COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE

La pròpia CGRCDE indica com a criteri per a definir les reposicions dels encreuaments existents afectats sota la carretera del projecte (La Ràpita-Poble Nou del Delta) que en el cas d'afectació parcial d'aquests conductes la reposició consideri la reposició total de l'encreuament, per evitar problemes de fugues als junts entre els trams existents i el perllongament.

Es produeixen 29 afectacions a la xarxa existent, que es descriuen a continuació de manera agrupada per tipologies d'afectacions:

### 7.6.1 CANALS DE DESGUÀS I TUBS DE DESGUÀS

La major part de l'aigua interceptada per la carretera de la Ràpita a Poble Nou del Delta prové dels camps d'arròs i desguassos situats en el seu marge esquerre. Aquesta aigua discorre paral·lela a la traça de la carretera per mitjà de canals artificials creats per la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre.

La finalitat d'aquests canals és recollir els escorrentius de pluja de la carretera. Per aquesta raó aquests canals de desguàs han estat tractats com a part de l'estudi del drenatge de la carretera del present projecte (veure annex 4 Hidrologia i drenatge i plànols N° 10).

Addicionalment, el desguàs d'alguns camps i dels canals de desguàs que no desaigüen a les obres de fàbrica es realitza mitjançant tubs de desguàs, que són obres de mida molt més petita que les OF, realitzades amb tubs de formigó. Aquestes canalitzacions també són objecte d'estudi dins de l'annex i plànols de drenatge del projecte. Els tubs de desguàs descrits com a part del drenatge del projecte, s'identifiquen mitjançant les lletres TD referents a Tub de Desguàs, un número identificador del Punt quilomètric i un segon número referent a l'ordre de l'estructura:

OD	PK	TIPOLOGIA	ACTUACIÓ
TD 0.1	0+091	TUB DN800	Substitució
TD 0.2	0+800	TUB DN300	No afectat
TD 0.3	0+880	TUB DN800	Substitució
TD 1.1	1+088	TUB DN800	Substitució
TD 1.2	1+486	TUB DN800	Substitució
TD 2.1	2+543	TUB DN800	Substitució
TD 3.1	3+315	TUB DN800	No afectat
TD 4.1	4+400	TUB DN500	No afectat
TD 7.1	7+500	TUB DN1000	No afectat

S'inclou dins dels plànols N° 12 Serveis existents, la col·lecció 12F Afecció dren+regs, on s'han distingit les canalitzacions tractades dins del capítol de drenatge i les canalitzacions tractades dins del capítol de serveis afectats.

### 7.6.2 DESPLAÇAMENTS DE CANALS LATERALS

Als marges esquerre i dret de la carretera objecte del projecte es localitzen 8 trams de canals formigonades o de terres que resulten afectades per les obres previstes:

N°	SERVEI	DESCRIPCIÓ	COSTAT	AFECTACIÓ			REPOSICIÓ	CONNEXIONS
				PKI	PKF	L		
01	REP/REG-01	Canal de terres	Marge dret	0+090	0+390	300,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	2 Desguassos a canals existents.
02	REP/REG-08	Canal formigonat 400x300 FM	Marge dret	4+540	4+620	80,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	2 Desguassos a canals existents, 1 mitjançant pas salvacunetes i arqueta amb presa de reg.
03	REP/REG-14	Canal formigonat 500x350 FM	Marge dret	6+730	6+740	10,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	Connexió a arqueta existent i canal de desguàs.
04	REP/REG-17B	Canal formigonat 400x300 mm	Marge dret	8+225	8+260	28,20	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació	Connexió a canals laterals existents
05	REP/REG-18	Canal formigonat 500x400 FM	Marge dret	8+950	8+975	25,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	Connexió a canal lateral existent i canal de desguàs.
06	REP/REG-19B	Canal formigonat 800x600 FM	Marge esquerre	9+015	9+040	25,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	Connexió a canals laterals existents
07	REP/REG-20	Canal formigonat 600x500 FM	Marge dret	9+015	9+040	25,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	Connexió a canals laterals existents
08	REP/REG-21	Canal formigonat 800x600 FM	Marge esquerre	9+660	9+720	60,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	Connexió a canals laterals existents
09	REP/REG-22	Canal formigonat 600x500 FM	Marge dret	9+665	9+730	65,00	Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	Connexió a canals laterals existents

La reposició del tram afectat es realitzarà amb les mateixes característiques geomètriques que l'existent.

### 7.6.3 REPOSICIÓ D'ENCREUAMENTS TRANSVERSALS TIPUS SIFÓ

Dins de l'àmbit de projecte s'afecten 3 sifons, que seran reposats segons les característiques i dimensions dels existents:

Nº	Nº	DESCRIPCIÓ	COSTAT	AFECTACIÓ			REPOSICIÓ	CONNEXIONS
				PKI	PKF	L		
01	REP/REG-11	Sifó	Encreuament transversal	5+615	5+615	21,00	Reposició sifó sota carretera PRFV Ø1000.	Arquetes de connexió.
02	REP/REG-13	Sifó	Encreuament transversal	6+345	6+345	19,00	Reposició sifó sota carretera PRFV Ø1000.	Arquetes de connexió.
03	REP/REG-16	Sifó	Encreuament transversal	7+475	7+475	15,00	Reposició sifó sota carretera PRFV Ø1000.	Arquetes de connexió.

### 7.6.4 REPOSICIÓ D'ENCREUAMENTS TRANSVERSALS DE DESGUASSOS

Dins de l'àmbit de projecte s'afecten parcialment 8 encreuaments transversals de desguassos. La reposició es realitzarà de manera íntegra sota tota la amplada de la calçada de la carretera mantenint les característiques i dimensions dels existents:

Nº	Nº	DESCRIPCIÓ	COSTAT	AFECTACIÓ			REPOSICIÓ	CONNEXIONS
				PKI	PKF	L		
01	REP/REG-02A	Tub de desguàs FM Ø500	Encreuament transversal	1+200	1+200	10,00	Reposició encreuament TH Ø400 per ampliació carretera.	Arquetes de connexió.
02	REP/REG-02B	Tub de desguàs FM Ø1000	Encreuament transversal	2+550	2+550	5,00	Reposició encreuament TH Ø1000 per ampliació carretera.	Arqueta existent.
03	REP/REG-03	Tub de desguàs FM Ø400	Encreuament transversal	3+650	3+650	22,00	Reposició encreuament PEAD Ø500 per ampliació carretera.	Arquetes de connexió.
04	REP/REG-04	Tub de desguàs FM Ø300	Encreuament transversal	3+855	3+855	14,50	Reposició encreuament TH Ø300 per ampliació carretera.	Embrocaments d'entrada i sortida.
05	REP/REG-05	Tub de desguàs	Encreuament transversal	4+175	4+175	18,00	Reposició encreuament TH Ø1000 per ampliació carretera.	Embrocaments d'entrada i sortida.

Nº	Nº	DESCRIPCIÓ	COSTAT	AFECTACIÓ			REPOSICIÓ	CONNEXIONS
				PKI	PKF	L		
06	REP/REG-07	Tub de desguàs	Encreuament transversal	4+540	4+540	10,00	Reposició encreuament TH Ø1500 per ampliació carretera.	Embrocaments d'entrada i sortida.
07	REP/REG-10	Canalització de connexió entre canals marges esquerre i dret de la carretera	Encreuament transversal	5+315	5+315	29,00	Reposició encreuament TH Ø600 per ampliació carretera i reconfiguració canals de desguàs laterals.	Embrocaments d'entrada i sortida.
08	REP/REG-12	Tub de desguàs FM Ø300	Encreuament transversal	6+240	6+240	10,00	Reposició encreuament TH Ø300 per ampliació carretera.	Embrocament d'entrada i sortida a arqueta existent.
09	REP/REG-13A	Tub desguàs canal 500x350 FM	Marge dret	6+350	6+370	22,50	Reposició tubular de connexió entre canaleta 500x350 FM existent i canal lateral al desguàs de la Cinta amb tubular PEAD Ø500 mm	Desguàs a canal lateral Desguàs de la Cinta.
10	REP/REG-15	Tub de desguàs FM Ø300	Encreuament transversal	6+890	6+890	11,00	Reposició encreuament TH Ø300 per ampliació carretera.	Embrocaments d'entrada i sortida.
11	REP/REG-23	Tub de desguàs FM Ø600	Encreuament transversal	9+730	9+730	10,00	Reposició encreuament TH Ø600 per ampliació carretera.	Embrocaments d'entrada i sortida.

### 7.6.5 REPOSICIÓ DE CANALITZACIONS LATERALS I PASSOS SALVACUNETES

També resulten afectats alguns trams de canalitzacions laterals relacionats amb passos salvacunetes o passos aeris sobre canals. Es proposa la seva reposició fora de l'àmbit de la carretera:

Nº	Nº	DESCRIPCIÓ	COSTAT	AFECTACIÓ			REPOSICIÓ	CONNEXIONS
				PKI	PKF	L		
01	REP/REG-02C	Pas salvacunetes camí i desguàs de la Maquineta PVC Ø600 per pas canaleta 700x500 FM	Marge dret	3+630	3+650	26,50	Reposició tubular PEAD Ø500 i pas sobre desguàs de la Maquineta amb tub d'acer de protecció mecànica.	Arquetes de connexió.
02	REP/REG-09	Pas salvacunetes camí lateral	Marge esquerre	5+070	5+070	5,00	Demolició parcial pas salvacunetes a	-

Nº	Nº	DESCRIPCIÓ	COSTAT	AFECTACIÓ			REPOSICIÓ	CONNEXIONS
				PKI	PKF	L		
		carretera					tram en coincidència amb nou canal de desguàs lateral.	

### 7.6.6 DESPLAÇAMENT D'ARQUETES

Dins l'àmbit del projecte es localitzen dues arquetes que han ser desplaçades fora de l'àmbit de la carretera:

Nº	Nº	DESCRIPCIÓ	COSTAT	AFECTACIÓ			REPOSICIÓ	CONNEXIONS
				PKI	PKF	L		
01	REP/REG-06	Arqueta encreuament transversal	Marge dret	4+400	4+400	-	Anul·lació i reposició d'arqueta fora àmbit d'actuació	-
02	REP/REG-17	Arqueta encreuament transversal	Marge dret (Rotonda dels Pins)	8+180	8+180	-	Anul·lació i reposició d'arqueta fora àmbit d'actuació	-
03	REP/REG-17C	Reixa accés a canal lateral des de OF-8.1	Marge esquerre	8+642	8+642	-	Adaptar reixa metàl·lica d'accés al canal a nova configuració amb nova OF-8.1.	-
04	REP/REG-19A	Arqueta encreuament transversal	Marge esquerre	9+000	9+000	-	Reconstruir arqueta existent amb llosa superior de cobriment per permetre el pas de la nova carretera	-

La reposició de les arquetes inclou la reposició dels elements hidràulics associats.

### 8 QUADRE RESUM DE CONTACTES COMPANYIES

Dins de l'Apèndix 1.- Quadre resum contactes companyies, s'inclou la cronologia dels contactes realitzats, durant la redacció del present Projecte, amb les diferents companyies i/o organismes gestors dels serveis descrits al present Annex.

### 9 PRESSUPOST

S'han valorat totes les reposicions previstes desglossades per partides d'obra detallades, amb l'excepció d'aquells treballs que són executats per la pròpia companyia i, sempre que aquesta hagi emès una valoració econòmica. En aquest cas, les partides d'obra corresponents a aquests treballs s'han inclòs dins del pressupost com a PA a justificar.

Dins del capítol del PEM corresponent a les reposicions d'afectacions elèctriques d'E-Distribució (Endesa) s'ha inclòs la valoració dels treballs no inclosos dins els expedients rebuts de companyia:

Durant la redacció del projecte han estat sol·licitats a la companyia E-Distribució Redes Digitales S.L.U. els expedients corresponents a les afectacions per les obres incloses dins del projecte a la xarxa elèctrica de la seva propietat.

De manera inicial es va realitzar una petició de la modalitat TOT CLIENT dels expedients. Posteriorment, DIPTA va sol·licitar realitzar les peticions amb la modalitat TOT ENDESA, que ha estat la modalitat finalment escollida per la redacció del projecte.

Nº	SERVEI	DESCRIPCIÓ	PK	DATA RECEPCIÓ	EXPEDIENT	VERSIÓ REBUDA
1	SA/EMT-01	Soterrament línia MT	PK 0+000.	06/06/2023	0000657267	TOT CLIENT
2	SA/EBT-01	Soterrament línia BT	PK 0+020 a 0+420	21/04/2023	0000595491	TOT ED
3	SA/EBT-02	Anul·lar línia BT	PK 1+470.	03/02/2023	0000595514	TOT ED
4	SA/EBT-03	Variant línia aèria BT	PK 1+985 a 2+320.	18/08/2023	0000654819	TOT ED
5	SA/EBT-04	Variant línia aèria BT	PK 5+125 a 5+325.	27/03/2023	0000620135	TOT ED
6	SA/EBT-05	Variant línia aèria BT	PK 5+480 a 5+935.	18/04/2023	0000595589	TOT ED
7	SA/EMT-02	Variant línia aèria MT	PK 5+600.	19/04/2023	0000595500	TOT ED
8	SA/EBT-06	Variant línia aèria BT	PK 6+780.	12/04/2023	0000628840	TOT ED
9	SA/EMT-03	Variant línia aèria MT+CT	PK 6+780.	28/06/2023	0000655826	TOT CLIENT
10	SA/EMT-04	Variant línia aèria MT	PK 7+725.	26/03/2023	0000595534	TOT ED
11	SA/EBT-07	Variant línia aèria BT	PK 8+185 a 8+255.	01/06/2023	0000654815	TOT CLIENT
12	SA/EMT-05	Variant línia aèria MT+CT	PK 8+650.	21/04/2023	0000595951	TOT CLIENT
13	SA/EBT-08	Variant línia aèria BT	PK 8+650 a 9+090.	21/04/2023	0000595524	TOT ED
14	SA/EBT-09	Variant línia aèria BT	PK 9+800.	27/03/2023	0000595521	TOT ED

Per a la reposició de les afectacions de la companyia TELEFÓNICA s'ha considerat l'aplicació del

conveni CANxRED. Per tant, tot l'import corresponent a la reposició de la xarxa afectada d'aquesta companyia ha estat incorporat dins del pressupost PEM del projecte.

Atès que la companyia SOREA i COPATE no han emès valoració econòmica dels seus treballs s'han incorporat una estimació de la seva valoració dins del PEM del projecte.

Dins del pressupost del projecte s'han inclòs els treballs d'obra civil i mecànica aplicant els preus de la BASE DE PREUS ANY 2022 EN EUROS de la Diputació de Tarragona.

De la valoració realitzada al pressupost per les reposicions del projecte s'ha obtingut un import PEM de 1.238.900,68 € (UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS).

La valoració del capítol de xarxa de fibra òptica obtinguda ha estat 229.134,32 € (DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS).

De la suma dels dos capítols resulta un total de 1.468.035,00 € (UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL TRENTA-CINC EUROS).

S'adjunta, continuació el quadre resum de la valoració econòmica de la reposicions dels serveis:

**TAULA PRESSUPOST PEM PER COMPANYIA**

SERVEI	PEM
XARXA DE FIBRA ÒPTICA	229.134,32 €
REPOSICIÓ DE SERVEIS	1.238.900,68 €
EDISTRIBUCIÓN	381.043,92 €
TELEFÓNICA	27.733,30 €
SOREA. AIGUA POTABLE (T.M. AMPOSTA)	114.684,81 €
COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES CATALUNYA (TM RÀPITA)	3.920,32 €
COPATE. CLAVEGUERAM	179.062,07 €
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE	239.525,56 €
REPOSICIÓ TANCAMENTS	131.334,96 €
IMPREVISTOS	161.595,74 €
<b>TOTAL PEM PROJECTE "CONDICIONAMENT DE LA NOVA CARRETERA DE SANT CARLES DE LA RÀPITA A POBLE NOU DEL DELTA (AMPOSTA). TRAM DEL PK 0+000 AL 9+790".</b>	<b>1.468.035,00 €</b>

## 10 TAULA RESUM DE SERVEIS AFECTATS

Els serveis afectats per les obres del present projecte es resumeixen a la següent taula:

Nº	SERVEI	DESCRIPCIÓ	PK	FASE
<b>CANALITZACIÓ PÚBLICA TELECOMUNICACIONS</b>				
1		Nova canalització pública telecomunicacions	PK 0+020 a 7+550	
<b>REPOSICIÓ DE SERVEIS</b>				
<b>E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU</b>				
1	SA/EMT-01	Soterrament línia MT	PK 0+000	FASE 1
2	SA/EBT-01	Soterrament línia BT	PK 0+020 a 0+420	FASE 1
3	SA/EBT-02	Anul·lar línia BT	PK 1+470.	FASE 1
4	SA/EBT-03	Variant línia aèria BT	PK 1+985 a 2+320.	FASE 1
5	SA/EBT-04	Variant línia aèria BT	PK 5+125 a 5+325.	FASE 1
6	SA/EBT-05	Variant línia aèria BT	PK 5+480 a 5+935.	FASE 2
7	SA/EMT-02	Variant línia aèria MT	PK 5+600.	FASE 2
8	SA/EBT-06	Variant línia aèria BT	PK 6+780.	FASE 2
9	SA/EMT-03	Variant línia aèria MT+CT	PK 6+780.	FASE 2
10	SA/EMT-04	Variant línia aèria MT	PK 7+725.	FASE 2
11	SA/EBT-07	Variant línia aèria BT	PK 8+185 a 8+255.	FASE 2
13	SA/EBT-08	Variant línia aèria BT	PK 8+650 a 9+090.	FASE 2
12	SA/EMT-05	Variant línia aèria MT+CT	PK 8+650.	FASE 2
14	SA/EBT-09	Variant línia aèria BT	PK 9+800.	FASE 2
<b>TELEFÓNICA</b>				
1	SA/TE-01	Soterrament de línia aèria que discorre paral·lela a marge carretera per infraestructura compartida amb xarxa telecomunicacions DIPTA.	PK 0+020 a 7+550	
2	SA/TE-02	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 0+090	
3	SA/TE-03	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 0+408	
4	SA/TE-04	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 1+464	

Nº	SERVEI	DESCRIPCIÓ	PK	FASE
5	SA/TE-05	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 1+765	
6	SA/TE-06	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 2+240	
7	SA/TE-07	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània conjunta amb la reposició del servei núm. TE-08, dins de canalització de dispersió de 2 conductes de polietilè Ø40 mm formigonats.	PK 2+660	
8	SA/TE-08	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 2+710	
9	SA/TE-09	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 3+920 a 3+940	
10	SA/TE-10	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 4+325	
11	SA/TE-11	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 4+580	
12	SA/TE-12	Soterrament d'escomesa aèria des de nova canalització troncal SA/TE-01 amb variant subterrània dins de canalització de dispersió de 2 conductes de PVC Ø63 mm	PK 5+095	
13	-	Connexió final nova canalització xarxa telecomunicacions a infraestructura aèria existent	PK 7+445	
<b>SOREA. AIGUA POTABLE (TM AMPOSTA)</b>				
1	SA/SOR-01	Reposició de canonada abastament aigua potable Ø 32 mm ancorada a l'estructura OF-7.1 (a l'alçada	PK 7+480 a 7+500	

Nº	SERVEI	DESCRIPCIÓ	PK	FASE
		del cementiri de Poble Nou del Delta)		
2	SA/SOR-02	Renovació de canonada que restaria situada sota calçada entre la Rotonda dels Pins del Poble Nou del Delta i el final del projecte, mitjançant la implantació de dues canonades PEAD Ø110 mm en paral·lel, que constituïran el ramal principal i el ramal de derivació d'escomeses, respectivament.	PK 8+160 a 9+780	
<b>COMPANYIA GENERAL D'AIGUES CATALUNYA (TM RAPITA)</b>				
1	SA/CGAC-01	Reposició de canonada abastament aigua potable Ø 32 mm ancorada a l'estructura OF-0.1 i als marges de la carretera a la zona de l'inici del projecte-	PK 0+020 a 0+100	
<b>CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE)</b>				
1	SA/SNJ-01	Reposició de tram afectat de canonada d'impulsió d'aigües residuals de polietilè de Ø 450 mm que connecta amb l'EDAR de La Ràpita	Rotonda inicial TV-3408 i PK 0+000 a 0+020 eix principal.	
2	SA/SNJ-02	Pas en coincidència amb l'OF-02 projectada de canonada d'impulsió d'aigües residuals de polietilè de Ø 450 mm que connecta amb l'EDAR de La Ràpita. No s'afecta.	PK 0+413	
3	SA/SNJ-03	Emissari d'aigües tractades de polietilè de Ø 350 mm. No s'afecta.	PK 2+005	
4	SA/SNJ-04	Reposició canonada d'impulsió d'aigües pluvials PEAD Ø450 mm entre EBAR Rotonda dels Pins i desguàs a la Sèquia dels Pins	PK 8+160 a 8+640	
5	SA/SNJ-05	Estació de bombament d'aigües residuals que resta emplaçada dins la zona de projecte. La reposició de l'EBAR afectada per les obres forma part d'un projecte de COPATE.	PK 8+170	
<b>COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE</b>				
1	REP/REG-01	Canal de terres. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 0+090 a 0+390	
2	REP/REG-02A	Tub de desguàs FM Ø500. Reposició encreuament TH Ø400 per ampliació carretera.	PK 1+200 a 1+200	
3	REP/REG-02B	Tub de desguàs FM Ø1000. Reposició encreuament TH Ø1000 per ampliació carretera.	PK 2+550 a 2+550	
4	REP/REG-02C	Pas salvacunetes camí i desguàs de la Maquineta PVC Ø600 per pas canaleta 700x500 FM. Reposició tubular PEAD Ø500 i pas	PK 3+630 a 3+650	

Nº	SERVEI	DESCRIPCIÓ	PK	FASE
		sobre desguàs de la Maquineta amb tub d'acer de protecció mecànica.		
5	REP/REG-03	Tub de desguàs FM Ø400. Reposició encreuament PEAD Ø500 per ampliació carretera.	PK 3+650 a 3+650	
6	REP/REG-04	Tub de desguàs FM Ø300. Reposició encreuament TH Ø300 per ampliació carretera.	PK 3+855 a 3+855	
7	REP/REG-05	Tub de desguàs. Reposició encreuament TH Ø1000 per ampliació carretera.	PK 4+175 a 4+175	
8	REP/REG-06	Arqueta encreuament transversal. Anul·lació i reposició d'arqueta fora àmbit d'actuació	PK 4+400 a 4+400	
9	REP/REG-07	Tub de desguàs. Reposició encreuament TH Ø1500 per ampliació carretera.	PK 4+540 a 4+540	
10	REP/REG-08	Canal formigonat 400x300 FM. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 4+540 a 4+620	
11	REP/REG-09	Pas salvacunetes camí lateral carretera. Demolició parcial pas salvacunetes a tram en coincidència amb nou canal de desguàs lateral.	PK 5+070 a 5+070	
12	REP/REG-10	Canalització de connexió entre canals marges esquerre i dret de la carretera. Reposició encreuament TH Ø600 per ampliació carretera i reconfiguració canals de desguàs laterals.	PK 5+315 a 5+315	
13	REP/REG-11	Sifó. Reposició sifó sota carretera PRFV Ø1000.	PK 5+615 a 5+615	
14	REP/REG-12	Tub de desguàs FM Ø300. Reposició encreuament TH Ø300 per ampliació carretera.	PK 6+240 a 6+240	
15	REP/REG-13	Sifó. Reposició sifó sota carretera PRFV Ø1000.	PK 6+345 a 6+345	
16	REP/REG-13A	Tub desguàs canal 500x350 FM. Reposició tubular de connexió entre canaleta 500x350 FM existent i canal lateral al desguàs de la Cinta amb tubular PEAD Ø500 mm	PK 6+350 a 6+370	
17	REP/REG-14	Canal formigonat 500x350 FM. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 6+730 a 6+740	
18	REP/REG-15	Tub de desguàs FM Ø300. Reposició encreuament TH Ø300 per ampliació carretera.	PK 6+890 a 6+890	
19	REP/REG-16	Sifó. Reposició sifó sota carretera PRFV Ø1000.	PK 7+475 a 7+475	
20	REP/REG-17	Arqueta encreuament transversal. Anul·lació i reposició d'arqueta fora àmbit d'actuació	PK 8+180 a 8+180	
21	REP/REG-17B	Canal formigonat 400x300 mm . Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació	PK 8+225 a 8+260	

Nº	SERVEI	DESCRIPCIÓ	PK	FASE
22	REP/REG-17C	Reixa accés a canal lateral des de OF-8.1. Adaptar reixa metàl·lica d'accés al canal a nova configuració amb nova OF-8.1.	PK 8+642 a 8+642	
23	REP/REG-18	Canal formigonat 500x400 FM. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 8+950 a 8+975	
24	REP/REG-19A	Arqueta encreuament transversal. Reconstruir arqueta existent amb llosa superior de cobriment per permetre el pas de la nova carretera	PK 9+000 a 9+000	
25	REP/REG-19B	Canal formigonat 800x600 FM. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 9+015 a 9+040	
26	REP/REG-20	Canal formigonat 600x500 FM. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 9+015 a 9+040	
27	REP/REG-21	Canal formigonat 800x600 FM. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 9+660 a 9+720	
28	REP/REG-22	Canal formigonat 600x500 FM. Reposició canal existent al tram afectat fora de l'àmbit d'actuació.	PK 9+665 a 9+730	
29	REP/REG-23	Tub de desguàs FM Ø600. Reposició encreuament THØ600 per ampliació carretera.	PK 9+730 a 9+730	
30	REP/REG-24	Sèquia de reg en terres. Reposició dels trams de sèquia en terres per ampliació carretera.	PK 0+740 a 7+540	

## APÈNDIX 1.- RESUM CONTACTES COMPANYIES


CLAU:	P-09/2025							Municipis:
1	TÍTOL:	Text refós del projecte de condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram del PK 0+000 al 9+790.						La Ràpita / Amposta
	ORGANITZACIÓ	CONTACTE	ADREÇA	Mitjà	Data sol·licitud	Data Resposta	Serveis a la zona?	Observacions
AJ	AJUNTAMENT DE LA RÀPITA	Pl. Carles III, 13 43540 La Ràpita (Tarragona) Telf: 977 74 01 00 ajuntament@larapita.cat					Si	Contacte mitjançant DIPTA
AJ	AJUNTAMENT D'AMPOSTA	Pl. de l'Ajuntament, 3-4 43870 Amposta (Tarragona) Telf: 977 70 00 57 ajuntament@amposta.cat					SÍ	Contacte mitjançant DIPTA
ELE	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (ENDESA)		eWISE	eWISE			Si	
ELE	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (ENDESA)	<a href="mailto:conexiones.edistribucion@enel.com">conexiones.edistribucion@enel.com</a>		e-mail	17/01/2023 - 20/01/2023	3/02/2023 - 21/04/2023	Si	Sol·licitud a companyia i recepció dels 13 expedients associats al projecte.
ELE	EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (ENDESA)	<a href="mailto:conexiones.edistribucion@enel.com">conexiones.edistribucion@enel.com</a>		e-mail	27/03/2023-18/08/2023	27/03/2023-18/08/2023	Si	Sol·licitud a companyia i recepció d'expedients associats al projecte modalitat TOT ENDESA o RASA CLIENT.
ELE	RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A	Portal para la petición de información sobre las líneas propiedad de Red Eléctrica	<a href="https://peli.ree.es/peli/logon.do">https://peli.ree.es/peli/logon.do</a>	petició web			No	
GAS	NEDGIA		eWISE	eWISE			No	
TEL	TELEFONICA DE ESPAÑA		eWISE	eWISE			Si	
TEL	TELEFONICA DE ESPAÑA		DIPTA	e-mail	22/2/2023		Si	DIPTA acorda amb Telefónica la reposició soterrada de la seva línia aèria, amb un prisma compartit entre DIPTA i TESA.
TEL	ONO-VODAFONE		eWISE	eWISE			No	
AIG	CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA		eWISE	eWISE			No	
AIG	SOREA		eWISE	eWISE			Si	
AIG	SOREA	<a href="mailto:david.matamoros@sorea.cat">david.matamoros@sorea.cat</a>		e-mail/telèfon	17/1/2023	31/1/2023	Si	Es sol·licita aprovació i expedient tècnic-econòmic a les propostes de reposició de la canonada previstes dins del projecte.
AIG	SOREA	<a href="mailto:david.matamoros@sorea.cat">david.matamoros@sorea.cat</a>		e-mail	31/1/2023		Si	Es confirmen amb DIPTA les condicions sol·licitades per SOREA per a la reposició proposada.
AIG	SOREA	<a href="mailto:david.matamoros@sorea.cat">david.matamoros@sorea.cat</a>		e-mail		17/2/2023	Si	Es rep informació sobre actuacions a la Ronda de Pins del Poblenou del Delta.
AIG	COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE		DIPTA				Si	Contacte mitjançant DIPTA. S'inclouen dins de projecte els requeriments indicats per DIPTA i acordats amb la CGRCDE.
AIG	CONSORCI DE POLÍTQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE)	Marta Arques	<a href="mailto:marques@copate.cat">marques@copate.cat</a>	e-mail	30/1/2023	30/1/2023	SÍ	Enviam informació sobre els col·lectors de residuals que gestiona l'entitat a la zona del projecte.
AIG	CONSORCI DE POLÍTQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE)	Marta Alcarria	<a href="mailto:malcarria@metaengineering.com">malcarria@metaengineering.com</a>	e-mail	20/7/2023	1/8/2023	Si	Des de l'enginyeria META contacten amb BAC per coordinar el present projecte amb el Document de Treballs Previs del PC de sanejament i depuració del Poblenou. Es confirma amb ells que el desplaçament de l'EBAR no forma part del present projecte.
AIG	CONSORCI DE POLÍTQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE)	Xavier Roig	<a href="mailto:xroig@copate.cat">xroig@copate.cat</a>	e-mail	28/7/2023	1/8/2023	SÍ	Contacte amb COPATE amb motiu de l'EBAR de Poblenou. Des de DIPTA ens indiquen que ells amb parlat amb COPATE.
AIG	COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA		<a href="mailto:oficinavirtual@aigues.cat">oficinavirtual@aigues.cat</a>	e-mail	21/11/2022	-	Si	

## APÈNDIX 2.- DOCUMENTACIÓ COMPANYIES

## ÍNDEX

- 1 AJUNTAMENT DE LA RÀPITA
- 2 AJUNTAMENT D'AMPOSTA
- 3 EDISTRIBUCIÓN SLU (ENDESA)
  - 3.1 INFORMACIÓ EWISE
  - 3.2 DOCUMENTACIÓ INTERCANVIADA
- 4 NEDGIA
- 5 TELEFÓNICA
  - 5.1 INFORMACIÓ EWISE
  - 5.2 DOCUMENTACIÓ INTERCANVIADA
- 6 CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA
- 7 SOREA
  - 7.1 INFORMACIÓ EWISE
  - 7.2 DOCUMENTACIÓ INTERCANVIADA
- 8 COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
- 9 CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DEL'EBRE (COPATE)
- 10 COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA (ABASTAMENT LA RÀPITA)

**1 AJUNTAMENT DE LA RÀPITA**

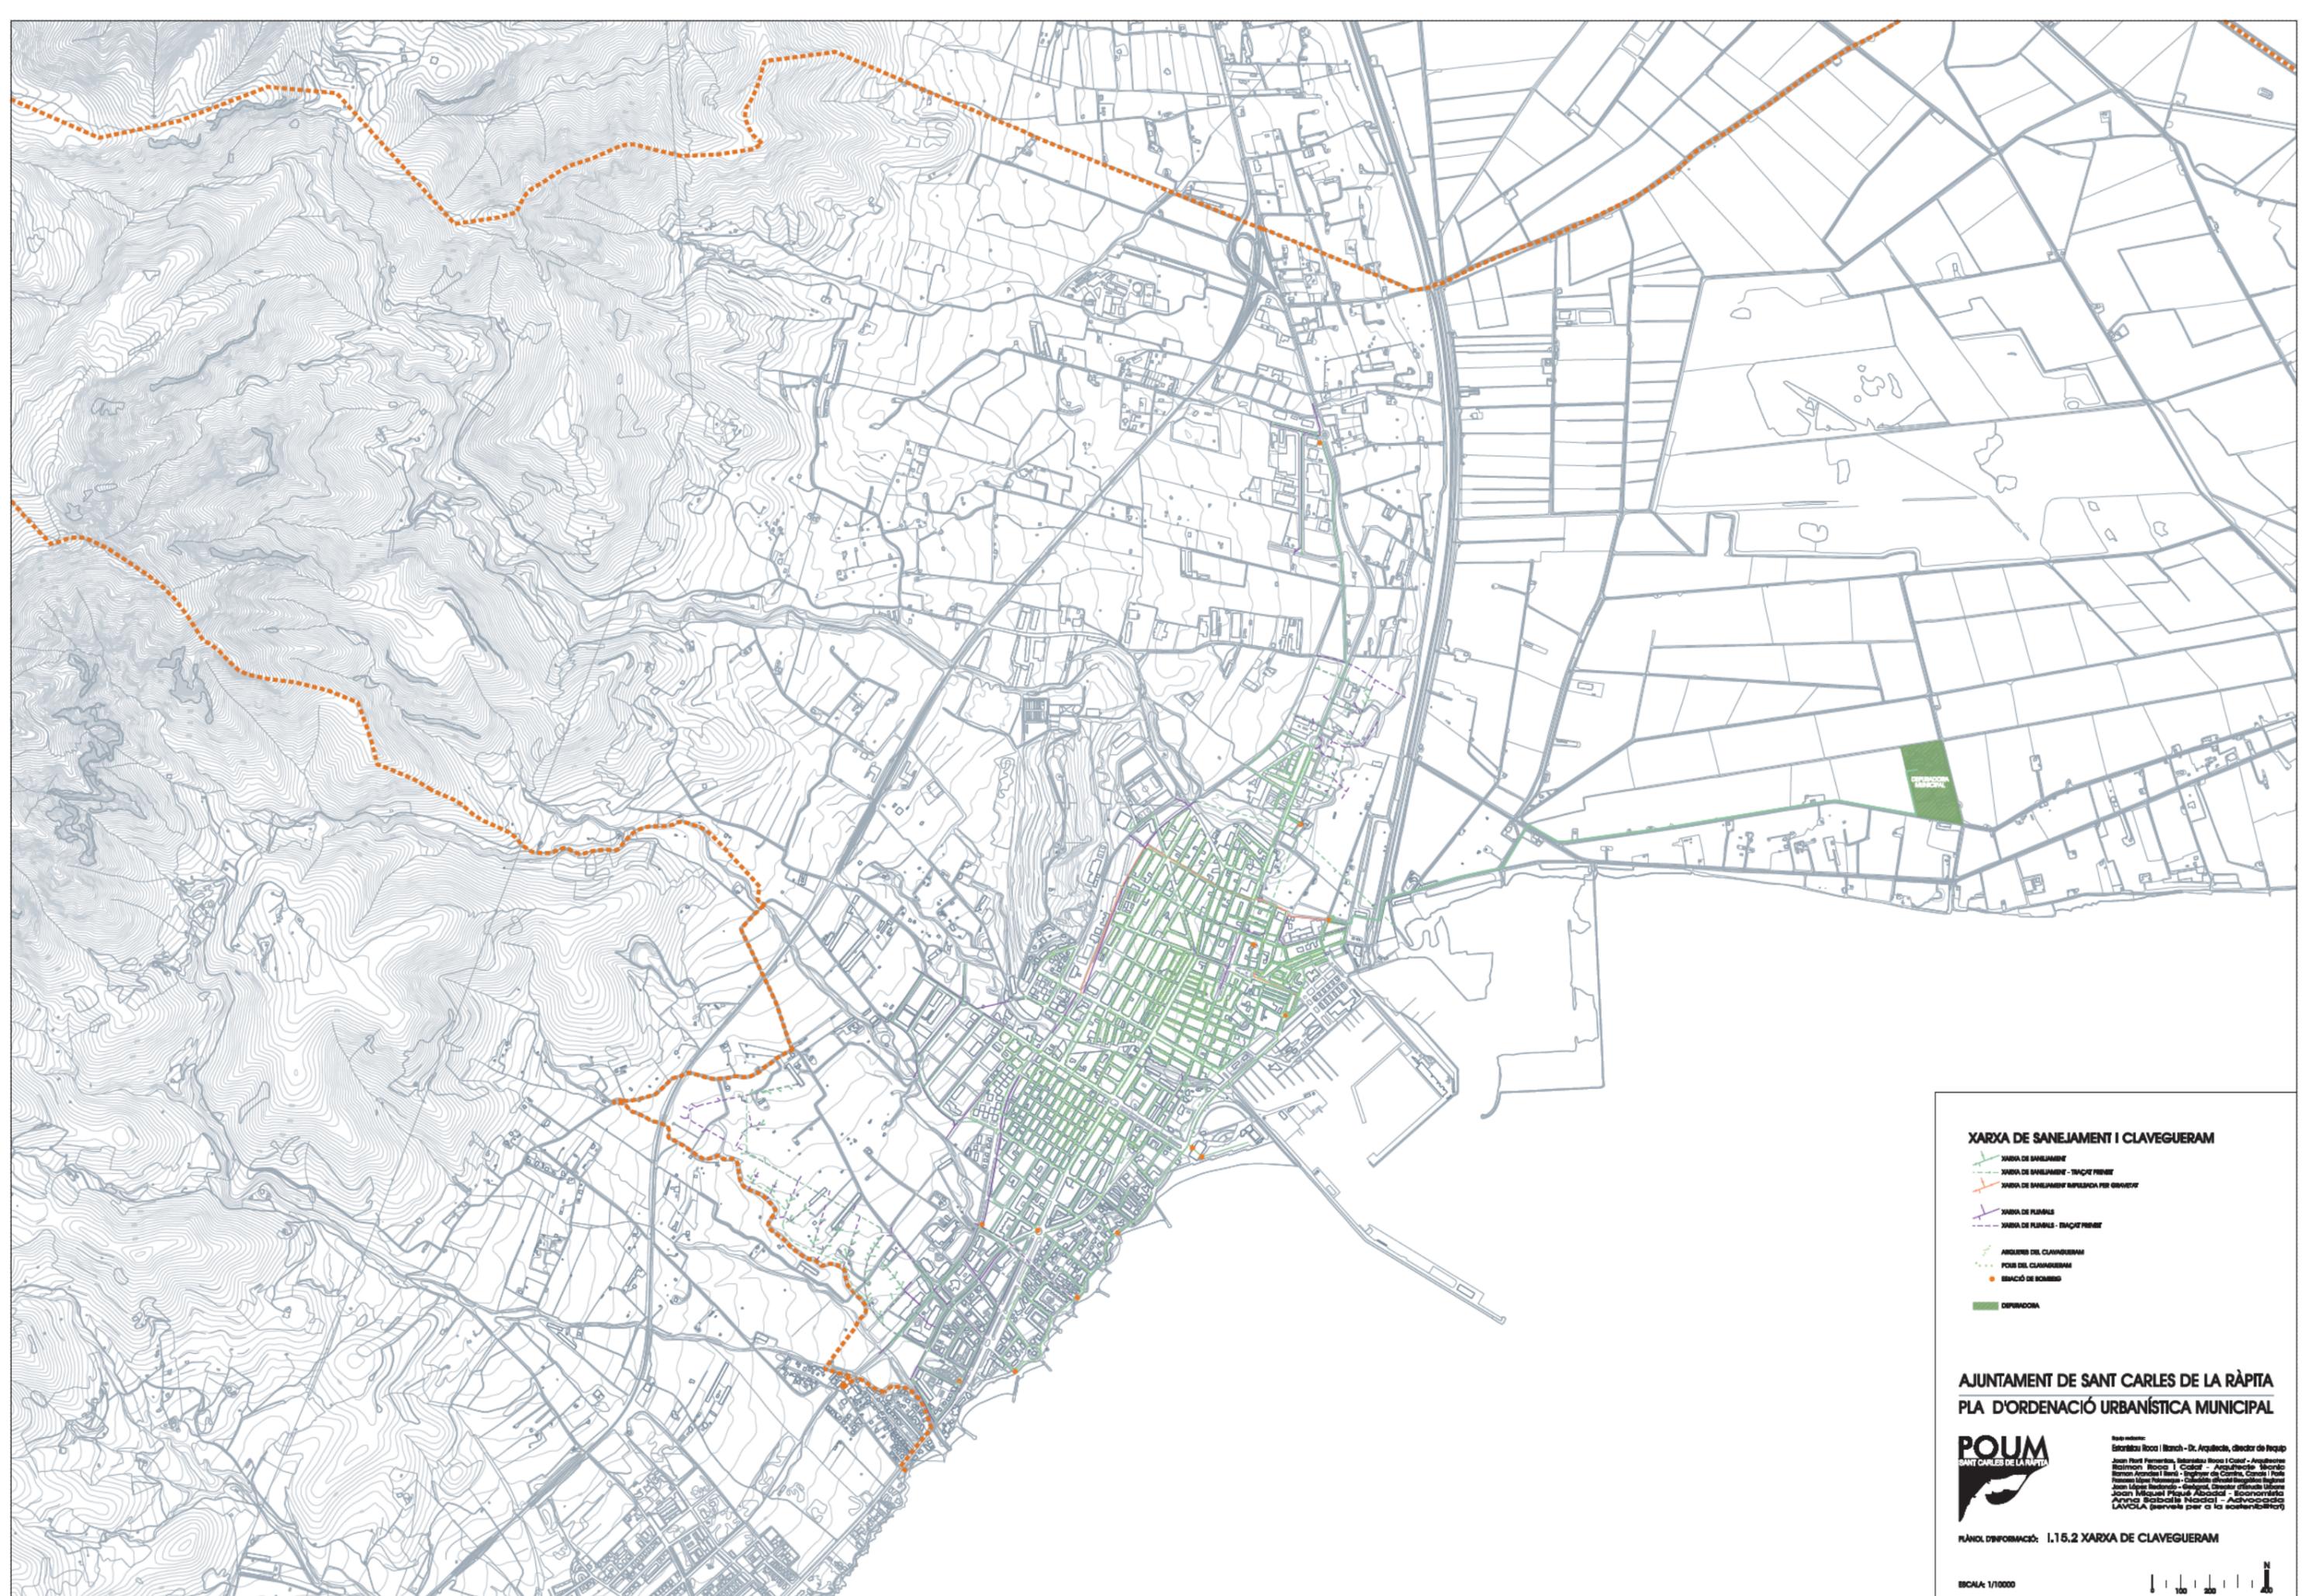

**XARXA DE SANEJAMENT I CLAVEGUERAM**

- XARXA DE SANEJAMENT
- XARXA DE SANEJAMENT - TRACTE PRIME
- XARXA DE SANEJAMENT REPUSCA PER GRAVITAT
- XARXA DE FUMES
- XARXA DE FUMES - TRACTE PRIME
- ANULES DEL CLAVEGUERAM
- POUS DEL CLAVEGUERAM
- EMPLAÇ DE CANVI
- DEPURADORA


**AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA  
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL**

**POUM**  
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Reduït: Estàndia Roca i Blanch - Dr. Arquitecte, director de l'equip  
 Joan Fort Ferrer, Estàndia Roca i Costà - Arquitecte  
 Estàndia Roca i Costà - Arquitecte  
 Ramon Aranda i Serra - Enginyer de Camins, Canals i Ports  
 Ramon Miret Ferrer - Enginyer de Camins, Canals i Ports  
 Joan Lluís Rodríguez - Geòmetra, Director d'Ingenieria Urbana  
 Joan Miquel Pla i Abadía - Enginyer d'Obres  
 Anna Sabala Nadal - Advocada  
 LAVOLA (servei per a la sostenibilitat)

PLÀNOL D'INFORMACIÓ: 1.15.2 XARXA DE CLAVEGUERAM

ESCALA: 1/10000

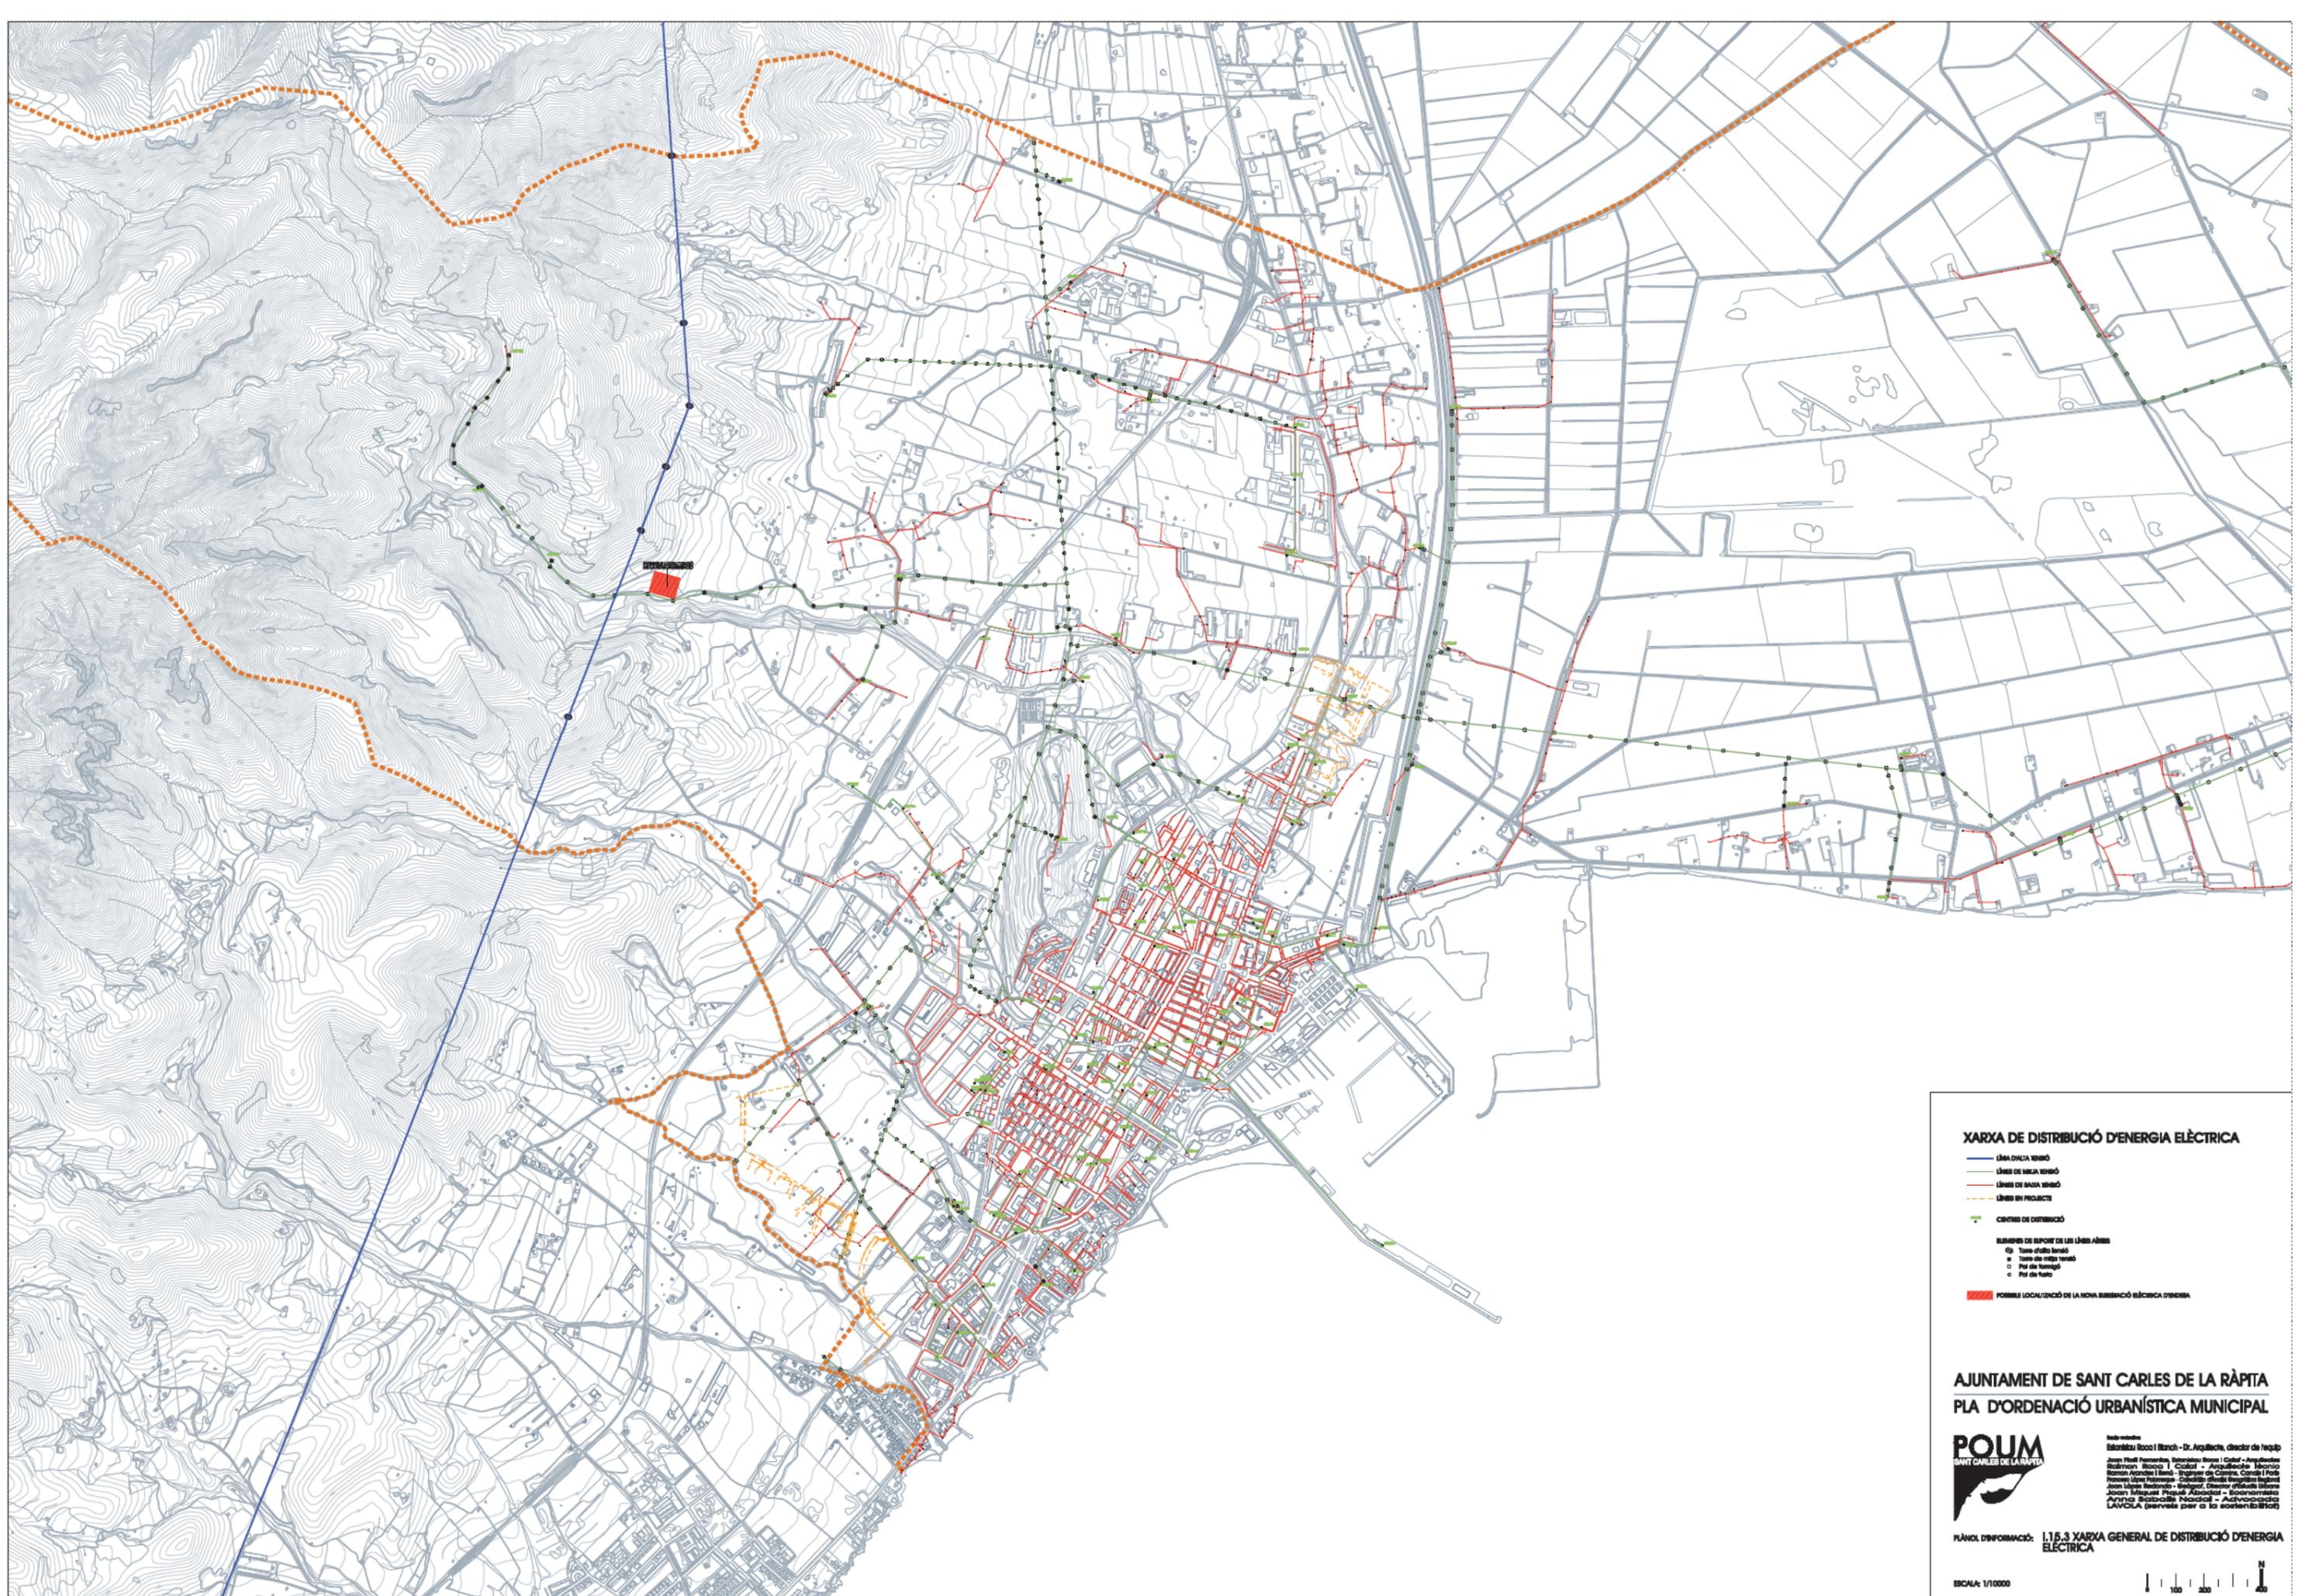

**XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA**

- LÍNIA D'ALTA TENSIÓ
  - LÍNIA DE MÈDIA TENSIÓ
  - LÍNIA DE BASSA TENSIÓ
  - LÍNIA DE PRODUCCIÓ
  - CENTRES DE DISTRIBUCIÓ
- SÍMBOLS DE SUPORT DE LES LÍNIES AÏRATS**
- Torre d'alta tensió
  - Torre de mitja tensió
  - Pol de baix voltatge
  - Pol de feble
- FORMES LOCALITZACIÓ DE LA NOVA SUBSTANCIA ELÈCTRICA D'ENERGIA


**AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA**  
**PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL**

**POUM**  
 SANT CARLES DE LA RÀPITA

Redactor:  
 Eusebius Roca i Blanch - Dr. Arquitecte, director de l'equip  
 Josep Puig Ferrer, Roberto Roca i Colaf - Arquitectes  
 Beltrán Roca i Colaf - Arquitectes  
 Ramon Arceles i Benà - Enginyer de Càlcul, Control i Parts  
 Ferran Vilà Ferrer - Controlador d'Instal·lacions Elèctriques  
 Joan Lluís Rodríguez - Enginyer de Càlcul, Control i Parts  
 Joan Miquel Pineda Abadell - Enginyer de Càlcul, Control i Parts  
 Anna Saballs Nadal - Advocada  
 LAIOLA (servei per a la sostenibilitat)

PLÀNOL D'INFORMACIÓ: **1.15.3 XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA**

ESCALA: 1/10000

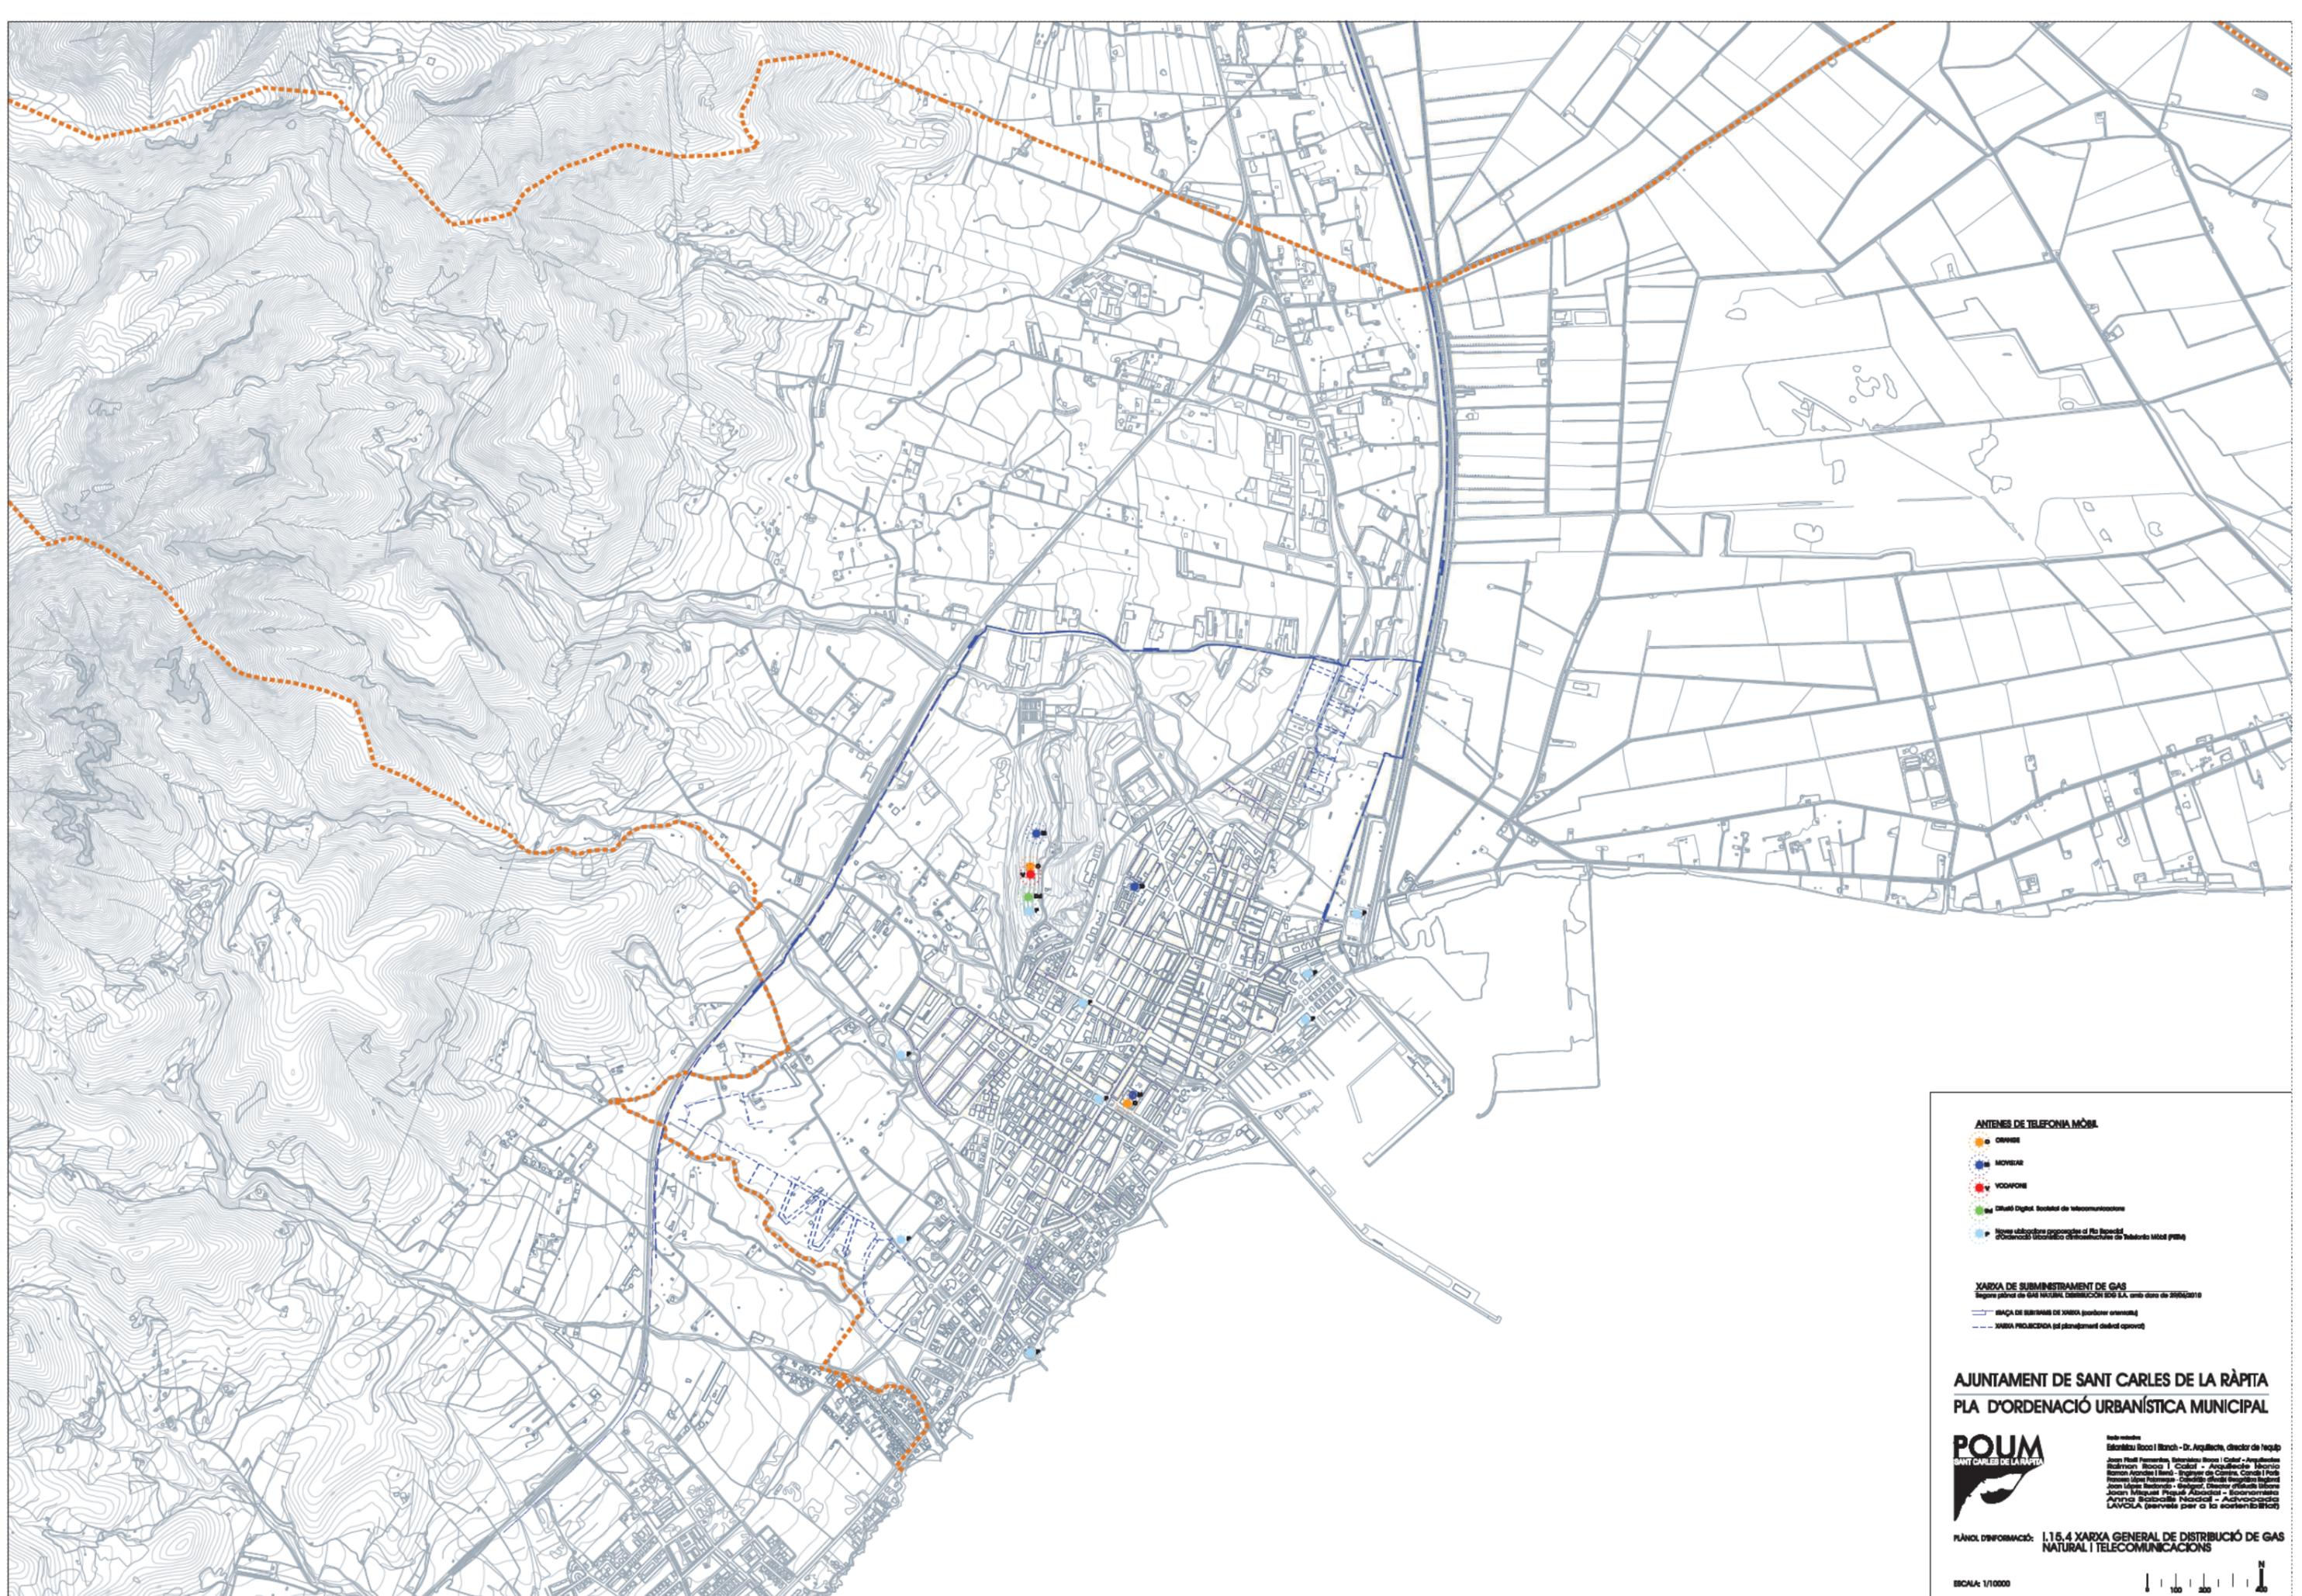

- ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL**
- ORANGE
  - MOVIEIS
  - VODAFONE
  - Digià Digital Societat de telecomunicacions
  - Nova ubicacions proposades al Pla Especial d'Ordenació Urbanística d'Infraestructura de Teleports Mòbil (PEIT)

- XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS**  
Registre públic de GAS NATURAL, CLASIFICACIÓ SIGE S.A. amb data de 2012/2018
- XARXA DE SUBSTRAM DE XARXA (amb ser entesa)
  - XARXA PROJECCIÓ (al planejament d'altres oportu)

**AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA**  
**PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL**

**POUM**  
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Redactor:  
Eduard Boix i Blanch - Dr. Arquitecte, director de l'equip

Josep Pons Ferrer, Arquitecte, Ramon Riera i Colaf - Arquitectes  
Rodrigo Roca i Cabré - Arquitectes, Miquel  
Ramon Arceles i Benet - Enginyer de Càlcul, Conde i Fort  
Ferran Vives Ferreres - Cadastre i Urbanisme, Miquel  
Joan Lluís Rodríguez - Enginyer, Director d'Obra  
Joan Miquel Pons i Abadell - Geometa, Anna  
Soballs Nadal - Advocada, LAIOLA (servei per a la sostenibilitat)

PLÀNOL D'INFORMACIÓ: 1.15.4 XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL I TELECOMUNICACIONS

ESCALA: 1/10000

**2 AJUNTAMENT D'AMPOSTA**



**PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (P O U M)**  
 Ajuntament d'Amposta.

Document per segona aprovació Inicial, maig 2005

**RÈGIM SÒL NO URBANITZABLE**

plànol/escala/nº normatiu

DIN-A1: 1:5000  
 DIN-A3: 1:10000


**PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (P O U M)**  
 Ajuntament d'Amposta.

Document per segona aprovació Inicial, maig 2005

**RÈGIM SÒL NO URBANITZABLE**

**OR.01**

Full 23 de 26...

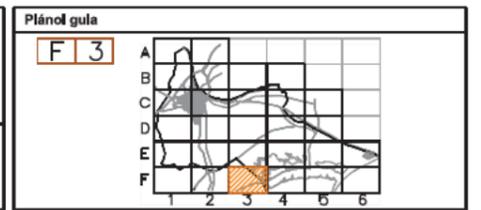




ENCANYISSADA


Port dels Alfacs


**PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (P O U M)**  
 Ajuntament d'Ampostà.  
 Document per segona aprovació Inicial, maig 2005

**RÈGIM SÒL NO URBANITZABLE**
**OR.01**

Full. 24.. de 26...

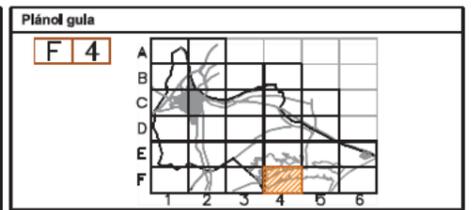

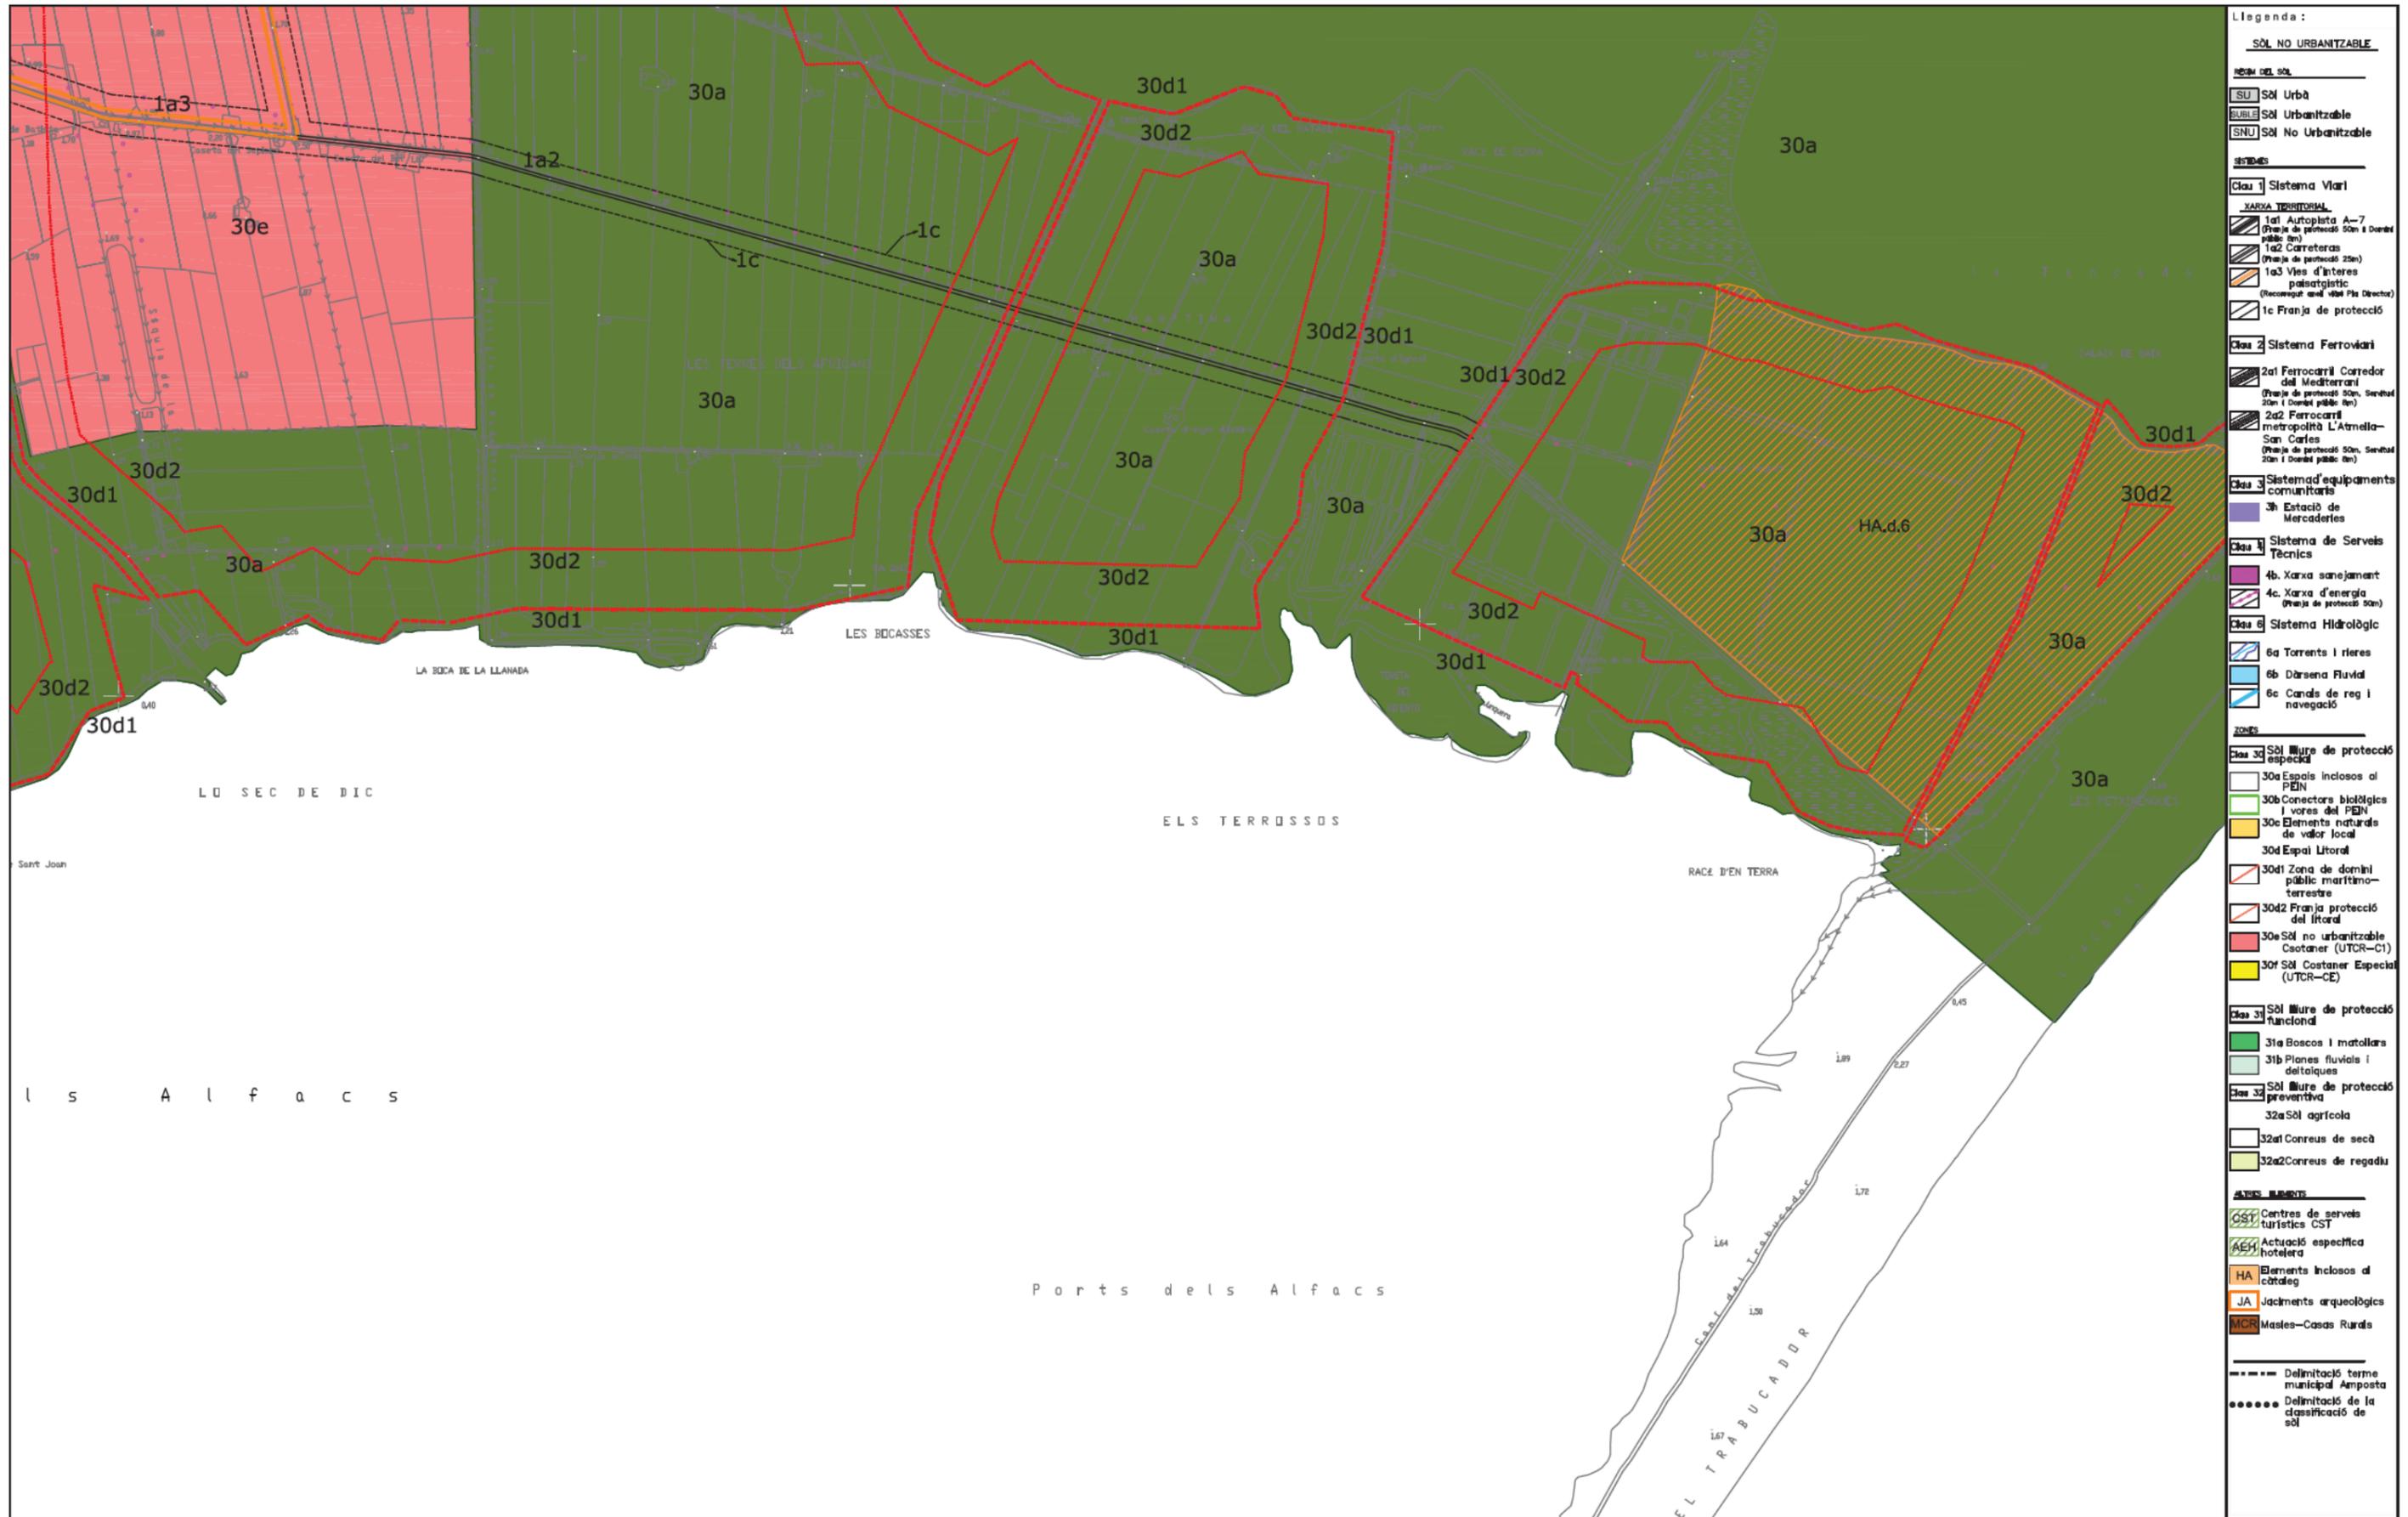

- Legenda:**
- SÒL NO URBANITZABLE**
- REGIM DEL SÒL**
- SU Sòl Urbà
  - SUBLE Sòl Urbanitzable
  - SNU Sòl No Urbanitzable
- SISTEMES**
- Clau 1 Sistema Viari**
- XARXA TERRITORIAL**
- 1a1 Autopista A-7 (Franja de protecció 50m i Dorsal públic 8m)
  - 1a2 Carreteres (Franja de protecció 25m)
  - 1a3 Vies d'interès paisatgístic (Reconegut anual Vial Pla Director)
  - 1c Franja de protecció
- Clau 2 Sistema Ferroviari**
- 2a1 Ferrocarril Carredor del Mediterrani (Franja de protecció 50m, Servid 20m i Dorsal públic 8m)
  - 2a2 Ferrocarril metropolità L'Atmella-San Carles (Franja de protecció 50m, Servid 20m i Dorsal públic 8m)
- Clau 3 Sistemad'equipaments comunitaris**
- 3h Estació de Mercaderies
- Clau 4 Sistema de Serveis Tècnics**
- 4b Xarxa sanejament
  - 4c Xarxa d'energia (Franja de protecció 50m)
- Clau 5 Sistema Hidrològic**
- 6a Torrents i rieres
  - 6b Dàrsena Fluvial
  - 6c Canals de reg i navegació
- ZONES**
- Clau 30 Sòl lliure de protecció especial**
- 30a Espais inclosos al PEIN
  - 30b Conectors biològics i vores del PEIN
  - 30c Elements naturals de valor local
  - 30d Espai Litoral
  - 30d1 Zona de domini públic marítim-terrestre
  - 30d2 Franja protecció del litoral
  - 30e Sòl no urbanitzable Costaner (UTCR-C1)
  - 30f Sòl Costaner Especial (UTCR-CE)
- Clau 31 Sòl lliure de protecció funcional**
- 31a Boscos i matollars
  - 31b Planes fluvials i deltaïques
- Clau 32 Sòl lliure de protecció preventiva**
- 32a Sòl agrícola
  - 32a1 Conreus de secà
  - 32a2 Conreus de regadiu
- ALTRES ELEMENTS**
- CST Centres de serveis turístics CST
  - ACT Actuació específica hotelera
  - HA Elements inclosos al catàleg
  - JA Jaciments arqueològics
  - MCR Masies-Casas Rurals
- Delimitació terme municipal Ampostà
- Delimitació de la classificació de sòl

l s A l f a c s

LA BOCA DE LA LLANADA

LES BOCASSES

ELS TERROSSOS

Ports dels Alfacs

EL TRABUCADOR



plànol/escala/nº  
normatiu

DIN-A1: 1:5000  
DIN-A3: 1:10000

**PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (P O U M)**  
Ajuntament d'Ampostà.

Document per segona aprovació Inicial, maig 2005

**RÈGIM SÒL NO URBANITZABLE**



**OR.01**

Full. 25. de 26...

Plànol gula

**F 5**



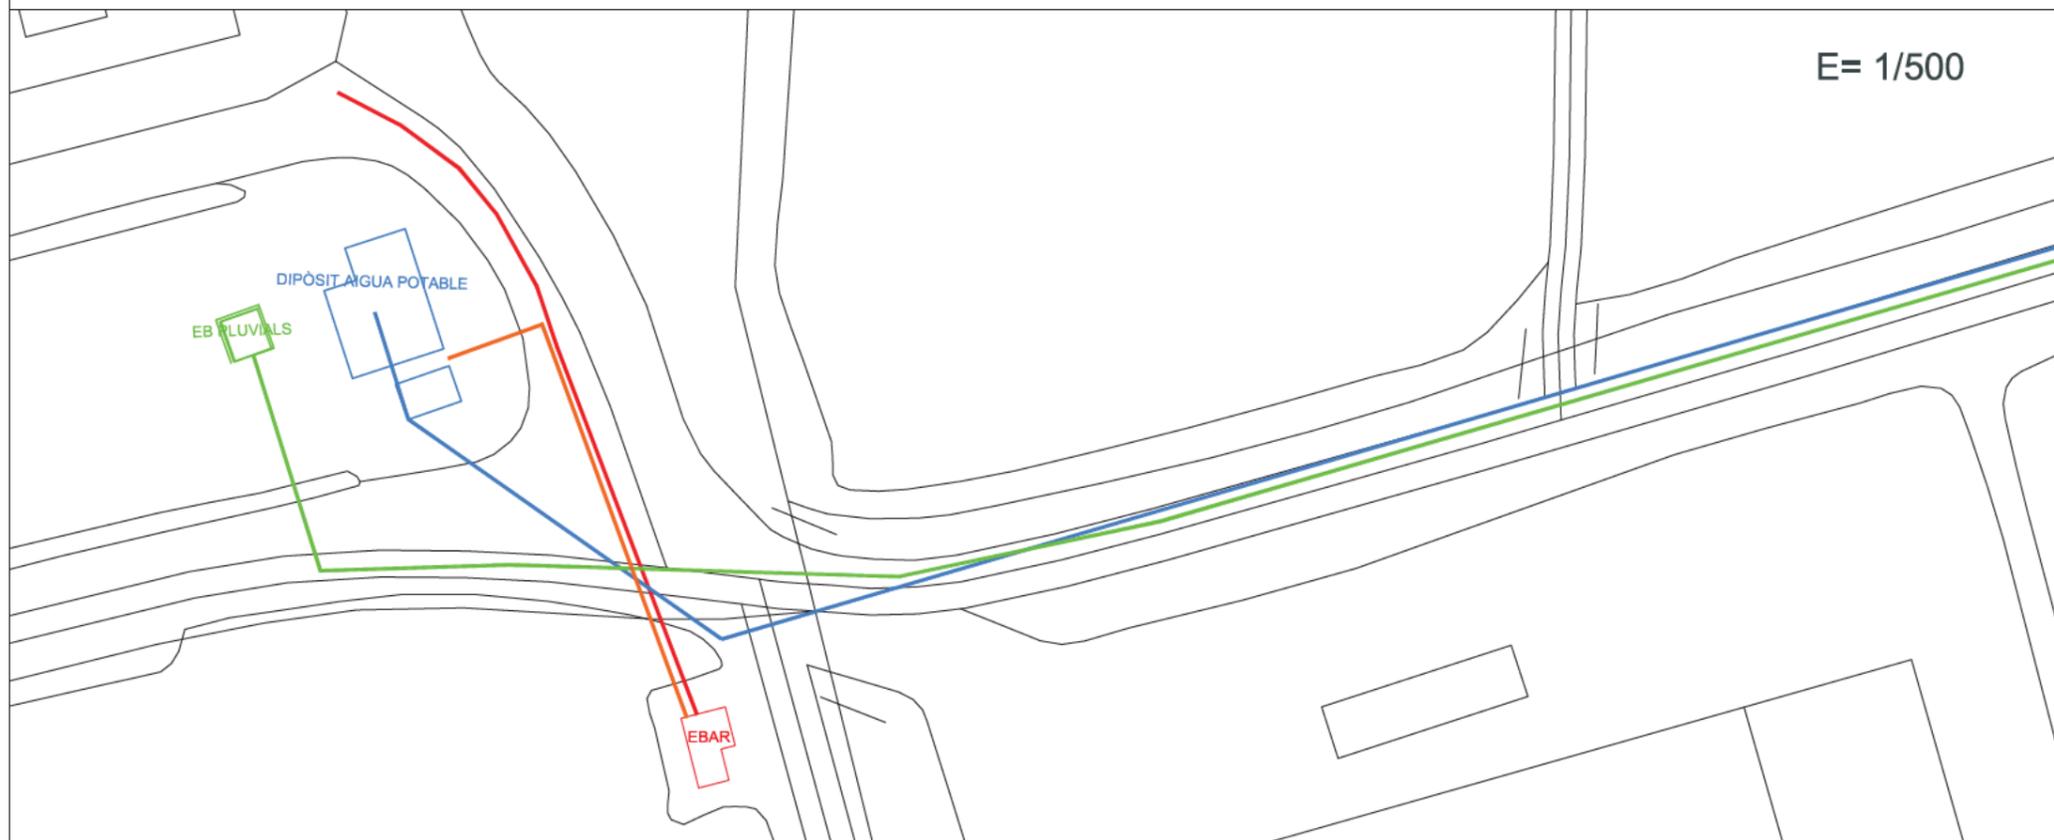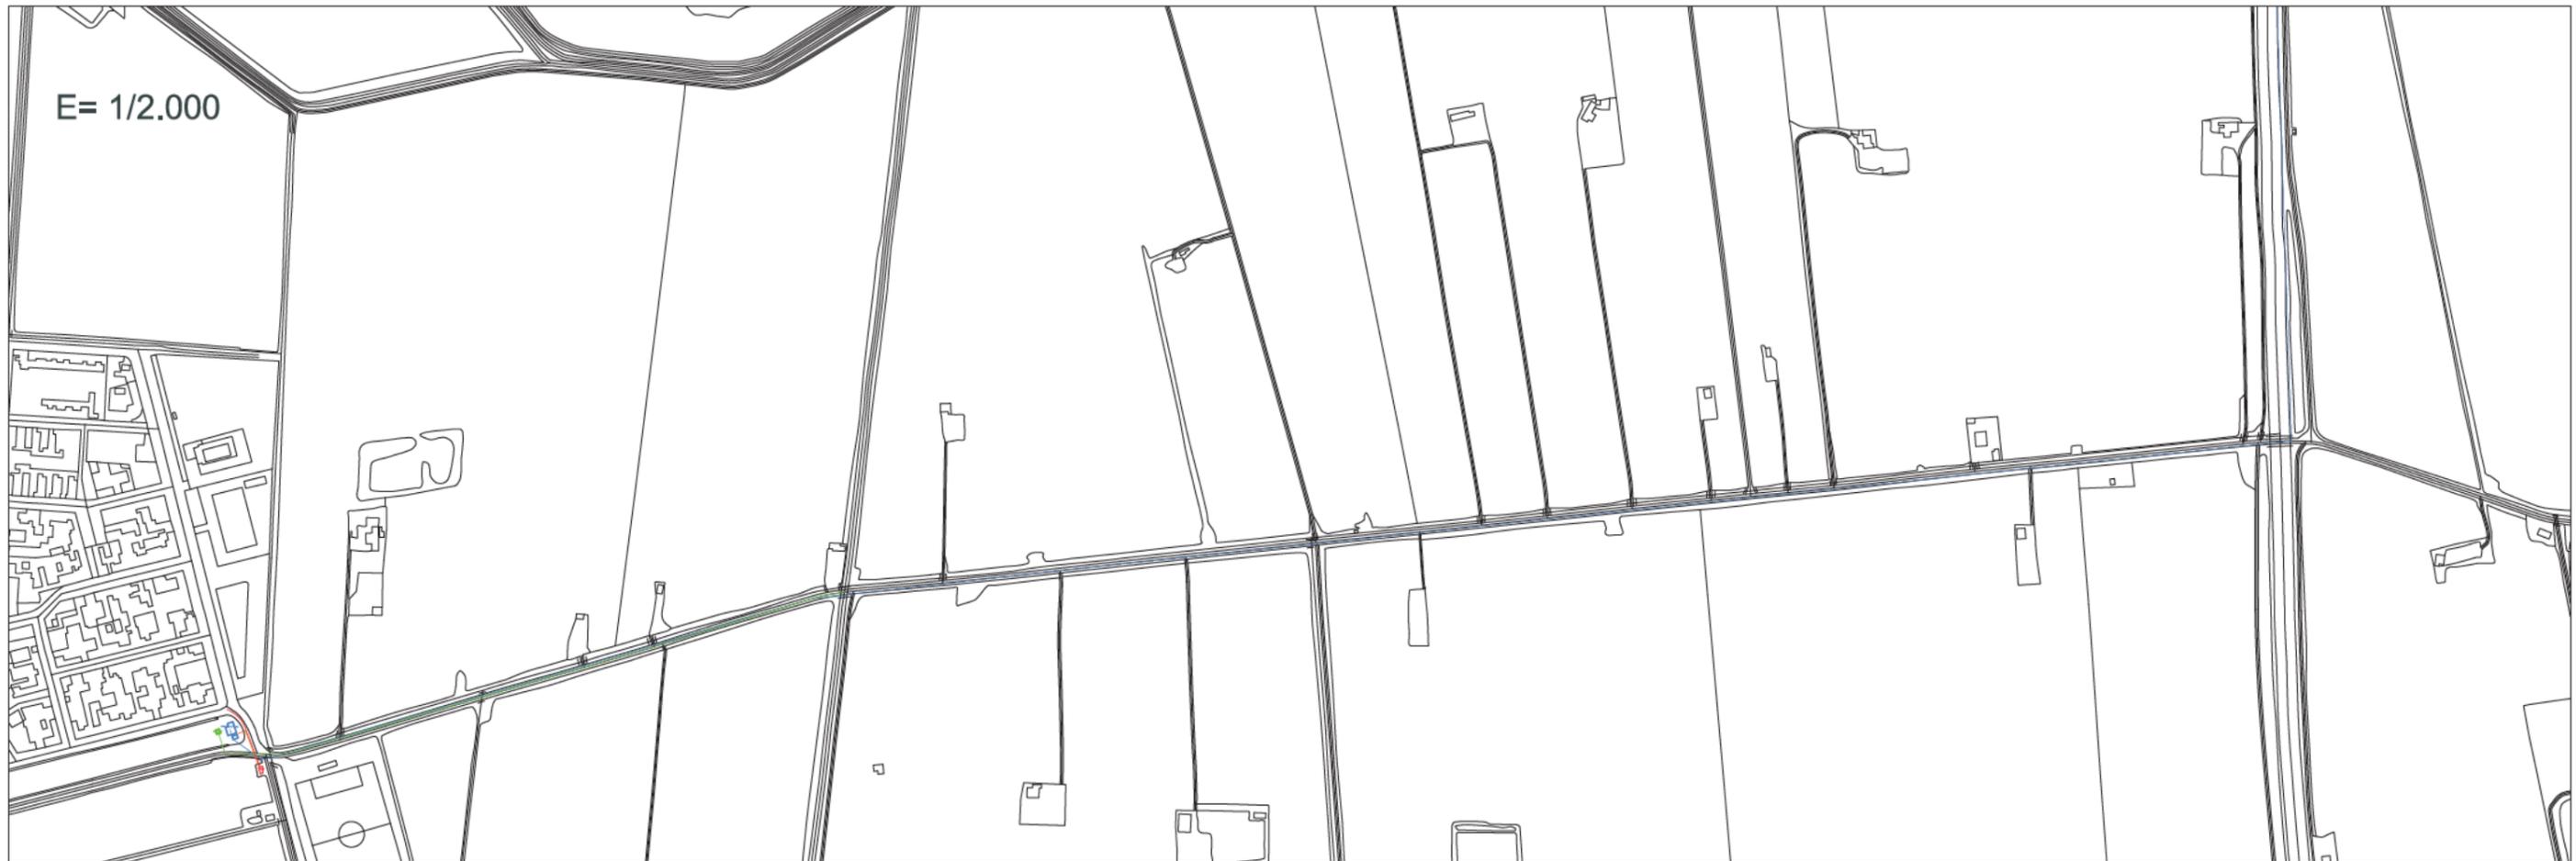

- Xarxa pluvials
- Xarxa aigua potable PE100 DN125
- Xarxa enllumenat públic Ø75
- Xarxa residuals PE corrugat DN500 SN8

 <b>Ajuntament d'Ampostà</b> Obres i Urbanisme	SIGNAT	DATA	ESCALA	CODI	SERVEIS AFECTATS CARRETERA DE LES SALINES AL POBLE NOU DEL DELTA	SUBSTITUEIX	PLÀNOL
	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	SETEMBRE 2021	VÀRIES			SUBSTITUÏT	

### 3 EDISTRIBUCIÓN SLU (ENDESA)

### 3.1 INFORMACIÓ EWISE

### Tramos AT

	Aéreo
	Subterráneo o Submarino
	Aereo Fuera de Servicio
	Subterráneo o Submarino Fuera de Servicio

### Tramos MT

	Aéreo desnudo
	Aéreo
	Subterráneo o Submarino
	Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
	Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
	Subterráneo Fuera de Servicio

### Tramos BT

	Aéreo Trenzado
	Aéreo desnudo
	Subterráneo o Submarino
	Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
	Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
	Subterráneo Fuera de Servicio

### Trazas AT

	Aérea AT
	Subterránea AT
	Canalización
	Galería de servicio

### Trazas MT

	Aérea MT
	Subterránea MT
	Canalización
	Galería de servicio

### Trazas BT

	Aérea BT
	Subterránea BT
	Canalización
	Galería de servicio

### Subestaciones AT

	Subestación
	Subestación Fuera de Servicio

### Centros de Distribución

	PT
	Centro de Distribución
	PT Fuera de Servicio
	Centro de Distribución Fuera de Servicio

### Comunicaciones

	Nodos FO
	Subterráneo
	Aéreo

### Arquetas

	AT
	MT
	BT

e-distribución



16132823 - BT, 622627 - 16132824 - BT, , 622627 - 16132826 - BT, 622627 -  
16132827 - BT, 622627 - 16132828 - BT, 622627 - 16132836 - BT, 622627 -  
16132837 - BT, 622627 - 16132845 - BT, 622627 - 16132395 - BT, 622627 -  
16132396 - BT, 622627 - 16132397 - BT, 622627 - 16132819 - BT, 622627 -  
16132820 - BT, 622627 - 16132821 - BT, 622627 - 16132400 - BT, 622627 -  
16132401 - BT, 622627 - 16132402 - BT, 622627 - 16132406 - BT, 622627 -  
16132407 - BT, 622627 - 16132410 - BT, 622627 - 16132411 - BT, 622627 -  
16132843 - BT

Ref: 622627

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 10/05/2022, Ref: 622627, les adjuntamos el grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para saludarles.

Anexos:

Planos, numerados 622627 - 16132403 - BT, 622627 - 16132259 - AT-MT, 622627 -  
16132260 - AT-MT, 622627 - 16132261 - AT-MT, 622627 - 16132262 - AT-MT,  
622627 - 16132263 - AT-MT, 622627 - 16132264 - AT-MT, 622627 - 16132265 -  
AT-MT, , , , 622627 - 16132239 - AT-MT, 622627 - 16132240 - AT-MT, 622627 -  
16132241 - AT-MT, 622627 - 16132242 - AT-MT, 622627 - 16132243 - AT-MT,  
622627 - 16132244 - AT-MT, 622627 - 16132245 - AT-MT, 622627 - 16132246 -  
AT-MT, 622627 - 16132247 - AT-MT, 622627 - 16132248 - AT-MT, 622627 -  
16132249 - AT-MT, 622627 - 16132250 - AT-MT, 622627 - 16132251 - AT-MT,  
622627 - 16132252 - AT-MT, 622627 - 16132253 - AT-MT, 622627 - 16132254 -  
AT-MT, 622627 - 16132255 - AT-MT, 622627 - 16132256 - AT-MT, 622627 -  
16132257 - AT-MT, 622627 - 16132258 - AT-MT, 622627 - 16132818 - BT, 622627 -  
16132838 - BT, 622627 - 16132839 - BT, 622627 - 16132840 - BT, 622627 -  
16132841 - BT, 622627 - 16132842 - BT, 622627 - 16132822 - BT, 622627 -

**RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA**

**RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

- a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.
- b) Botas aislantes
- c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

**RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA**

**RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS**


Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

- La futura traza de la canalización.
- La cota del eje de la canalización.

**RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES**

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han de señalar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. DMH001 (MT) y CML003 (BT).

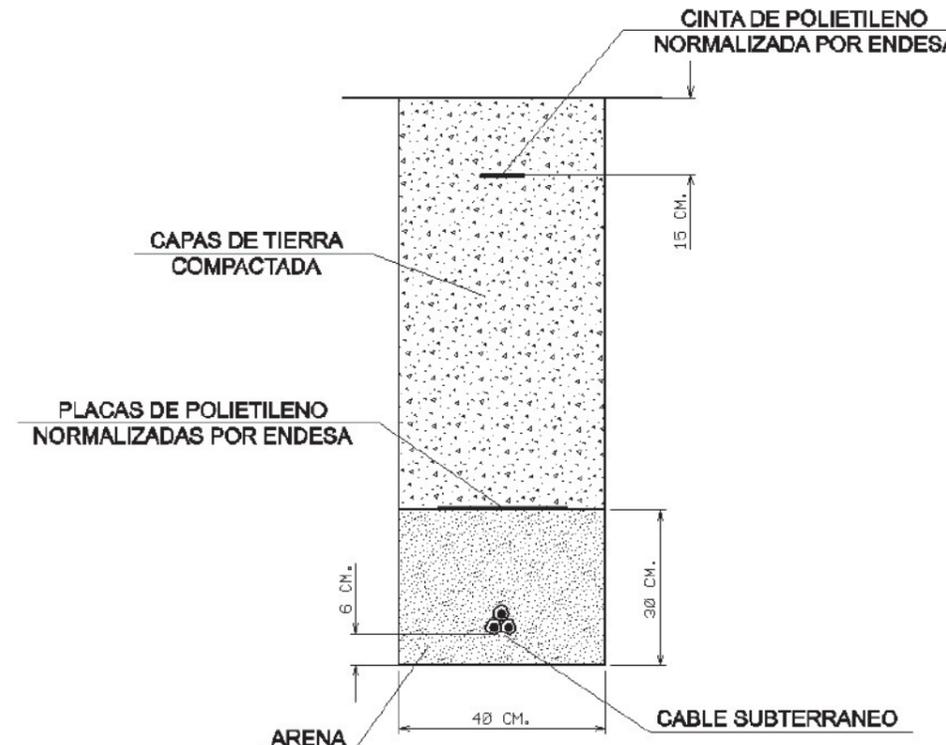


**RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA**


En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

**SEPARACIÓN DE SERVICIOS**


Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

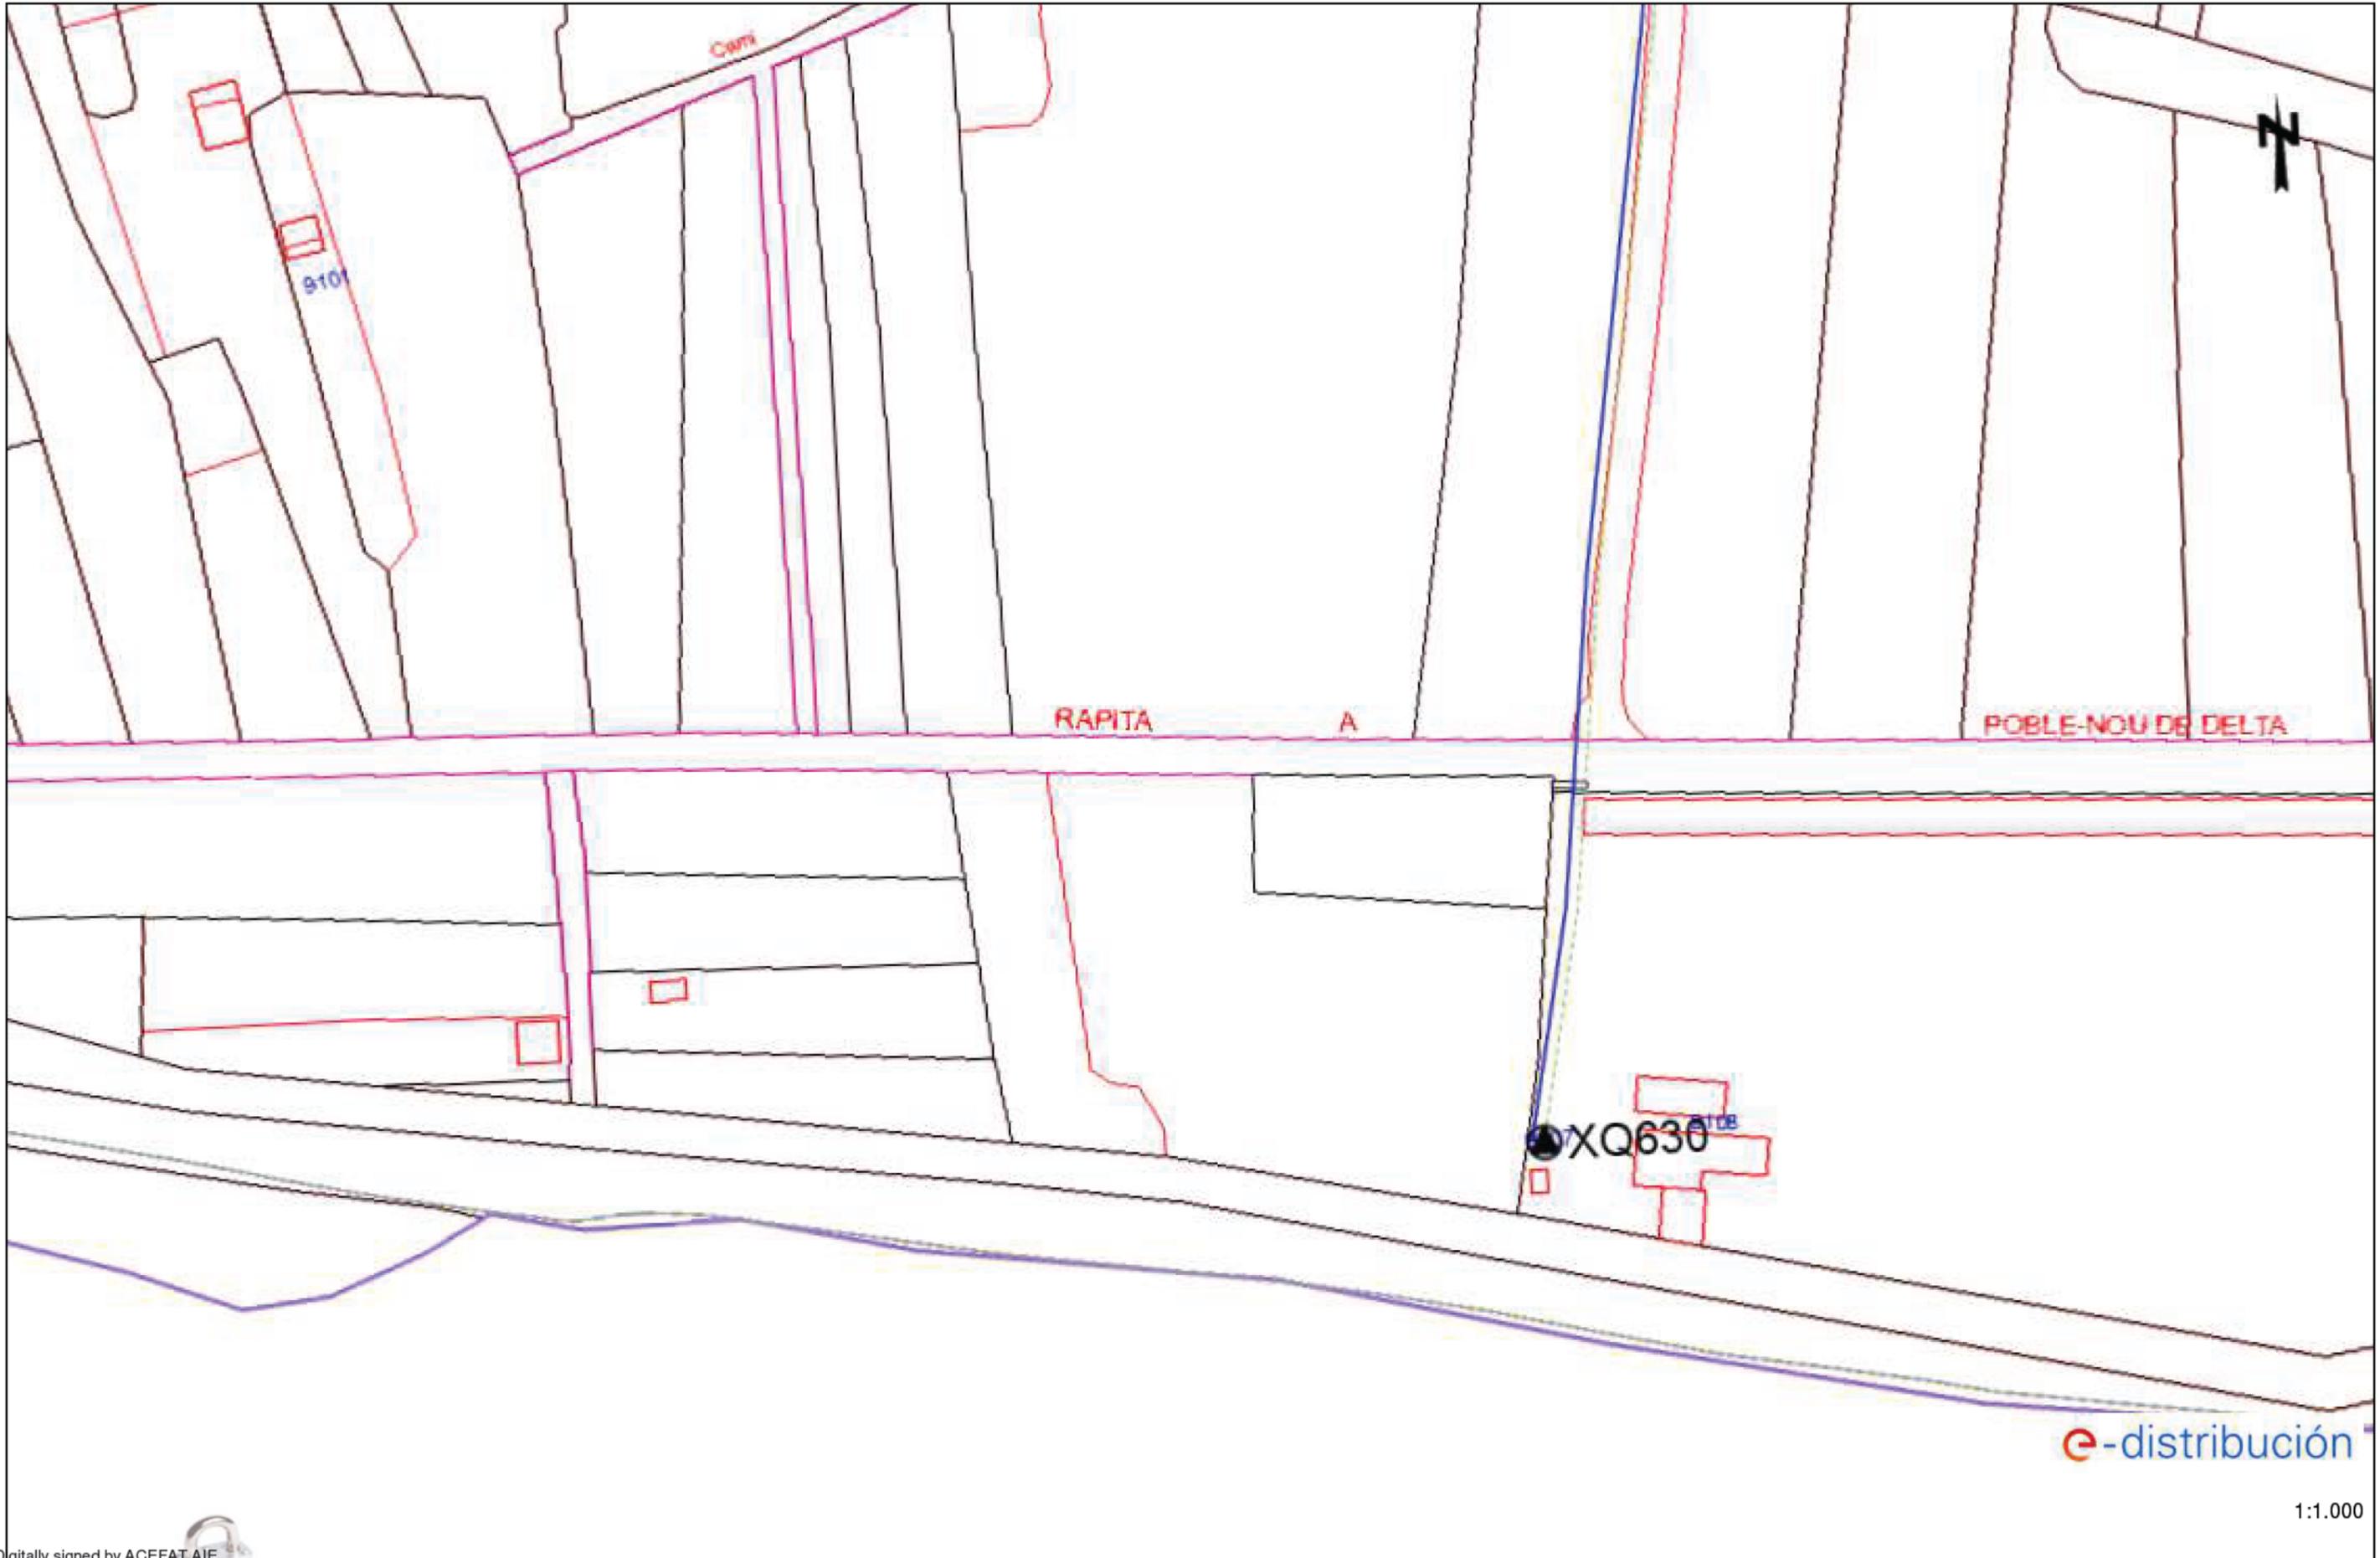


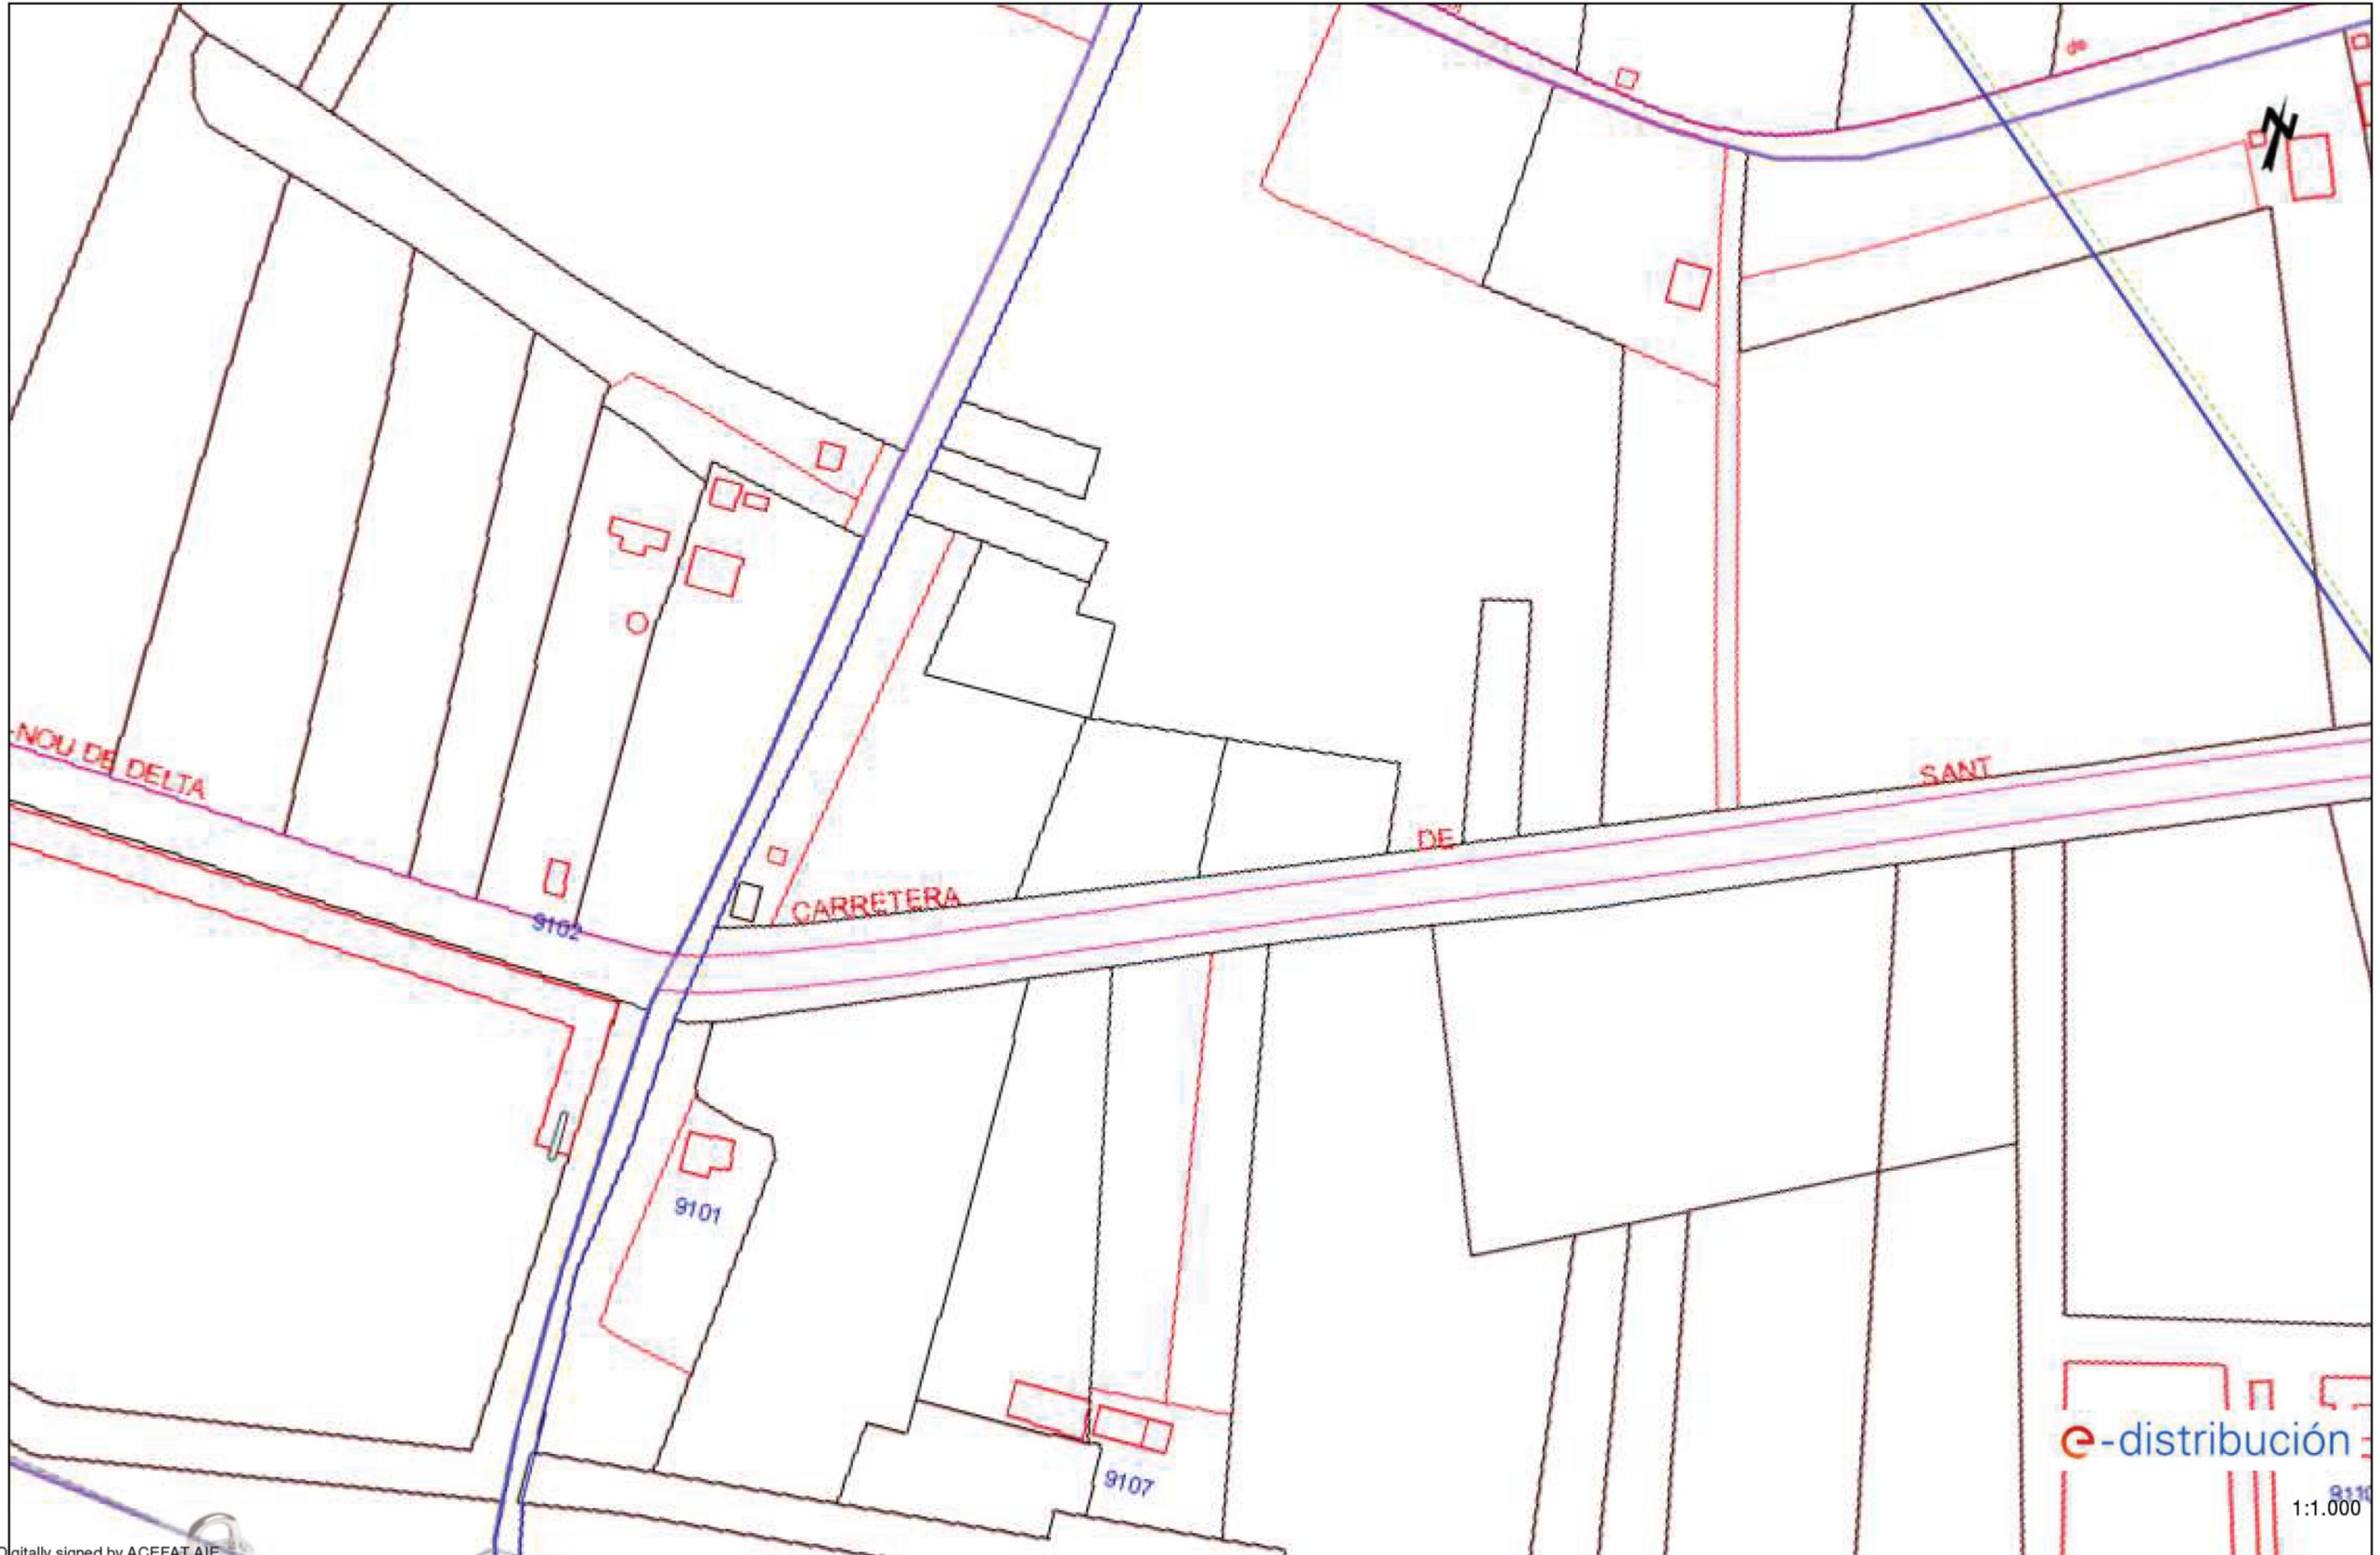


e-distribución


1:1.000

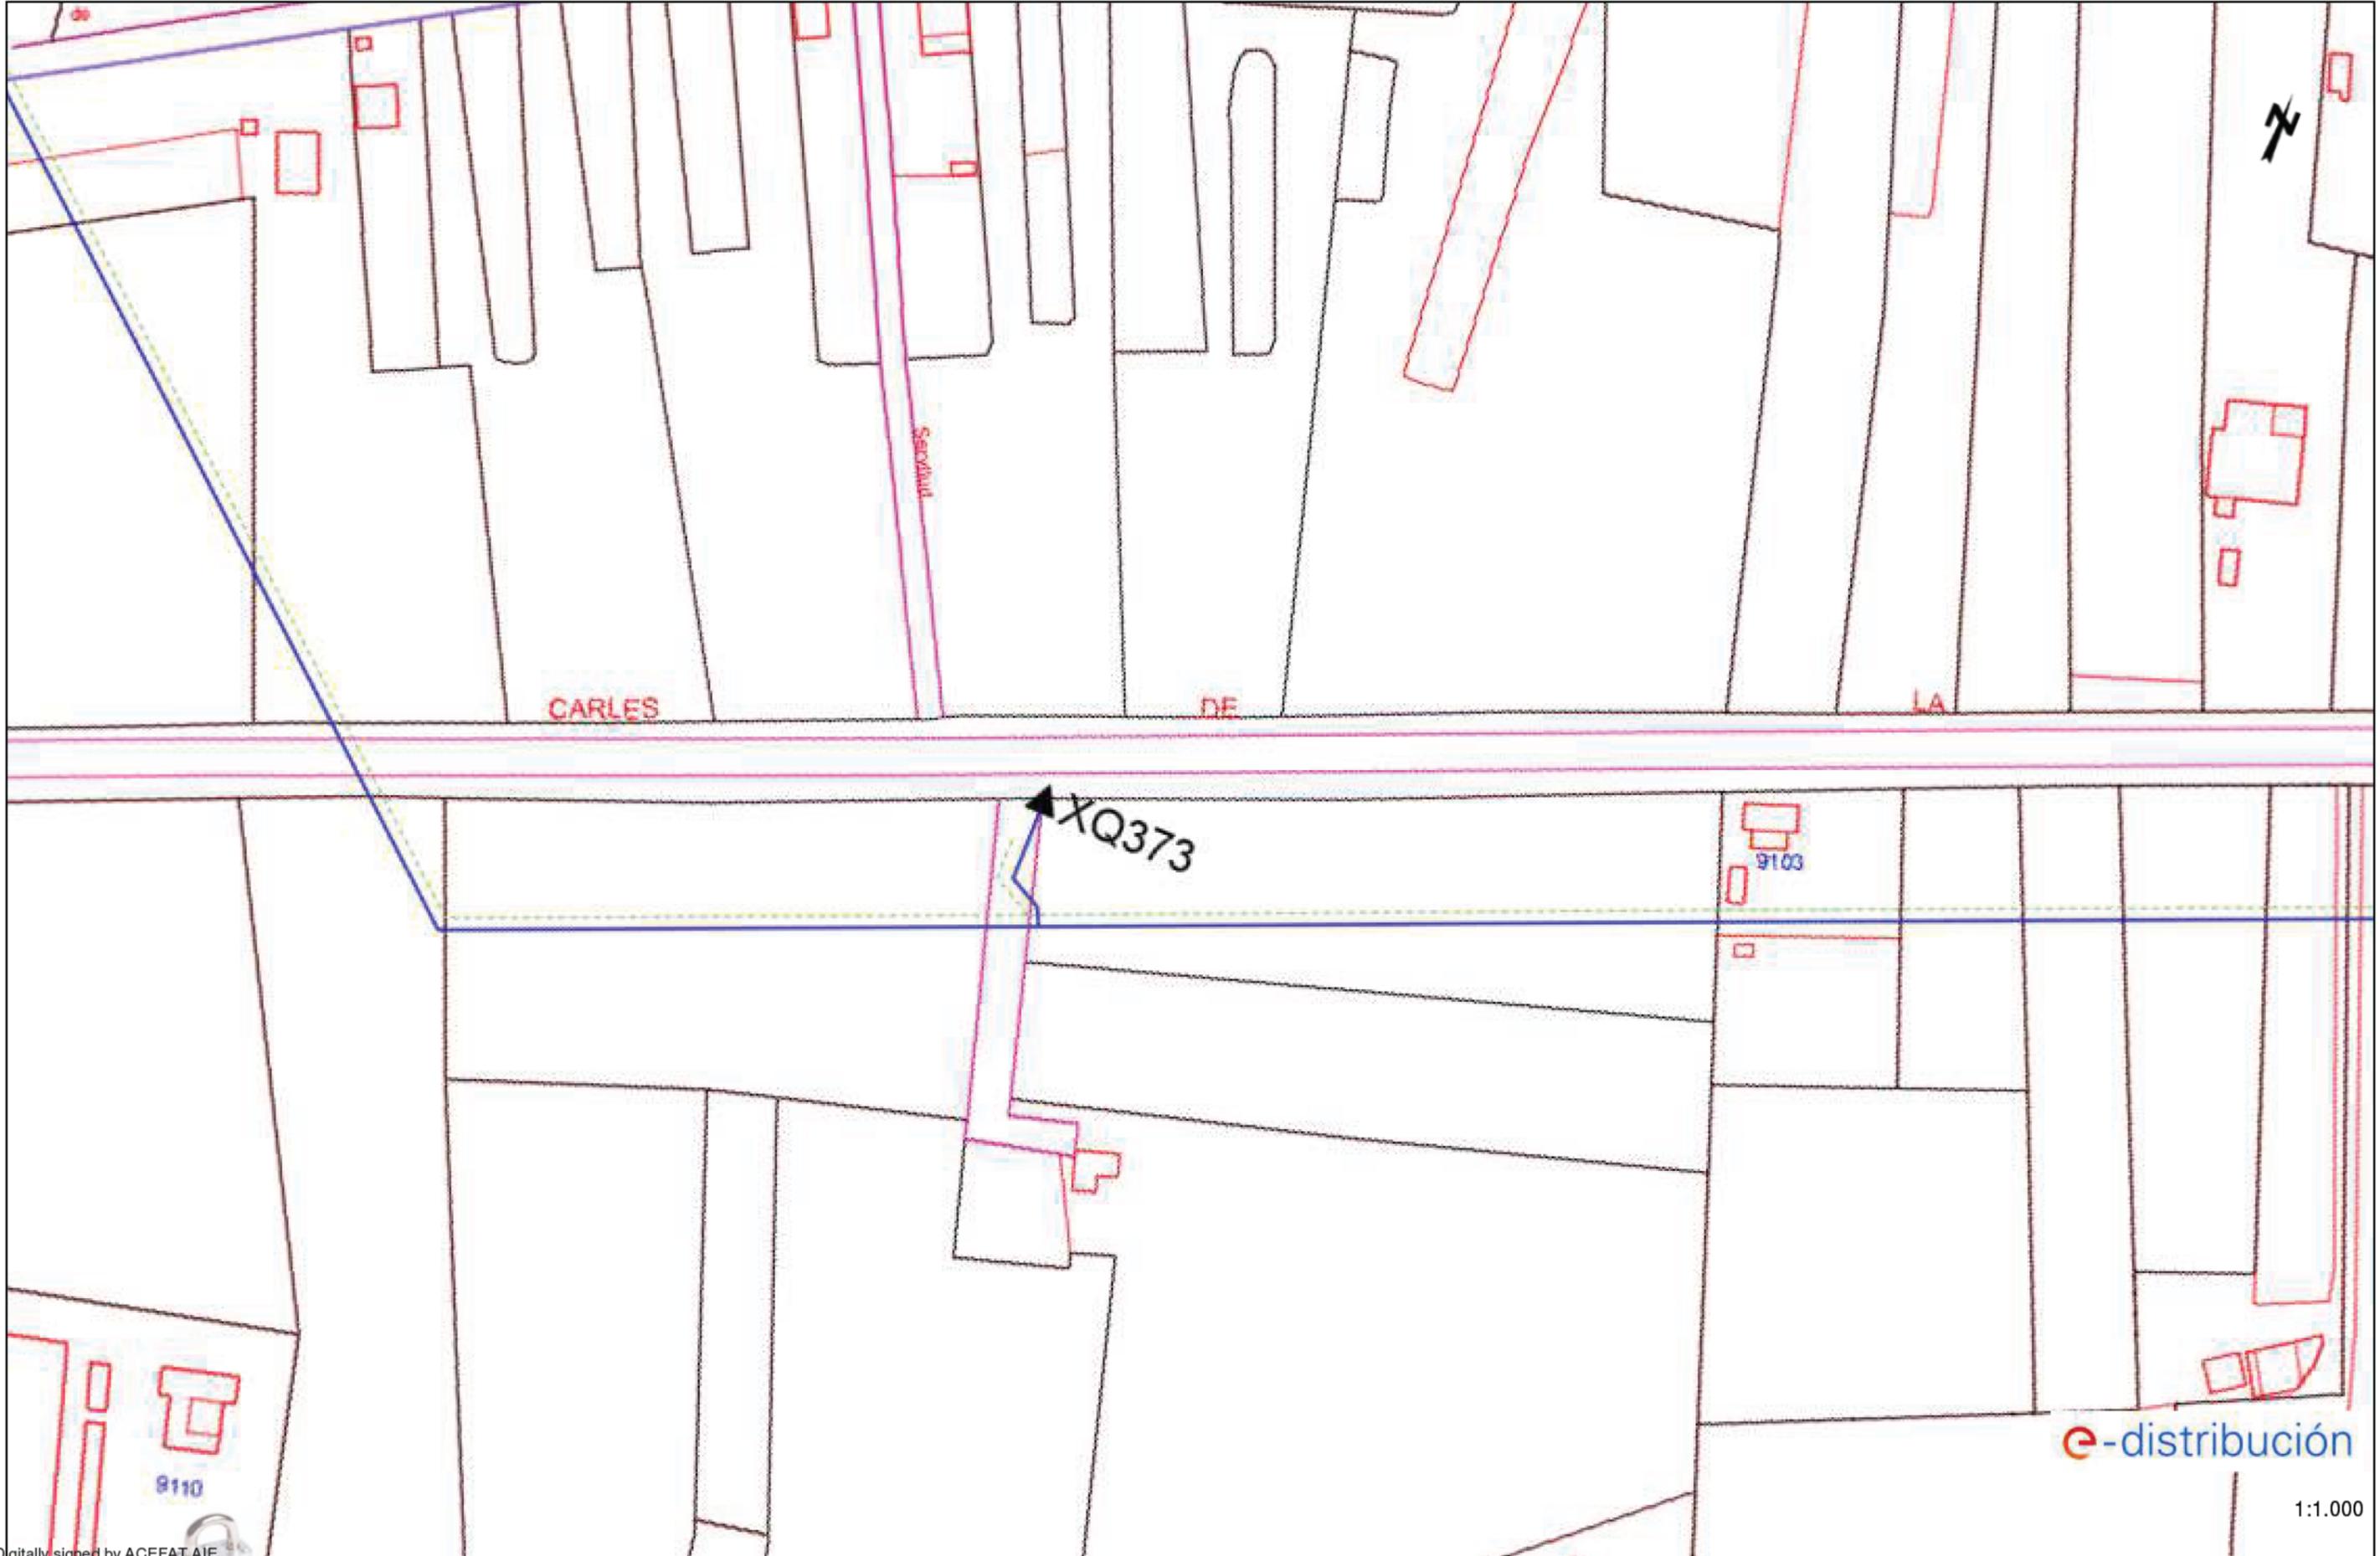

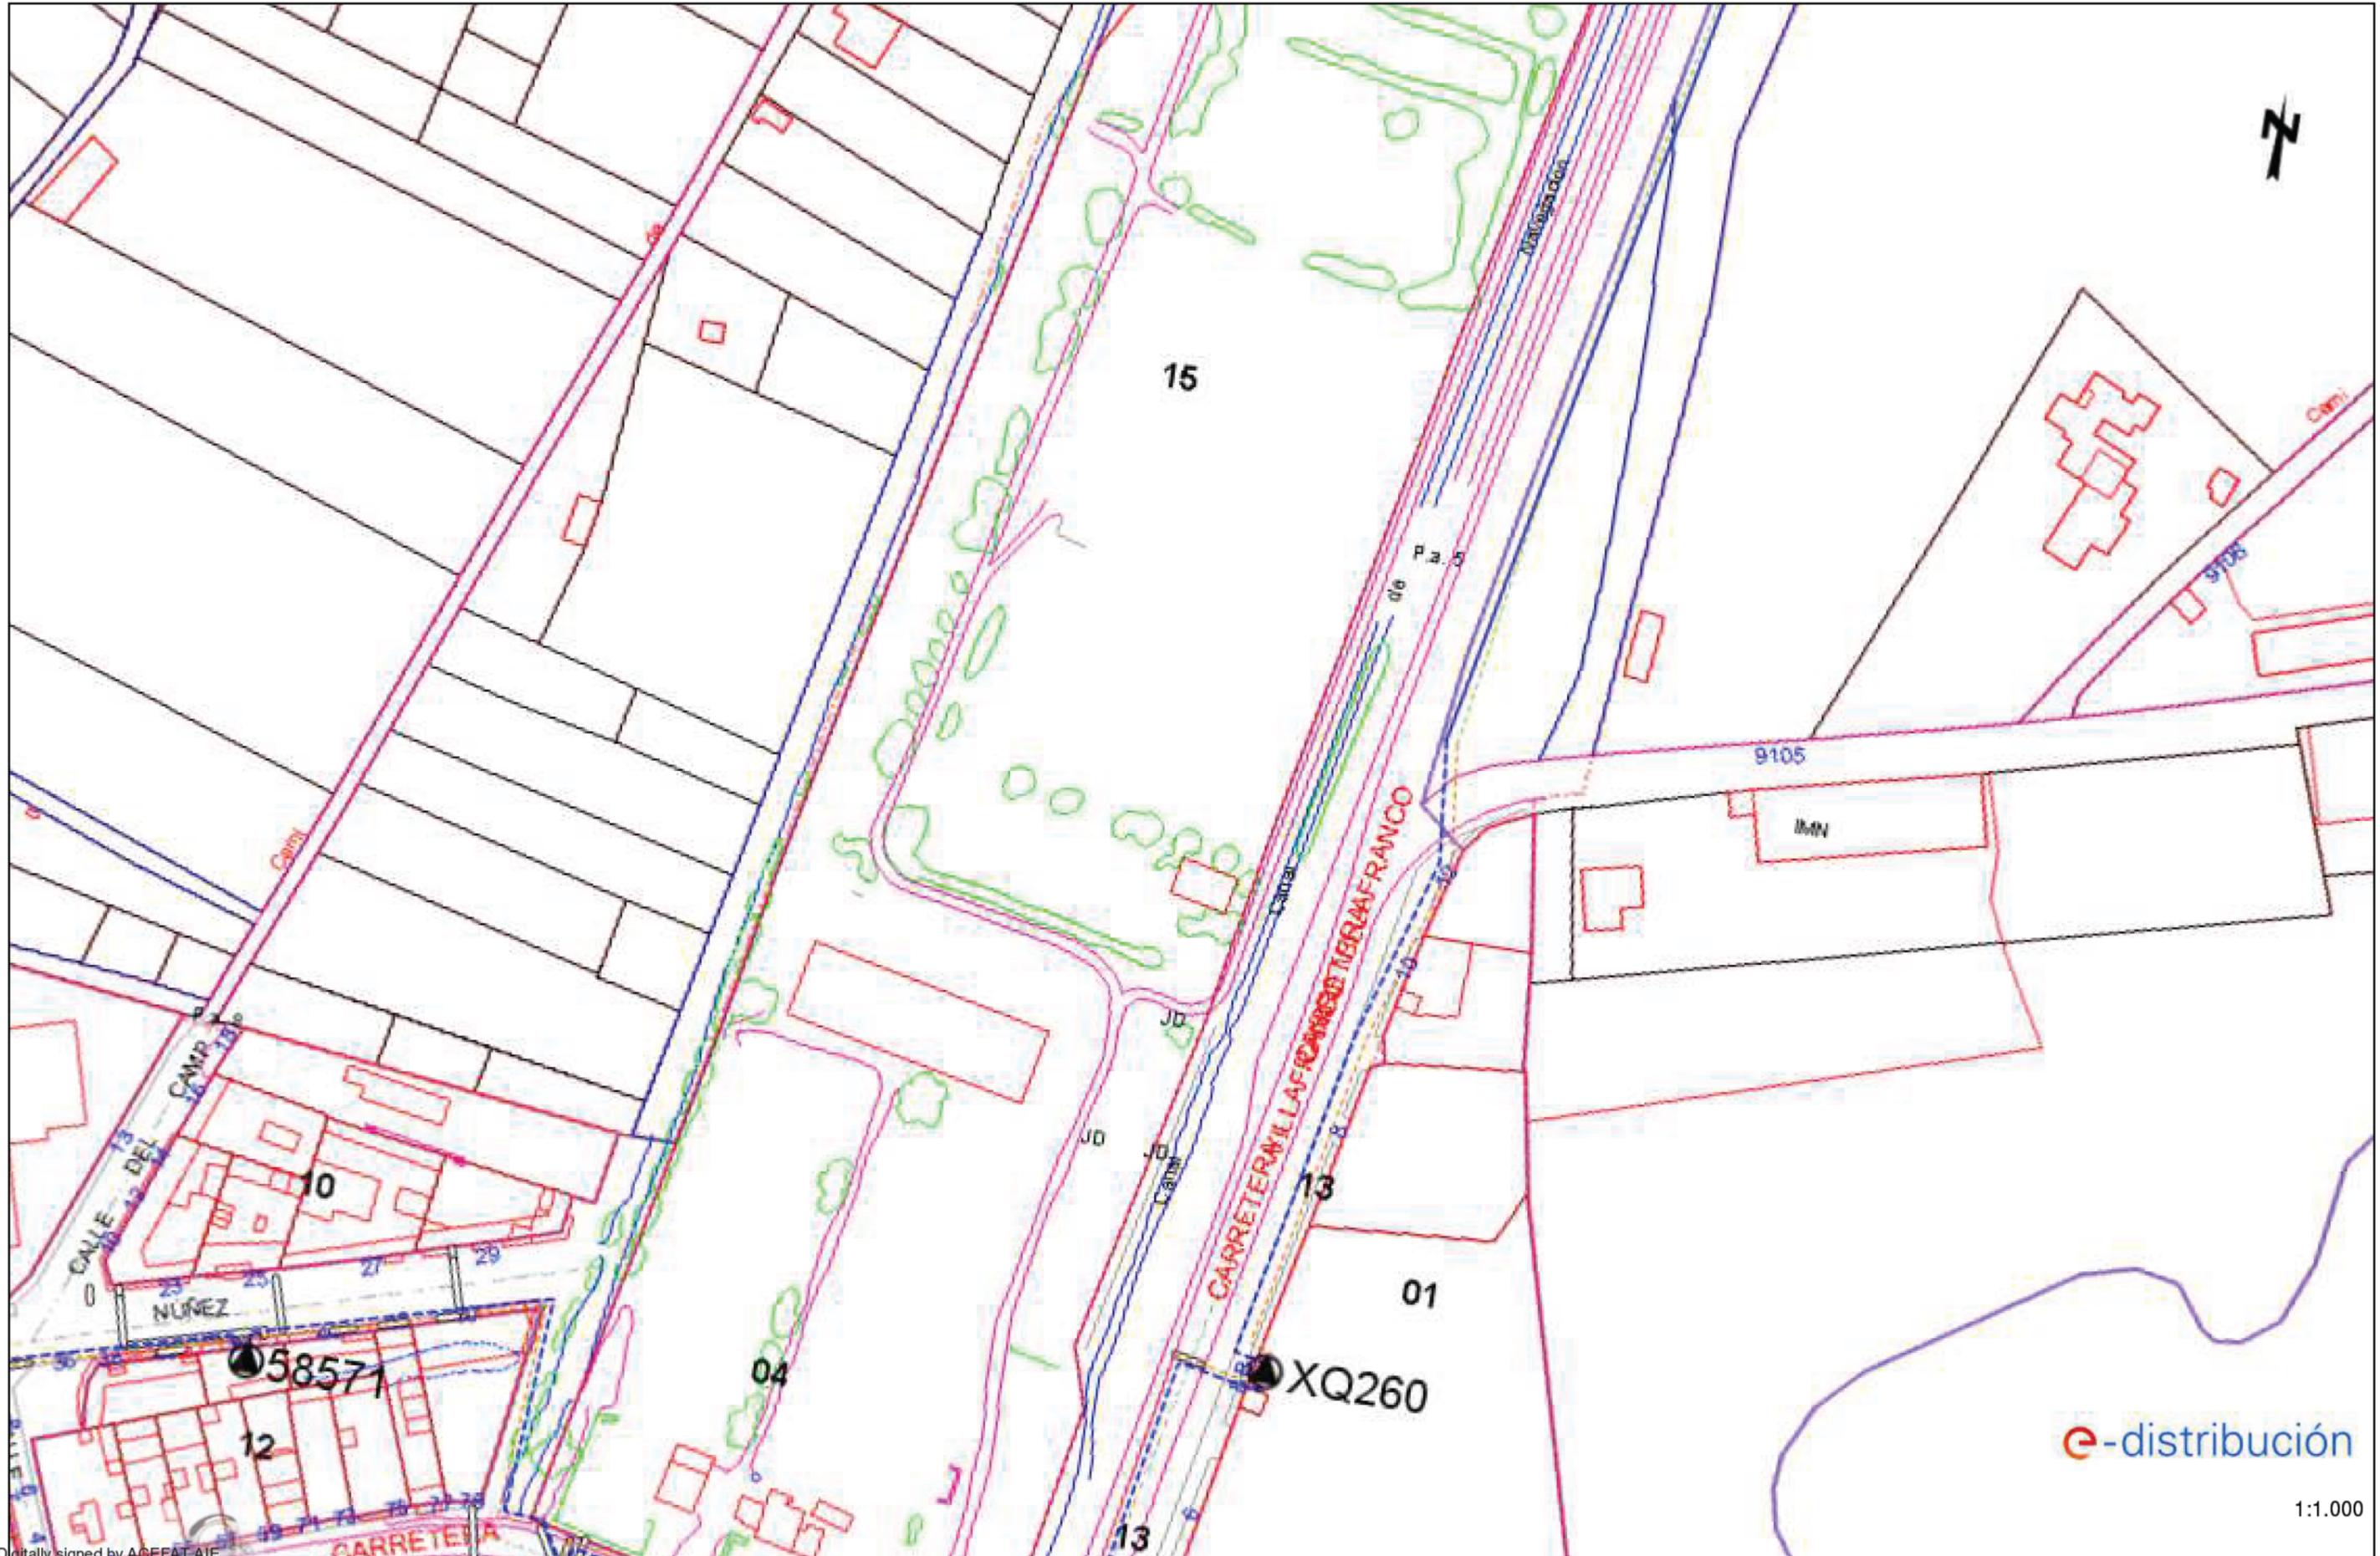


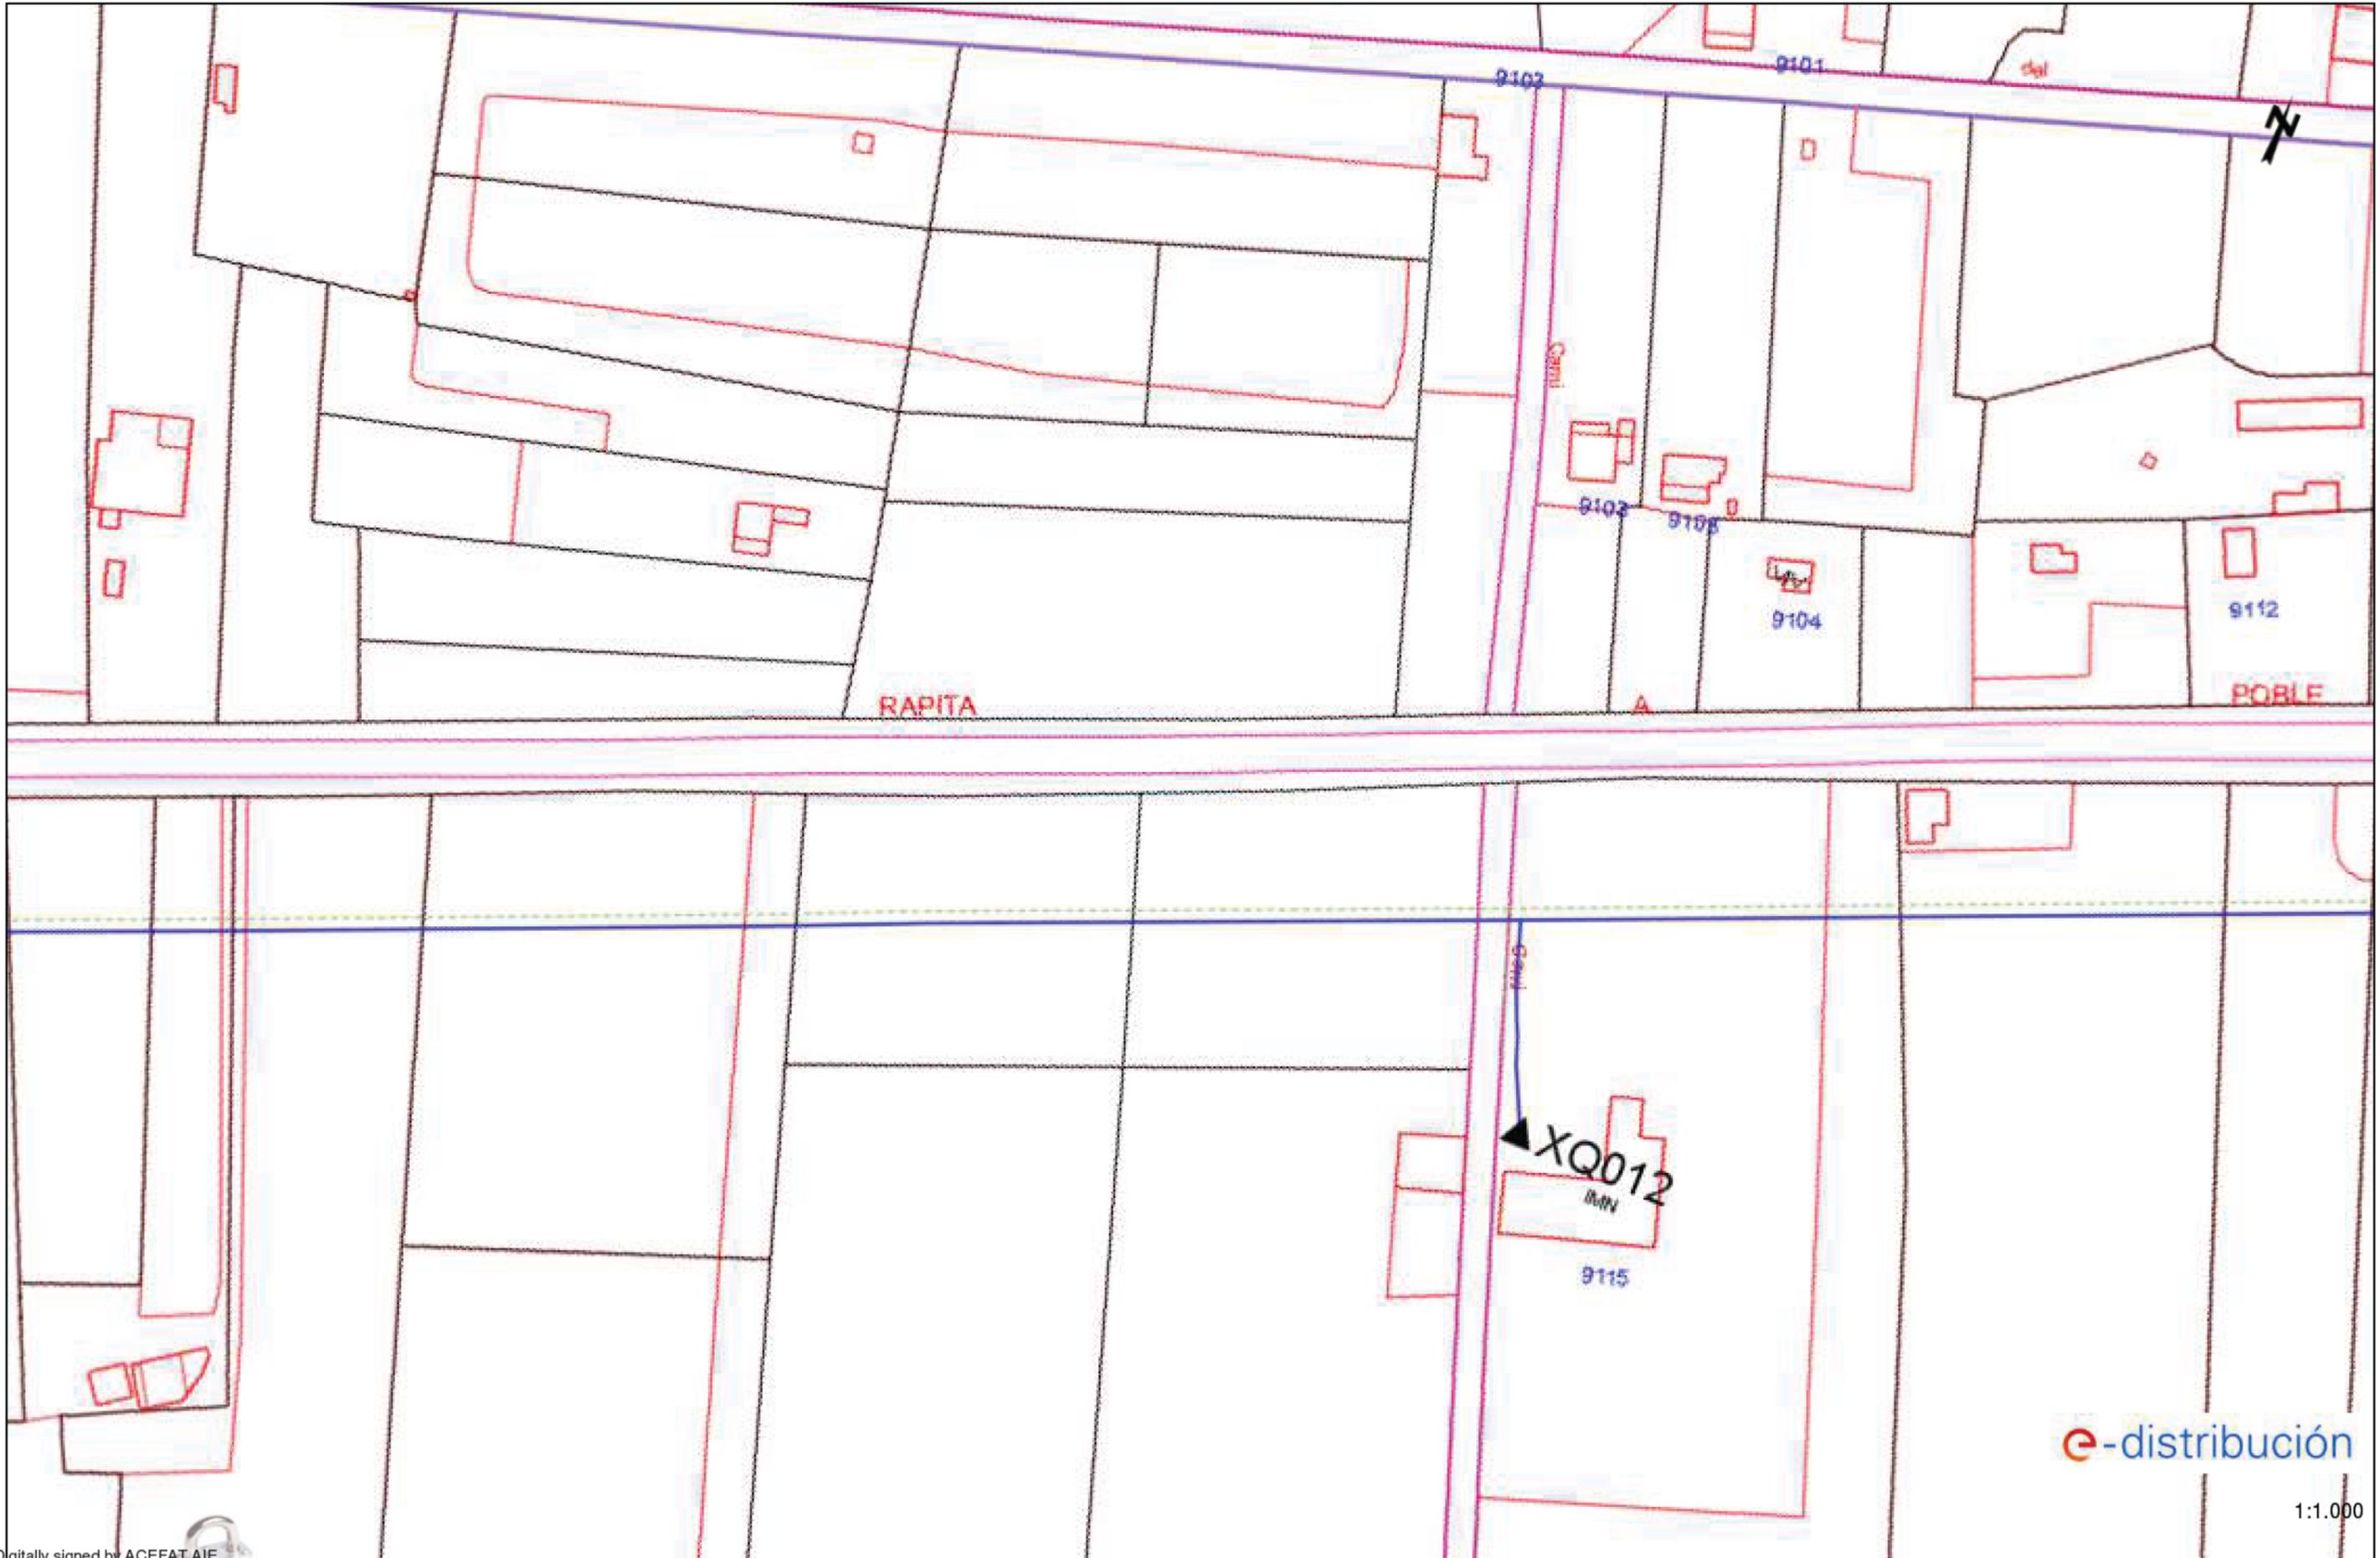





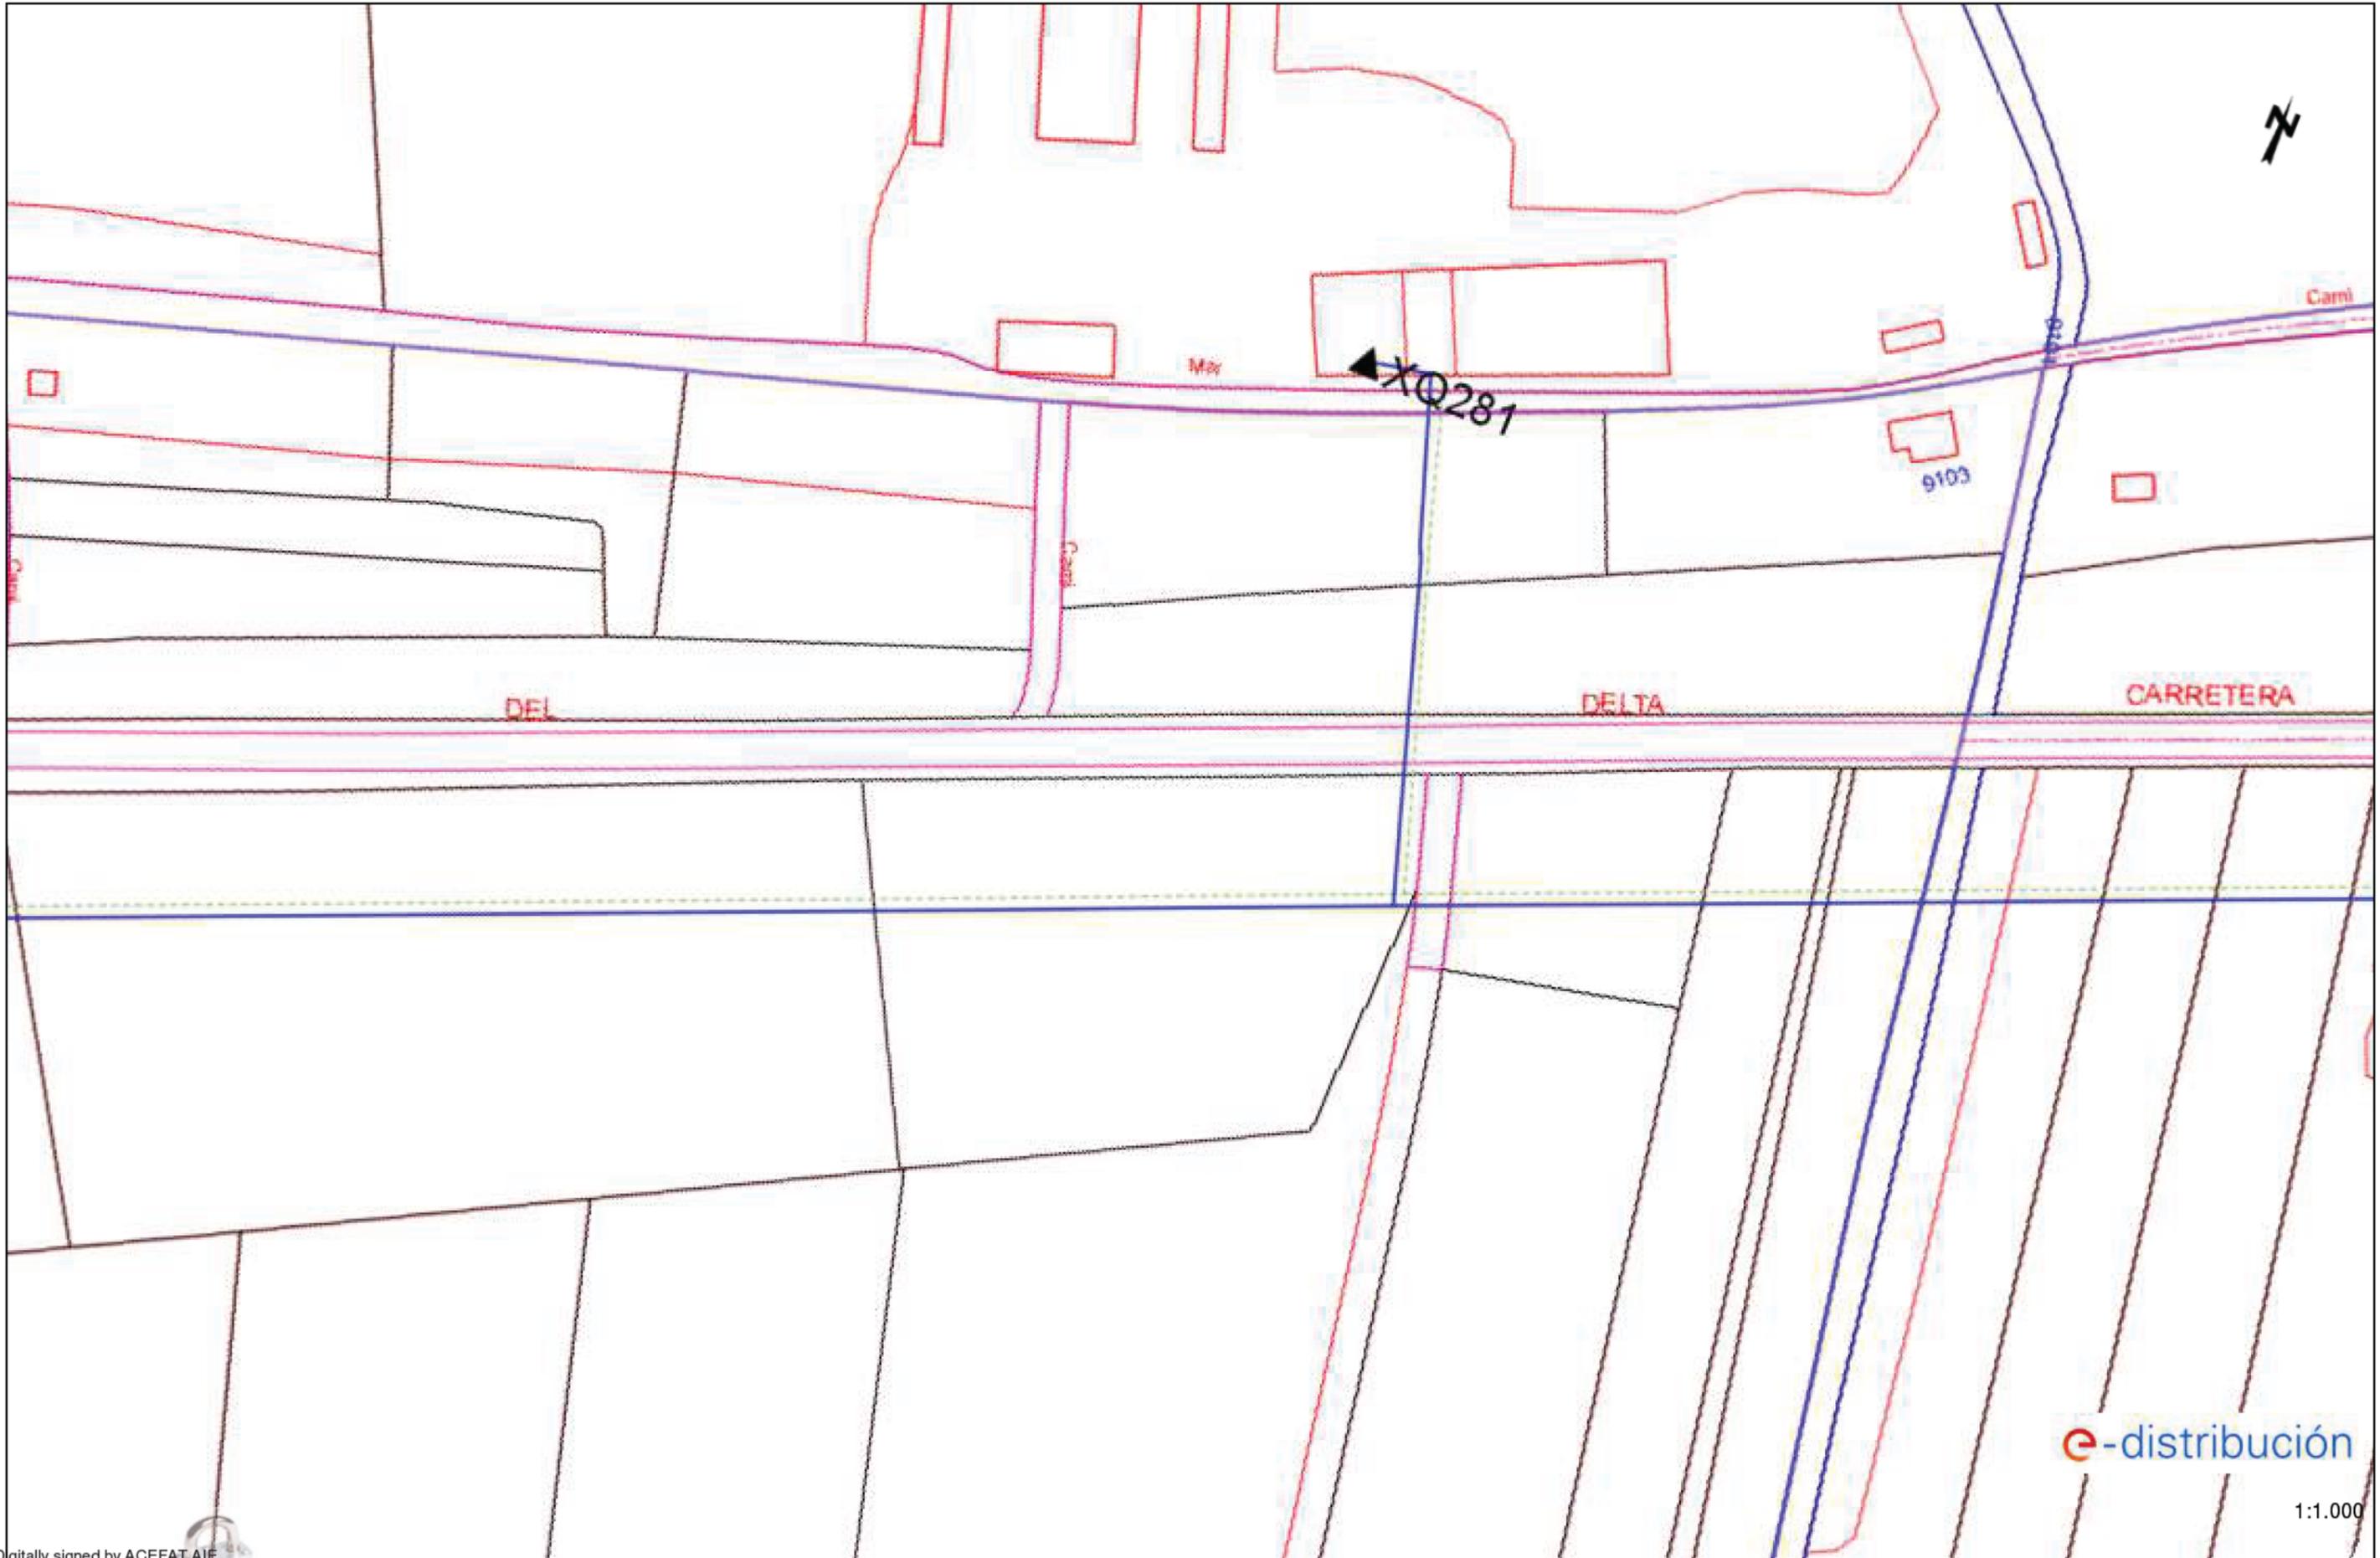



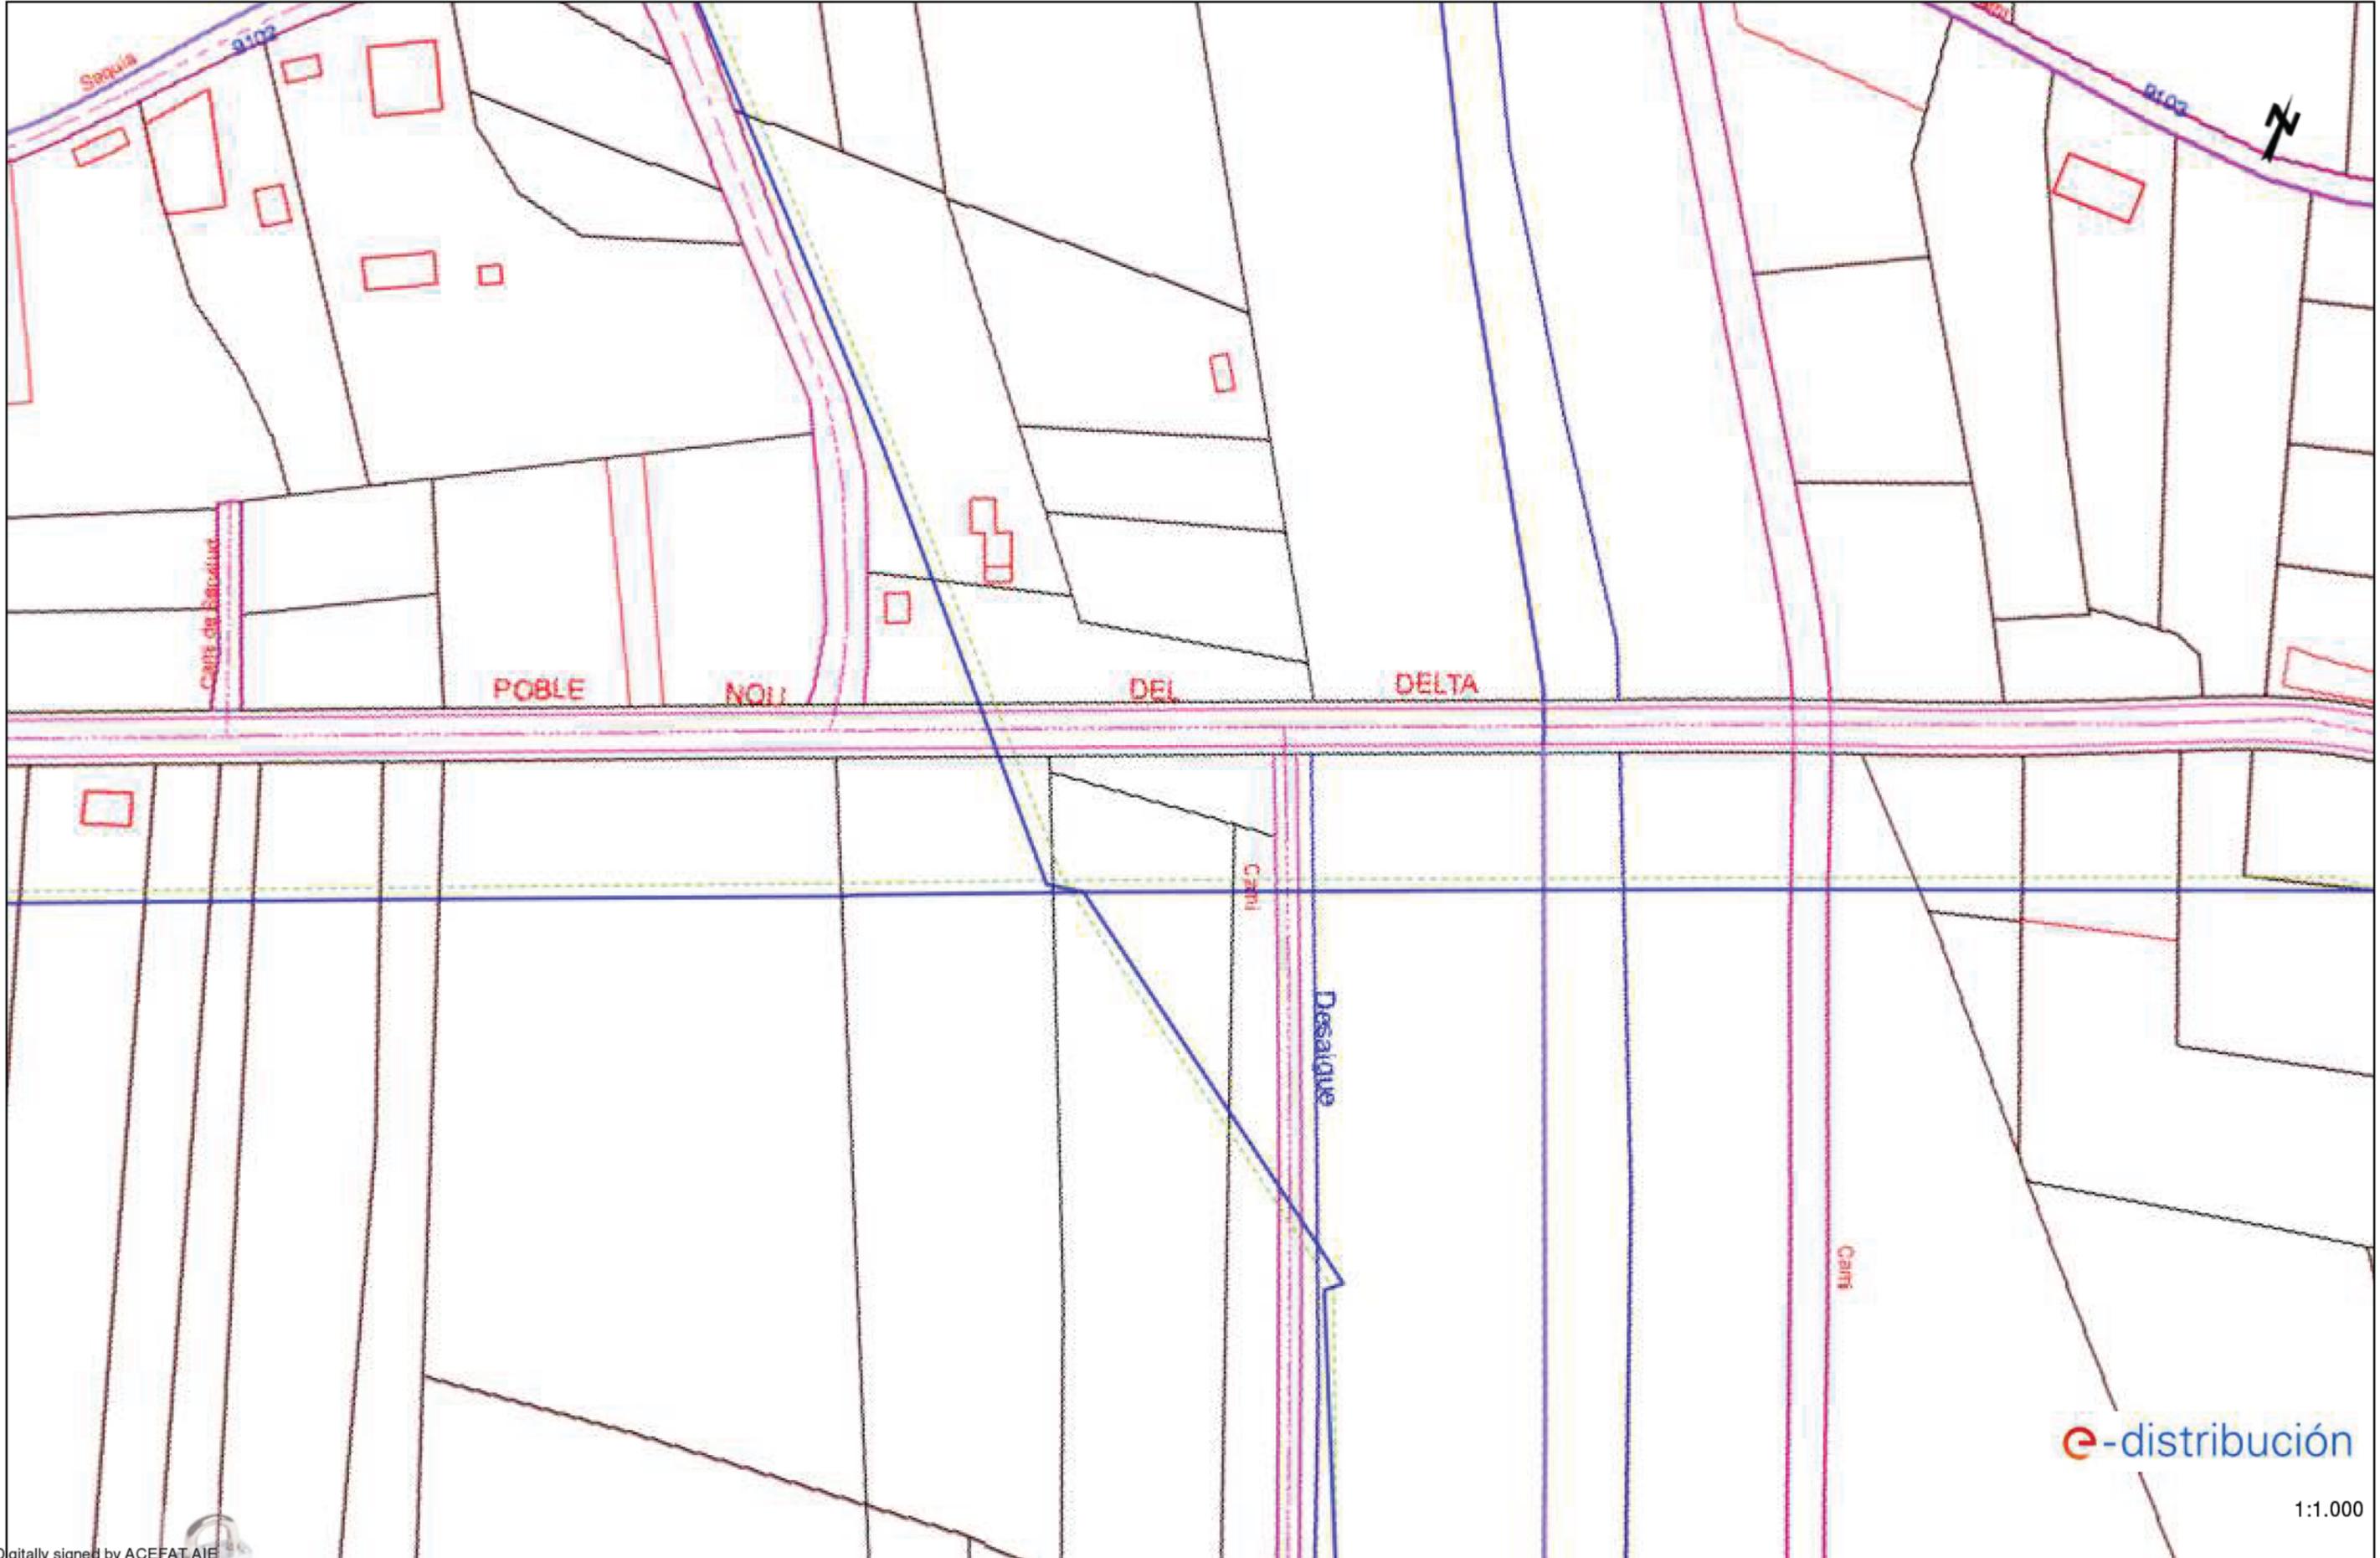

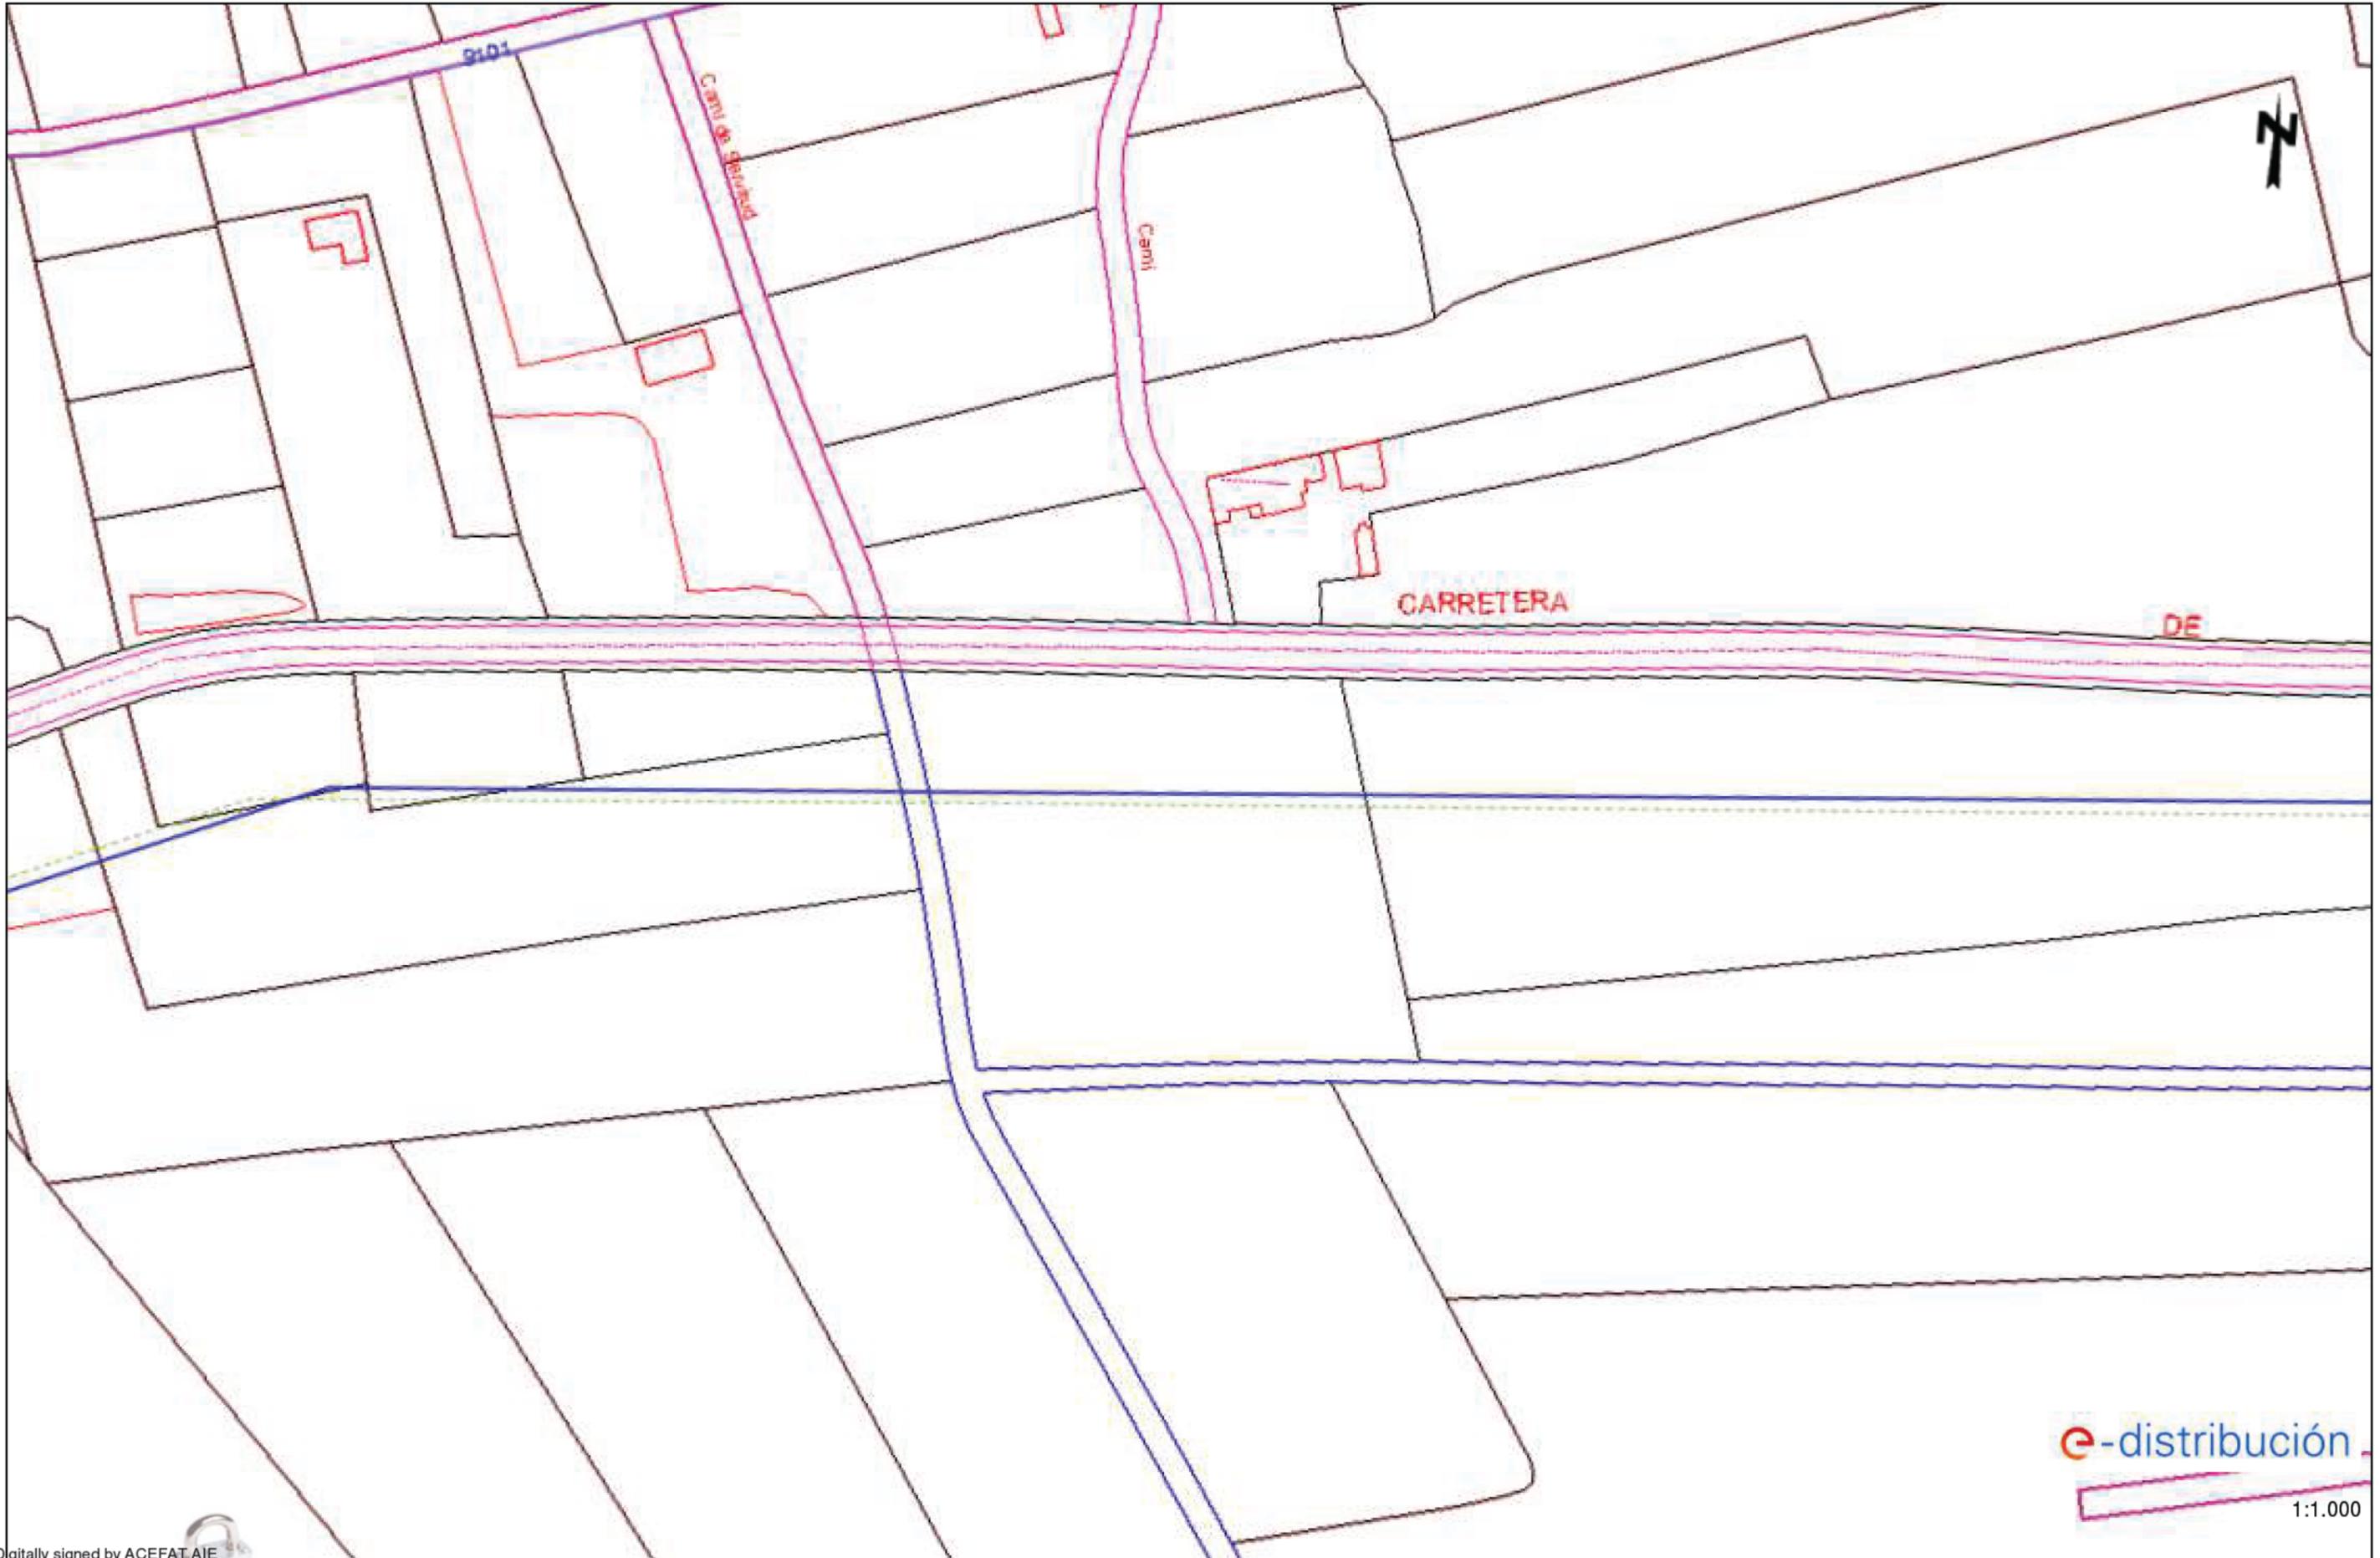

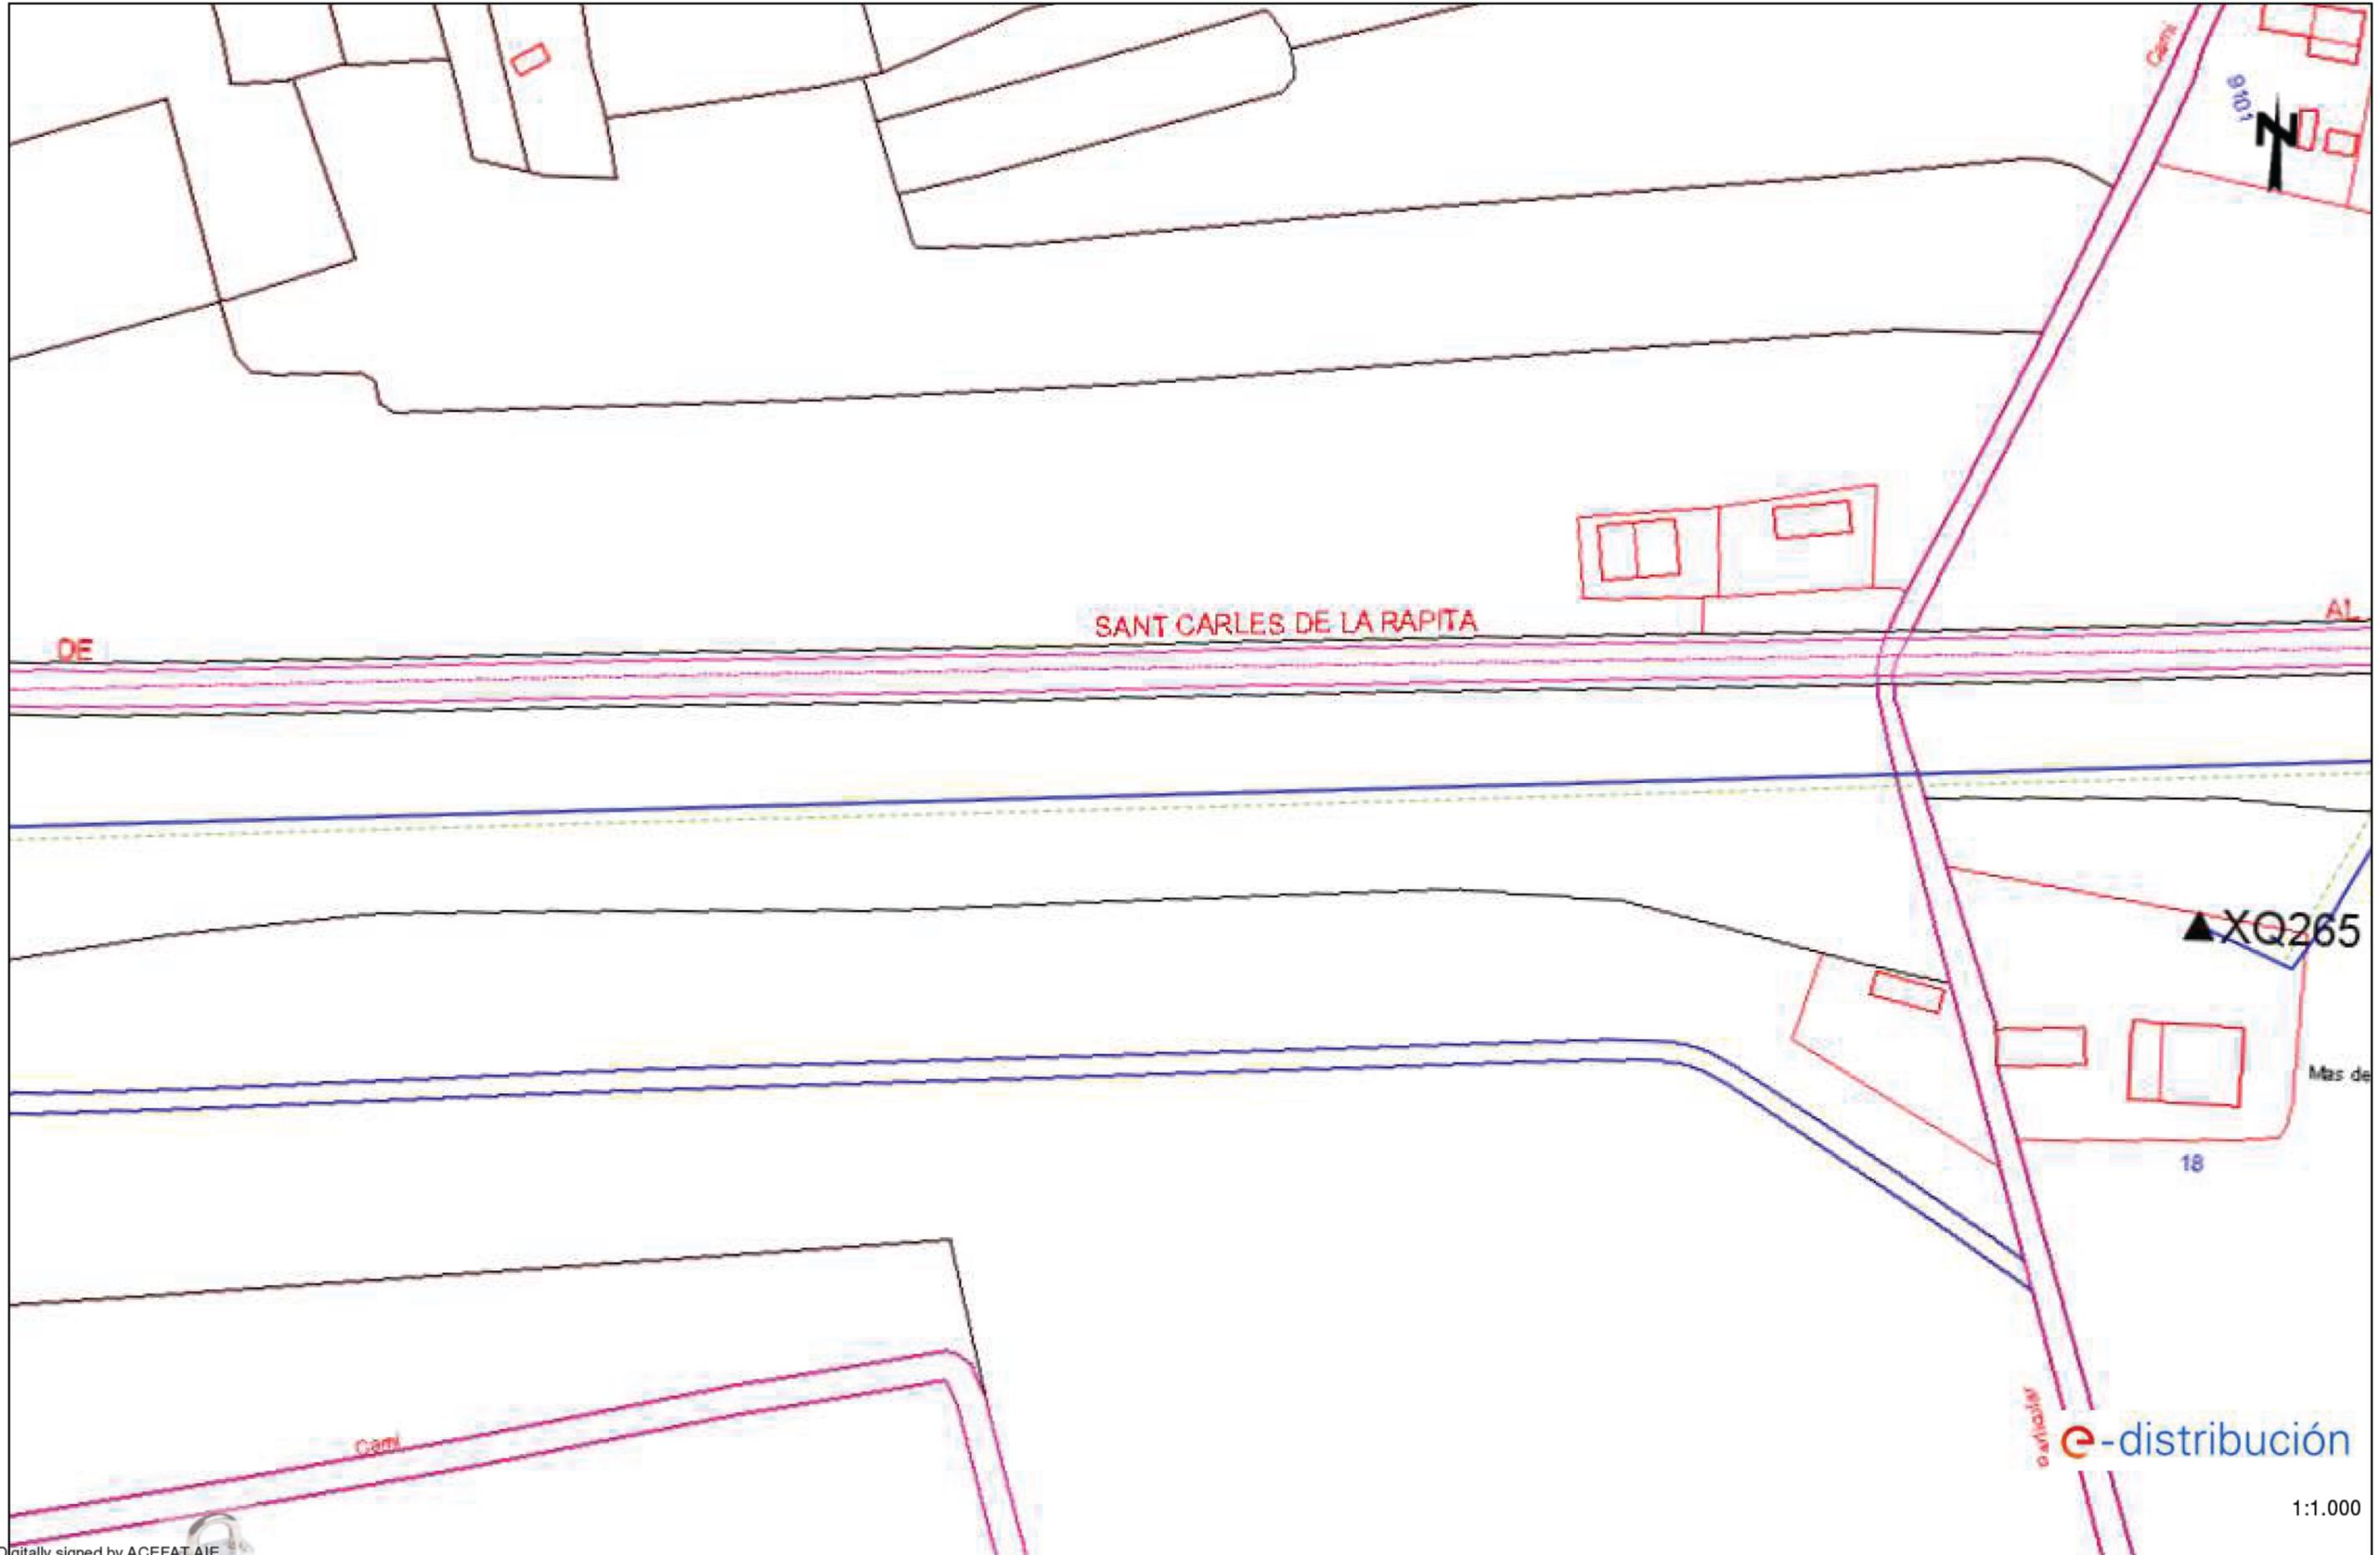





CARRETERA

XQ347

Bassa Gola Bella

e-distribución


1:1.000

Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 18:30:38 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302369.81; Y:4500726.29

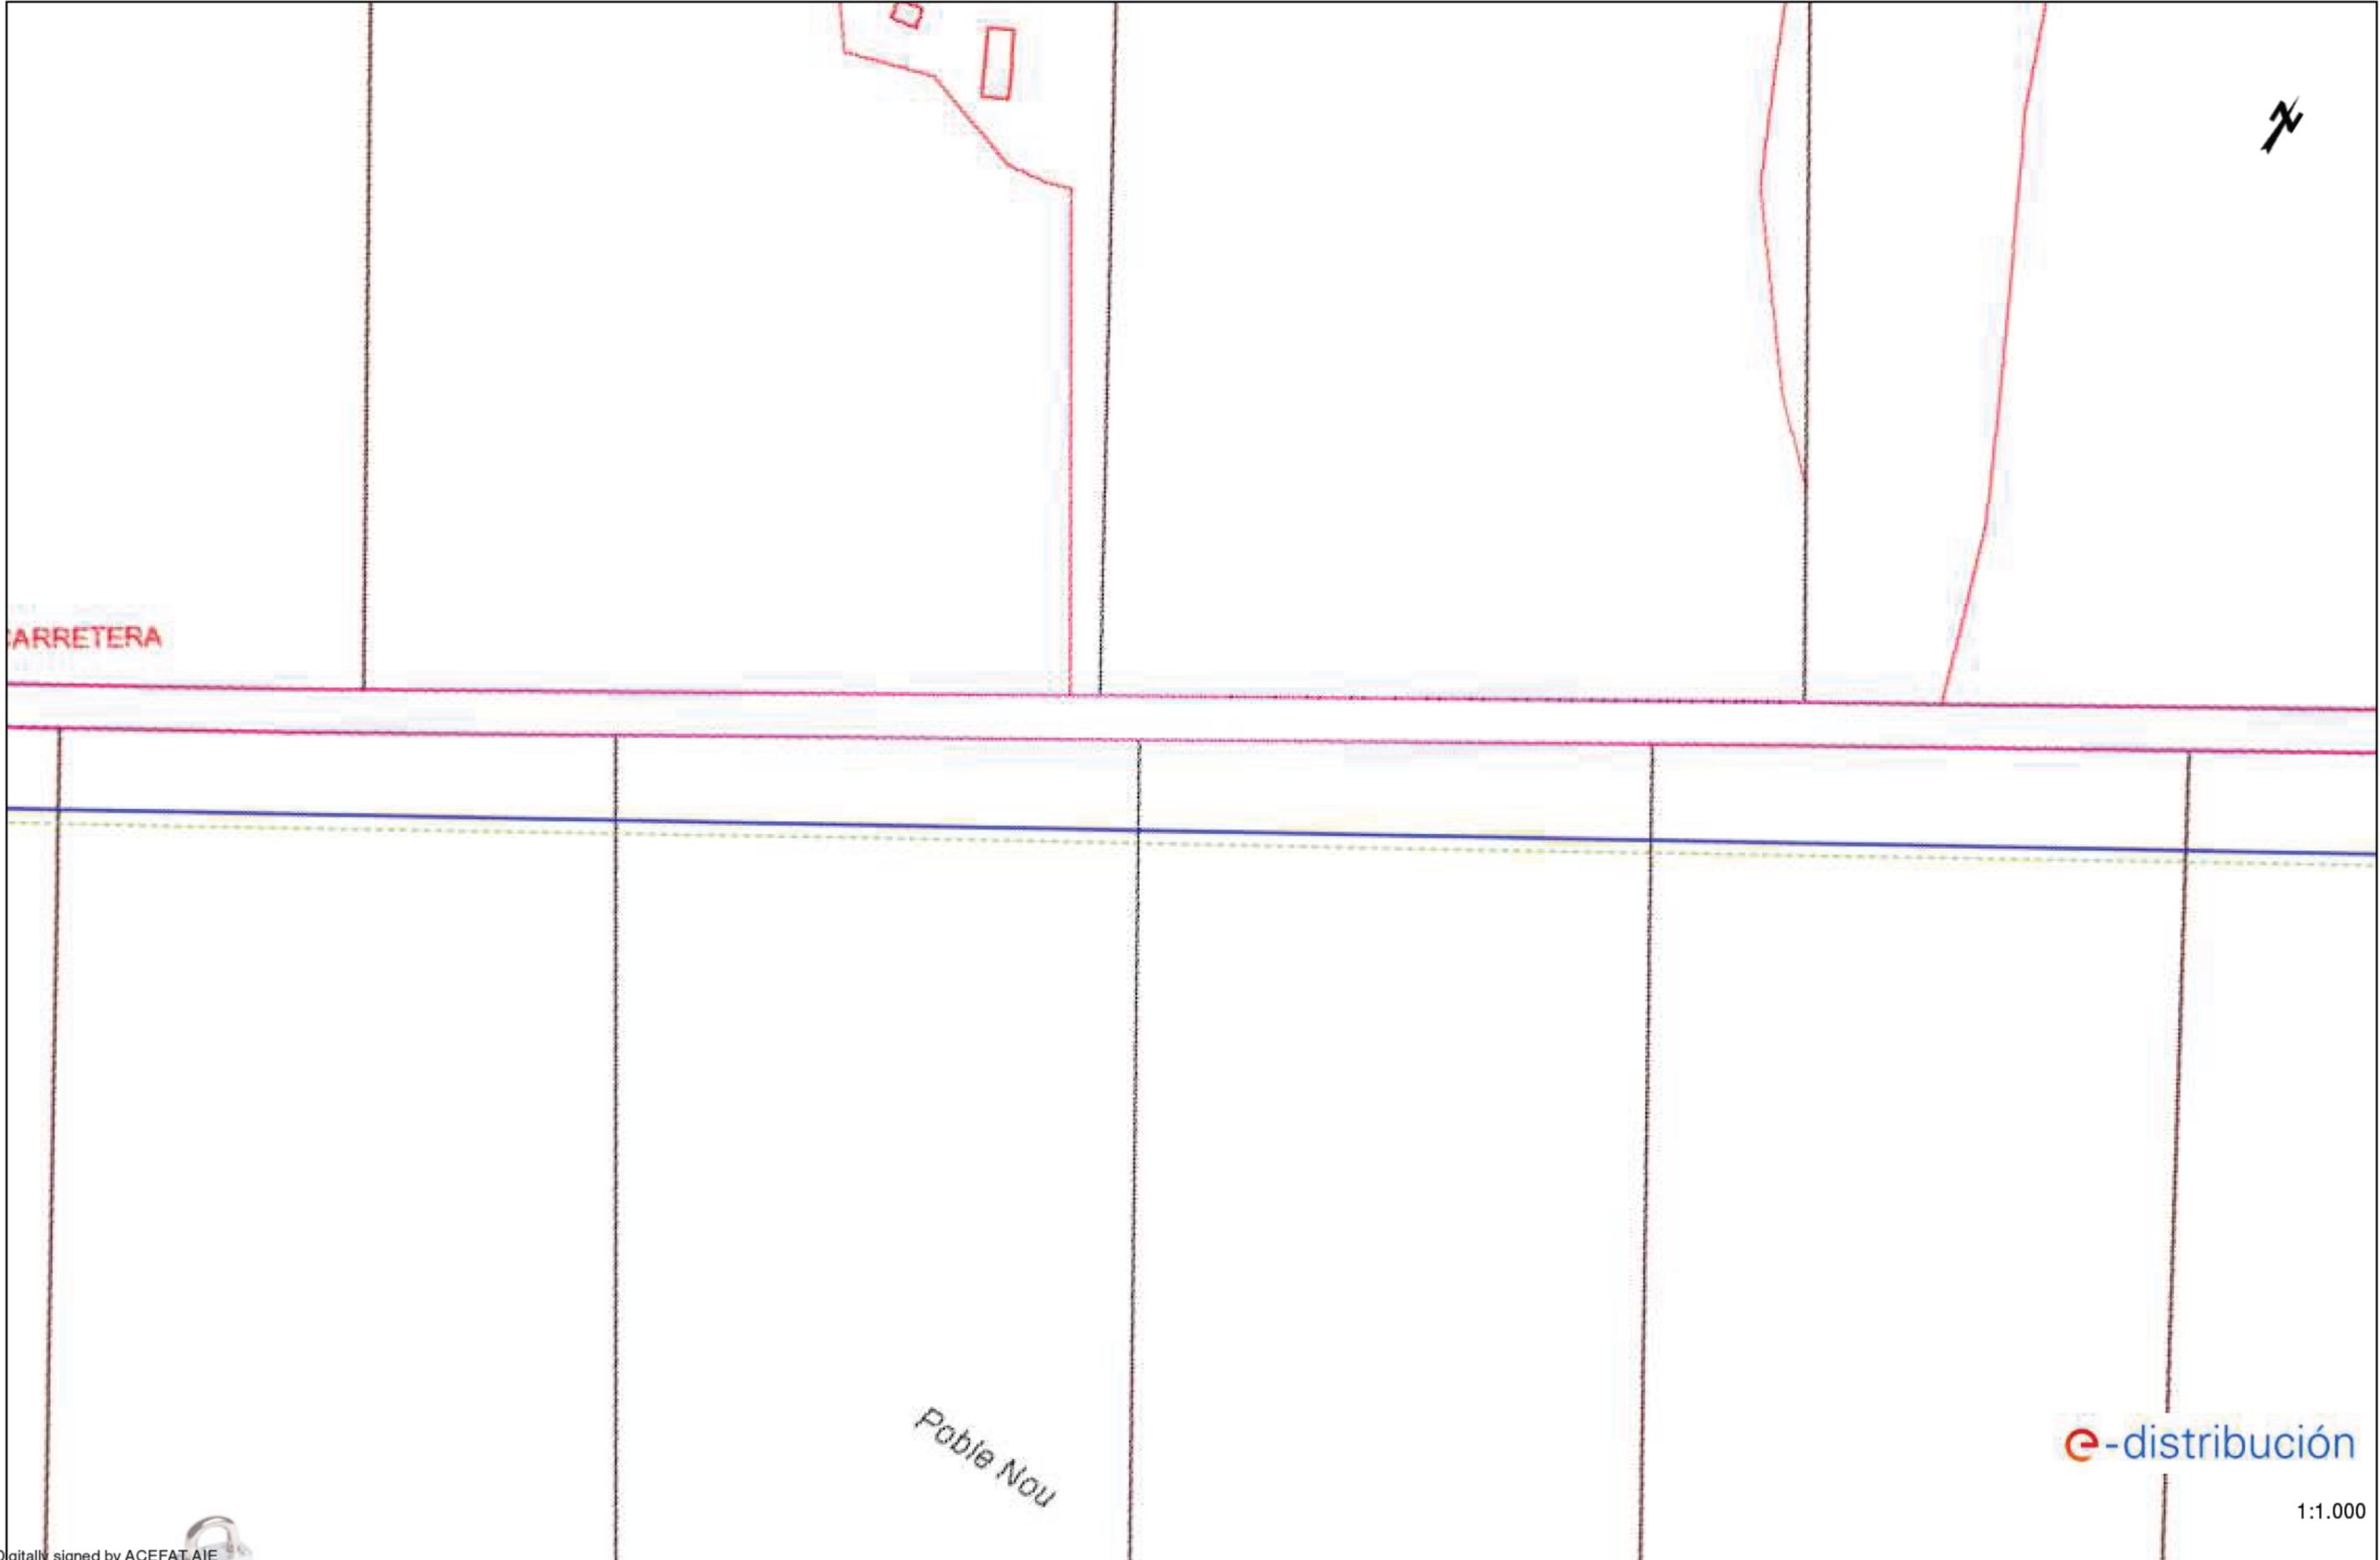



DE

SANT

e-distribución

1:1.000

Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 18:30:40 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona

Los datos relativos a este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302978.23; Y:4501098.39



SANT

CARLES

DE

XQ349

e-distribución

1:1.000



Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 18:30:42 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona

Los datos relativos a este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:303894.15; Y:4501649.95

1:1.000




LA

RAPITA

e-distribución


1:1.000

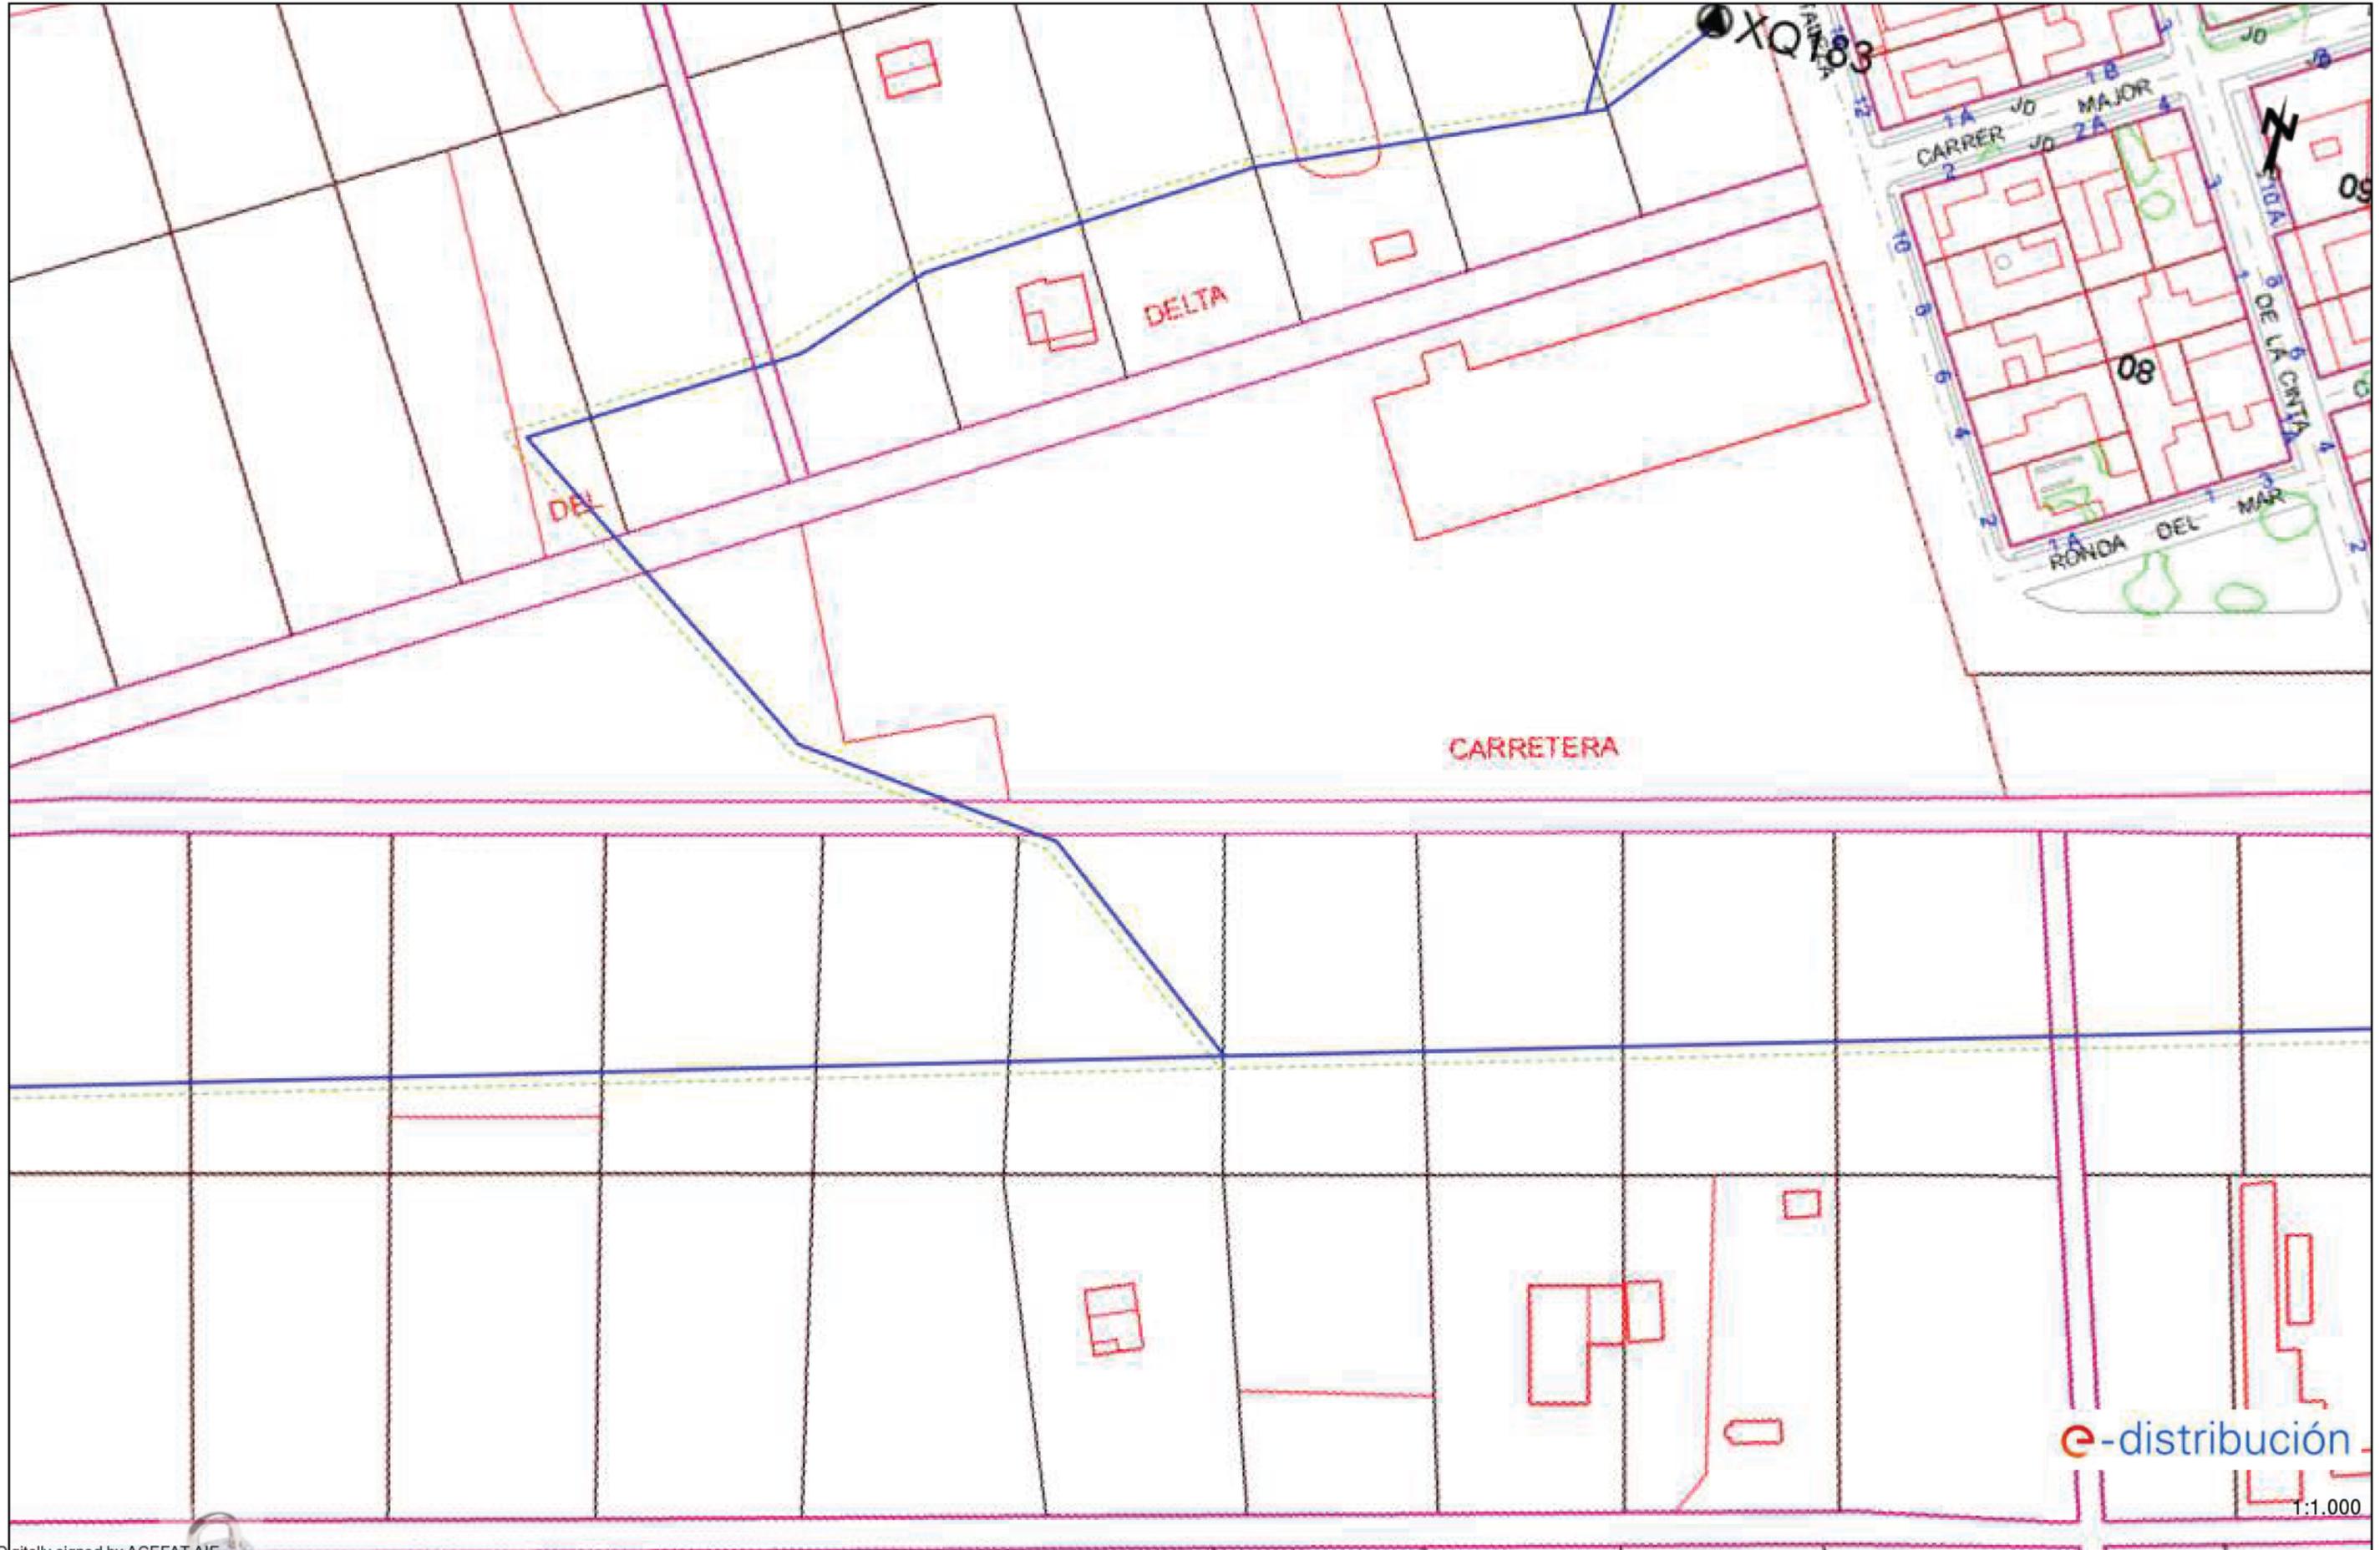






e-distribución

1:1.000

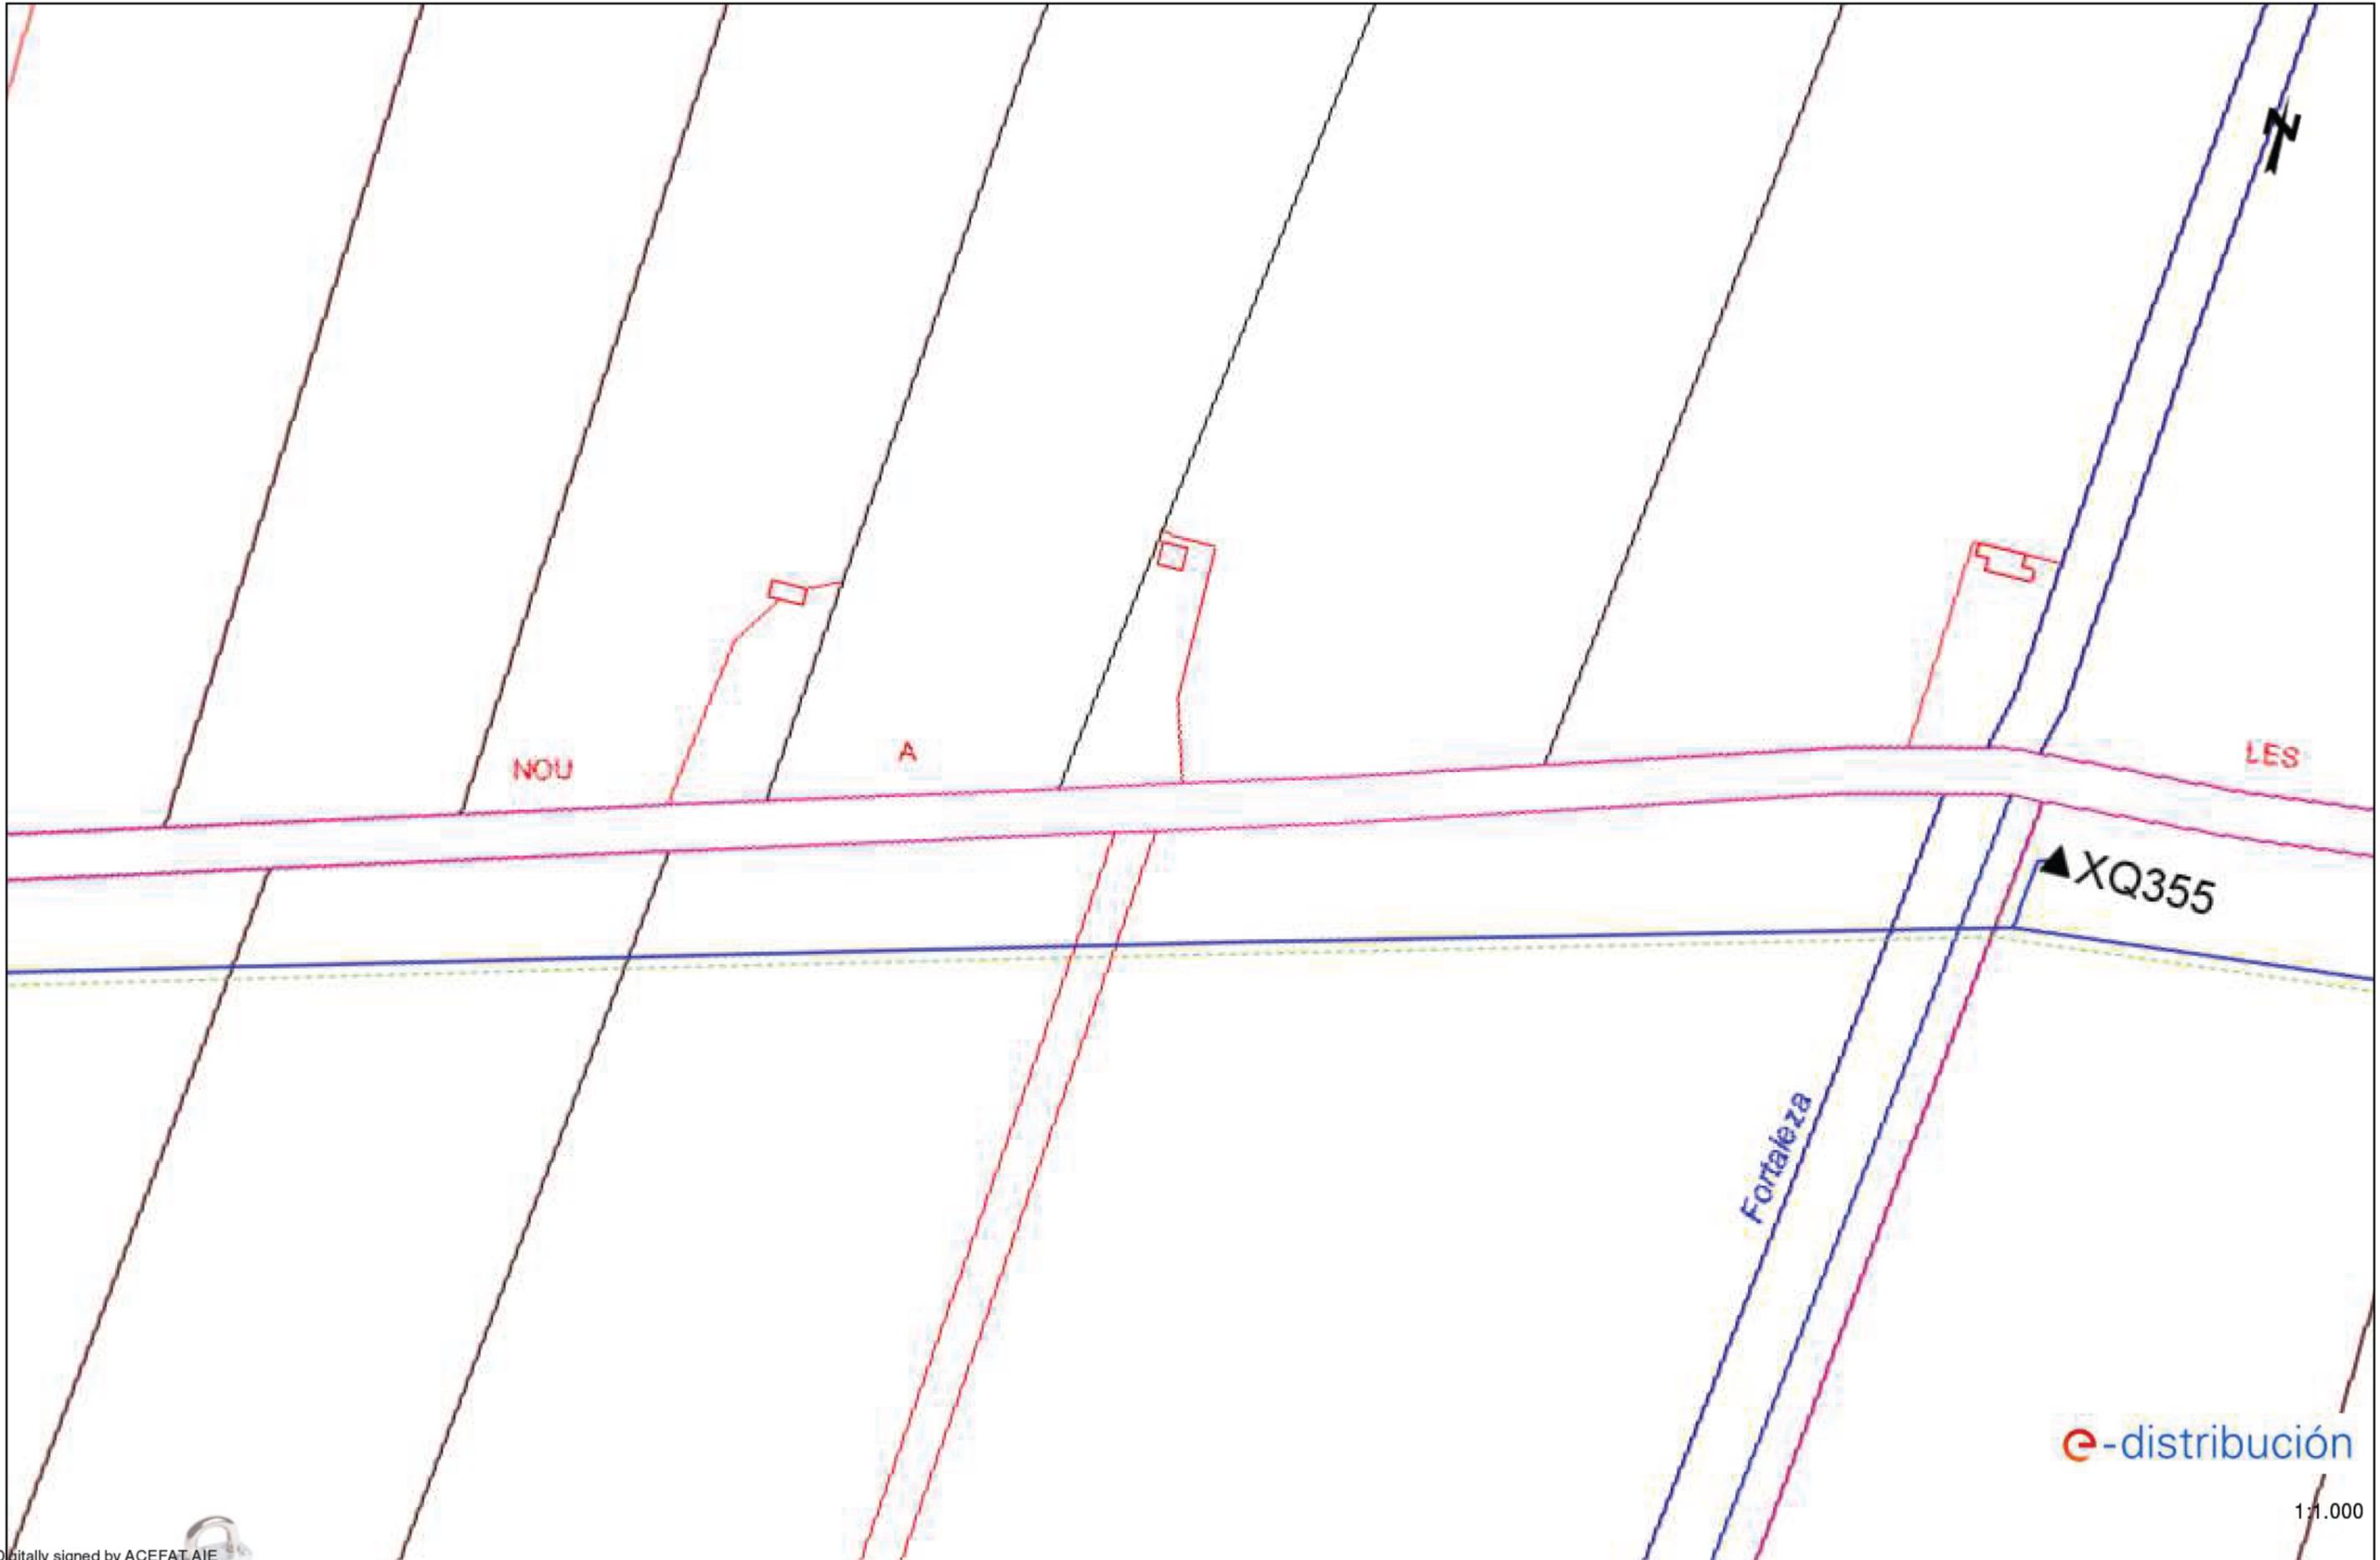

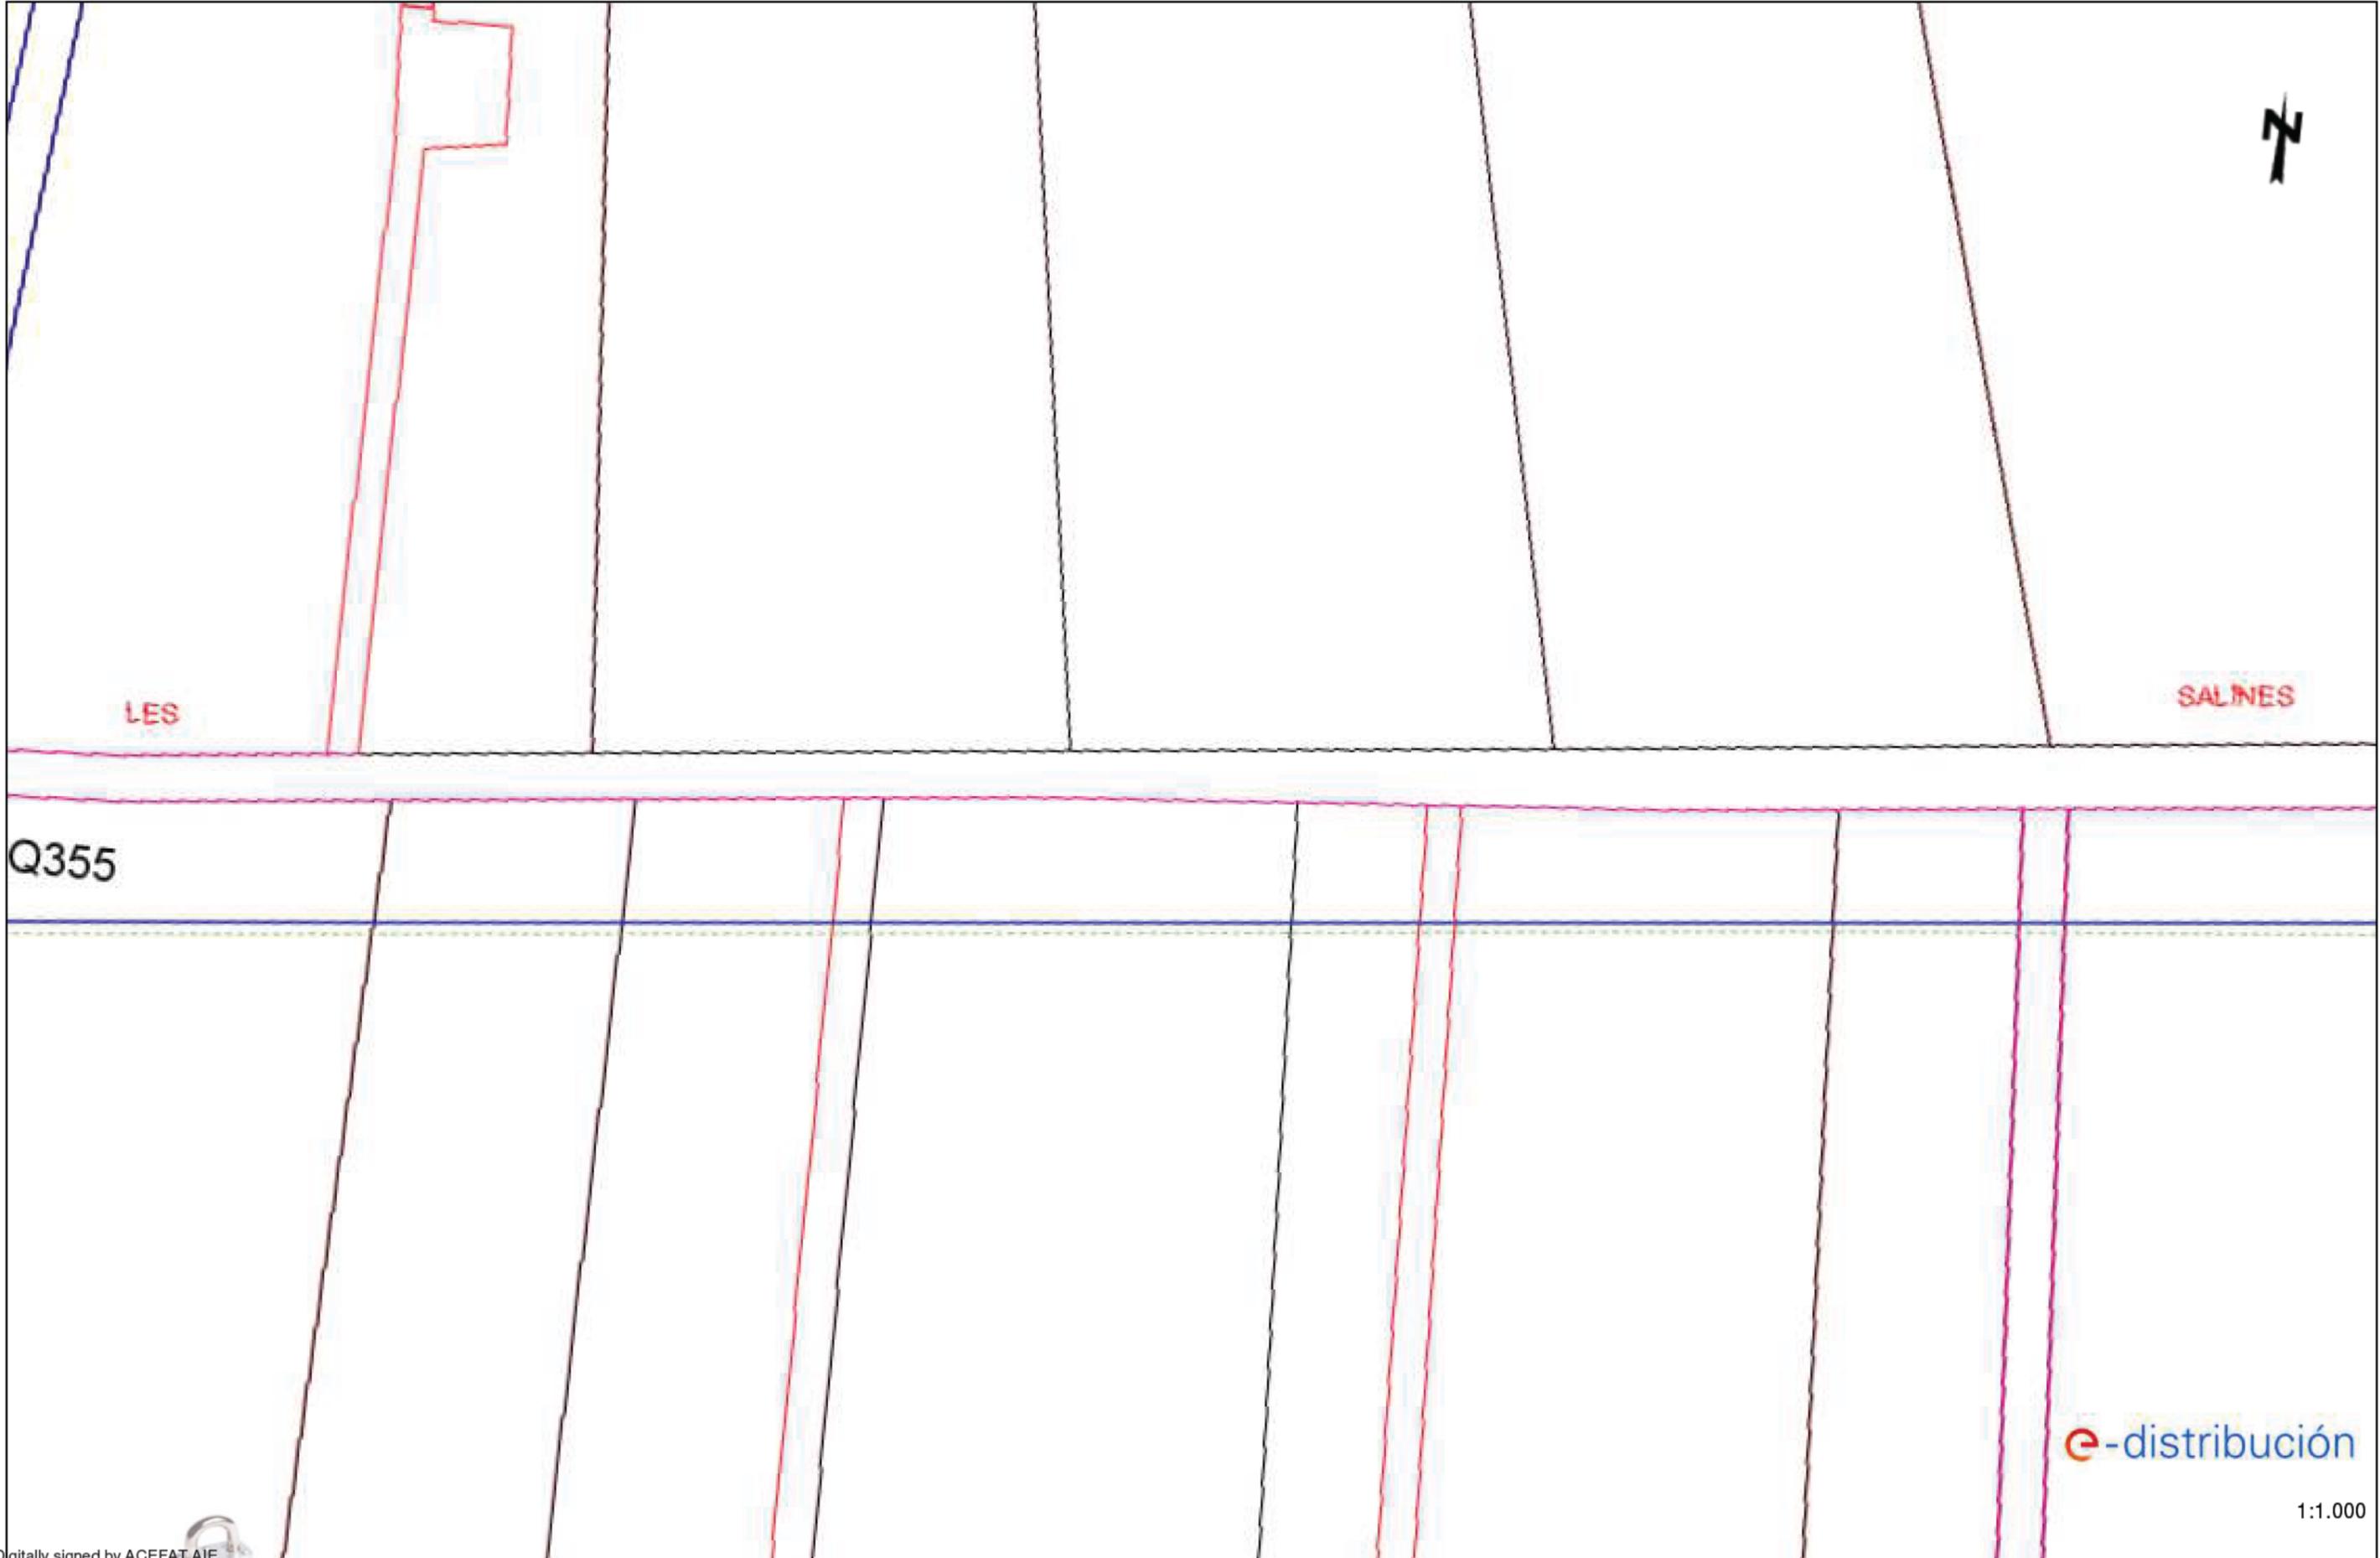

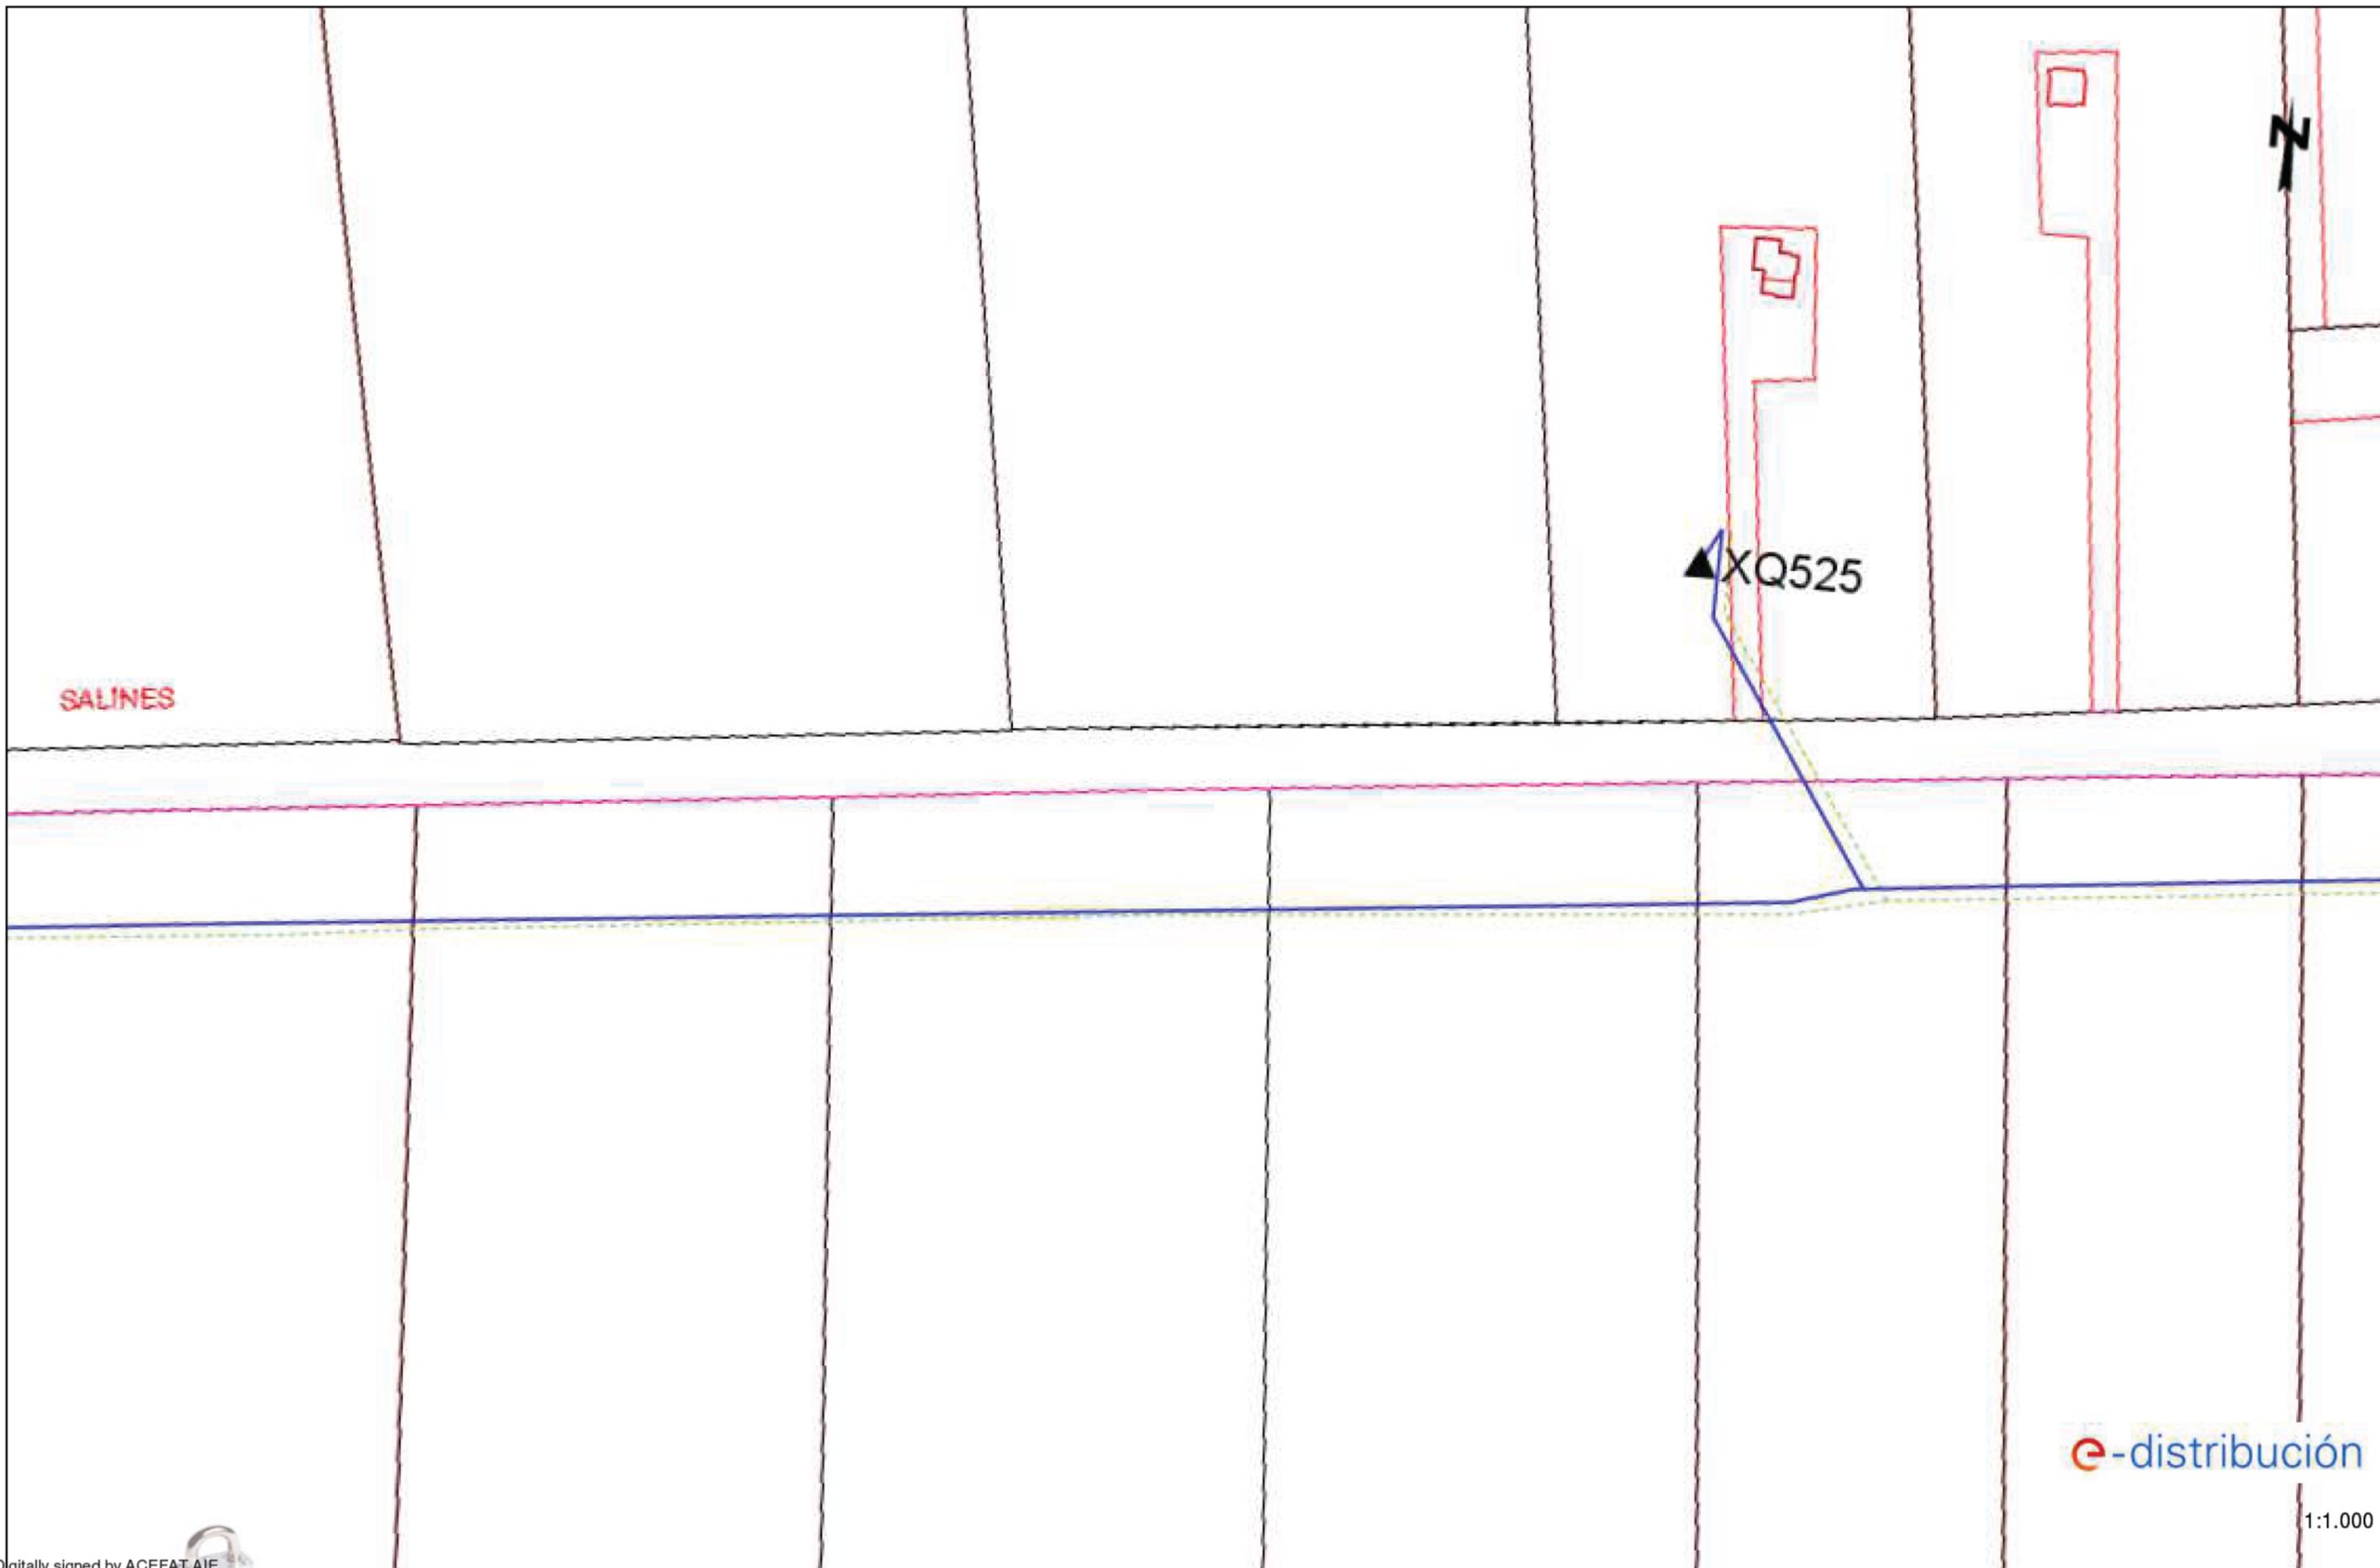

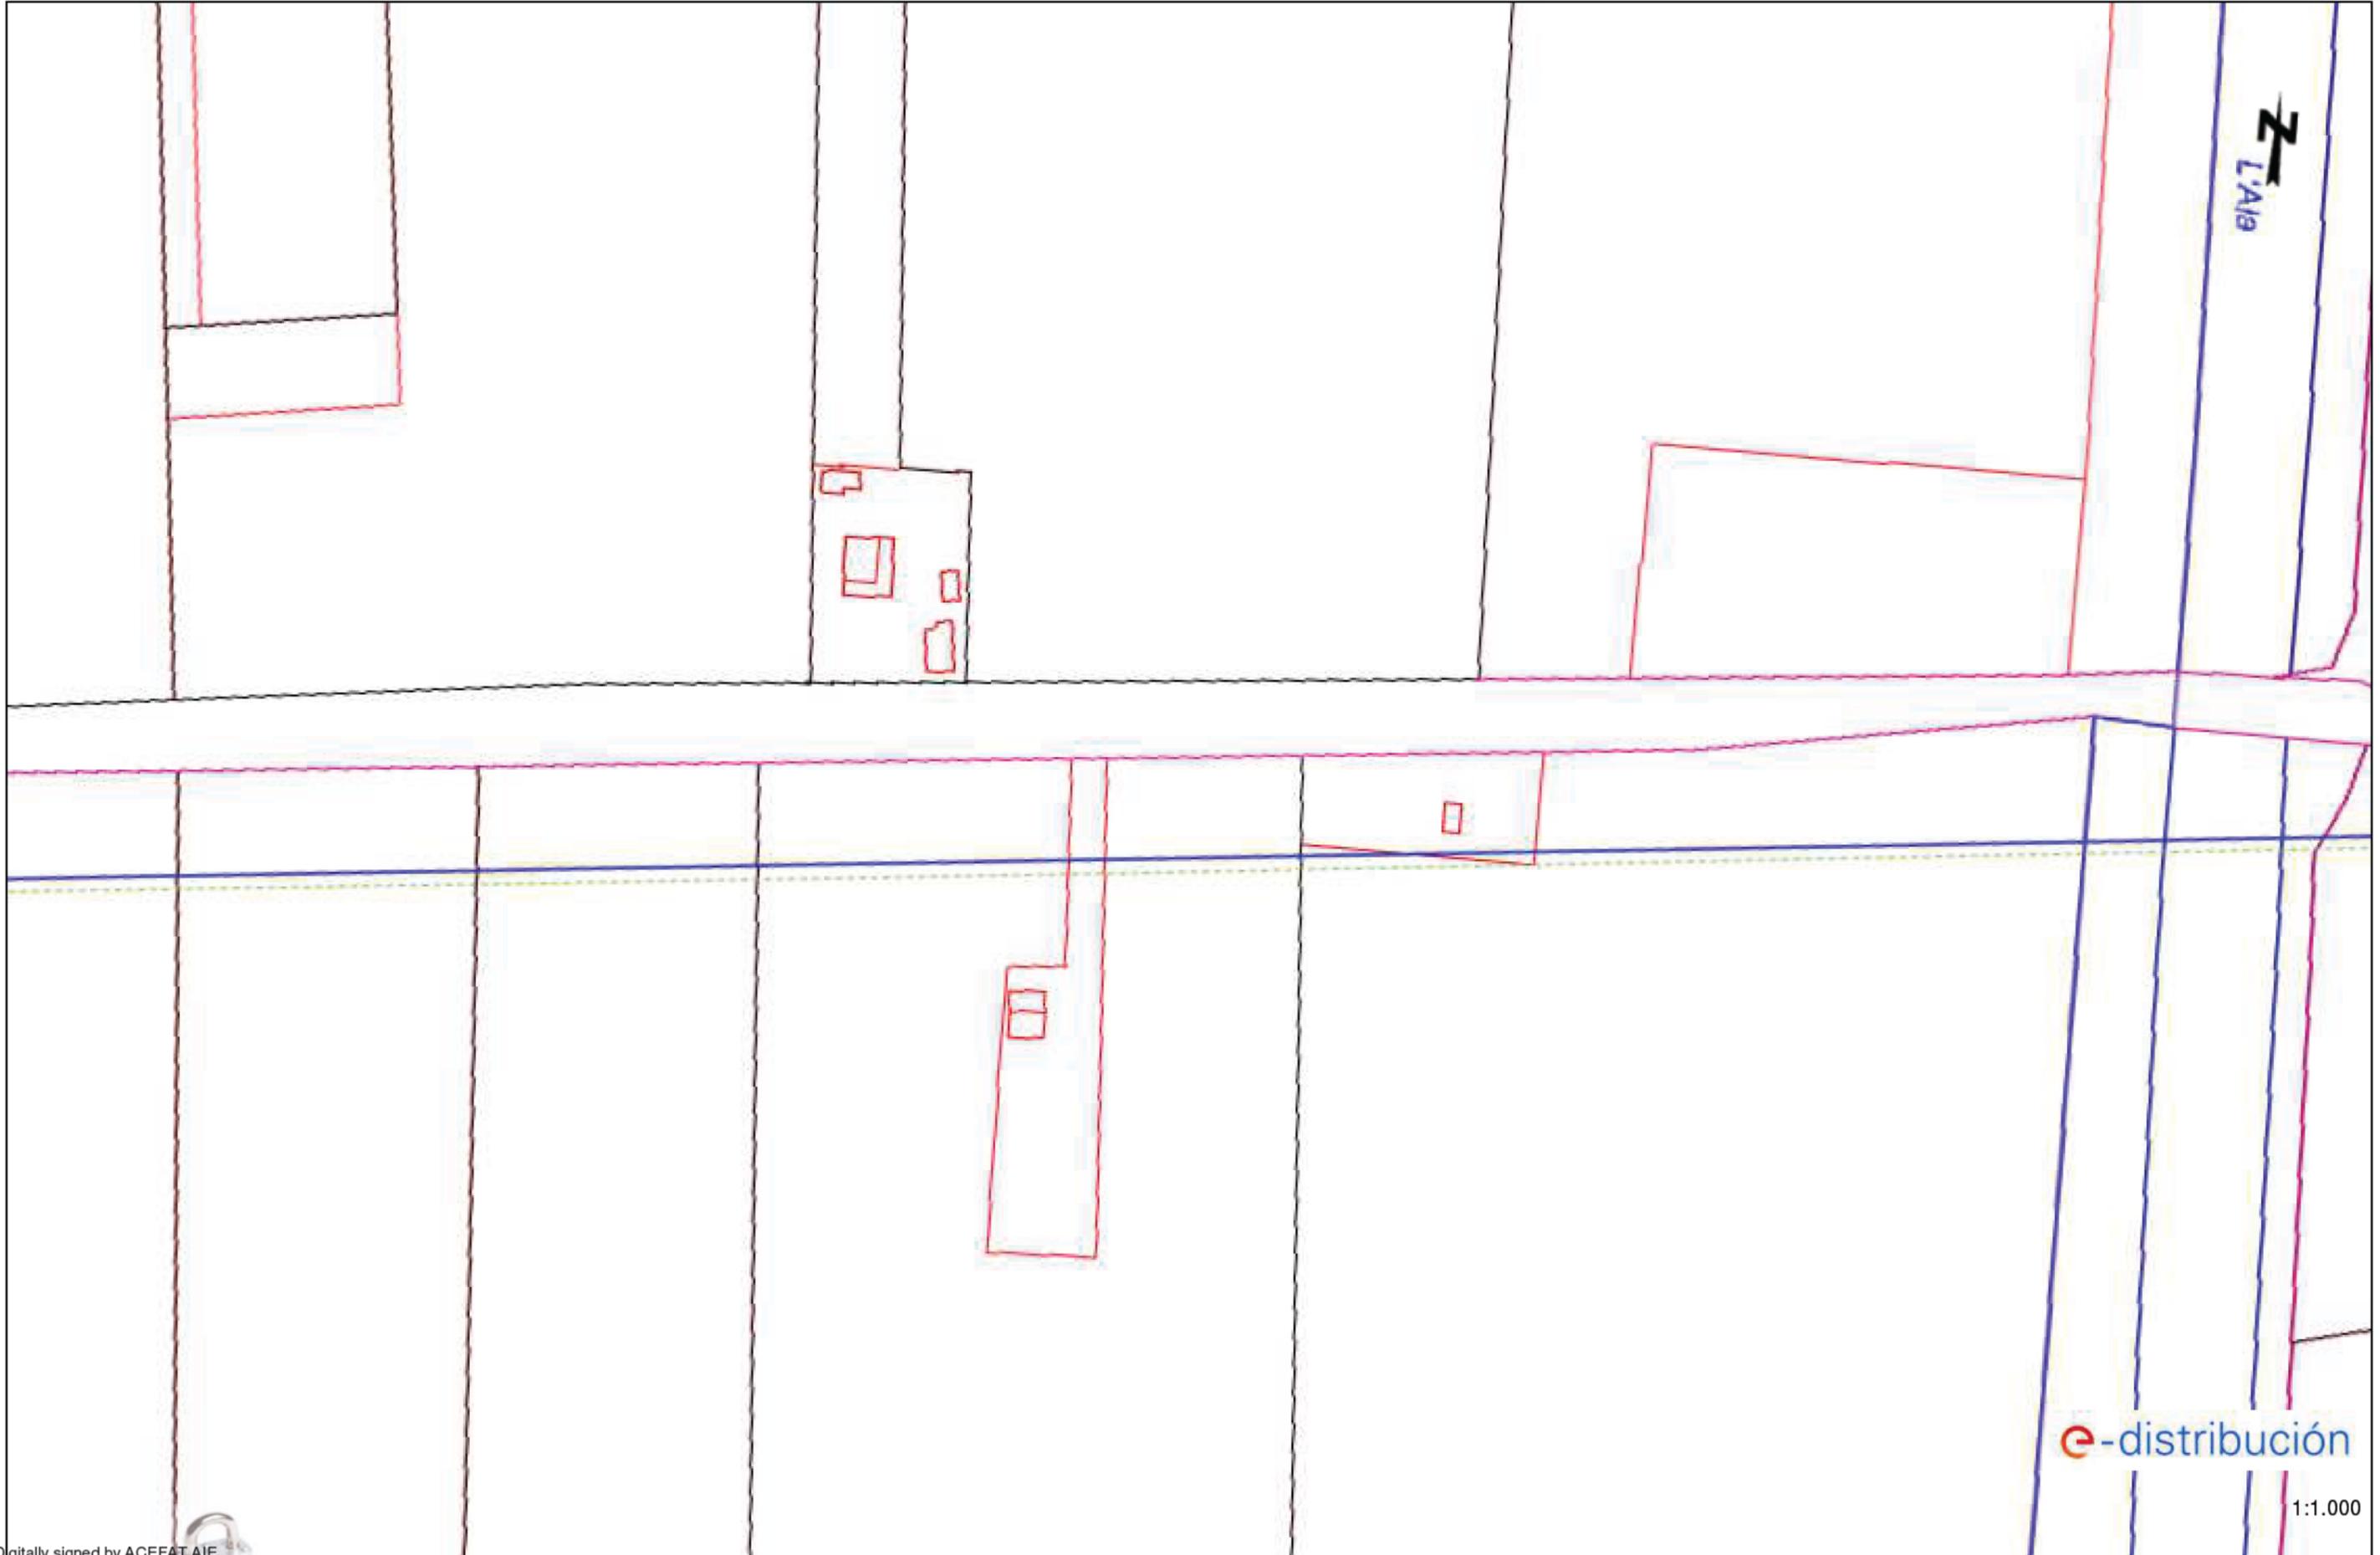

N  
L'Ala

e-distribución


1:1.000


Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 18:30:50 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:305976.18; Y:4502075.22

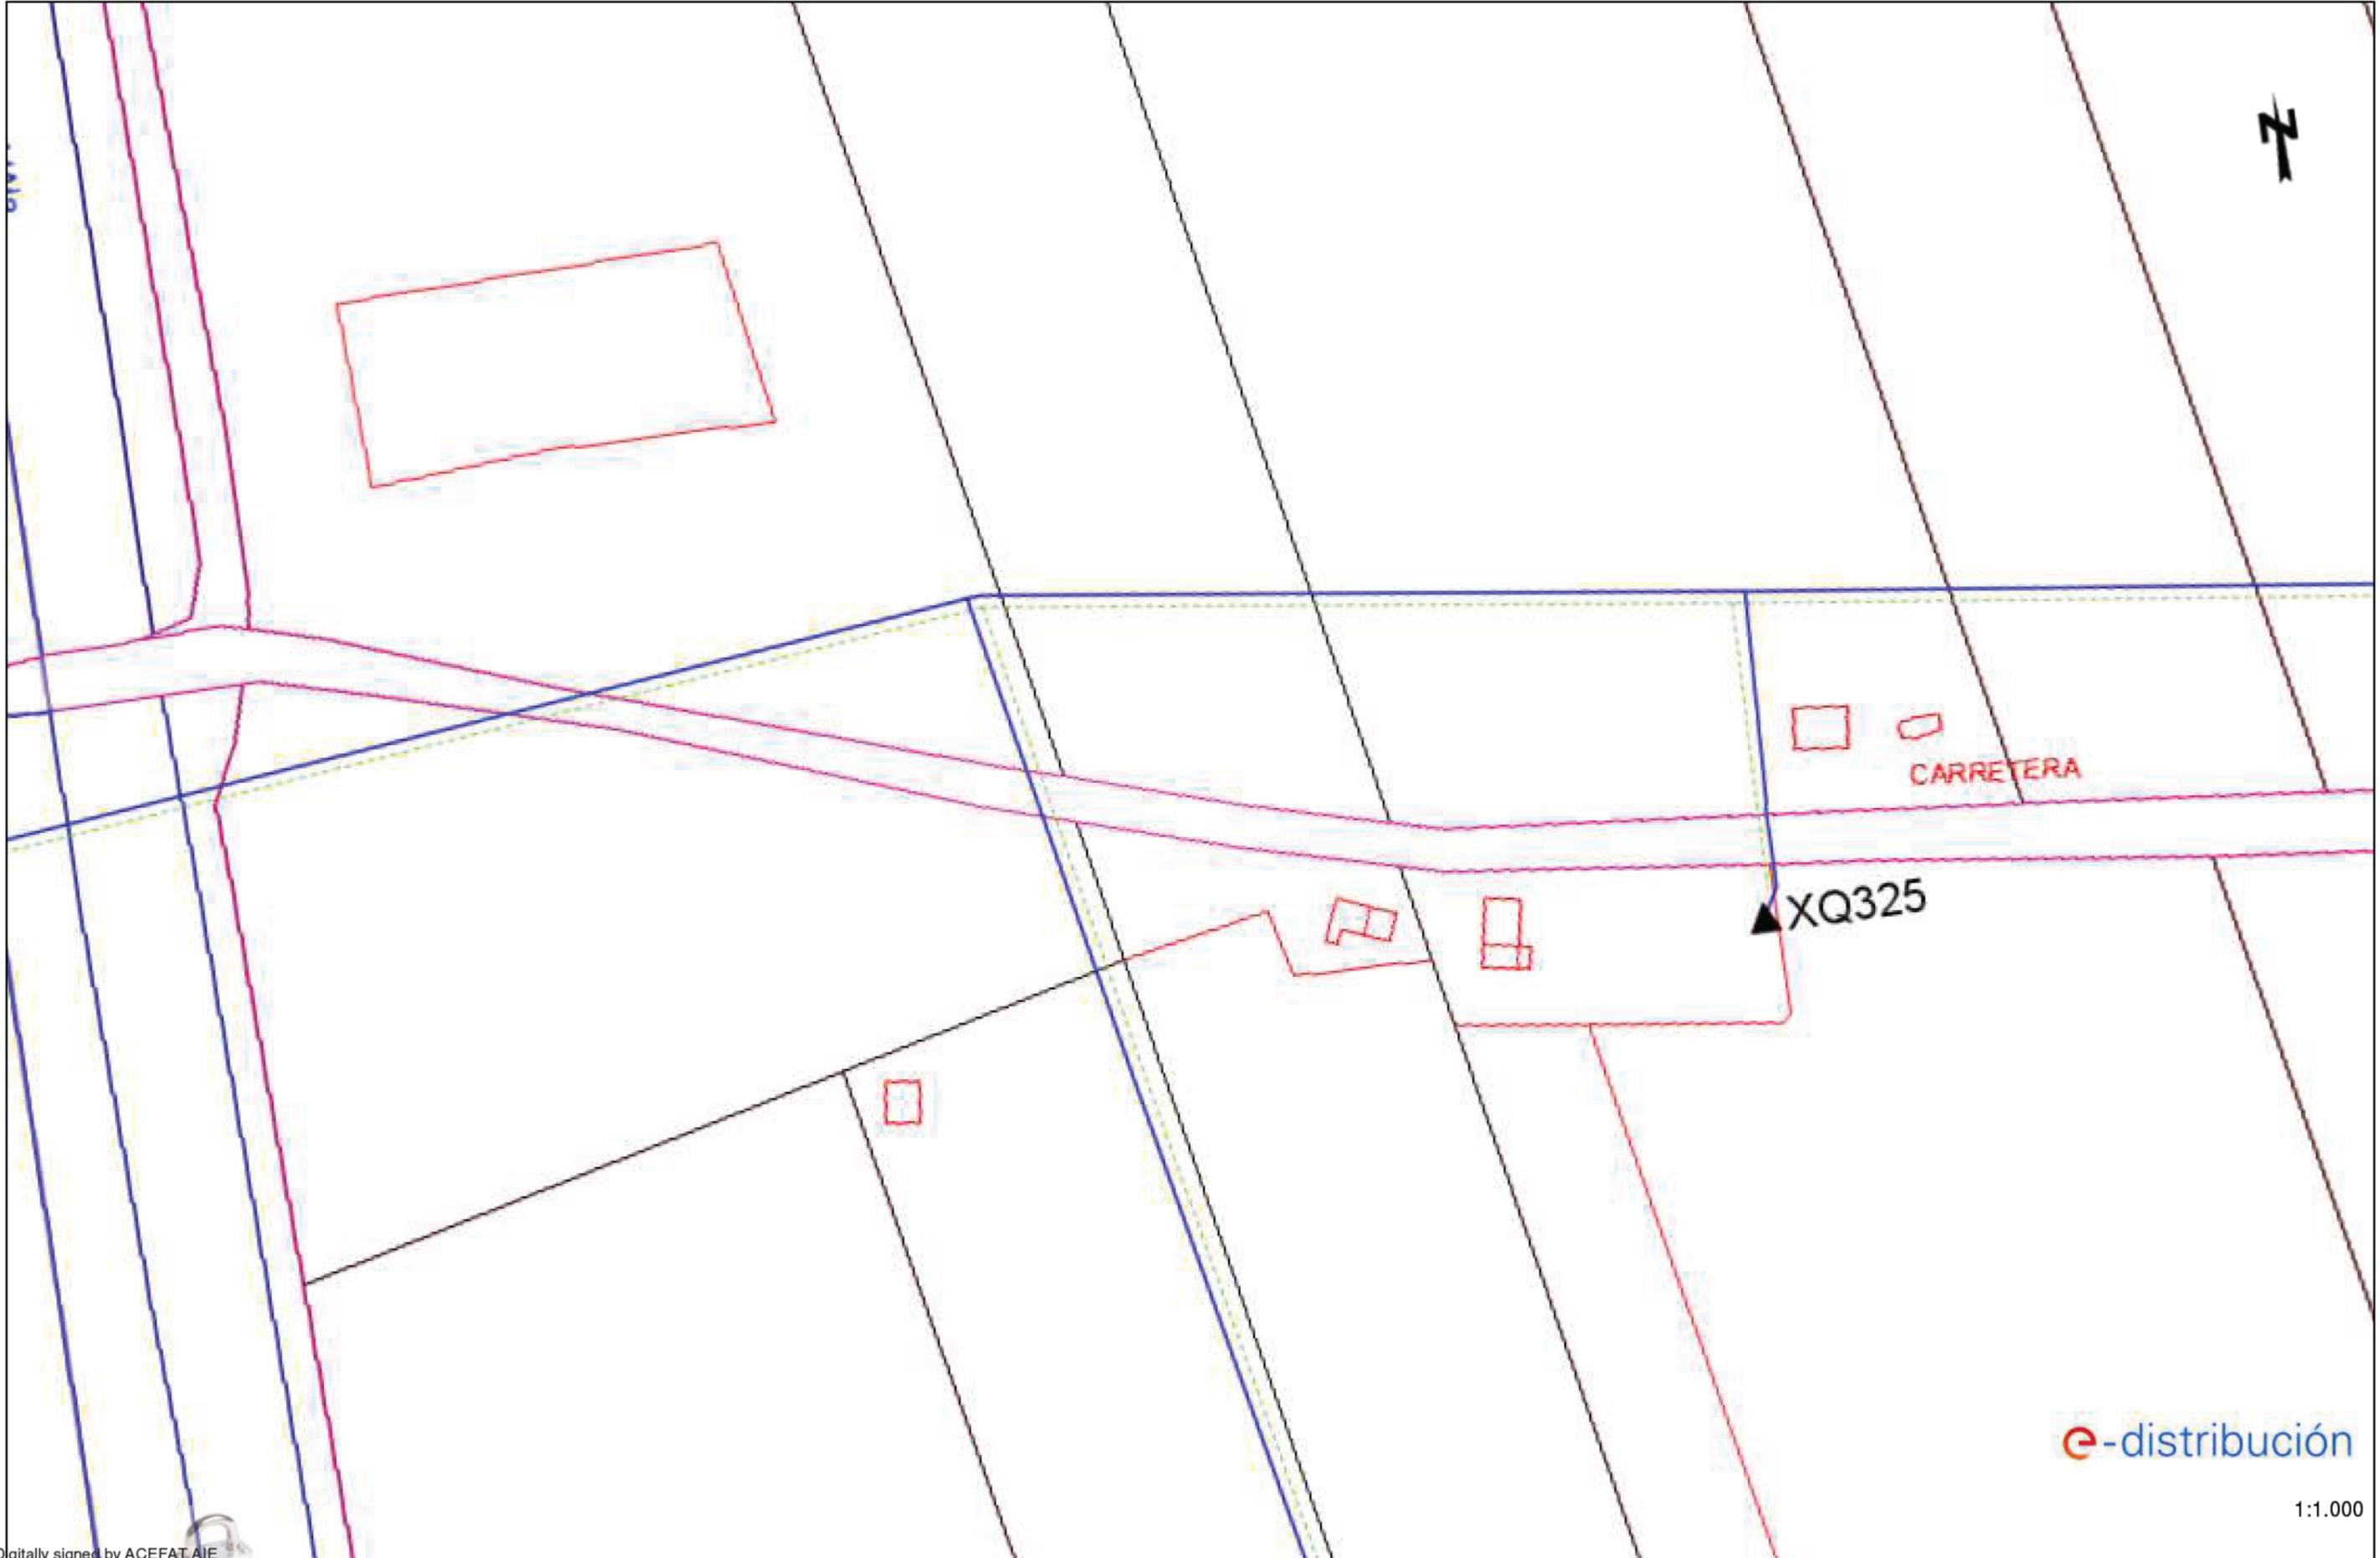

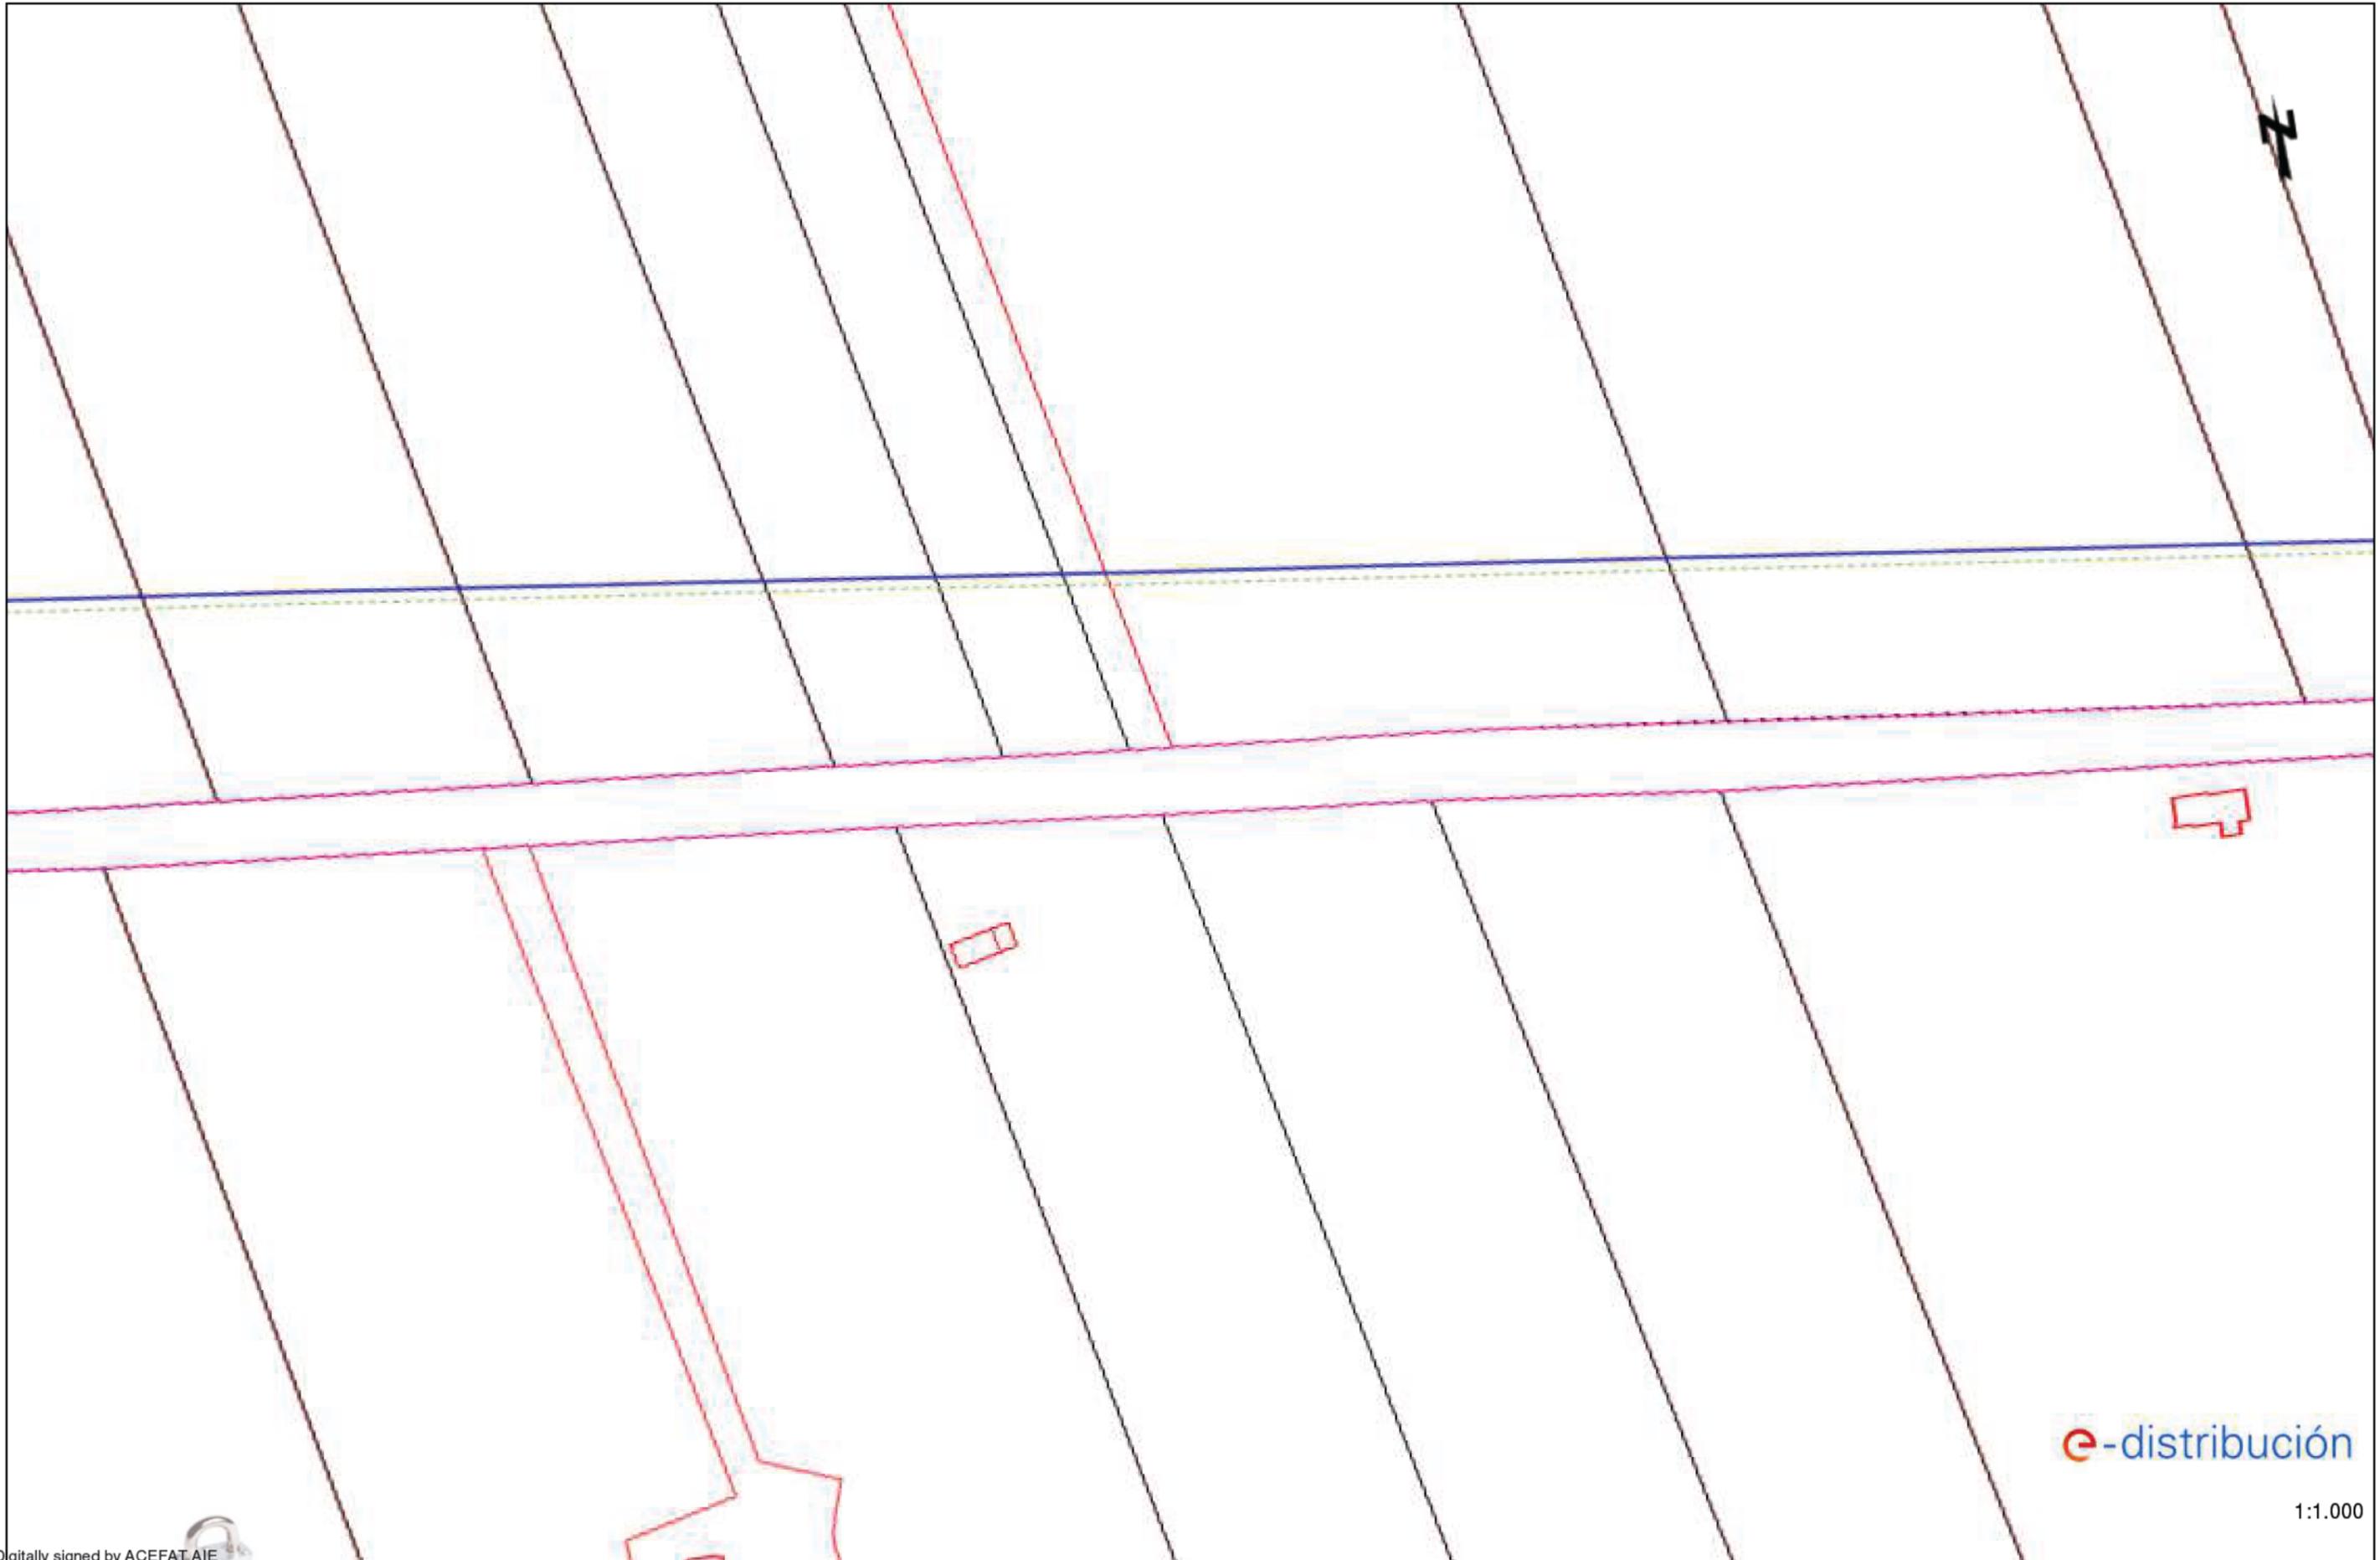



Ref: Solicitud de Información de servicios 622627 en la petición 16132238 para la afectación AT-MT

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 10/05/2022, les comunicamos que no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que, mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: Solicitud de Información de servicios 622627 en la petición 16132235 para la afectación AT-MT

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 10/05/2022, les comunicamos que no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que, mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: Solicitud de Información de servicios 622627 en la petición 16132236 para la afectación AT-MT

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 10/05/2022, les comunicamos que no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que, mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: Solicitud de Información de servicios 622627 en la petición 16132237 para la afectación AT-MT


Señores:


En relación a su solicitud con fecha 10/05/2022, les comunicamos que no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su solicitud.


No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que, mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de cables soterrados en la zona afectada por la obra.


Saludos,




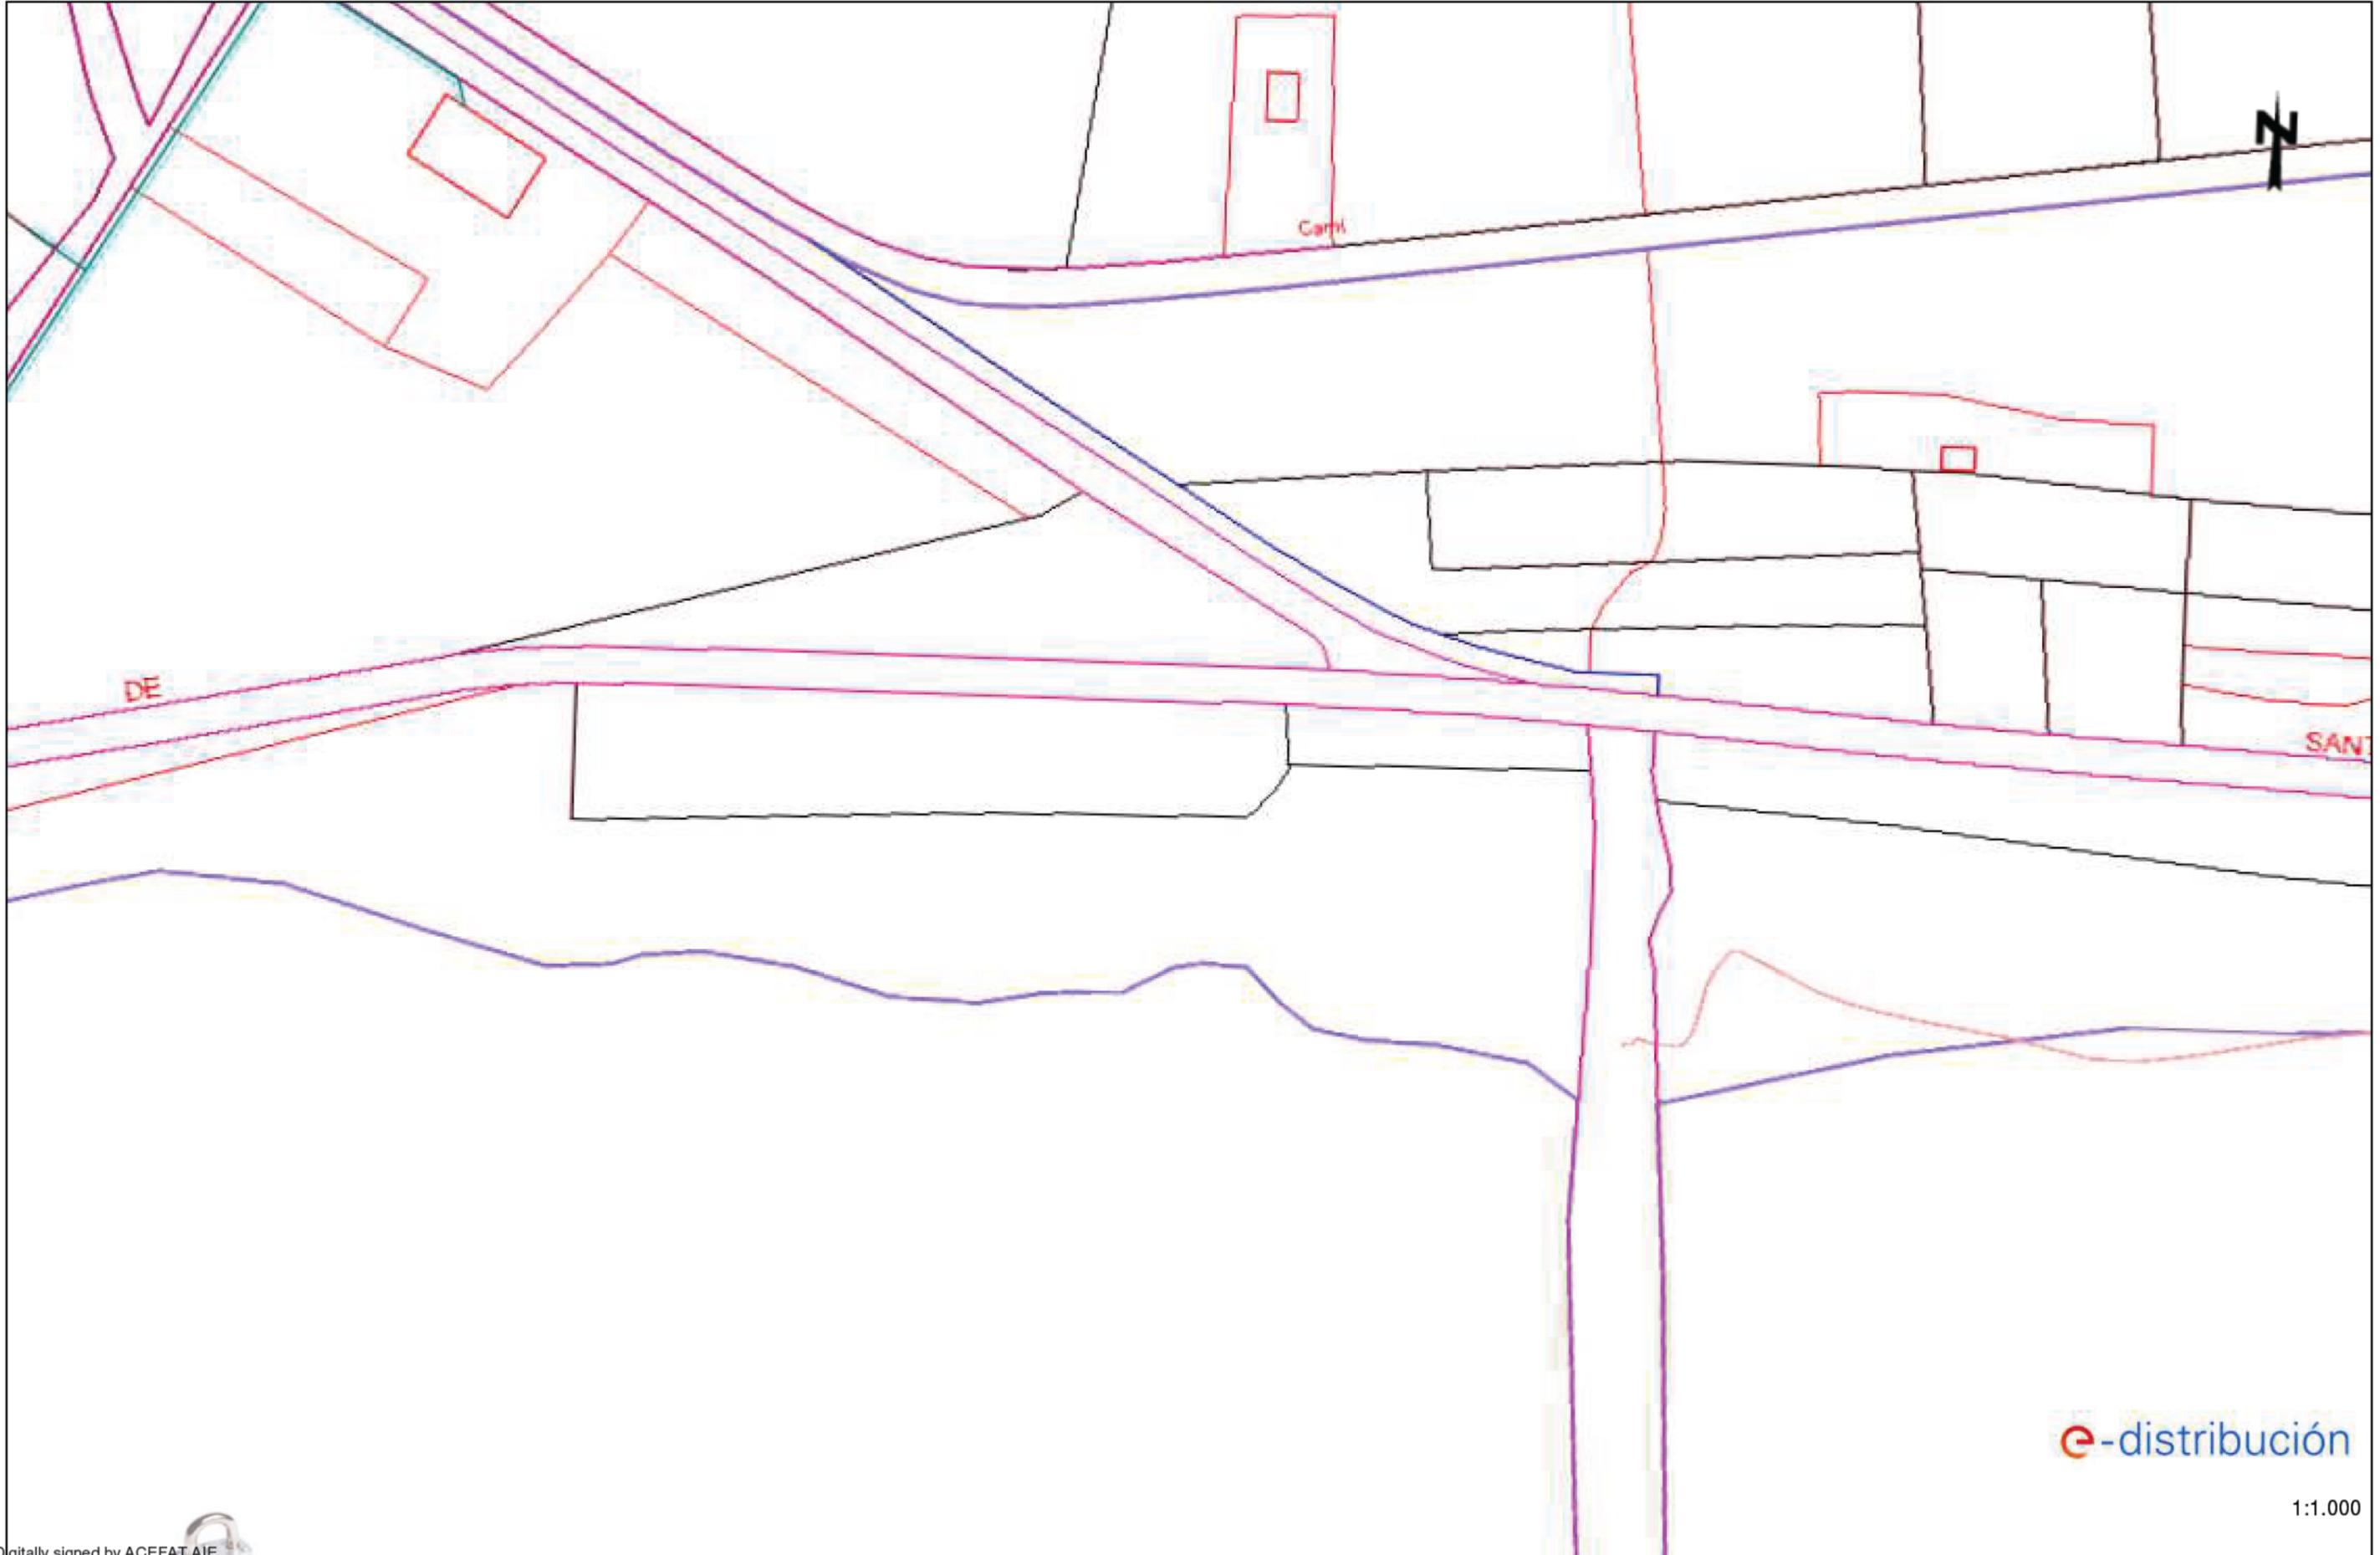


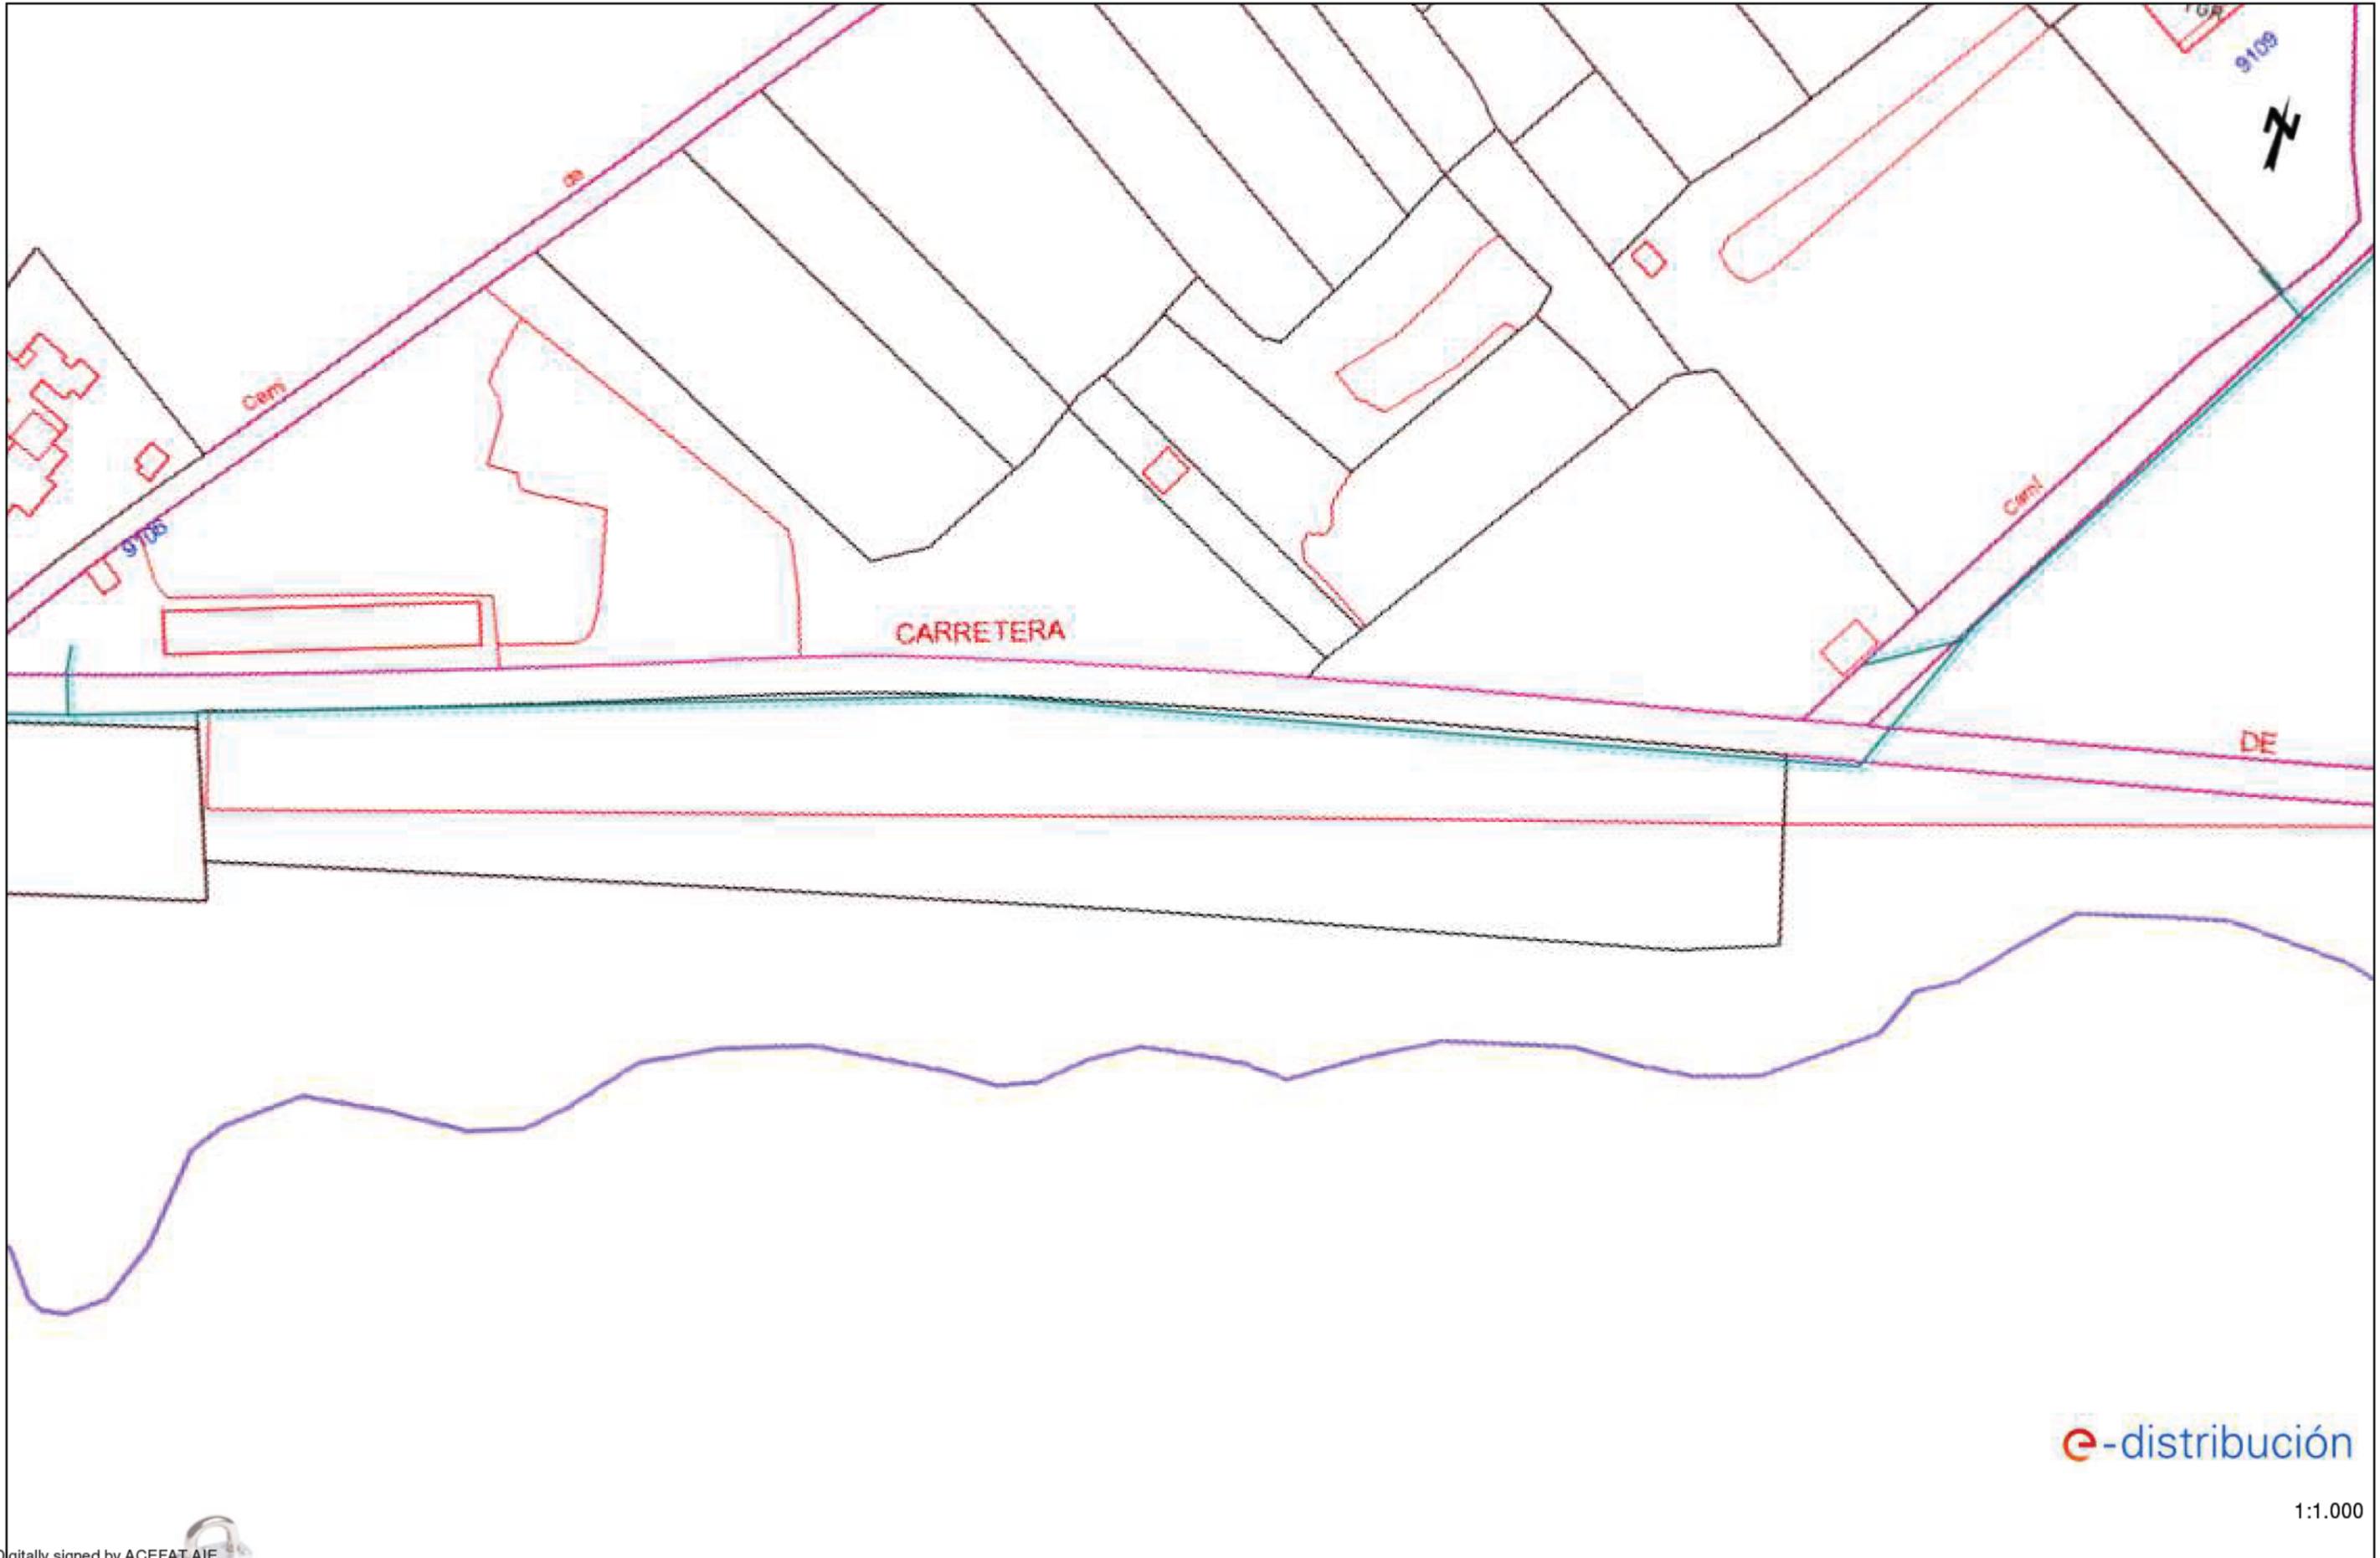


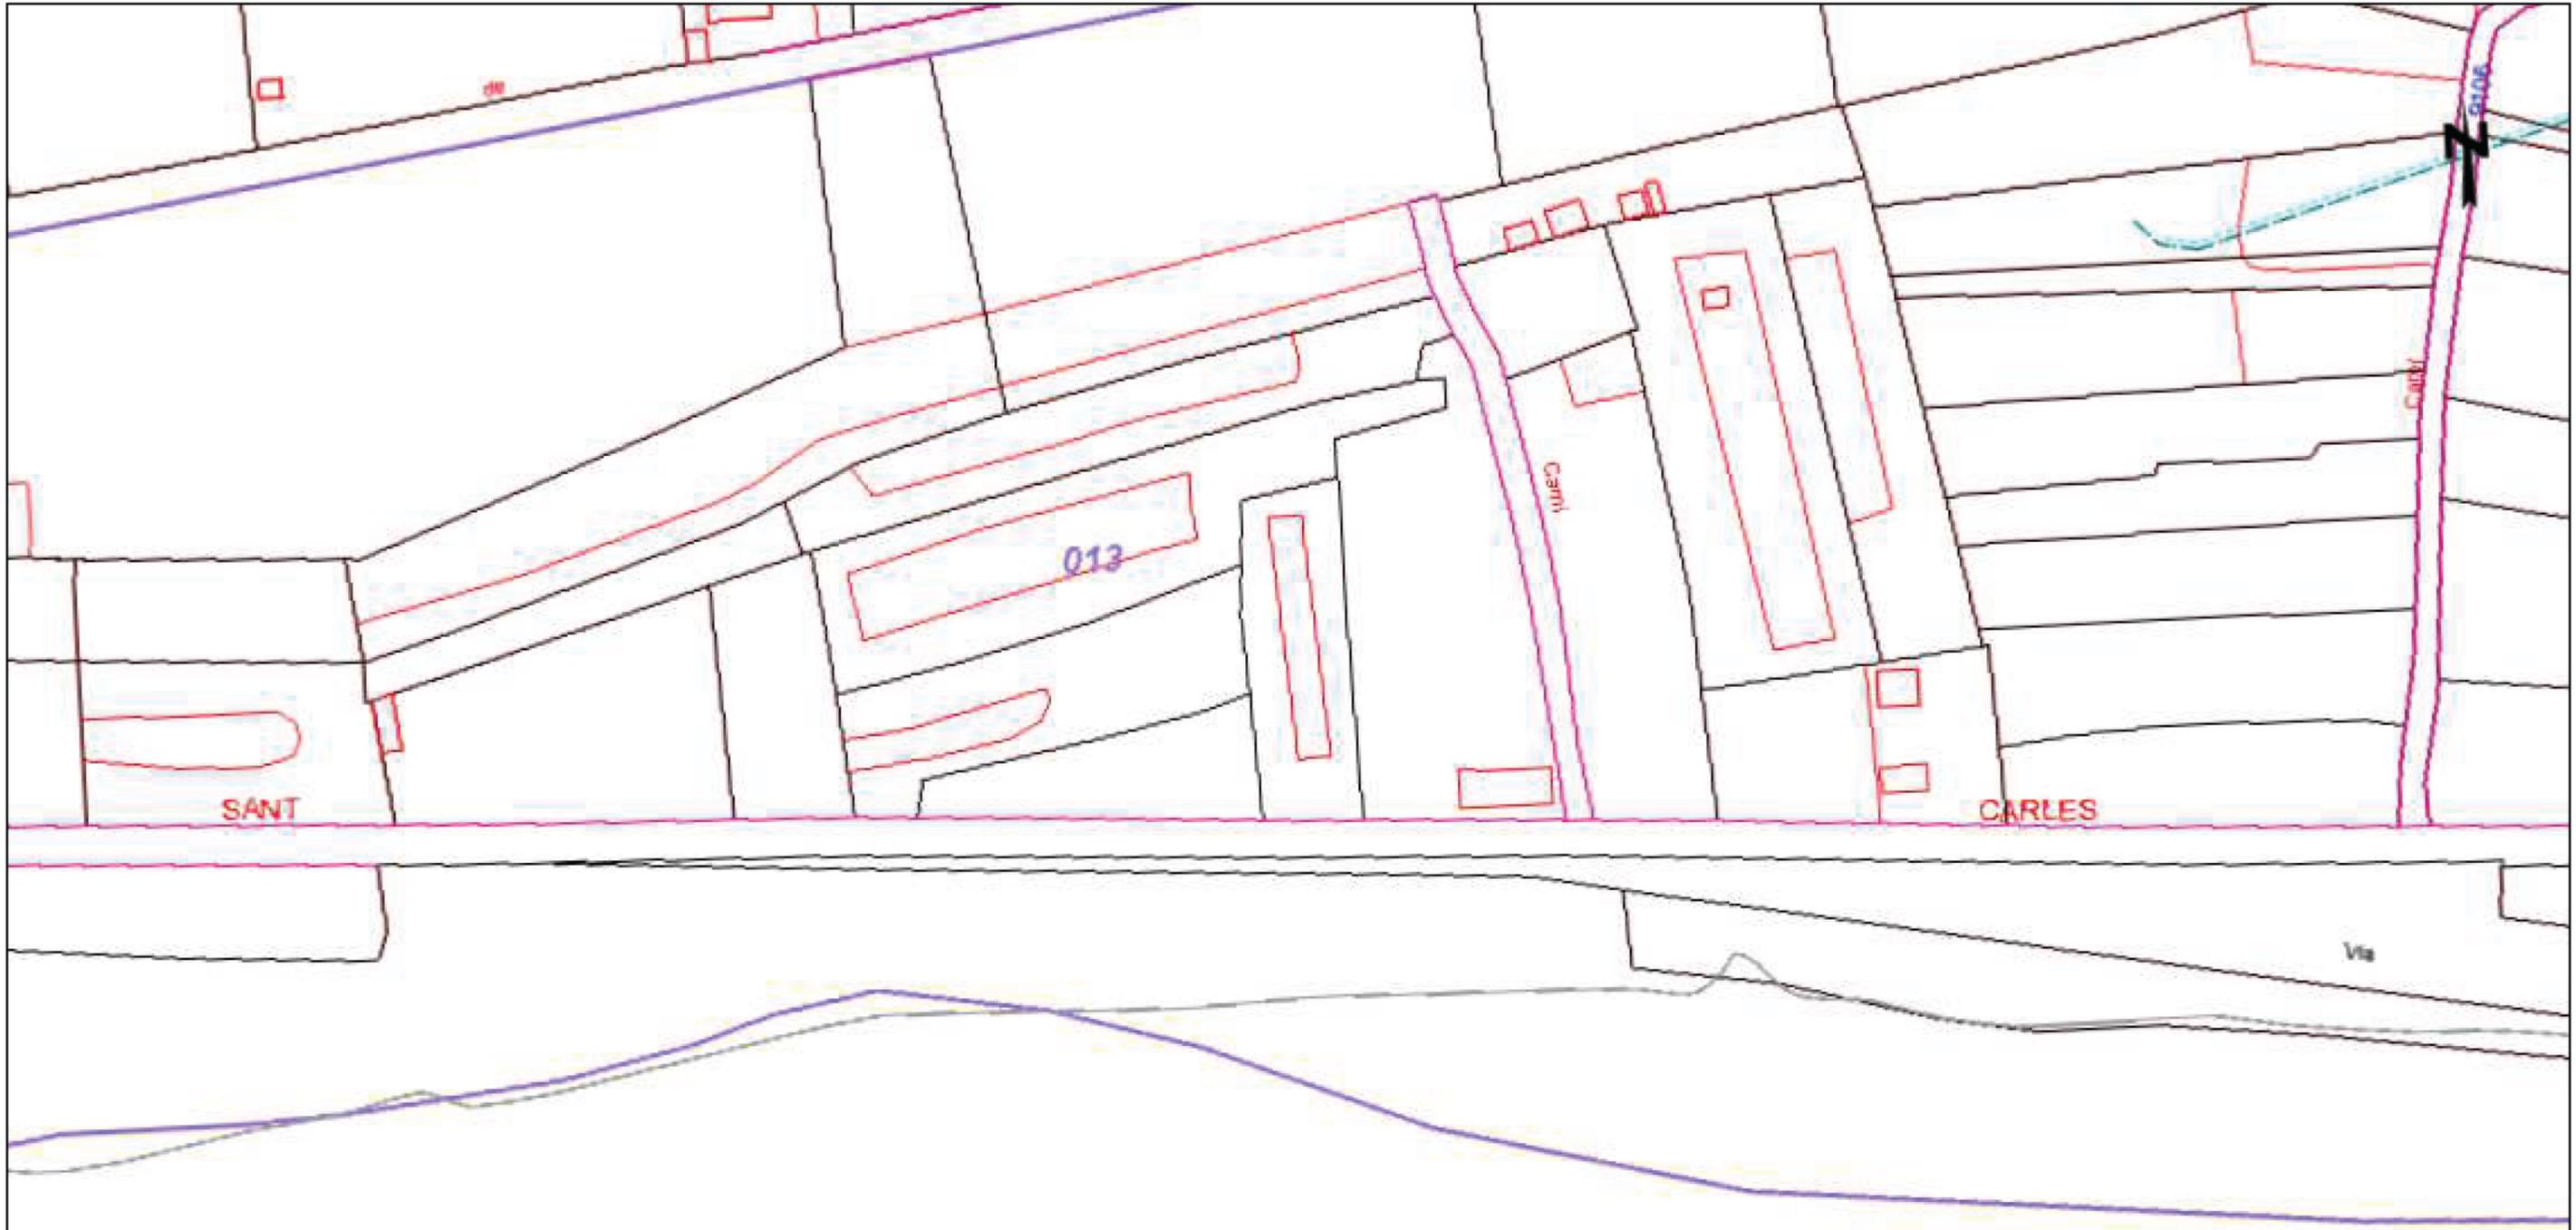


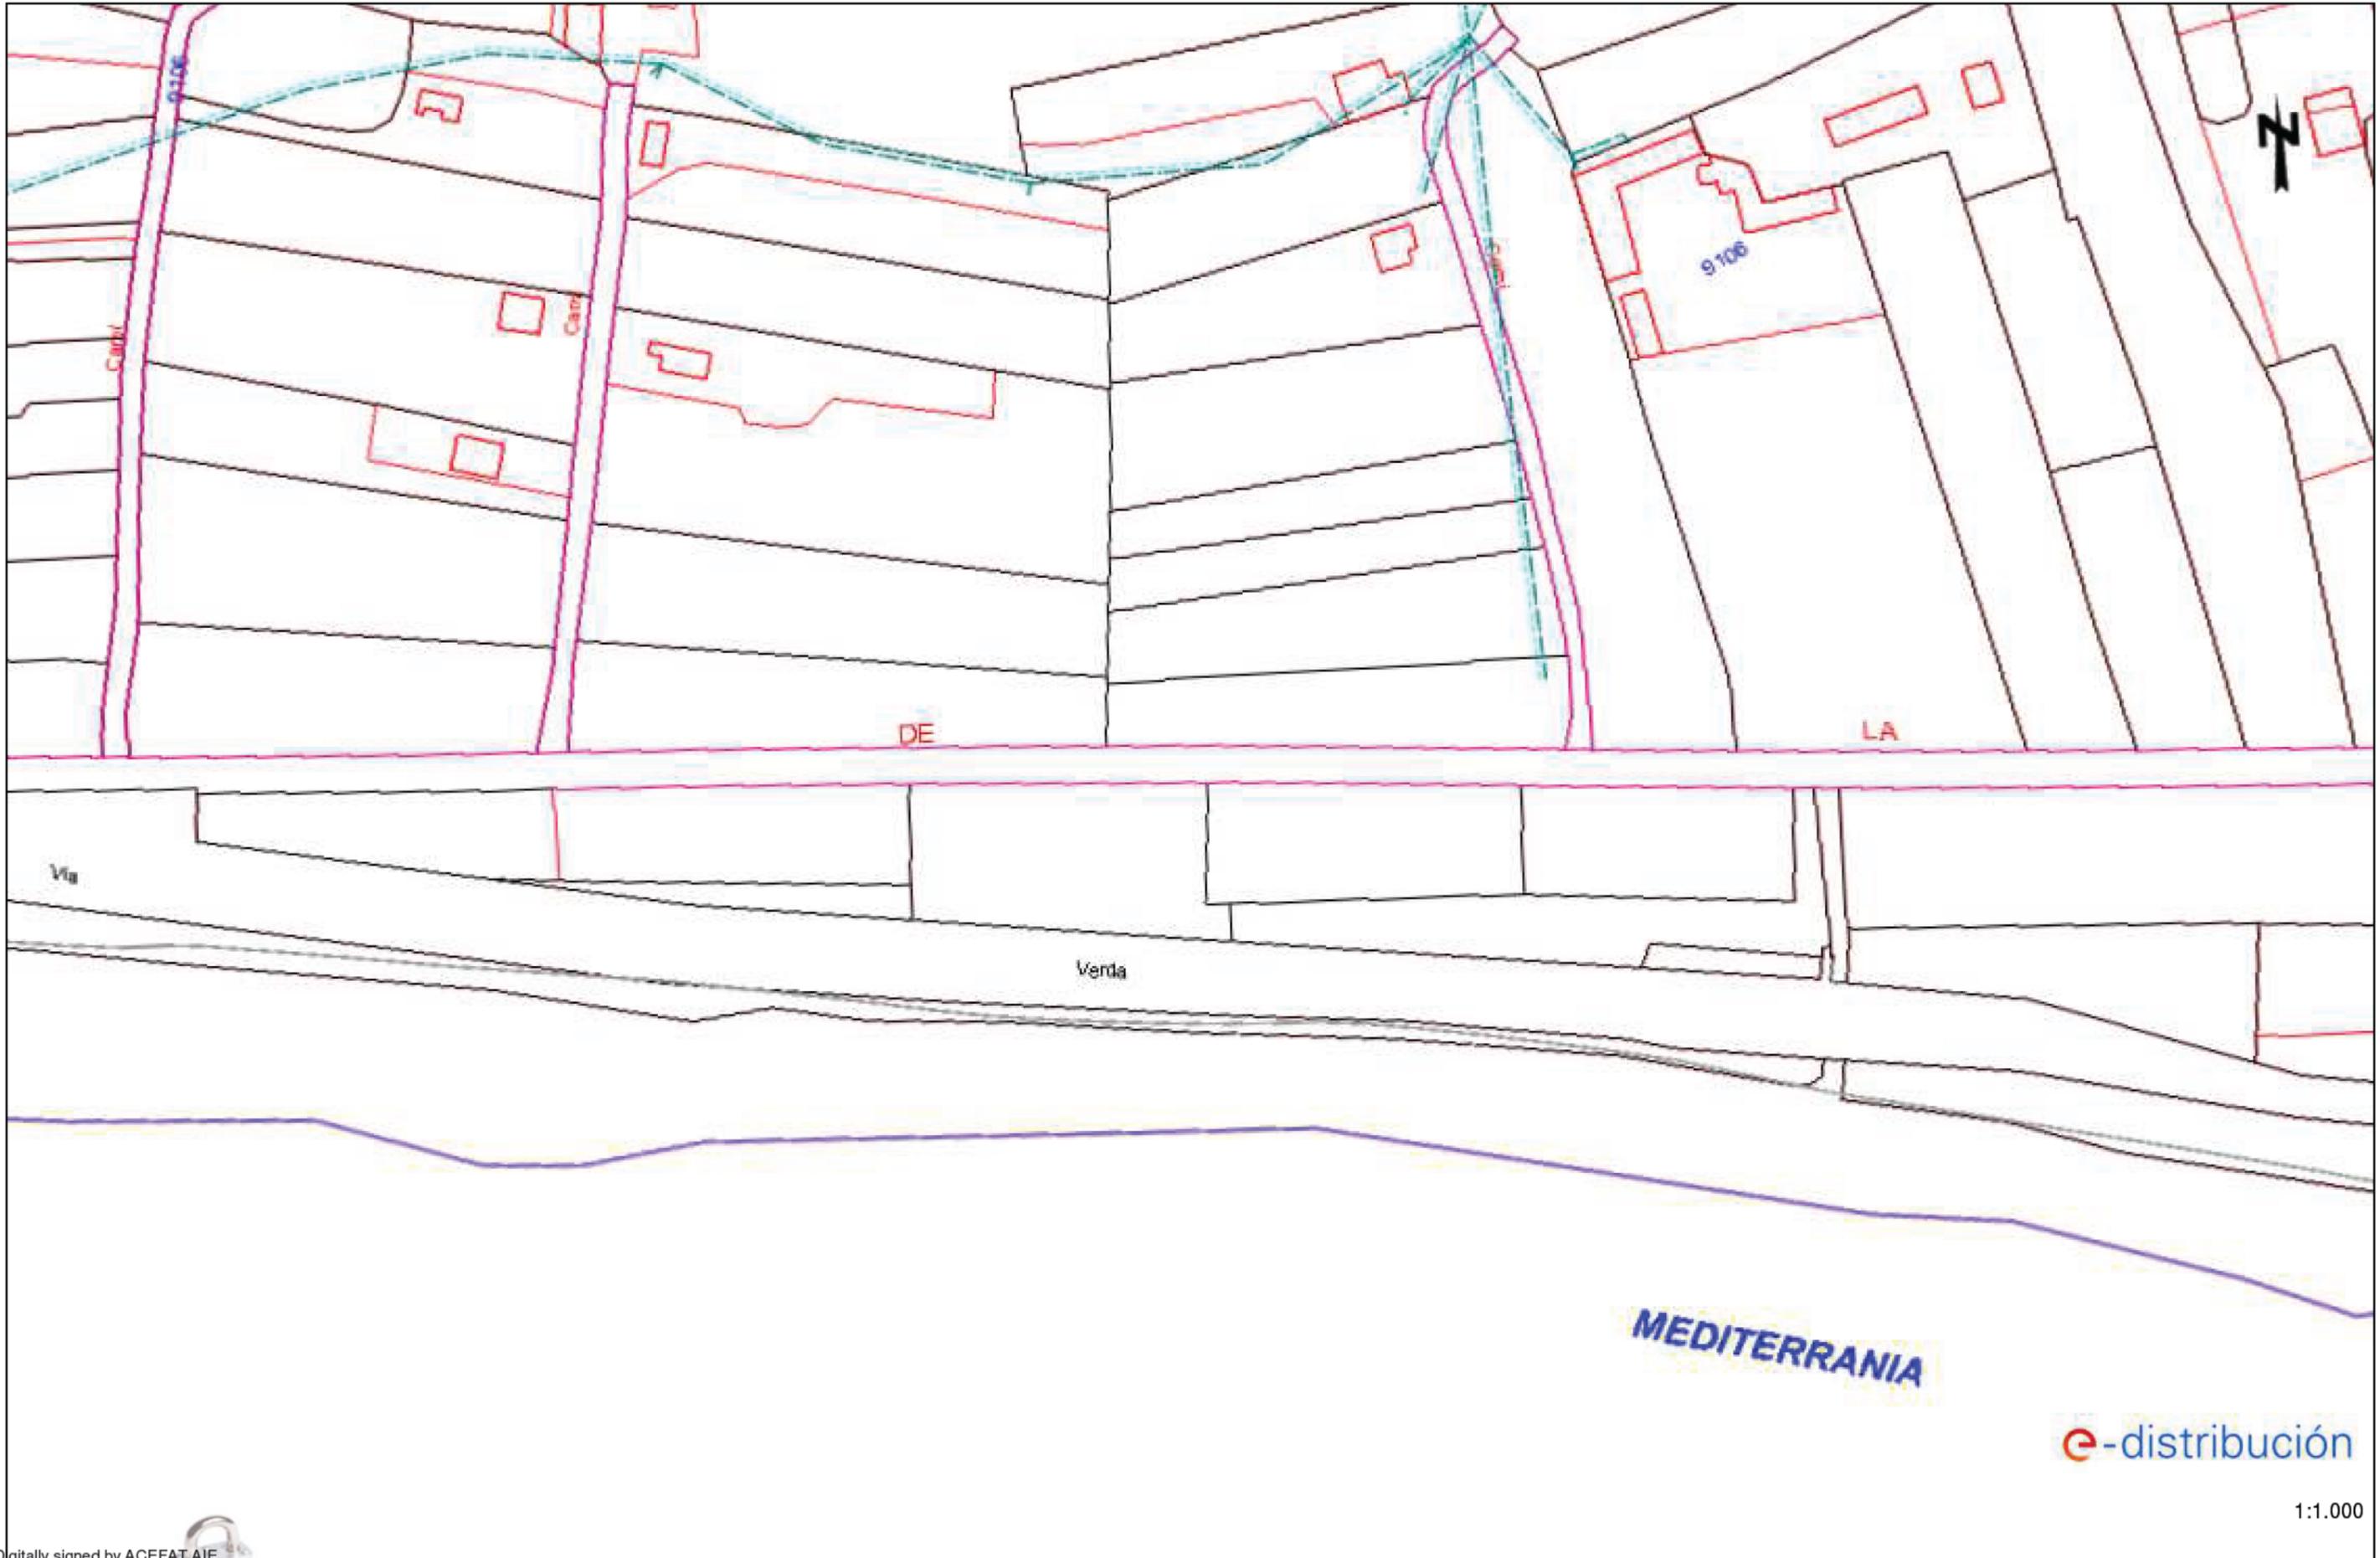


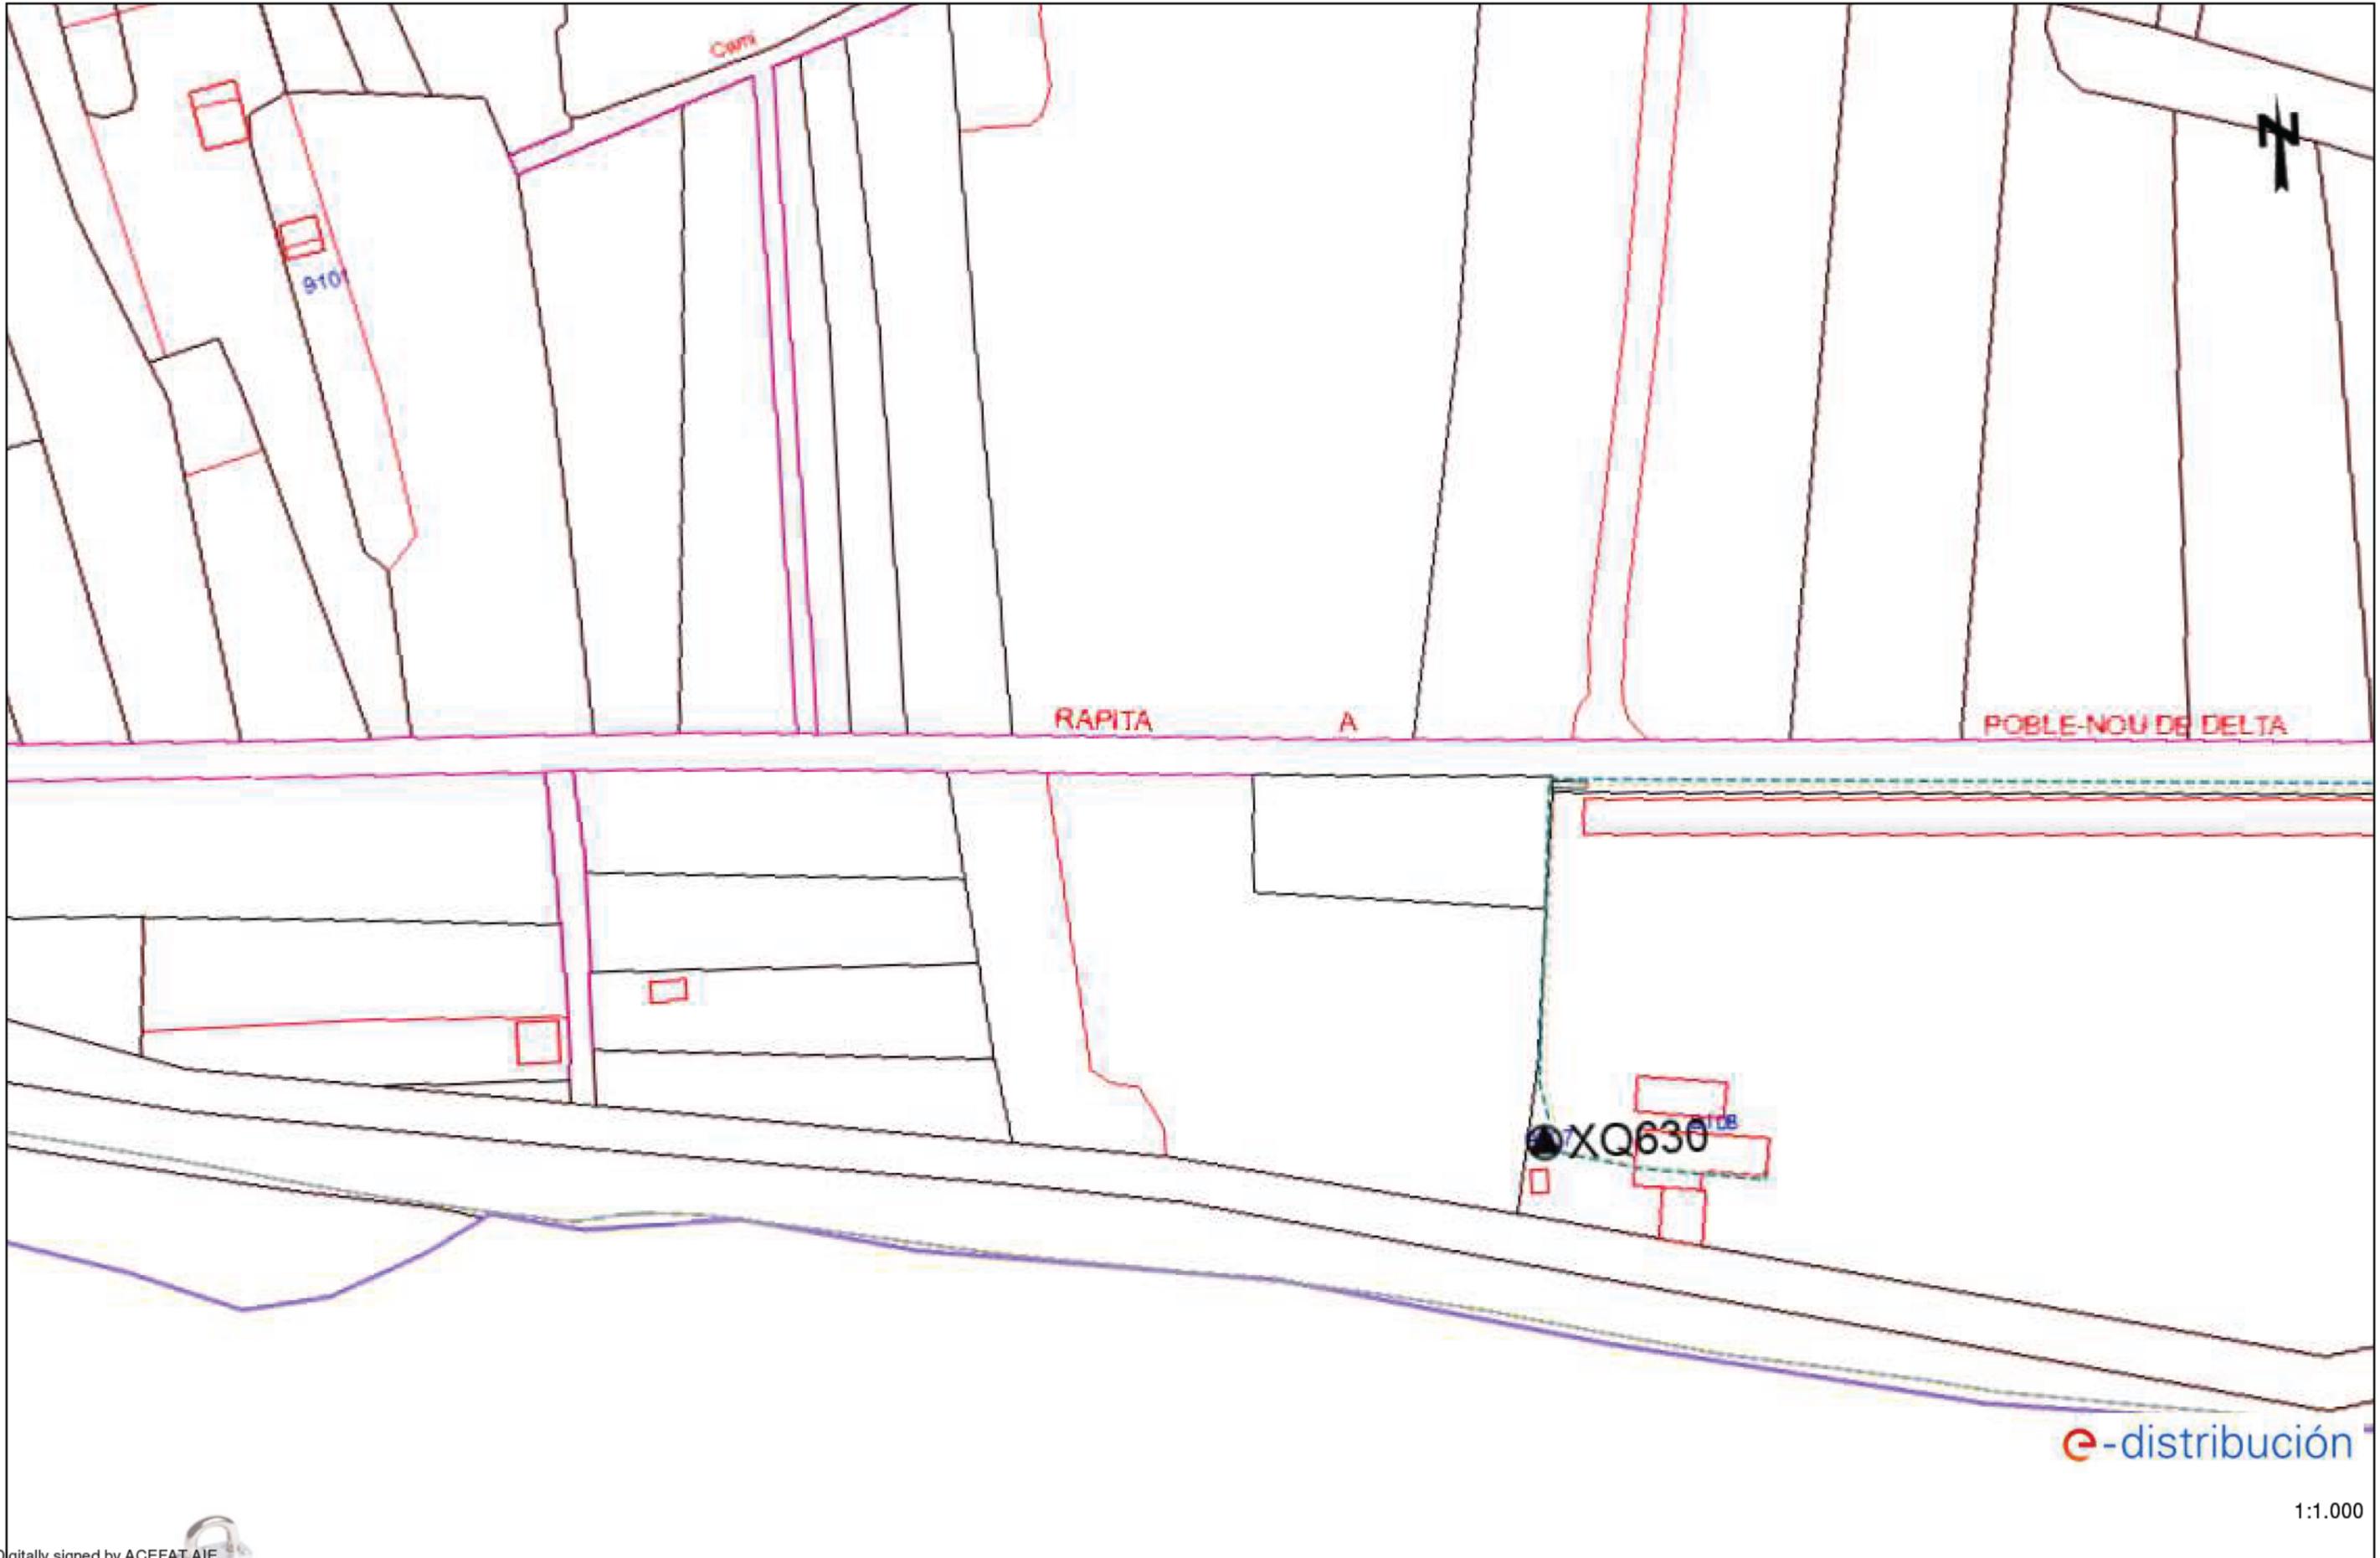

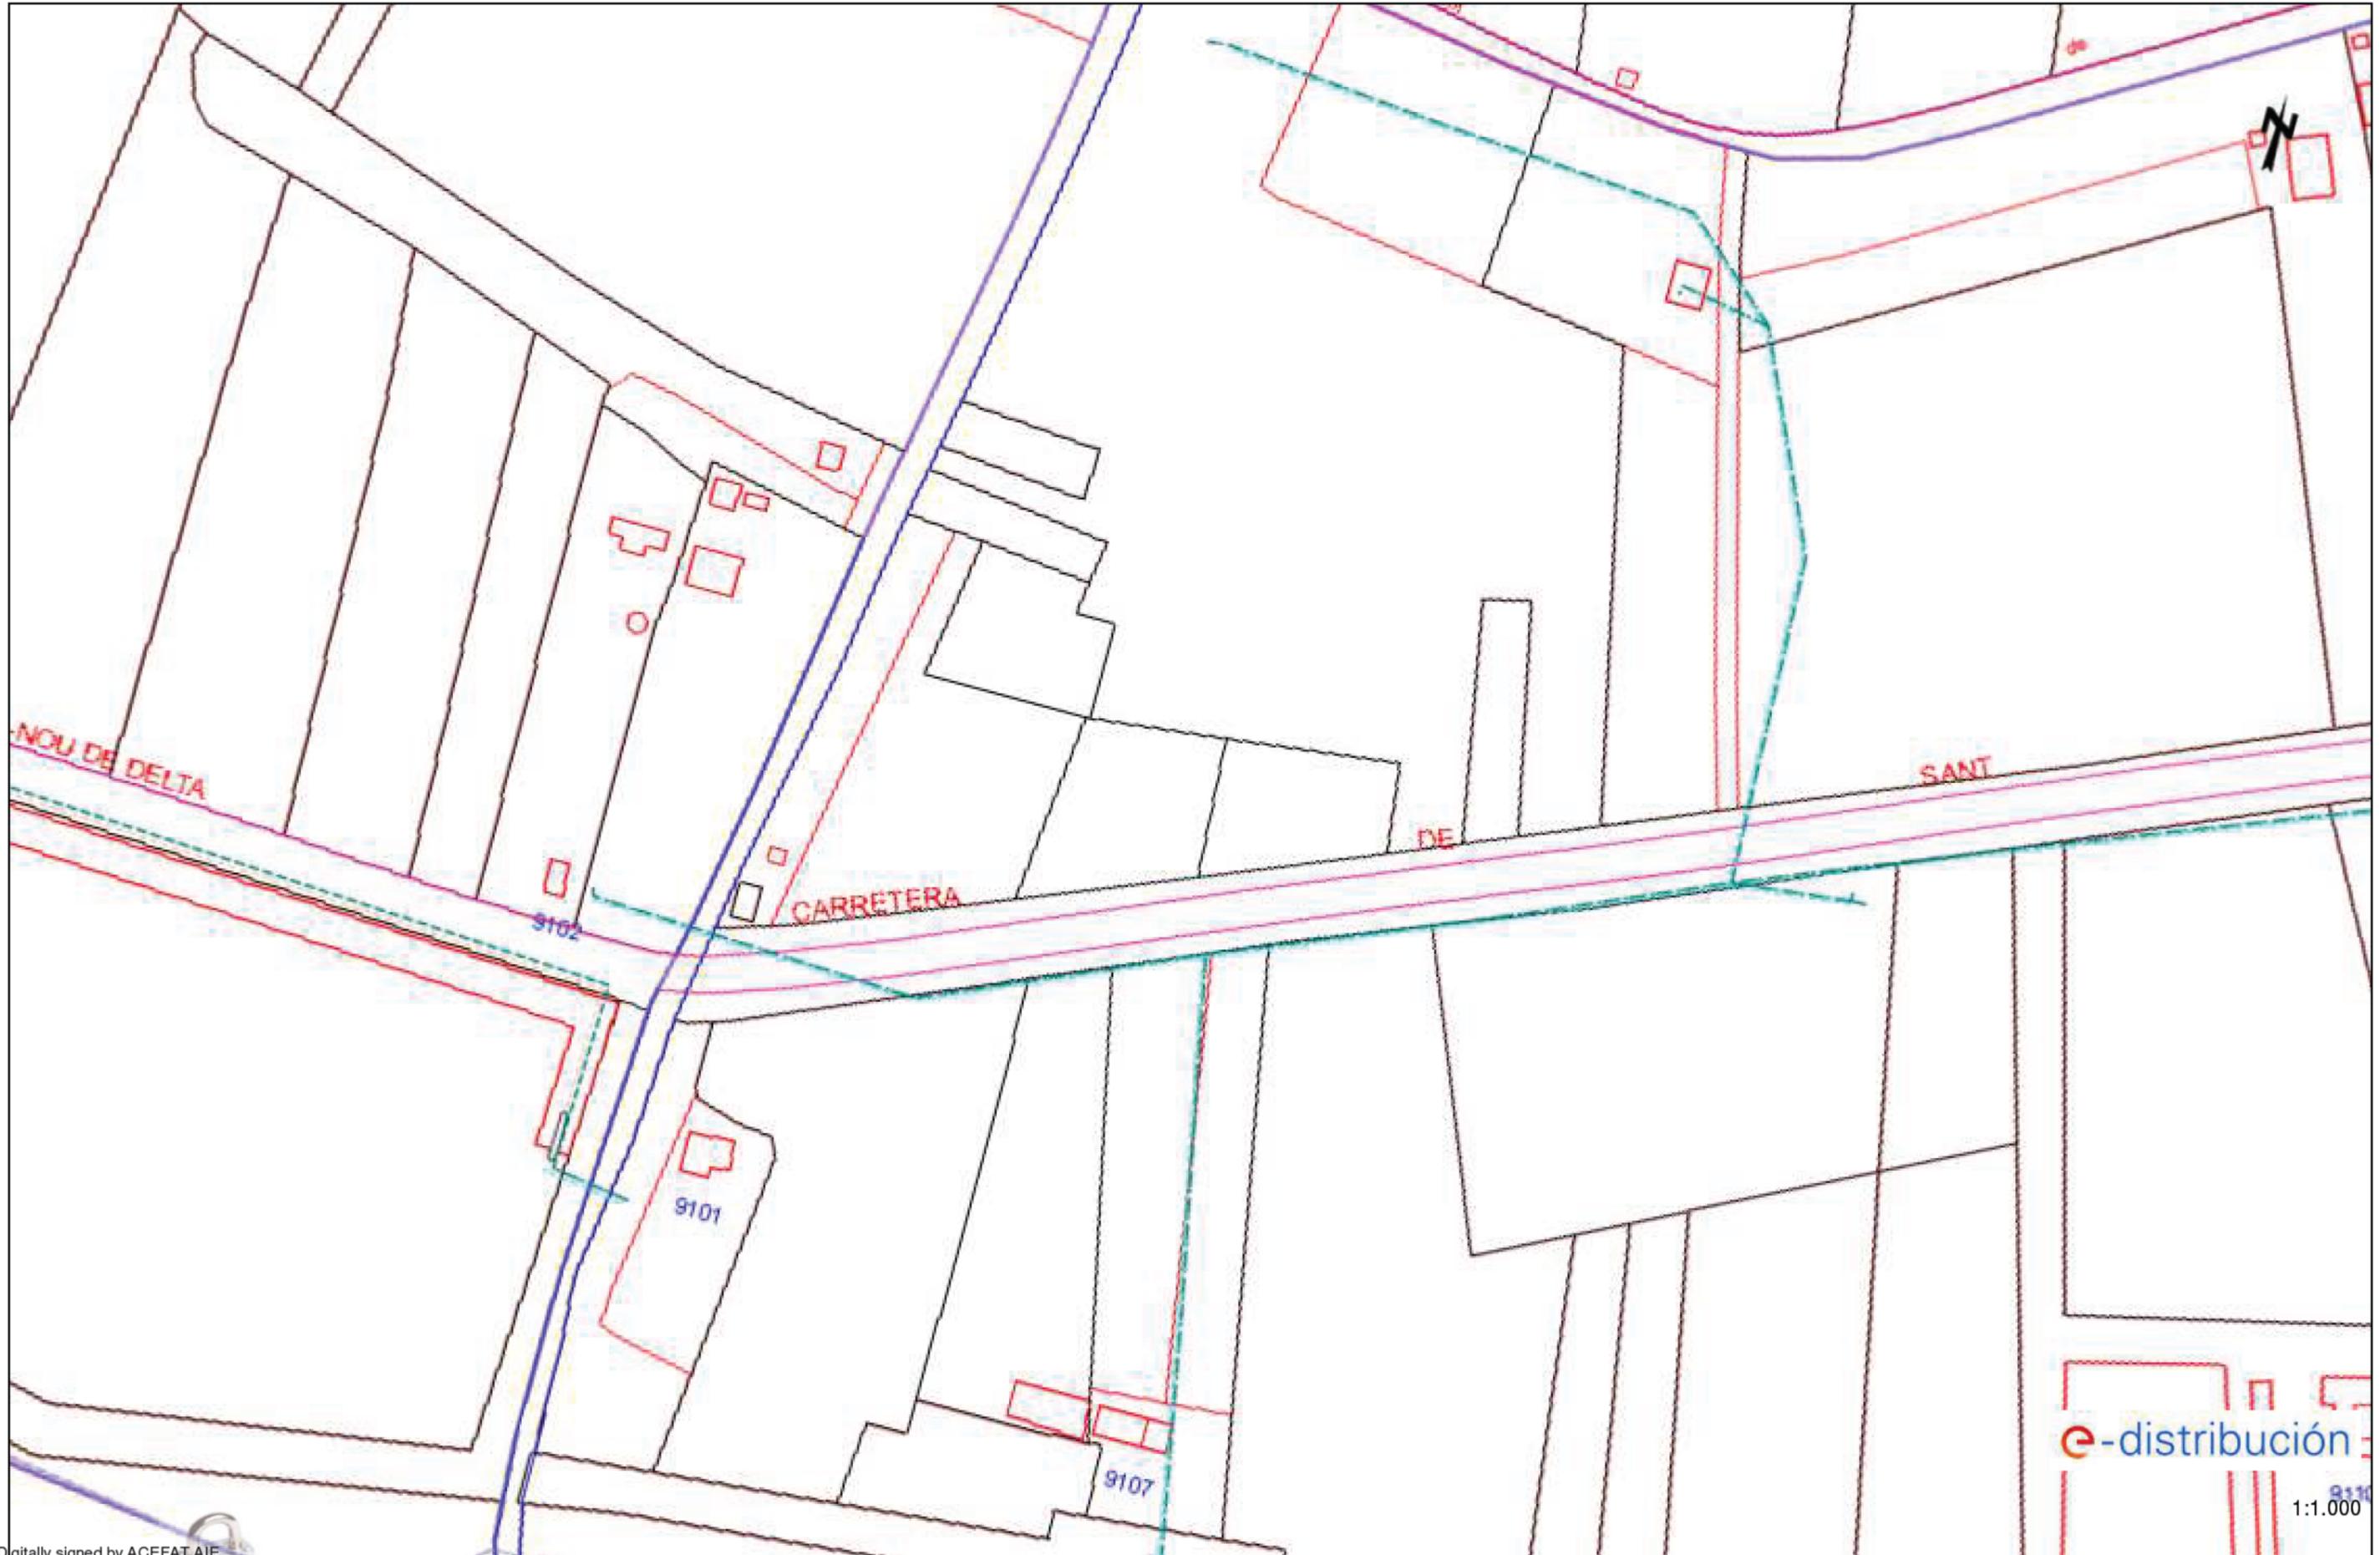


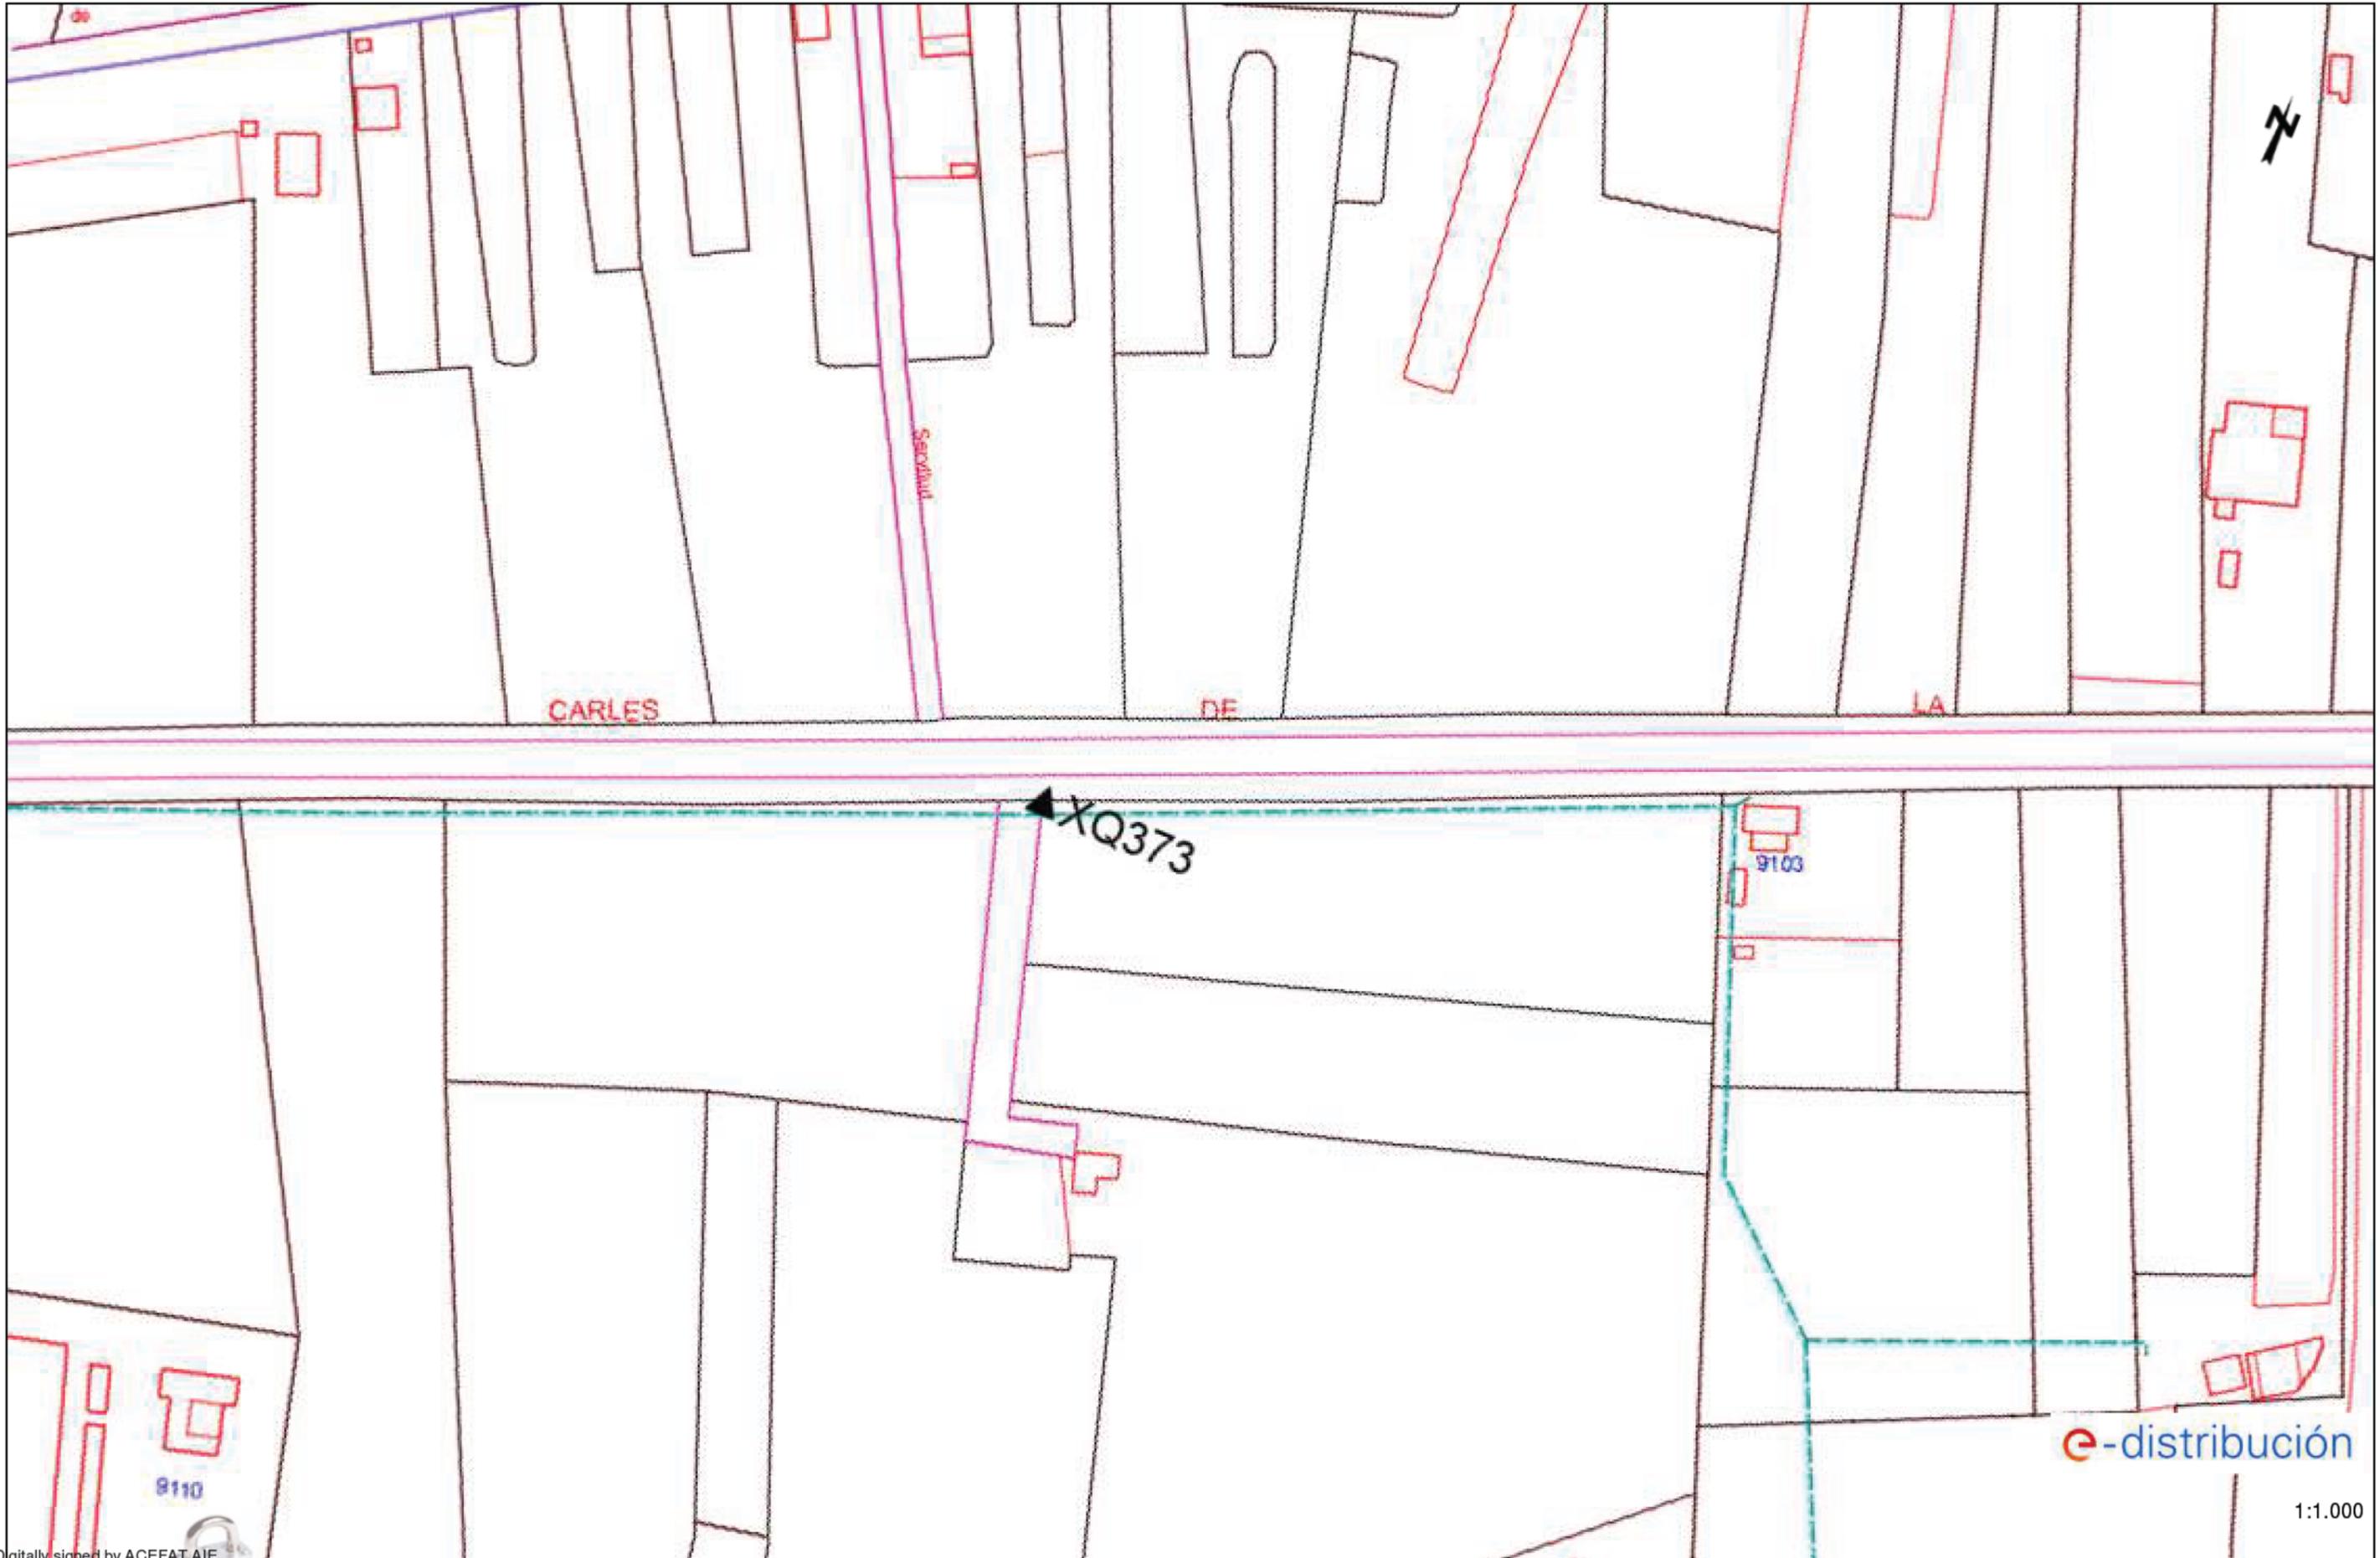

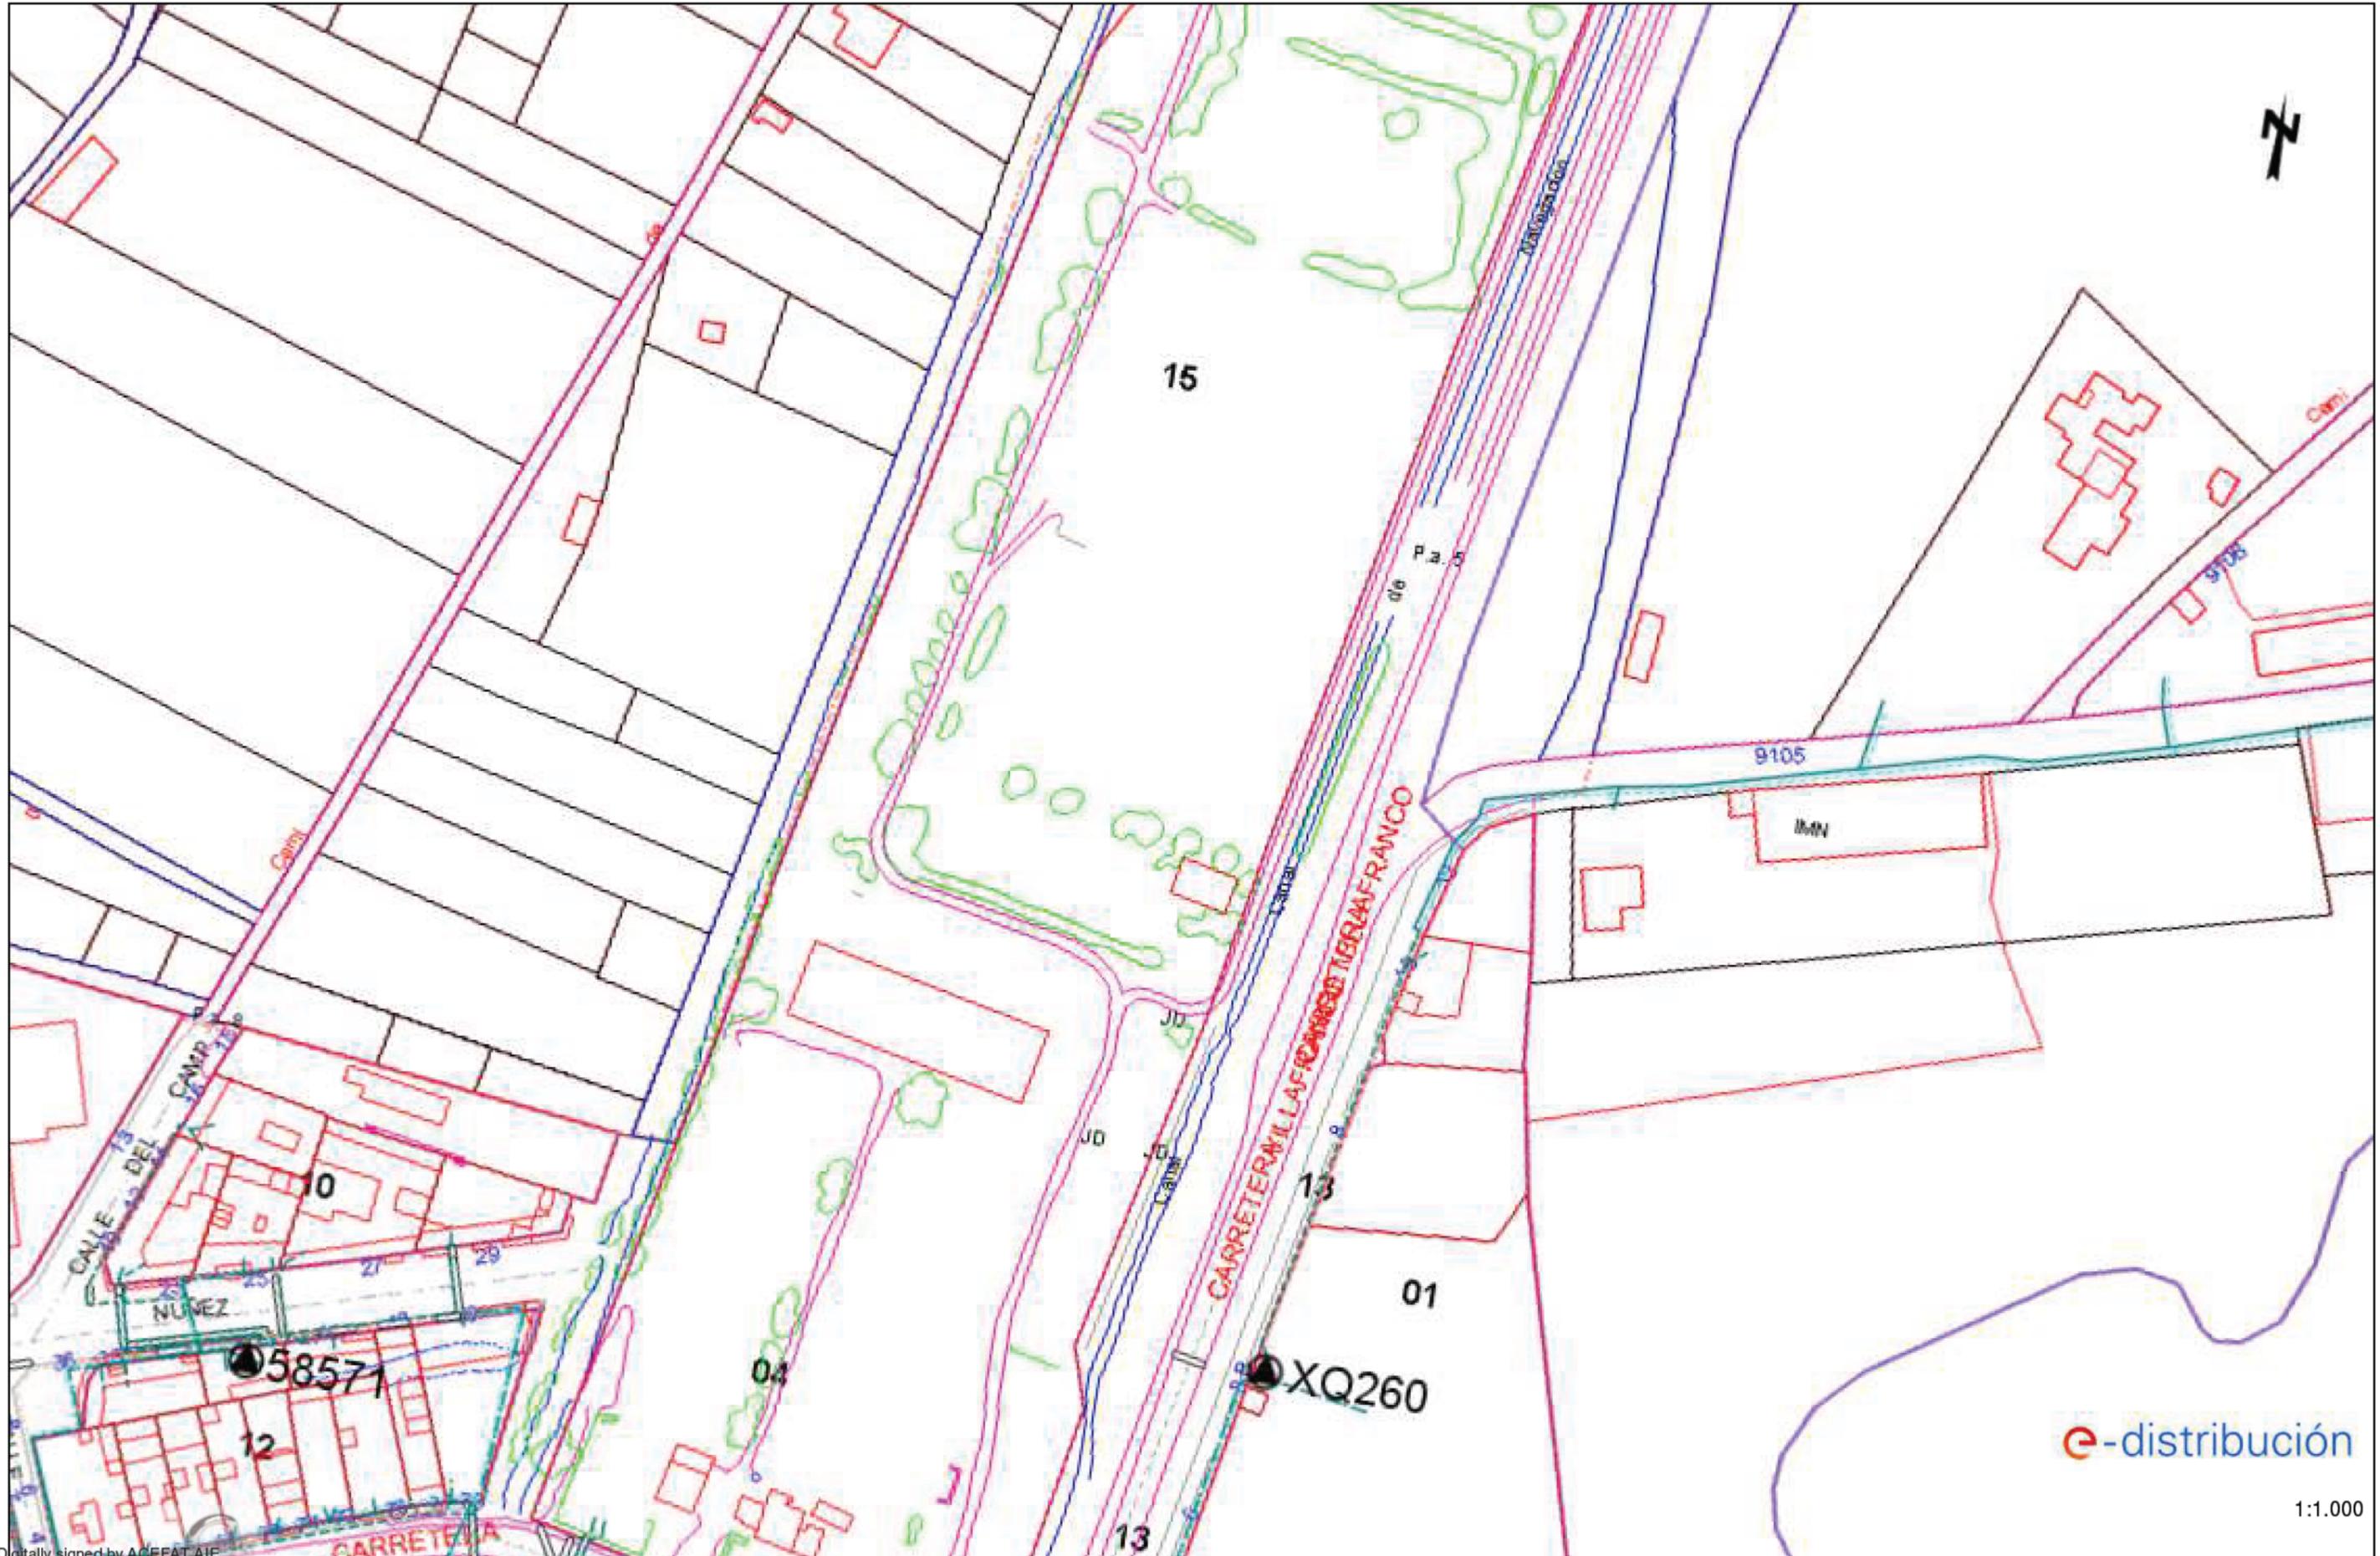

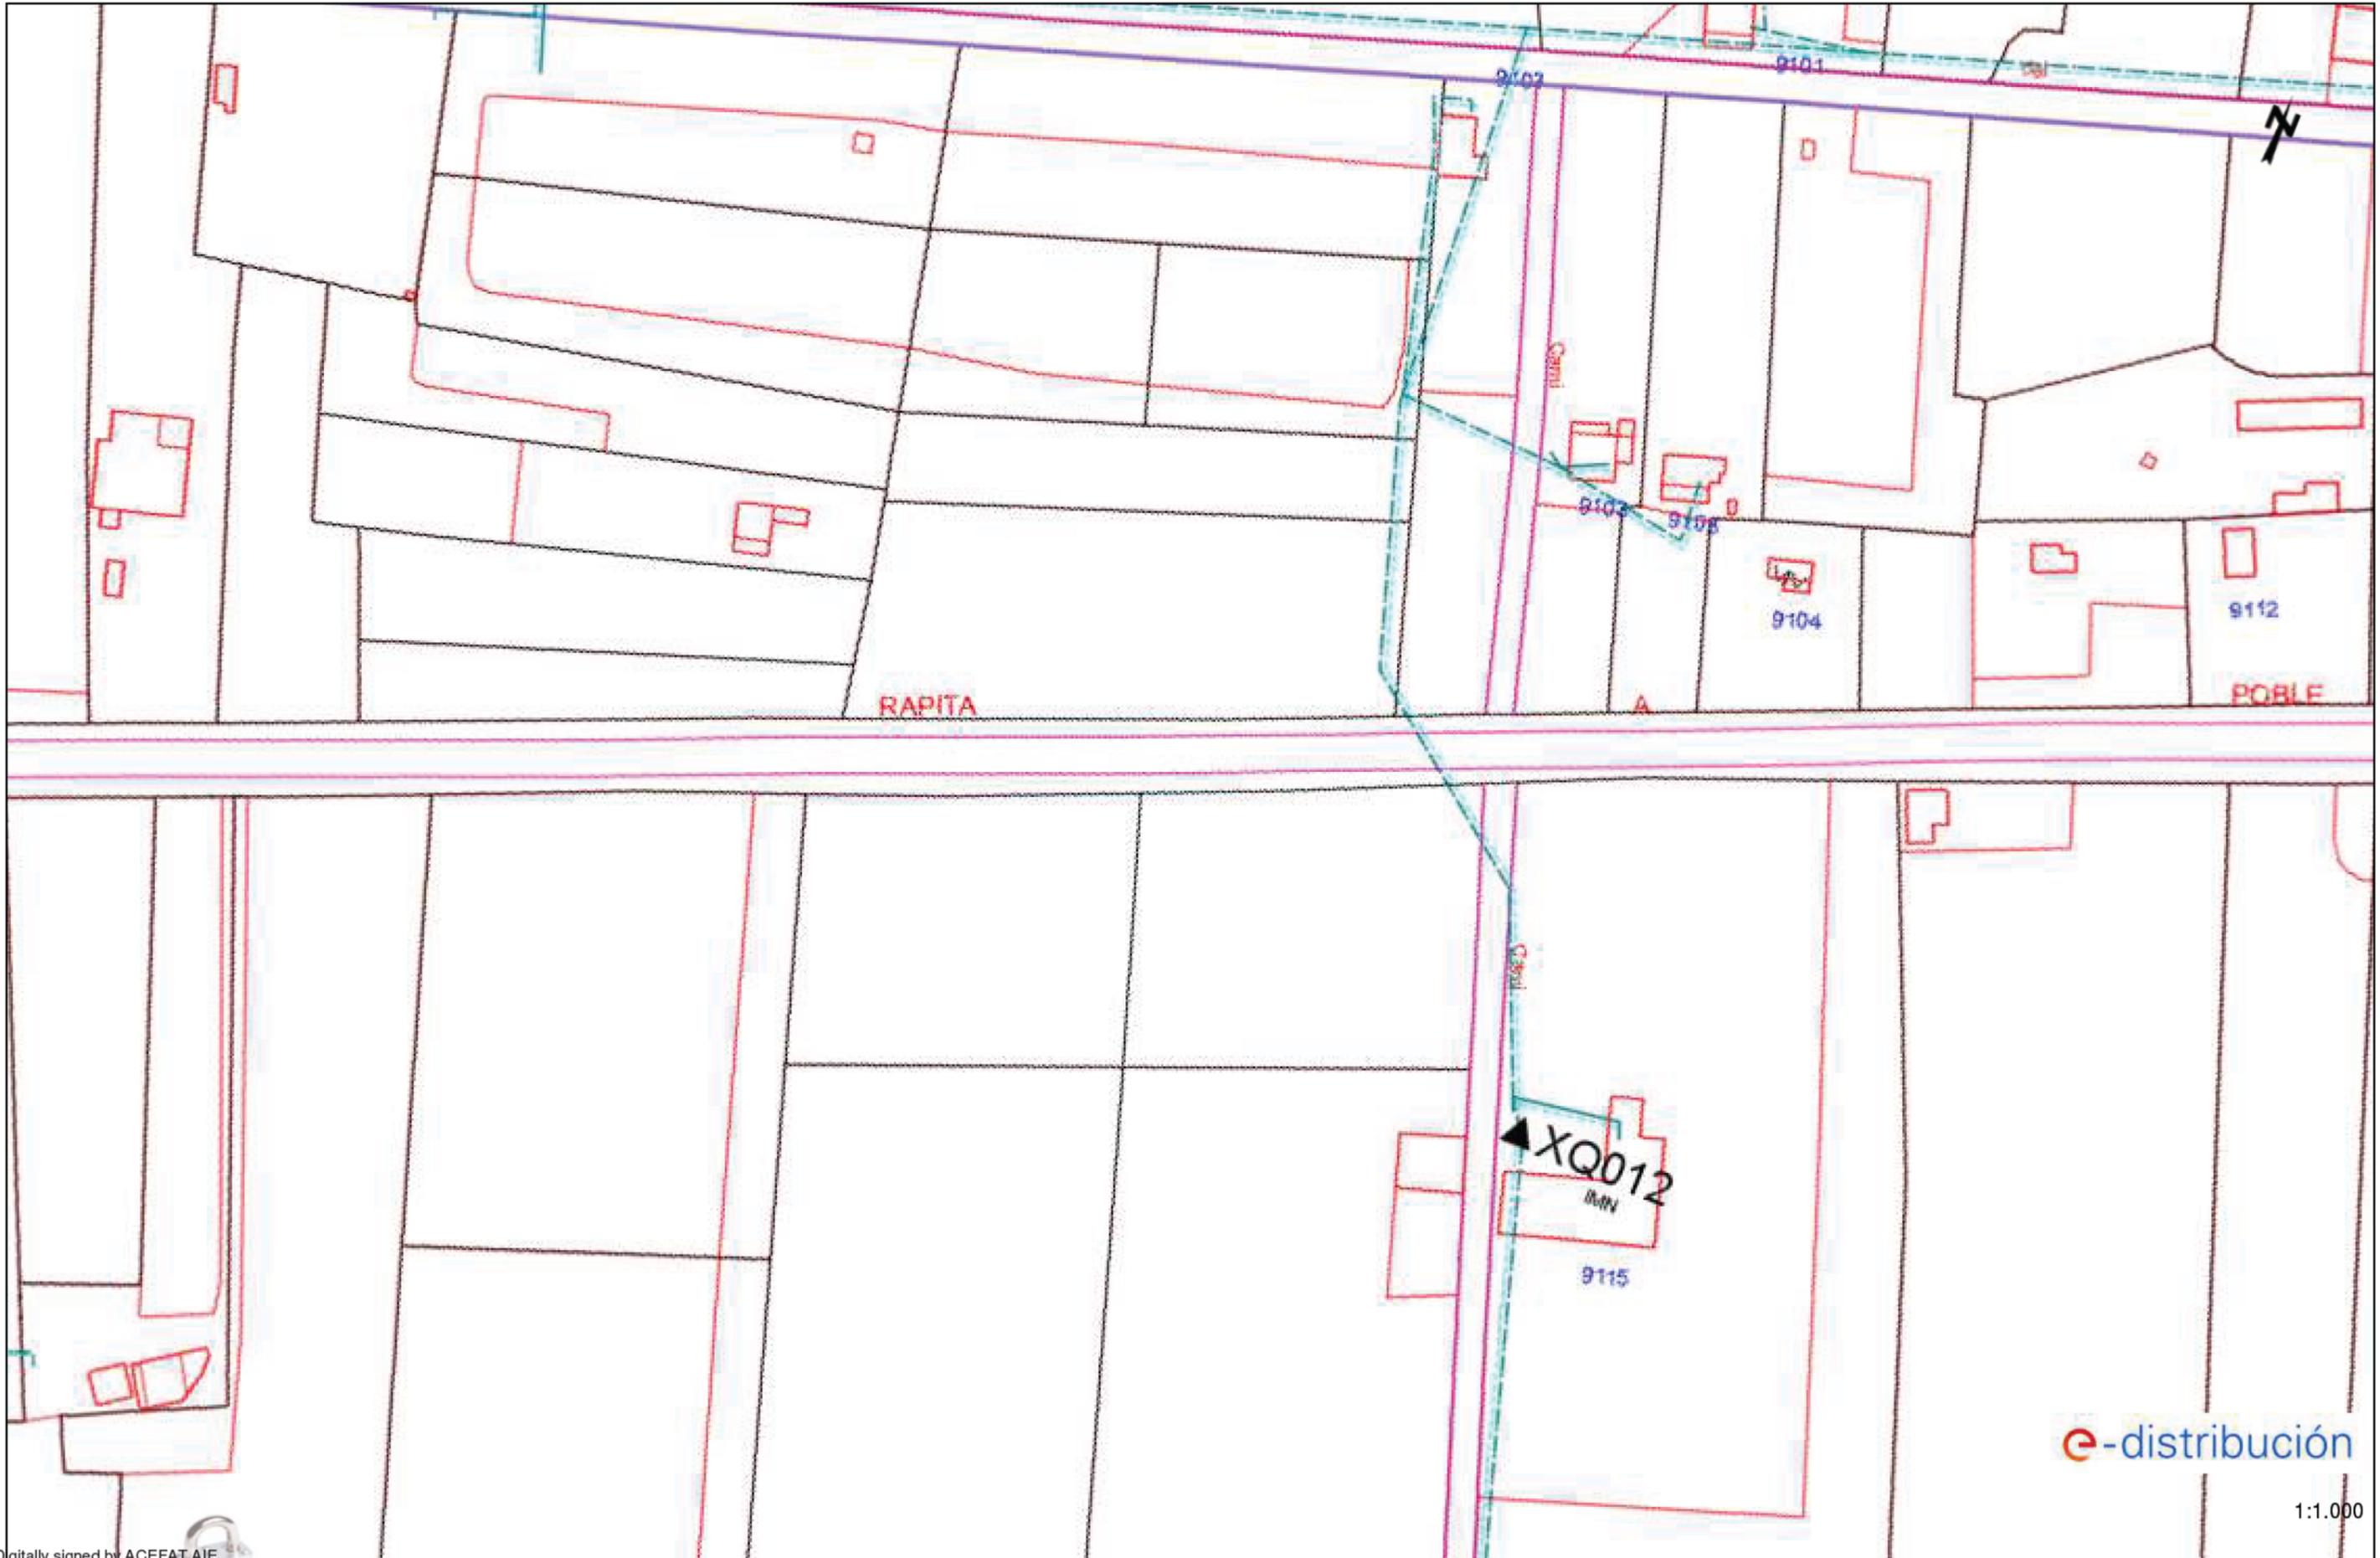



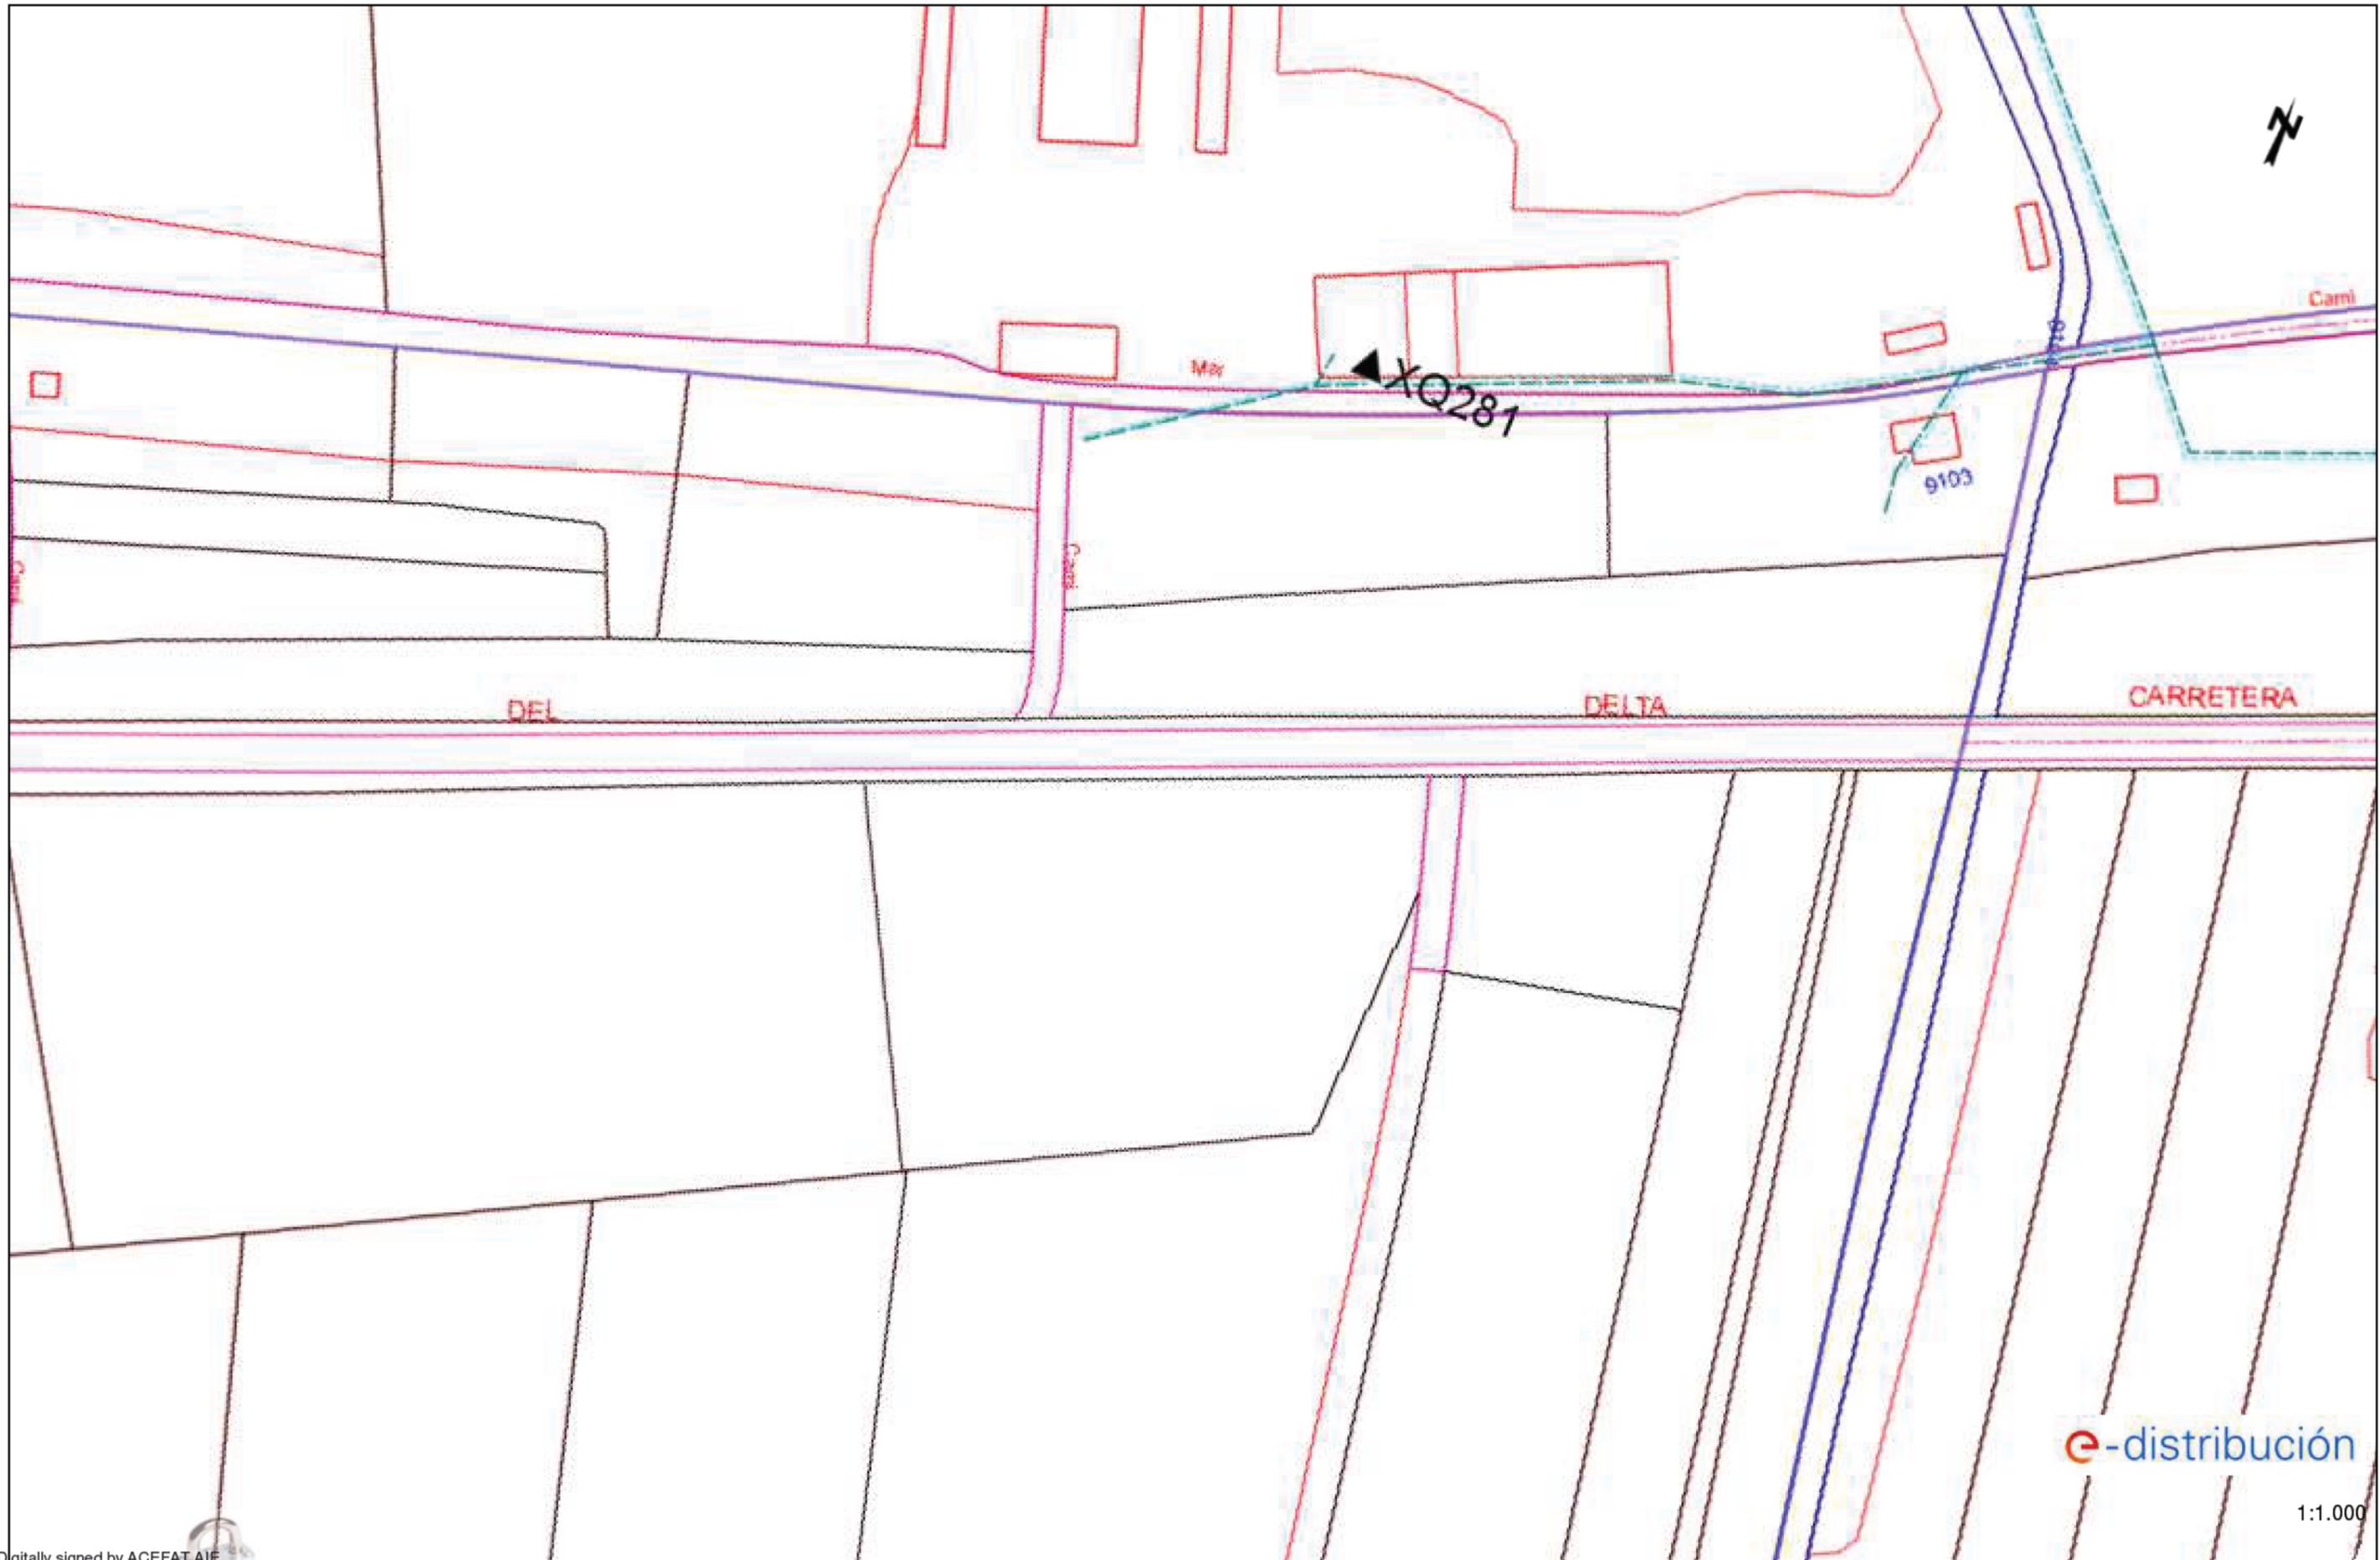

e-distribución


1:1.000


Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 12:30:12 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona


Los datos referidos a este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.


Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:300326.5; Y:4500233.09

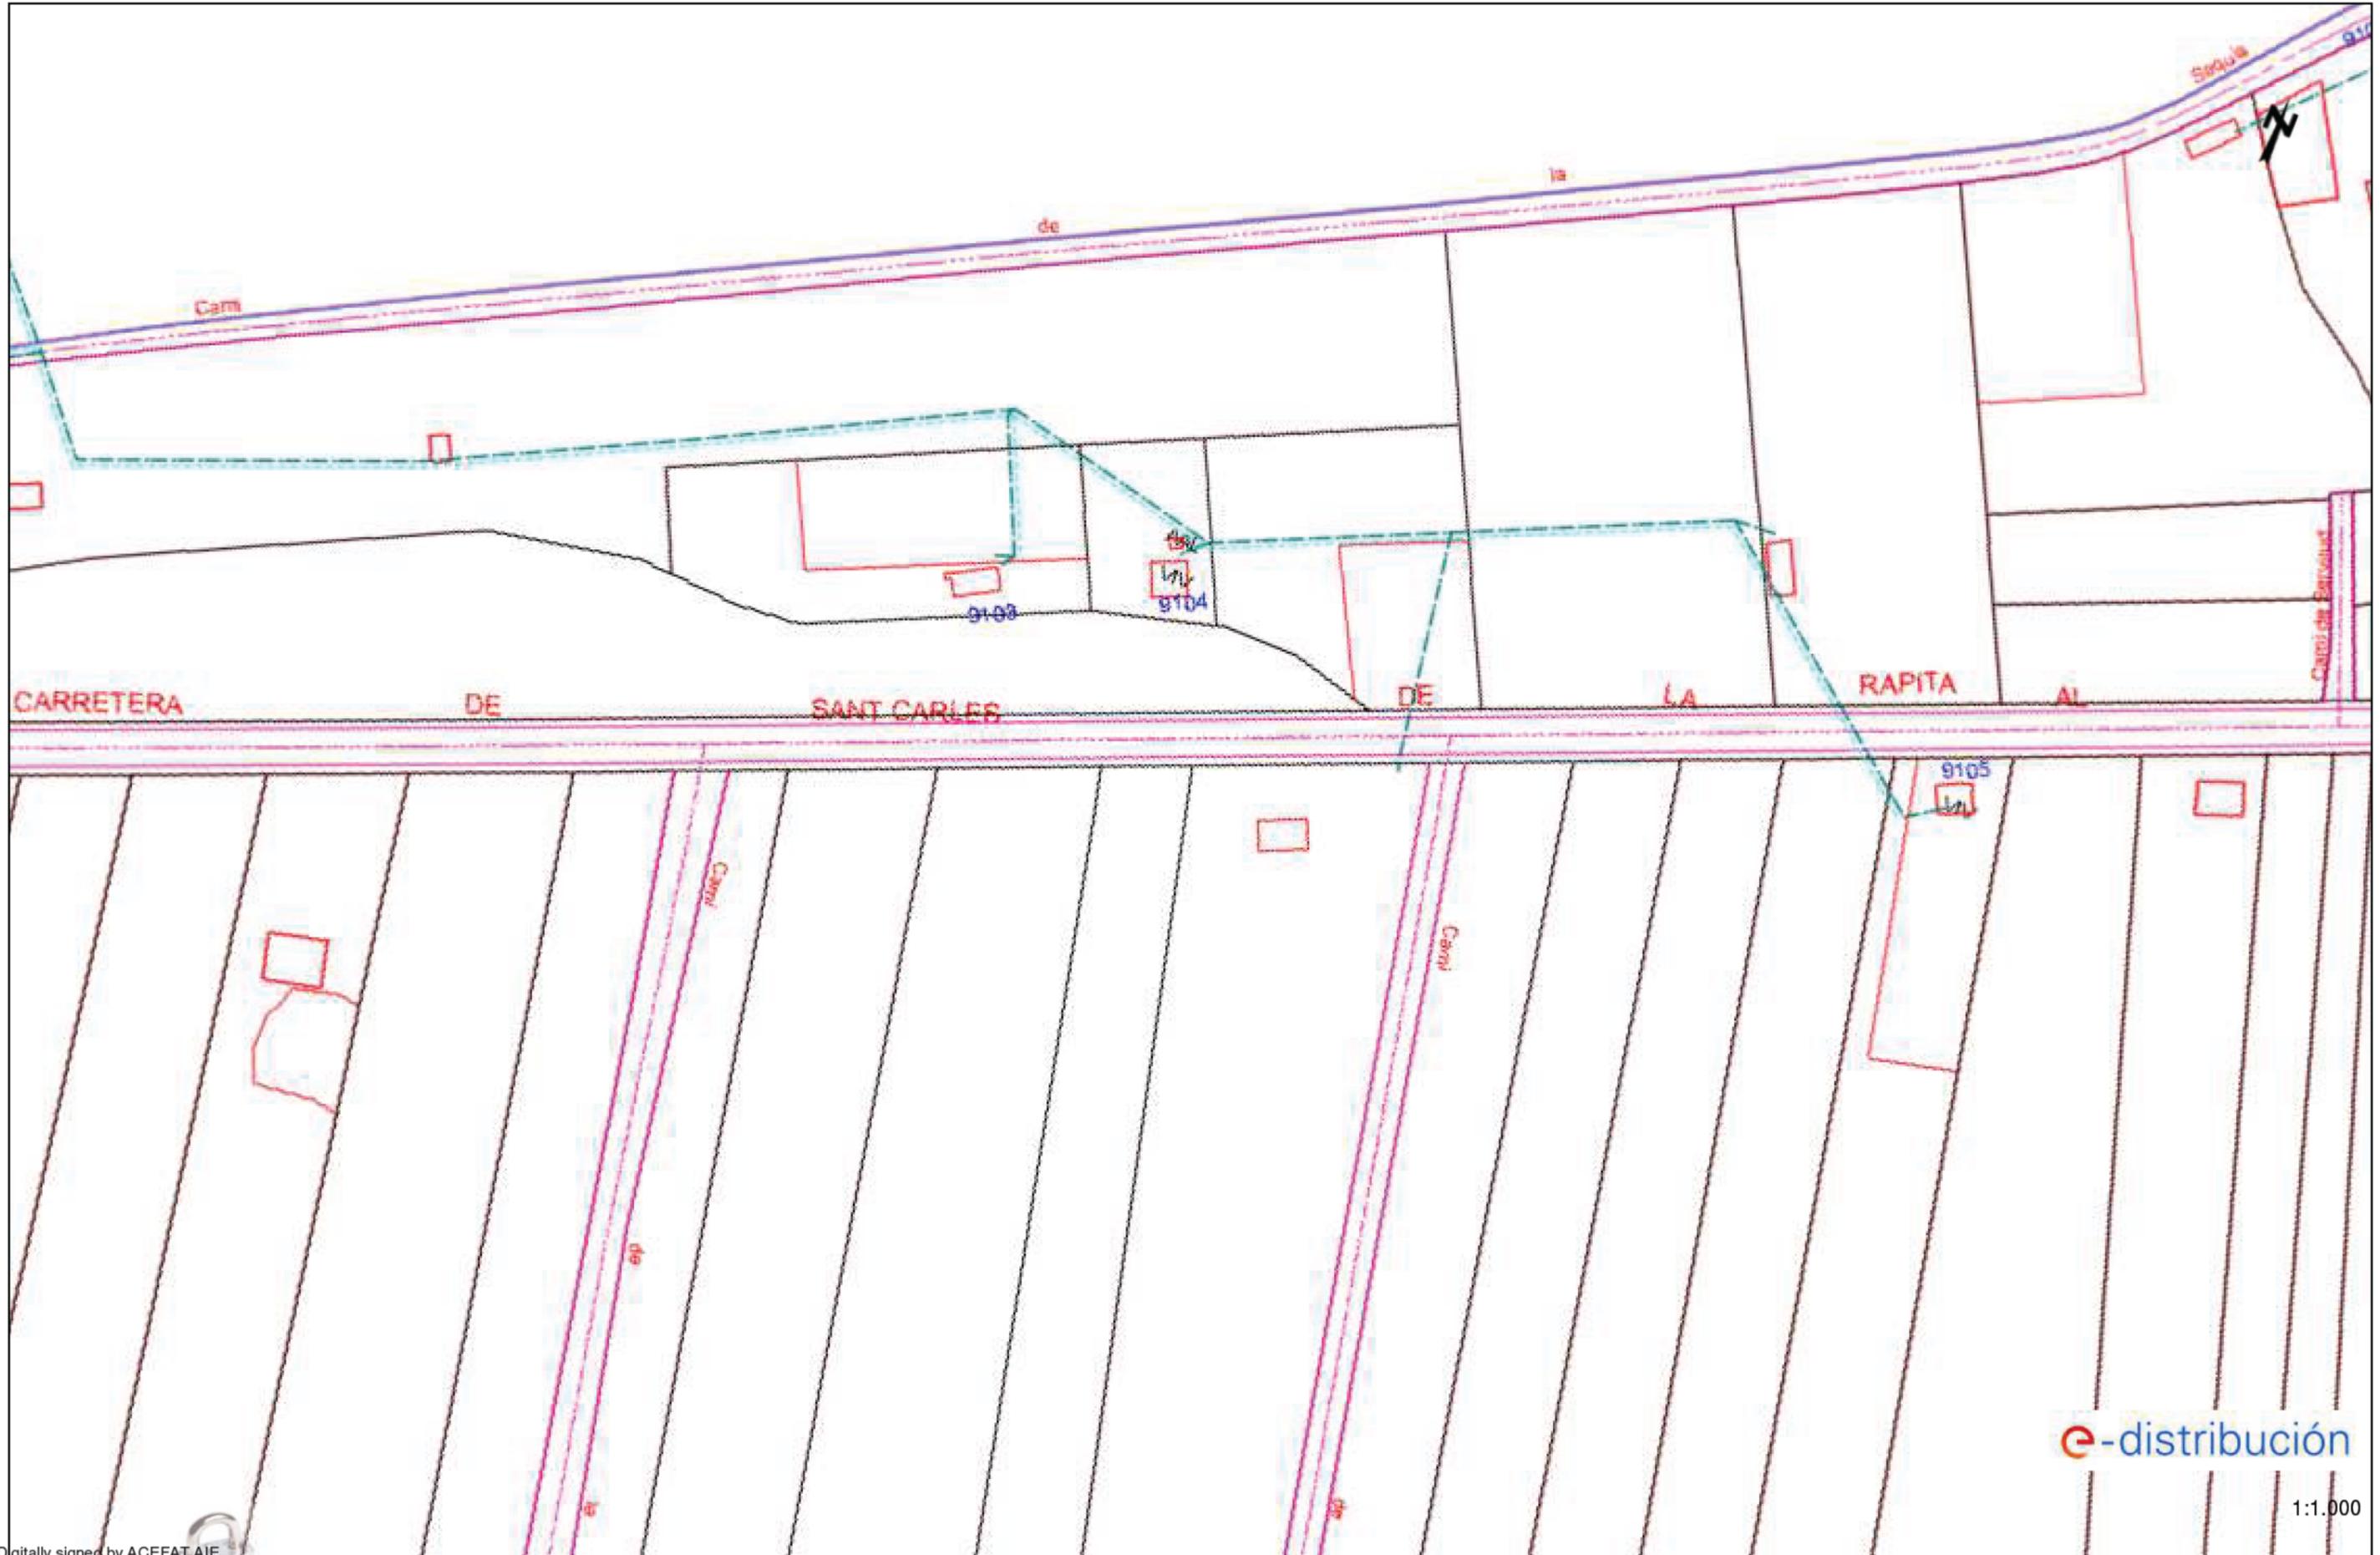

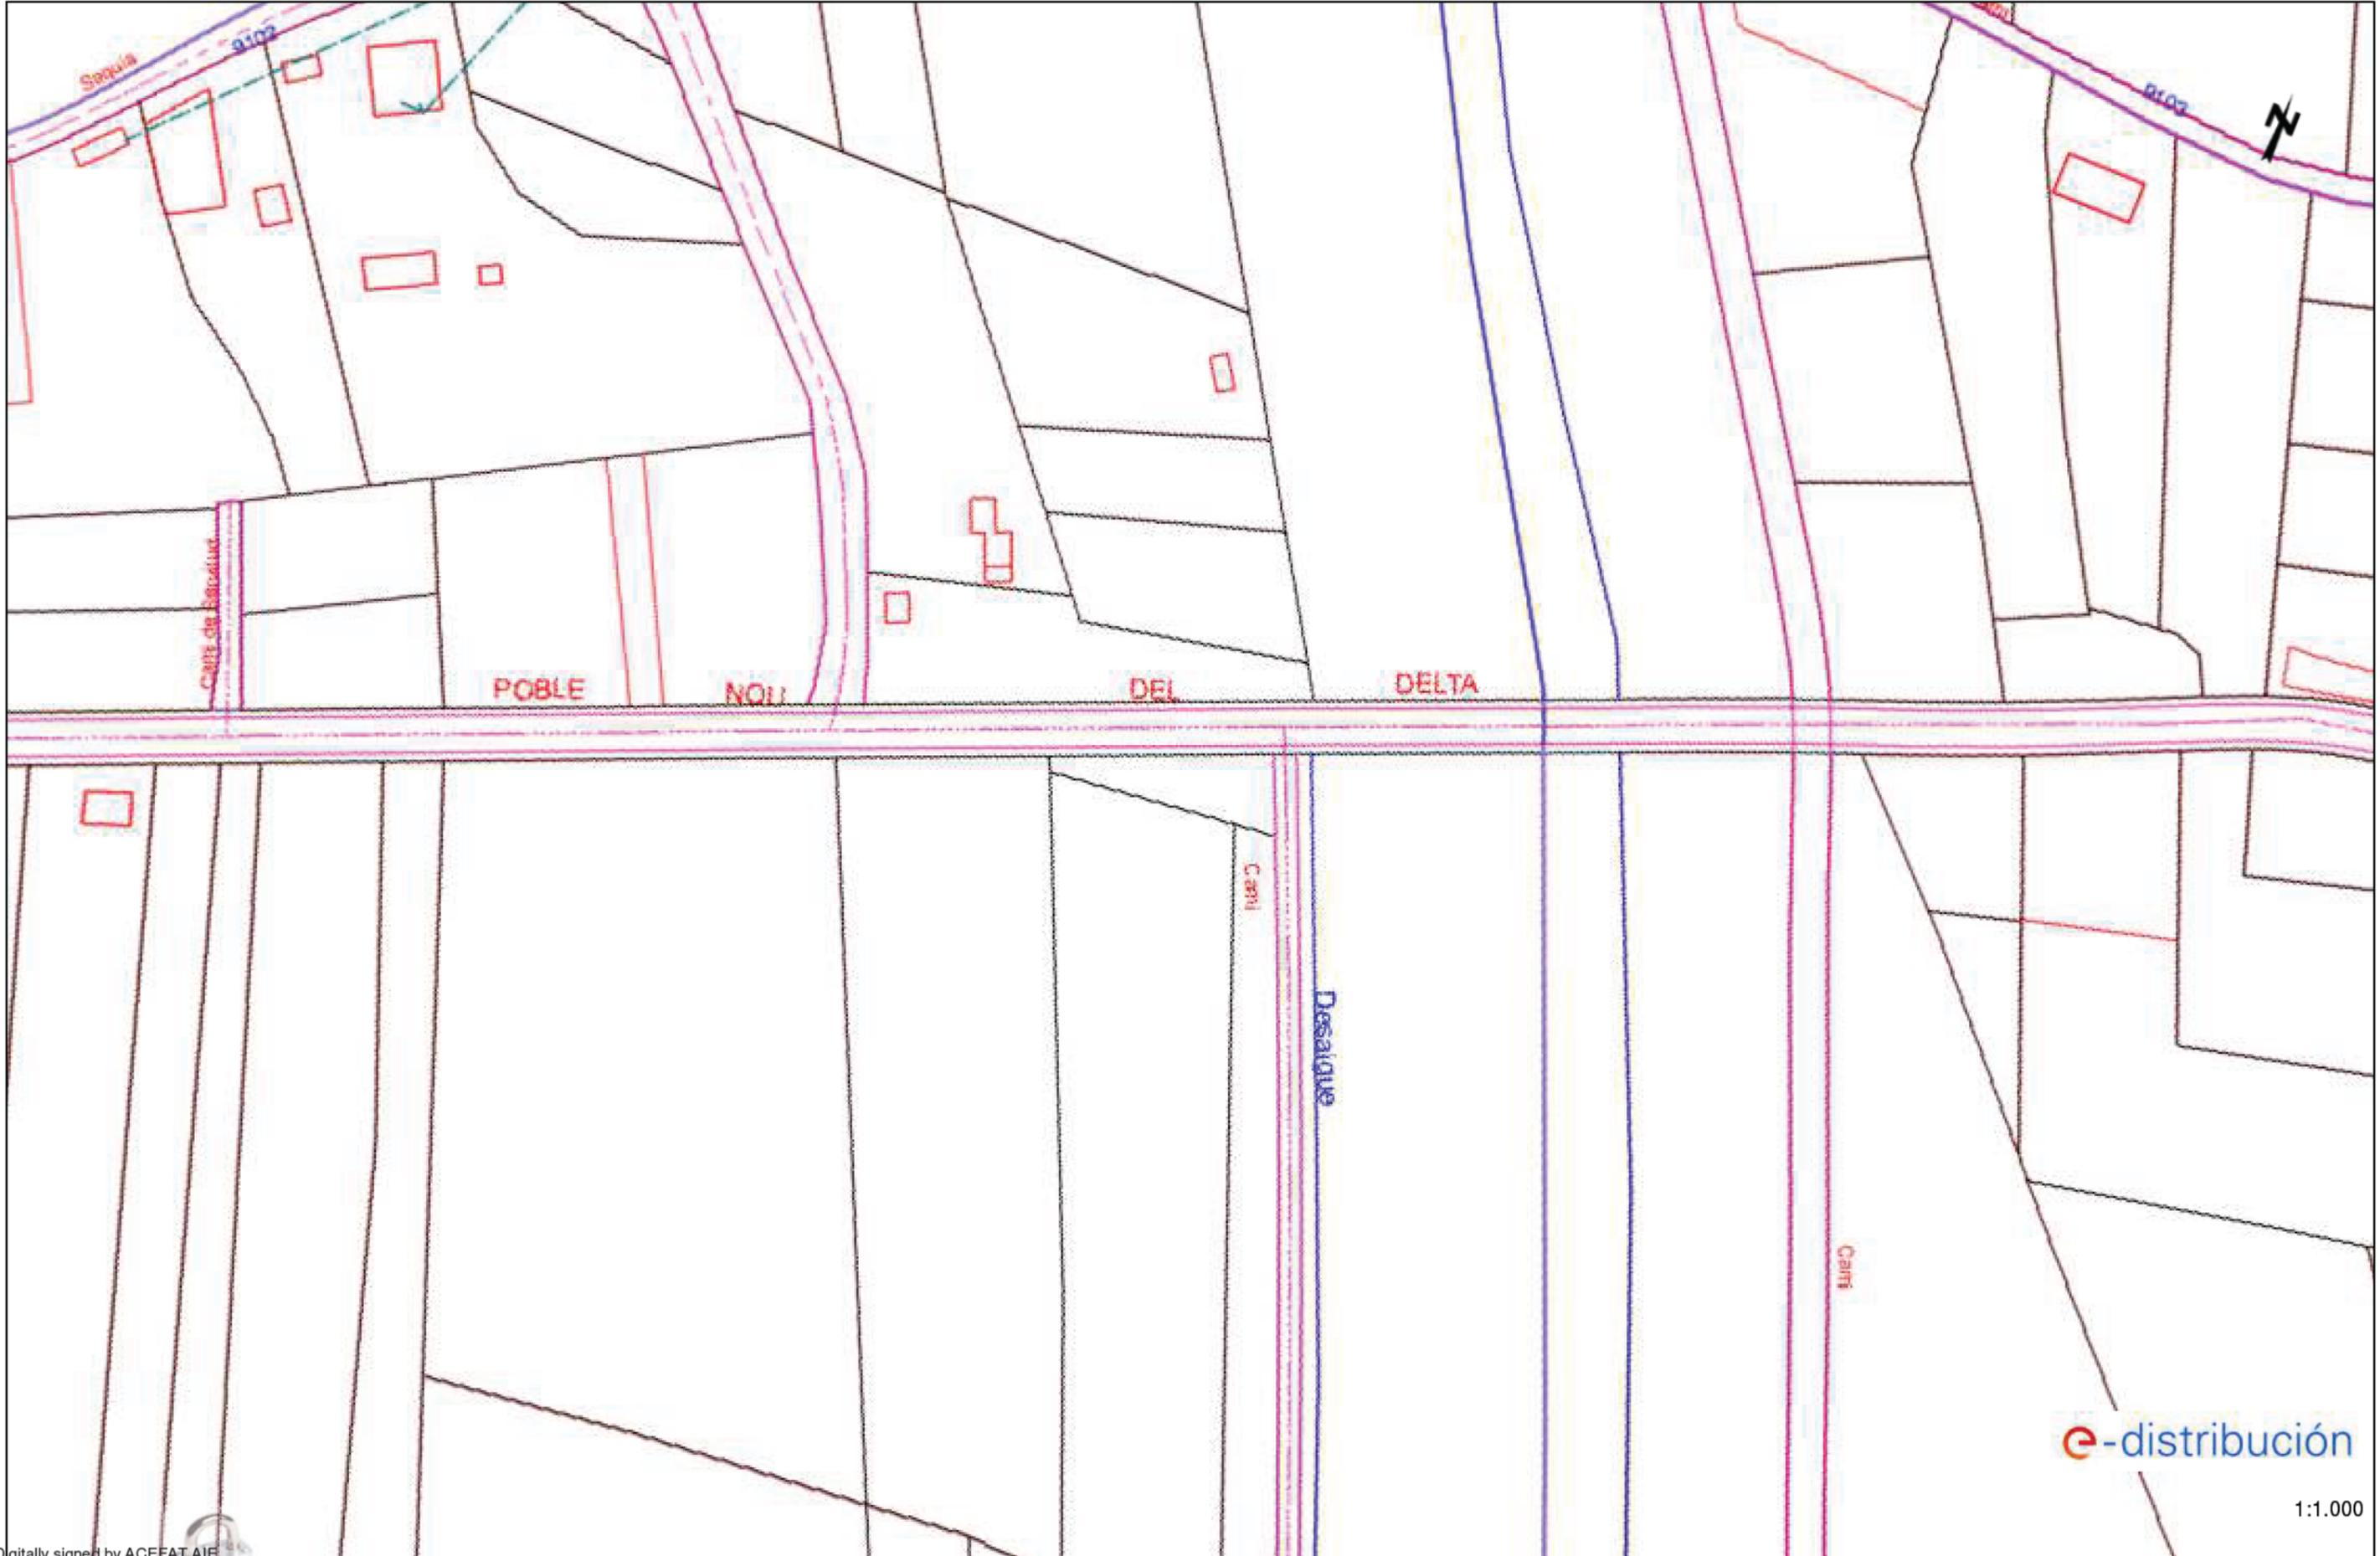

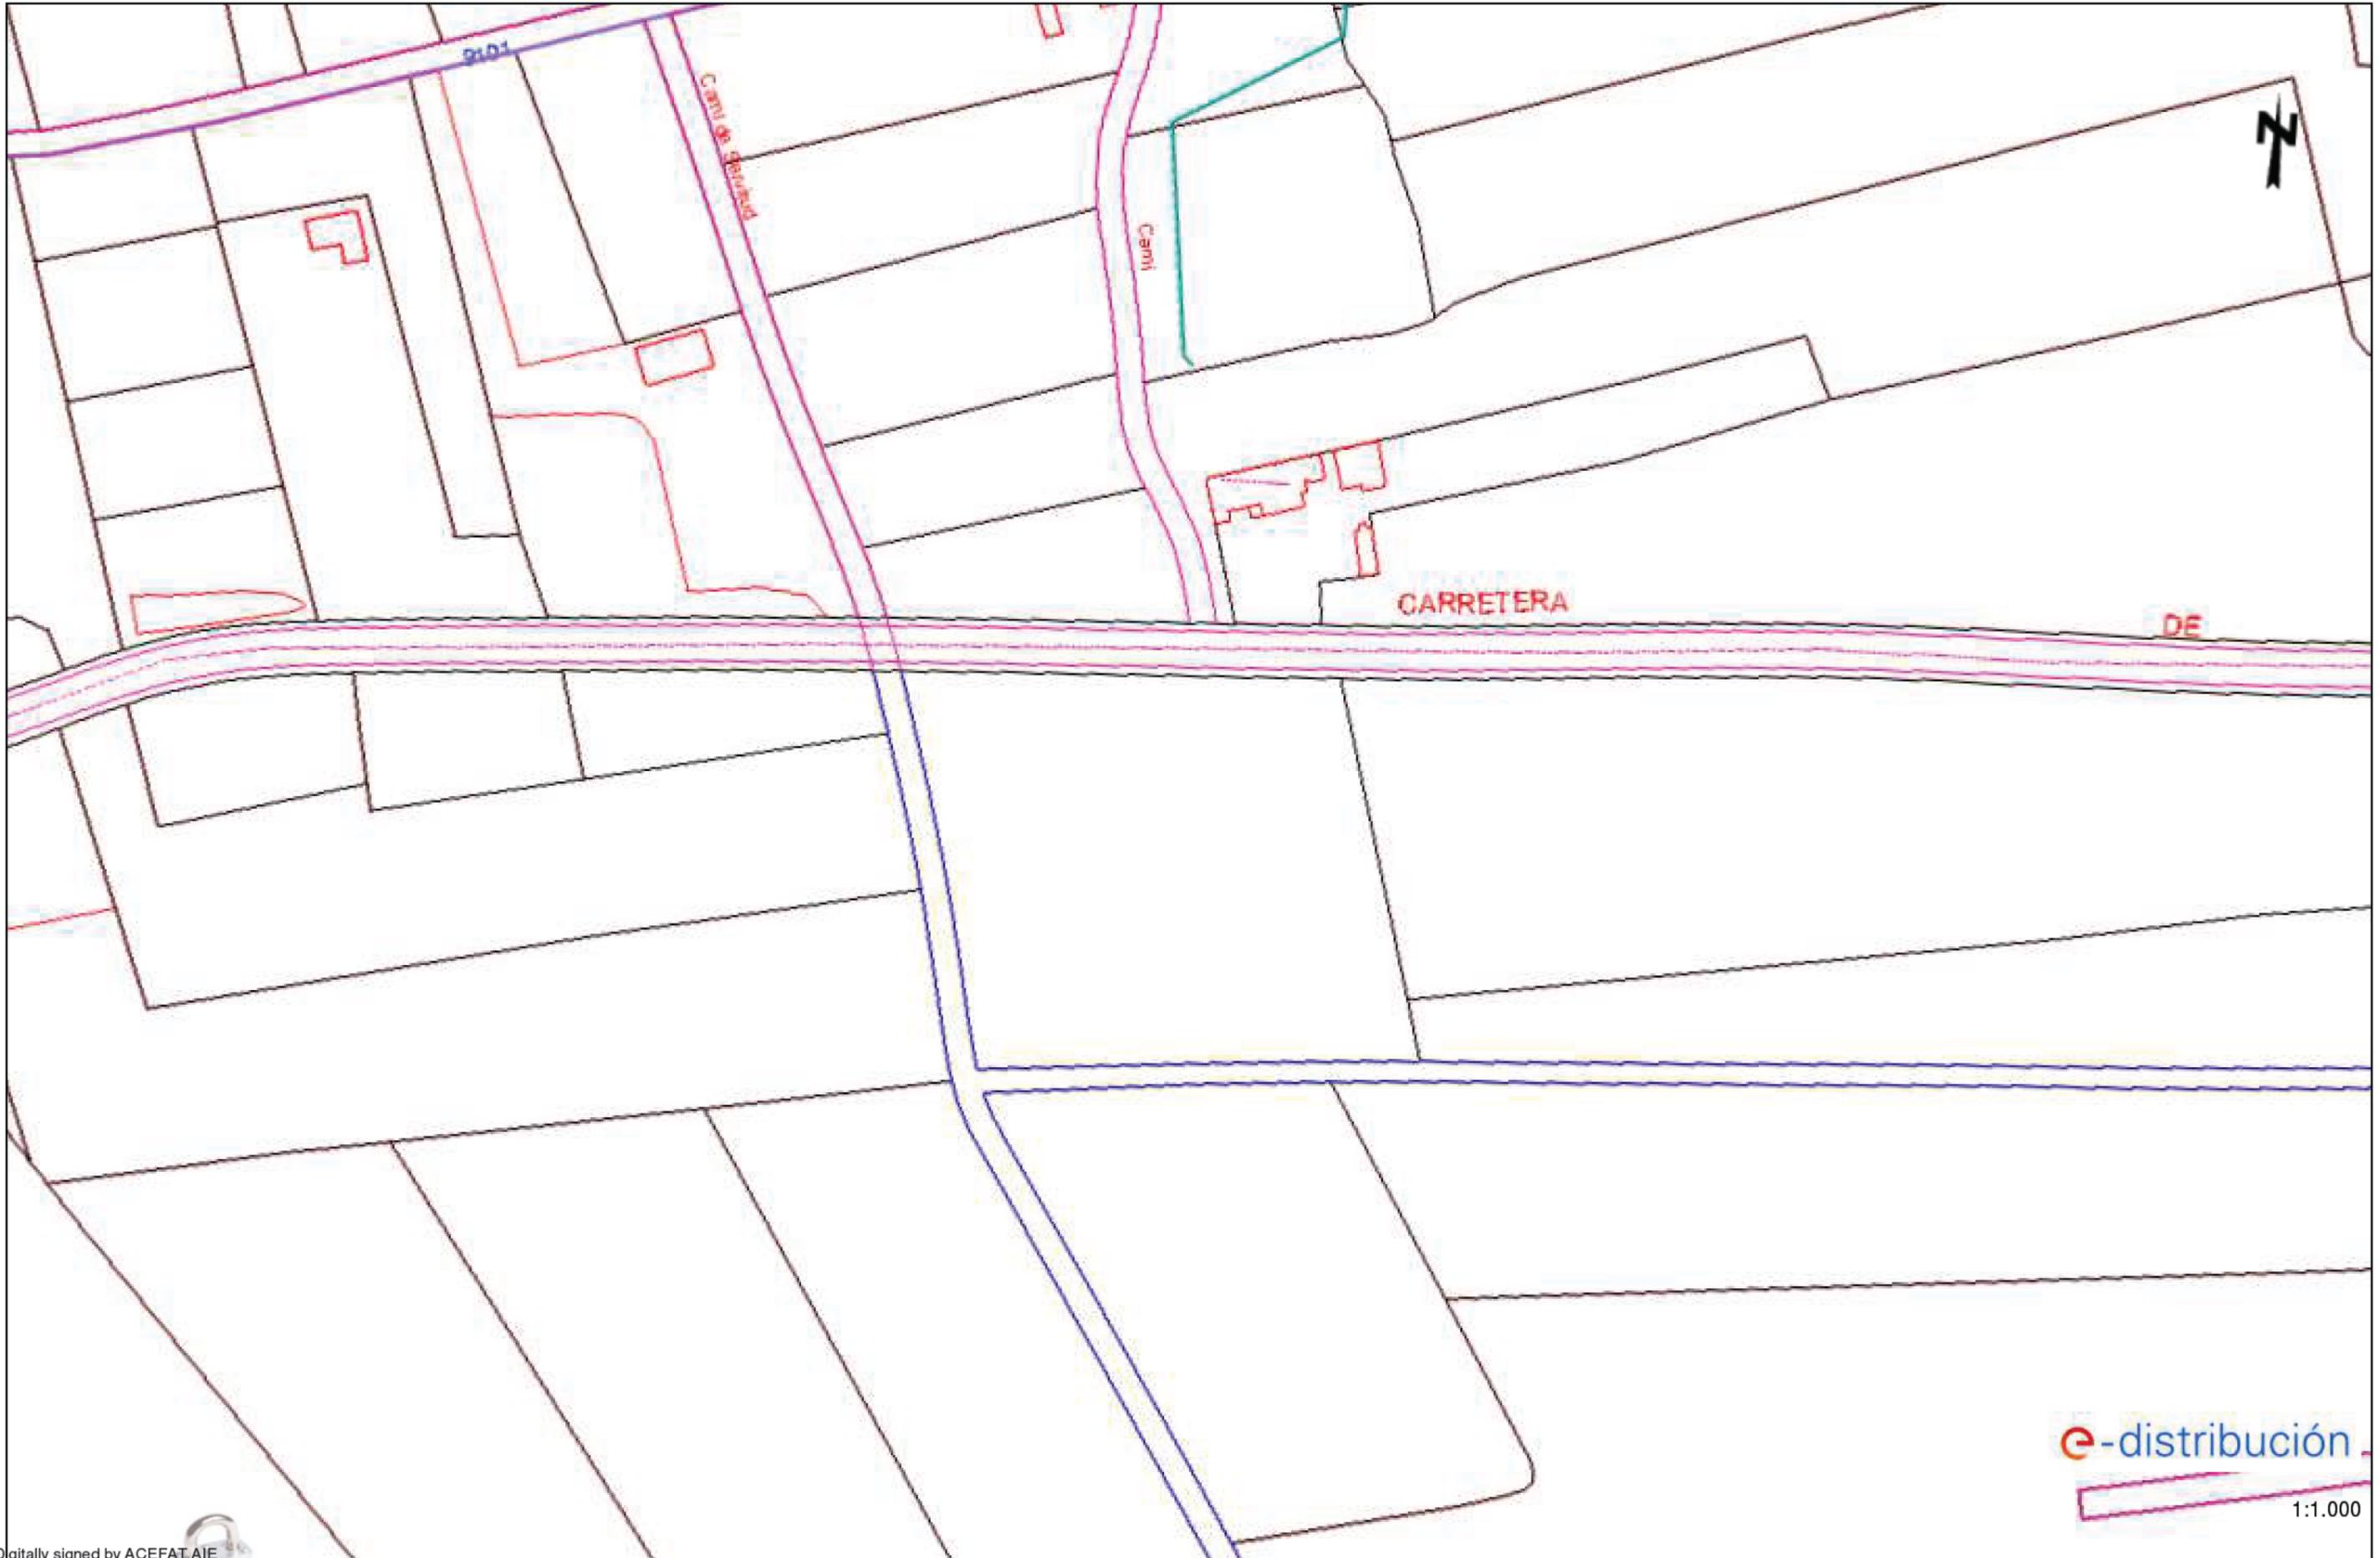

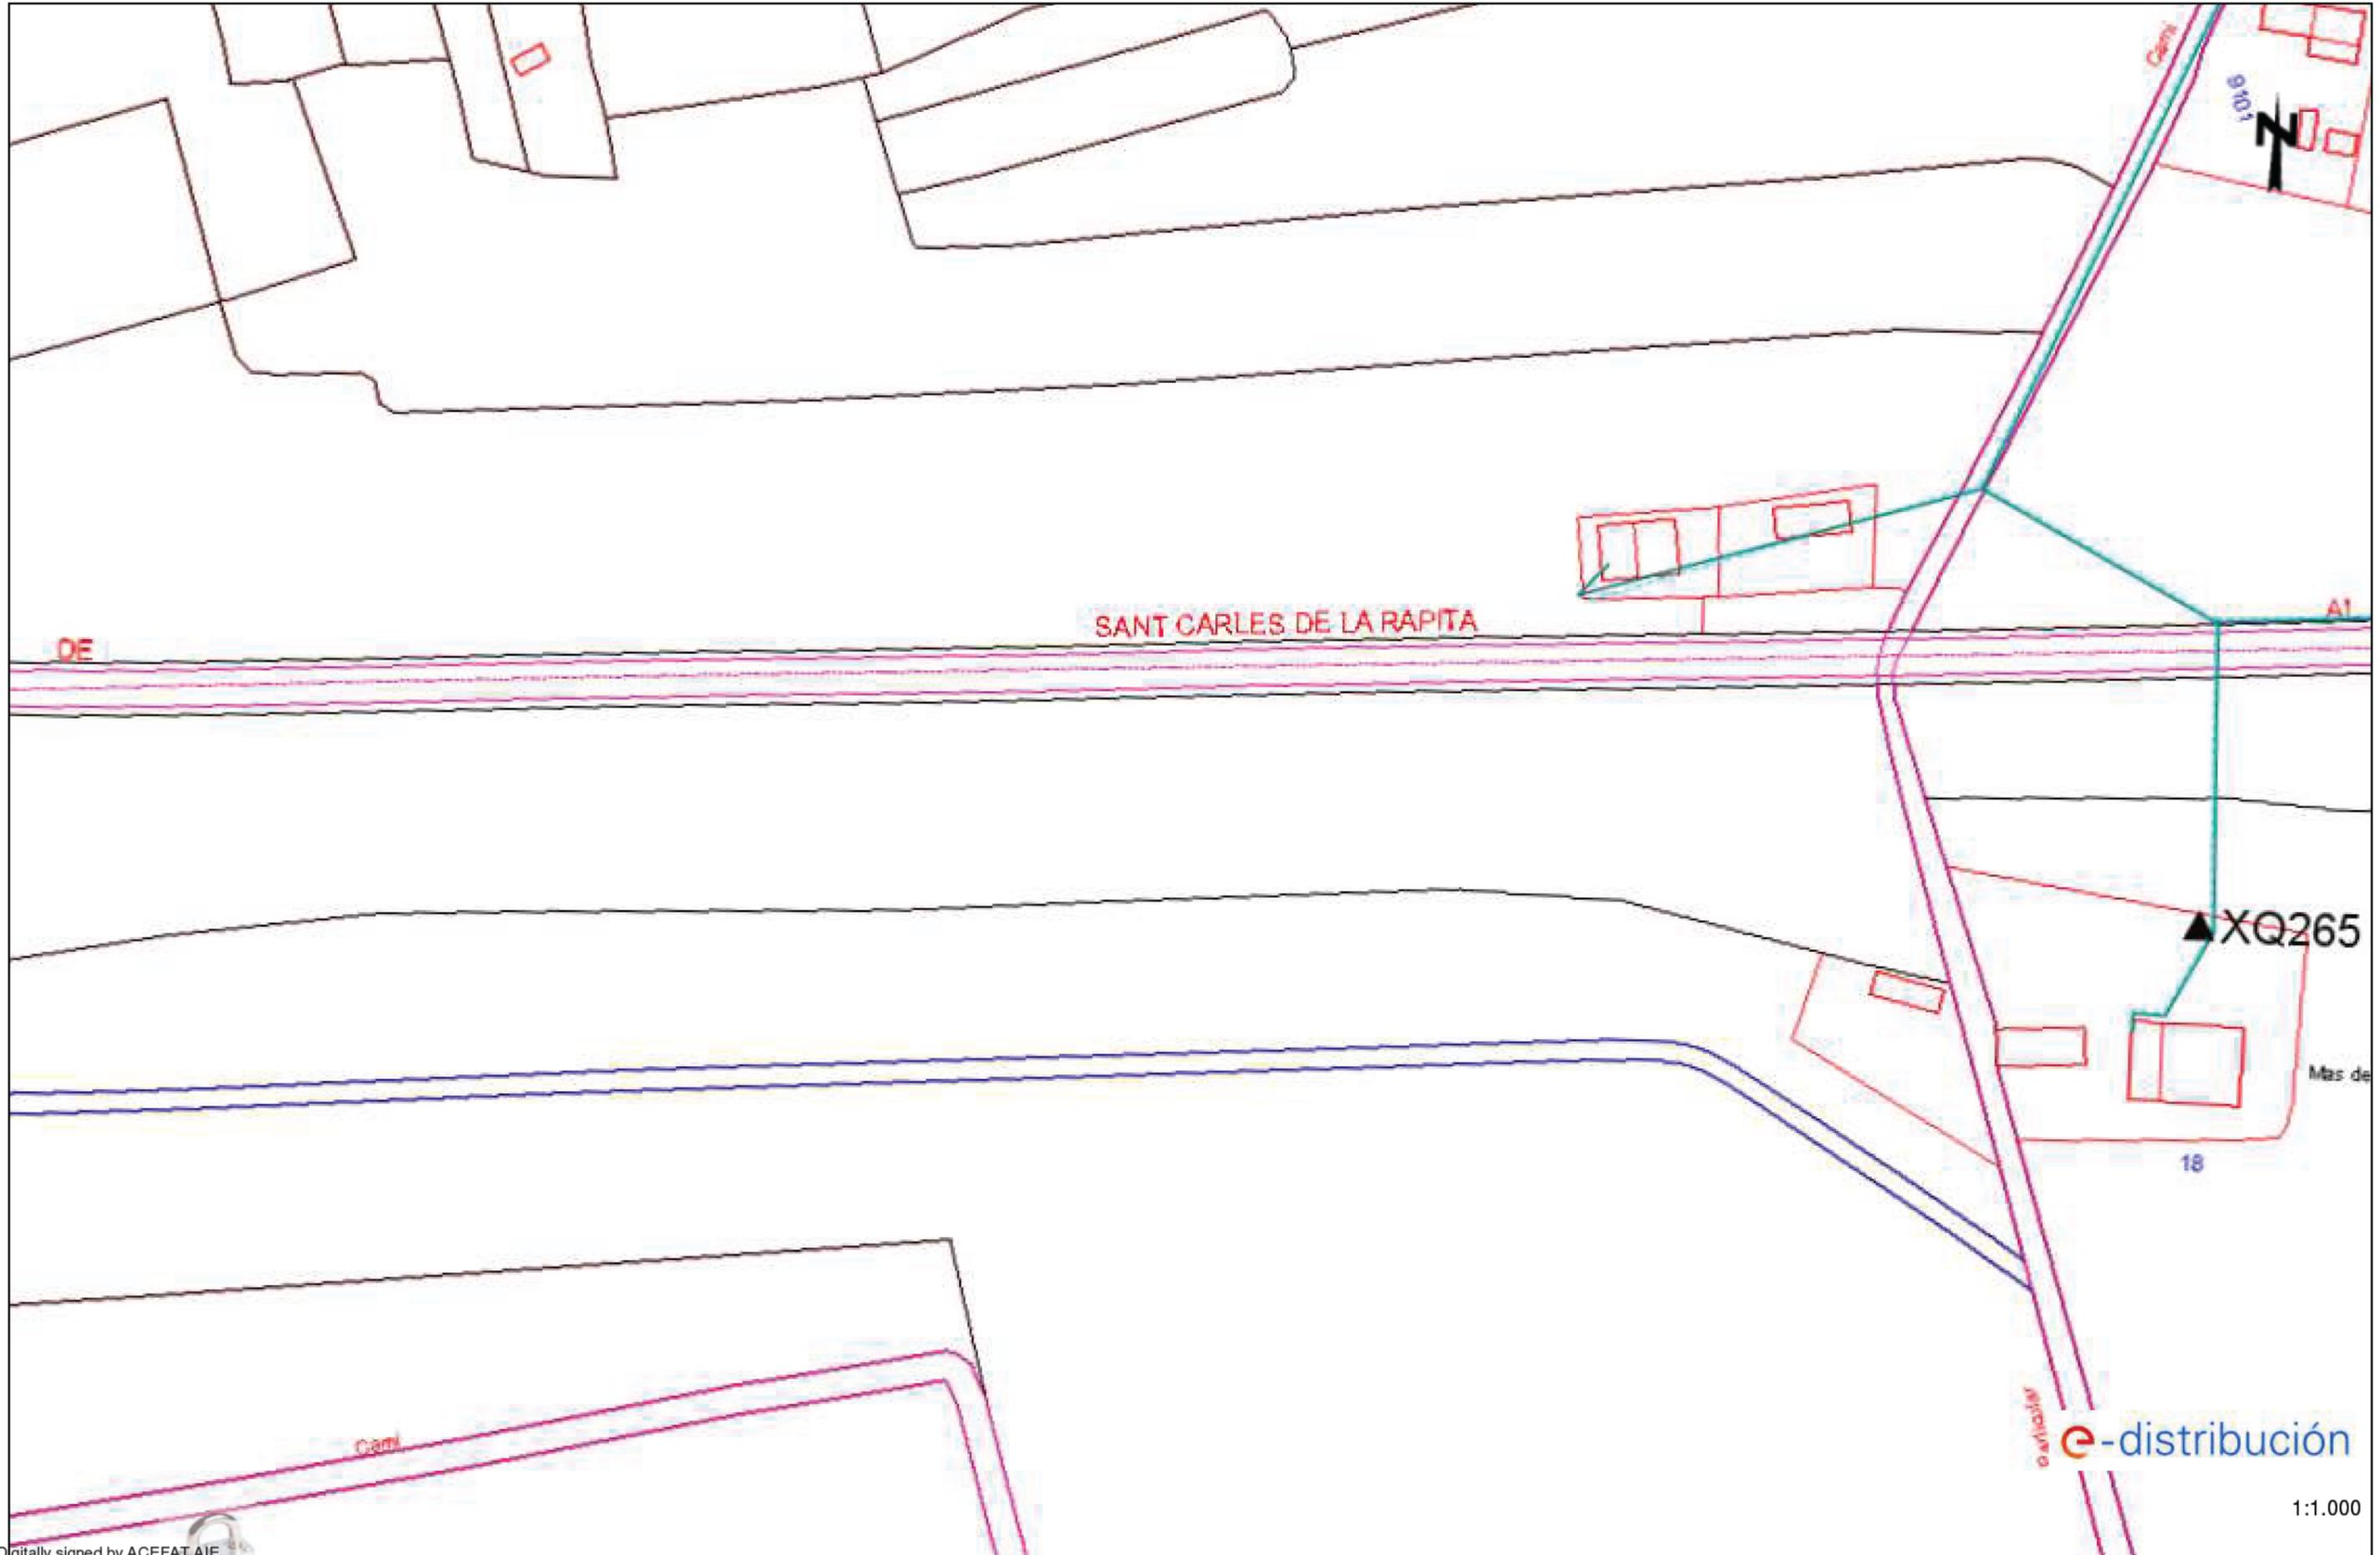





e-distribución

1:1.000

Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 18:30:38 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona

Este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:302369.81; Y:4500726.29





SANT

CARLES

DE

XQ349

e-distribución

1:1.000





LA



RAPITA

e-distribución

1:1.000


Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 18:30:43 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona


Los datos referidos en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.


Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:303585.7; Y:4501473.59



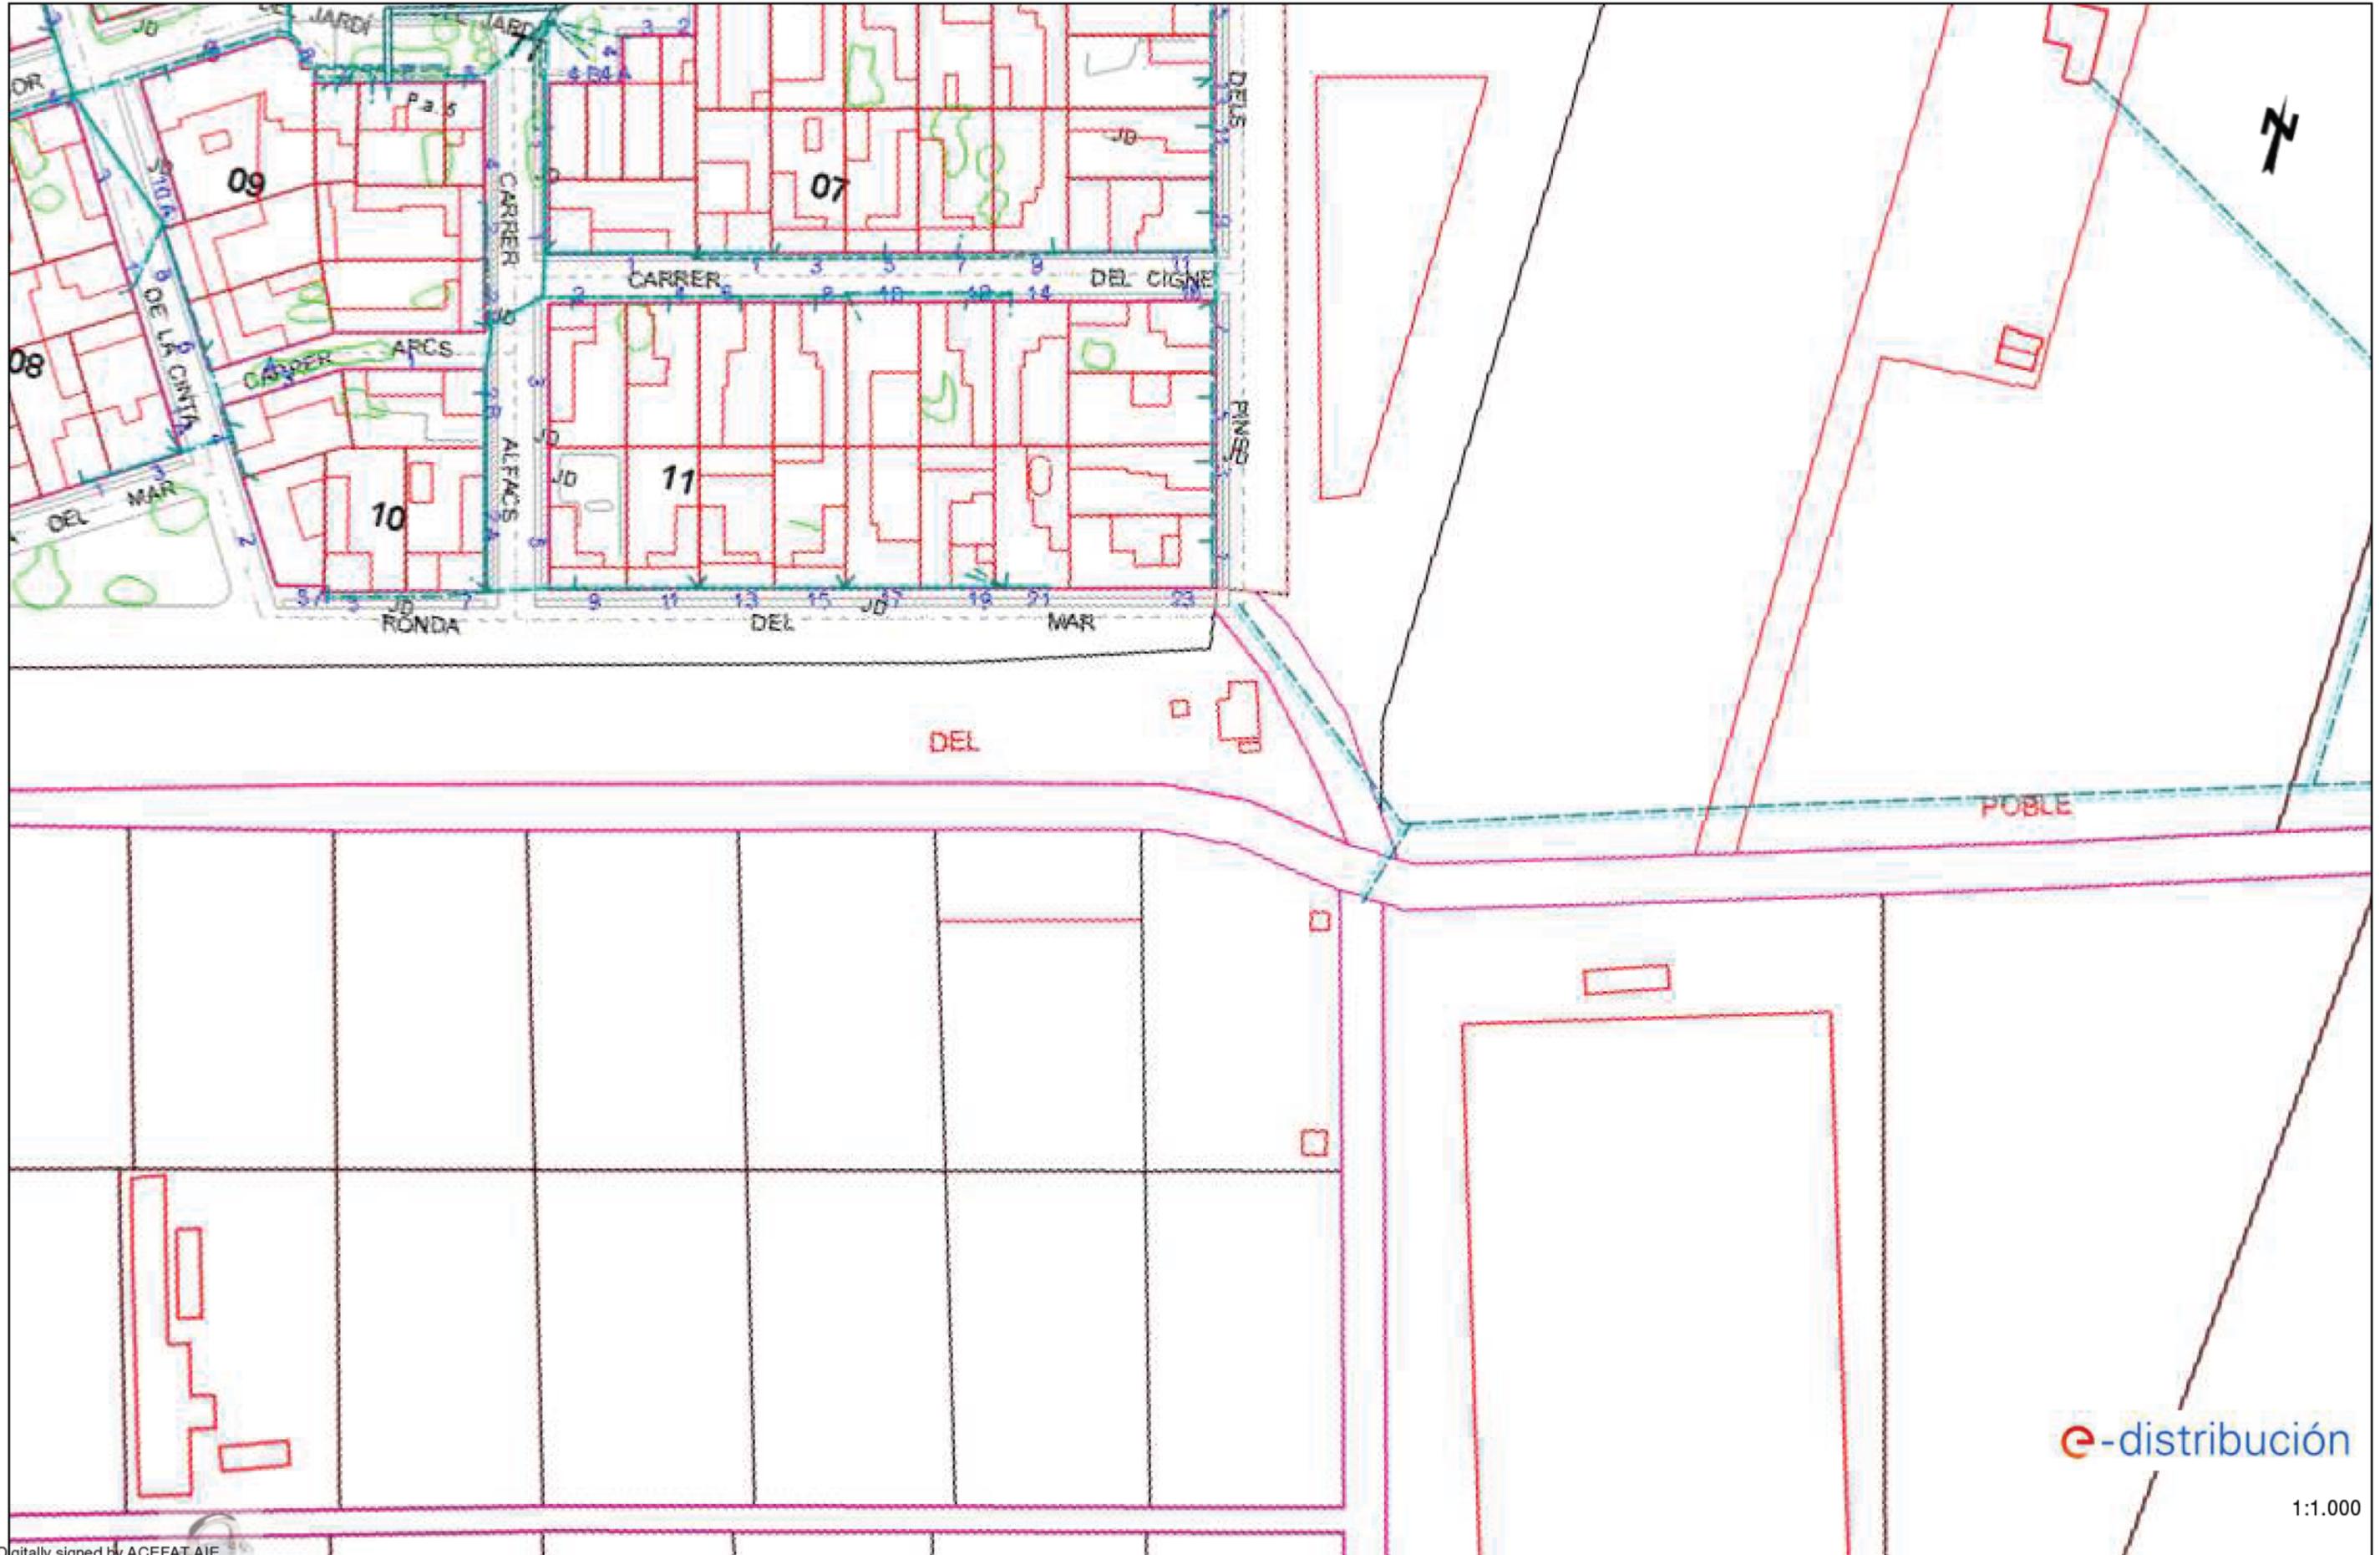

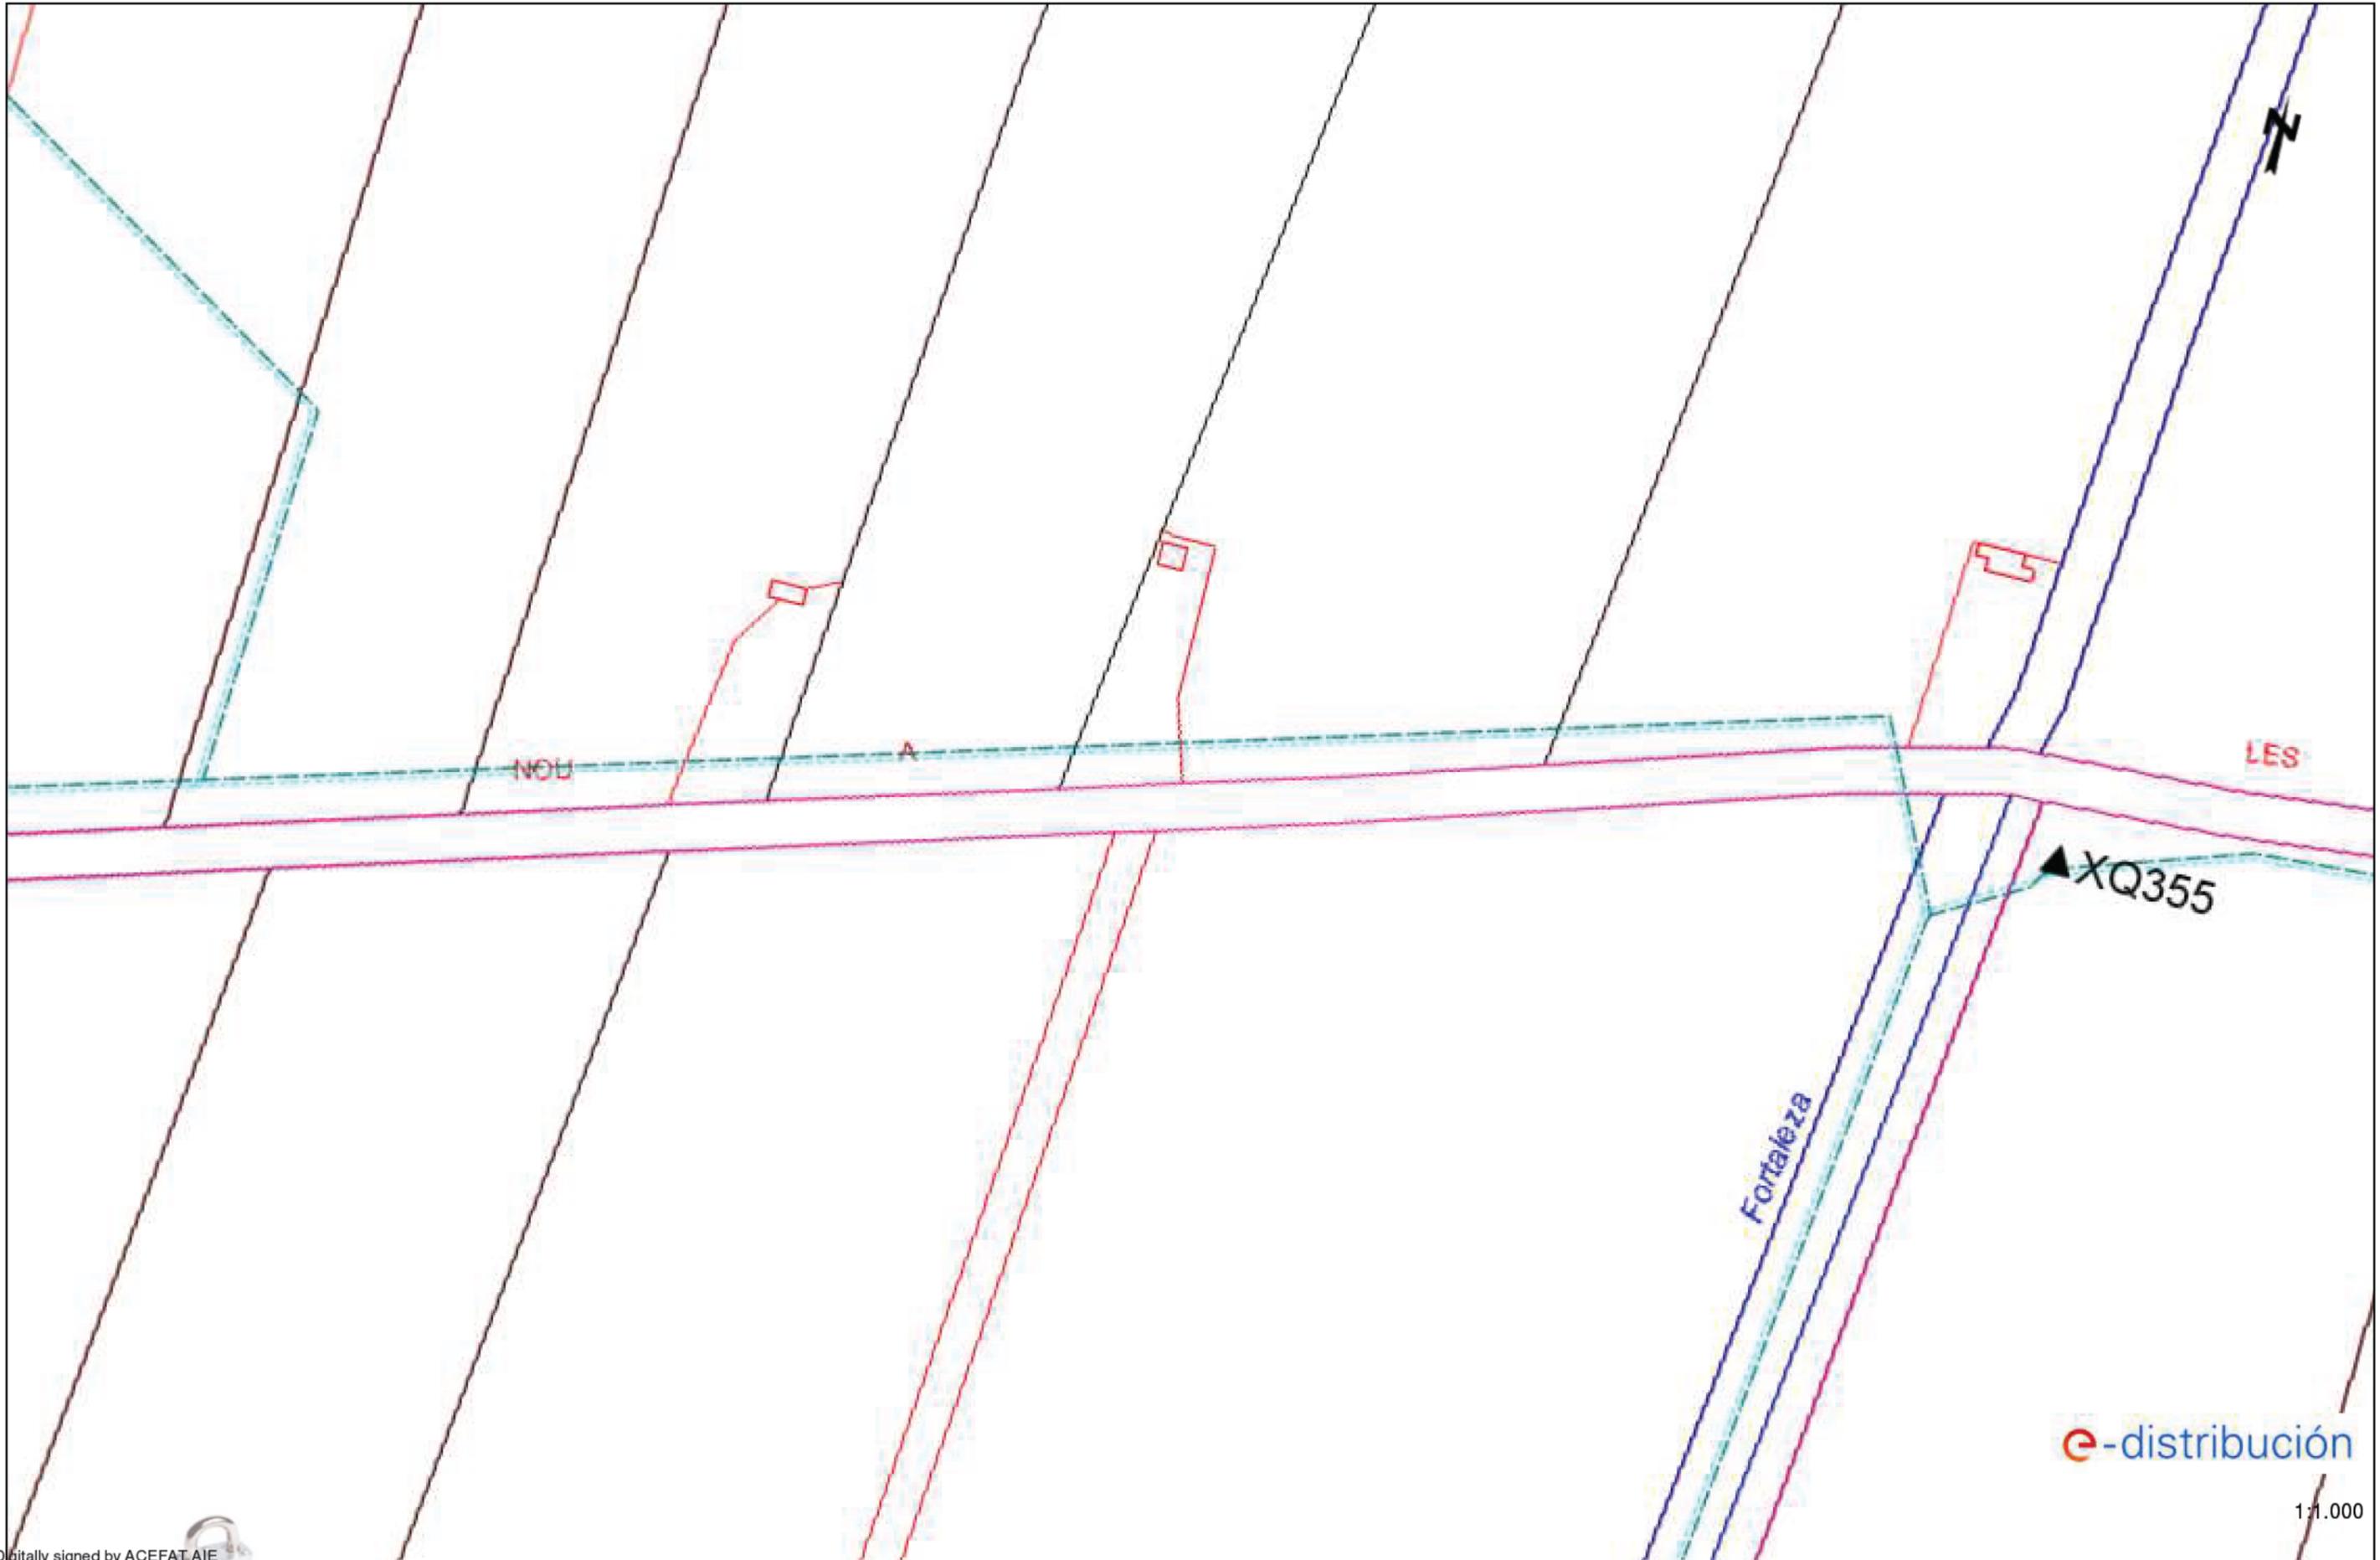

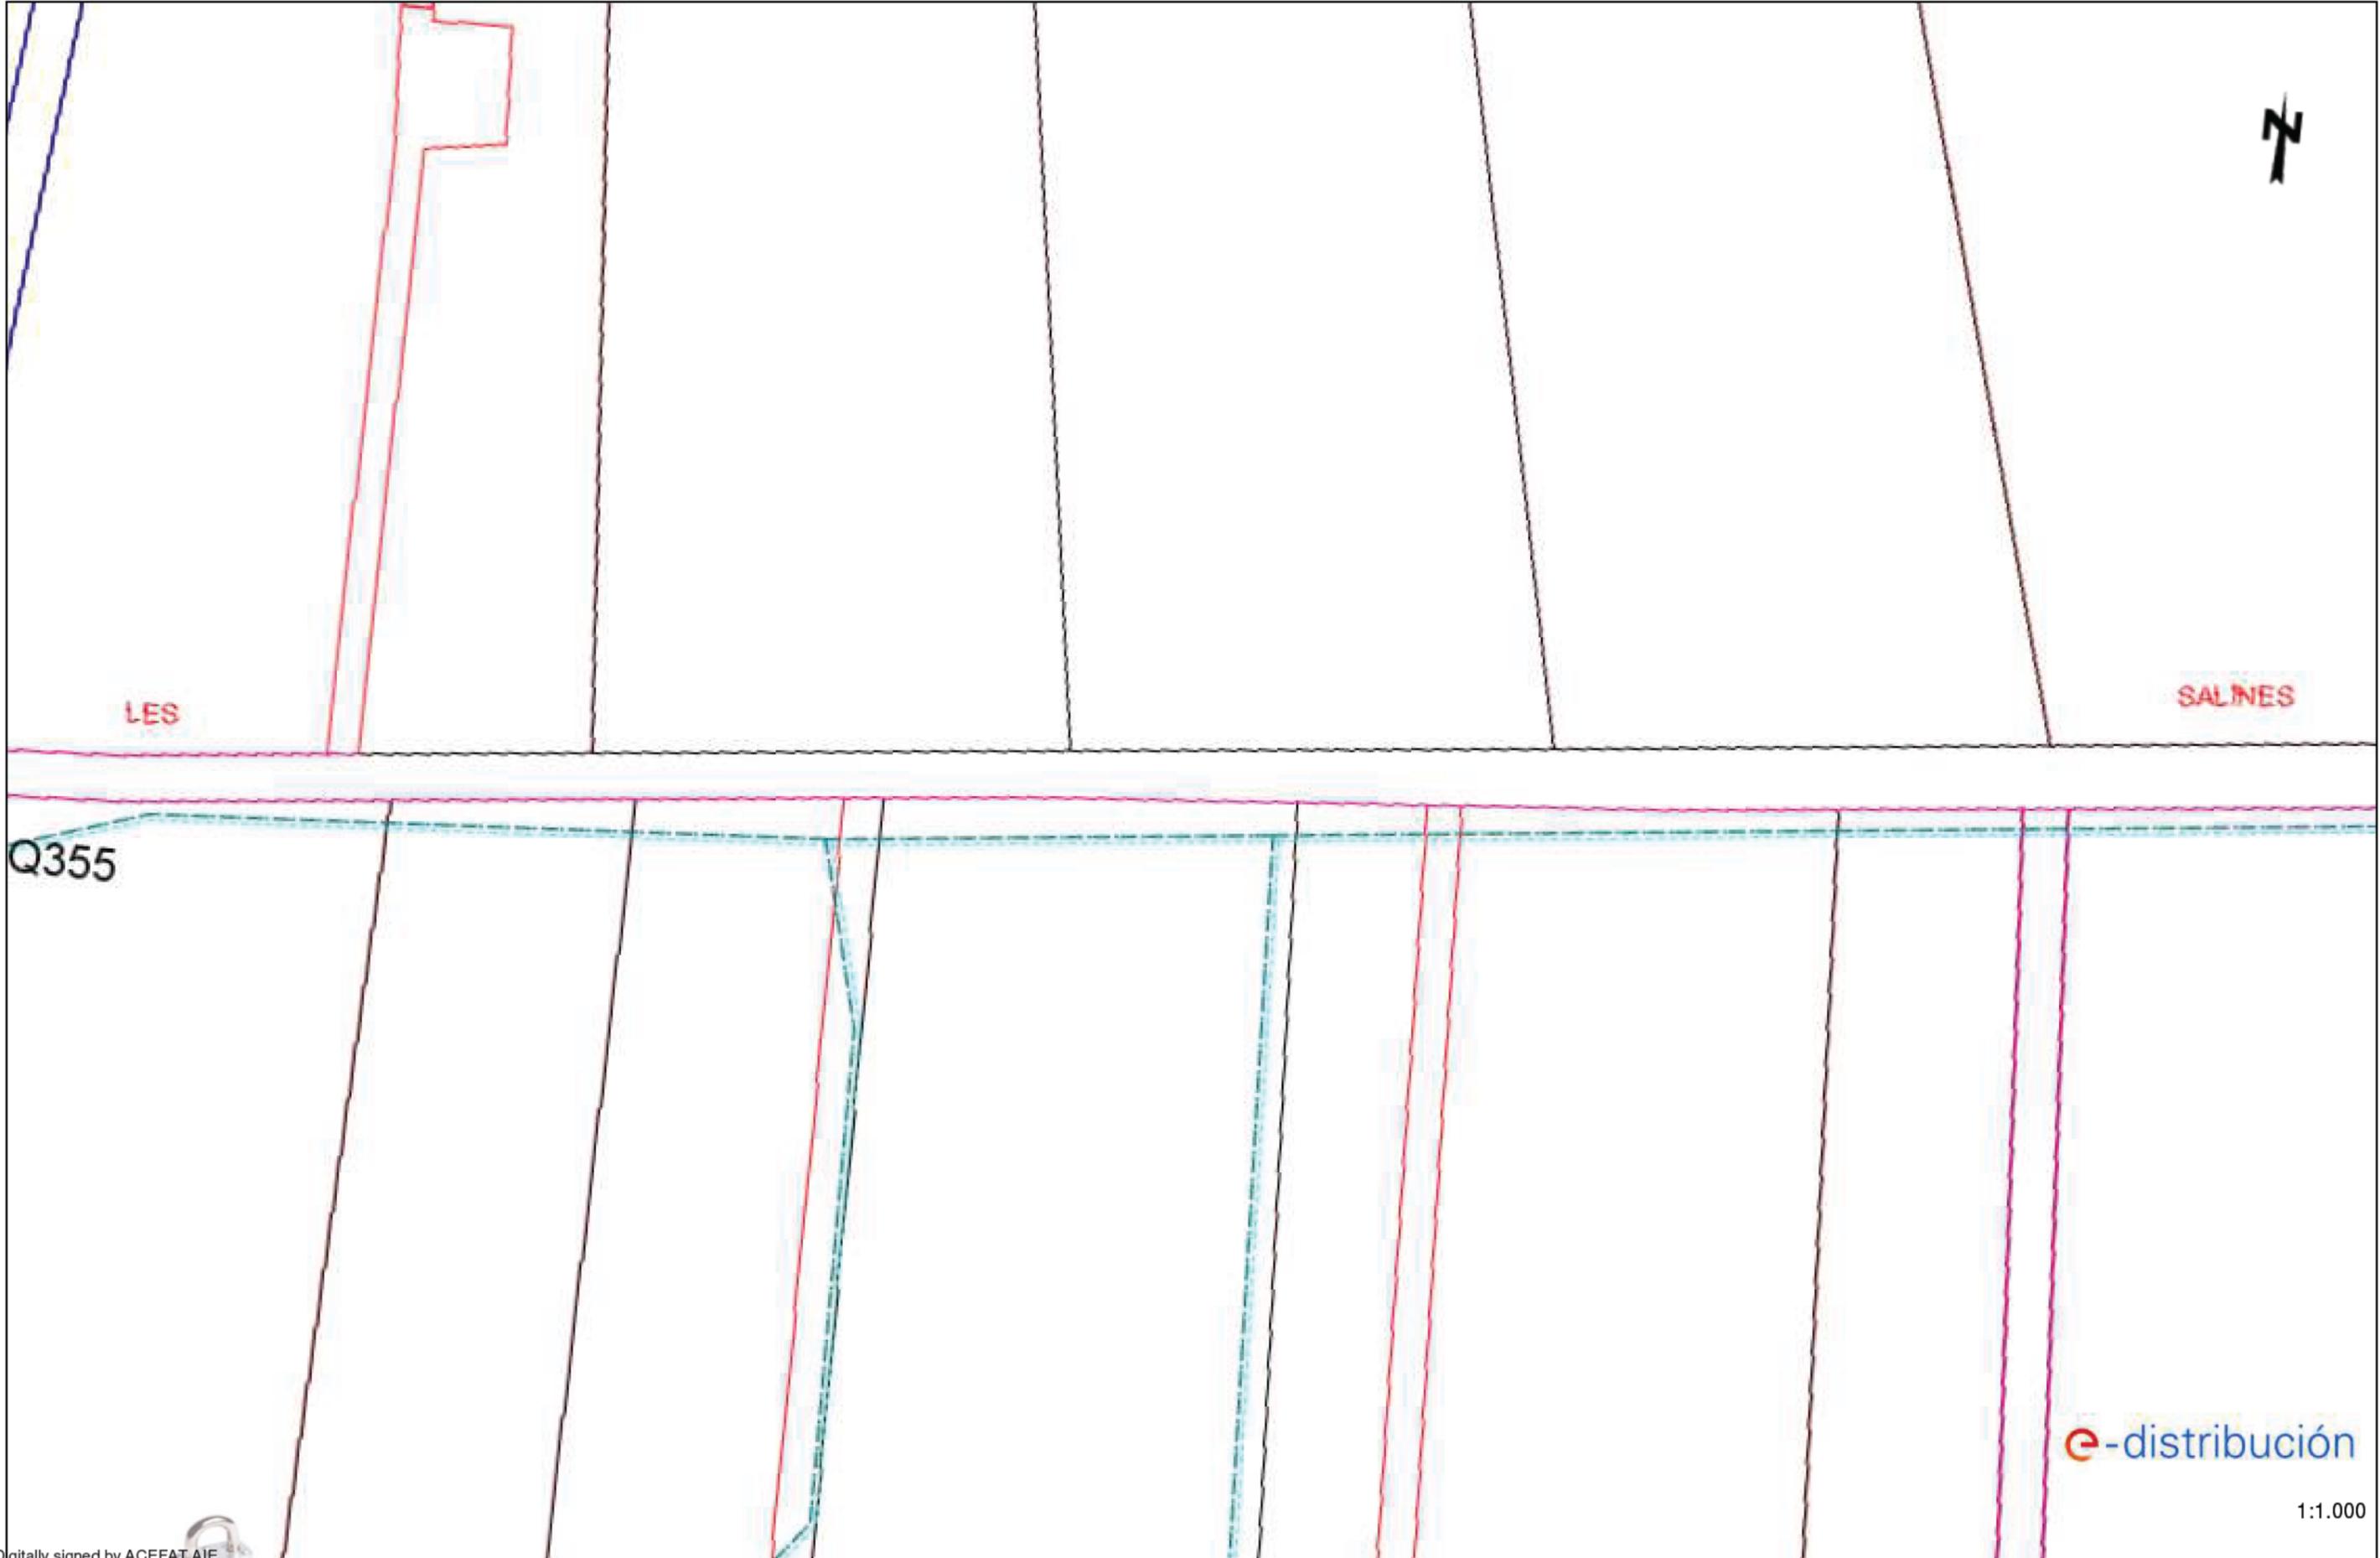


Digitally signed by ACEFAT AIE  
Date: 2022.05.10 18:30:48 +02:00  
Reason: Certificació WISE - ACEFAT  
Location: Barcelona


Este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 10/05/2022

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:305265.28; Y:4502010.04


1:1.000

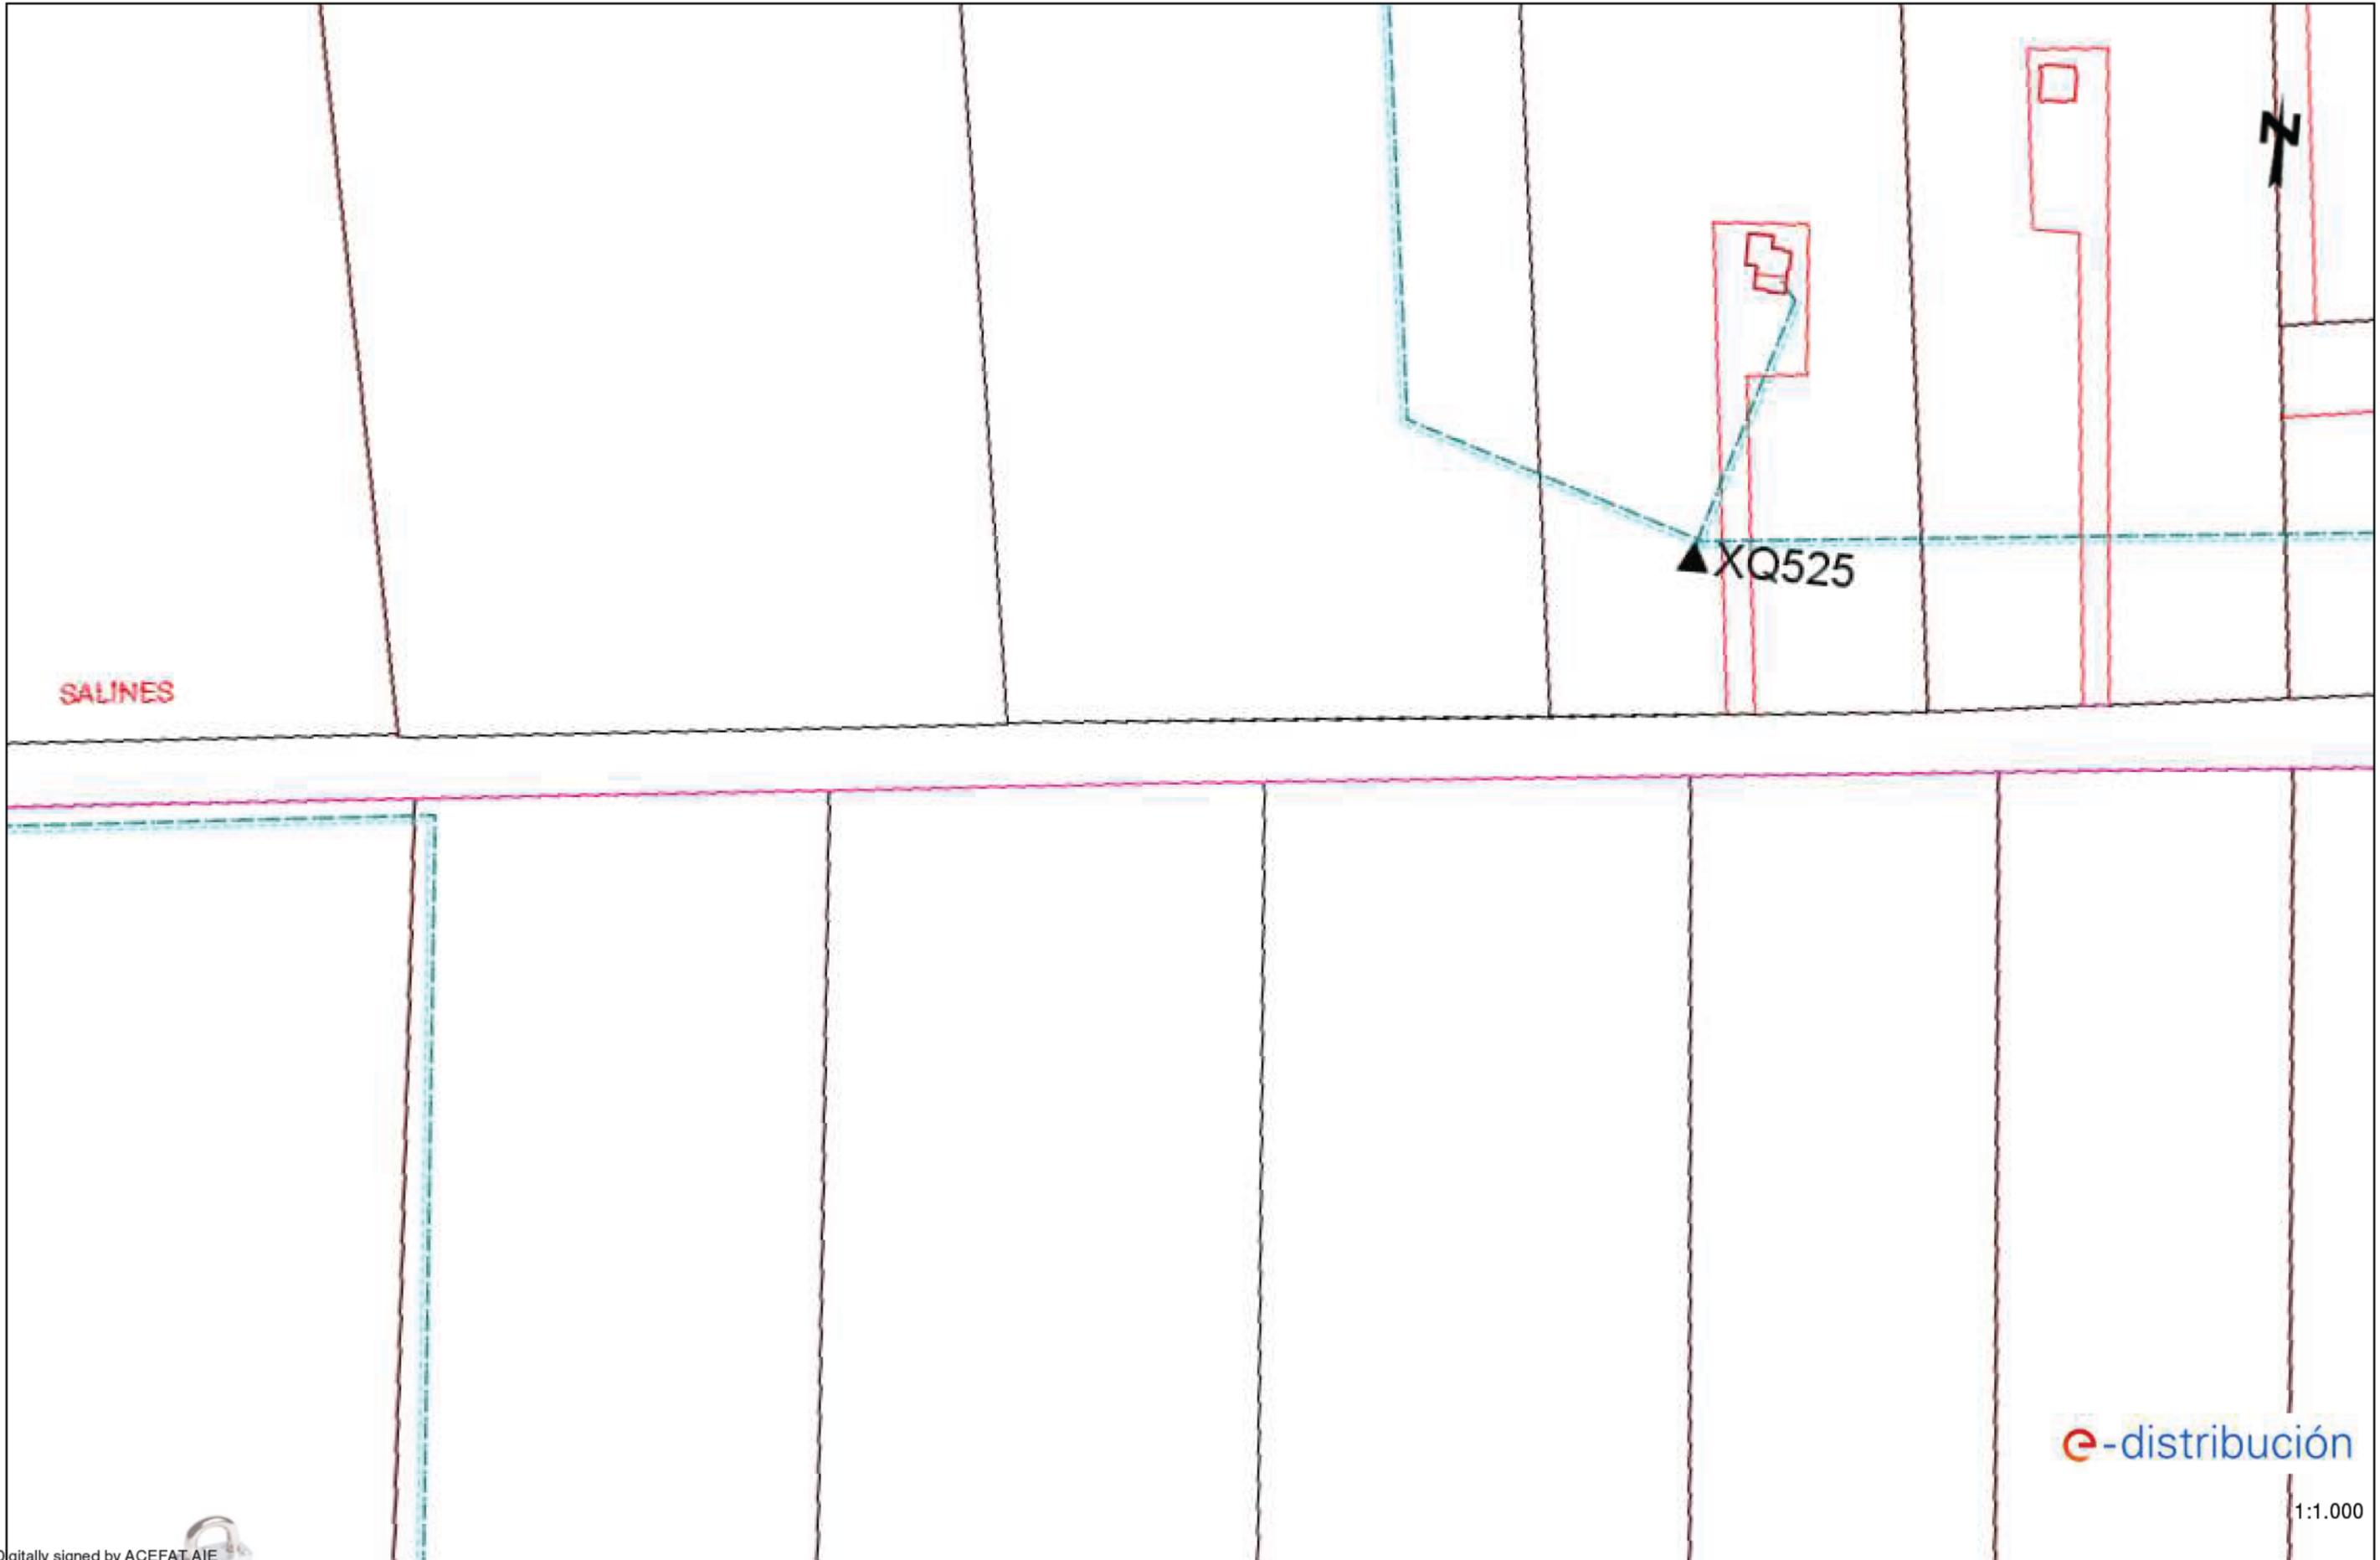

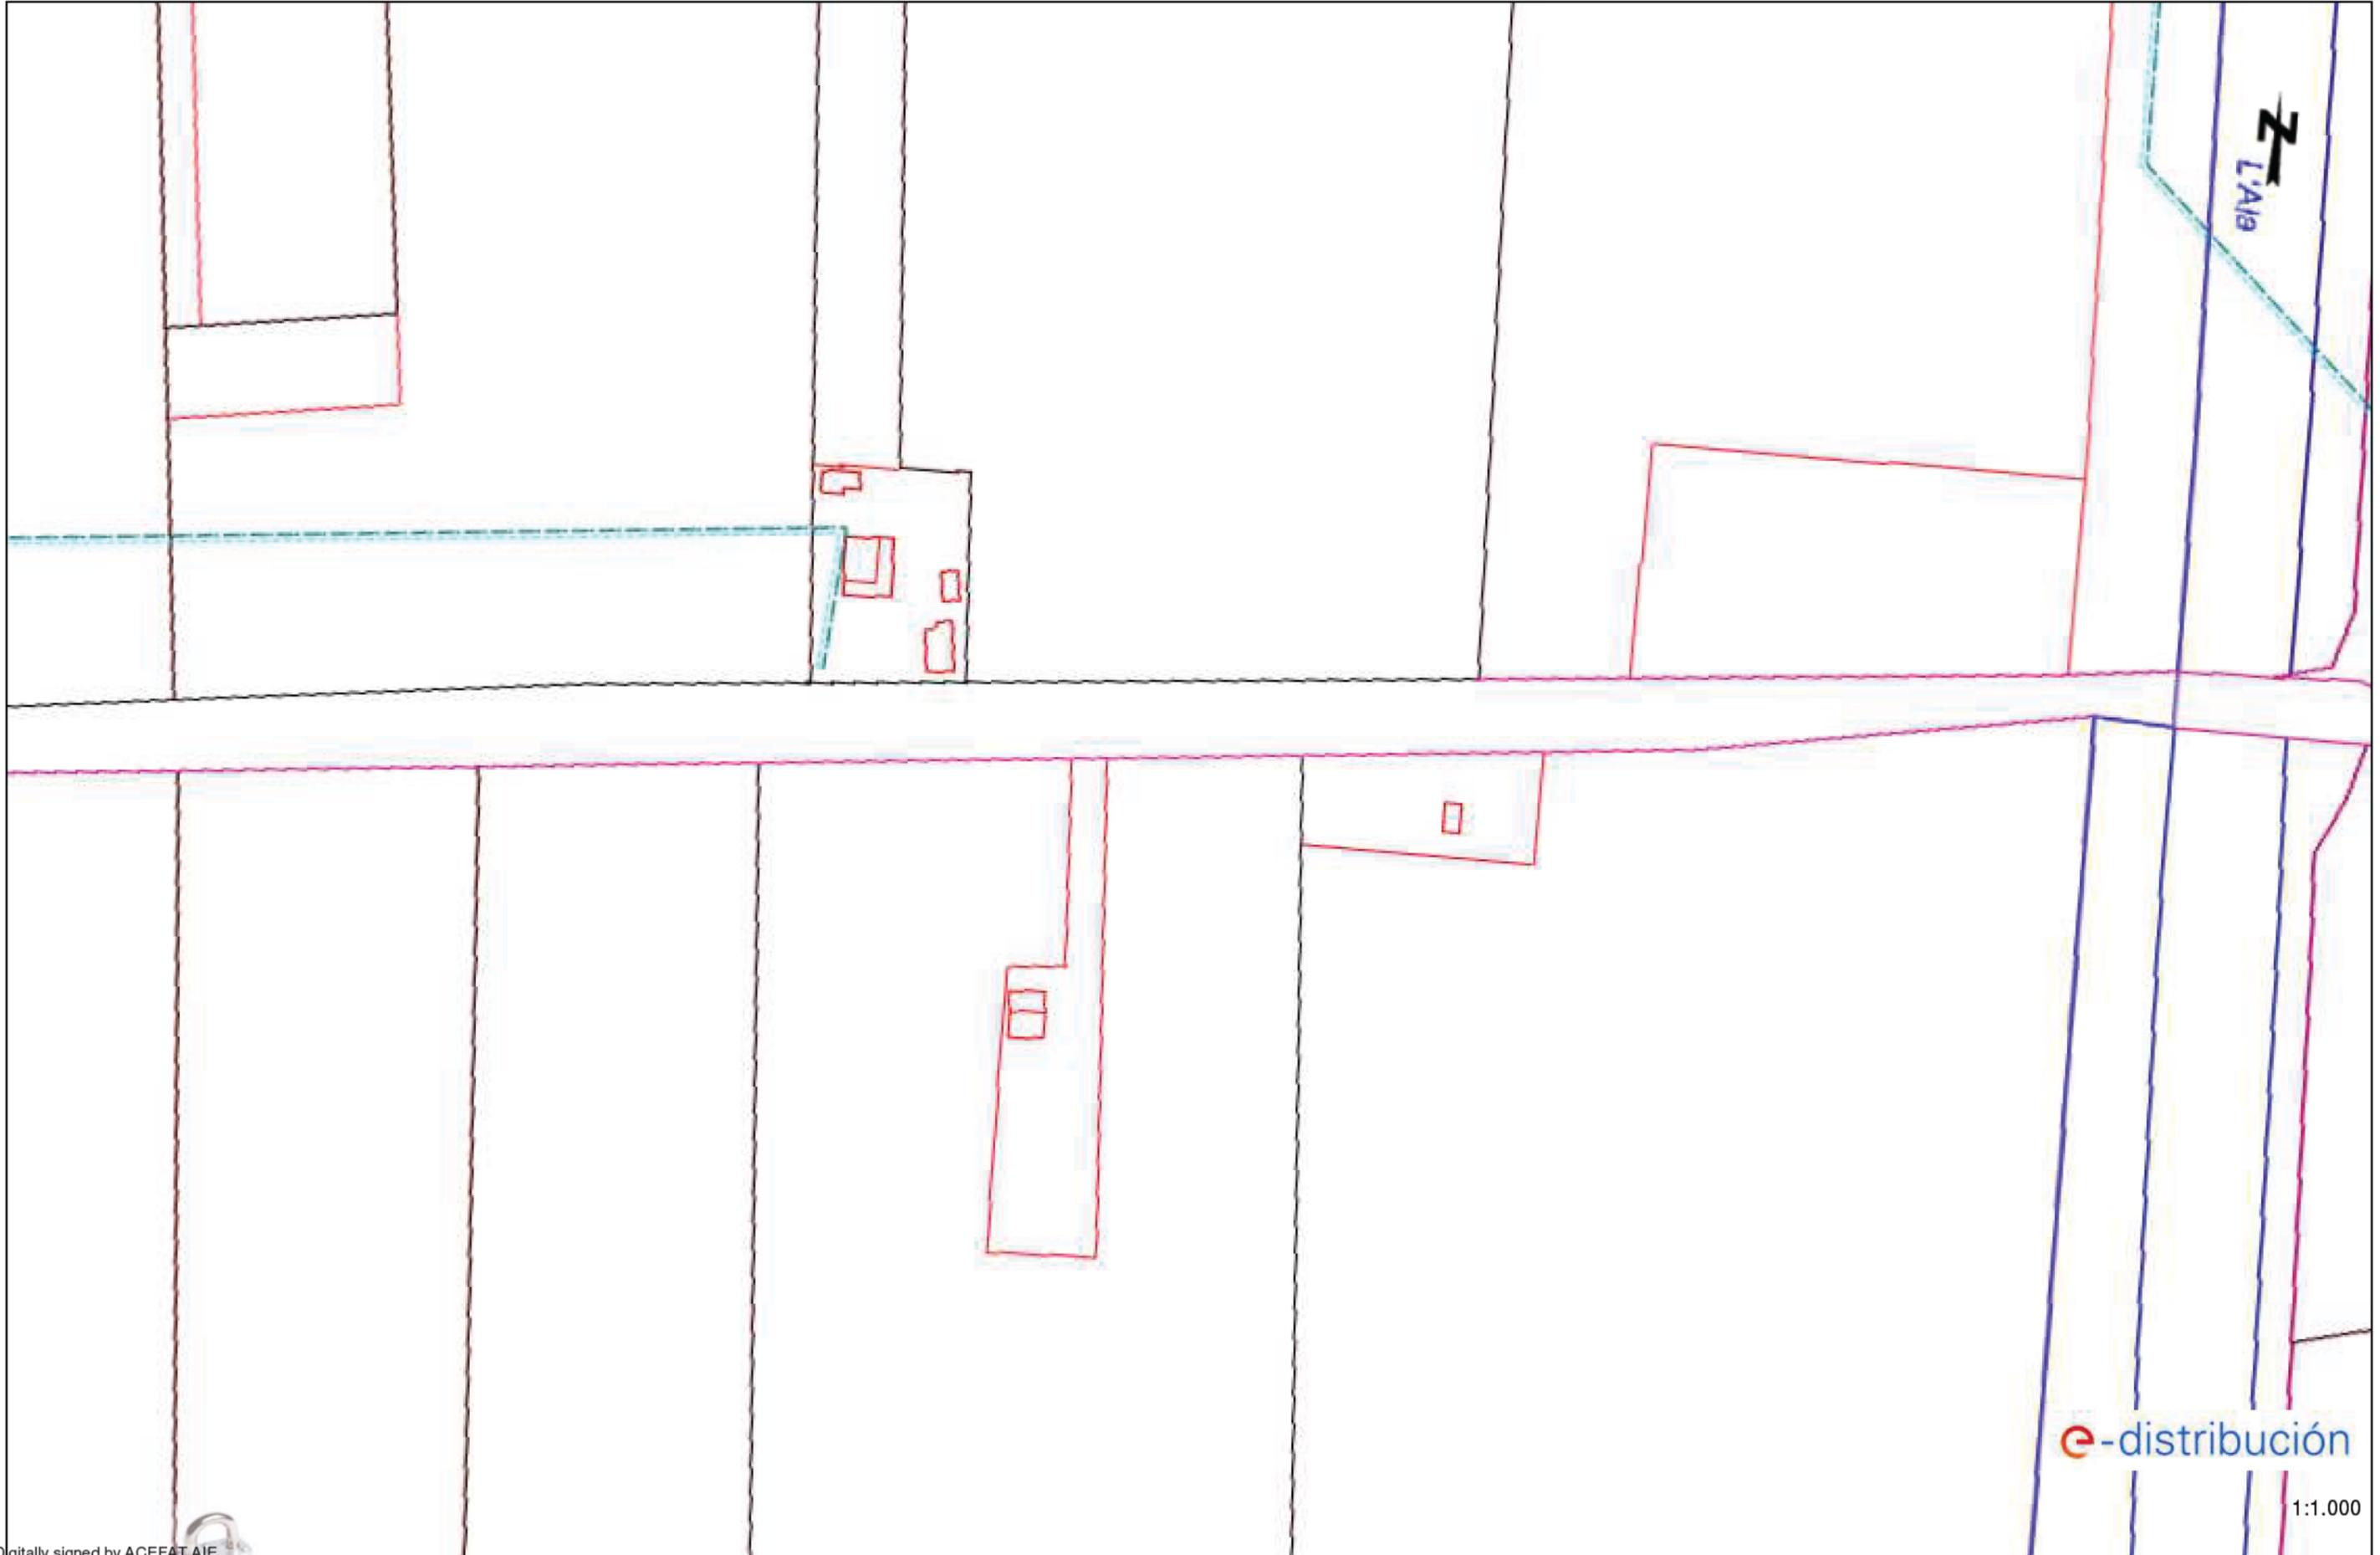

e-distribución

1:1.000

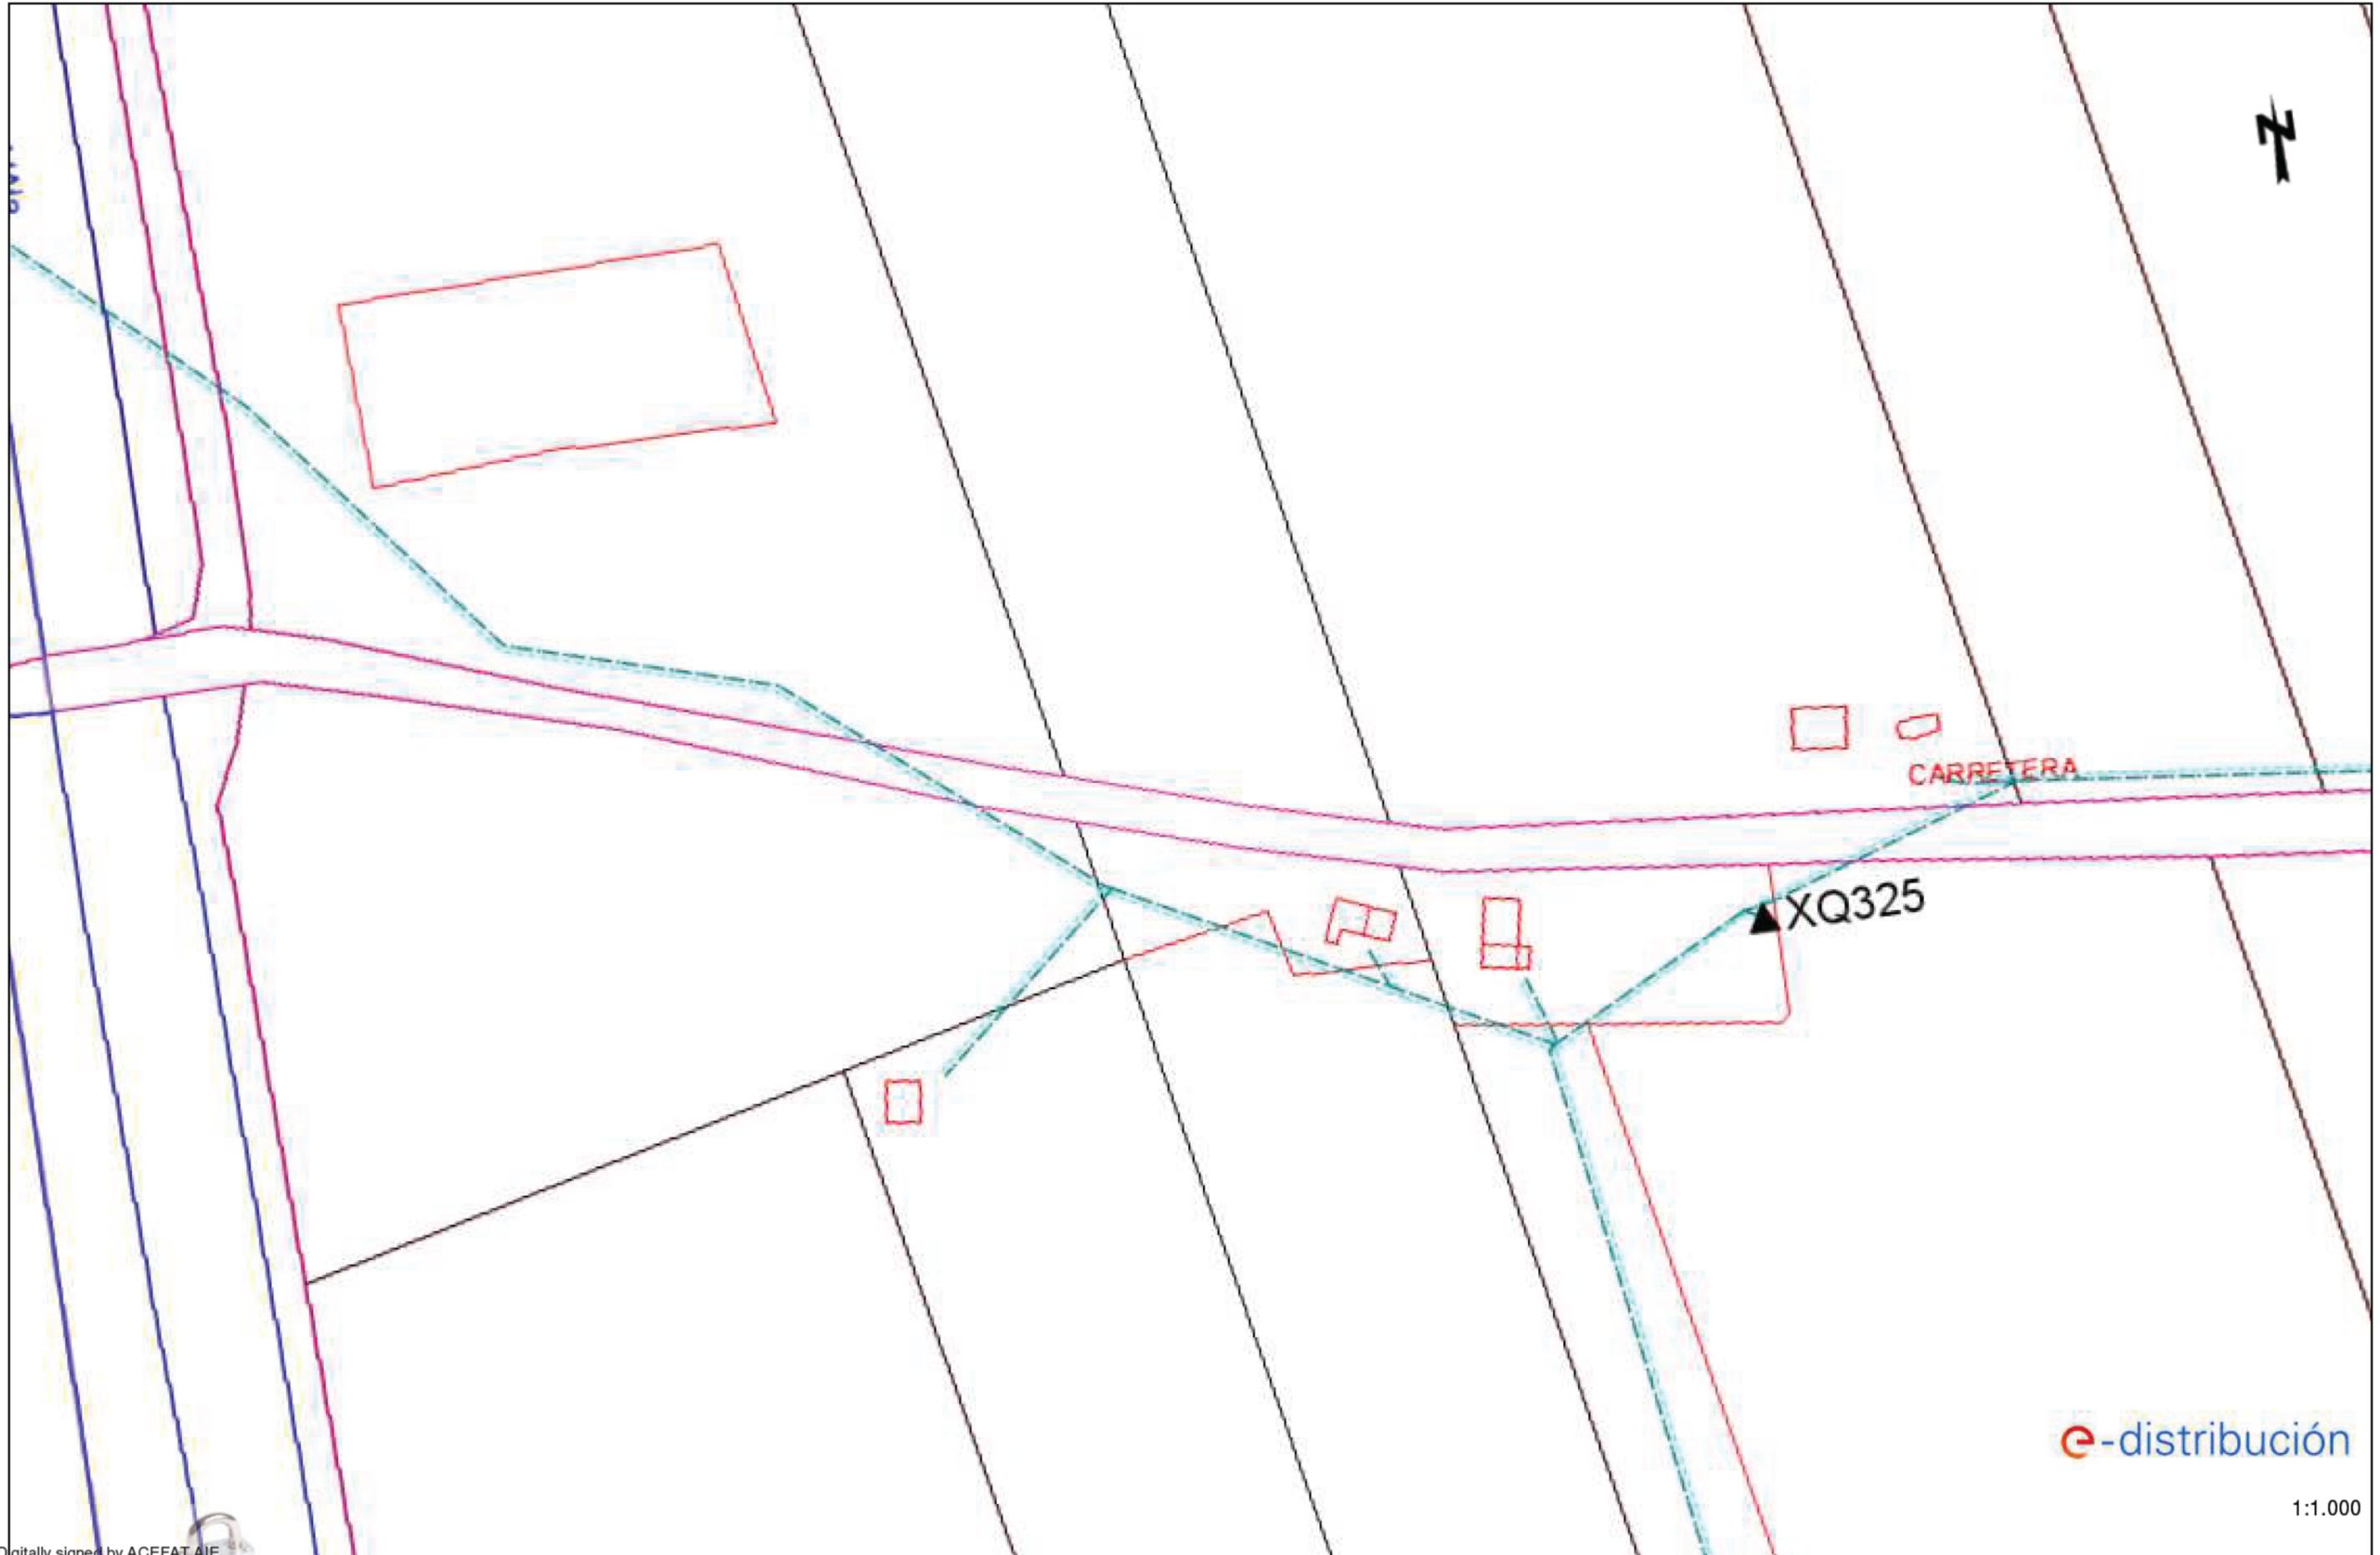





Ref: Solicitud de Información de servicios 622627 en la petición 16132253 para la afectación BT

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 10/05/2022, les comunicamos que no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que, mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



### **3.2 DOCUMENTACIÓ INTERCANVIADA**

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:42  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT  
**Datos adjuntos:** Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 02\_SA\_EBT-01\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 02-SA\_EBT\_01-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; mapa actuacions total\_projecte.pdf; 02\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-01.pdf

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el soterrament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **02 SA/EBT-01** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant




C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** lunes, 23 de enero de 2023 11:09  
**Para:** Conexiones e-distribución  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT

Buenos días, el número de expediente indicado para la variante 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT (**0000595496**), me consta que pertenece a una actuación diferente (09\_SA\_EMT-03-variant aeria MT), según correo recibido el viernes 20/01/2023, a las 14:27 h.

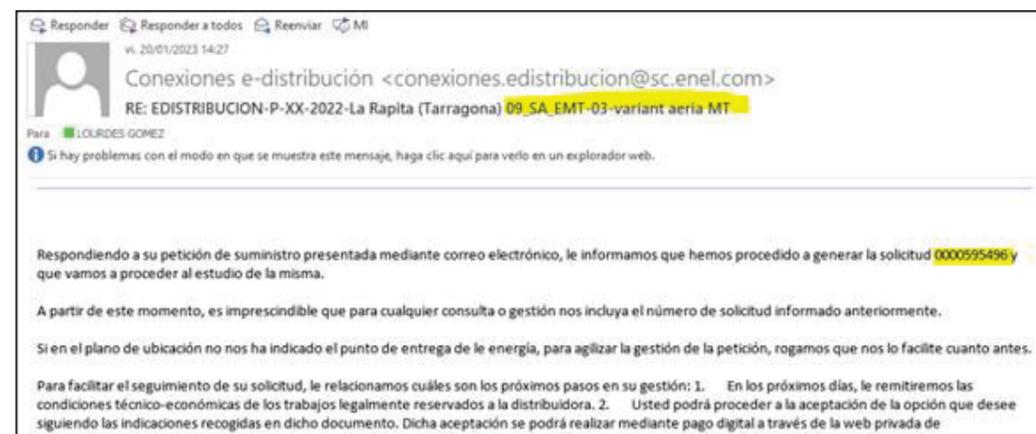

Me podrán confirmar los números de expediente de estas dos actuaciones?

Saludos,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Ávila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Conexiones e-distribución [mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com]  
**Enviado el:** lunes, 23 de enero de 2023 11:00  
**Para:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

e-distribución

En referencia a su consulta,

el numero de expediente referenciado **0000595496**

- Código Expte NNSS: 0000595496
- Dirección del punto de suministro: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltaveconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informados de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

**De:** [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)

Enviado el: 21/01/2023 19:08

Para: [conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com)

Asunto: RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT

Hola, buenas tardes,

En el texto del correo recibido no se indica el número de expediente asignado.

Me lo podrán indicar?

Gracias,

Saludos,

**LOURDES GÓMEZ**

Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

De: Conexiones e-distribución [<mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com>]

Enviado el: viernes, 20 de enero de 2023 14:22

Para: LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>

Asunto: RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

e-distribución

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud - y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: -
- Dirección del punto de suministro: -

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** jueves, 26 de enero de 2023 15:19  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**CC:** david.lopez@ingenieros-im3.com  
**Asunto:** arxius afectacio EXP: 595491 (La Rapita (Tarragona) 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT)  
**Datos adjuntos:** 02-SA\_EBT\_01-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; mapa actuacions total\_projecte.pdf; 02\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-01.pdf

Bona tarda,  
Adjuntem els arxius PDF on hem representat la proposta de reposició, en relació amb l'expedient amb referència 595491 (CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 0+020-0+420, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA), associat al servei 02\_SA\_EBT-01-soterrament BT del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, que ens trobem redactant.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional,

Salutacions,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply [mailto:ncdistribucion@sc.enel.com]  
**Enviado el:** jueves, 26 de enero de 2023 12:01  
**Para:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>  
**CC:** clozano@dipta.cat  
**Asunto:** Solicitud de Suministro nº 0000595496

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

e-distribución

Estimado Sr/Estimada Sra.: Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación a la petición de suministro con código 0000595496 sita en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA. Le informamos que nos quedaría pendiente para la actuación EBT01 los archivos correspondientes de afectaciones, etc.

Saludos **Este correo se envía desde un buzón genérico y no atiende respuestas.** Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

Rogamos que en su nuevo mensaje incluya las referencias y datos previos del asunto, a fin de agilizar la respuesta a su consulta.

Si desea obtener información sobre nuestra política de Protección de Datos, visite [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [[edistribucion.com](http://edistribucion.com)]

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 27 de enero de 2023 16:01  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**CC:** clozano@dipta.cat  
**Asunto:** Solicitud de Suministro nº 0000595491

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.: Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación a la petición de suministro con código 0000595491 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA SN, VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA. Hemos recibido la documentación enviada por ustedes, la cual pasamos al departamento correspondiente para dar continuidad al expediente. Gracias **Este correo se envía desde un buzón genérico y no atiende respuestas.** Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección **Conexiones.edistribucion@enel.com**.

Rogamos que en su nuevo mensaje incluya las referencias y datos previos del asunto, a fin de agilizar la respuesta a su consulta.

Si desea obtener información sobre nuestra política de Protección de Datos, visite [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)  
[\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com)

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 21 de abril de 2023 15:29  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595491  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595491\_18042023\_094000.pdf

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
EXPEDITEUR EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595491 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA SN, VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000595491

Tipo Solicitud: **VARIANTES  
TE/PC PRESUPUESTO**

**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL**

FARIGOLA 6

08755 - CASTELLBISBAL, BARCELONA  
A la Atención de Lourdes Gómez Gómez

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de **VARIANTES** que nos ha formulado en **CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA SN, VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA**, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

*Operaciones Comerciales  
Conexiones*



18 de abril de 2023

## **PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS**

### **Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Punto de Conexión: En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección AER AL 95x1x3+AL 50 a la tensión de 3x230/400 voltios, en red BT (ALCANAR\25\SANCARLES\XQ260\TR1\01\03).

▪ Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

- Retirar LABT y apoyos BT existentes.
- Sustituir apoyos existentes por nuevos apoyos de hormigón con conversión.
- Retensar vanos.
- Retirar acometidas.
- Adaptar acometida.

### **Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

- Nuevas LSBT con 240 AL.
- Nuevas arquetas.
- Nuevas CDUs.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

**PRESUPUESTO**

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

**Opción 1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	10.900,52 €
- Suma parcial:	11.002,04 €
- I.V.A. en vigor (21%*):	2.310,43 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>13.312,47 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 60 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

**Opción 2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red, incluye los trabajos indicados en la Opción 1 y los trabajos de extensión de red de distribución.**

De acuerdo con su petición, adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la nueva extensión desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el punto frontera con su instalación, incluyendo la ejecución y tramitación para su legalización y puesta en servicio. El importe de la totalidad de los trabajos necesarios, impuestos incluidos, que habrán de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a continuación:

- Presupuesto de nueva extensión de red:	40.749,90 €
- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	10.900,52 €
- Suma parcial:	51.650,42 €
- IVA en vigor (21%*):	10.846,59 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>62.497,01 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

- De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

- En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**Forma de pago**

**Transferencia bancaria a cuenta: ES61 2100 2931 91 0200133488**

**Indicar referencia solicitud número CNX ATAR101 0000595491-PC**

**En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD**

TITULAR DE PAGO: DIPUTACIO DE TARRAGONA – CIF:P43000001

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye tanto los trabajos reservados a esta distribuidora como los de nueva extensión de red, será aproximadamente de 60 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Las condiciones económicas anteriores no sufrirán modificaciones, a no ser que, durante la gestión de las autorizaciones, permisos o ejecución de los trabajos, y debido a factores debidamente justificados, ajenos a esta empresa, y no detectables en el estudio inicialmente realizado, fuesen precisos cambios sustanciales en la solución técnica que haya que adoptar.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071fnC> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595491.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595491 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488
- Si es de su interés la **Opción 2**, comunicándonos la aceptación de la oferta a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595491. En este caso, con posterioridad contactaremos con Usted para acordar la forma de pago del importe indicado.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

## OBSERVACIONES:

- Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.
- Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.
- Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, organismos oficiales y particulares.
- Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtener los permisos particulares según lo que prevé este estudio, conllevará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el cual les informaremos puntualmente.
- En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestado el adaptar la red privada a la nueva ubicación de la acometida. Estos trabajos irán a cargo del solicitante a través de instalador/es de su elección, teniendo que aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.
- El cliente construirá nicho en la línea límite entre la zona pública / privada con acceso directo 24h para CDU y CPM, según normativa vigente.
- El cliente aportará e instalará CDU + CPM en nicho según normativa vigente.
- El presupuesto de los trabajos de nueva extensión de red se acompaña solo con carácter informativo y en ningún caso puede interpretarse como una oferta de la distribuidora para realizar dichos trabajos. Debe advertirse que la distribuidora no está en disposición de cumplir las obligaciones en materia de seguridad y salud que exige la normativa a los contratistas en los contratos de obra pública, toda vez que no consta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. Por tanto, la distribuidora en ningún caso podrá ser adjudicataria de un contrato de obra pública.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
2	799,60 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	1.599,19 €
3	35,62 €	CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT	I	106,86 €
8	12,85 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	102,82 €
4	46,37 €	DESM PALOM/POSTECILLO C-SOPLETE O SIERRA	I	185,47 €
3	47,98 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	143,94 €
8	95,73 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	765,88 €
8	312,91 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	2.503,27 €
10	6,68 €	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	I	66,78 €
1	314,70 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	314,70 €
1	600,07 €	LEGALIZACION	I	600,07 €
1	58,31 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	58,31 €
383	1,00 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	383,00 €
6	85,63 €	DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT	I	513,78 €
95	4,83 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	458,45 €
2	393,18 €	CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT	I	786,37 €
2	306,56 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	613,12 €
450	2,07 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	929,88 €
6	128,10 €	TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA	I	768,63 €
		<b>TOTAL</b>		<b>10.900,52 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
410	3,57 €	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	I	1.461,98 €
3	75,47 €	PAT DEL NEUTRO EN CAJA	I	226,42 €
2	403,65 €	ARQUETA A1 PREFABRICADA	I	807,31 €
3	89,06 €	SUPL "AS BUILT" RED SUBT MT7BT MAS 100 M	I	267,17 €
1	311,70 €	PLANO "AS BUILT" RED SUB MT/BT 100<L<15M	I	311,70 €
1	652,62 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	652,62 €
9	131,36 €	DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2	I	1.182,20 €
6	48,98 €	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	I	293,86 €
15	76,58 €	DEMOLICION Y REPOSICION HORMIGON	I	1.148,74 €
44	6,68 €	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	I	293,83 €
3	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	46,57 €
185	17,82 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	3.296,03 €
1	127,35 €	INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS	I	127,35 €
400	56,33 €	ZANJA TIPO C	I	22.533,84 €
1392	3,52 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL	I	4.893,44 €
464	2,15 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL	I	999,73 €
18	77,25 €	CANALIZ TIPO C	I	1.390,51 €
1	816,60 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	816,60 €
		<b>TOTAL</b>		<b>40.749,90 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).**

Udes.	Descripción	Cargo*
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
2	CONEXION A RED TRENZADA BT	N

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Descripción	Cargo*
3	6700038 CAJA DISTRIBUCION URBANIZACIONES	CC
3	INST ARMARIO/CAJA EMPOTRADA EN NICHOS	CC

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación en formato pdf :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

### **Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.
- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

## DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Doña *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*  
..... con  
NIF..... actuando como administrador y/o apoderado de *(nombre empresa principal solicitante)*....., con CIF..... y domicilio  
social en *(dirección social empresa principal)*.....,  
municipio de .....

Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

### Encarga y autoriza:

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., con  
CIF..... y domicilio social en ....., municipio de  
.....

Persona de contacto: .....

Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

### A realizar ante E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pago de la solicitud de *(Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red)*, incluida la emisión a su nombre de las facturas que e-distribución deba generar correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,

Dirección del suministro.....

Municipio: .....

Potencia: .....kW.

Petición de suministro nº: .....

Importe a Pagar.....

Fecha de la autorización: .....

Firma del administrador/apoderado empresa principal


**PROTECCIÓN DE DATOS** - Le informamos de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato.

Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	X
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

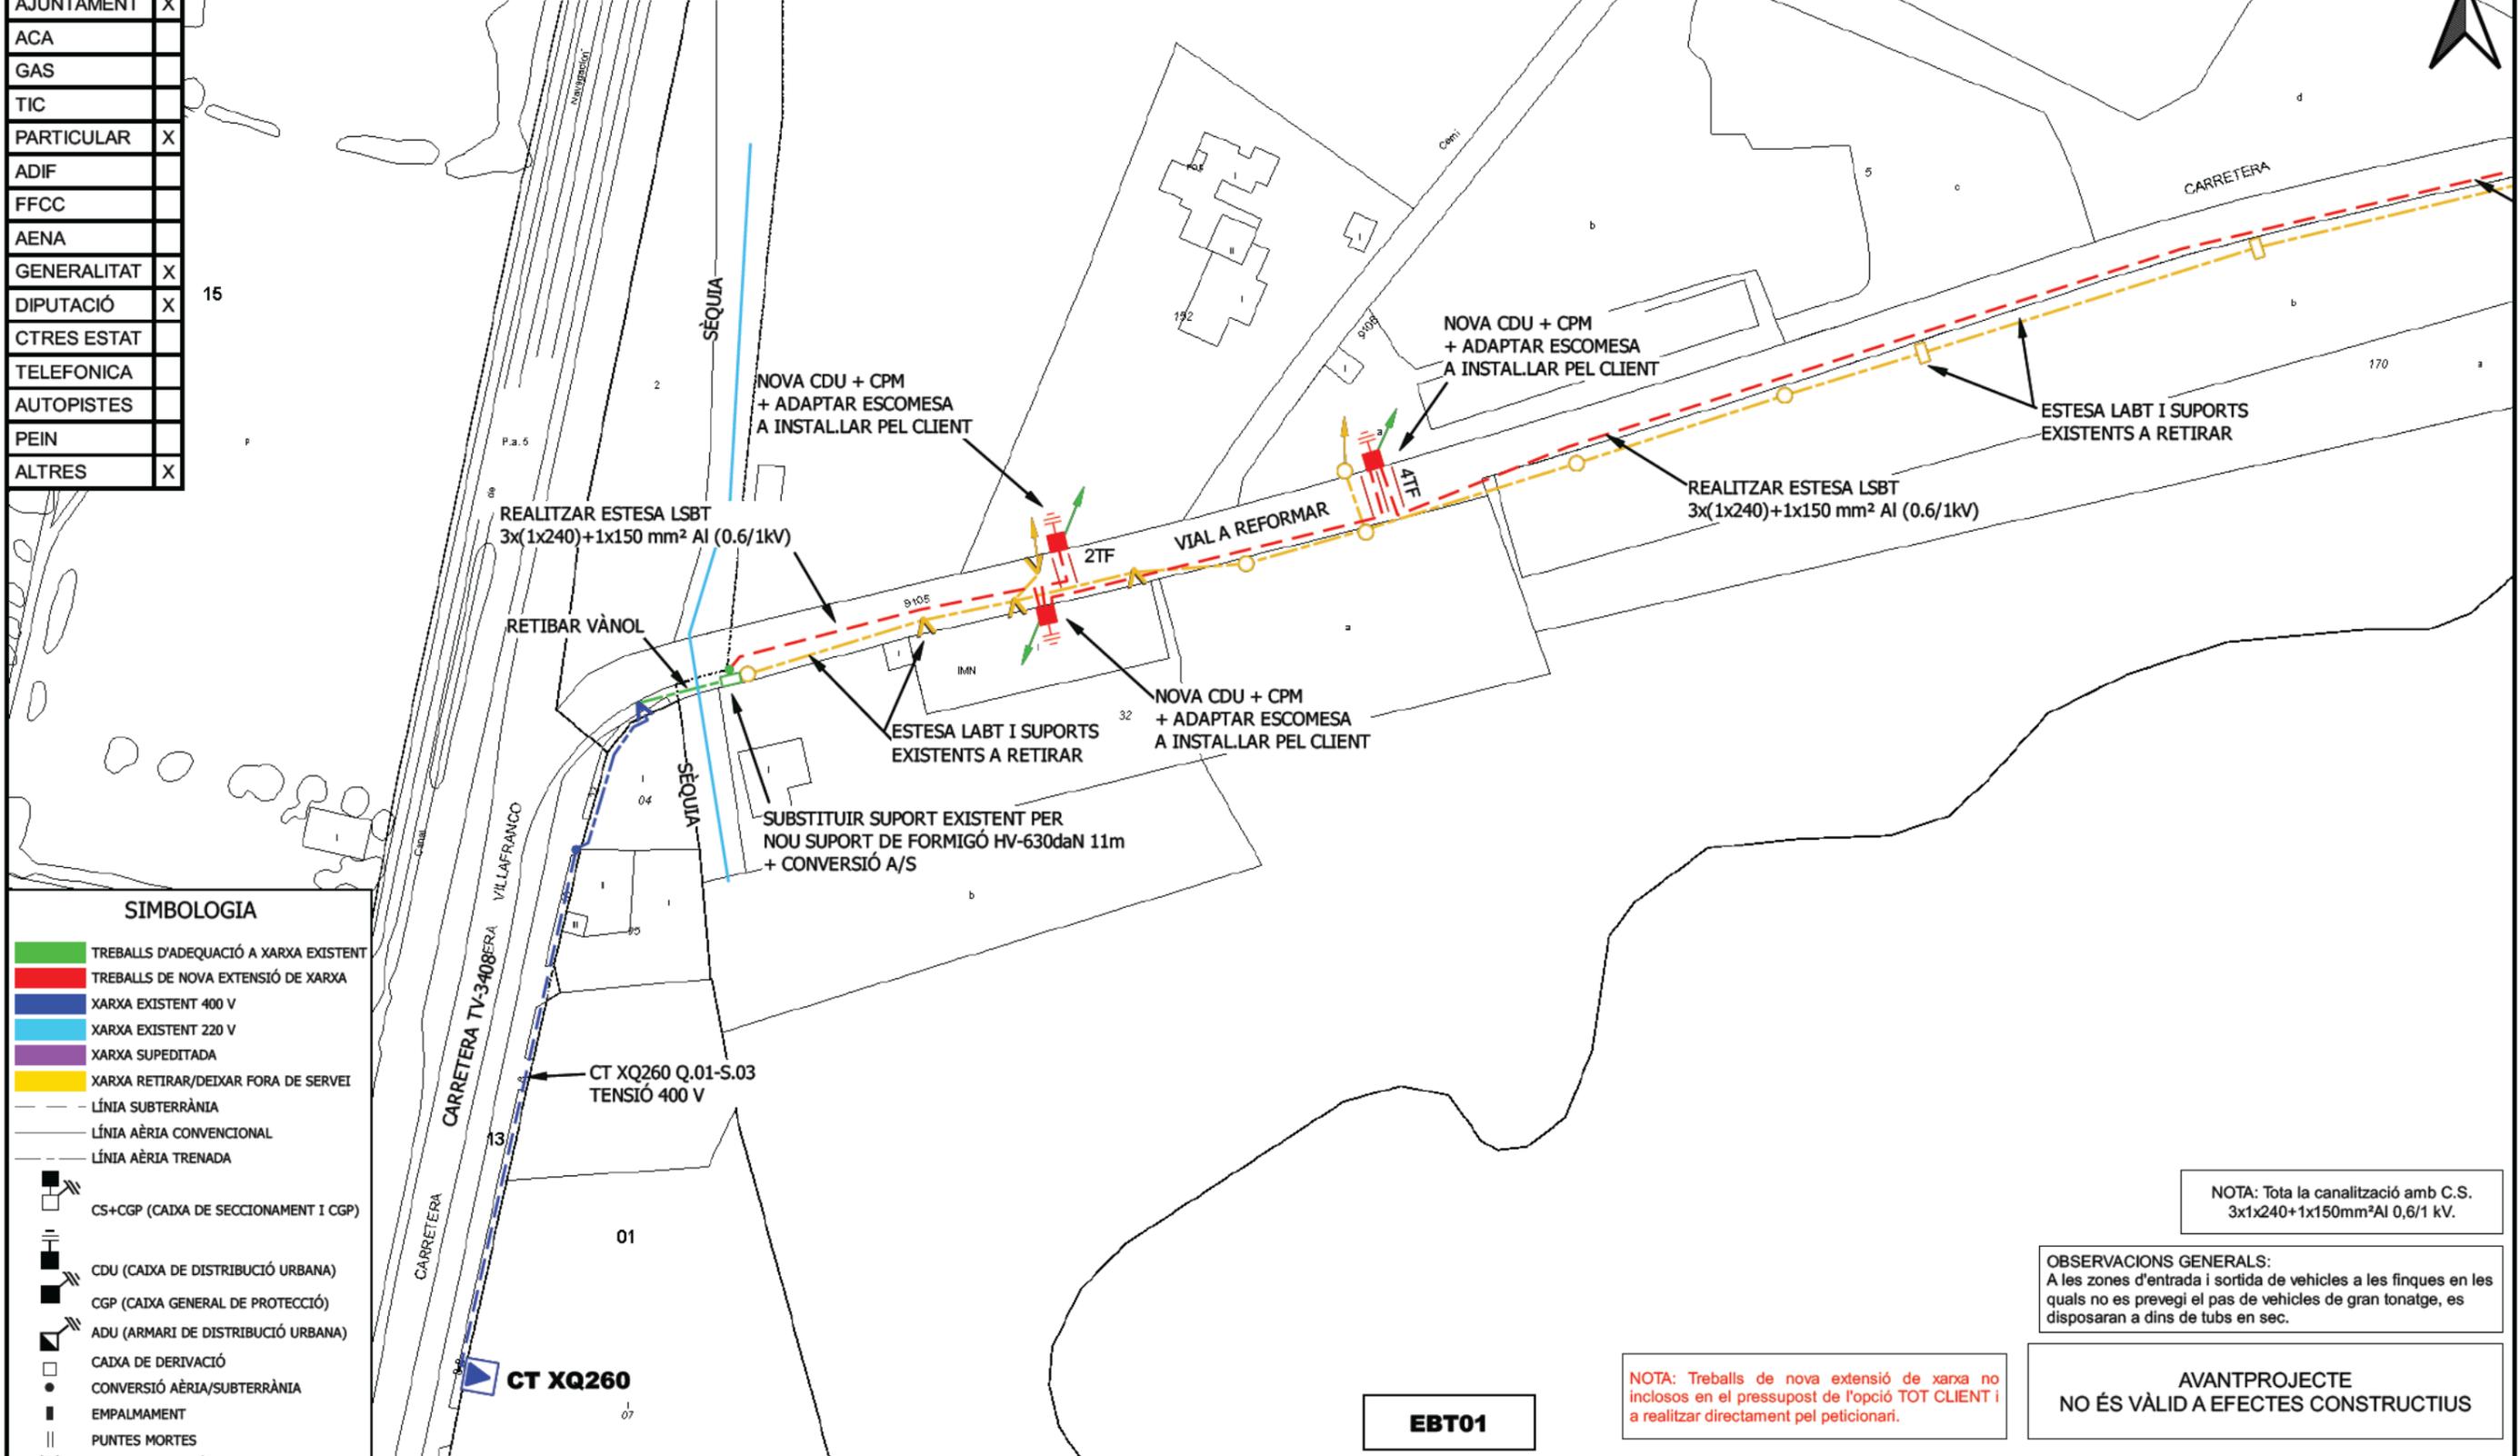

arxiu: CTS231251.qgz

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS**

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes (Diputació, Comunitat de Regants, Costes) i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT01**

**ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V  
CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA SN VARIANTE**

Núm. EXP: 0000595491	ET: CT XQ260 Q.01-S.03	Data: [12/04/2023]
Potència: kW		Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		

**NOTA:** Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.


**OBSERVACIONS GENERALS:**  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	X
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPPORT DE FUSTA)
	SUPPORT DE FUSTA CASAT
	SUPPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

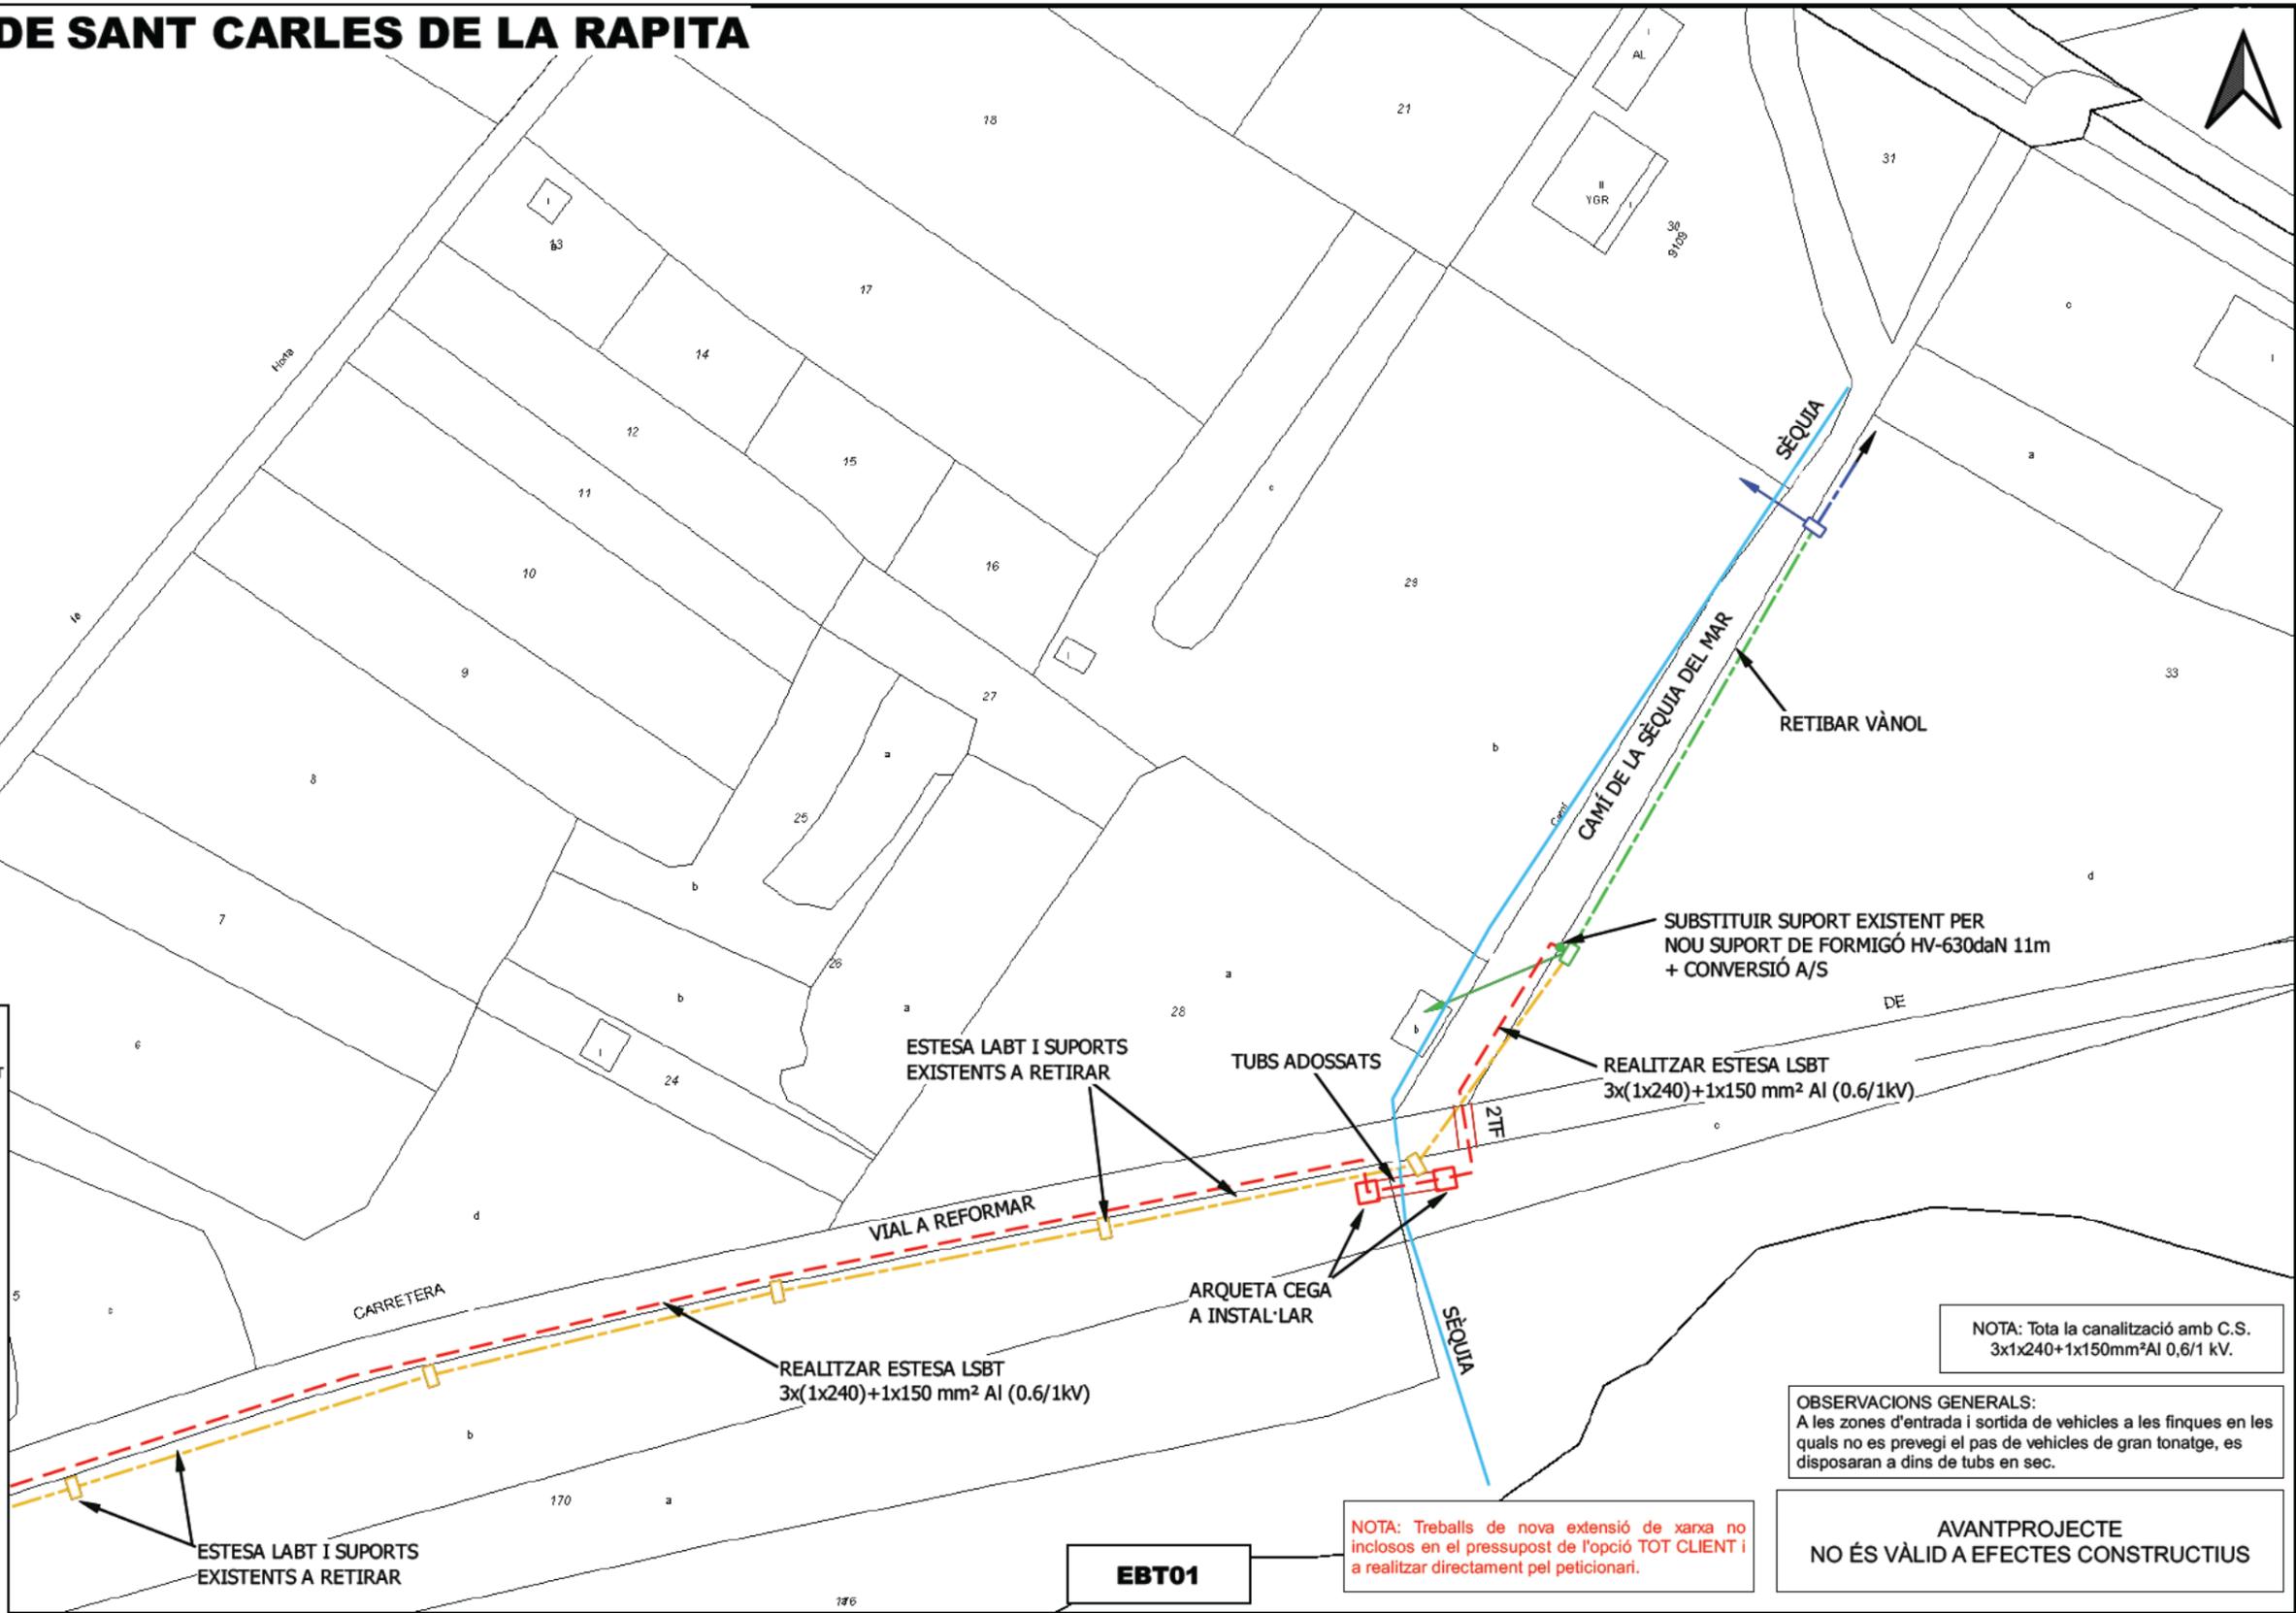

### OBSERVACIONS

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes (Diputació, Comunitat de Regants, Costes) i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

EBT01

## ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA SN VARIANTE

e-distribució




Núm. EXP: 0000595491	ET:	Data: [12/04/2023]
Potència: kW	CT XQ260 Q.01-S.03	Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA	Escala: 1:1000
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		Nº Plànol: 2 de 2

DETALLES CONSTRUCTIVOS


3.9

**Caja de distribución para urbanizaciones  
(Especificación Técnica: 6700038)**


(ENTRADA – DOBLE SALIDA Y DERIVACIONES A LOS CLIENTES)

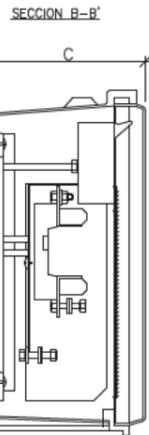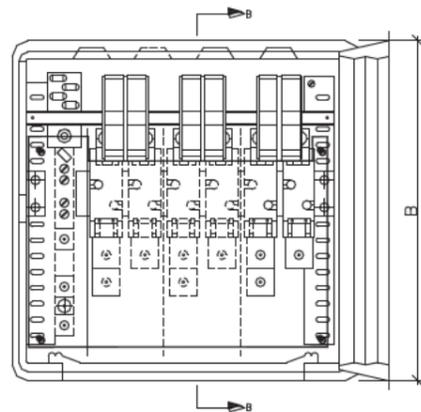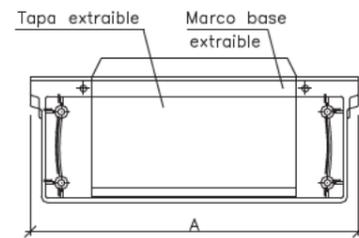

DETALLE DEL TERMINAL

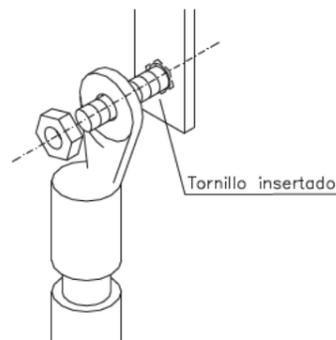

ESQUEMA

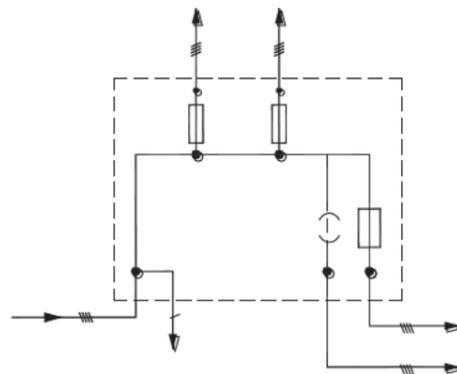

**DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT**

En/Na (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) .....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de (nombre empresa principal solicitante)....., amb CIF..... i domicili social a (dirección social empresa principal)....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

**Encarrega i autoritza:**

A (empresa, ingeniería o representante) ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....  
Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

**A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:**

El pagament de la sol·licitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribució hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....  
Municipi: .....  
Potència: .....kW.

Petició de subministrament nº: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....

Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

PROTECCIÓN DE DADES – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

**De:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2023 8:46  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-01. Expediente 0000595491-anulacion

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** dijous, 18 de maig de 2023 8:46:21 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris  
**Per a:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Tema:** RE: Rapita EBT-01. Expediente 0000595491-anulacion

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

e-distribución

"Para poder darle respuesta a su consulta, previamente hemos trasladado su solicitud a nuestros servicios técnicos. Una vez dispongamos de la misma, nos volveremos a poner en contacto con Ud."

- Código Expte NNSS: 0000595491
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA SN, VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones) [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta

[Altausuariozonaprivada](http://Altausuariozonaprivada) [\[zonaprivada.edistribucion.com\]](http://zonaprivada.edistribucion.com)

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.


Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com)

**De:** lourdes.gomez@socotec.com  
**Enviado el:** 17/05/2023 11:04  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EBT-01. Expediente 0000595491-anulacion

Buenos días,  
Enviamos escrito firmado por el solicitante pidiendo la anulación del expediente 0000595491 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA SN, VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,

 **Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant  
T +34 932 244 370  
Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona  
[www.socotec.es](http://www.socotec.es)  




Think of the environment before printing this e-mail  
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:42  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 03\_SA\_EBT-02-anul·lació tram BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 03\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-02.pdf; 03\_SA\_EBT-02\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 03-SA\_EBT\_02-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar l'anul·lació d'un tram de línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **03 SA/EBT-02** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [gpd@bacecg.com](mailto:gpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Julio Alcobendas Garcia <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 16:05  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** Re: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 03\_SA\_EBT-02-anullació tram BT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

**Julio Alcobendas García**

Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | jalcobendas@dipta.cat  
Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
www.dipta.cat



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniquem immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

---

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>  
**Enviats:** Divendres, 20 Gener de 2023 14:36:03  
**Assumptes:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 03\_SA\_EBT-02-anullació tram BT



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595514 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595514
- Dirección del punto de suministro: PD POBLE NOU DEL DELTA PK 1+470, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 3 de febrero de 2023 12:41  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595514  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595514\_3022023\_122039.pdf

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595514 sita en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 1+470, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000595514

Tipo Solicitud: **VARIANTES**  
**TE=PC PRESUPUESTO**

**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL**  
, FARIGOLA 6  
08755 - CASTELLBISBAL, BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. En relación con la solicitud de modificación de instalaciones de **VARIANTES** que nos ha formulado en **PD POBLE NOU DEL DELTA PK 1+470, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA**, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos en la red de distribución.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

Los trabajos presupuestados serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes de distribución eléctrica, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán, siendo necesaria una nueva petición.

De acuerdo con el que establece el RD 1073/2015, lo informamos que hemos enviado también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Operaciones Comerciales  
Conexiones

3 de febrero de 2023

## PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

### • Trabajos en la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

- Sustitución de apoyo existente por nuevo apoyo de hormigón como final de línea, adaptando acometida, y retensando vano anterior. Retiro LABT y apoyos restantes

## PRESUPUESTO

### • Trabajos en la red de distribución.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	4.563,79 €
- Suma parcial:	<b>4.563,79 €</b>
- I.V.A. en vigor ( 21%*):	958,40 €
- <b>Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>5.522,19 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Los trabajos presupuestados serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes de distribución eléctrica, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro

### Forma de pago

Transferencia bancaria a cuenta: ES61-2100 2931 91 0200133488

Indicar referencia solicitud número **ATAR101 0000595514** (TODO ENDESA)

DIPUTACIO DE TARRAGONA – CIF: P43000001

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

El plazo estimado de ejecución de estos trabajos en la red de distribución será aproximadamente de 60 días hábiles. En su cómputo no se tendrá en cuenta los días necesarios para la obtención de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, así como cualquier otro no imputable a la Distribuidora.

**OBSERVACIONES**

- Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informáramos puntualmente.
- Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.
- Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos oficiales y particulares.
- Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo que prevé este estudio, comportará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el que les informáramos puntualmente.
- En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestada la adaptación de la red privada a la nueva ubicación de la acometida.
- Estos trabajos se realizarán con un instalador de su elección e irán a cargo del solicitante. También deberán aportar los CIE
- oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	112,62 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	112,62 €
1	297,55 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	297,55 €
1	11,66 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	11,66 €
1	860,16 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	860,16 €
1	199,55 €	PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO	I	199,55 €
1	539,18 €	LEGALIZACION	I	539,18 €
15	1,34 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL	I	20,03 €
15	2,47 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	37,04 €
1	46,18 €	CONJ AMARRES ACOM < RZ 25MM2 (AP PAL)	I	46,18 €
1	62,72 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	62,72 €
10	7,41 €	DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET.	I	74,09 €
3	336,61 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	1.009,83 €
3	13,83 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	41,50 €
3	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	308,94 €
35	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	181,69 €
1	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	51,61 €
100	2,22 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	221,76 €
35	0,74 €	DESM. COND. BT EN APOYO REINST INMEDIATA	I	26,02 €
4	4,02 €	CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F)	I	16,08 €
1	445,58 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	445,58 €
		<b>TOTAL</b>		<b>4.563,79 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros****Solicitante/Promotor**

D./ D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ (1), con CIF/NIF \_\_\_\_\_ y domicilio en (Municipio) \_\_\_\_\_ (Vía pública y nº) \_\_\_\_\_ (2), con e-mail \_\_\_\_\_, y teléfono de contacto \_\_\_\_\_ (3)

[OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como

- propietario  
 arrendatario

del inmueble para el que se solicita el suministro/servicio/generación

[OPCIÓN B] en representación de la Entidad \_\_\_\_\_

según cargo / poderes \_\_\_\_\_ (4), con CIF/NIF \_\_\_\_\_

con e-mail \_\_\_\_\_ y teléfono de contacto \_\_\_\_\_

entidad (3) como

- Propietaria  
 Arrendataria  
 Urbanizadora

del inmueble/parcela para el/la que se solicita el suministro/servicio/generación

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro/servicio/generación en la dirección abajo indicada (*táchese lo que no proceda*), que tengo interés legítimo para efectuarla en la calidad antes indicada.

DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica(5), y en virtud de la misma, **AUTORIZO para que, en su propio nombre y por cuenta del autorizado, realice las actuaciones siguientes:**

- **Delego en el autorizado las siguientes acciones, en relación a la solicitud indicada abajo: (*marcar siempre lo que proceda*):**

SI  NO  Pagar las condiciones técnicoeconómicas del suministro abajo indicado a la empresa distribuidora por la ejecución de las instalaciones necesarias para el suministro en cuestión, según lo establecido entre las partes.

**Sólo si se confirma la delegación del pago en el punto anterior, informar:**

SI  NO  Autorizo a la empresa distribuidora correspondiente a emitir a nombre y NIF/CIF del autorizado de la/s factura/s correspondientes a las condiciones técnicoeconómicas(6).

<sup>1</sup> Razón Social, nombre y apellidos del promotor del suministro (**solicitante**).

<sup>2</sup> Domicilio del promotor del suministro.

<sup>3</sup> Márquese la opción que proceda.

<sup>4</sup> En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad), debe identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado.

<sup>5</sup> Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para la empresa distribuidora

<sup>6</sup> Si se indica 'NO' o no se marca opción, a la recepción del pago, se emitirá facturación a nombre del Solicitante/Promotor.

**Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros****Autorizado**

D. / D<sup>a</sup> / La Entidad \_\_\_\_\_ (7), con CIF/NIF \_\_\_\_\_ y domicilio en (municipio) \_\_\_\_\_ (vía pública y nº) \_\_\_\_\_ (8), con e-mail \_\_\_\_\_, y teléfono de contacto \_\_\_\_\_,

**Datos del suministro/servicio/generación**

Dirección del suministro/servicio/generación: \_\_\_\_\_

Tipo de Generación (*solo en caso de generación*): \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Potencia: \_\_\_\_\_ kW (solo en caso de suministro).

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante

<sup>7</sup> Razón Social, o nombre y apellidos del **autorizado**.


<sup>8</sup> Domicilio fiscal del autorizado.

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE LA RAPITA



SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

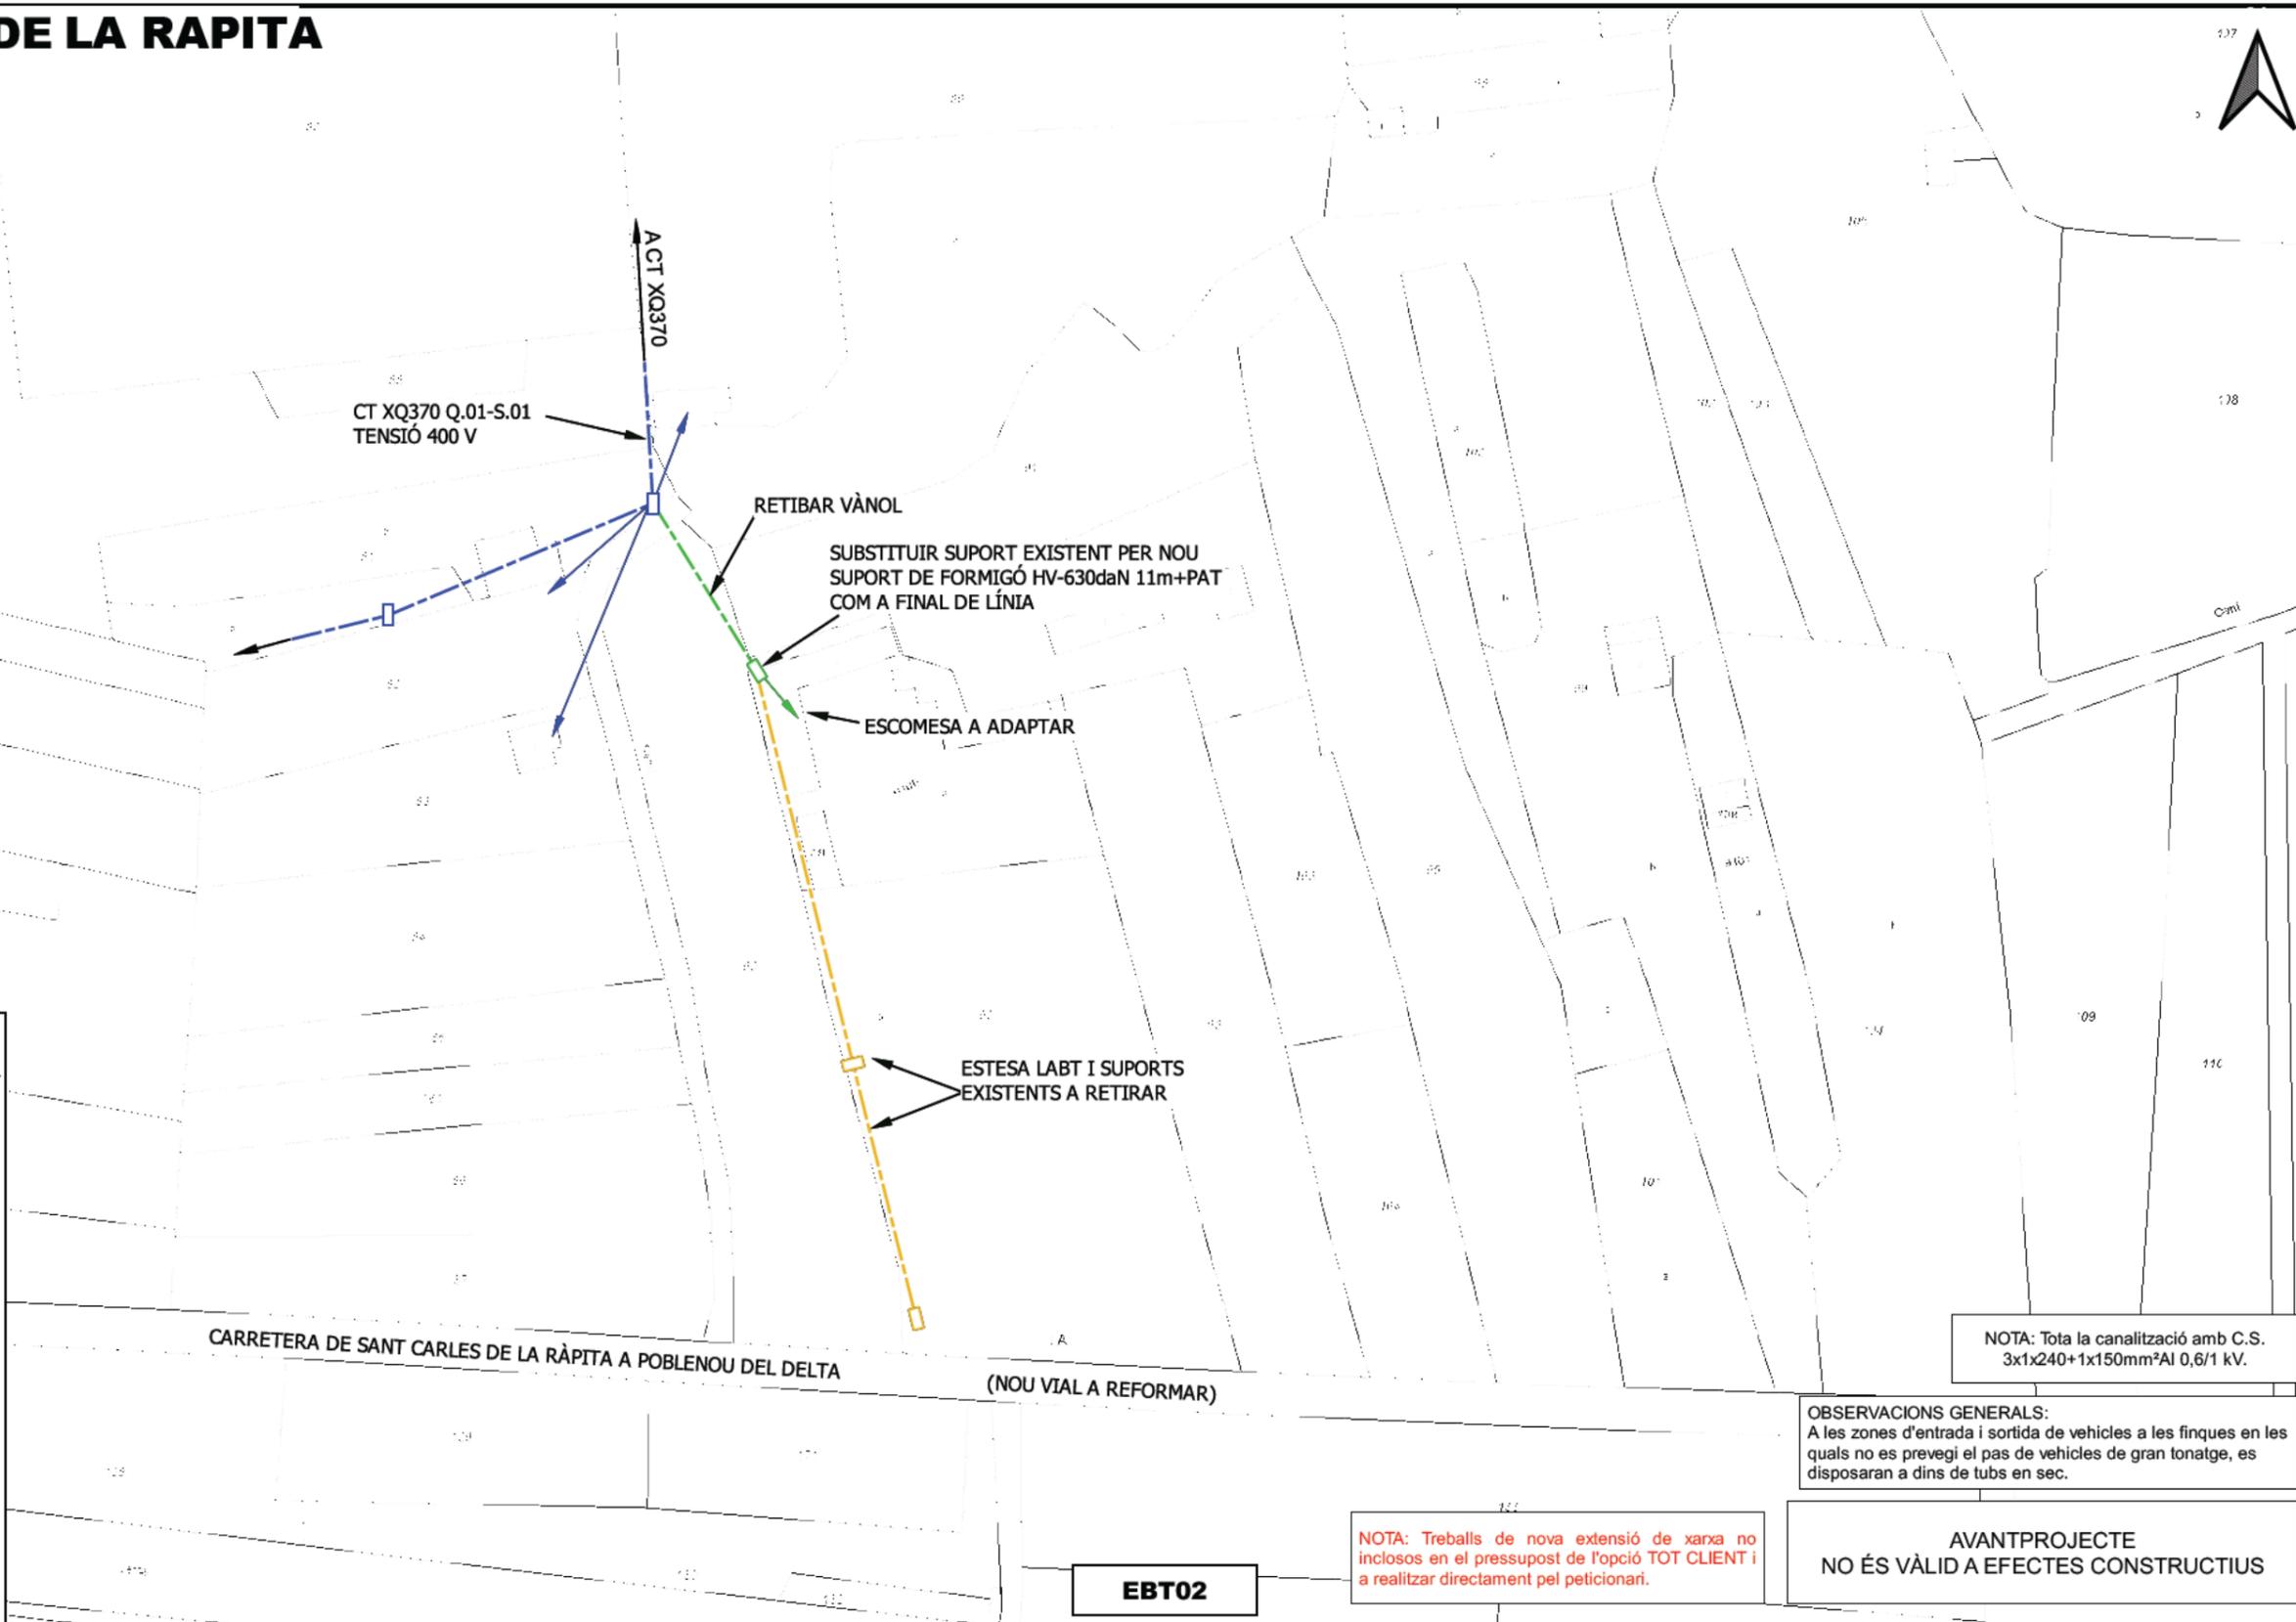

### OBSERVACIONS

- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.

**EBT02**

### ESTUDI PER VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V PD POBLE NOU DEL DELTA PK 1+470

	Núm. EXP: 0000595514	ET:	Data: [03/02/2023]
	Potència: kW	CT XQ370Q.01-S.01	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

**OBSERVACIONS GENERALS:**  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

**NOTA:** Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:43  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 04\_SA\_EBT-03-variant aerea BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 04-SA\_EBT\_03-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; 04\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-03.pdf; 04\_SA\_EBT-03\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **04 SA/EBT-03** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 14:35  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 04\_SA\_EBT-03-variant aeria BT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



---

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595510 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@sc.enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595510
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@sc.enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 31 de marzo de 2023 15:50  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595510  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595510\_29032023\_091649.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595510 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000595510

Tipo Solicitud: VARIANTES  
PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL  
C/ÀVILA 138  
BARCELONA - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web www.edistribucion.com, podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

*Operaciones Comerciales  
Conexiones*



29 de marzo de 2023

### PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

#### Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Punto de Conexión: En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección TRN AL 95x1x3+ALM 54,6 Seco a la tensión de 3x230/400 voltios, en red BT (ALCANAR\25\SANCARLES\XQ373\TR1\01\01).

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:
  - Material y zanja para empalmes BT.
  - Retirar LABT y apoyos de hormigón.
  - Sustituir apoyo de hormigón existente por nuevo apoyo de hormigón.
  - Retensar vanos.
  - Adaptar acometida.
  - Intercalar nueva torre metálica.

#### Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

- Nueva LABT tensada con Rz 95 AL.
- Nuevos apoyos de hormigón.
- Nueva torre metálica.
- Nueva LSBT con 240 AL en E/S.
- Nueva CDU a instalar

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

**PRESUPUESTO**

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución.**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	203,04 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	11.681,92 €
- Suma parcial:	11.884,96 €
- I.V.A. en vigor (21%*):	2.495,84 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>14.380,80 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

<p><b>Forma de pago</b></p> <p><b>Transferencia bancaria a cuenta:</b> ES61 2100 2931 91 0200133488  <b>Indicar referencia solicitud número ATAR101 0000595510 (TODO CLIENTE)</b></p> <p><b><u>La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD</u></b></p> <p><b>TITULAR DE PAGO: DIPUTACIO DE TARRAGONA –CIF: P43000001</b></p> <p><b><u>Si quieren otro titular de pago nos tienen que entregar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.</u></b></p> <p><b>Remitir copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:</b>  <a href="mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com">Conexiones.edistribucion@enel.com</a></p>
--

**La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071foj> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595510.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595510 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**OBSERVACIONES:**

- Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaríamos puntualmente.
- Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.
- En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestada la adaptación de la red privada a la nueva ubicación de la acometida. Estos trabajos se realizarán con un instalador de su elección e irán a cargo del solicitante. También deberán aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.
- Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo que prevé este estudio, comportará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el cual les informaríamos puntualmente.
- Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, oficiales y particulares.
- El cliente construirá nicho en el límite entre la zona pública / privada con acceso directo 24h por CDU y CPM, según normativa vigente.
- El cliente aportará e instalará CDU + CPM en nicho según normativa vigente

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	416,05 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	416,05 €
1	306,33 €	POSTE HORMIGON HV800R11 ETU-6703B	I	306,33 €
1	723,09 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	723,09 €
1	66,31 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	66,31 €
1	909,32 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	909,32 €
423	2,34 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	991,34 €
8	355,84 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	2.846,69 €
8	14,62 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	116,93 €
8	108,86 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	870,91 €
230	5,48 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.260,63 €
6	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	327,35 €
480	2,34 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	1.124,93 €
1	37,99 €	CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT	I	37,99 €
8	33,54 €	6707371 MANGUITO EMPALME BT AISL 150/240	I	268,33 €
2	19,44 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	38,88 €
4	61,49 €	ZANJA TIPO C	I	245,95 €
1	194,44 €	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	I	194,44 €
1	490,87 €	LEGALIZACION	I	490,87 €
1	445,58 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	445,58 €
		<b>TOTAL</b>		<b>11.681,92 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
4	234,15 €	POSTE HORMIGON HV400R11 ETU-6703C	I	936,58 €
1	80,17 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	80,17 €
1	107,03 €	LEGALIZACION	I	107,03 €
1	260,85 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	260,85 €
1	139,03 €	INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS	I	139,03 €
22	7,30 €	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	I	160,50 €
10	84,34 €	CANALIZ TIPO C	I	843,44 €
1	19,44 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	19,44 €
1	303,82 €	SUP SUPERF MINIMA REPOSICION ASFALTO	I	303,82 €
4	143,40 €	DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2	I	573,60 €
2	53,48 €	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	I	106,95 €
1	82,39 €	PAT DEL NEUTRO EN CAJA	I	82,39 €
1	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	15,52 €
66	3,52 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL	I	232,02 €
22	2,15 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL	I	47,40 €
11	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	600,14 €
200	5,48 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.096,20 €
423	2,34 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	991,34 €
4	909,32 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	3.637,27 €
1	723,09 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	723,09 €
375	4,12 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	1.545,08 €
<b>TOTAL</b>				<b>12.501,86 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	203,04 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Ceditas	I	203,04 €
<b>TOTAL</b>				<b>203,04 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
2	EMPALME TERMORRETRACTIL CIRC BT CULQ SEC	N
1	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT	N
2	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
2	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
3	CONEXION A RED TRENZADA BT	N

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Descripción	Cargo*
1	6700038 CAJA DISTRIBUCION URBANIZACIONES	CC
1	INST ARMARIO/CAJA EMPOTRADA EN NICHOS	CC

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.
- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

**PROTECCIÓN DE DATOS** Le informamos de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cedrán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

**Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros**

**Solicitante/Promotor**

D./ D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ (1), con CIF/NIF \_\_\_\_\_ y domicilio en (Municipio) \_\_\_\_\_ (Vía pública y nº) \_\_\_\_\_ (2), con e-mail \_\_\_\_\_, y teléfono de contacto \_\_\_\_\_ (3)

- [OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como
- propietario
  - arrendatario
- del inmueble para el que se solicita el suministro/servicio/generación
- [OPCIÓN B] en representación de la Entidad \_\_\_\_\_ según cargo / poderes \_\_\_\_\_ (4), con CIF/NIF \_\_\_\_\_ con e-mail \_\_\_\_\_ y teléfono de contacto \_\_\_\_\_ entidad (3) como
- Propietaria
  - Arrendataria
  - Urbanizadora
- del inmueble/parcela para el/la que se solicita el suministro/servicio/generación

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro/servicio/generación en la dirección abajo indicada (*táchese lo que no proceda*), que tengo interés legítimo para efectuarla en la calidad antes indicada.

DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica(5), y en virtud de la misma, **AUTORIZO para que, en su propio nombre y por cuenta del autorizado, realice las actuaciones siguientes:**

- Delego en el autorizado las siguientes acciones, en relación a la solicitud indicada abajo: (*marcar siempre lo que proceda*):

SI  NO  Pagar las condiciones técnicoeconómicas del suministro abajo indicado a la empresa distribuidora por la ejecución de las instalaciones necesarias para el suministro en cuestión, según lo establecido entre las partes.

**Sólo si se confirma la delegación del pago en el punto anterior, informar:**

SI  NO  Autorizo a la empresa distribuidora correspondiente a emitir a nombre y NIF/CIF del autorizado de la/s factura/s correspondientes a las condiciones técnicoeconómicas(6).

1 Razón Social, nombre y apellidos del promotor del suministro (solicitante).  
 2 Domicilio del promotor del suministro.  
 3 Márquese la opción que proceda.  
 4 En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad), debe identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado.  
 5 Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para la empresa distribuidora  
 6 Si se indica 'NO' o no se marca opción, a la recepción del pago, se emitirá facturación a nombre del Solicitante/Promotor.

**Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros****Autorizado**

D. / D<sup>a</sup> / La Entidad \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup>, con  
 CIF/NIF \_\_\_\_\_ y domicilio en (municipio) \_\_\_\_\_ (vía  
 pública y nº) \_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>, con e-  
 mail \_\_\_\_\_, y teléfono de contacto \_\_\_\_\_,

**Datos del suministro/servicio/generación**

Dirección del suministro/servicio/generación: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Tipo de Generación (solo en caso de generación): \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Potencia: \_\_\_\_\_kW (solo en caso de suministro).

En \_\_\_\_\_, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante

<sup>7</sup> Razón Social, o nombre y apellidos del **autorizado**.

<sup>8</sup> Domicilio fiscal del autorizado.

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

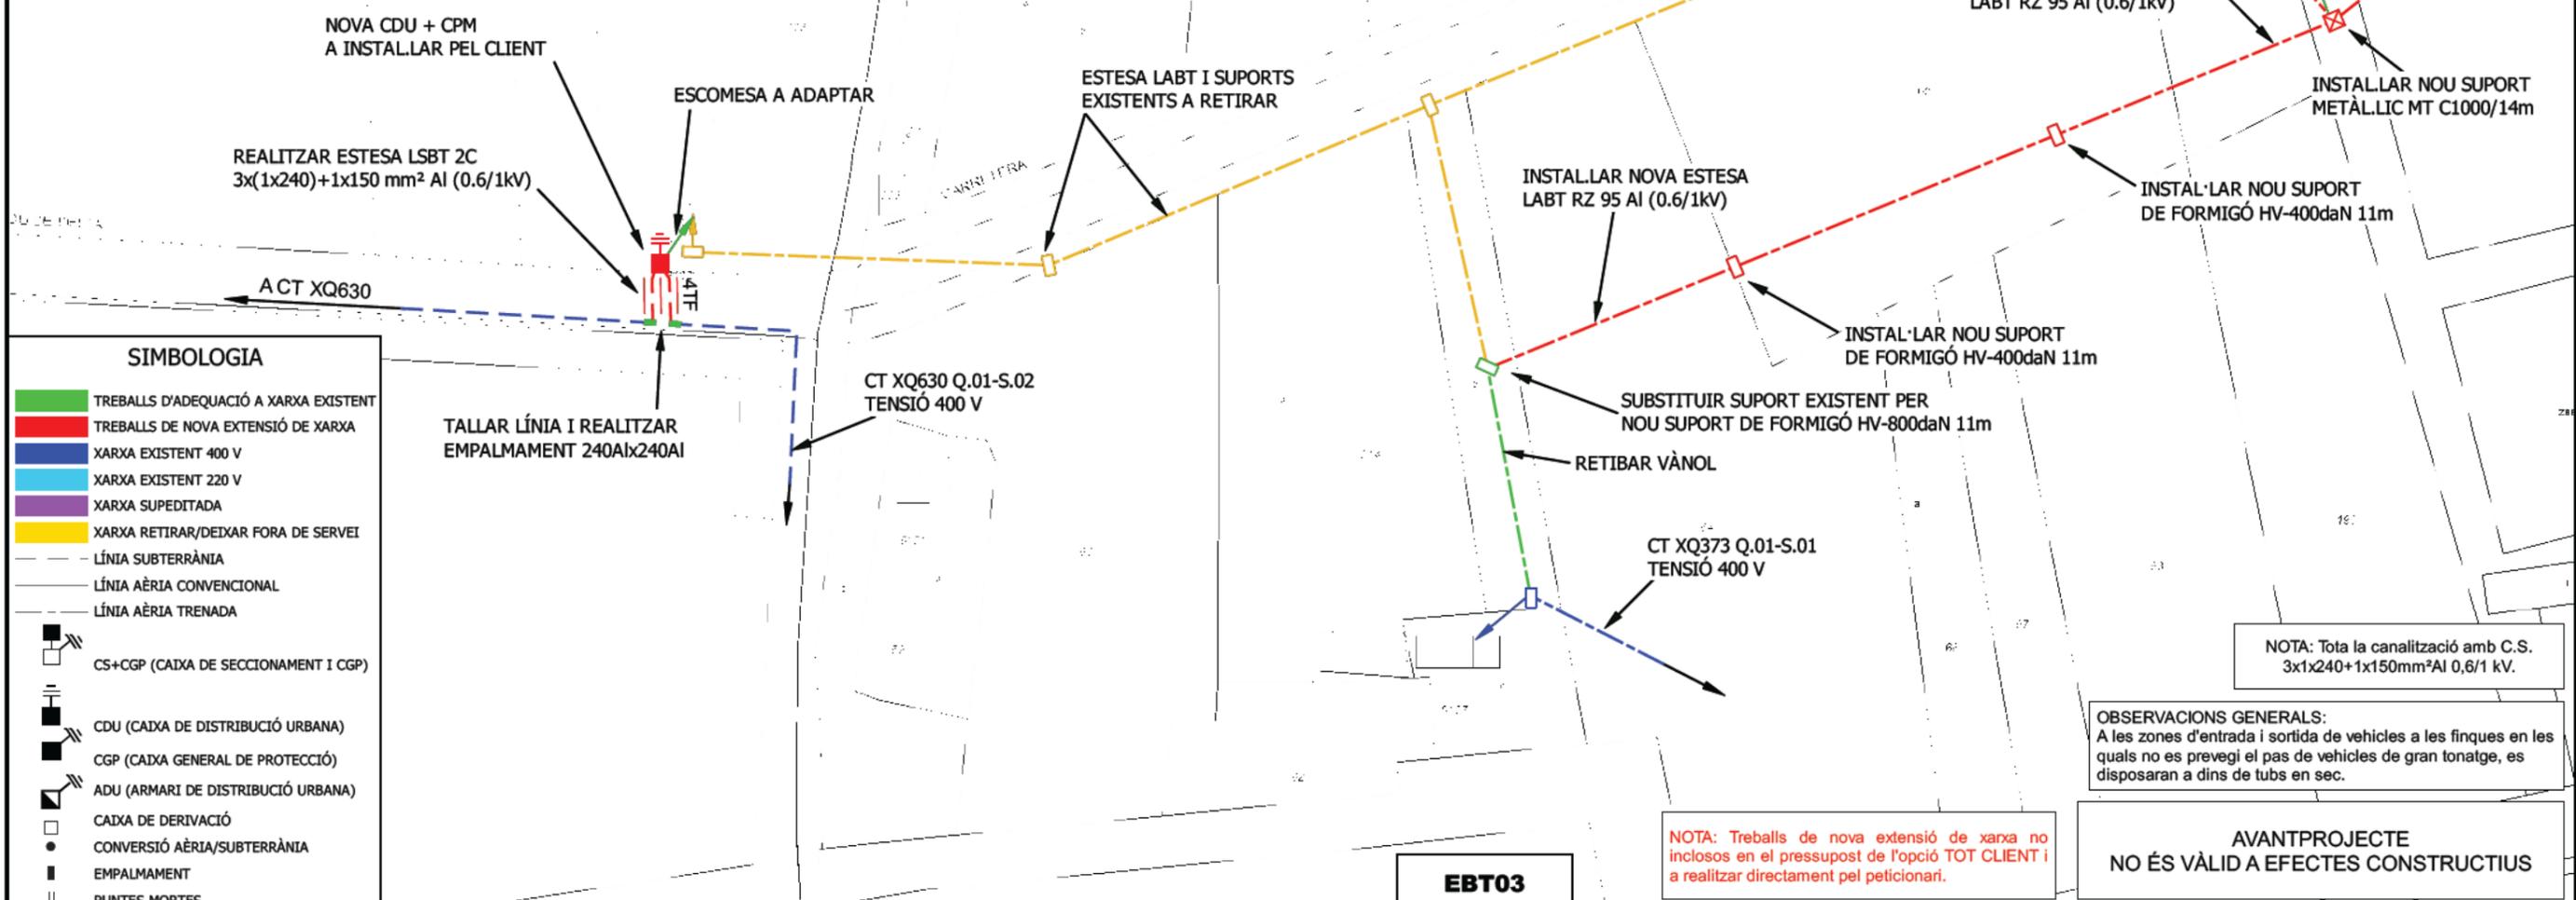

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS**

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT03**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm<sup>2</sup>AI 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

## ESTUDI PER VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3

	Núm. EXP: 0000595510	ET: CT 630 Q.01-S.02 / XQ373 Q.01-S.01	Data: [24/03/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

## OBSERVACIONS

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

EBT03

## ESTUDI PER VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3


Núm. EXP: 0000595510	ET: CT 630 Q.01-S.02 / XQ373 Q.01-S.01	Data: [24/03/2023]
Potència: kW		Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 2 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.


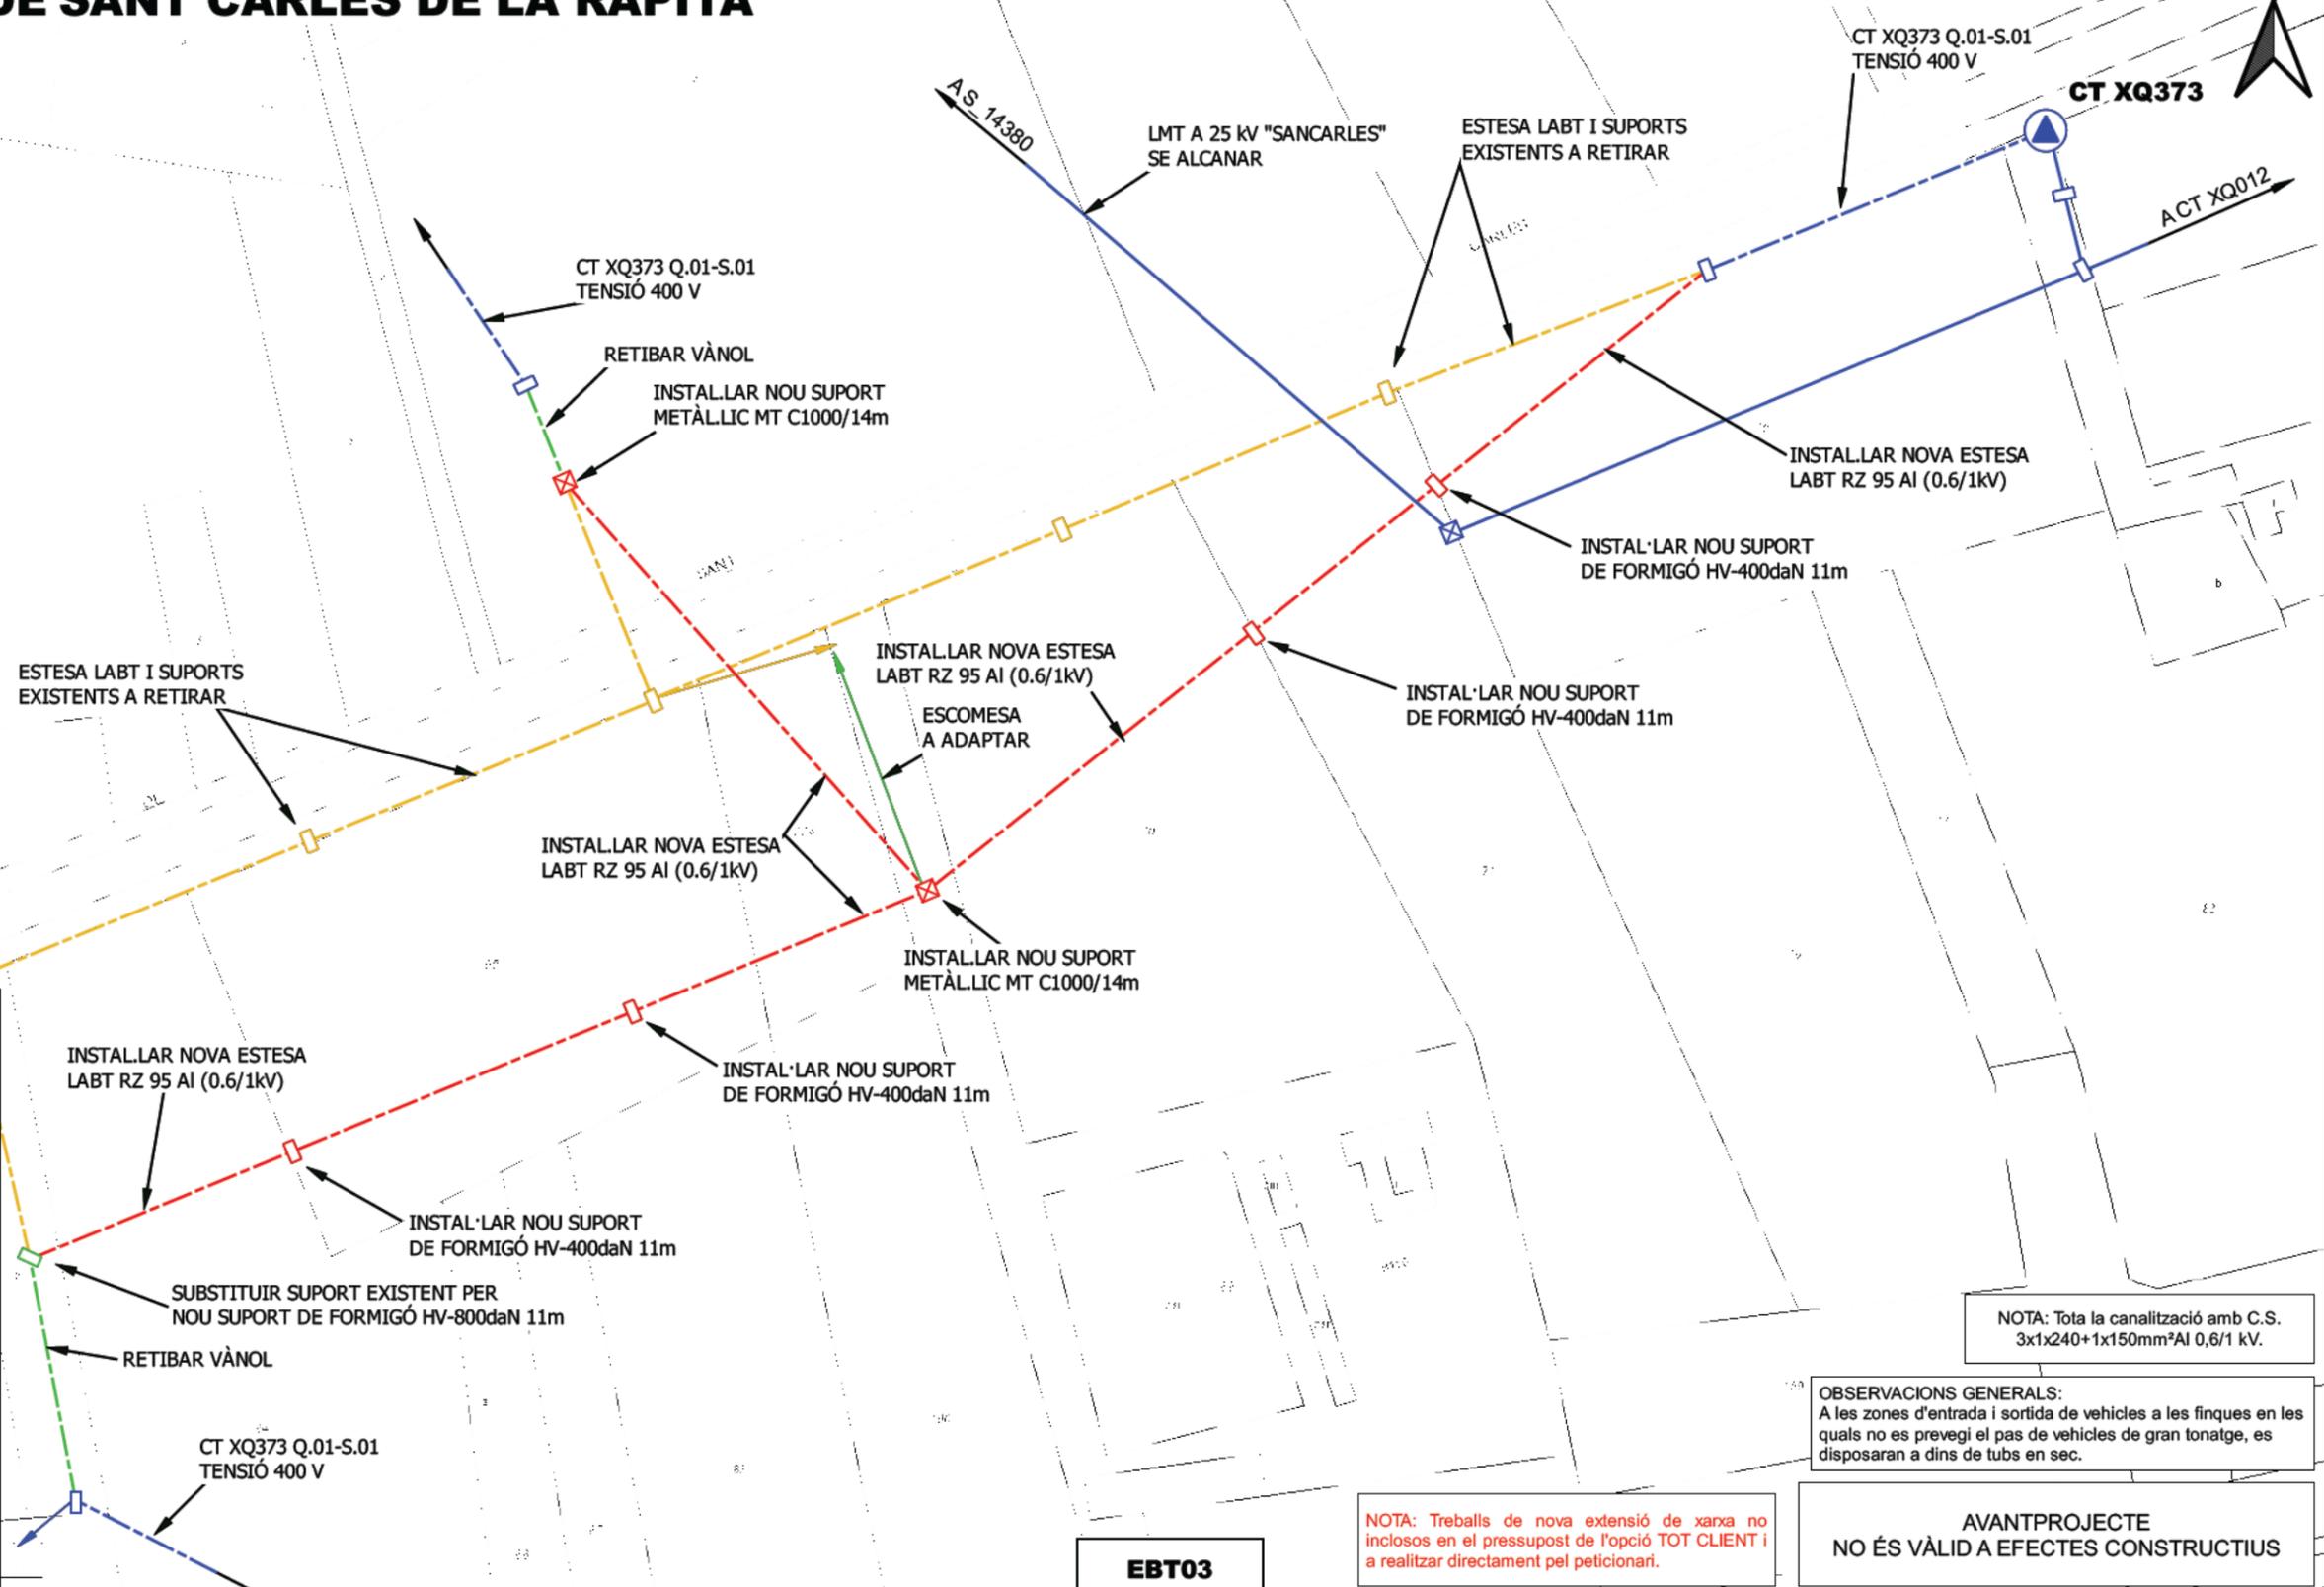


DETALLES CONSTRUCTIVOS


3.9

## Caja de distribución para urbanizaciones (Especificación Técnica: 6700038)


(ENTRADA – DOBLE SALIDA Y DERIVACIONES A LOS CLIENTES)

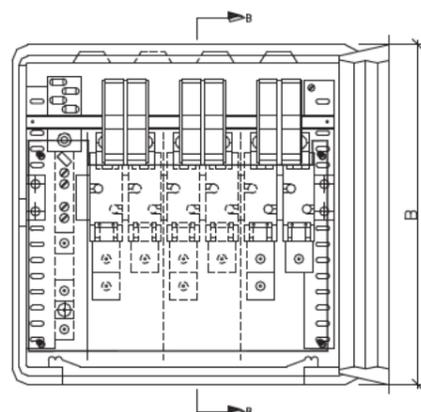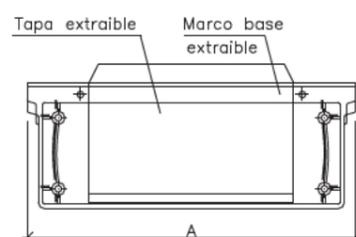


DETALLE DEL TERMINAL

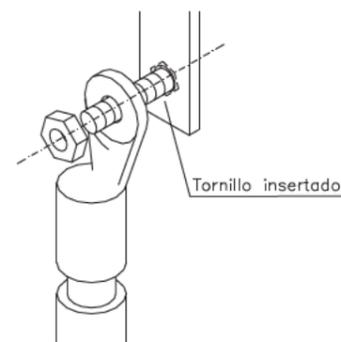

SECCION B-B'

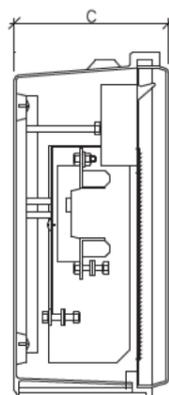

ESQUEMA

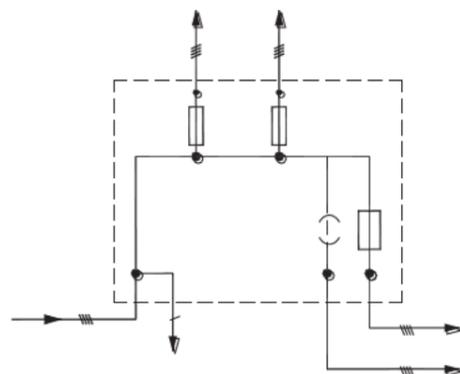

**PROTECCIÓN DE DATOS** Le informamos de que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cedrán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

### Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

**Sol·licitant/Promotor**

En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

- [OPCIÓ A] actuant per compte propi com a
- propietari
  - arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

- [OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_ segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat (3) com a

- Propietària
- Arrendatària
- Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meua responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.

DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO** per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: (*marcar sempre l'opció que procedeixi*)

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

## Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

### Autoritzat

En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_(7), amb

CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_

(via pública i nº) \_\_\_\_\_(8), amb

e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

### Dades del subministrament/servei/generació

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_

Tipus de Generació (només en cas de generació): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (només en cas de subministrament/generació)  
En \_\_\_\_\_, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 10 de marzo de 2023 11:53  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita-EBT-03. Expediente 0000595510-solicitud TODO ENDESA

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Le informamos que debe solicitar el presupuesto completo al iniciar el trámite, tal como articula el RD1183/20, por lo que siendo una parte no reservada a la Distribuidora puede pedir oferta a cualquier instalador autorizado.

- Código Expte NNSS: 0000595510
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email Conexiones.edistribucion@enel.com

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lgomez@bacecg.com

**Enviado el:** 9/03/2023 17:42

**Para:** conexiones.edistribucion@sc.enel.com

**Asunto:** Rapita-EBT-03. Expediente 0000595510-solicitud TODO ENDESA

Buenas tardes,

En relación con la solicitud 0000595510, de la que no hemos recibido el expediente, solicitamos se tenga en consideración en su redacción la versión TODO ENDESA del mismo.

Quedamos a su disposición para cualquier duda,

Atentamente,

**LOURDES GÓMEZ**

Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>  
**Enviado el:** jueves, 6 de abril de 2023 14:18  
**Para:** Conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-anulacion  
**Datos adjuntos:** carta anulacion exp\_0000595510\_SA#EBT#03.pdf

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000595510 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es) [[socotec.es](http://www.socotec.es)]

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](https://www.linkedin.com/company/eur01-safelinks-protection-outlook-com)

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](https://www.linkedin.com/company/eur01-safelinks-protection-outlook-com)

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](https://www.linkedin.com/company/eur01-safelinks-protection-outlook-com)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Enviado el:** jueves, 4 de mayo de 2023 14:47  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-anulacion

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** dijous, 4 de maig de 2023 14:46:56 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris  
**Per a:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Tema:** RE: Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-anulacion

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



En referencia a su consulta, hemos procedido a anular su expediente.

- Código Expte NNSS: 0000595510
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email Conexiones.edistribucion@enel.com

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltaconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lourdes.gomez@socotec.com

**Enviado el:** 4/05/2023 10:09

**Para:** conexiones.edistribucion@sc.enel.com; lgomez@bacecg.com


**Asunto:** RE: Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-anulacion

Buenos días,

Enviamos escrito firmado por el solicitante pidiendo la anulación del expediente 0000595510 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2023 8:29  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000654819 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico Conexiones.edistribucion@enel.com, dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000654819
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](http://Altausuariozonaprivada) [zonaprivada.edistribucion.com]

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** lourdes.gomez@socotec.com  
**Enviado el:** 17/05/2023 10:42  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

Bon dia,  
Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 0000595510 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió TOT ENDESA.


L'estudi original NNSS 0000595510 situat a CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA inclou el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000595510.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 04 SA/EBT-03 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,



**Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant  
T +34 932 244 370  
Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona  
[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jueves, 1 de junio de 2023 14:33  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000654819  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000654819\_1062023\_133005.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000654819 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL**  
C/ÀVILA 138, 6º  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

**Ref. Solicitud:** 0000654819  
**Tipo Solicitud:** SERVICIOS - VARIANTES  
**Dirección del Suministro:** CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA  
**Tensión:** 3x230/400 V  
**Fecha:** 1 de junio de 2023

Estimado cliente,

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación a su solicitud de modificación de instalaciones existentes.

Conforme a lo establecido en el RD 1048/2013, le acompañamos la siguiente documentación:

- **Presupuesto de los trabajos de entronque, refuerzo o adecuación de la red existente, cuyo importe asciende a 16.495,55 € (IVA IIGIC/PSI incluido)<sup>1</sup> y que ejecutará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**
- **Pliego de Condiciones Técnicas de los trabajos necesarios.**

Tenga presente que:

- Los trabajos de extensión de red deberán ser realizados a su cargo por un instalador autorizado de su elección.

La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de **6 meses**. Durante este periodo puede aceptarlas realizando el pago de este importe por alguno de los siguientes medios:

- Mediante tarjeta bancaria a través del siguiente enlace: <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000007WHg3> o accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) y desde el detalle de la solicitud proceder al pago.
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES61-2100-2931-91-0200133488, indicando en el concepto el texto literal: "CNX 0000654819". En este caso deberá enviarnos el justificante de la misma al correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o desde el área privada de nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), a través del servicio "Conexión a la red" y seleccionando esta solicitud en el apartado "Tus solicitudes de conexión".

<sup>1</sup> Importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica.  
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de **30 días hábiles**, a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA<sup>2</sup>** y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión.

Transcurrido el plazo de vigencia de estas condiciones técnico-económicas sin haber recibido su aceptación, se considerará no aceptada la propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de acceso y conexión.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). También puede consultar nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), para obtener mayor información.

Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo suministro.

Muchas gracias.

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**  
*Operaciones Comerciales*  
*Conexiones*



<sup>2</sup> Si se trata de una Administración Pública, previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas deberán comunicarnos los códigos DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y, opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la factura que emitiremos a su nombre.

Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), utilizando el modelo disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), apartado Conexiones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?, o solicitándolo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**PRESUPUESTO DETALLADO**

Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de entronque, adecuación, refuerzo o reforma a realizar en la red eléctrica de e-distribución.

No incluye las nuevas redes eléctricas que deben construirse desde nuestra red para atender a su solicitud de desvío de instalaciones. Será necesario que solicite un presupuesto de estos trabajos a un instalador autorizado.

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	13.429,65 €
Derechos de Supervisión <sup>3</sup> :	203,04 €
<b>Suma parcial:</b>	<b>13.632,69 €</b>
IVA/IGIC/IPSI en vigor* (21%):	2.862,86 €
<b>Total importe:</b>	<b>16.495,55 €</b>

\* importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica. Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del cliente.

<sup>3</sup> Los derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre.

**DESGLOSE PRESUPUESTO**

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	1270,07 €	PERMISOS	I	1.270,07 €
1	723,59 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	723,59 €
8	33,54 €	6707371 MANGUITO EMPALME BT AISL 150/240	I	268,33 €
1	47,62 €	CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT	I	47,62 €
8	108,86 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	870,91 €
423	2,34 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	991,34 €
2	19,44 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	38,88 €
6	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	327,35 €
1	397,97 €	TAXES	I	397,97 €
1	1206,81 €	PROJECTES	I	1.206,81 €
8	14,62 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	116,93 €
1	66,31 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	66,31 €
480	2,34 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	1.124,93 €
1	204,12 €	CS/T.URB/S.ARQ/ESS	I	204,12 €
1	317,46 €	POSTE HORMIGON HV800R11 ETU-6703B	I	317,46 €
1	194,44 €	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	I	194,44 €
4	61,49 €	ZANJA TIPO C	I	245,95 €
230	5,48 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.260,63 €
1	909,32 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	909,32 €
8	355,84 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	2.846,69 €
<b>TOTAL</b>				<b>13.429,65 €</b>

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

DSIC

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	203,04 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	203,04 €
<b>TOTAL</b>				<b>203,04 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT	N
2	EMPALME TERMORRETRACTIL CIRC BT CULQ SEC	N
3	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
2	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
2	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N

\*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.  
 N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.  
 C:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

**Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes.**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Material y zanja para empalmes BT. Retirar LABT y apoyos de hormigón.  
 Sustituir apoyo de hormigón existente por nuevo apoyo de hormigón.  
 Retensar LABT.

**Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente:**

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del cliente.

**Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:**

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente y el punto de entrega (CGP), a cargo del cliente.

Nueva LABT tensada con Rz 95 AL. Nuevos apoyos de hormigón. Nueva torre metálica.  
 Nueva LSBT con 240 AL en E/S. Nueva CDU a instalar por el cliente.

En caso de requerir trabajos de nueva extensión de red deberá solicitar su ejecución a un instalador autorizado y gestionar la cesión de las mismas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal según se indica en el anexo "TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN" incluido en la presente comunicación.

**TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Cliente, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Cliente avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Cliente relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El cliente y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el cliente presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e-distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.

- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el cliente).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del cliente o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Cliente las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL CLIENTE cuando el Cliente ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del Cliente y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el Cliente de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el Cliente de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del Cliente o persona por él delegada.
- El Cliente y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Cliente de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

### **CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC**

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals, oficials i particulars.

Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l'estudi tècnic seran gestionats pel sol·licitant i caldrà informar-ho a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Una vegada s'hagi acceptat el pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats.

En cas de no obtenir-se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia i s'estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals.

En aquestes condicions tècniques i econòmiques, no està pressupostada l'adaptació de la xarxa privada a la nova ubicació de l'escomesa. Aquests treballs els haurà de realitzar un instal·lador de la seva elecció i aniran a càrrec del sol·licitant. També hauran d'aportar els CIE oportuns per a la justificació de la legalització dels canvis efectuats sobre la xarxa privada de cada afectat.

El client construirà un nínxol al límit entre la zona pública/privada, amb accés directe 24h i espai per a poder instal·lar la caixa de distribució urbana (CDU) i la caixa de protecció i mesura (CPM), segons normativa vigent. La instal·lació de la CPM anirà sempre a càrrec de client. Agraïrem que, un cop preparada la instal·lació d'enllaç, ho comuniqui a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) adjuntant les fotografies corresponents (arqueta i tubs visibles si s'escau).

Les actuacions a realitzar es troben regulades a l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre la variant sol·licitada. Les actuacions descrites han de ser realitzades per la distribuïdora al ser aquesta la propietària d'aquestes xarxes i també per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriu les parts hauria de consistir en una prestació de serveis per a l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica propietat de e-Distribución Redes Digitales S.L.U.. Aquestes actuacions permetran, sense perjudici d'altres que poguessin ser necessàries (Nova Extensió de Xarxa).

## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*  
.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de *(nombre empresa principal solicitante)*....., amb CIF..... i domicili social a *(dirección social empresa principal)*....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### Encarrega i autoritza:

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....  
Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pagament de la sol·licitud de *(Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red)*, inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....  
Municipi: .....  
Potència: .....kW.

Petició de subministrament n°: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....


Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

**PROTECCIÓ DE DADES** – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

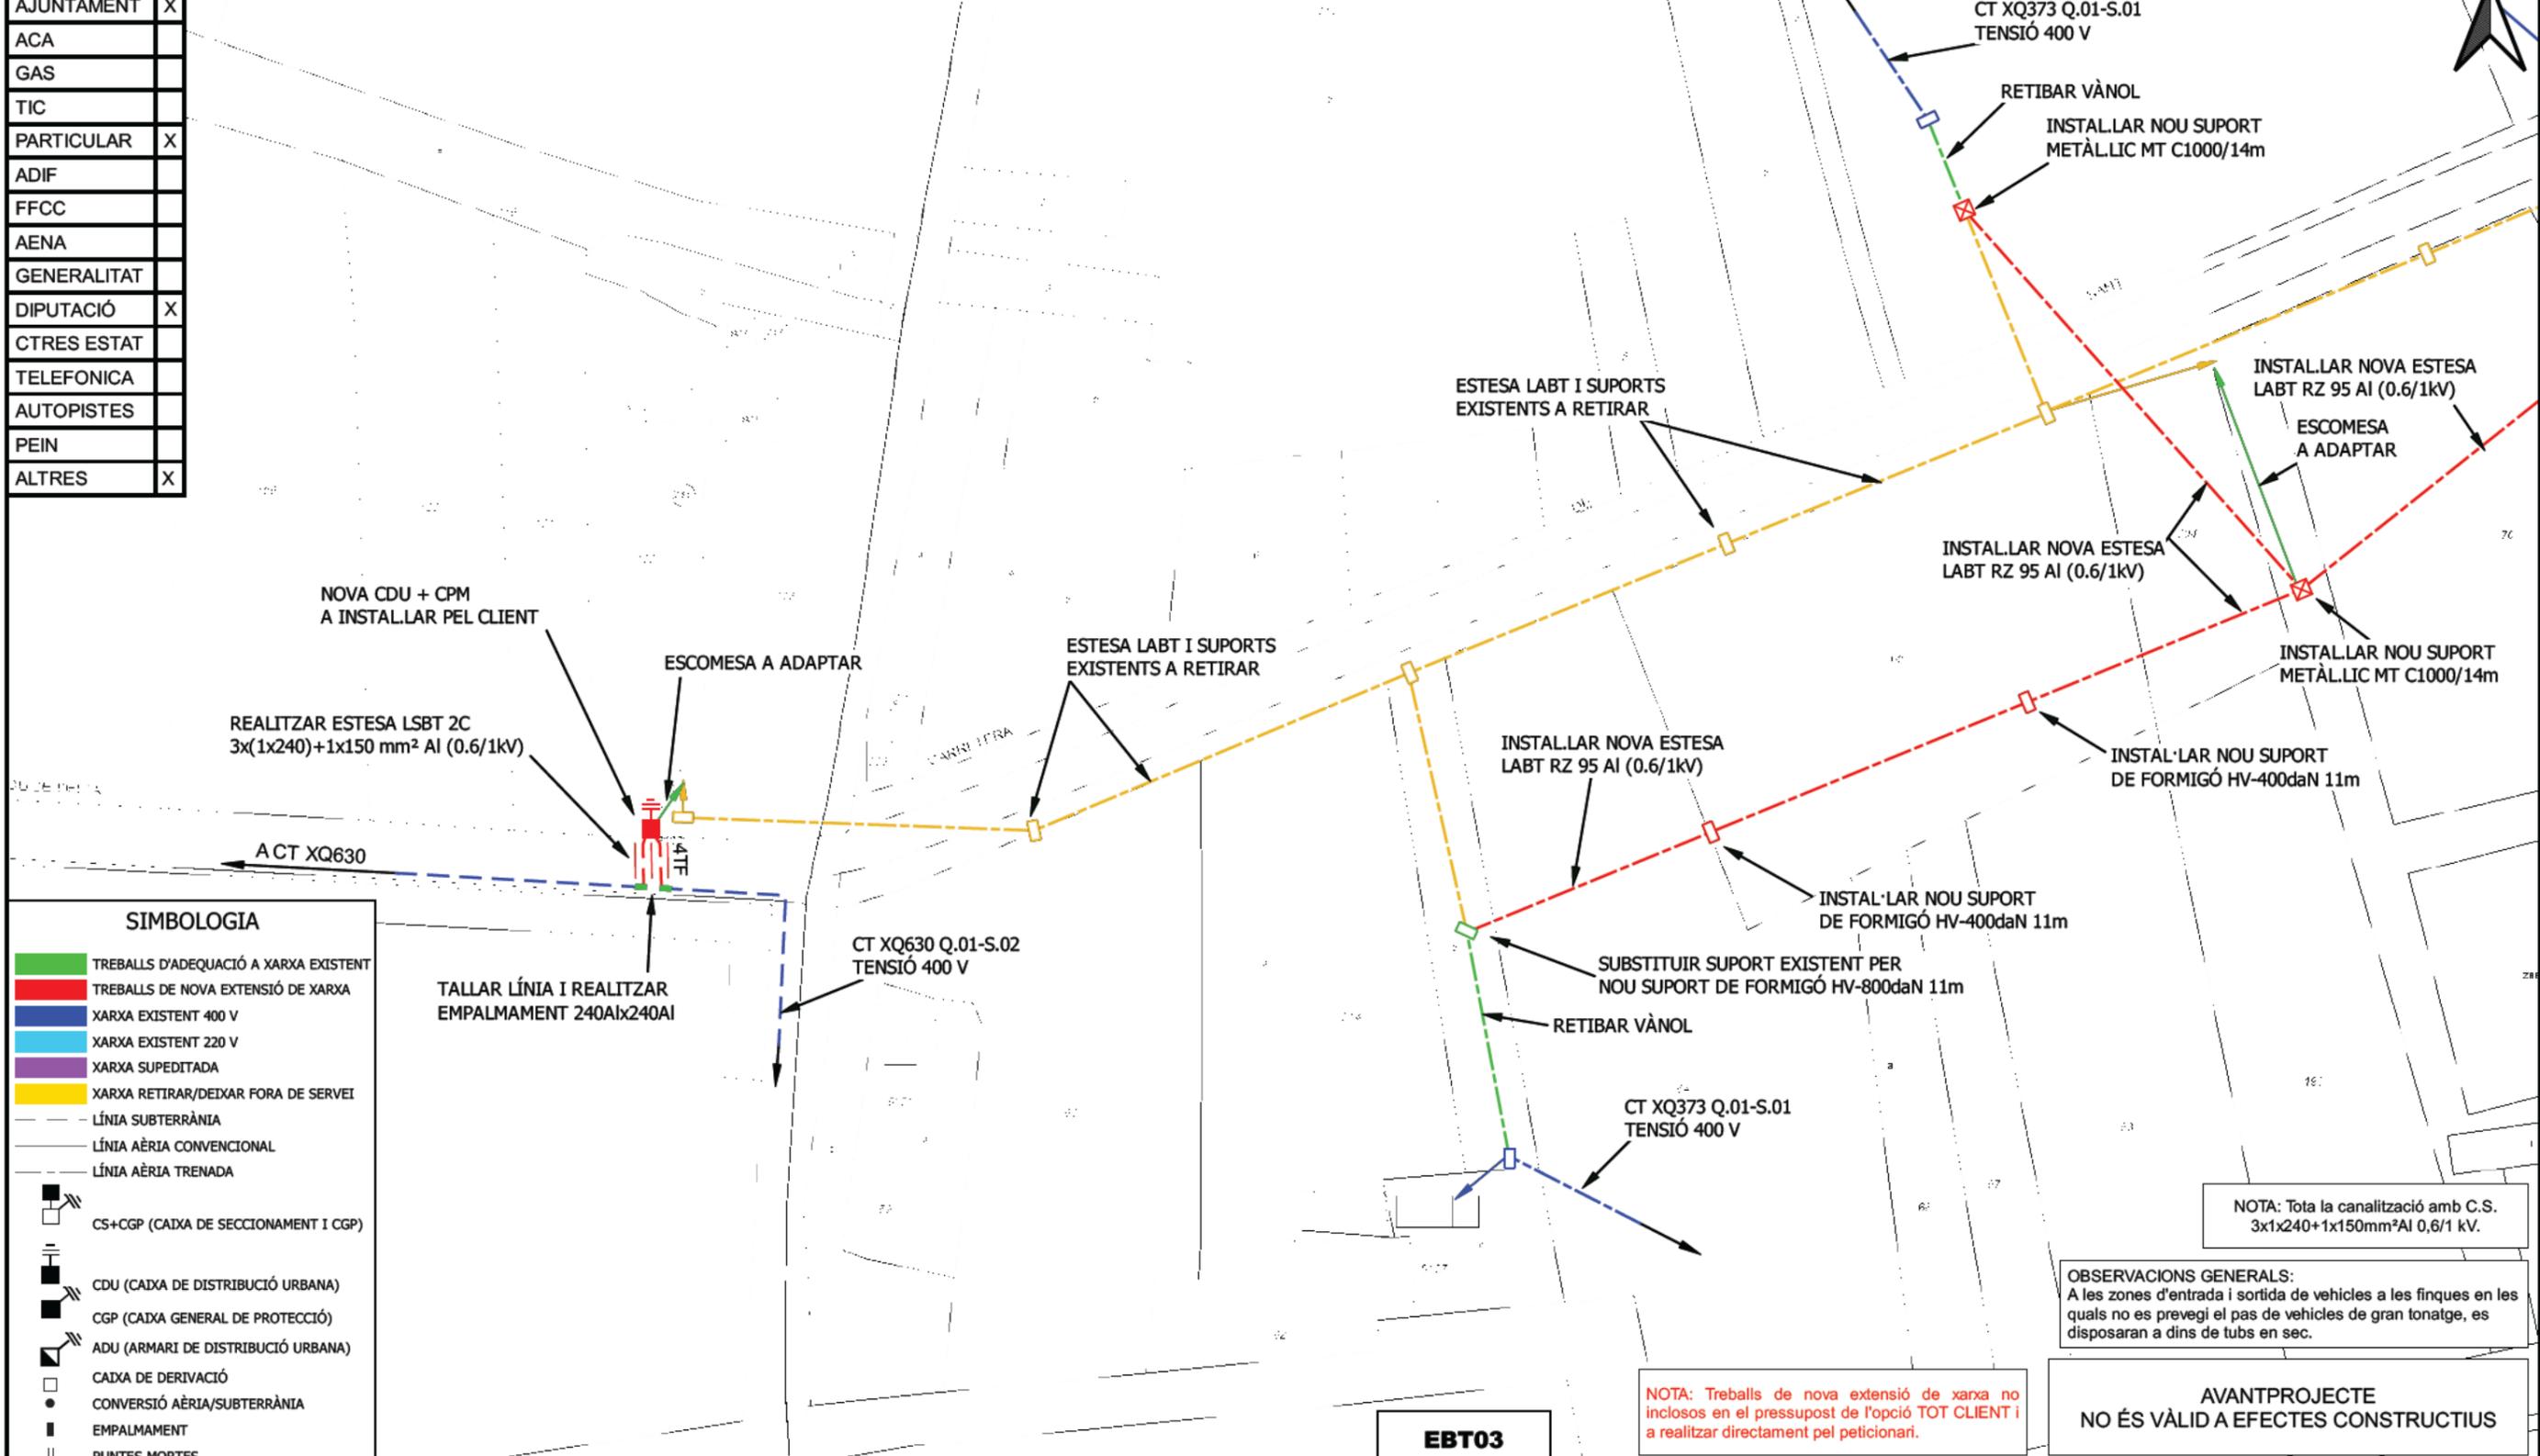

SIMBOLOGIA	
<span style="color: green;">■</span>	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
<span style="color: red;">■</span>	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
<span style="color: blue;">■</span>	XARXA EXISTENT 400 V
<span style="color: cyan;">■</span>	XARXA EXISTENT 220 V
<span style="color: purple;">■</span>	XARXA SUPEDITADA
<span style="color: yellow;">■</span>	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
<span style="color: grey;">---</span>	LÍNIA SUBTERRÀNIA
<span style="color: grey;">---</span>	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
<span style="color: grey;">---</span>	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

### OBSERVACIONS

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT03**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²AI 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

## ESTUDI PER VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3

	Núm. EXP: 0000654819	ET: CT 630 Q.01-S.02 / XQ373 Q.01-S.01	Data: [30/05/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPPORT DE FUSTA)
	SUPPORT DE FUSTA CASAT
	SUPPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

## OBSERVACIONS

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

EBT03

## ESTUDI PER VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3


Núm. EXP: 000654819	ET: CT 630 Q.01-S.02 / XQ373 Q.01-S.01	Data: [30/05/2023]
Potència: kW		Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 2 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

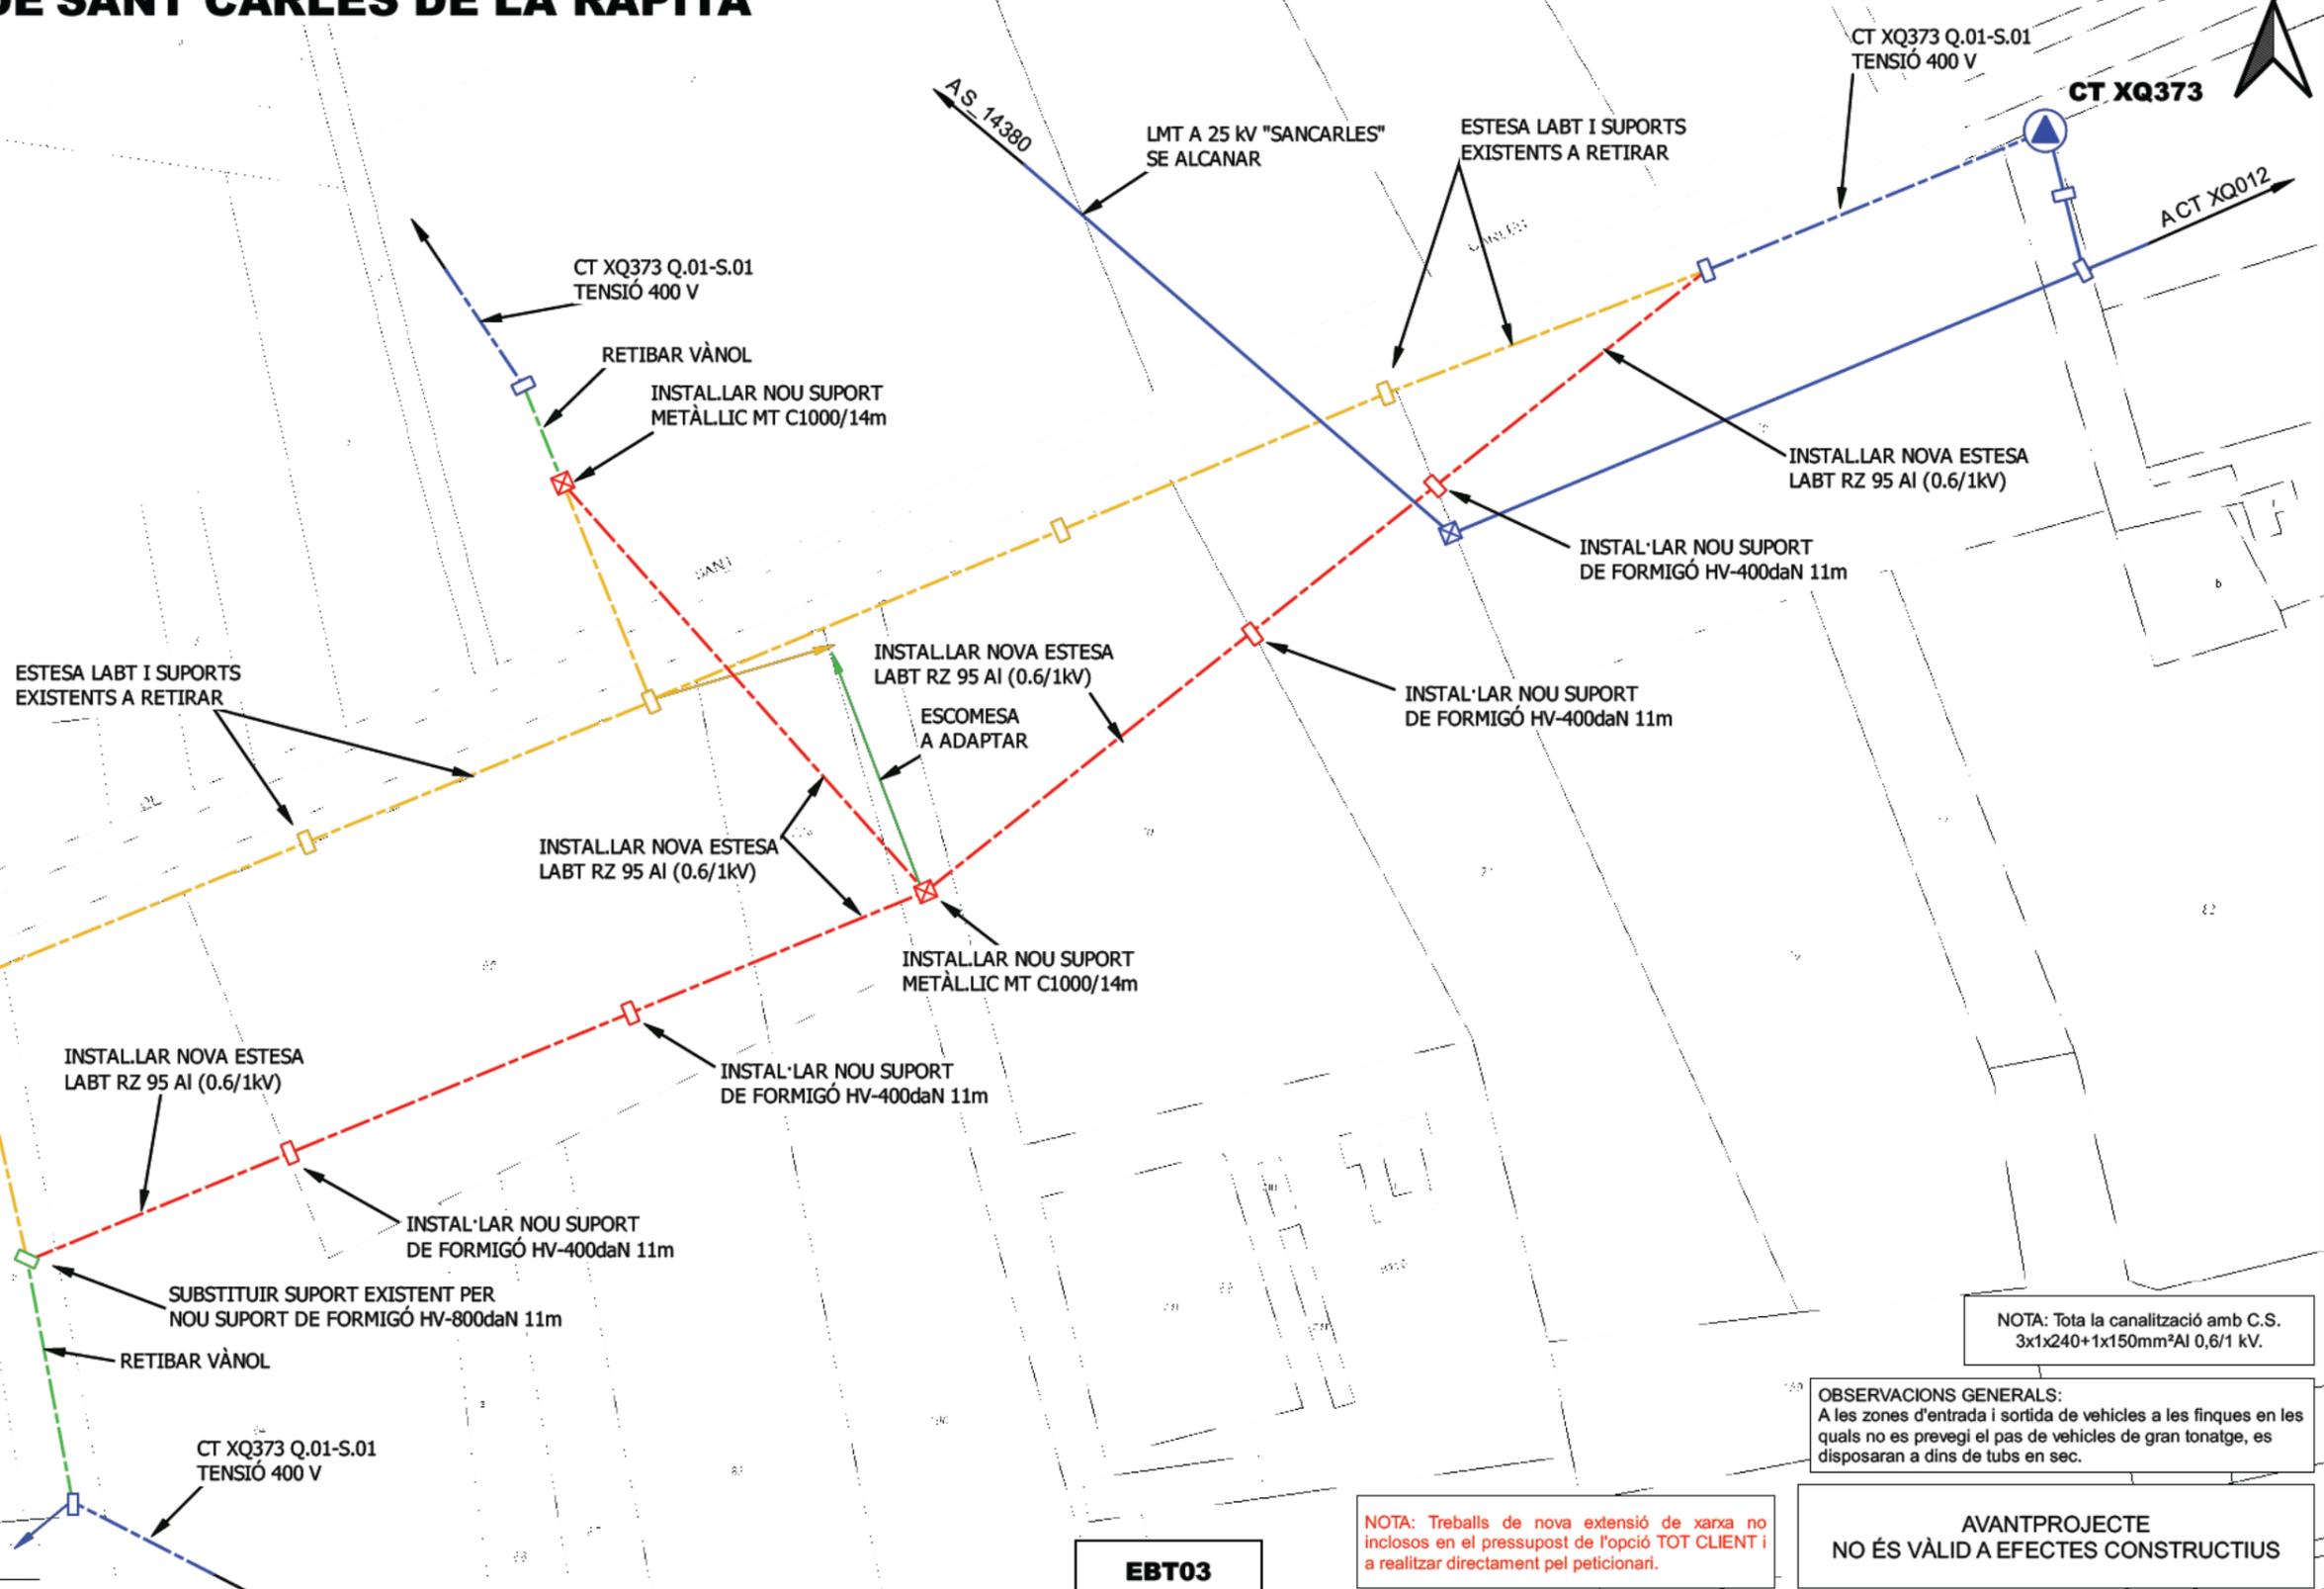

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 21 de julio de 2023 8:47  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: reclamación version TODO ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000654819

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



"Para poder darle respuesta a su consulta, previamente hemos trasladado su solicitud a nuestros servicios técnicos. Una vez dispongamos de la misma, nos volveremos a poner en contacto con Ud."

- Código Expte NNSS: 0000654819
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

#### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** lourdes.gomez@socotec.com  
**Enviado el:** 20/07/2023 12:13  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** reclamación version TODO ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000654819


Buenos días,  
Nos ponemos en contacto con su compañía para indicar que hemos comprobado que las condiciones técnico-económicas de la solicitud 0000654819 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA no se corresponden con la versión TODO ENDESA que solicitamos expresamente en la petición del expediente.

Como antecedentes indicar que este expediente 654819 constituye una actualización de un anterior expediente 595510 que no disponía de la versión TODO ENDESA en la forma de pago. Al realizar la reclamación de esta forma pago para el expediente 595510, nos indicó su compañía que debíamos anular este expediente y solicitar uno nuevo con la versión TODO ENDESA. Así lo hicimos, anulamos el anterior 595510 y solicitamos el nuevo 654819 para conseguir obtener la versión TODO ENDESA de la actuación. Comprobamos al recibir el nuevo 654819 que no dispone de la versión de pago TODO ENDESA, por lo que la anulación y posterior solicitud del nuevo expediente no ha tenido el efecto esperado.

Solicitamos la versión TODO ENDESA del expediente 654819 o nos indiquen el proceso a seguir para poder obtenerlo.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta,

Saludos,

 **Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant  
T +34 932 244 370  
Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona  
[www.socotec.es](http://www.socotec.es) [socotec.es]  




**Think of the environment before printing this e-mail**  
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecc.com](mailto:rgpd@bacecc.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2023 8:29  
**Para:** Lourdes GOMEZ <lourdes.gomez@socotec.com>  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000654819 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000654819
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

#### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](http://Altausuariozonaprivada) [zonaprivada.edistribucion.com]**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento

o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** [lourdes.gomez@socotec.com](mailto:lourdes.gomez@socotec.com)

**Enviado el:** 17/05/2023 10:42

**Para:** [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)

**Asunto:** Rapita EBT-03. Expediente 0000595510-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 0000595510 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió TOT ENDESA.


L'estudi original NNSS 0000595510 situat a CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA inclou el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000595510.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 04 SA/EBT-03 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 18 de agosto de 2023 7:57  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000654819  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000654819\_17082023\_131910.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000654819 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

**DIPUTACIO DE TARRAGONA**

PE, DE SANT ANTONI, 100,  
43003 - TARRAGONA  
A l' Atenció de Carlos Lozano

Ref. Sol·licitud: 0000654819  
Tipus Sol·licitud: SERVICIOS - VARIANTES  
Direcció del Subministrament: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA  
Data: 17 de agosto de 2023

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra. :

Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Així mateix d'acord amb el que preveu el RD 1048/2013, acompanyem la següent documentació:

- **Pressupost 1:** Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent, l'import de la qual ascendeix a **15.790,96 €** (IVA\IGIC\IPSI inclòs)<sup>1</sup> i que executarà EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- **Pressupost 2:** Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió de xarxa, necessaris per a unir la seva instal·lació al punt de connexió de la xarxa existent, l'import de la qual ascendeix a **33.306,25 €** (IVA\IGIC\IPSI inclòs)<sup>1</sup>.
- **Plec de condicions Tècniques** dels treballs necessaris.

**Tingui present que:**

- Si vol que la nova extensió de xarxa la realitzi el seu instal·lador autoritzat, haurà d'acceptar només el Pressupost 1.
- Si desitja que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal realitzi tots els treballs, haurà d'acceptar el Pressupost 2.

La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de **6 mesos**. Durant aquest període pot acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:

- Mitjançant targeta bancària a través del següent enllaç <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000007WHg3> o accedint al portal privat de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) i des del detall de la sol·licitud procedir al pagament.

<sup>1</sup> Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes condicions econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix territori on es presta aquest servei.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb [conexion.es@enel.com](mailto:conexion.es@enel.com).

- Mitjançant transferència bancària al compte corrent ES61-2100-2931-91-0200133488 indicant en el concepte el text literal: "CNX 0000654819". En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant de la mateixa al correu electrònic [conexion.es@enel.com](mailto:conexion.es@enel.com) o des de l'àrea privada de la nostra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), a través del servei "Connexió a la xarxa" i seleccionant aquesta sol·licitud en l'apartat "Les teves sol·licituds de connexió".

Poden realitzar les seves consultes sobre les condicions d'acceptació i pagament per a entitats del Sector Públic a [conexion.es@enel.com](mailto:conexion.es@enel.com).

Si és del seu interès el **Pressupost 1:** Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre el subministrament sol·licitat. A més, les actuacions detallades han de ser dutes a terme pel distribuïdor en ser aquest el propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriuguin les parts hauria de consistir en una prestació de serveis consistent en l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica propietat d'EDISTRIBUCIÓN, actuacions que permetran, sense perjudici d'unes altres que poguessin ser necessàries (Nova Extensió de Xarxa), dotar de potència el punt de subministrament sol·licitat en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Si és del seu interès el **Pressupost 2:** El pressupost dels treballs de nova extensió de xarxa s'acompanya només amb caràcter informatiu i en cap cas pot interpretar-se com una oferta de la distribuïdora per a fer aquests treballs. Ha d'advertir-se que la distribuïdora no està en disposició de complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut que exigeix la normativa als contractistes en els contractes d'obra pública, atès que no consta inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades. Per tant, la distribuïdora en cap cas podrà ser adjudicatària d'un contracte d'obra pública.

Quan rebem el pagament anteriorment indicat, emetrem la factura a nom de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**<sup>2</sup> i procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió.

El termini previst d'execució dels treballs és de **30 dies hàbils**, a comptar un cop es disposin dels permisos i de les autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la connexió.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d'Assistència Tècnica en el telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic [conexion.es@enel.com](mailto:conexion.es@enel.com). Així mateix, en la nostra pàgina web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrà obtenir major informació.

Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que pogués haver rebut anteriorment relatives al mateix subministrament.

Moltes gràcies

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**

Operaciones Comerciales  
Conexiones



<sup>2</sup> Si vostè és Administració Pública, previ a l'acceptació d'aquestes condicions tècniques i econòmiques haurà de comunicar-nos els codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que, obligatòriament, necessita la factura que emetrem al seu nom.

Cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens envii l'autorització de pagament i facturació a [conexion.es@enel.com](mailto:conexion.es@enel.com), utilitzant el model disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) apartat Connexions a la Xarxa, Desitges descarregar els formularis per a enviar-los per correu electrònic?, o sol·licitant-ho a [conexion.es@enel.com](mailto:conexion.es@enel.com).

**PRESSUPOST 1: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADEQUACIÓ**

Aquest pressupost inclou únicament els treballs d'adequació, reforç o reforma a realitzar en la xarxa elèctrica d'e-distribució.

No inclou les noves xarxes elèctriques que han de construir-se des de la nostra xarxa fins al seu nou subministrament i serà necessari que sol·liciti un pressupost d'aquests treballs a un instal·lador autoritzat.

Treballs d'adequació d'instal·lacions existents:	12.847,34 €
<u>Drets de supervisió<sup>3</sup>:</u>	<u>203,04 €</u>
<b>Suma parcial:</b>	<b>13.050,38 €</b>
<u>IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%)<sup>4</sup>:</u>	<u>2.740,58 €</u>
<b>Total import :</b>	<b>15.790,96 €</b>

**PRESSUPOST 2: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADEQUACIÓ I NOVA EXTENSIÓ DE XARXA**

Aquest pressupost inclou els treballs d'entroncament, adequació, reforç o reforma i nova extensió de xarxa, que han de construir-se atenent la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Pressupost de nova extensió de xarxa:	14.678,49 €
<u>Treballs d'adequació de les instal·lacions existents:</u>	<u>12.847,34 €</u>
<b>Suma parcial:</b>	<b>27.525,83 €</b>
<u>IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%)<sup>4</sup>:</u>	<u>5.780,42 €</u>
<b>Total import:</b>	<b>33.306,25 €</b>

De conformitat amb el que disposa el RD 1048/13, els treballs que afecten instal·lacions de la xarxa de distribució en servei hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, sent el seu cost a càrrec del sol·licitant.

<sup>3</sup> Els drets de supervisió indicats es calculen en funció de les instal·lacions previstes i per la seva primera supervisió  
<sup>4</sup> Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta aquest servei.  
 Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.  
 En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes condicions econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix territori on es presta aquest servei.  
 Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb connexiones.edistribucion@enel.com.

**DESGLÒS DEL PRESSUPOST**

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

**Treballs d'adequació d'instal·lacions existents**

Unitats.	Preu Unitat (€)	Descripció	Càrrec*	Total
230	5,48 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.260,63 €
1	44,04 €	CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT	I	44,04 €
1	66,31 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	66,31 €
6	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	327,35 €
1	194,44 €	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	I	194,44 €
8	108,86 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	870,91 €
1	368,82 €	LEGALITZACIO	I	368,82 €
8	14,62 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	116,93 €
2	19,44 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	38,88 €
480	2,34 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	1.124,93 €
8	355,84 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	2.846,69 €
1	414,80 €	TAXES	I	414,80 €
1	880,02 €	PROJECTES	I	880,02 €
4	61,49 €	ZANJA TIPO C	I	245,95 €
423	2,34 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	991,34 €
8	6,96 €	EMPALME ENTRONQUE BT (1 Fase)	I	55,64 €
1	204,12 €	CS/T.URB/S.ARQ/ESS	I	204,12 €
1	717,29 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	717,29 €
1	799,38 €	PERMISOS	I	799,38 €
1	369,55 €	POSTE HORMIGON HV800R11 ETU-6703B	I	369,55 €
1	909,32 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	909,32 €
		<b>TOTAL</b>		<b>12.847,34 €</b>

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

**Noves instal·lacions d'extensió**

Unitats.	Preu Unitat (€)	Descripció	Càrrec*	Total
22	7,30 €	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	I	160,50 €
1	19,44 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	19,44 €
1	303,82 €	SUP SUPERF MINIMA REPOSICION ASFALTO	I	303,82 €
375	4,21 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	1.578,15 €
1	461,50 €	TAXES	I	461,50 €
2	53,47 €	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	I	106,95 €
4	311,65 €	POSTE HORMIGON HV400R11 ETU-6703C	I	1.246,59 €

1	82,39 €	PAT DEL NEUTRO EN CAJA	I	82,39 €
1	474,27 €	PERMISOS	I	474,27 €
10	38,17 €	RETIRO CONTINUO TIERRAS	I	381,65 €
4	179,13 €	SUPL RELLENO ESP ZANJA HORM/GRCEMENTO M3	I	716,54 €
10	84,34 €	CANALIZ TIPO C	I	843,44 €
11	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	600,14 €
1	139,03 €	INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS	I	139,03 €
200	5,48 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.096,20 €
1	25,00 €	ALTRES CAVS (OBRA)	I	25,00 €
4	143,40 €	DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2	I	573,60 €
2	6,00 €	CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2	I	12,00 €
66	3,94 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL	I	260,29 €
423	2,34 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	991,34 €
4	909,32 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	3.637,27 €
1	183,18 €	PROJECTES	I	183,18 €
1	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	15,52 €
22	2,38 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL	I	52,39 €
1	717,29 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	717,29 €
		<b>TOTAL</b>		<b>14.678,49 €</b>

**CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT**

**DSIC**

Unitats.	Preu Unitat (€)	Descripció	Càrrec*	Total
1	203,04 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	203,04 €
		<b>TOTAL</b>		<b>203,04 €</b>

**CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT**

**Entroncament: sols material (Mà d'obra a càrrec e-distribución).**

Unitats.	Descripció	Càrrec*
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
1	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
2	EMPALME TERMORRETRACTIL CIRC BT CULQ SEC	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
3	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N

**CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT**

**Noves instal·lacions d'extensió**

Unitats.	Descripció	Càrrec*
1	INST ARMARIO/CAJA EMPOTRADA EN NICHOS	CC
1	6700038 CAJA DISTRIBUCION URBANIZACIONES	CC

\*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.  
 N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.  
 C: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.

**Nota: totes les quantitats figuren en euros i sense impostos vigents.**

## PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

### Treballs de reforç, adequació o reforma d'instal·lacions de la xarxa existent en servei

Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, d'acord amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l'empresa distribuïdora propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament.

Material i rasa per entroncaments BT. Retirar LABT i suports de formigó. Substituir suport de formigó existent per nou suport de formigó. Retensar LABT.

### Entroncament i connexió de les noves instal·lacions a la xarxa existent

L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.

El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, sobre la base de la legislació vigent, serà a càrrec del client.

### Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir d'acord amb la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Nova LABT tensada amb 95Rz Al. Nous suports de formigó. Nou suport metàl·lic. Nova estesa LSBT amb 240AL en Entrada-Sortida. Nova CDU a instal·lar pel client.

En cas de requerir treballs de nova extensió de xarxa haurà de sol·licitar la seva execució a un instal·lador autoritzat i gestionar la cessió de les mateixes a EDISTRIBUCIÓN Xarxes Digitals S.L. Unipersonal segons s'indica en l'annex "TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIÓ PEL CLIENT I CESSIÓ" inclòs en la present comunicació.

## TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIÓ I CESSIÓ:

Vostè com a sol·licitant ha optat per encarregar la construcció de les instal·lacions de nova extensió de xarxa elèctrica a una empresa legalment autoritzada (aliena a e-distribución), que hauran de ser cedides posteriorment a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) a través del telèfon 900 920 959 o al mail [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)

Amb aquesta acceptació la tramitació administrativa, el projecte elèctric i l'obtenció dels permisos i autoritzacions administratives necessaris per a poder executar les instal·lacions de nova extensió requerides per al subministrament elèctric, seran responsabilitat del sol·licitant.

La tramitació s'iniciarà amb la redacció del projecte elèctric, que haurà de ser remès per mail a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) per a procedir a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics, que emetrà un informe d'Ajustat o No ajustat a la normativa vigent.

Qualsevol variació de les previsions del projecte durant l'execució haurà de ser comunicada a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) adreçant-se al correu electrònic anterior o trucant al 900 920 959. Si al plec de condicions tècniques i econòmiques remès, es defineix la necessitat de construir un centre de distribució, el projecte elèctric haurà d'incloure el nou centre de distribució amb les línies de mitja tensió que l'alimentaran.

Previ a l'inici de l'execució de l'obra de la nova extensió de xarxa elèctrica serà necessari coordinar-se amb la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular), aportant tots els permisos i autoritzacions, concretant les corresponents fites de supervisió i conciliant l'execució de la nova extensió amb la dels treballs reservats a la Distribuïdora.

En aquells casos on sigui necessària una nova estació transformadora, caldrà tenir una especial atenció a les fites de supervisió prèvies al muntatge per a poder validar les característiques del local i els detalls constructius per assegurar el compliment de les especificacions.

Una vegada finalitzades les obres i emesos els Certificats de Direcció i Finalització d'obra de la instal·lació i plànols acotats de tota la instal·lació de distribució construïda juntament amb el projecte executiu i permisos de l'administració i/o particulars afectats, les instal·lacions efectuades hauran de cedir-se a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) que es responsabilitzarà des d'aquest moment a la seva operació i manteniment, segons el document signat com a conveni de cessió d'instal·lacions, projectes i permisos.

En aquells casos on s'hagin executat instal·lacions de tensió superior a 1 kV serà necessari que la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) gestioni la legalització de les instal·lacions de distribució corresponents entrant l'expedient a l'Administració d'Indústria corresponent, sol·licitant Acta de Posada en Servei. Una vegada concedida es programarà l'energització de la nova xarxa de distribució que permetrà donar tensió a les seves instal·lacions.

**CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC**

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals, oficials i particulars.

Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l'estudi tècnic seran gestionats pel sol·licitant i caldrà informar-ho a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Una vegada s'hagi acceptat el pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats.

En cas de no obtenir-se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia i s'estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals.

En aquestes condicions tècniques i econòmiques, no està pressupostada l'adaptació de la xarxa privada a la nova ubicació de l'escomesa. Aquests treballs els haurà de realitzar un instal·lador de la seva elecció i aniran a càrrec del sol·licitant. També hauran d'aportar els CIE oportuns per a la justificació de la legalització dels canvis efectuats sobre la xarxa privada de cada afectat.

El client construirà un nínxol al límit entre la zona pública/privada, amb accés directe 24h i espai per a poder instal·lar la caixa de distribució urbana (CDU) i la caixa de protecció i mesura (CPM), segons normativa vigent. La instal·lació de la CPM anirà sempre a càrrec de client. Agraïrem que, un cop preparada la instal·lació d'enllaç, ho comuniqui a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) adjuntant les fotografies corresponents (arqueta i tubs visibles si s'escau).

**DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT**

En/Na *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*  
.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de *(nombre empresa principal solicitante)*....., amb CIF..... i domicili social a *(dirección social empresa principal)*....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

**Encarrega i autoritza:**

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....  
Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

**A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:**

El pagament de la sol·licitud de *(Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red)*, inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....  
Municipi: .....  
Potència: .....kW.

Petició de subministrament nº: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....


Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

PROTECCIÓ DE DADES – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

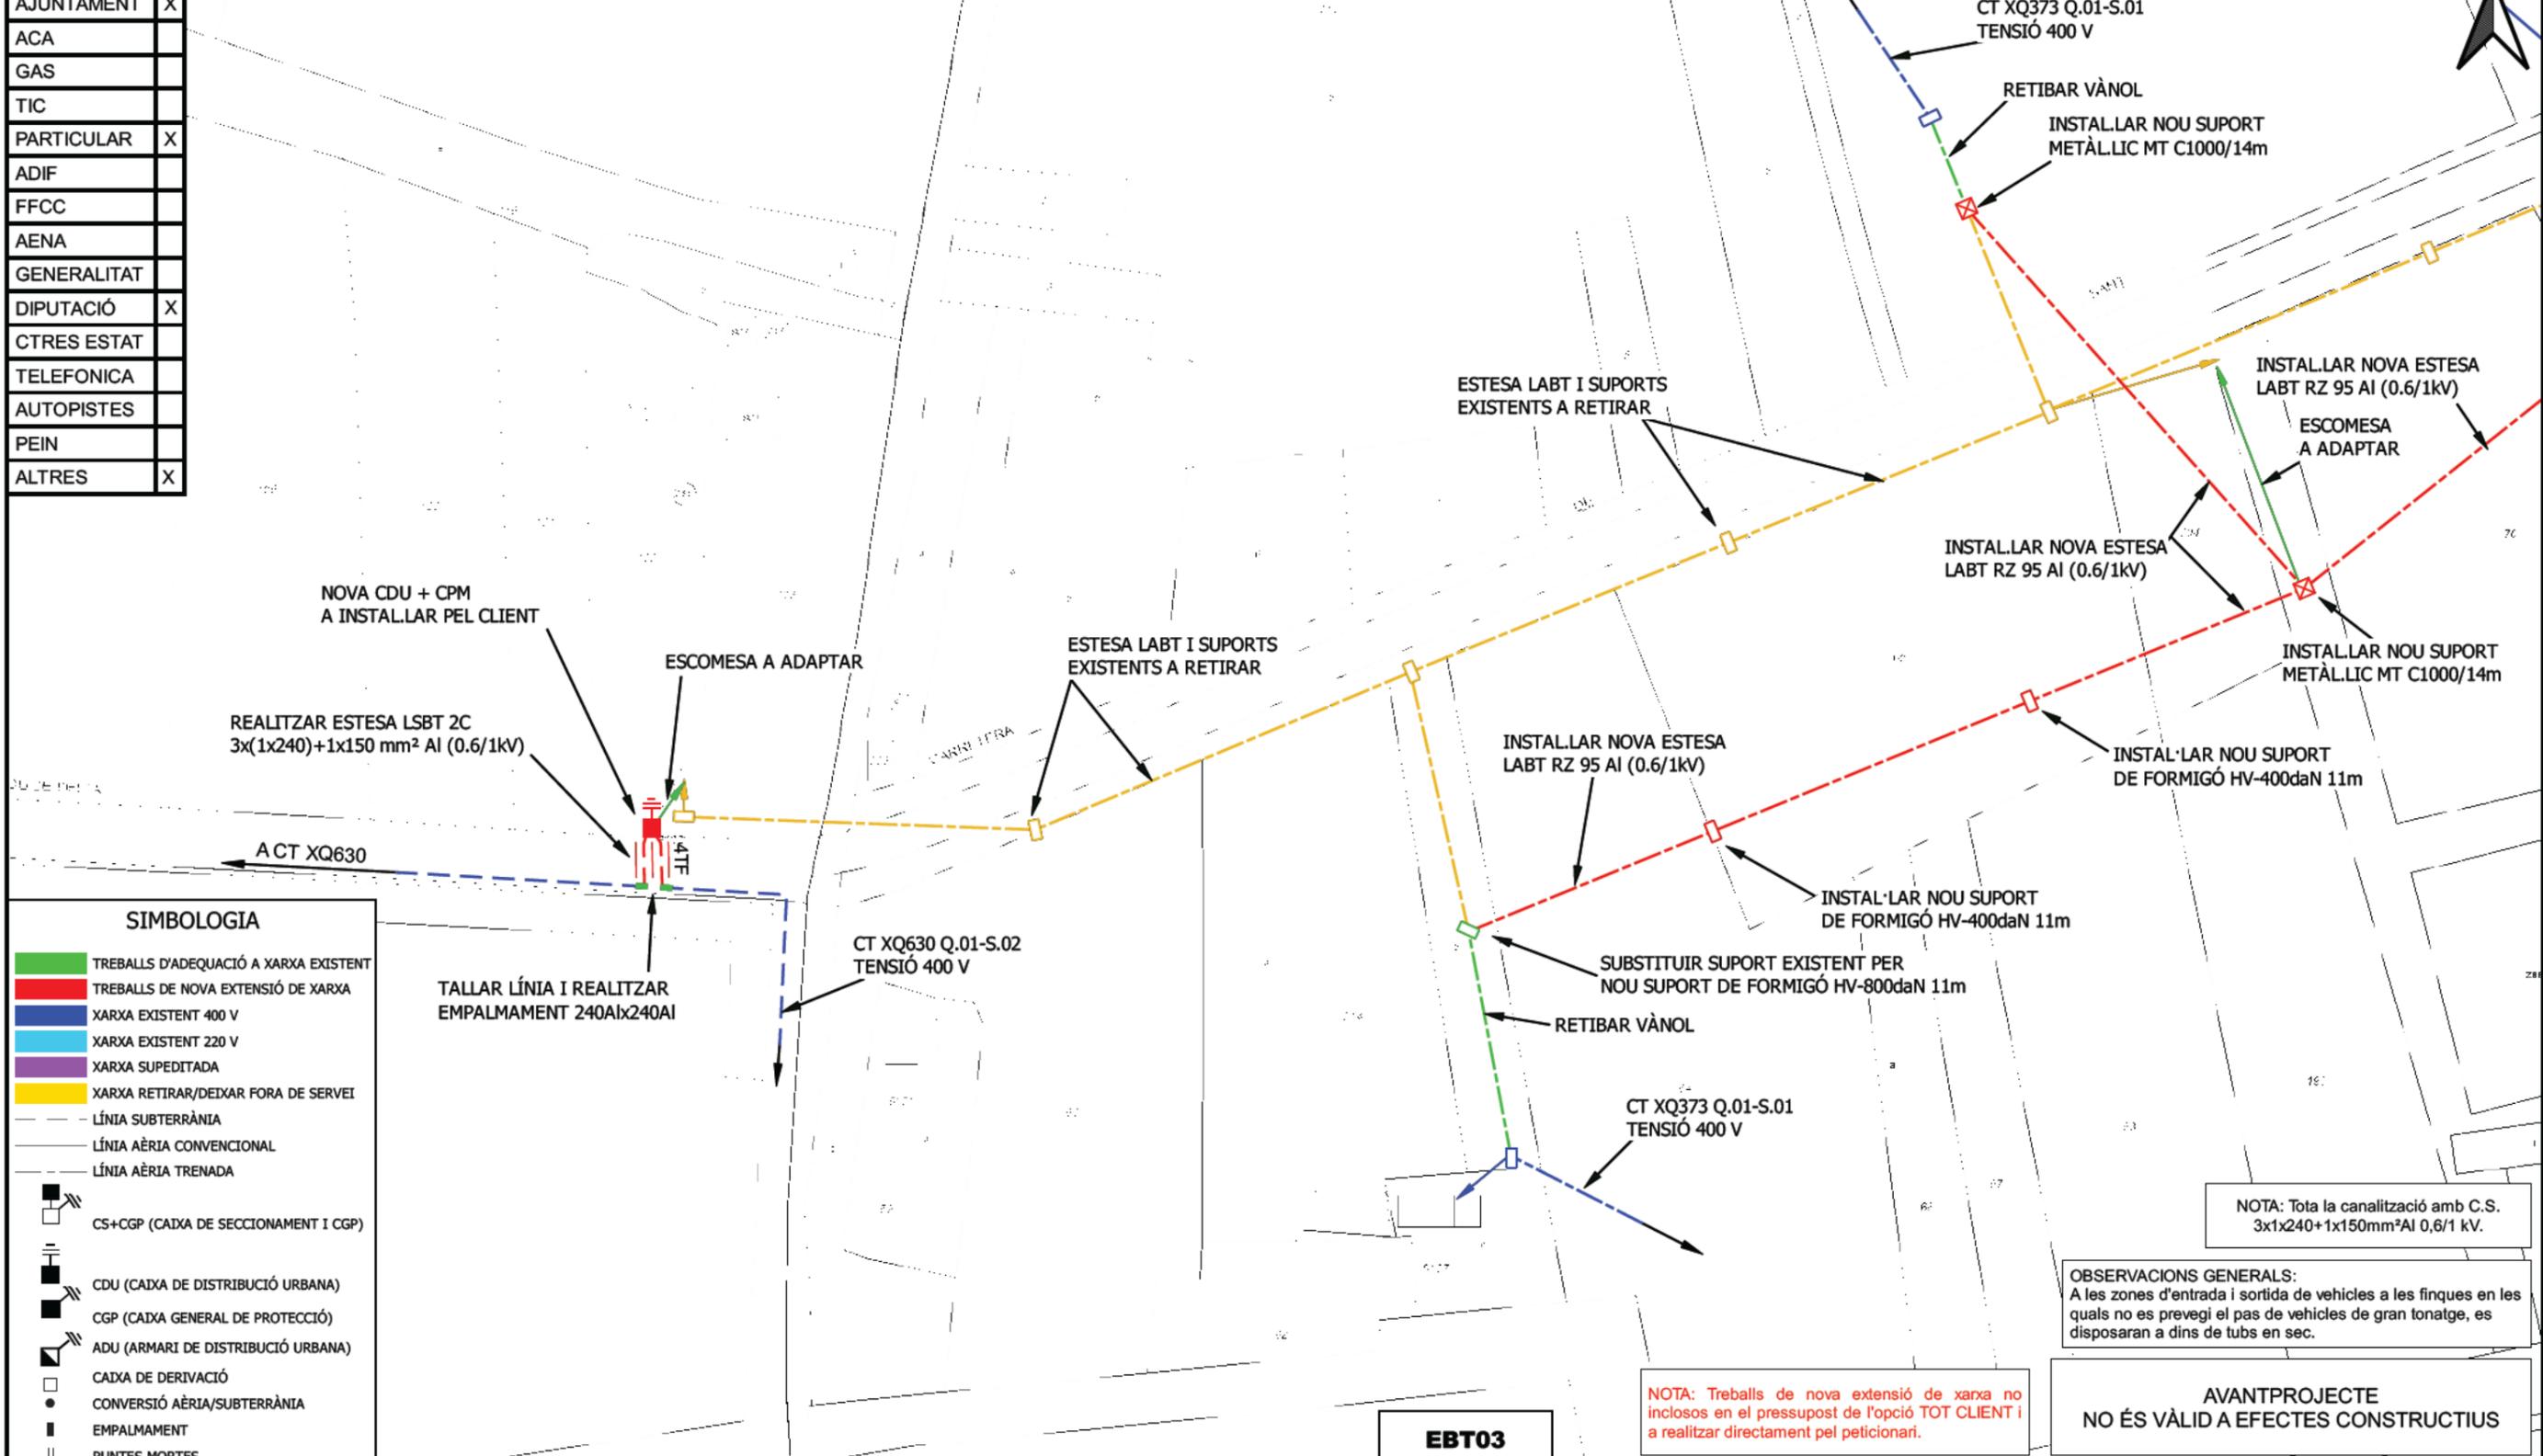

SIMBOLOGIA	
<span style="color: green;">■</span>	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
<span style="color: red;">■</span>	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
<span style="color: blue;">■</span>	XARXA EXISTENT 400 V
<span style="color: cyan;">■</span>	XARXA EXISTENT 220 V
<span style="color: purple;">■</span>	XARXA SUPEDITADA
<span style="color: yellow;">■</span>	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
<span style="color: grey;">---</span>	LÍNIA SUBTERRÀNIA
<span style="color: grey;">---</span>	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
<span style="color: grey;">---</span>	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

### OBSERVACIONS

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT03**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm<sup>2</sup>AI 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

## ESTUDI PER VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3

	Núm. EXP: 0000654819	CT XQ630 Q.01-S.02 / XQ373 Q.01-S.01	Data: [14/08/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPPORT DE FUSTA)
	SUPPORT DE FUSTA CASAT
	SUPPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

## OBSERVACIONS

- \* El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h, per a CDU i CPM, segons normes.
- \* El client aportarà i instal·larà CDU + CPM en nínxol segons normativa vigent -accés 24h-.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

EBT03

## ESTUDI PER VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3


Núm. EXP: 000654819	CT XQ630 Q.01-S.02 / XQ373 Q.01-S.01	Data: [14/08/2023]
Potència: kW		Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 2 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm<sup>2</sup>AI 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS



NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

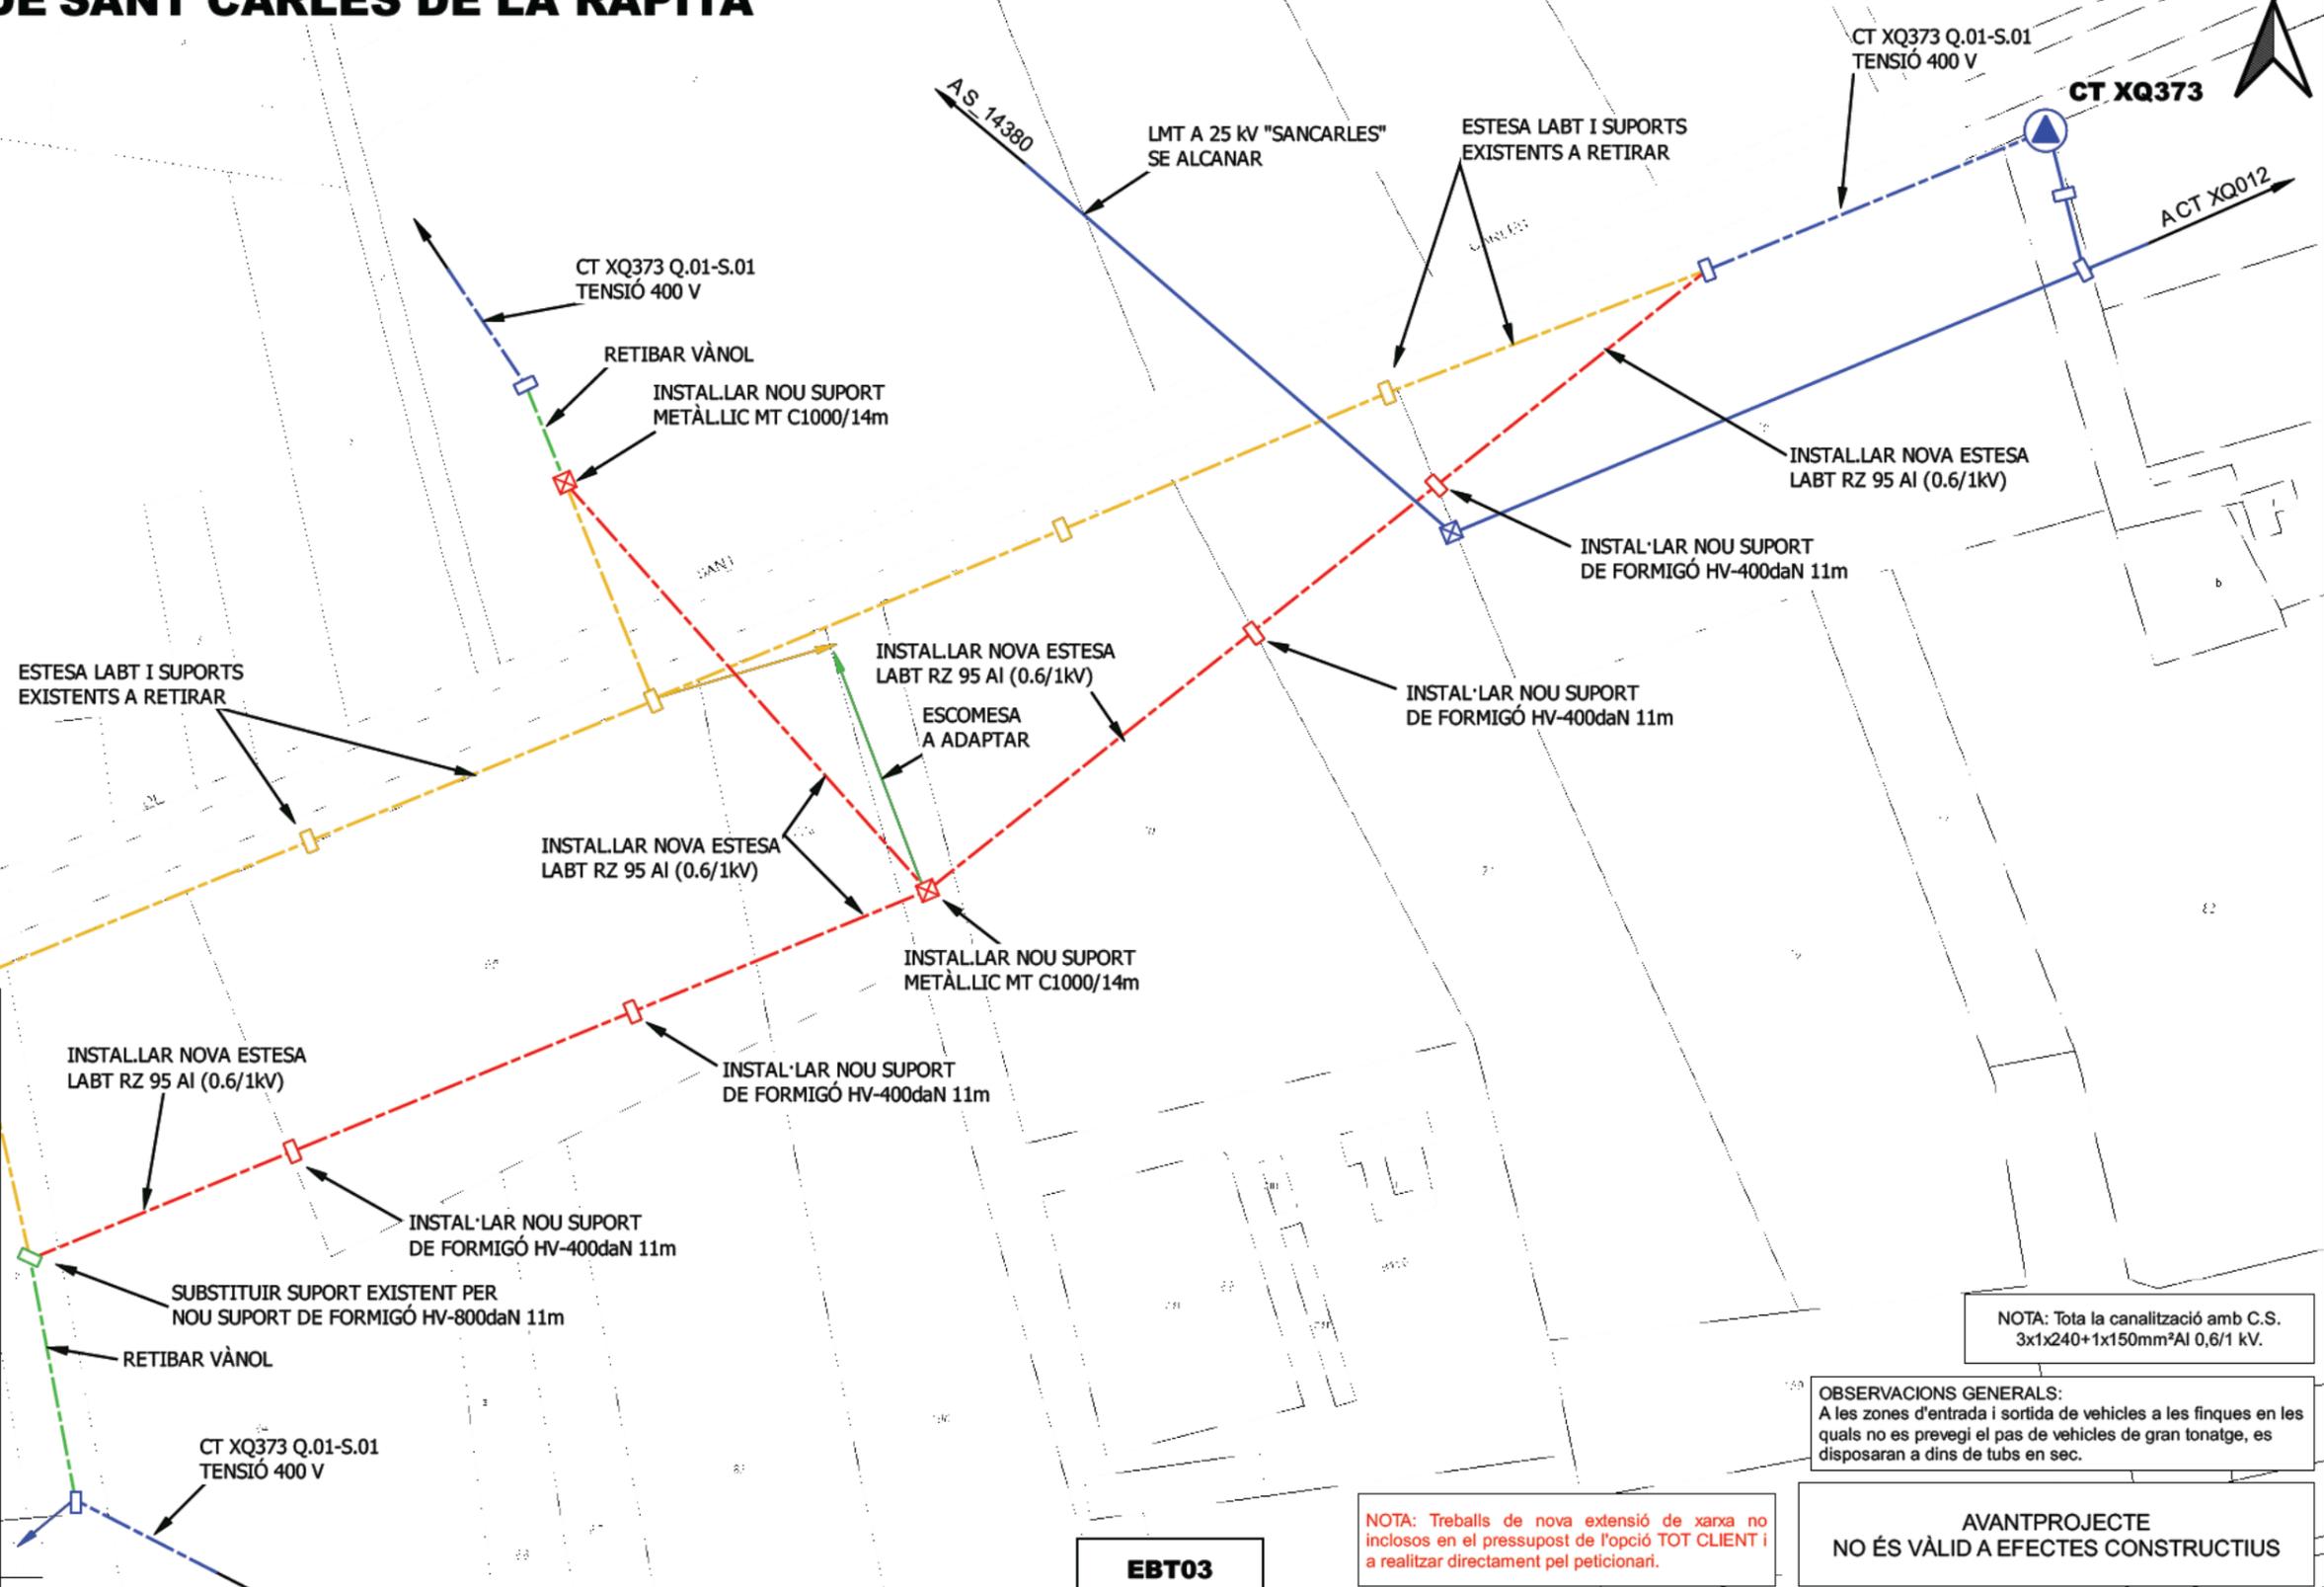


DETALLS CONSTRUCTIUS

3.10

**Connexions de servei en paret existent des de xarxa subterrània de BT  
Muntatge encastat**

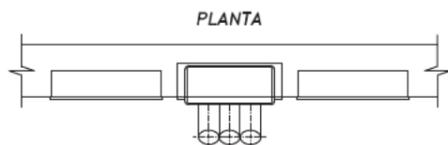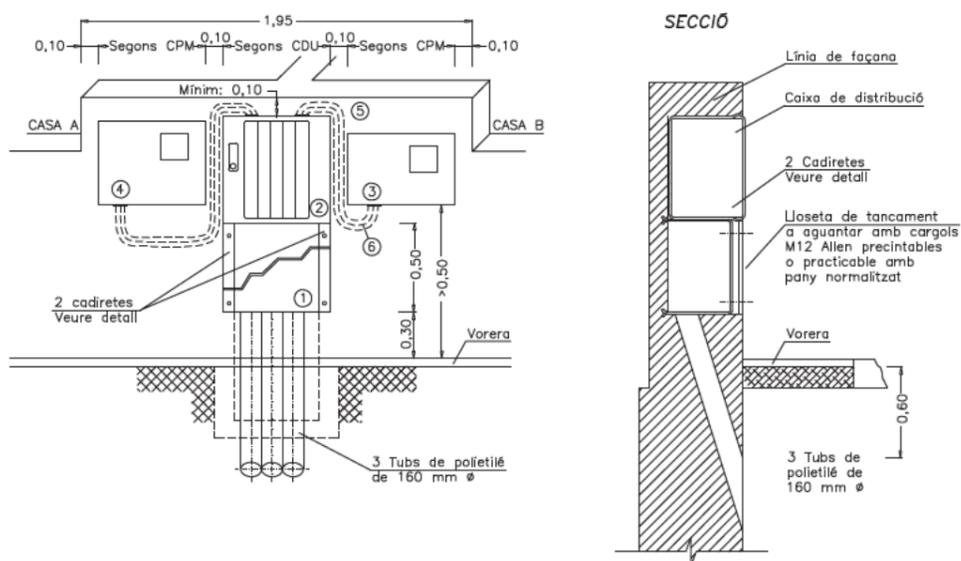

DETALL CADIRETES

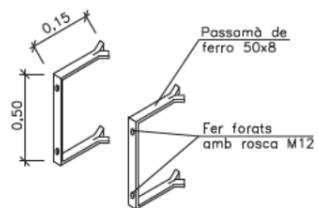

Seràn vàlids altres ferratges subjectats amb cargols M12 mantenint les mateixes cotes.

Acabat: Galvanitzat en calent.

- 1 Lloseta de tancament
- 2 Caixa de distribució per a urbanitzacions. Vegeu DC-3.9
- 3 CPM-MF 2: caixa de protecció i mesura monofàsica. Vegeu DC-3.6
- 4 CPM-MF 4: caixa de protecció i mesura trifàsica. Vegeu DC-3.7
- 5 Tub aïllant M40 i RI codi 3 (mínim)
- 6 Cable RZ 0,6/1kV Al a instal·lar per ENDESA



**NOTA:** La separació màxima entre la caixa de distribució i les CPM no superarà els 50 cm

DETALLS CONSTRUCTIUS


3.9

**Caixa de distribució per a urbanitzacions  
(Especificació Tècnica: 6700038)**


(ENTRADA - DOBLE SORTIDA I DERIVACIONS ALS CLIENTS)

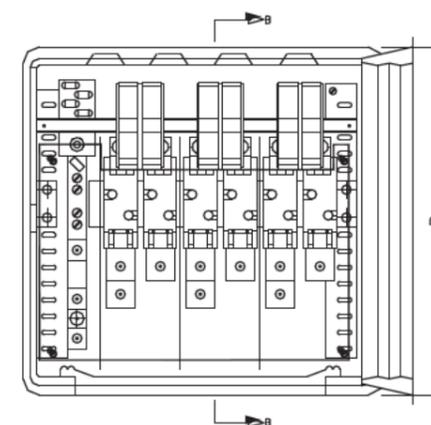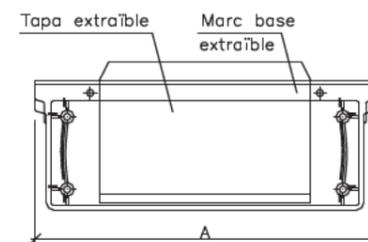


SECCIÓ B-B'

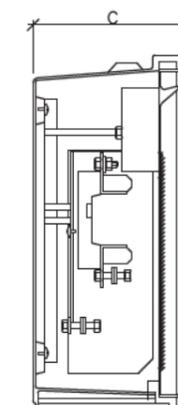

DETALL DEL TERMINAL

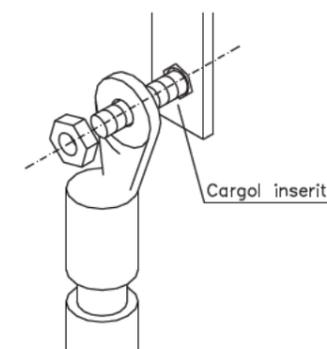


ESQUEMA

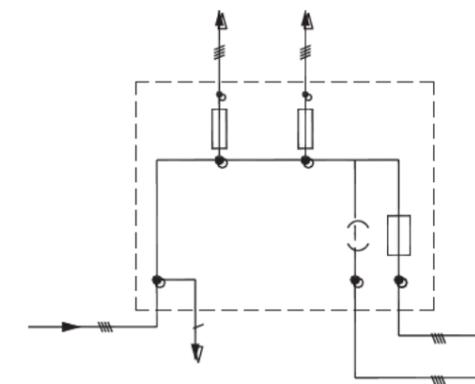

DETALLS CONSTRUCTIUS

3.11

**Armari prefabricat monobloc més sòcol independent , amb porta metàl·lica  
per a caixa de distribució per a urbanitzacions o caixa seccionament amb sortides  
part inferior**

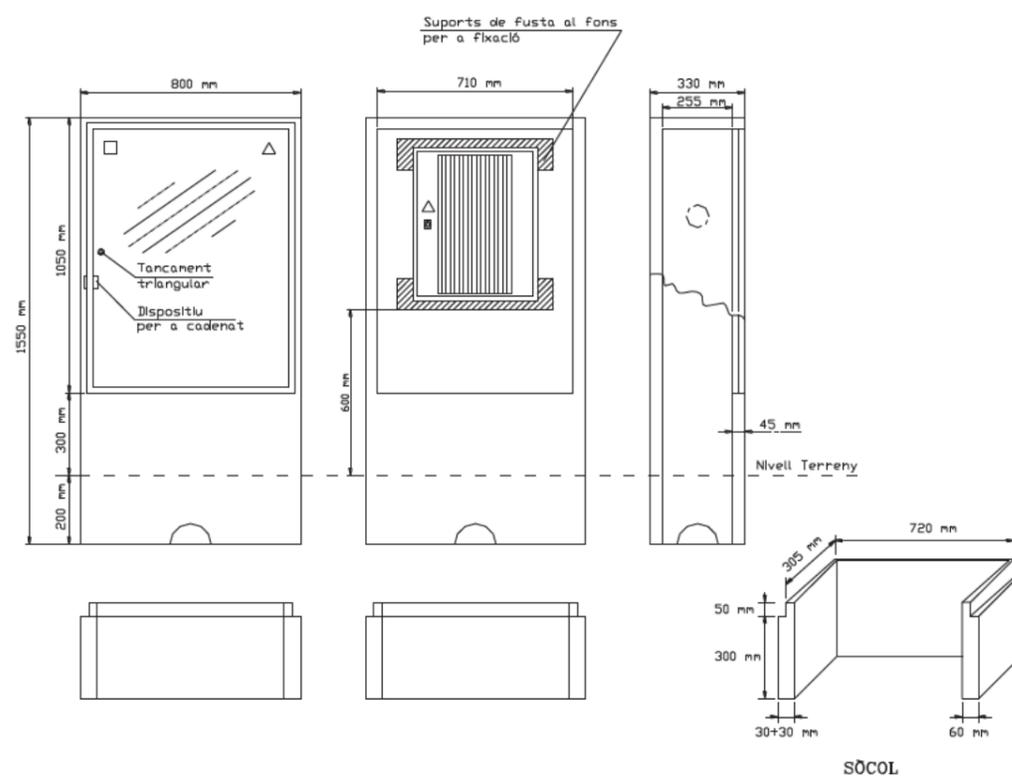

Especificació Tècnica:	6703931
Composició:	GRC (UNE-EN 1169)
Tipus de ciment:	CEM I 52,5 R
Tipus de fibra de vidre:	AR
Materials acceptats:	GET, S.L. (PE - A)
	CAHORS, SA (926.400)

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:43  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 05\_SA\_EBT-04-variant aerea BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 05\_SA\_EBT-04\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 05\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-04.pdf; 05-SA\_EBT\_04-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **05 SA/EBT-04** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 16:08  
**Para:** Julio Alcobendas Garcia  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 05\_SA\_EBT-04-variant aeria BT

Gracias, sí, el número 05\_EBT-04 no me había llegado.  
He enviado 14 solicitudes, una para cada afección.  
Haré recopilación y si veo que falta alguna, te pregunto si la tenéis vosotros.

Saludos.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Julio Alcobendas Garcia [mailto:[jalcobendas@diputaciodetarragona.cat](mailto:jalcobendas@diputaciodetarragona.cat)]  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 16:05  
**Para:** LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>  
**Asunto:** Fwd: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 05\_SA\_EBT-04-variant aeria BT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

Hola Lourdes, te reenvío unos mails de Endesa. Imagino que también estáis en copia, pero por si acaso.

Buen finde!

Julio Alcobendas García  
Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | [jalcobendas@dipta.cat](mailto:jalcobendas@dipta.cat)  
Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)



Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.

**De:** "Conexiones e-distribución" <[conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com)>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <[clozano@dipta.cat](mailto:clozano@dipta.cat)>  
**Enviats:** Divendres, 20 Gener de 2023 14:31:06  
**Assumpte:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 05\_SA\_EBT-04-variant aeria BT

e-distribución

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595505 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de le energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595505
- Dirección del punto de suministro: PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud.

**Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

**De:** [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)

**Enviado el:** 20/01/2023 11:47

**Para:** [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)

**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 05\_SA\_EBT-04-variant aerea BT

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte “Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790”, per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **05 SA/EBT-04** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ

Senior consultant



---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 3 de febrero de 2023 15:27  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595505  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595505\_3022023\_143735.pdf

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595505 sita en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

Ref. Solicitud: ATAR101 0000595505-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL  
FARIGOLA 6  
08755 - CASTELLBISBAL, BARCELONA  
A la Atención de Lourdes Gómez Gómez

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

*Operaciones Comerciales  
Conexiones*



3 de febrero de 2023

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS**

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Sustitución de apoyo de existente por nuevo apoyo de hormigón, sustitución de tramo LABT y retensado de vano siguiente, adaptar acometidas existentes en final de red. Retiro de LABT afectada y apoyos de hormigón.

**Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Nueva extensión LABT tendida por apoyos de hormigón, y apoyos metálicos para reconducir la red afectada.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

### **Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución.**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	8.885,31 €
- Suma parcial:	8.986,83 €
- I.V.A.( IVA/IGIC/IPSI en vigor 21%):	1.887,23 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>10.874,06 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

### Forma de pago

**Transferencia bancaria a cuenta:** ES61 2100 2931 91 0200133488

**Indicar referencia solicitud número ATAR101 0000595505 (TODO CLIENTE)**

**En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD**

DIPUTACIO DE TARRAGONA - P43000001

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.**

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL

<https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071foK>

con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.

- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595505.

- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595505 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**OBSERVACIONES**

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos oficiales y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante.

En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo que prevé este estudio, comportará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el que les informaremos puntualmente.

En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestada la adaptación de la red privada a la nueva ubicación de la acometida.

Estos trabajos se realizarán con un instalador de su elección e irán a cargo del solicitante. También deberán aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.

El solicitante aportará e instalará postecillo de acometida aérea en límite de finca.

El solicitante construirá nicho en límite de la zona pública/privada con acceso directo 24h, por equipo de protección y medida según normas.

El solicitante aportará e instalará equipo de protección y medida dentro de nicho según normativa vigente.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	261,69 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	261,69 €
1	710,92 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	710,92 €
4	4,02 €	CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F)	I	16,08 €
55	0,74 €	DESM. COND. BT EN APOYO REINST INMEDIATA	I	40,89 €
450	2,22 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	997,92 €
4	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	206,44 €
190	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	986,33 €
7	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	720,86 €
7	13,83 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	96,84 €
7	336,61 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	2.356,26 €
20	7,41 €	DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET.	I	148,18 €
2	62,73 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	125,45 €
2	46,18 €	CONJ AMARRES ACOM < RZ 25MM2 (AP PAL)	I	92,36 €
25	2,47 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	61,74 €
1	58,93 €	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180	I	58,93 €
55	4,12 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	226,61 €
15	1,34 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL	I	20,03 €
1	600,07 €	LEGALIZACION	I	600,07 €
1	860,16 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	860,16 €
1	297,55 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	297,55 €
		<b>TOTAL</b>		<b>8.885,31 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MAN Y CREACION ZP MT 1 PAREJA -TERCEROS	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

- documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Sol·licitant/Promotor**En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF

\_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº)

\_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail\_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup> [OPCIÓ A] actuant per compte propi com a propietari arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

 [OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_

amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat

(3) com a

 Propietària Arrendatària Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meva responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:**

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: **(marcar sempre l'opció que procedeixi)**

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Autoritzat**En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup>, amb

CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_

(via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>, amb

e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

**Dades del subministrament/servei/generació**

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_

Tipus de Generació (*només en cas de generació*): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (*només en cas de subministrament/generació*)  
En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.



**3.5 DETALLS CONSTRUCTIUS**

DETALLS CONSTRUCTIUS	3.1
----------------------	-----

**Suport de tub cilíndric**

**SUPORT**

Tub d'acer de 101,6 mm de Ø (4") i espessor de paret ≥ 3,5 mm  
Galvanitzat en calent, amb tapa de xapa a la part superior  
L'alçada útil serà:  
≥ 4,1 m si no hi ha encreuament de carrers  
≥ 6,1 m si hi ha encreuament de carrers


**BASE DE FORMIGÓ**

Dosificació formigó de 200 kg/m<sup>3</sup> (mínim), de dimensions 500x1000 mm

**MATERIALS QUE COMPLEMENTEN EL CONJUNT**

- 1 Cable trenat d'escomesa (a instal·lar per FECSA ENDESA)
- 2 Pinça d'ancoratge (a instal·lar per FECSA ENDESA)
- 3 Ganxo espiral obert galvanitzat en calent
- 4 Cable RZ 0,6/1kV Al (\*)
- 5 Tub de protecció, rígid corbable en calent, de M40 i IK08. S'uneix a la CPM mitjançant premsaestopes o con elàstic
- 6 Grapes de subjecció del tub (cada 35 cm) d'acer inoxidable o acer galvanitzat
- 7 CPM permanentment accessible
- 8 Premsaestopes aïllat o con elàstic

**ADOSSAT A LA TANCA**

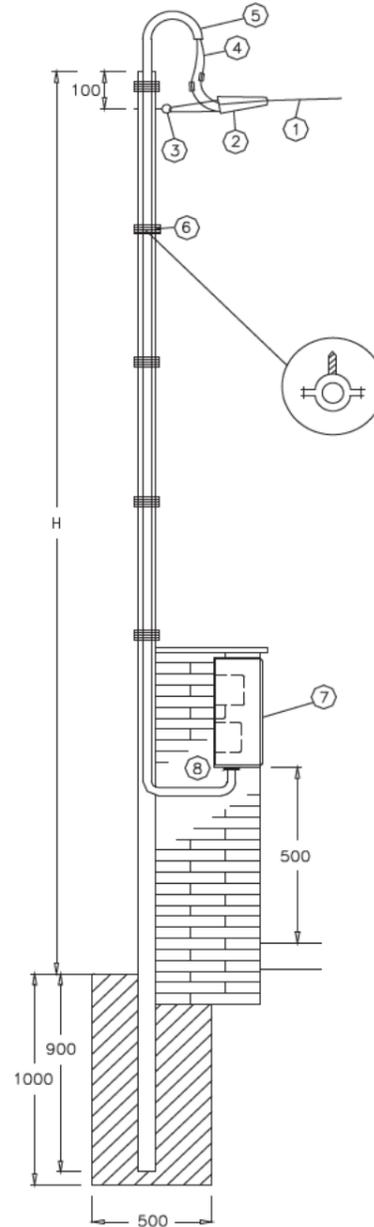

Cotes en mm


**(\*) SECCIONS DE CONDUCTOR**

ESCOMESES AÈRIES -MONOFÀSIQUES-		ESCOMESES AÈRIES -TRIFÀSIQUES-	
Potència màxima demandada (kW)			
0 > Wd < 14,49	2x16 mm <sup>2</sup> Al	0 < Wd < 15	4x25 mm <sup>2</sup> Al


**DETALLS CONSTRUCTIUS**

**3.2**

**Detall d'escomesa amb suport metàl·lic a subministrament individual separat de la tanca**

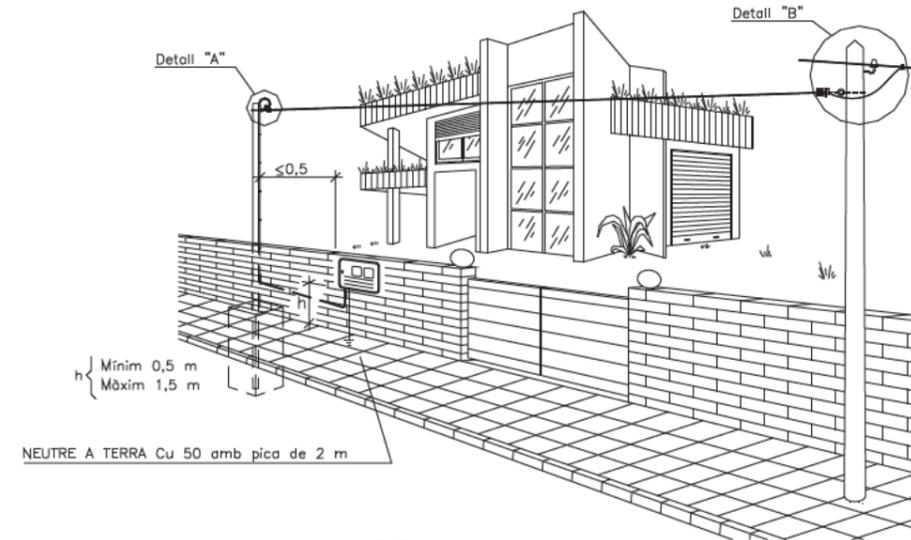



**DETALL "A"**



**DETALL "B"**

AMB XARXA TRENADA

AMB XARXA CONVENCIONAL

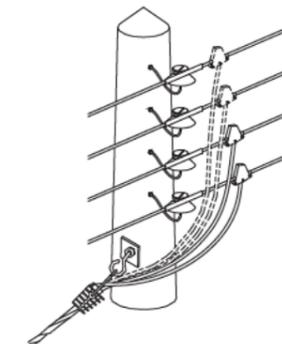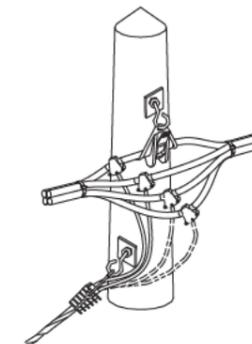

**NOTA:** Aquest tipus d'escomesa, tant monofàsica com trifàsica, està limitada a un màxim de 20 metres d'obertura

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 3 de marzo de 2023 8:46  
**Para:** Conexiones.edistribucion@enel.com  
**CC:** Julio Alcobendas Garcia  
**Asunto:** solicitud expediente TODO ENDESA - Expediente 0000595505 (SA/EBT-04)

Buenos días,  
Recibido el expediente versión TODO CLIENTE con número de referencia 0000595505, PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA y con motivo de la organización interna de la futura obra, solicito la versión TODO ENDESA del mismo.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta.

Saludos,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply [mailto:[ncdistribucion@sc.enel.com](mailto:ncdistribucion@sc.enel.com)]  
**Enviado el:** viernes, 3 de febrero de 2023 15:27  
**Para:** LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595505

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595505 sita en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento

adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 3 de marzo de 2023 13:14  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**CC:** clozano@dipta.cat  
**Asunto:** Solicitud de Suministro nº 0000595505

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.: Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación a la petición de suministro con código 0000595505 sita en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA. Indicarle que si usted desea la opción TE, debe anular la petición en curso y tramitar una nueva solicitud donde indique que quiere la oferta completa de este expediente y se le enviará el nuevo estudio técnico-económica correspondiente. **Este correo se envía desde un buzón genérico y no atiende respuestas.** Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección **Conexiones.edistribucion@enel.com**.

Rogamos que en su nuevo mensaje incluya las referencias y datos previos del asunto, a fin de agilizar la respuesta a su consulta.

Si desea obtener información sobre nuestra política de Protección de Datos, visite [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com)

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 10 de marzo de 2023 12:32  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-04. Expediente 0000595505-anulacion y solicitud TODO ENDESA

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000620135 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión:

1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora.
2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico Conexiones.edistribucion@enel.com, dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección.
3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000620135
- Dirección del punto de suministro: PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

## Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada.zonaprivada.edistribucion.com](http://Altausuariozonaprivada.zonaprivada.edistribucion.com)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** lgomez@bacecg.com

**Enviado el:** 9/03/2023 17:38

**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com

**Asunto:** Rapita EBT-04. Expediente 0000595505-anulacion y solicitud TODO ENDESA

Buenas tardes,

Recibido el expediente con número de solicitud 0000595505 sita en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, nos dirigimos a su compañía para solicitar la anulación de este expediente y realizar una nueva petición del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Para que pueda ser gestionada la nueva solicitud enviamos en este correo archivo de expediente 595505 TODO CLIENTE redactado por su compañía, planos de localización, carta de acreditación y formulario de solicitud.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda,

Saludos,

**LOURDES GÓMEZ**  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** lunes, 27 de marzo de 2023 11:23  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000620135  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000620135\_23032023\_110812.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000620135 sita en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000620135-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
TE/PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL

A la Atención de Lourdes Gómez Gómez

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Operaciones Comerciales  
Conexiones

23 de marzo de 2023

### PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

#### Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Punto de Conexión: En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección AER AL 95x1x3+AL 50 a la tensión de 3x230/400 voltios, en LABT Existente (AMPOSTA\25\FPOLIGON2\XQ265\TR1\01\01).

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Sustitución de apoyo de existente por nuevo apoyo de hormigón, sustitución de tramo LABT y retensado de vano siguiente, adaptar acometidas existentes en final de red. Retiro de LABT afectada y apoyos de hormigón.

#### Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Nueva extensión LABT tendida por apoyos de hormigón, y apoyos metálicos para reconducir la red afectada.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

### **Opción 1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	8.884,34 €
- Suma parcial:	8.985,86 €
- I.V.A. IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	1.887,03 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>10.872,89 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

### **Opción 2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red, incluye los trabajos indicados en la Opción 1 y los trabajos de extensión de red de distribución.**

De acuerdo con su petición, adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la nueva extensión desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el punto frontera con su instalación, incluyendo la ejecución y tramitación para su legalización y puesta en servicio. El importe de la totalidad de los trabajos necesarios, impuestos incluidos, que habrán de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a continuación:

- Presupuesto de nueva extensión de red:	12.458,17 €
- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	8.884,34 €
- Suma parcial:	21.342,51 €
- IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	4.481,93 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>25.824,44 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

#### Forma de pago

**Transferencia bancaria a cuenta: ES61 2100 2931 91 0200133488**

**Indicar referencia solicitud ATAR101 0000620135 (TODO CLIENTE/ TODO EDRD)**

**El solicitante aceptará una de las dos opciones:**

- Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE). La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán que ceder a EDRD**
- Trabajos necesarios para la nueva extensión de red (TODO EDRD). -La aceptación de esta opción supone que EDRD ejecuta los trabajos de la nueva extensión de red.**

DIPUTACIO DE TARRAGONA - P4300000I

**Si quieren otro titular de pago nos tienen que entregar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remitir copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.**

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye tanto los trabajos reservados a esta distribuidora como los de nueva extensión de red, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Las condiciones económicas anteriores no sufrirán modificaciones, a no ser que, durante la gestión de las autorizaciones, permisos o ejecución de los trabajos, y debido a factores debidamente justificados, ajenos a esta empresa, y no detectables en el estudio inicialmente realizado, fuesen precisos cambios sustanciales en la solución técnica que haya que adoptar.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000072BgP> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000620135.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000620135 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

## OBSERVACIONES

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos oficiales y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante.

En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo que prevé este estudio, comportará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el que les informaremos puntualmente.

En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestada la adaptación de la red privada a la nueva ubicación de la acometida.

Estos trabajos se realizarán con un instalador de su elección e irán a cargo del solicitante. También deberán aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.

El solicitante aportará e instalará postecillo de acometida aérea en límite de finca.

El solicitante construirá nicho en límite de la zona pública/privada con acceso directo 24h, por equipo de protección y medida según normas.

El solicitante aportará e instalará equipo de protección y medida dentro de nicho según normativa vigente.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
55	0,74 €	DESM. COND. BT EN APOYO REINST INMEDIATA	I	40,89 €
450	2,22 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	997,92 €
4	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	206,44 €
190	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	986,33 €
7	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	720,86 €
7	13,83 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	96,84 €
7	336,61 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	2.356,26 €
20	7,41 €	DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET.	I	148,18 €
2	62,73 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	125,45 €
2	46,18 €	CONJ AMARRES ACOM < RZ 25MM2 (AP PAL)	I	92,36 €
25	2,47 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	61,74 €
1	58,93 €	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180	I	58,93 €
55	4,12 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	226,61 €
15	1,35 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL	I	20,22 €
1	600,07 €	LEGALIZACION	I	600,07 €
1	860,16 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	860,16 €
1	296,39 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	296,39 €
1	261,69 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	261,69 €
1	710,92 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	710,92 €
4	4,02 €	CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F)	I	16,08 €
		<b>TOTAL</b>		<b>8.884,34 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
3	234,15 €	POSTE HORMIGON HV400R11 ETU-6703C	I	702,44 €
1	463,55 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	463,55 €
1	107,03 €	LEGALIZACION	I	107,03 €
1	261,60 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	261,60 €
12	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	619,32 €
300	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.557,36 €
380	4,12 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	1.565,68 €
846	2,22 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	1.876,09 €

4	860,17 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	3.440,66 €
2	723,09 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	1.446,18 €
1	418,26 €	POSTE HORMIGON HV800R13 ETU-6703B	I	418,26 €
		<b>TOTAL</b>		<b>12.458,17 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MAN Y CREACION ZP MT 1 PAREJA -TERCEROS	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

## ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

### **Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

PROTECCIÓN DE DATOS Le informamos de que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

## Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

### Sol·licitant/Promotor

En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

[OPCIÓ A] actuant per compte propi com a

- propietari
- arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

[OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_

segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_

amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat

(3) com a

- Propietària
- Arrendatària
- Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meua responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.

DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:**

- **Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: (*marcar sempre l'opció que procedeixi*)**

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Autoritzat**

En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup>, amb  
 CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_  
 (via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>, amb  
 e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

**Dades del subministrament/servei/generació**

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Típus de Generació (només en cas de generació): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (només en cas de subministrament/generació)  
 En \_\_\_\_\_, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE AMPOSTA

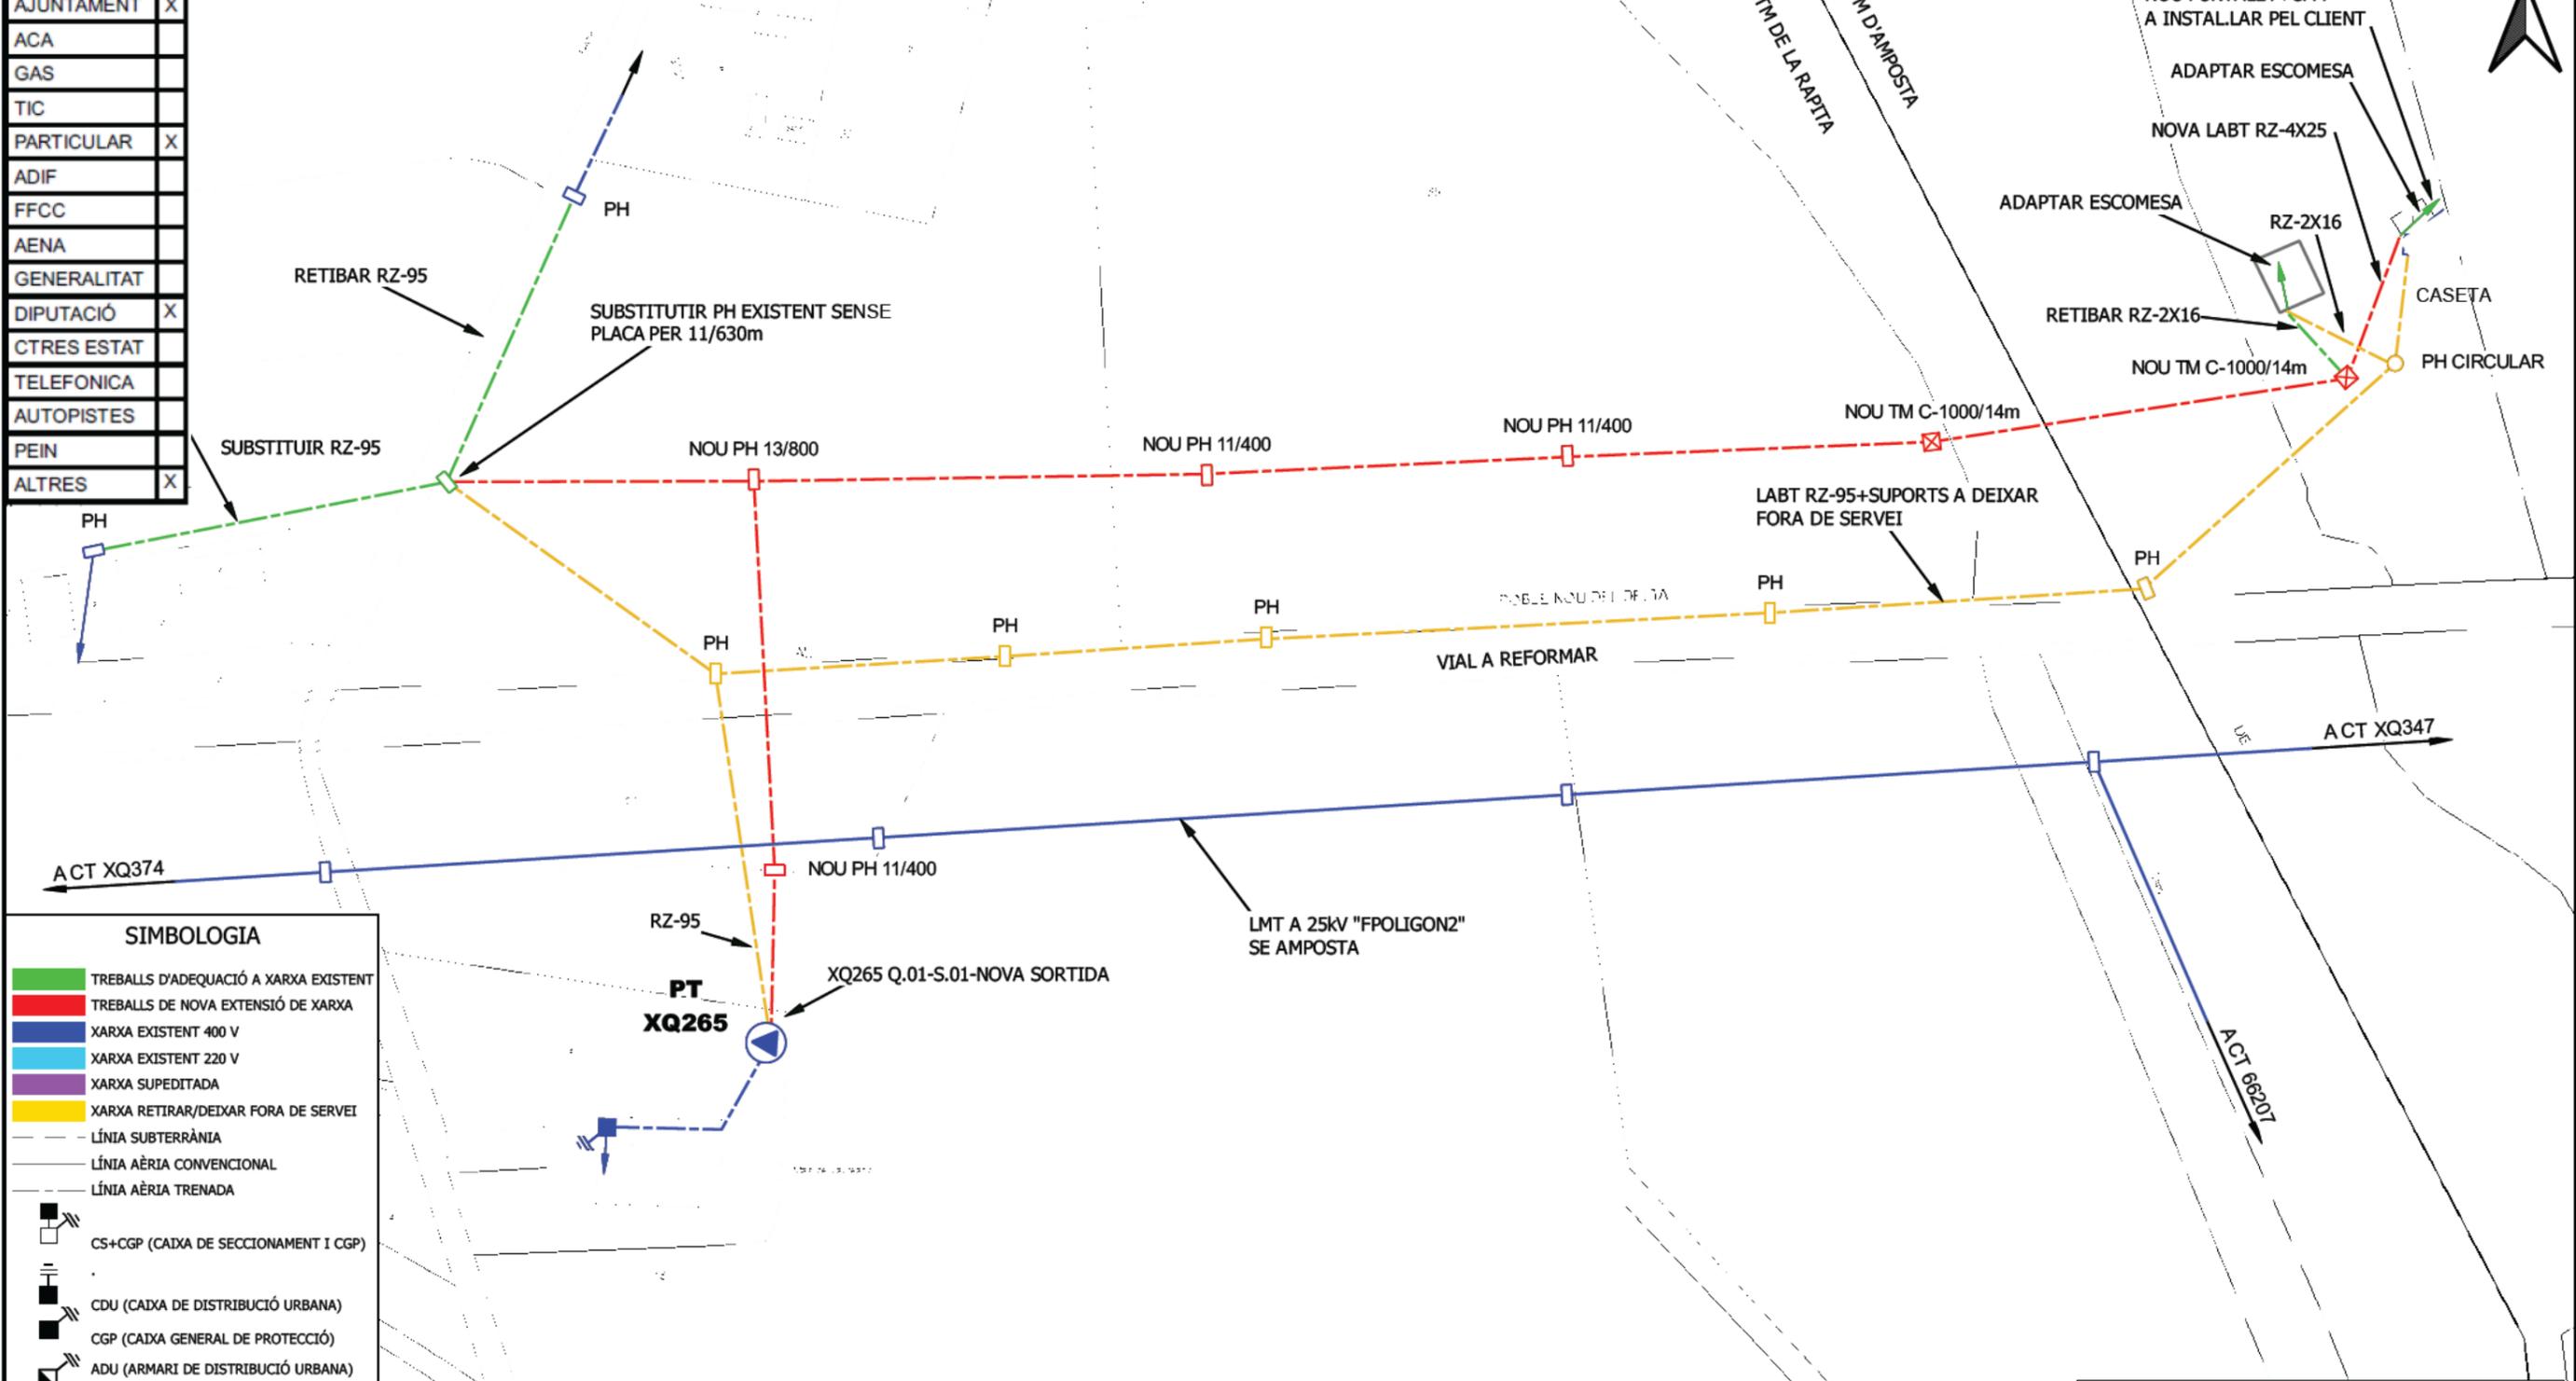

### SIMBOLOGIA

	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

### OBSERVACIONS

- \* El sol·licitant aportarà e instal·larà puntalet+CPM en escomesa a adaptar amb escomesa a caseta amb poca alçada.
- \* Treballs condicionats a permisos particulars, municipals i de organismes oficials.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**NOTA:** Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

**ETB04**

**ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V PD POBLE NOU DEL DELTA PK 5+125+325**

	Núm. EXP: 0000620135	Data: [22/03/2023]
	Potència: - kW	XQ265 Q.01-S.01
	Client: DIPUTACIO DE TARRAGONA	Format: DIN-A3
	TM DE AMPOSTA	Escala: 1:1000
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		Nº Plànol: 2 de 2

**3.5 DETALLS CONSTRUCTIUS**

DETALLS CONSTRUCTIUS	3.1
----------------------	-----

**Suport de tub cilíndric**

**SUPORT**

Tub d'acer de 101,6 mm de Ø (4") i espessor de paret ≥ 3,5 mm  
Galvanitzat en calent, amb tapa de xapa a la part superior  
L'alçada útil serà:  
≥ 4,1 m si no hi ha encreuament de carrers  
≥ 6,1 m si hi ha encreuament de carrers


**BASE DE FORMIGÓ**

Dosificació formigó de 200 kg/m<sup>3</sup> (mínim), de dimensions 500x1000 mm

**MATERIALS QUE COMPLEMENTEN EL CONJUNT**

- 1 Cable trenat d'escomesa (a instal·lar per FECSA ENDESA)
- 2 Pinça d'ancoratge (a instal·lar per FECSA ENDESA)
- 3 Ganxo espiral obert galvanitzat en calent
- 4 Cable RZ 0,6/1kV Al (\*)
- 5 Tub de protecció, rígid corbable en calent, de M40 i IK08. S'uneix a la CPM mitjançant premsaestopes o con elàstic
- 6 Grapes de subjecció del tub (cada 35 cm) d'acer inoxidable o acer galvanitzat
- 7 CPM permanentment accessible
- 8 Premsaestopes aïllat o con elàstic

**ADOSSAT A LA TANCA**

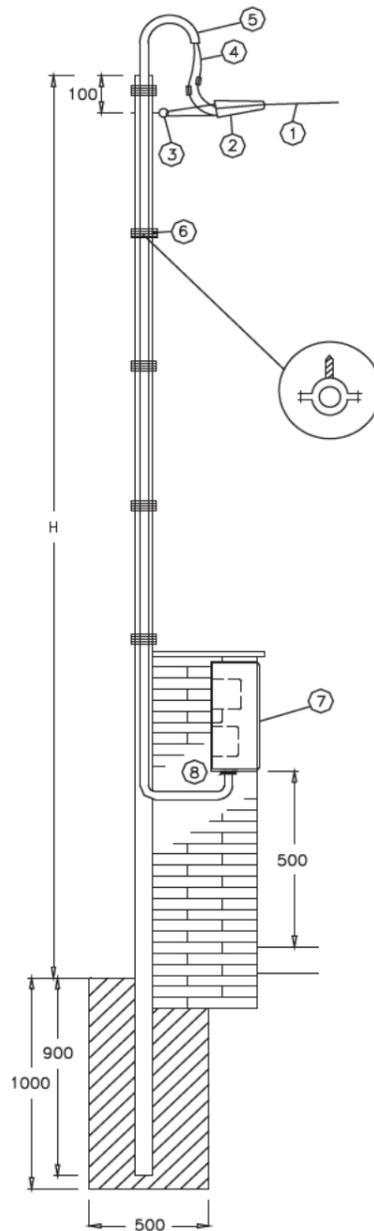

Cotes en mm


**(\*) SECCIONS DE CONDUCTOR**

ESCOMESES AÈRIES -MONOFÀSIQUES-		ESCOMESES AÈRIES -TRIFÀSIQUES-	
Potència màxima demandada (kW)			
0 > Wd < 14,49	2x16 mm <sup>2</sup> Al	0 < Wd < 15	4x25 mm <sup>2</sup> Al


**DETALLS CONSTRUCTIUS**

**3.2**

**Detall d'escomesa amb suport metàl·lic a subministrament individual separat de la tanca**

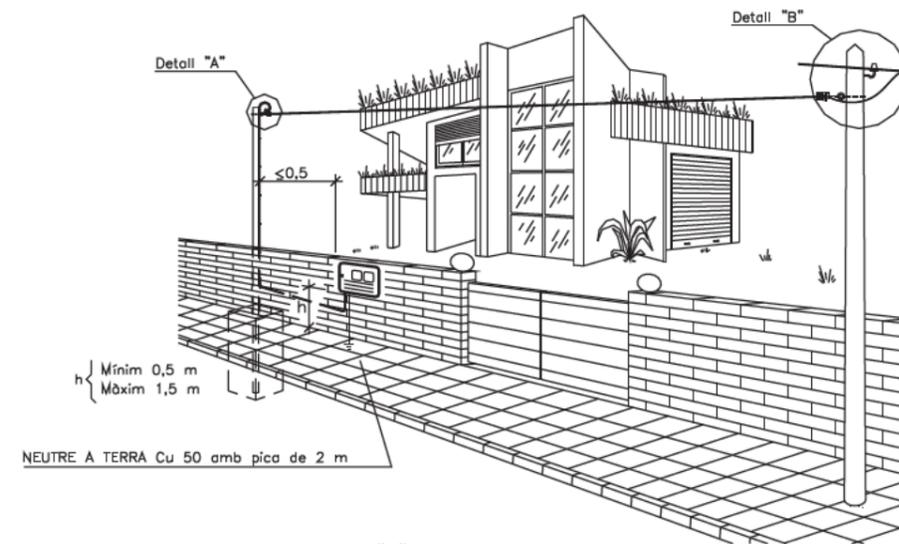



**DETALL "A"**



**DETALL "B"**

AMB XARXA TRENADA

AMB XARXA CONVENCIONAL

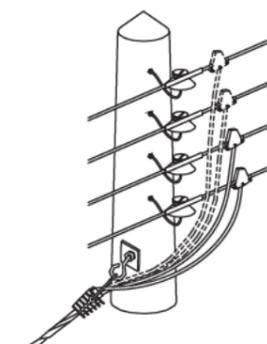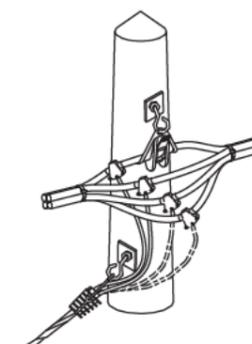

**NOTA:** Aquest tipus d'escomesa, tant monofàsica com trifàsica, està limitada a un màxim de 20 metres d'obertura

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:43  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 06\_SA\_EBT-05-variant aerea BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 06-SA\_EBT\_05-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; 06\_SA\_EBT-05\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 06\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-05.pdf

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **06 SA/EBT-05** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 16:57  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 06\_SA\_EBT-05-variant aeria BT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



---

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595589 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595589
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 5+480-5+935, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 18 de abril de 2023 17:49  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595589  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595589\_17042023\_165649.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595589 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 5+480-5+935, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000595589

Tipo Solicitud: **VARIANTES**  
**TE/TC PRESUPUESTO**

**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL**  
C/ÀVILA 138 PISO 3  
43003 - TARRAGONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de **VARIANTES** que nos ha formulado en **CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 5+480-5+935, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA**, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

*Operaciones Comerciales*  
*Conexiones*



17 de abril de 2023

## PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

### Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección TRN AL 95x1x3+ALM 54,6 Seco a la tensión de 3x230/400 voltios, en red BT (AMPOSTA\25\FPOLIGON2\XQ347\TR1\01\01\_01).

▪ Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

- Retirar LABT y apoyos de hormigón.
- Intercalar nuevo apoyo de hormigón.
- Retensar vano.

### Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

- Nuevos apoyos de hormigón.
- Nuevo LABT con Rz 95 AL.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

### **Opción 1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	9.098,89 €
- Suma parcial:	9.200,41 €
- I.V.A. en vigor (21%*):	1.932,09 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>11.132,50 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

### **Opción 2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red, incluye los trabajos indicados en la Opción 1 y los trabajos de extensión de red de distribución.**

De acuerdo con su petición, adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la nueva extensión desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el punto frontera con su instalación, incluyendo la ejecución y tramitación para su legalización y puesta en servicio. El importe de la totalidad de los trabajos necesarios, impuestos incluidos, que habrán de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a continuación:

- Presupuesto de nueva extensión de red:	19.750,10 €
- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	9.098,89 €
- Suma parcial:	28.848,99 €
- IVA en vigor (21%*):	6.058,29 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>34.907,28 €</b>

- \*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

- De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

- En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

<b>Forma de pago</b>
<p><b>Transferencia bancaria a cuenta:</b> ES59 2100 2931 91 0200132942</p> <p><b>Indicar referencia solicitud número CNX ATAR101 0000595589-TC</b></p>
<p><b>En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD</b></p>
<p><b>TITULAR DE PAGO: DIPUTACIO DE TARRAGONA – CIF:P4300000I</b></p> <p><b>Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.</b></p>
<p><b>Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:</b></p> <p><a href="mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com">Conexiones.edistribucion@enel.com</a></p>

**La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.**

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye tanto los trabajos reservados a esta distribuidora como los de nueva extensión de red, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Las condiciones económicas anteriores no sufrirán modificaciones, a no ser que, durante la gestión de las autorizaciones, permisos o ejecución de los trabajos, y debido a factores debidamente justificados, ajenos a esta empresa, y no detectables en el estudio inicialmente realizado, fuesen precisos cambios sustanciales en la solución técnica que haya que adoptar.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071fv1> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595589.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595589 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

### OBSERVACIONES:

- Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.
- Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.
- Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, organismos oficiales y particulares.
- Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtener los permisos particulares según lo que prevé este estudio, conllevará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el cual les informaremos puntualmente.
- El presupuesto de los trabajos de nueva extensión de red se acompaña solo con carácter informativo y en ningún caso puede interpretarse como una oferta de la distribuidora para realizar dichos trabajos. Debe advertirse que la distribuidora no está en disposición de cumplir las obligaciones en materia de seguridad y salud que exige la normativa a los contratistas en los contratos de obra pública, toda vez que no consta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. Por tanto, la distribuidora en ningún caso podrá ser adjudicataria de un contrato de obra pública.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
190	4,83 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	916,90 €
1	601,34 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	601,34 €
1	342,65 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	342,65 €
10	95,73 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	957,35 €
1	600,07 €	LEGALIZACIÓN	I	600,07 €
10	12,85 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	128,52 €
10	312,91 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	3.129,08 €
540	2,07 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	1.115,86 €
1	315,60 €	POSTE HORMIGON HV800R11 ETU-6703B	I	315,60 €
1	799,60 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	799,60 €
4	47,98 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	191,92 €
		<b>TOTAL</b>		<b>9.098,89 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	302,91 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	302,91 €
21	47,98 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	1.007,60 €
405	4,83 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.954,45 €
10	251,40 €	POSTE HORMIGON HV400R11 ETU-6703C	I	2.513,95 €
525	4,20 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	2.202,80 €
5	136,37 €	PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL	I	681,85 €
1	219,90 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	219,90 €
1	306,56 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	306,56 €
5	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	77,62 €
11	952,95 €	MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN	I	10.482,46 €
		<b>TOTAL</b>		<b>19.750,10 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
1	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.
- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) ..... CON NIF..... actuando como administrador y/o apoderado de (nombre empresa principal solicitante)....., con CIF..... y domicilio social en (dirección social empresa principal) ..... municipio de .....

Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

**Encarga y autoriza:**

A (empresa, ingeniería o representante) ....., con CIF..... y domicilio social en ....., municipio de .....

Persona de contacto: ..... Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

**A realizar ante E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:**

El pago de la solicitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), incluida la emisión a su nombre de las facturas que e-distribución deba generar correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,

Dirección del suministro..... Municipio: ..... Potencia: .....kW.

Petición de suministro nº: .....

Importe a Pagar.....

Fecha de la autorización: .....

Firma del administrador/apoderado empresa principal


**PROTECCIÓN DE DATOS** - Le informamos de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	X
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE AMPOSTA



SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

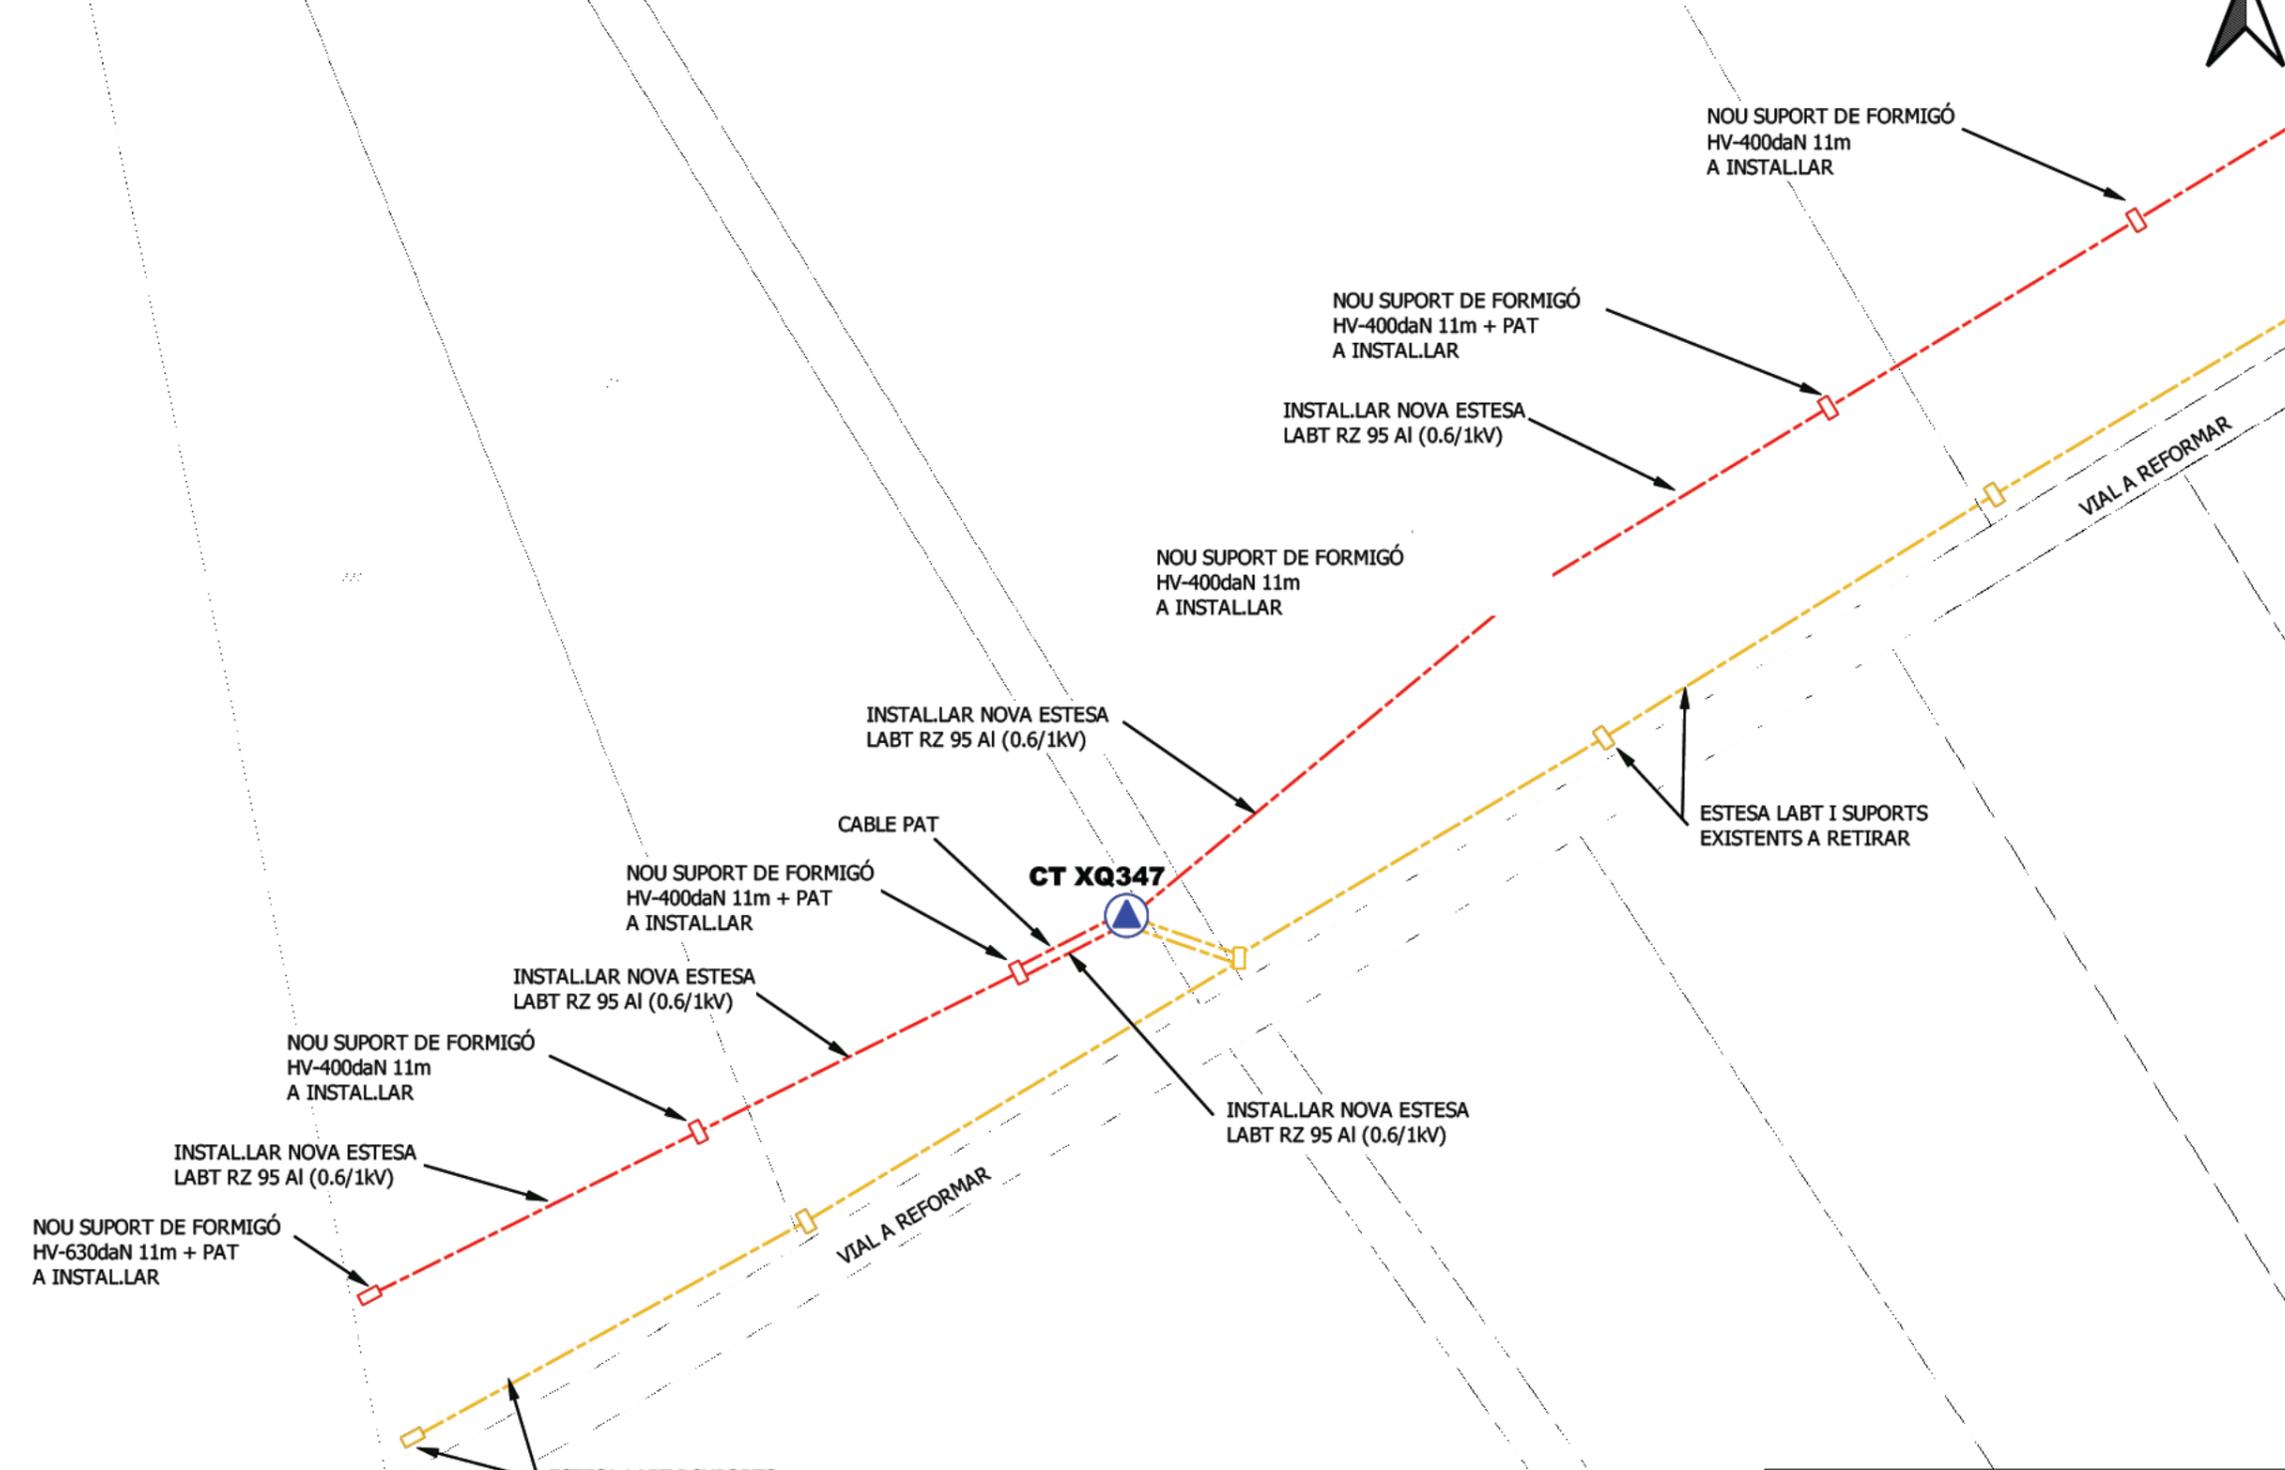

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

EBT05

**OBSERVACIONS**  
 \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.  
 \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.  
 \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.


ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V  
 CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM 5+480-5+935

	Núm. EXP: 0000595589	ET: CT XQ347 Q.01-S.01	Data: [13/04/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 1 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	X
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE AMPOSTA

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

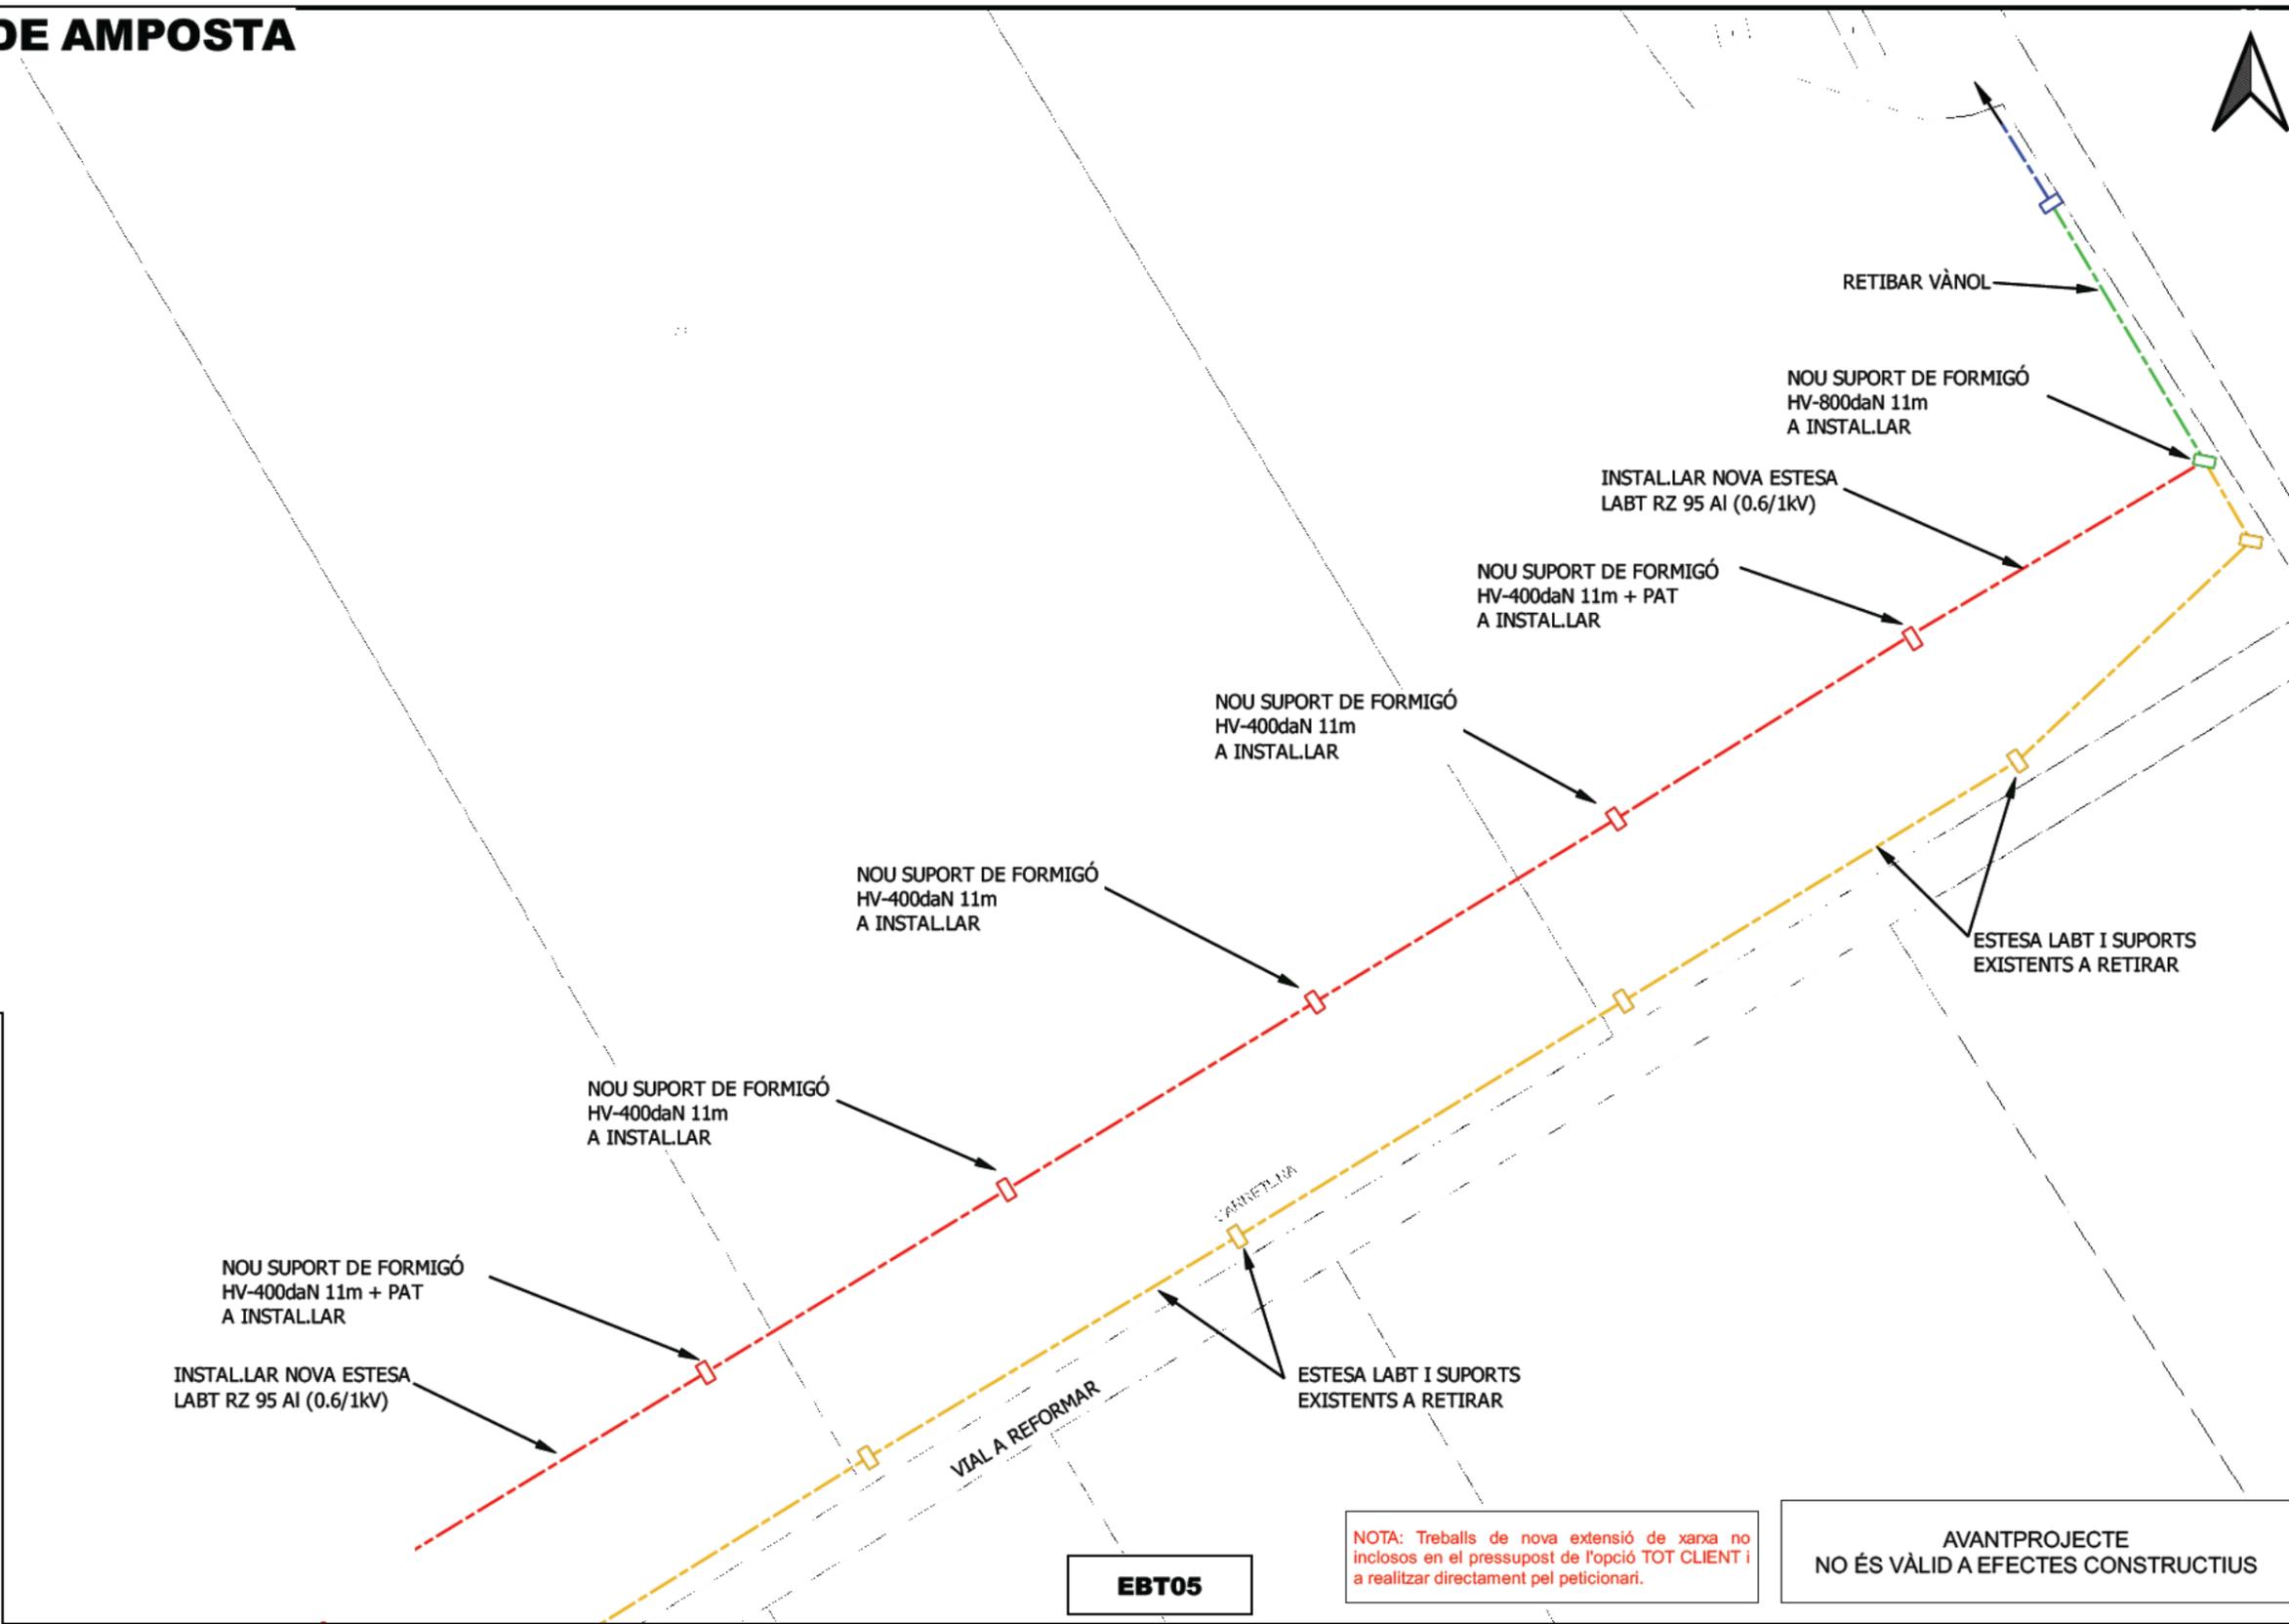

**OBSERVACIONS**

- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT05**

**ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V  
CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM 5+480-5+935**

	Núm. EXP: 0000595589	ET: CT XQ347 Q.01-S.01	Data: [13/04/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 2 de 2

PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*

.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de *(nombre empresa principal solicitante)*....., amb CIF..... i domicili social a *(dirección social empresa principal)*....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### Encarrega i autoritza:

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pagament de la sol·licitud de *(Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red)*, inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....

Municipi: .....

Potència: .....kW.

Petició de subministrament n°: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....

Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

PROTECCIÓN DE DADES – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

---

**De:** Lourdes GOMEZ  
**Enviado el:** miércoles, 17 de mayo de 2023 11:05  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EBT-05. Expediente 0000595589-anulacion  
**Datos adjuntos:** carta anulacion exp\_0000595589\_SA#EBT#05\_signat.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf

Buenos días,

Enviamos escrito firmado por el solicitante pidiendo la anulación del expediente 0000595589 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 5+480-5+935, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



BAC ENGINEERING  
CONSULTANCY GROUP

ES AHORA  
SOCOTEC

Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:44  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 08\_SA\_EBT-06-variant aerea BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 08-SA\_EBT\_06-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; 08\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-06.pdf; 08\_SA\_EBT-06\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **08 SA/EBT-06** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 14:35  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 08\_SA\_EBT-06-variant aeria BT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



---

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595504 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595504
- Dirección del punto de suministro: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780., 43870, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

## Lourdes GOMEZ

**De:** Julio Alcobendas Garcia <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado el:** lunes, 13 de febrero de 2023 14:42  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** Fwd: Respuesta a Consulta de Agente relacionada con la Solicitud 80709841

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

Buenos días Lourdes, nueva respuesta de Endesa.

Un saludo,

### Julio Alcobendas García

Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | jalcobendas@dipta.cat  
Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](mailto:dipta.cat)]



Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniquem immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.

**De:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@diputaciodeltarragona.cat>  
**A:** "Julio Alcobendas Garcia" <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviats:** Dilluns, 13 Febrer de 2023 14:36:02  
**Assumpte:** Fwd: Respuesta a Consulta de Agente relacionada con la Solicitud 80709841

### Carlos Lozano

Cap del Servei de Projectes i Obres  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 296 625 Ext. 3043 | clozano@dipta.cat  
C. Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](mailto:dipta.cat)]



Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniquem immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>

**Enviats:** Dilluns, 13 Febrer de 2023 14:17:58  
**Assumpte:** RE: Respuesta a Consulta de Agente relacionada con la Solicitud 80709841



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000606871 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [[edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [[edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000606871
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [[edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada.zonaprivada.edistribucion.com](http://Altausuariozonaprivada.zonaprivada.edistribucion.com)**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [[edistribucion.com](https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html)]

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** lunes, 27 de febrero de 2023 15:00  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000606871  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000606871\_27022023\_085600.pdf

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000606871 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000606871-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL  
C/ÁVILA 138, 6º  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Operaciones Comerciales  
Conexiones



27 de febrero de 2023

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS**

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Punto de Conexión: En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección TRN AL 95x1x3+ALM 54,6 Seco a la tensión de 3x230/400 voltios, en LABT Existente (\AMPOSTA\25\FPOLIGON2\XQ349\TR1\01\01).

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:  
Tendido de LABT hasta apoyo existente y tendido LABT hasta apoyo de hormigón a sustituir por nuevo apoyo PH11/630+PAT. Adaptar acometida. Retiro de LABT afectada.

**Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Nuevo tendido de LSBT, instalación de nuevo PH11/1000 con conversión A/S BT y aportación nuevo conductor LABT.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

**PRESUPUESTO**

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución.**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	4.504,63 €
- Suma parcial:	4.606,15 €
- I.V.A. ( IVA/IGIC/IPSI en vigor 21% ):	967,29 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>5.573,44 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

<b>Forma de pago</b>
<p><b>Transferencia bancaria a cuenta:</b> ES61 2100 2931 91 0200133488</p> <p><b>Indicar referencia solicitud número ATAR101 0000606871 (TODO CLIENTE)</b></p> <p><b>En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD"</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DIPUTACIO DE TARRAGONA - P43000001</b></p> <p><b><u>Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.</u></b></p> <p><b>Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:</b></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com">Conexiones.edistribucion@enel.com</a></p>

La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071uSj> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000606871.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000606871 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**OBSERVACIONES**

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos oficiales y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante.

En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo previsto en este estudio, comportará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el que les informaremos puntualmente.

En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestada la adaptación de la red privada a la nueva ubicación de la acometida.

Estos trabajos se realizarán con un instalador de su elección e irán a cargo del solicitante. También deberán aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.

Estudio supeditado a la aceptación y ejecución conjunta con los trabajos descritos en expediente 595496 EMT03, de retirada del PT XQ349 y nueva instalación de CT XQ349 al otro lado de la carretera.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	132,90 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	132,90 €
1	710,92 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	710,92 €
1	600,07 €	LEGALIZACION	I	600,07 €
4	2,55 €	TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase)	I	10,18 €
3	4,95 €	FUSIBLE ENTRONQUE BT	I	14,86 €
5	3,68 €	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	I	18,40 €
1	170,39 €	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	170,39 €
75	2,22 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	166,32 €
2	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	103,22 €
110	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	571,03 €
5	7,41 €	DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET.	I	37,04 €
1	62,72 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	62,72 €
1	46,18 €	CONJ AMARRES ACOM < RZ 25MM2 (AP PAL)	I	46,18 €
10	2,47 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	24,70 €
10	1,34 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL	I	13,36 €
1	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	102,98 €
1	13,83 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	13,83 €
1	199,55 €	PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO	I	199,55 €
1	336,61 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	336,61 €
1	860,16 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	860,16 €
1	11,66 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	11,66 €
1	297,55 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	297,55 €
<b>TOTAL</b>				<b>4.504,63 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
<b>TOTAL</b>				<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

- documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Sol·licitant/Promotor**En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF

\_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº)

\_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail\_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup> [OPCIÓ A] actuant per compte propi com a propietari arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

 [OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_

amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat

(3) com a

 Propietària Arrendatària Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meva responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:**

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: **(marcar sempre l'opció que procedeixi)**

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Autoritzat**En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup>, amb

CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_

(via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>, amb

e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

**Dades del subministrament/servei/generació**

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipus de Generació (*només en cas de generació*): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (*només en cas de subministrament/generació*)

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE AMPOSTA

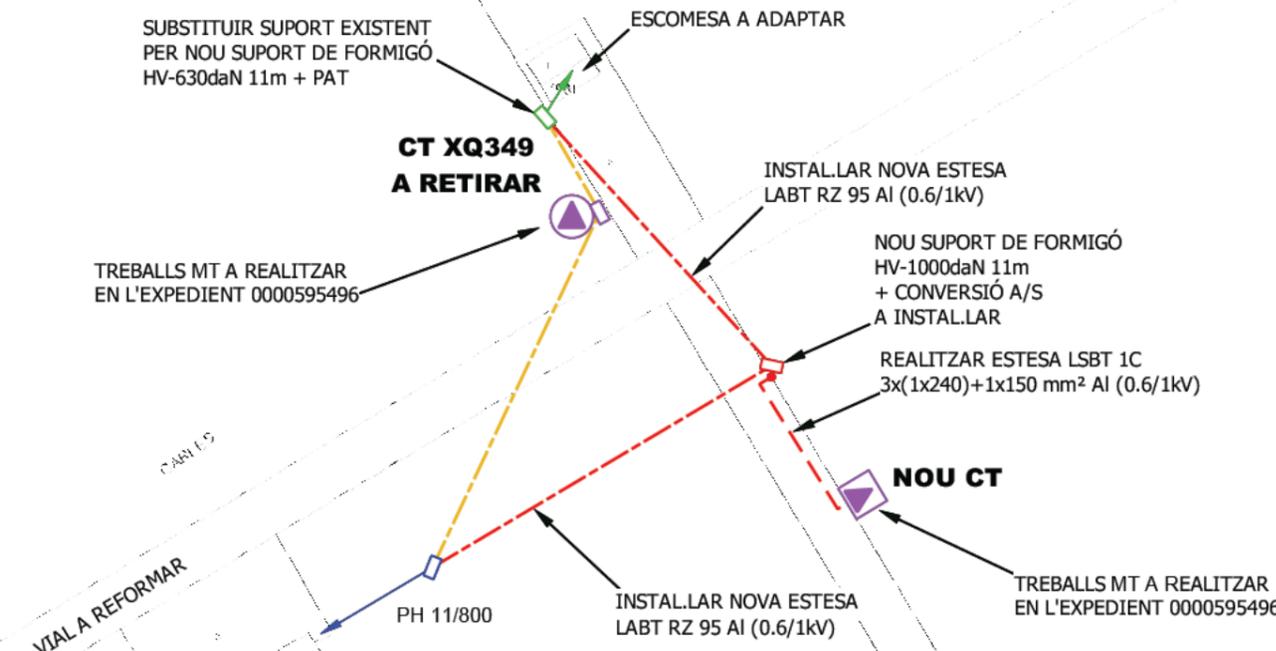

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS**

- \* Estudi supeditat a la realització de conjunt amb els treballs de la sol·licitud 0000595496
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT06**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM 6+780

	Núm. EXP: 0000606871	ET:	Data: [24/02/2023]
	Potència: kW	NOU CT Q.01-S.01 (NOVA SORTIDA)	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 3 de marzo de 2023 8:46  
**Para:** Conexiones.edistribucion@enel.com  
**CC:** Julio Alcobendas Garcia  
**Asunto:** solicitud expediente TODO ENDESA - Expediente 0000606871 (SA/EBT-06)

Buenos días,  
Recibido el expediente versión TODO CLIENTE con número de referencia 0000606871, CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA y con motivo de la organización interna de la futura obra, solicito la versión TODO ENDESA del mismo.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta.

Saludos,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Ávila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply [mailto:[ncdistribucion@sc.enel.com](mailto:ncdistribucion@sc.enel.com)]  
**Enviado el:** lunes, 27 de febrero de 2023 15:00  
**Para:** LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000606871

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000606871 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA,

TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica 900920959, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 3 de marzo de 2023 13:21  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**CC:** clozano@dipta.cat  
**Asunto:** Solicitud de Suministro nº 0000606871

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.: Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación a la petición de suministro con código 0000606871 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA. Indicarle que si usted desea la opción TE, debe anular la petición en curso y tramitar una nueva solicitud donde indique que quiere la oferta completa de este expediente y se le enviará el nuevo estudio técnico-económica correspondiente. **Este correo se envía desde un buzón genérico y no atiende respuestas.** Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección **Conexiones.edistribucion@enel.com**.

Rogamos que en su nuevo mensaje incluya las referencias y datos previos del asunto, a fin de agilizar la respuesta a su consulta.

Si desea obtener información sobre nuestra política de Protección de Datos, visite [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com)

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 10 de marzo de 2023 11:54  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-anulacion y solicitud TODO ENDESA

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



En referencia a su consulta, si ya no está interesado en la solicitud 0000606871, debe enviar un escrito solicitando su anulación y firmado por el solicitante.

Si desea la devolución del importe pagado les requerimos el certificado de titularidad del banco para poder gestionar la devolución del pago realizado mediante transferencia bancaria

Si desea tramitar una nueva solicitud, deberá mandar los formularios correspondientes.

- Código Expte NNSS: 0000606871
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email Conexiones.edistribucion@enel.com

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnica/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo

obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lgomez@bacecg.com

**Enviado el:** 9/03/2023 17:32

**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com

**Asunto:** Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-anulacion y solicitud TODO ENDESA

Buenas tardes,

Recibido el expediente con número de solicitud 0000606871 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, nos dirigimos a su compañía para solicitar la anulación de este expediente y realizar una nueva petición del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Para que pueda ser gestionada la nueva solicitud enviamos en este correo archivo de expediente 606871 TODO CLIENTE redactado por su compañía, planos de localización, carta de acreditación y formulario de solicitud.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda,

Saludos,

**LOURDES GÓMEZ**

Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

## Lourdes GOMEZ

**De:** Julio Alcobendas Garcia <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado el:** martes, 28 de marzo de 2023 11:01  
**Para:** LOURDES GOMEZ  
**Asunto:** Fwd: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

Buenos días Lourdes, otro correo de Endesa.

Por cierto, yo te reenvío todo lo que nos llega, no sé si te llega por duplicado; si es así dímelo y no te colapso el mail.

Un saludo,

### Julio Alcobendas García

Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | jalcobendas@dipta.cat  
Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](http://dipta.cat)]



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

**De:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@diputaciodeltarragona.cat>  
**A:** "Julio Alcobendas Garcia" <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviats:** Dimarts, 28 Març de 2023 10:54:11  
**Assumpte:** Fwd: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**Carlos Lozano**  
Cap del Servei de Projectes i Obres  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona


Tel. 977 296 625 Ext. 3043 | clozano@dipta.cat  
C. Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](http://dipta.cat)]



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest*

*missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>  
**Enviats:** Dimarts, 28 Març de 2023 10:35:31  
**Assumpte:** RE: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-peticion nuevo expediente TODO ENDESA



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000628840 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [[edistribucion.com](http://edistribucion.com)] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [[edistribucion.com](http://edistribucion.com)] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000628840
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [[edistribucion.com](http://edistribucion.com)] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada.edistribucion.com](http://Altausuariozonaprivada.edistribucion.com)*

*Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los*

proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lgomez@bacecg.com  
**Enviado el:** 27/03/2023 12:09  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-peticion nuevo expediente TODO ENDESA


Bon dia,  
Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 0000606871 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió TOT ENDESA.

L'estudi original NNSS 0000606871 situat a CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA inclou el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000606871.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 08 SA/EBT-06 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Conexiones e-distribución [mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com]

**Enviado el:** martes, 21 de marzo de 2023 7:46

**Para:** LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>

**Asunto:** RE: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-anulacion

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



En referencia a su consulta,

Le informamos que hemos gestionado la anulación de la solicitud, quedamos a la espera de que aporte los formularios para volver a gestionar nueva ps.

- Código Expte NNSS: 0000606871
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]

Le informados de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita

y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

De: [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)

Enviado el: 19/03/2023 20:19

Para: [conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com)

Asunto: RE: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-anulacion

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000606871 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,

**LOURDES GÓMEZ**

Senior consultant



C/Ávila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and

only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

De: Conexiones e-distribución [<mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com>]

Enviado el: viernes, 10 de marzo de 2023 11:54

Para: LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>

Asunto: RE: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-anulacion y solicitud TODO ENDESA

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



En referencia a su consulta, si ya no está interesado en la solicitud 0000606871, debe enviar un escrito solicitando su anulación y firmado por el solicitante.

Si desea la devolución del importe pagado les requerimos el certificado de titularidad del banco para poder gestionar la devolución del pago realizado mediante transferencia bancaria

Si desea tramitar una nueva solicitud, deberá mandar los formularios correspondientes.

- Código Expte NNSS: 0000606871
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]*

Le informados de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

De: [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)

Enviado el: 9/03/2023 17:32

Para: [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)

Asunto: Rapita EBT-06. Expediente 0000606871-anulacion y solicitud TODO ENDESA

Buenas tardes,

Recibido el expediente con número de solicitud 0000606871 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, nos dirigimos a su compañía para solicitar la anulación de este expediente y realizar una nueva petición del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Para que pueda ser gestionada la nueva solicitud enviamos en este correo archivo de expediente 606871 TODO CLIENTE redactado por su compañía, planos de localización, carta de acreditación y formulario de solicitud.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda,

Saludos,

LOURDES GÓMEZ

Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

De: e-distribución NC noreply [<mailto:ncdistribucion@sc.enel.com>]

Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2023 15:00

Para: LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>

Asunto: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000606871

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000606871 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** miércoles, 12 de abril de 2023 9:01  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000628840  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000628840\_12042023\_085403.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000628840 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000628840

Tipo Solicitud: VARIANTES

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL

C/ÀVILA 138, 6º

08018 - BARCELONA

A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Operaciones Comerciales  
Conexiones



12 de abril de 2023

### PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

#### Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Tendido de LABT hasta apoyo existente y tendido LABT hasta apoyo de hormigón a sustituir por nuevo apoyo  
PH11/630+PAT. Adaptar acometida. Retiro de LABT afectada

#### Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección TRN AL 95x1x3+ALM 54,6 Seco a la tensión de 3x230/400 voltios, en LABT Existente (\AMPOSTA\25\FPOLIGON2\XQ349\TR1\01\01).

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

### **Opción 1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	4.680,19 €
- Suma parcial:	4.781,71 €
- I.V.A. IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	1.004,16 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>5.785,87 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

**Opción 2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red, incluye los trabajos indicados en la Opción 1 y los trabajos de extensión de red de distribución.**

De acuerdo con su petición, adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la nueva extensión desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el punto frontera con su instalación, incluyendo la ejecución y tramitación para su legalización y puesta en servicio. El importe de la totalidad de los trabajos necesarios, impuestos incluidos, que habrán de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a continuación:

- Presupuesto de nueva extensión de red:	5.281,23 €
- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	4.680,19 €
- Suma parcial:	9.961,42 €
- IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	2.091,90 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>12.053,32 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

### Forma de pago

**Transferencia bancaria a cuenta:** ES61 2100 2931 91 0200133488

**Indicar referencia solicitud número** CNX ATAR101 0000628840-TC” ó “CNX ATAR101 0000628840-TE”

**El solicitante aceptará una de las dos opciones:**

- Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE). La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán que ceder a EDRD**
- Trabajos necesarios para la nueva extensión de red (TODO EDRD). -La aceptación de esta opción supone que EDRD ejecuta los trabajos de la nueva extensión de red.**

DIPUTACIO DE TARRAGONA - P43000001

**Si quieren otro titular de pago nos tienen que entregar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remitir copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye tanto los trabajos reservados a esta distribuidora como los de nueva extensión de red, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Las condiciones económicas anteriores no sufrirán modificaciones, a no ser que, durante la gestión de las autorizaciones, permisos o ejecución de los trabajos, y debido a factores debidamente justificados, ajenos

a esta empresa, y no detectables en el estudio inicialmente realizado, fuesen precisos cambios sustanciales en la solución técnica que haya que adoptar.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000072Mz3> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000628840.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000628840 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

### OBSERVACIONES:

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaríamos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos oficiales y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante.

En caso de no obtenerse los permisos particulares segundos el que prevé este estudio, comportará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el cual los informaríamos puntualmente.

En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestada la adaptación de la red privada a la nueva ubicación de la acometida.

Estos trabajos se tienen que hacer con un instalador de su elección e irán a cargo del solicitante. También tendrán que aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.

Estudio supeditado a la aceptación y ejecución conjunta con los trabajos descritos en expediente 595496 EMT03, de retirada del PT XQ349 y nueva instalación de CT XQ349 a la otra banda de la carretera.

Las actuaciones a realizar se encuentran reguladas en el artículo 25.2 del RD 1048/2013 y resultan necesarias para atender el suministro solicitado. Además, las actuaciones detalladas deben ser realizadas por el distribuidor al ser éste el propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Por ello, el objeto del contrato que suscriban las partes debería consistir en una prestación de servicios consistente en la adecuación de la red de distribución eléctrica propiedad de EDISTRIBUCIÓN, actuaciones que permitirán, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias (Nueva Extensión de Red), dotar de potencia el punto de suministro solicitado en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 6+780, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	132,90 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	132,90 €
1	306,56 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	306,56 €
1	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	15,52 €
1	909,32 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	909,32 €
1	355,84 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	355,84 €
1	210,95 €	PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO	I	210,95 €
1	14,62 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	14,62 €
1	108,86 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	108,86 €
10	1,35 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL	I	13,48 €
10	2,61 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	26,08 €
1	48,83 €	CONJ AMARRES ACOM < RZ 25MM2 (AP PAL)	I	48,83 €
1	66,31 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	66,31 €
5	7,84 €	DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET.	I	39,19 €
110	5,48 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	602,91 €
2	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	109,12 €
75	2,34 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	175,77 €
1	180,10 €	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	180,10 €
5	3,89 €	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	I	19,47 €
3	6,60 €	FUSIBLE ENTRONQUE BT	I	19,81 €
4	3,39 €	TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase)	I	13,56 €
1	600,07 €	LEGALIZACION	I	600,07 €
1	710,92 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	710,92 €
		<b>TOTAL</b>		<b>4.680,19 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	25,00 €	ELIMINACION DE RESIDUOS	I	25,00 €
1	81,78 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	81,78 €
1	323,81 €	POSTE HORMIGON HV1000R11 ETU-6703B	I	323,81 €
1	1.083,71 €	MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN	I	1.083,71 €
110	4,20 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	461,54 €
2	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	109,12 €

29	2,15 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL	I	62,48 €
87	3,52 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL	I	305,84 €
1	180,10 €	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	180,10 €
10	19,44 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	194,42 €
20	61,49 €	ZANJA TIPO C	I	1.229,76 €
1	429,23 €	CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT	I	429,23 €
24	3,89 €	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	I	93,44 €
1	340,28 €	PLANO "AS BUILT" RED SUB MT/BT 100<L<15M	I	340,28 €
1	139,03 €	INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS	I	139,03 €
1	221,69 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	221,69 €
		<b>TOTAL</b>		<b>5.281,23 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).**

Udes.	Descripción	Cargo*
1	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

PROTECCIÓN DE DATOS Le informamos de que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recomendamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

INTERNAL

## Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

### Sol·licitant/Promotor

En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

[OPCIÓ A] actuant per compte propi com a

- propietari
- arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

[OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_

segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_

amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat

(3) com a

- Propietària
- Arrendatària
- Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meua responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.

DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:**

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: (**marcar sempre l'opció que procedeixi**)

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Autoritzat**

En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup>, amb  
 CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_  
 (via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>, amb  
 e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

**Dades del subministrament/servei/generació**

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Típus de Generació (només en cas de generació): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (només en cas de subministrament/generació)  
 En \_\_\_\_\_, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE AMPOSTA

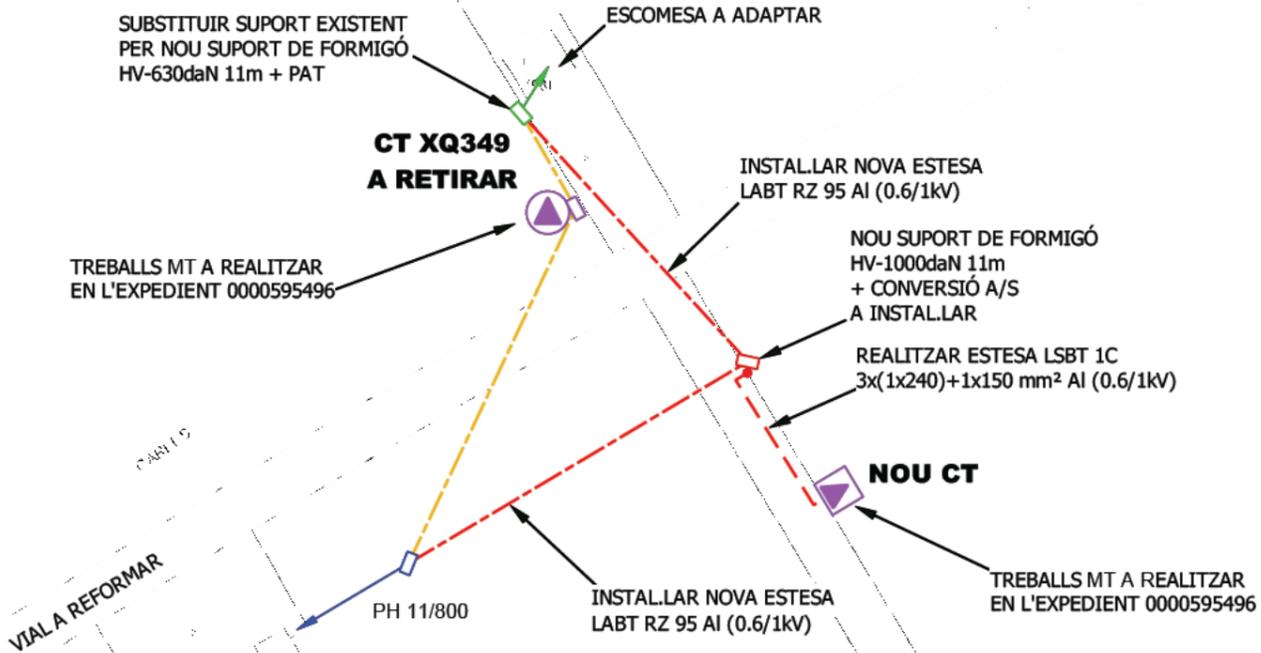

## SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT 400 V
- XARXA EXISTENT 220 V
- XARXA SUPEDITADA
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- LÍNIA SUBTERRÀNIA
- LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
- LÍNIA AÈRIA TRENADA
- CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
- CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
- ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CAIXA DE DERIVACIÓ
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
- EMPALMAMENT
- PUNTES MORTES
- TM (SUPORT METÀL·LIC)
- PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
- PF (SUPORT DE FUSTA)
- SUPORT DE FUSTA CASAT
- SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
- SUPORT DE FUSTA VENTAT
- CADIRETA
- ESCOMESA
- CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
- CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

EBT06

## OBSERVACIONS

- \* Estudi supeditat a la realització de conjunt amb els treballs de la sol·licitud 0000595496
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

## ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM 6+780

arxiu: CTS236103.qgz

	Núm. EXP: 0000628840	ET:	Data: [06/04/2023]
	Potència: kW	NOU CT Q.01-S.01 (NOVA SORTIDA)	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:44  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 11\_SA\_EBT-07-variant aerea BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 11\_SA\_EBT-07\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 11\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-07.pdf; 11-SA\_EBT\_07-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **11 SA/EBT-07** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 16:11  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 11\_SA\_EBT-07-variant aeria BT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



---

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595569 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595569
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 14 de marzo de 2023 12:55  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595569  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595569\_14032023\_123850.pdf

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595569 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000595569-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL  
FARIGOLA 6  
08755 - CASTELLBISBAL, BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Operaciones Comerciales  
Conexiones



13 de marzo de 2023

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS**

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Punto de Conexión: En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección TRN AL 95x1x3+ALM 54,6 Seco a la tensión de 3x230/400 voltios, en RED BT (AMPOSTA\25\FPOLIGON2\XQ355\TR1\01\01\_01).

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Retirar LABT.  
sustituir apoyo hormigón existente por nuevo apoyo de hormigón.  
Retensar vanos.  
Adaptar acometida.  
Retirar apoyos de hormigón y madera.

**Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Nueva LABT con Rz 95 AL.  
Nuevo apoyos de hormigón.  
Nuevas acometidas Rz 4x25 AL.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución.**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	5.027,76 €
- Suma parcial:	5.129,28 €
- I.V.A.( IVA/IGIC/IPSI en vigor 21%*):	1.077,15 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>6.206,43 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con conexiones.edistribucion@enel.com.

### Forma de pago

**Transferencia bancaria a cuenta:** ES61 2100 2931 91 0200133488

**Indicar referencia solicitud número ATAR101 0000595569 (TODO CLIENTE)**

**En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD**

DIPUTACIO DE TARRAGONA (DEUTE ANTIC) - P4300000I

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

Conexiones.edistribucion@enel.com

**La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.**

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL

<https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071ftP> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.

- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595569.

- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595569 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA (DEUTE ANTIC)**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**OBSERVACIONES**

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo previsto en este estudio, conllevará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el que los informaremos puntualmente.

En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestado el adaptar la red privada a la nueva ubicación de la acometida. Estos trabajos irán a cargo del solicitante a través de instalador/es de su elección, teniendo que aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	153,54 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	153,54 €
1	209,33 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	209,33 €
1	264,23 €	LEGALIZACION	I	264,23 €
200	2,22 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	443,52 €
6	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	309,66 €
150	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	778,68 €
3	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	308,94 €
3	13,83 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	41,50 €
1	137,81 €	TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA	I	137,81 €
1	92,12 €	DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT	I	92,12 €
3	336,61 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	1.009,83 €
1	860,16 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	860,16 €
1	62,72 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	62,72 €
20	2,47 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	49,39 €
1	306,33 €	POSTE HORMIGON HV800R11 ETU-6703B	I	306,33 €
		<b>TOTAL</b>		<b>5.027,76 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
2	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.
- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

**PROTECCIÓN DE DATOS** Le informamos de que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cedrán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers**

**Sol·licitant/Promotor**

En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

- [OPCIÓ A] actuant per compte propi com a
- propietari
  - arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

- [OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_ segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_, amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat

(3) com a

- Propietària
- Arrendatària
- Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meva responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.

DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:**

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: (**marcar sempre l'opció que procedeixi**)

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

## Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

**Autoritzat**  
En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_(7), amb  
CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_  
(via pública i nº) \_\_\_\_\_(8), amb  
e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

**Dades del subministrament/servei/generació**  
Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tipus de Generació (només en cas de generació): \_\_\_\_\_  
Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_  
Potència: \_\_\_\_\_ kW. (només en cas de subministrament/generació)  
En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

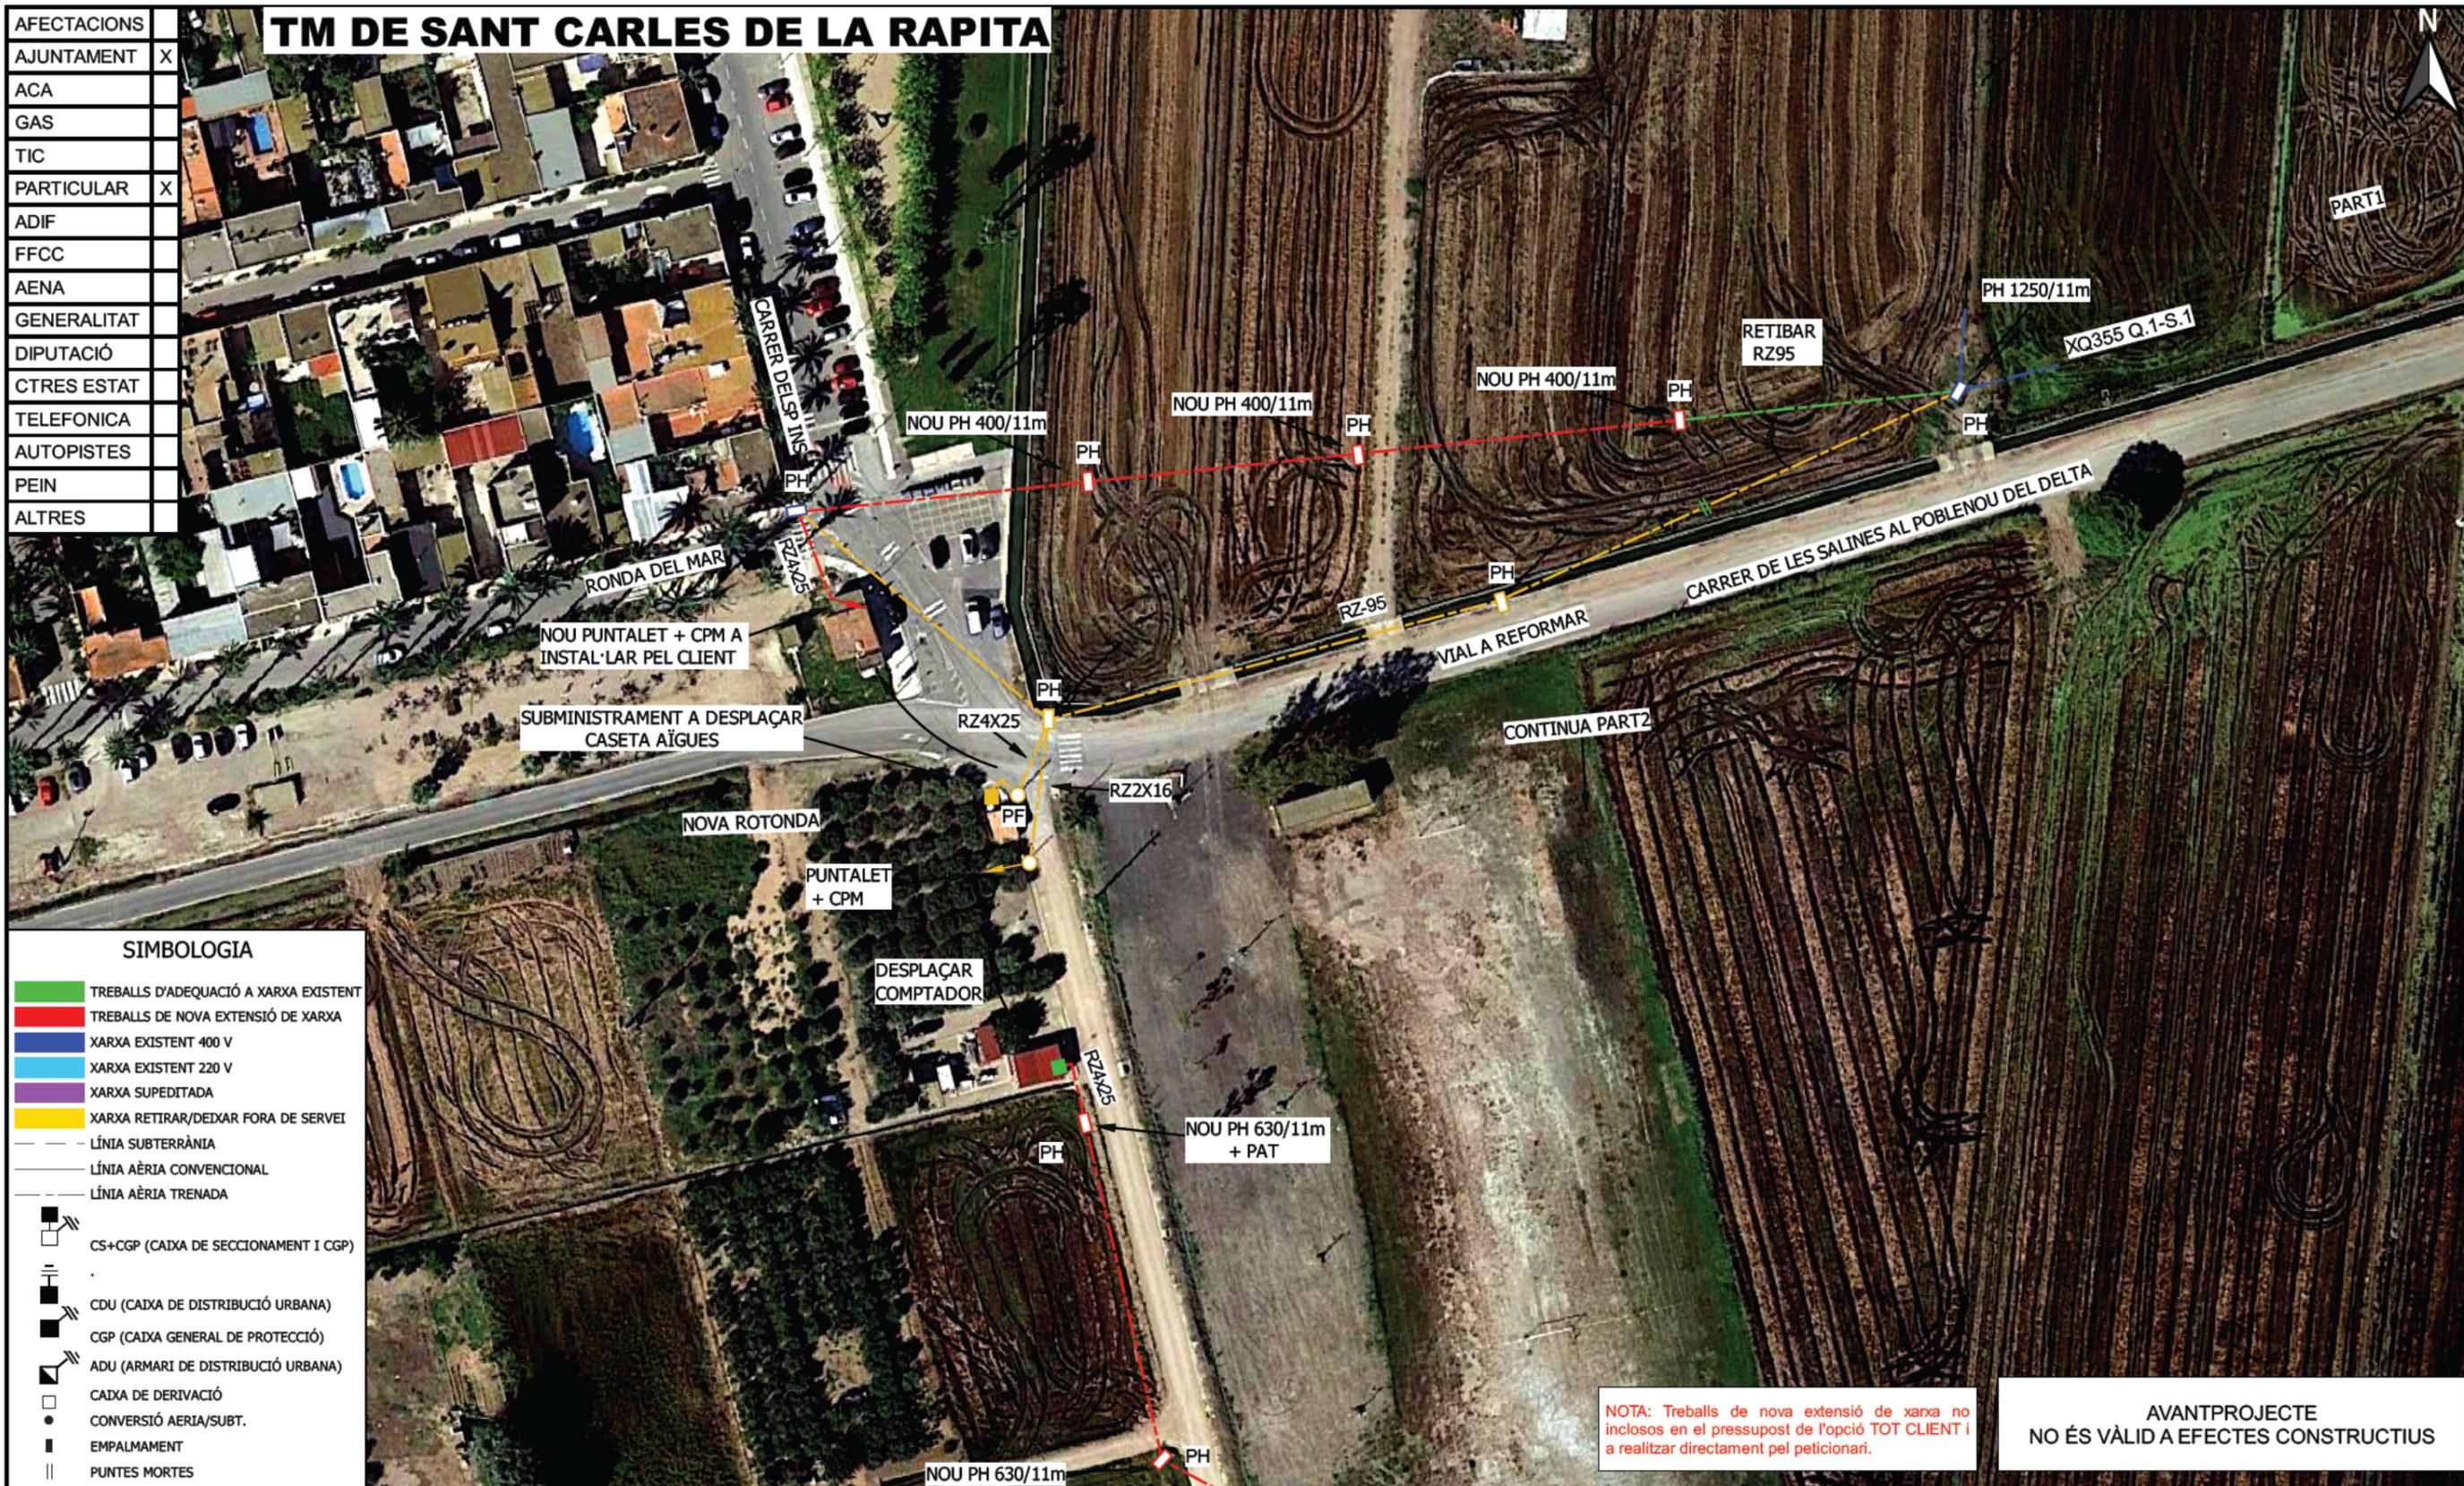

## SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT 400 V
- XARXA EXISTENT 220 V
- XARXA SUPEDITADA
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- — — LÍNIA SUBTERRÀNIA
- — — LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
- — — LÍNIA AÈRIA TRENADA
- 
- CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
- 
- CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- 
- CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
- 
- ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- 
- CAIXA DE DERIVACIÓ
- 
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
- 
- EMPALMAMENT
- 
- PUNTES MORTES
- 
- TM (SUPPORT METÀL·LIC)
- 
- PH (SUPPORT DE FORMIGÓ)
- 
- PF (SUPPORT DE FUSTA)
- 
- SUPPORT DE FUSTA CASAT
- 
- SUPPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
- 
- SUPPORT DE FUSTA VENTAT
- 
- CADIRETA
- 
- ESCOMESA
- 
- CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
- 
- CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

## OBSERVACIONS

- \*El sol·licitant aportarà i instal·larà Puntalet + CPM permanentment accessibles des de via pública.
- \*Treballs condicionat a l'obtenció de permisos particulars, municipals i d'organismes oficials.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## ESTUDI PER A VARIANT BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2

	Núm. EXP: 0000595569	ET:	Data: [06/02/2023]
	Potència: - kW	CT XQ355 Q.1-S.1	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (DEUTE ANTIC)		Escala: 1:1000
	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA



## SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT 400 V
- XARXA EXISTENT 220 V
- XARXA SUPEDITADA
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- — — LÍNIA SUBTERRÀNIA
- — — LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
- — — LÍNIA AÈRIA TRENADA
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## OBSERVACIONS

- \*El sol·licitant aportarà i instal·larà Puntalet + CPM permanentment accessibles des de vía pública.
- \*Treballs condicionat a l'obtenció de permisos particulars, municipals i d'organismes oficials.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## ESTUDI PER A VARIANT BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2

	Núm. EXP: 0000595569	ET:	Data: [06/02/2023]
	Potència: - kW	CT XQ355 Q.1-S.1	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (DEUTE ANTIC)		Escala: 1:1000
	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 2 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

**De:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>  
**Enviado el:** lunes, 27 de marzo de 2023 11:41  
**Para:** Conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion  
**Datos adjuntos:** carta anulacion exp\_0000595569\_SA#EBT#07.pdf

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000595569 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es) [[socotec.es](http://www.socotec.es)]

[in \[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com) @

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com)

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com)

BAC ENGINEERING  
CONSULTANCY GROUP

ES AHORA  
**SOCOTEC**

Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** e-distribución NC noreply [<mailto:ncdistribucion@sc.enel.com>]

**Enviado el:** martes, 14 de marzo de 2023 12:55

**Para:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>

**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595569

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595569 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

**De:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Enviado el:** viernes, 5 de mayo de 2023 9:23  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

**De:** Julio Alcobendas Garcia <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado:** divendres, 5 de maig de 2023 9:23:15 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris  
**Per a:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Tema:** Fwd: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

Buenos días de nuevo Lourdes, te reenvío mensaje de Endesa confirmando una anulación.

Un saludo,

**Julio Alcobendas García**

Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | jalcobendas@dipta.cat  
Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](mailto:dipta.cat)]



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

**De:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@diputaciodeltarragona.cat>  
**A:** "Julio Alcobendas Garcia" <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado:** Divendres, 5 Maig de 2023 8:59:22  
**Assumptes:** Fwd: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion

**Carlos Lozano**  
Cap del Servei de Projectes i Obres  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 296 625 Ext. 3043 | clozano@dipta.cat  
C. Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](mailto:dipta.cat)]



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>  
**Enviado:** Divendres, 5 Maig de 2023 8:56:32  
**Assumptes:** RE: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion

e-distribución

Buenos días,

En referencia a su correo electrónico, tal y como nos solicitan en el escrito adjunto, hemos procedido a anular el expediente 0000595569 y nos mantenemos a la espera de recibir el formulario y la documentación necesaria para tramitar la nueva petición.

- Código Expte NNSS: 0000595569
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guía para alta y consulta conexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Alta usuario zona privada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos

que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

De: lourdes.gomez@socotec.com

Enviado el: 4/05/2023 10:10

Para: conexiones.edistribucion@sc.enel.com; lgomez@bacecg.com


Asunto: RE: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion

Buenos días,

Enviamos escrito firmado por el solicitante pidiendo la anulación del expediente 0000595569 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

De: Conexiones e-distribución [mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com]

Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 10:34

Para: lgomez@bacecg.com

Asunto: RE: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
EXPEDITEUR EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

e-distribución

Le informamos que si ya no está interesado en continuar con el trámite de la PS 0000595569 debe remitirnos un escrito de anulación del mismo, indicando el motivo y **firmado por el solicitante.**

En el caso que desee tramitar un nuevo suministro o modificación de la acometida deberá remitir de nuevo la documentación correspondiente.

- Código Expte NNSS: 0000595569
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)

**Enviado el:** 27/03/2023 11:41

**Para:** [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)

**Asunto:** Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-anulacion

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000595569 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,

**De:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Enviado el:** miércoles, 24 de mayo de 2023 11:58  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

**De:** Julio Alcobendas Garcia <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado:** dimecres, 24 de maig de 2023 11:57:46 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris  
**Per a:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Tema:** Fwd: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

Buenos días, te reenvío un par de respuesta de Endesa. Seguro que también te han llegado, pero por si acaso.

Un saludo!

**Julio Alcobendas García**

Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | jalcobendas@dipta.cat  
Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [dipta.cat]



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

**De:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@diputaciodeltarragona.cat>  
**A:** "Julio Alcobendas Garcia" <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado:** Dijous, 18 Maig de 2023 9:06:43  
**Assumptes:** Fwd: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**Carlos Lozano**  
Cap del Servei de Projectes i Obres  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 296 625 Ext. 3043 | clozano@dipta.cat

C. Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [dipta.cat]



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>  
**Enviado:** Dijous, 18 Maig de 2023 8:23:27  
**Assumptes:** RE: Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

e-distribución

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000654815 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@sc.enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000654815
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@sc.enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones**

**técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones \[edistribucion.com\]](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada \[zonaprivada.edistribucion.com\]](http://Altausuariozonaprivada [zonaprivada.edistribucion.com])**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lourdes.gomez@socotec.com

**Enviado el:** 17/05/2023 10:42

**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com

**Asunto:** Rapita EBT-07. Expediente 0000595569-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 0000595569 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió TOT ENDESA.

L'estudi original NNSS 0000595569 situat a CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA inclou el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000595569.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 11 SA/EBT-07 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jueves, 1 de junio de 2023 11:48  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000654815  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000654815\_1062023\_113326.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000654815 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL**  
C/ÀVILA 138, 6º  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

**Ref. Solicitud:** 0000654815  
**Tipo Solicitud:** SERVICIOS - VARIANTES  
**Dirección del Suministro:** CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA  
**Tensión:** 3x230/400 V  
**Fecha:** 1 de junio de 2023

Estimado cliente,

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación a su solicitud de modificación de instalaciones existentes.

Conforme a lo establecido en el RD 1048/2013, le acompañamos la siguiente documentación:

- **Presupuesto de los trabajos de entronque, refuerzo o adecuación de la red existente, cuyo importe asciende a 7.844,87 € (IVA\IGIC\IPSI incluido)<sup>1</sup> y que ejecutará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**
- **Pliego de Condiciones Técnicas de los trabajos necesarios.**

Tenga presente que:

- Los trabajos de extensión de red deberán ser realizados a su cargo por un instalador autorizado de su elección.

La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de **6 meses**. Durante este periodo puede aceptarlas realizando el pago de este importe por alguno de los siguientes medios:

- Mediante tarjeta bancaria a través del siguiente enlace: <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000007WHfj> o accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) y desde el detalle de la solicitud proceder al pago.
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES61-2100-2931-91-0200133488, indicando en el concepto el texto literal: "CNX 0000654815". En este caso deberá enviarnos el justificante de la misma al correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o desde el área privada de nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), a través del servicio "Conexión a la red" y seleccionando esta solicitud en el apartado "Tus solicitudes de conexión".

<sup>1</sup> Importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica.  
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de **30 días hábiles**, a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA<sup>2</sup>** y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión.

Transcurrido el plazo de vigencia de estas condiciones técnico-económicas sin haber recibido su aceptación, se considerará no aceptada la propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de acceso y conexión.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). También puede consultar nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), para obtener mayor información.

Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo suministro.

Muchas gracias.

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**  
*Operaciones Comerciales*  
*Conexiones*



<sup>2</sup> Si se trata de una Administración Pública, previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas deberán comunicarnos los códigos DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y, opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la factura que emitiremos a su nombre.

Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), utilizando el modelo disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), apartado Conexiones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?, o solicitándolo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**PRESUPUESTO DETALLADO**

Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de entronque, adecuación, refuerzo o reforma a realizar en la red eléctrica de e-distribución.

No incluye las nuevas redes eléctricas que deben construirse desde nuestra red para atender a su solicitud de desvío de instalaciones. Será necesario que solicite un presupuesto de estos trabajos a un instalador autorizado.

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	6.381,84 €
Derechos de Supervisión <sup>3</sup> :	101,52 €
<b>Suma parcial:</b>	<b>6.483,36 €</b>
IVA/IGIC/IPSI en vigor* (21%):	1.361,51 €
<b>Total importe:</b>	<b>7.844,87 €</b>

\* importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica. Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del cliente.

<sup>3</sup> Los derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre.

**DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	97,39 €	DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT	I	97,39 €
3	355,84 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	1.067,51 €
3	14,62 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	43,85 €
1	145,68 €	TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA	I	145,68 €
150	5,48 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	822,15 €
6	54,56 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	327,35 €
200	2,34 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	468,72 €
3	108,86 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	326,59 €
1	824,01 €	PERMISOS	I	824,01 €
1	215,51 €	TAXES	I	215,51 €
20	2,61 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	52,16 €
1	66,31 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	66,31 €
1	317,46 €	POSTE HORMIGON HV800R11 ETU-6703B	I	317,46 €
1	493,71 €	PROJECTES	I	493,71 €
1	204,12 €	CS/T.URB/S.ARQ/ESS	I	204,12 €
1	909,32 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	909,32 €
		<b>TOTAL</b>		<b>6.381,84 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora).**

Udes.	Descripción	Cargo*
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
2	CONEXION A RED TRENZADA BT	N

\*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.  
N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.  
C:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

**Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes.**

## PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

### Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Retirar LABT. Sustituir apoyo hormigón existente por nuevo apoyo de hormigón.  
Retensar vanos. Adaptar acometida. Retirar apoyos de hormigón y madera.

### Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente:

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del cliente.

### Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente y el punto de entrega (CGP), a cargo del cliente.

Nueva LABT con Rz 95 AL. Nuevos apoyos de hormigón. Nuevas acometidas Rz 4x25 AL.

En caso de requerir trabajos de nueva extensión de red deberá solicitar su ejecución a un instalador autorizado y gestionar la cesión de las mismas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal según se indica en el anexo "TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN" incluido en la presente comunicación.

**TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Cliente, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Cliente avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Cliente relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El cliente y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el cliente presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e-distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.

- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el cliente).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del cliente o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Cliente las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL CLIENTE cuando el Cliente ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del Cliente y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el Cliente de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el Cliente de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del Cliente o persona por él delegada.
- El Cliente y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Cliente de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

### **CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC**

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals, oficials i particulars.

Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l'estudi tècnic seran gestionats pel sol·licitant i caldrà informar-ho a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Una vegada s'hagi acceptat el pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats.

En cas de no obtenir-se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia i s'estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals.

En aquestes condicions tècniques i econòmiques, no està pressupostada l'adaptació de la xarxa privada a la nova ubicació de l'escomesa. Aquests treballs els haurà de realitzar un instal·lador de la seva elecció i aniran a càrrec del sol·licitant. També hauran d'aportar els CIE oportuns per a la justificació de la legalització dels canvis efectuats sobre la xarxa privada de cada afectat.

El sol·licitant instal·larà puntalet d'escomesa aèria i nínxol al límit de la zona pública/privada de la finca, amb accés directe 24h i aportarà caixa de protecció i mesura (CPM), segons normativa vigent. Agraïrem que, un cop preparada la instal·lació d'enllaç, ho comuniqui a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) adjuntant les fotografies corresponents (arqueta i tubs visibles si s'escau).

Les actuacions a realitzar es troben regulades a l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre la variant sol·licitada. Les actuacions descrites han de ser realitzades per la distribuïdora al ser aquesta la propietària d'aquestes xarxes i també per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriu les parts hauria de consistir en una prestació de serveis per a l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica propietat de e-Distribución Redes Digitales S.L.U.. Aquestes actuacions permetran, sense perjudici d'altres que poguessin ser necessàries (Nova Extensió de Xarxa).

## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*  
.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de *(nombre empresa principal solicitante)*....., amb CIF..... i domicili social a *(dirección social empresa principal)*....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### Encarrega i autoritza:

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....  
Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pagament de la sol·licitud de *(Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red)*, inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....  
Municipi: .....  
Potència: .....kW.

Petició de subministrament n°: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....


Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

**PROTECCIÓ DE DADES** – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

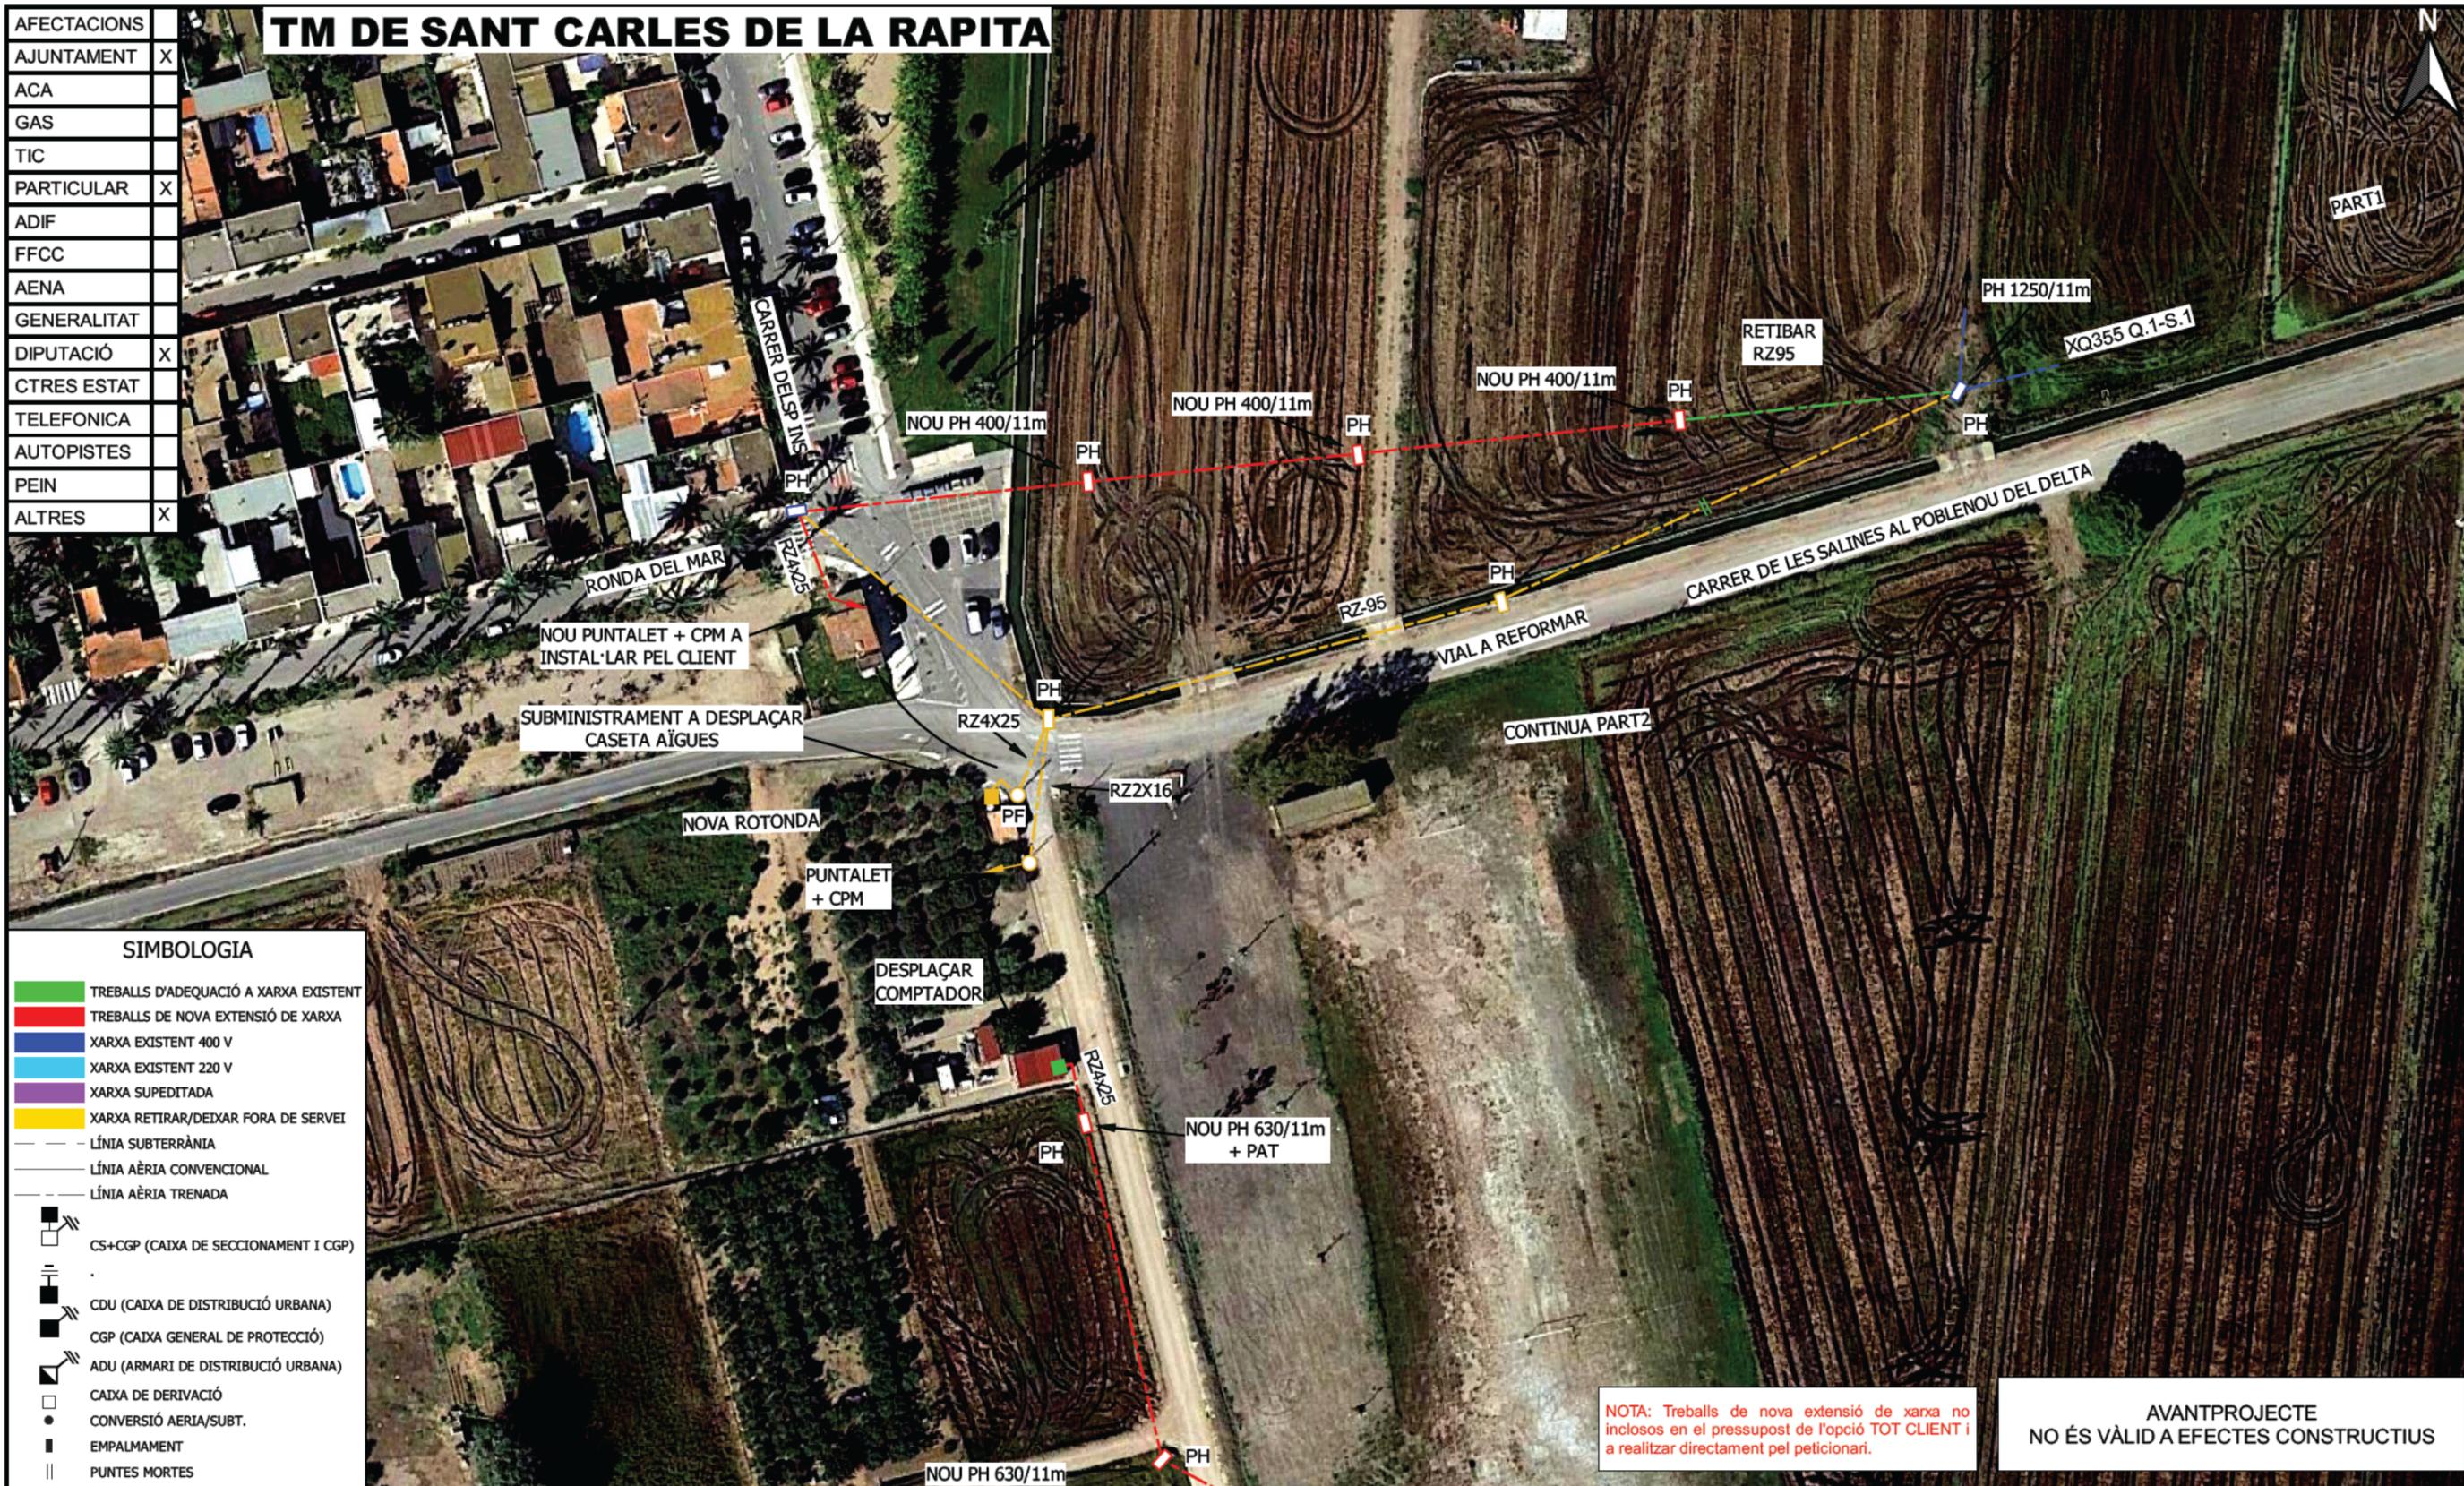

## SIMBOLOGIA

	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

## OBSERVACIONS

- \*El sol·licitant aportarà i instal·larà Puntalet + CPM permanentment accessibles des de vía pública.
- \*Treballs condicionat a l'obtenció de permisos particulars, municipals i d'organismes oficials.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## ESTUDI PER A VARIANT BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2



Núm. EXP: 0000654815	ET:	Data: 31/05/2023
Potència: - kW	CT XQ355 Q.1-S.1	Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (DEUTE ANTIC)	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA	Escala: 1:1000
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		Nº Plànol: 1 de 2

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA



## SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT 400 V
- XARXA EXISTENT 220 V
- XARXA SUPEDITADA
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- LÍNIA SUBTERRÀNIA
- LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
- - - LÍNIA AÈRIA TRENADA
- CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
- CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
- ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
- CAIXA DE DERIVACIÓ
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
- EMPALMAMENT
- PUNTES MORTES
- TM (SUPORT METÀL·LIC)
- PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
- PF (SUPORT DE FUSTA)
- SUPORT DE FUSTA CASAT
- SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
- SUPORT DE FUSTA VENTAT
- CADIRETA
- ESCOMESA
- CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
- CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

## OBSERVACIONS

- \*El sol·licitant aportarà i instal·larà Puntalet + CPM permanentment accessibles des de vía pública.
- \*Treballs condicionat a l'obtenció de permisos particulars, municipals i d'organismes oficials.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## ESTUDI PER A VARIANT BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2



Núm. EXP: 0000654815	ET:	Data: 31/05/2023
Potència: - kW	CT XQ355 Q.1-S.1	Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (DEUTE ANTIC)		Escala: 1:1000
TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 2 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT		

**3.5 DETALLES CONSTRUCTIVOS**

DETALLES CONSTRUCTIVOS

3.1

**Postecillo de tubo cilíndrico  
ADOSADO A LA VALLA**

**POSTECILLO**


Tubo de acero de 101,6 mm de  $\varnothing$  (4") y espesor de pared  $\geq 3,5$  mm  
Galvanizado en caliente, con tapa de chapa en la parte superior  
La altura útil será:  
 $\geq 4,1$  m si no hay cruce de calle  
 $\geq 6,1$  m si hay cruce de calle

**BASE DE HORMIGÓN**

Dosificación hormigón de  $200 \text{ kg/m}^3$  (mínimo), de dimensiones  $500 \times 1000$  mm

**MATERIALES QUE COMPLEMENTAN EL CONJUNTO**

- 1 Cable trenzado de acometida (a instalar por ENDESA)
- 2 Pinza de anclaje (a instalar por ENDESA)
- 3 Gancho espiral abierto galvanizado en caliente
- 4 Cable RZ 0,6/1kV Al (\*)
- 5 Tubo de protección, rígido curvable en caliente, de M40 y RI código 3 (mínimo). Se une a la CPM mediante prensaestopas o cono elástico
- 6 Grapas de sujeción del tubo (cada 35 cm) de acero inoxidable o acero galvanizado
- 7 CPM **permanentemente** accesible
- 8 Prensaestopas aislado o cono elástico
- 9 Postecillo

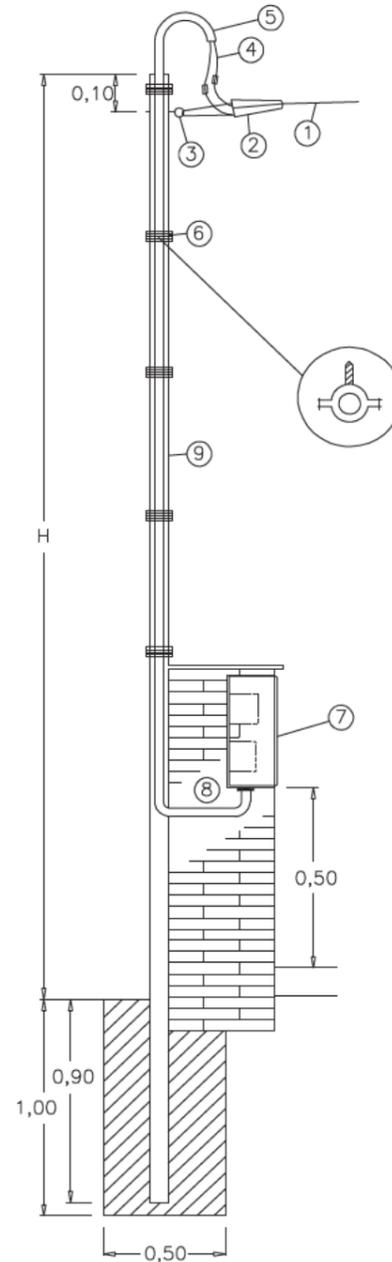


**(\*) SECCIONES DE CONDUCTOR**

ACOMETIDAS AEREAS -MONOFASICAS-		ACOMETIDAS AEREAS -TRIFASICAS-	
Potencia máxima demandada (kW)			
$0 > Wd < 14,49$	$2 \times 16 \text{ mm}^2 \text{ Al}$	$0 < Wd < 15$	$4 \times 25 \text{ mm}^2 \text{ Al}$


DETALLES CONSTRUCTIVOS

3.2

**Detalle de acometida con postecillo metálico a suministro individual separado de la valla**

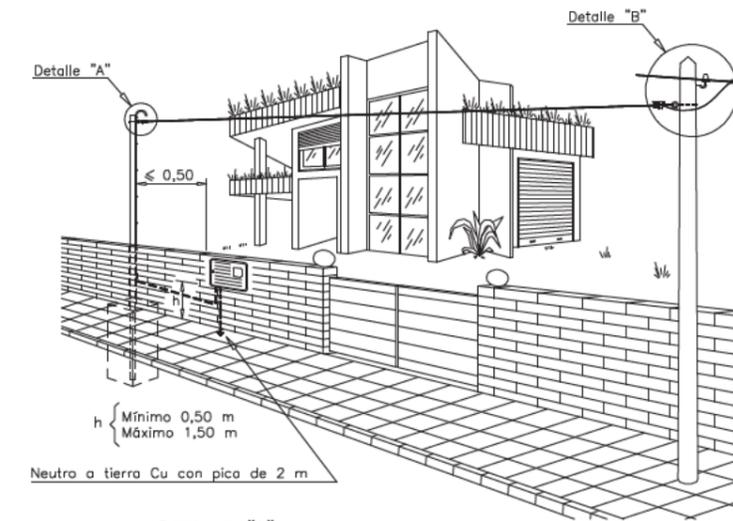



DETALLE "A"



DETALLE "B"

CON RED TRENZADA

CON RED CONVENCIONAL

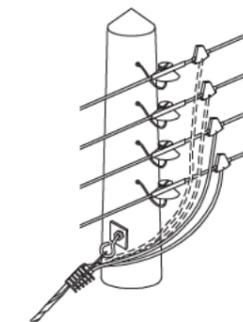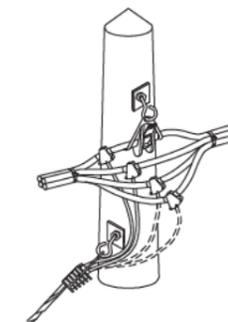

**NOTA:** Este tipo de acometida, tanto monofásica como trifásica, está limitada a un máximo de 20 m de vano

---

**De:** Lourdes GOMEZ  
**Enviado el:** jueves, 20 de julio de 2023 12:12  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** reclamación version TODO ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000654819  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000654819\_1062023\_133005.pdf; R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595510\_29032023\_091649.pdf

Buenos días,

Nos ponemos en contacto con su compañía para indicar que hemos comprobado que las condiciones técnico-económicas de la solicitud 0000654819 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 1+985-2+3, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA no se corresponden con la versión TODO ENDESA que solicitamos expresamente en la petición del expediente.

Como antecedentes indicar que este expediente 654819 constituye una actualización de un anterior expediente 595510 que no disponía de la versión TODO ENDESA en la forma de pago. Al realizar la reclamación de esta forma pago para el expediente 595510, nos indicó su compañía que debíamos anular este expediente y solicitar uno nuevo con la versión TODO ENDESA. Así lo hicimos, anulamos el anterior 595510 y solicitamos el nuevo 654819 para conseguir obtener la versión TODO ENDESA de la actuación.

Comprobamos al recibir el nuevo 654819 que no dispone de la versión de pago TODO ENDESA, por lo que la anulación y posterior solicitud del nuevo expediente no ha tenido el efecto esperado.

Solicitamos la versión TODO ENDESA del expediente 654819 o nos indiquen el proceso a seguir para poder obtenerlo.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta,

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant  
T +34 932 244 370  
Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona  
[www.socotec.es](http://www.socotec.es) [[socotec.es](http://www.socotec.es)]



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacceg.com](mailto:rgpd@bacceg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:45  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 13\_SA\_EBT-08-variant aerea BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 13\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-08.pdf; 13\_SA\_EBT-08\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 13-SA\_EBT\_08-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **13 SA/EBT-08** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Julio Alcobendas Garcia <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado el:** martes, 24 de enero de 2023 13:17  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** Fwd: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 13\_SA\_EBT-08-variant aeria BT

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

---

**De:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@diputaciodeltarragona.cat>  
**A:** "Julio Alcobendas Garcia" <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviats:** Divendres, 20 Gener de 2023 14:46:16  
**Assumptes:** Fwd: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 13\_SA\_EBT-08-variant aeria BT

**Carlos Lozano**  
Cap del Servei de Projectes i Obres  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 296 625 Ext. 3043 | clozano@dipta.cat  
C. Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
www.dipta.cat



*Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniquieu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement.*

*Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.*

---

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>  
**Enviats:** Divendres, 20 Gener de 2023 14:41:43  
**Assumptes:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 13\_SA\_EBT-08-variant aeria BT



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595524 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones

recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595524
- Dirección del punto de suministro: PD POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

#### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 21 de abril de 2023 15:36  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595524  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595524\_20042023\_164859.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595524 sita en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000595524-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
TE/PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL  
FARIGOLA 6  
08755 - CASTELLBISBAL, BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Operaciones Comerciales  
Conexiones



20 de abril de 2023

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS**

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Retirar LABT y apoyos de hormigón.  
Instalar nuevos apoyos de hormigón.  
Instalar nuevo apoyo metálico.  
Retensar vanos.

**Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Instalar nueva LSBT con 240 AL.  
Instalar nueva conversión A/S.  
Instalar nuevos apoyos de hormigón.  
Instalar nueva LABT con Rz 95 AL.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

### **Opción 1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	17.610,91 €
- Suma parcial:	17.712,43 €
- I.V.A. IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	3.719,61 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>21.432,04 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

### **Opción 2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red, incluye los trabajos indicados en la Opción 1 y los trabajos de extensión de red de distribución.**

De acuerdo con su petición, adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la nueva extensión desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el punto frontera con su instalación, incluyendo la ejecución y tramitación para su legalización y puesta en servicio. El importe de la totalidad de los trabajos necesarios, impuestos incluidos, que habrán de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a continuación:

- Presupuesto de nueva extensión de red:	16.120,15 €
- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	17.610,91 €
- Suma parcial:	33.731,06 €
- IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	7.083,52 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>40.814,58 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

- De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

- En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

#### Forma de pago

**Transferencia bancaria a cuenta:** ES61 2100 2931 91 0200133488

**Indicar referencia solicitud número CNX ATAR101 0000595524-TC**

**En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD**

**TITULAR DE PAGO: DIPUTACIO DE TARRAGONA - P4300000I**

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Conforme prevé el RD 1183/2020, le informamos que dispone de un plazo máximo de 30 días hábiles para comunicarnos la aceptación de la propuesta previa.**

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye tanto los trabajos reservados a esta distribuidora como los de nueva extensión de red, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Las condiciones económicas anteriores no sufrirán modificaciones, a no ser que, durante la gestión de las autorizaciones, permisos o ejecución de los trabajos, y debido a factores debidamente justificados, ajenos a esta empresa, y no detectables en el estudio inicialmente realizado, fuesen precisos cambios sustanciales en la solución técnica que haya que adoptar.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071fpr> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595524.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595524 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

## OBSERVACIONES

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio supeditado a la aceptación, ejecución y puesta en servicio de los trabajos descritos en el Expediente 595951.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, organismos oficiales y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtener los permisos particulares según lo que prevé este estudio, conllevará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el cual les informaremos puntualmente.

El permiso por el paso de la red de distribución eléctrica subterránea por finca privada deberá quedar registrado en el registro de la propiedad como una servidumbre de paso. Para ello, se deberá gestionar la escritura de servidumbre ante un notario y el posterior registro en el registro de la propiedad. Los gastos notariales serán a cargo de la persona solicitante y los gastos de registro de la propiedad a cargo de e-Distribución Redes Digitales SLU. "Las actuaciones a realizar se encuentran reguladas en el artículo 25.2 del RD 1048/2013 y resultan necesarias para atender el suministro solicitado.

Las actuaciones a realizar se encuentran reguladas en el artículo 25.2 del RD 1048/2013 y resultan necesarias para atender el suministro solicitado. Además, las actuaciones detalladas deben ser realizadas por el distribuidor al ser éste el propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Por ello, el objeto del contrato que suscriban las partes debería consistir en una prestación de servicios consistente en la adecuación de la red de distribución eléctrica propiedad de EDISTRIBUCIÓN, actuaciones que permitirán, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias (Nueva Extensión de Red), dotar de potencia el punto de suministro solicitado.

El presupuesto de los trabajos de nueva extensión de red se acompaña solo con carácter informativo y en ningún caso puede interpretarse como una oferta de la distribuidora para realizar dichos trabajos. Debe advertirse que la distribuidora no está en disposición de cumplir las obligaciones en materia de seguridad y salud que exige la normativa a los contratistas en los contratos de obra pública, toda vez que no consta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. Por tanto, la distribuidora en ningún caso podrá ser adjudicataria de un contrato de obra pública.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	323,81 €	POSTE HORMIGON HV1000R11 ETU-6703B	I	323,81 €
690	2,07 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	1.425,82 €
1	600,07 €	LEGALIZACIÓN	I	600,07 €
1	433,81 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	433,81 €
1	77,93 €	PUESTA EN SERVICIO NUEVA SALIDA RED BT	I	77,93 €
1	952,95 €	MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN	I	952,95 €
1	721,26 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	721,26 €
2	361,44 €	POSTE HORMIGON HV630R13 ETU-6703B	I	722,89 €
11	47,98 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	527,79 €
2	799,60 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	1.599,19 €
13	12,85 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	167,08 €
13	312,91 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	4.067,81 €
2	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	31,05 €
623	2,07 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	1.287,37 €
2	136,37 €	PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL	I	272,74 €
13	95,73 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	1.244,55 €
550	4,83 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	2.654,19 €
1	500,60 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	500,60 €
		<b>TOTAL</b>		<b>17.610,91 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
18	2,15 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL	I	38,78 €
560	4,20 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	2.349,65 €
5	6,90 €	TENDIDO BAJO TUBO MT	I	34,52 €
280	4,83 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.351,22 €
1	393,18 €	CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT	I	393,18 €
1	306,56 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	306,56 €
1	256,55 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	256,55 €
13	3,57 €	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	I	46,36 €
1	48,98 €	CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL	I	48,98 €
8	56,33 €	ZANJA TIPO C	I	450,68 €

1	178,11 €	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	I	178,11 €
1	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	15,52 €
1	243,36 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	243,36 €
54	3,52 €	CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL	I	189,83 €
1	127,35 €	INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS	I	127,35 €
6	251,40 €	POSTE HORMIGON HV400R11 ETU-6703C	I	1.508,37 €
1	721,26 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	721,26 €
623	2,07 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	1.287,37 €
4	17,82 €	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	71,27 €
7	799,60 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	5.597,17 €
1	136,37 €	PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL	I	136,37 €
16	47,98 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	767,69 €
		<b>TOTAL</b>		<b>16.120,15 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N
5	CONEXION A RED TRENZADA BT	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*  
.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de *(nombre empresa principal solicitante)*....., amb CIF..... i domicili social a *(dirección social empresa principal)*....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### Encarrega i autoritza:

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pagament de la sol·licitud de *(Nuevo Suministro/Ampliació/Servicios de red)*, inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....

Municipi: .....

Potència: .....kW.

Petició de subministrament nº: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....


Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

**PROTECCIÓ DE DADES** – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
COSTES	X
COM. REGANTS	X

# TM DE AMPOSTA

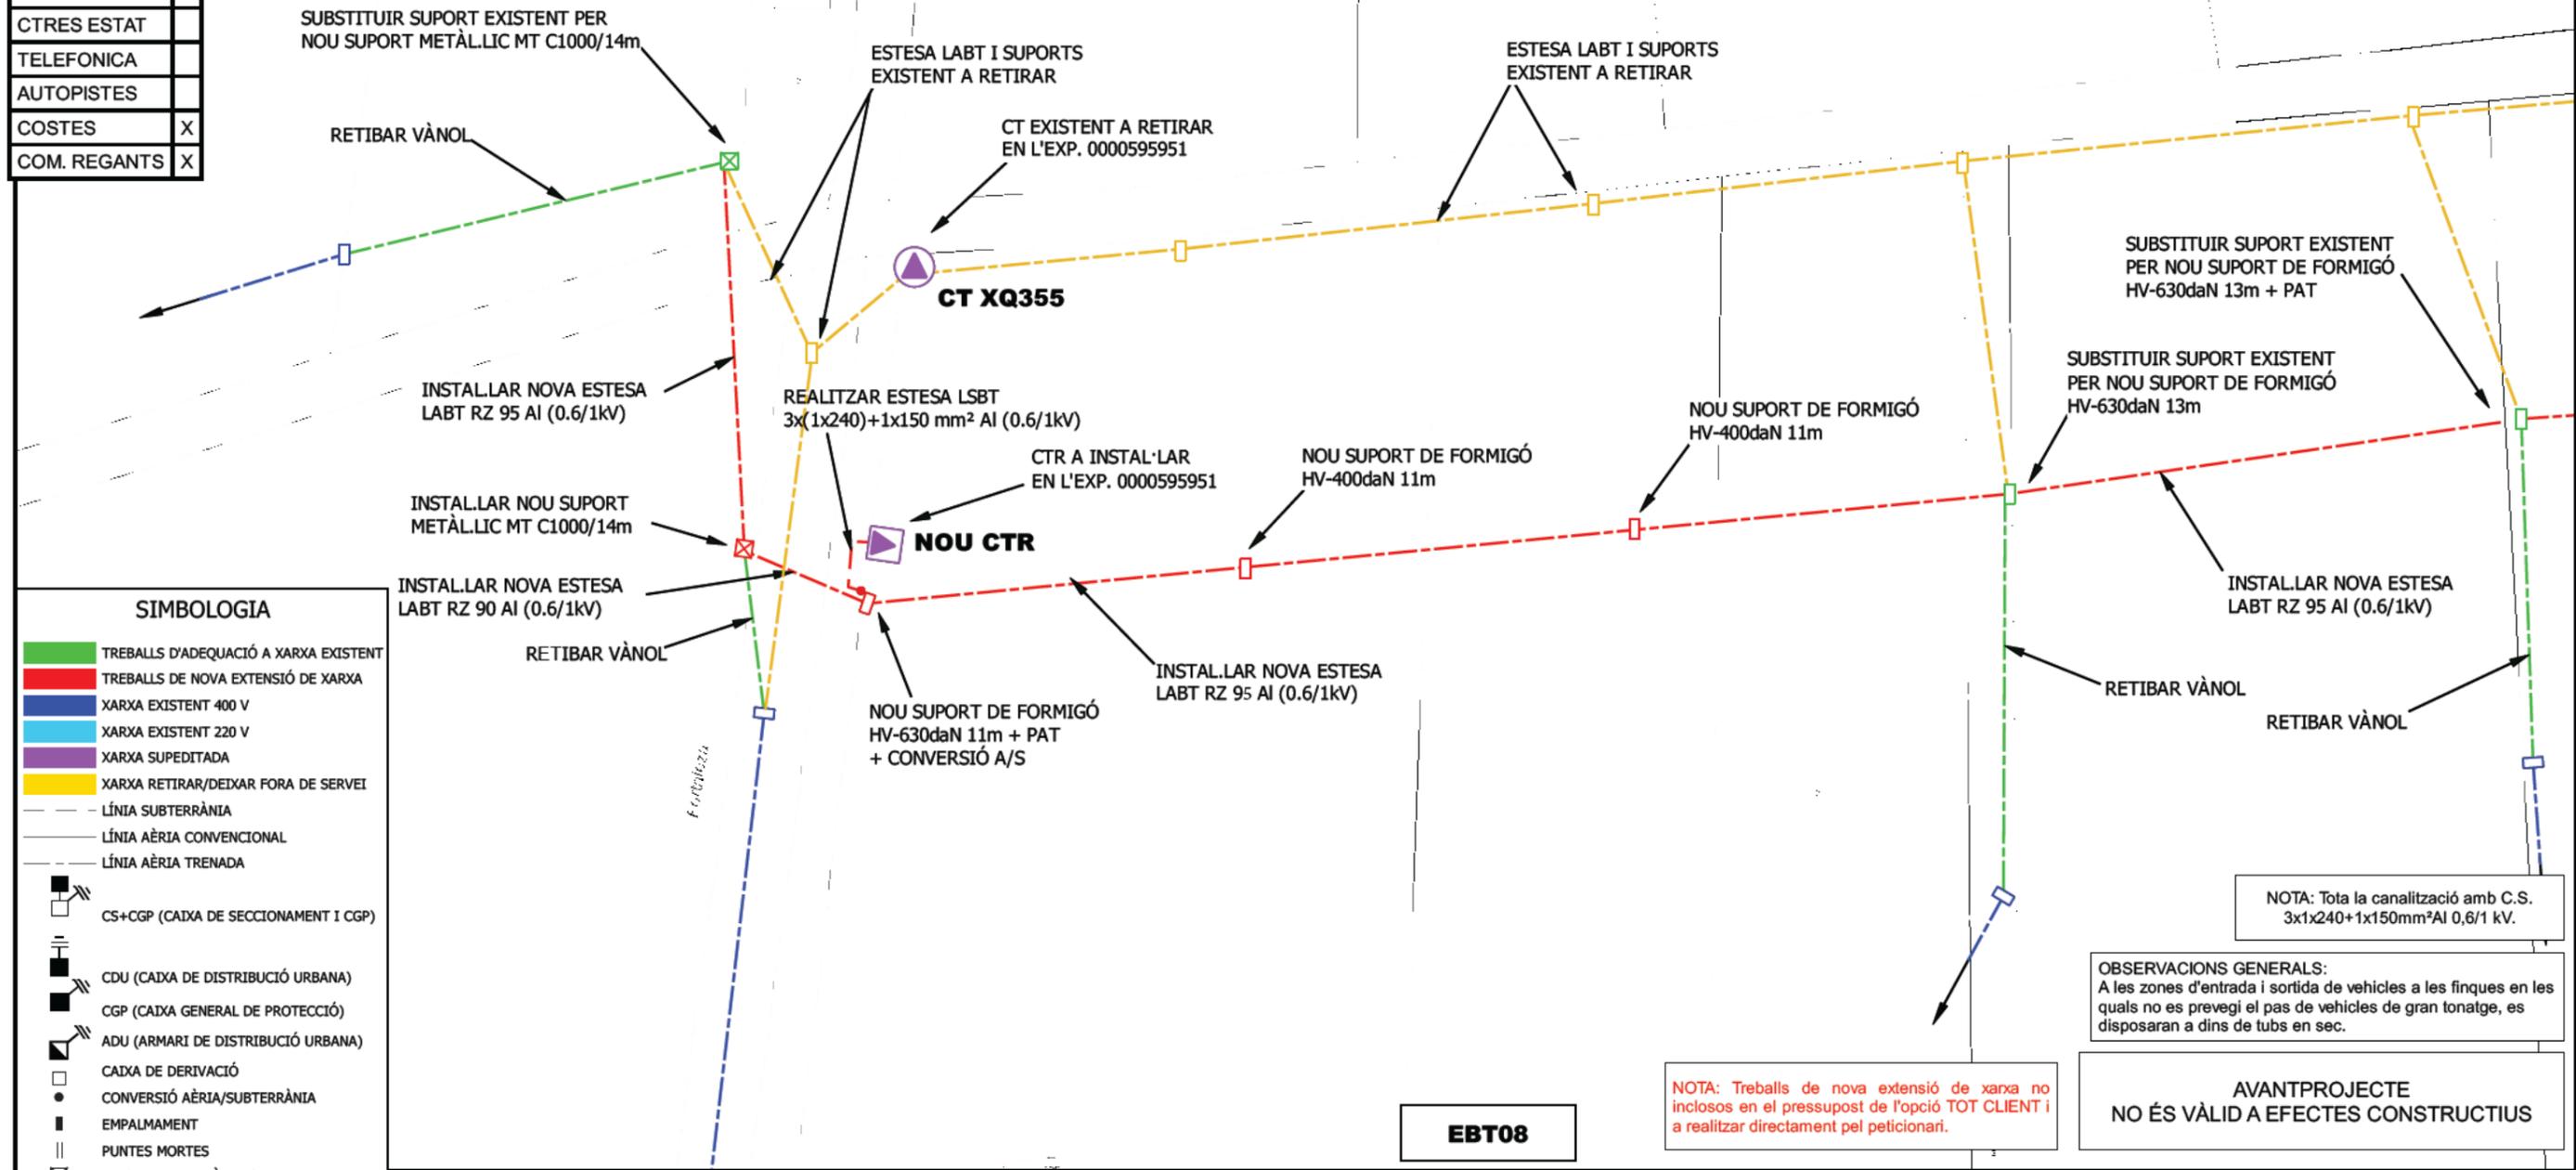

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS**

- \* Estudi supeditat a la realització de conjunt amb variant MT05 amb treballs en exp0000595951 amb nova ubicació CTR.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT08**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

**OBSERVACIONS GENERALS:**  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**


NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

## ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650

	Núm. EXP: 0000595524	ET:	Data: [17/04/2023]
	Potència: kW	CT XQ355 Q.01-S.01	
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Format: DIN-A3
	TM DE AMPOSTA		Escala: 1:950
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			Nº Plànol: 1 de 2

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
COSTES	X
COM. REGANTS	X

# TM DE AMPOSTA

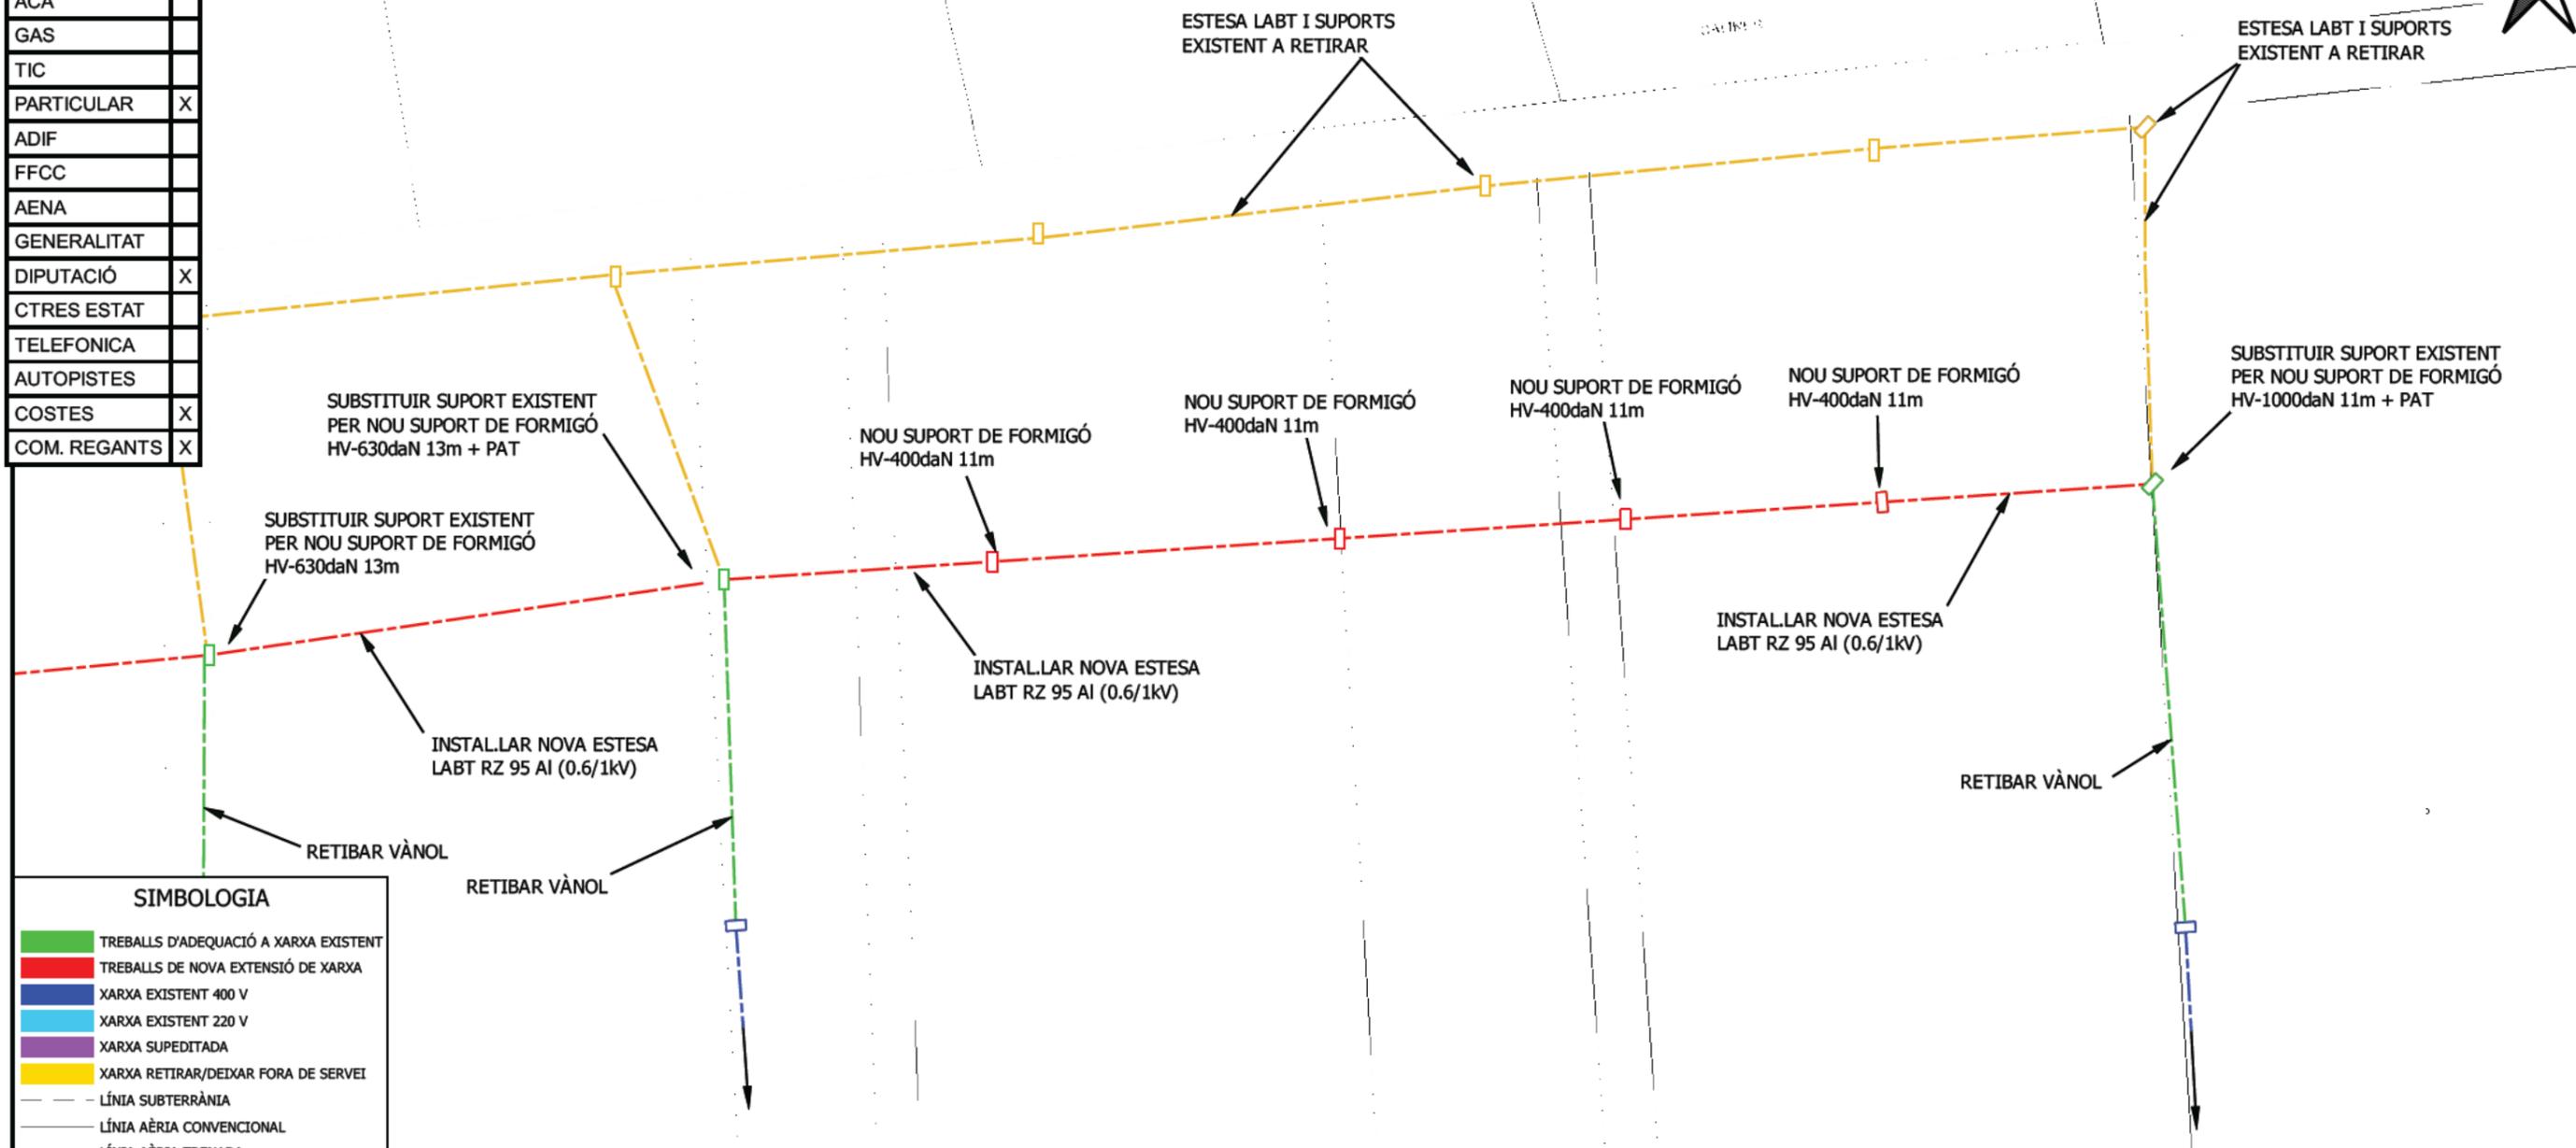

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS**

- \* Estudi supeditat a la realització de conjunt amb variant MT05 amb treballs en exp0000595951 amb nova unicació CTR.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel·licionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²AI 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

<b>ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650</b>			
	Núm. EXP: 0000595524	ET: CT XQ355 Q.01-S.01	Data: [17/04/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 2 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2023 9:05  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-08. Expediente 0000595524-anulacion

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



En referencia a su consulta, le confirmamos que tal y como nos ha solicitado hemos anulado la solicitud n.º 0000595524

En el caso que desee tramitar un nuevo suministro o modificación de la acometida deberá remitir de nuevo la documentación correspondiente.

- Dirección del punto de suministro: PD POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email Conexiones.edistribucion@enel.com

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo

obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lourdes.gomez@socotec.com

**Enviado el:** 17/05/2023 11:05

**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com

**Asunto:** Rapita EBT-08. Expediente 0000595524-anulacion

Buenos días,

Enviamos escrito firmado por el solicitante pidiendo la anulación del expediente 0000595524 versión TODO CLIENTE situada en PD POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)






**Think of the environment before printing this e-mail**

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 23 de mayo de 2023 10:07  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EBT-08. Expediente 0000595524-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000657213 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000657213
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](http://Altausuariozonaprivada) [zonaprivada.edistribucion.com]

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** lourdes.gomez@socotec.com  
**Enviado el:** 22/05/2023 9:31  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EBT-08. Expediente 0000595524-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

Bon dia,  
Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 0000595524 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió TOT ENDESA.


L'estudi original NNSS 0000595524 situat a CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+185-8+2, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA inclou el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal d'Amposta (Tarragona) i afectada per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000595524.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 13 SA/EBT-08 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,



**Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant  
T +34 932 244 370  
Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona  
[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** miércoles, 7 de junio de 2023 7:40  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000657213  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000657213\_5062023\_112711.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000657213 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL**  
C/ÀVILA 138, 6º  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

**Ref. Solicitud:** 0000657213  
**Tipo Solicitud:** SERVICIOS - VARIANTES  
**Dirección del Suministro:** CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA  
**Tensión:** 3x230/400 V  
**Fecha:** 5 de junio de 2023

Estimado cliente,

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación a su solicitud de modificación de instalaciones existentes.

Conforme a lo establecido en el RD 1048/2013, le acompañamos la siguiente documentación:

- **Presupuesto de los trabajos de entronque, refuerzo o adecuación de la red existente**, cuyo importe asciende a **26.199,72 €** (IVA\IGIC\IPSI incluido)<sup>1</sup> y que ejecutará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- **Pliero de Condiciones Técnicas** de los trabajos necesarios.

Tenga presente que:

- Los trabajos de extensión de red deberán ser realizados a su cargo por un instalador autorizado de su elección.

La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de **6 meses**. Durante este periodo puede aceptarlas realizando el pago de este importe por alguno de los siguientes medios:

- Mediante tarjeta bancaria a través del siguiente enlace: <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o00007WKhJ> o accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) y desde el detalle de la solicitud proceder al pago.
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES61-2100-2931-91-0200133488, indicando en el concepto el texto literal: "CNX 0000657213". En este caso deberá enviarnos el justificante de la misma al correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o desde el área privada de nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), a través del servicio "Conexión a la red" y seleccionando esta solicitud en el apartado "Tus solicitudes de conexión".

<sup>1</sup> Importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica.  
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de **30 días hábiles**, a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**<sup>2</sup> y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión.

Transcurrido el plazo de vigencia de estas condiciones técnico-económicas sin haber recibido su aceptación, se considerará no aceptada la propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de acceso y conexión.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). También puede consultar nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), para obtener mayor información.

Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo suministro.

Muchas gracias.

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**

*Operaciones Comerciales  
Conexiones*



<sup>2</sup> Si se trata de una Administración Pública, previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas deberán comunicarnos los códigos DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y, opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la factura que emitiremos a su nombre.

Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), utilizando el modelo disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), apartado Conexiones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?, o solicitándolo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**PRESUPUESTO DETALLADO**

Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de entronque, adecuación, refuerzo o reforma a realizar en la red eléctrica de e-distribución.

No incluye las nuevas redes eléctricas que deben construirse desde nuestra red para atender a su solicitud de desvío de instalaciones. Será necesario que solicite un presupuesto de estos trabajos a un instalador autorizado.

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	21.551,14 €
<u>Derechos de Supervisión<sup>3</sup>:</u>	<u>101,52 €</u>
<b>Suma parcial:</b>	<b>21.652,66 €</b>
<u>IVA/IGIC/IPSI en vigor* (21%):</u>	<u>4.547,06 €</u>
<b>Total importe:</b>	<b>26.199,72 €</b>

\* importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica. Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del cliente.

**DESGLOSE PRESUPUESTO**

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	627,85 €	TAXES	I	627,85 €
1	204,12 €	CS/T.URB/S.ARQ/ESS	I	204,12 €
1	80,79 €	PUESTA EN SERVICIO NUEVA SALIDA RED BT	I	80,79 €
550	5,20 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	2.862,09 €
20	5,36 €	CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F)	I	107,10 €
220	0,74 €	DESM. COND. BT EN APOYO REINST INMEDIATA	I	163,55 €
13	103,41 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	1.344,31 €
2	366,86 €	POSTE HORMIGON HV630R13 ETU-6703B	I	733,72 €
485	2,23 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	1.081,65 €
1	1720,9 €	PERMISOS	I	1.720,90 €
13	13,89 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	180,51 €
1	1.029,32 €	MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN	I	1.029,32 €
2	200,35 €	PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO	I	400,71 €
623	2,23 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	1.389,41 €
1	324,42 €	POSTE HORMIGON HV1000R11 ETU-6703B	I	324,42 €
1	1856,95 €	PROJECTES	I	1.856,95 €
2	863,67 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	1.727,33 €
13	337,98 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	4.393,77 €
11	51,82 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	570,06 €
1	721,53 €	APOYO METÁLICO C 1000 14 ZONA A ó B	I	721,53 €
2	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	31,05 €
		<b>TOTAL</b>		<b>21.551,14 €</b>

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

**DSIC**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

<sup>3</sup> Los derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre.

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora).

Udes.	Descripción	Cargo*
5	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N

\*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.  
 N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.  
 C:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

**Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes.**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Retirar LABT y apoyos de hormigón. Instalar nuevos apoyos de hormigón. Instalar nuevo apoyo metálico. Rétese de vanos.

**Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente:**

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del cliente.

**Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:**

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente y el punto de entrega (CGP), a cargo del cliente.

Instalar nueva LSBT con 240 AL. Instalar nueva conversión A/S. Instalar nuevos apoyos de hormigón. Instalar nueva LABT con RZ 95 AL.

En caso de requerir trabajos de nueva extensión de red deberá solicitar su ejecución a un instalador autorizado y gestionar la cesión de las mismas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal según se indica en el anexo "TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN" incluido en la presente comunicación.

**TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Cliente, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Cliente avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Cliente relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El cliente y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el cliente presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e-distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.

- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el cliente).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del cliente o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Cliente las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL CLIENTE cuando el Cliente ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del Cliente y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el Cliente de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el Cliente de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del Cliente o persona por él delegada.
- El Cliente y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Cliente de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

### **CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC**

Estudi supeditat a l'acceptació, execució i posada en servei dels treballs descrits a l'expedient 657269.

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals, oficials i particulars.

Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l'estudi tècnic seran gestionats pel sol·licitant i caldrà informar-ho a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Una vegada s'hagi acceptat el pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats. En cas de no obtenir-se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia i s'estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals.

Les actuacions a realitzar es troben regulades a l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre la variant sol·licitada. Les actuacions descrites han de ser realitzades per la distribuïdora al ser aquesta la propietària d'aquestes xarxes i també per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriu les parts hauria de consistir en una prestació de serveis per a l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica propietat de e-Distribución Redes Digitales S.L.U.. Aquestes actuacions permetran, sense perjudici d'altres que poguessin ser necessàries (Nova Extensió de Xarxa).

## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)

.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de (nombre empresa principal solicitante)....., amb CIF..... i domicili social a (dirección social empresa principal )....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### Encarrega i autoritza:

A (empresa, ingeniería o representante) ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pagament de la sol·licitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....

Municipi: .....

Potència: .....kW.

Petició de subministrament nº: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....


Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

PROTECCIÓN DE DADES – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
COSTES	X
COM. REGANTS	X

# TM DE AMPOSTA

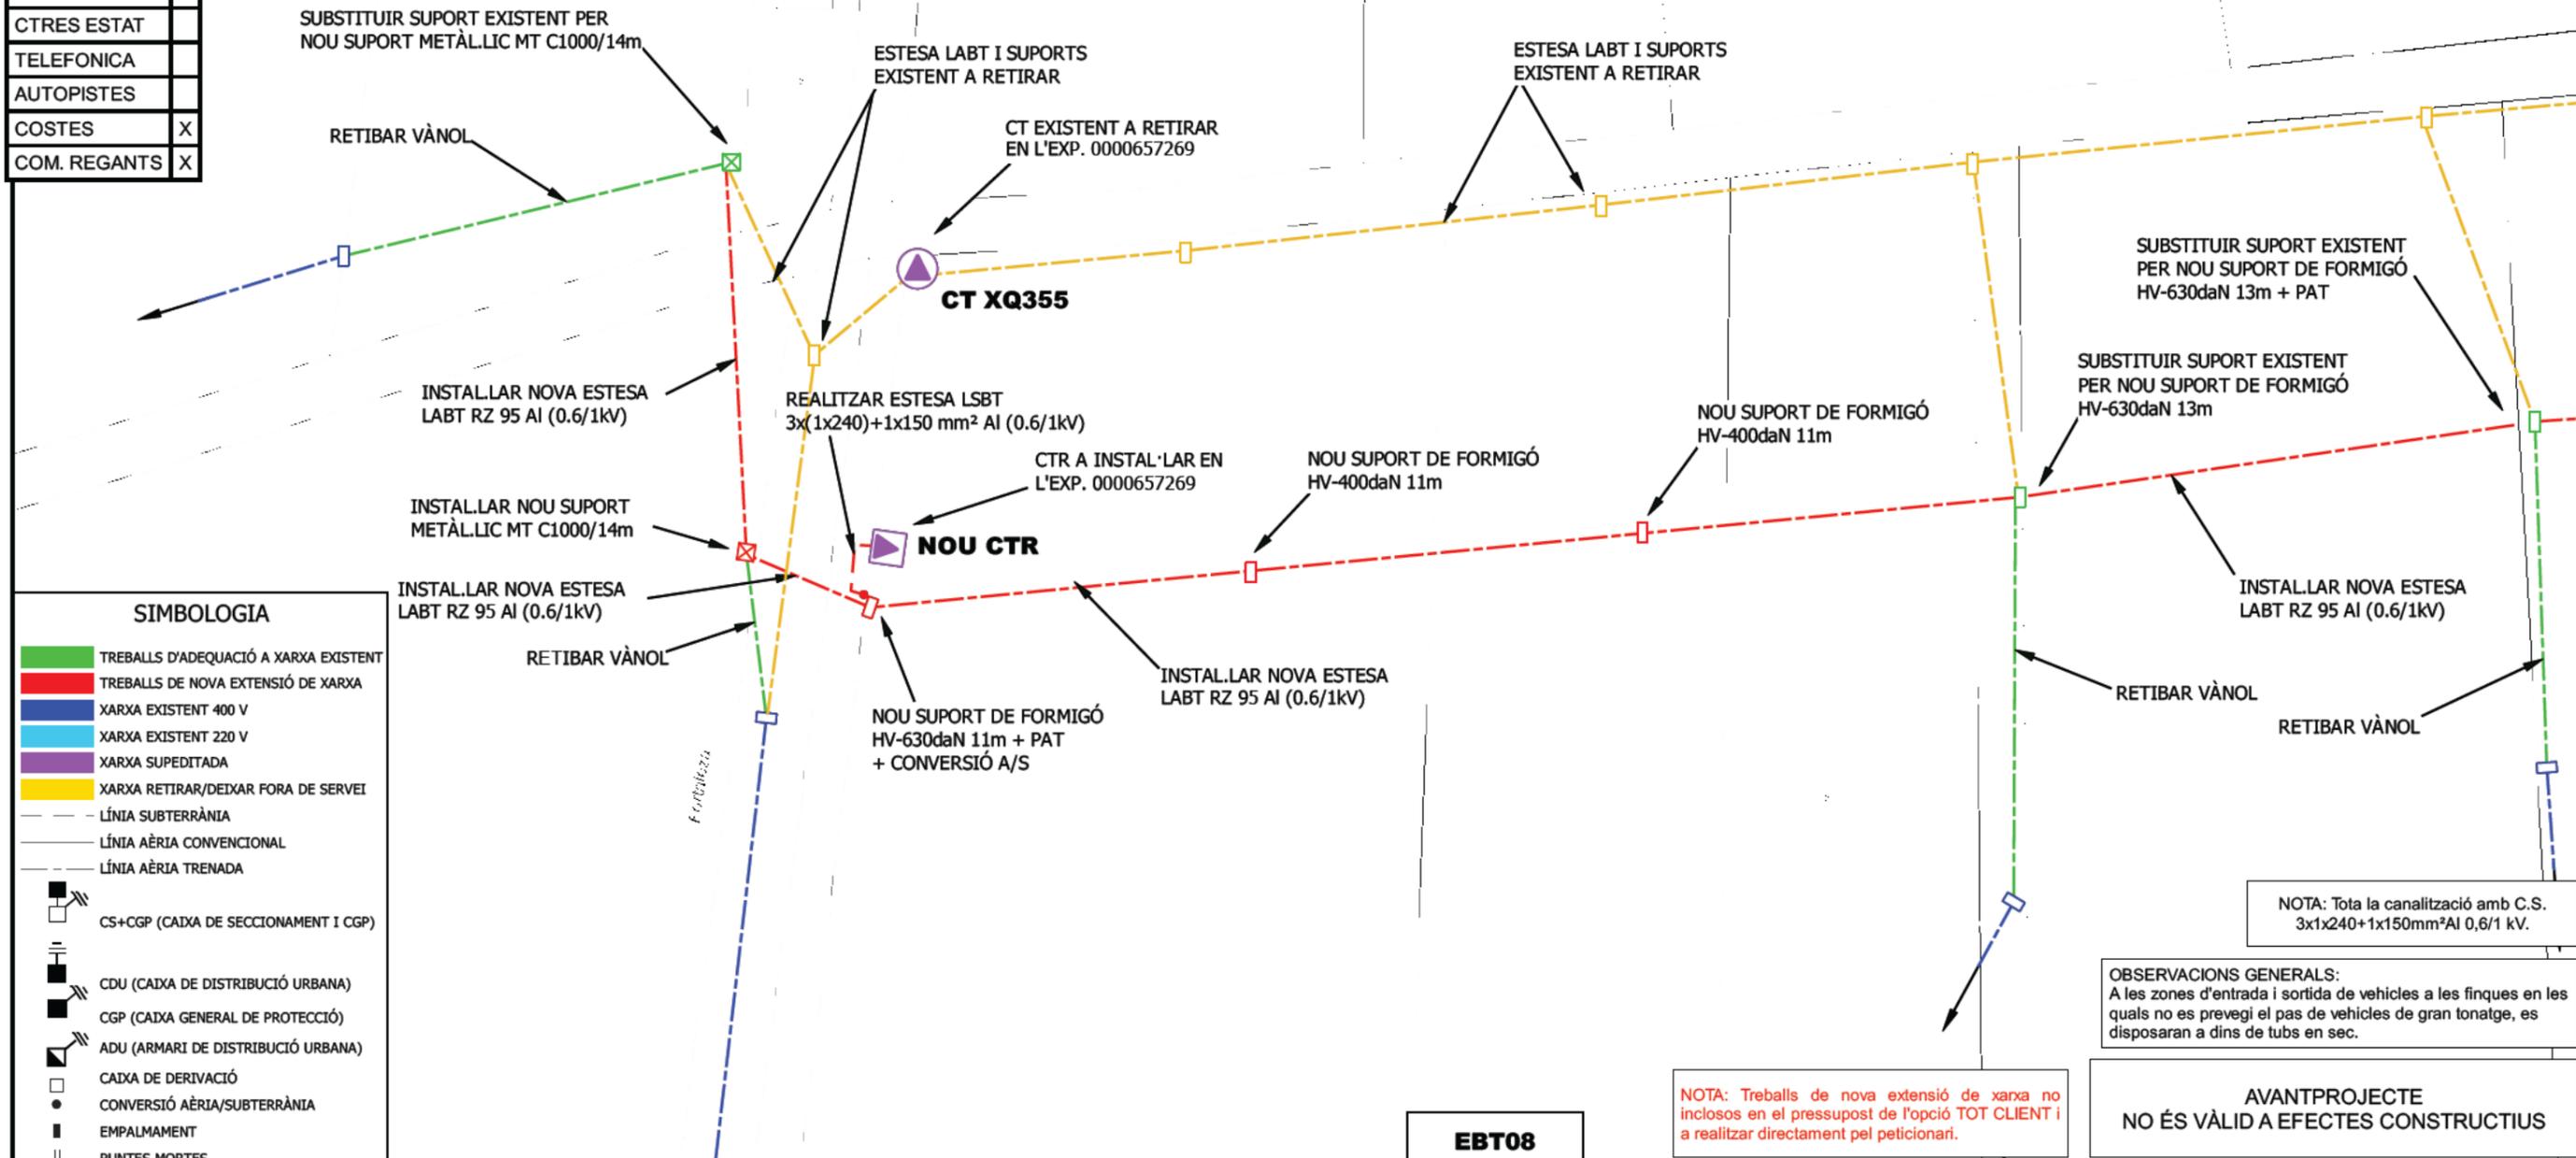

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS**

- \* Estudi supeditat a la realització de conjunt amb variant MT amb treballs en Exp 0000657269 amb nova ubicació CTR.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EBT08**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

**OBSERVACIONS GENERALS:**  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.


**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

## ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650

	Núm. EXP: 0000657213	ET:	Data: [02/06/2023]
	Potència: kW	CT XQ355 Q.01-S.01	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:950
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 1 de 2
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
COSTES	X
COM. REGANTS	X

# TM DE AMPOSTA

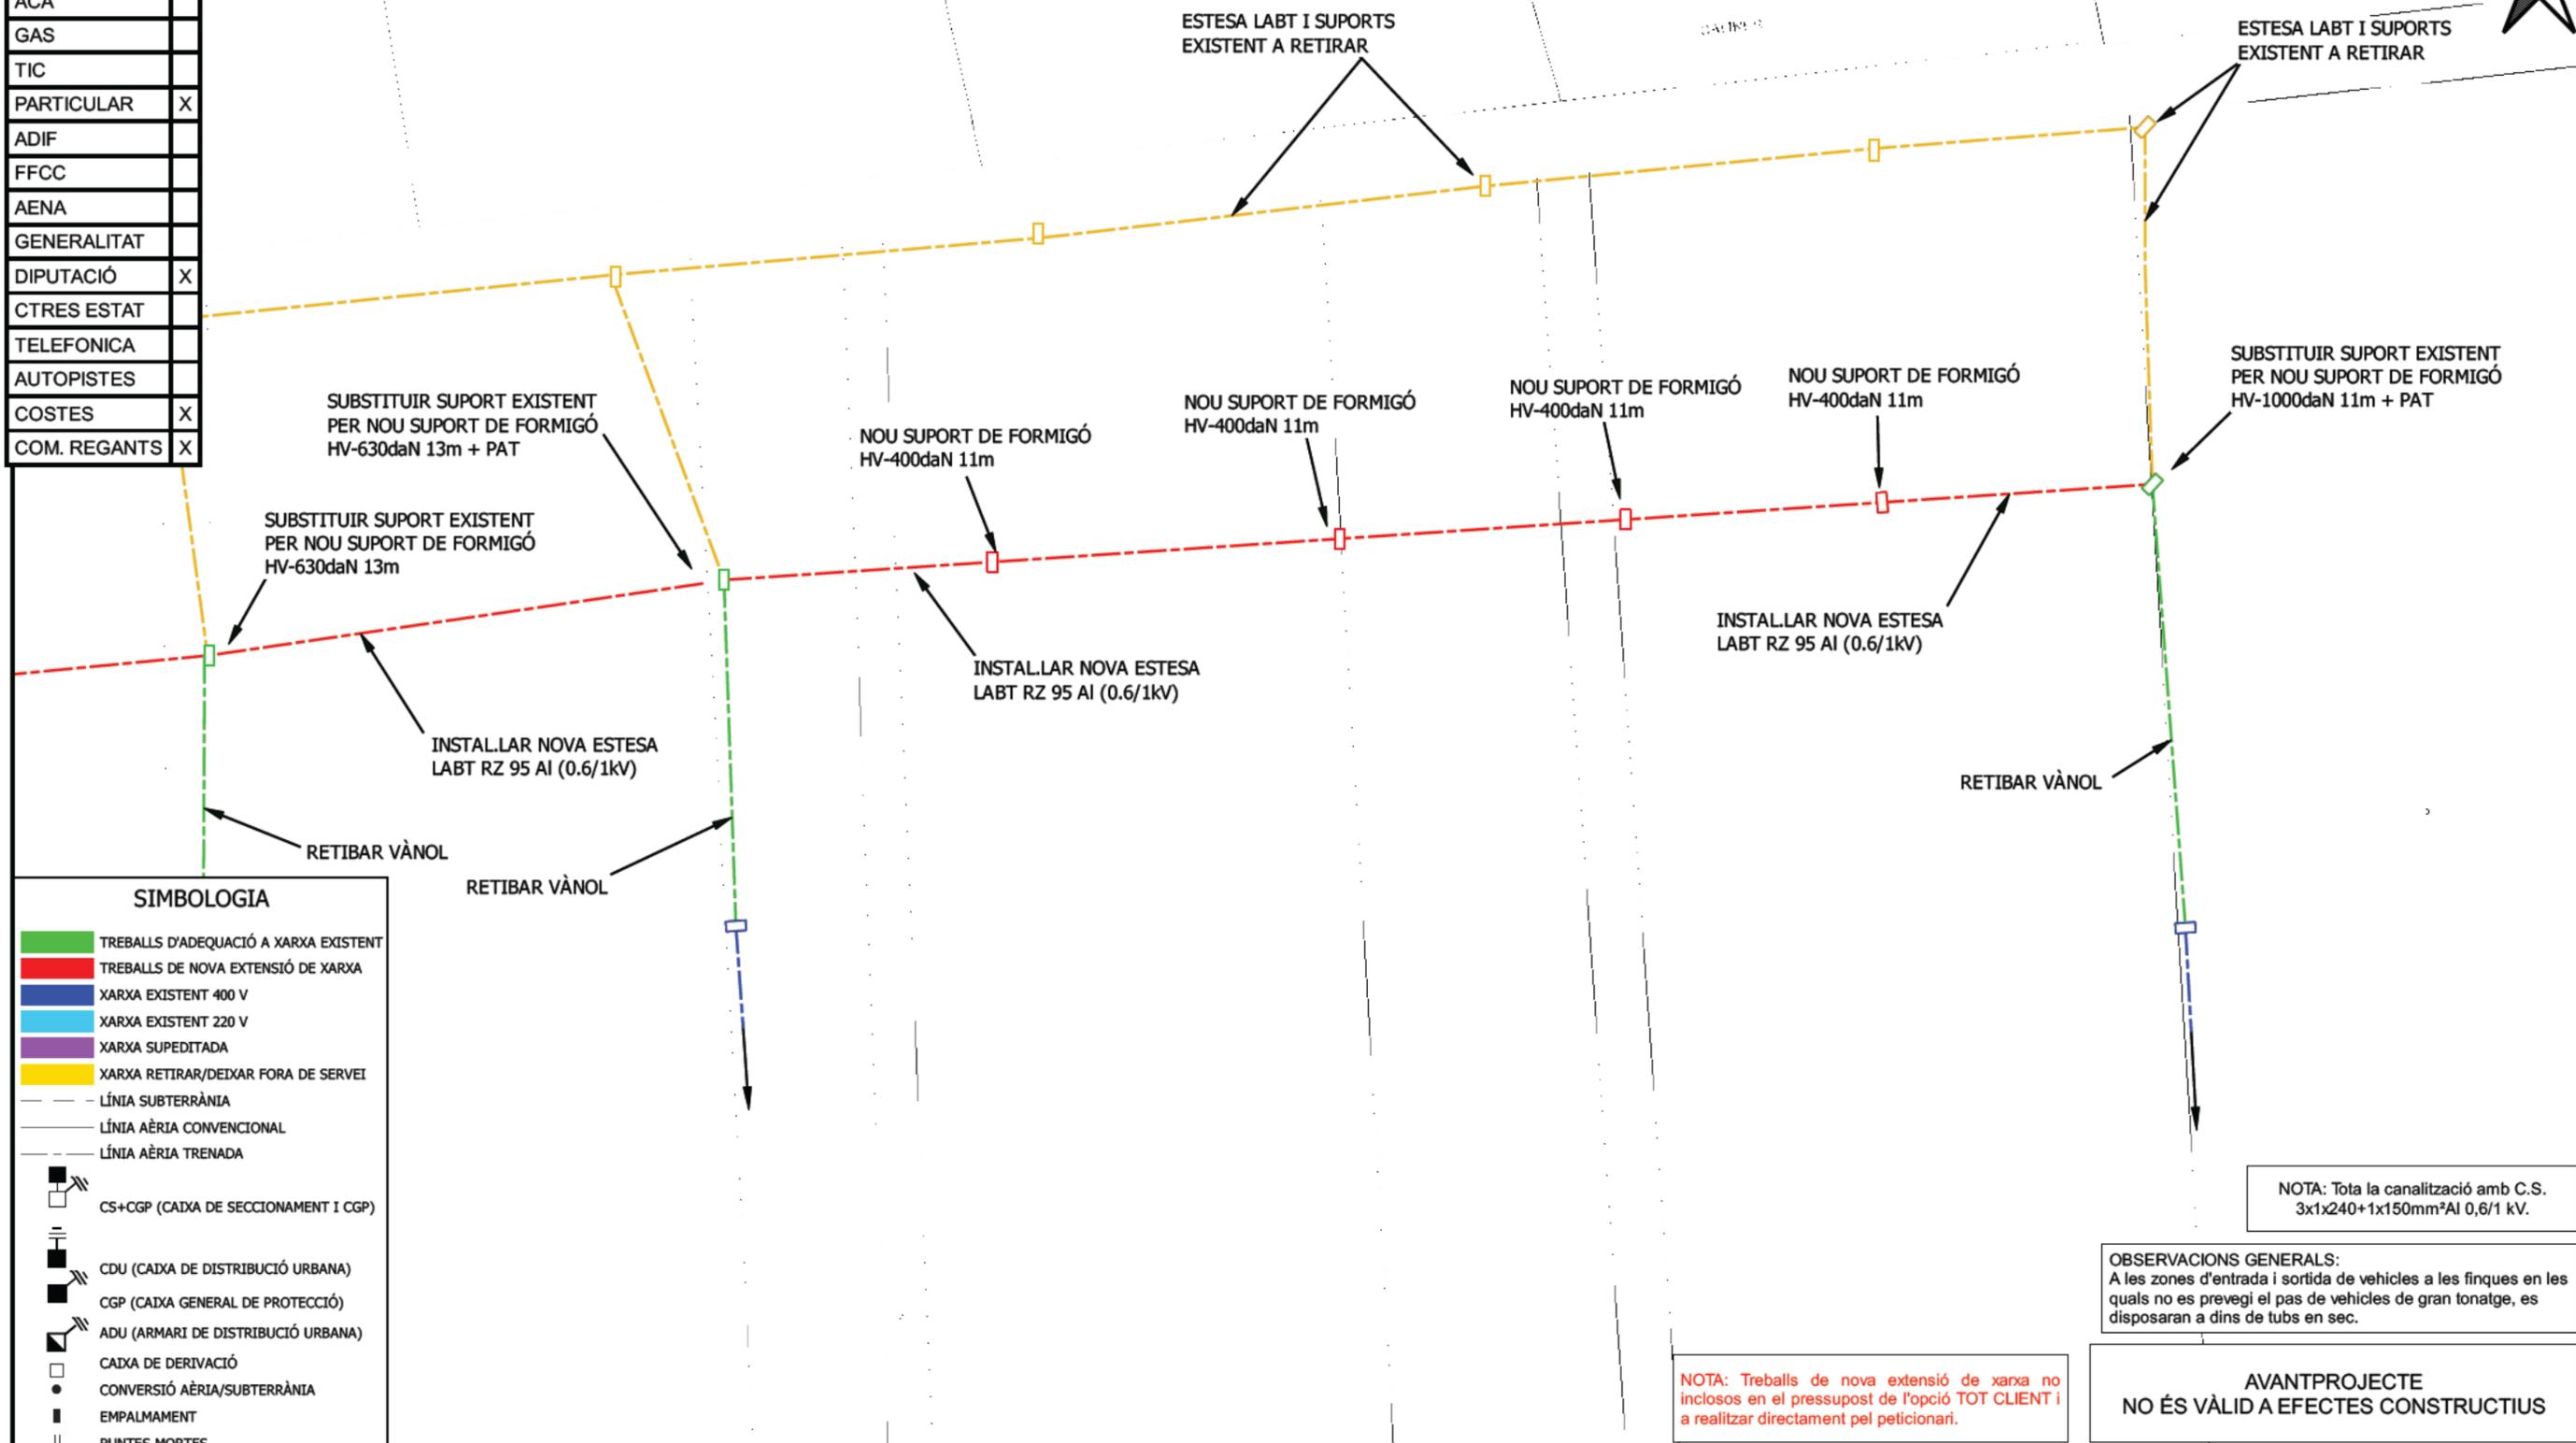

SIMBOLOGIA	
	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS**

- \* Estudi supeditat a la realització de conjunt amb variant MT amb treballs en Exp 0000657269 amb nova unicació CTR.
- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²AI 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

## ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650

	Núm. EXP: 0000657213	ET:	Data: [02/06/2023]
	Potència: kW	CT XQ355 Q.01-S.01	
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Format: DIN-A3
	TM DE AMPOSTA		Escala: 1:1000
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			Nº Plànol: 2 de 2

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** lunes, 12 de junio de 2023 9:22  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: RV: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000657213

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



"Para poder darle respuesta a su consulta, previamente hemos trasladado su solicitud a nuestros servicios técnicos. Una vez dispongamos de la misma, nos volveremos a poner en contacto con Ud."

- Código Expte NNSS: 0000657213
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

#### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [\[fedistribucion.com\]](http://fedistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones.fedistribucion.com](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones.fedistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada.fzonaprivada.edistribucion.com](http://Altausuariozonaprivada.fzonaprivada.edistribucion.com)

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [\[fedistribucion.com\]](http://fedistribucion.com)

</font

**De:** lourdes.gomez@socotec.com  
**Enviado el:** 9/06/2023 14:06  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** RV: ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000657213

Buenos días,  
Recibida la oferta de la Solicitud 0000657213 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA, hemos comprobado que la versión del expediente es 'Todo cliente'.

Este expediente pretendía ser una actualización a expediente tipo 'Todo Endesa' de un anterior expediente 0000595524 tipo 'Todo cliente', recibido con fecha 21 de abril 2023.


Según las instrucciones recibidas para obtener la versión 'Todo endesa' del expediente 0000595524 debíamos enviar un escrito solicitando su anulación y proceder a la petición de un nuevo expediente en esta versión, y así lo indicamos en el correo enviado para la nueva solicitud 0000657213.

Solicitamos recibir el expediente 0000657213 en versión 'Todo endesa' o nos indiquen los pasos a realizar para su obtención.

También hemos comprobado que la versión 'Todo cliente' 0000657213 tiene un importe superior (+4.767,68 €) al que consta en el expediente 0000595524. Deseamos confirmar si el importe recibido es correcto.

Quedamos a su disposición para cualquier duda adicional,

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant  
T +34 932 244 370  
Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona  
[www.socotec.es](http://www.socotec.es)





Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** e-distribución NC noreply [<mailto:ncdistribucion@sc.enel.com>]

**Enviado el:** miércoles, 7 de junio de 2023 7:40

**Para:** Lourdes GOMEZ <lourdes.gomez@socotec.com>

**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000657213

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000657213 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 8+650-9+0, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:45  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 14\_SA\_EBT-09-variant aerea BT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 14-SA\_EBT\_09-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; 14\_SA\_EBT-09\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 14\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EBT-09.pdf

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de BT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **14 SA/EBT-09** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 14:44  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 14\_SA\_EBT-09-variant aeria BT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595521 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de le energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación.Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595521
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 9+800, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono [900 92 09 59](tel:900920959)  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informados de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

**De:** conexiones.edistribucion@sc.enel.com  
**Enviado el:** 20/01/2023 11:46  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 14\_SA\_EBT-09-variant aeria BT



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595521 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de le energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación.Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595521
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 9+800, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

#### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

***Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)***

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** sábado, 25 de marzo de 2023 7:33  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595521  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595521\_21032023\_155544.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595521 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 9+800, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



## Lourdes GOMEZ

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** miércoles, 21 de junio de 2023 14:32  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000657269  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000657269\_20062023\_162829.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000657269 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA KM, 8+650 VTE MT, 43549, POBLE NOU DEL DELTA, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

Ref. Solicitud: ATAR101 0000595521-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
TE/PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL

ÀVILA 138  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 9+800, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Operaciones Comerciales  
Conexiones



21 de marzo de 2023

### PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

#### Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Punto de Conexión: En red BT Aérea con conductores tipo RZ de sección TRN AL 95x1x3+ALM 54,6 Seco a la tensión de 3x230/400 voltios, en RED BT (AMPOSTA\25\FPOLIGON2\XQ325\TR1\01\01\_01).

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Retirar LABT existente y apoyos de hormigón.  
Retensar vanos.  
Sustituir acometida existente por nueva acometida Rz 4x25 AL.  
Sustituir LABT existente por nuevo Rz 95 AL.

#### Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Instalar nuevos apoyos de hormigón.  
Instalar nuevo LABT con Rz 95 AL.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

### **Opción 1. Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	101,52 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	8.622,73 €
- Suma parcial:	8.724,25 €
- I.V.A. IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	1.832,09 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>10.556,34 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

### **Opción 2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red, incluye los trabajos indicados en la Opción 1 y los trabajos de extensión de red de distribución.**

De acuerdo con su petición, adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la nueva extensión desde el punto de conexión con la red de distribución hasta el punto frontera con su instalación, incluyendo la ejecución y tramitación para su legalización y puesta en servicio. El importe de la totalidad de los trabajos necesarios, impuestos incluidos, que habrán de satisfacer a nuestra empresa es el que le indicamos a continuación:

- Presupuesto de nueva extensión de red:	5.971,65 €
- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	8.622,73 €
- Suma parcial:	14.594,38 €
- IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%*):	3.064,82 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>17.659,20 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**Forma de pago**

**Transferencia bancaria a cuenta: ES61 2100 2931 91 0200133488**

**Indicar referencia solicitud número ATAR101 0000595521 (TODO CLIENTE/ TODO EDRD)**

**El solicitante aceptará una de las dos opciones:**

- Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE). La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán que ceder a EDRD**
- Trabajos necesarios para la nueva extensión de red (TODO EDRD). -La aceptación de esta opción supone que EDRD ejecuta los trabajos de la nueva extensión de red.**

**DIPUTACIO DE TARRAGONA - P4300000I**

**Si quieren otro titular de pago nos tienen que entregar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remitir copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.**

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye tanto los trabajos reservados a esta distribuidora como los de nueva extensión de red, será aproximadamente de 30 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Las condiciones económicas anteriores no sufrirán modificaciones, a no ser que, durante la gestión de las autorizaciones, permisos o ejecución de los trabajos, y debido a factores debidamente justificados, ajenos a esta empresa, y no detectables en el estudio inicialmente realizado, fuesen precisos cambios sustanciales en la solución técnica que haya que adoptar.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071fpc> con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.
- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595521.
- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595521 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

## OBSERVACIONES

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtener los permisos particulares según lo que prevé este estudio, conllevará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el cual les informaremos puntualmente.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, organismos oficiales y particulares.

En estas condiciones técnico económicas, no está presupuestado el adaptar la red privada a la nueva ubicación de la acometida. Estos trabajos irán a cargo del solicitante a través de instalador/es de su elección, teniendo que aportar los CIE oportunos para la justificación de la legalización de los cambios efectuados sobre la red privada de cada afectado.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	269,88 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	269,88 €
1	468,49 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	468,49 €
1	600,07 €	LEGALIZACION	I	600,07 €
380	2,22 €	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	I	842,69 €
5	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	258,05 €
260	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	1.349,71 €
5	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	514,90 €
5	13,83 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	69,17 €
5	336,61 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	I	1.683,05 €
2	860,17 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	1.720,33 €
1	62,72 €	ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ	I	62,72 €
50	2,47 €	ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA	I	123,48 €
50	1,35 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL	I	67,41 €
2	296,39 €	POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B	I	592,78 €
		<b>TOTAL</b>		<b>8.622,73 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Nuevas instalaciones de extensión**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
2	377,79 €	POSTE HORMIGON HV400R13 ETU-6703B	I	755,57 €
1	27,48 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	27,48 €
1	83,91 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	83,91 €
6	51,61 €	AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO	I	309,66 €
150	5,19 €	TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO	I	778,68 €
3	860,16 €	MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL	I	2.580,49 €
260	4,12 €	CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM	I	1.071,25 €
1	364,61 €	POSTE HORMIGON HV630R13 ETU-6703B	I	364,61 €
		<b>TOTAL</b>		<b>5.971,65 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	101,52 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	101,52 €
		<b>TOTAL</b>		<b>101,52 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
2	CONEXION A RED TRENZADA BT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

## ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.

- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

### **Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

PROTECCIÓN DE DATOS Le informamos de que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesitan recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cedrán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

## Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

### Sol·licitant/Promotor

En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

[OPCIÓ A] actuant per compte propi com a

- propietari
- arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

[OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_

segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_

amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat

(3) com a

- Propietària
- Arrendatària
- Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meua responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.

DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:**

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: (**marcar sempre l'opció que procedeixi**)

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

## Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

### Autoritzat

En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_(7), amb

CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_

(via pública i nº) \_\_\_\_\_(8), amb

e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

### Dades del subministrament/servei/generació

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_

Tipus de Generació (només en cas de generació): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (només en cas de subministrament/generació)  
En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

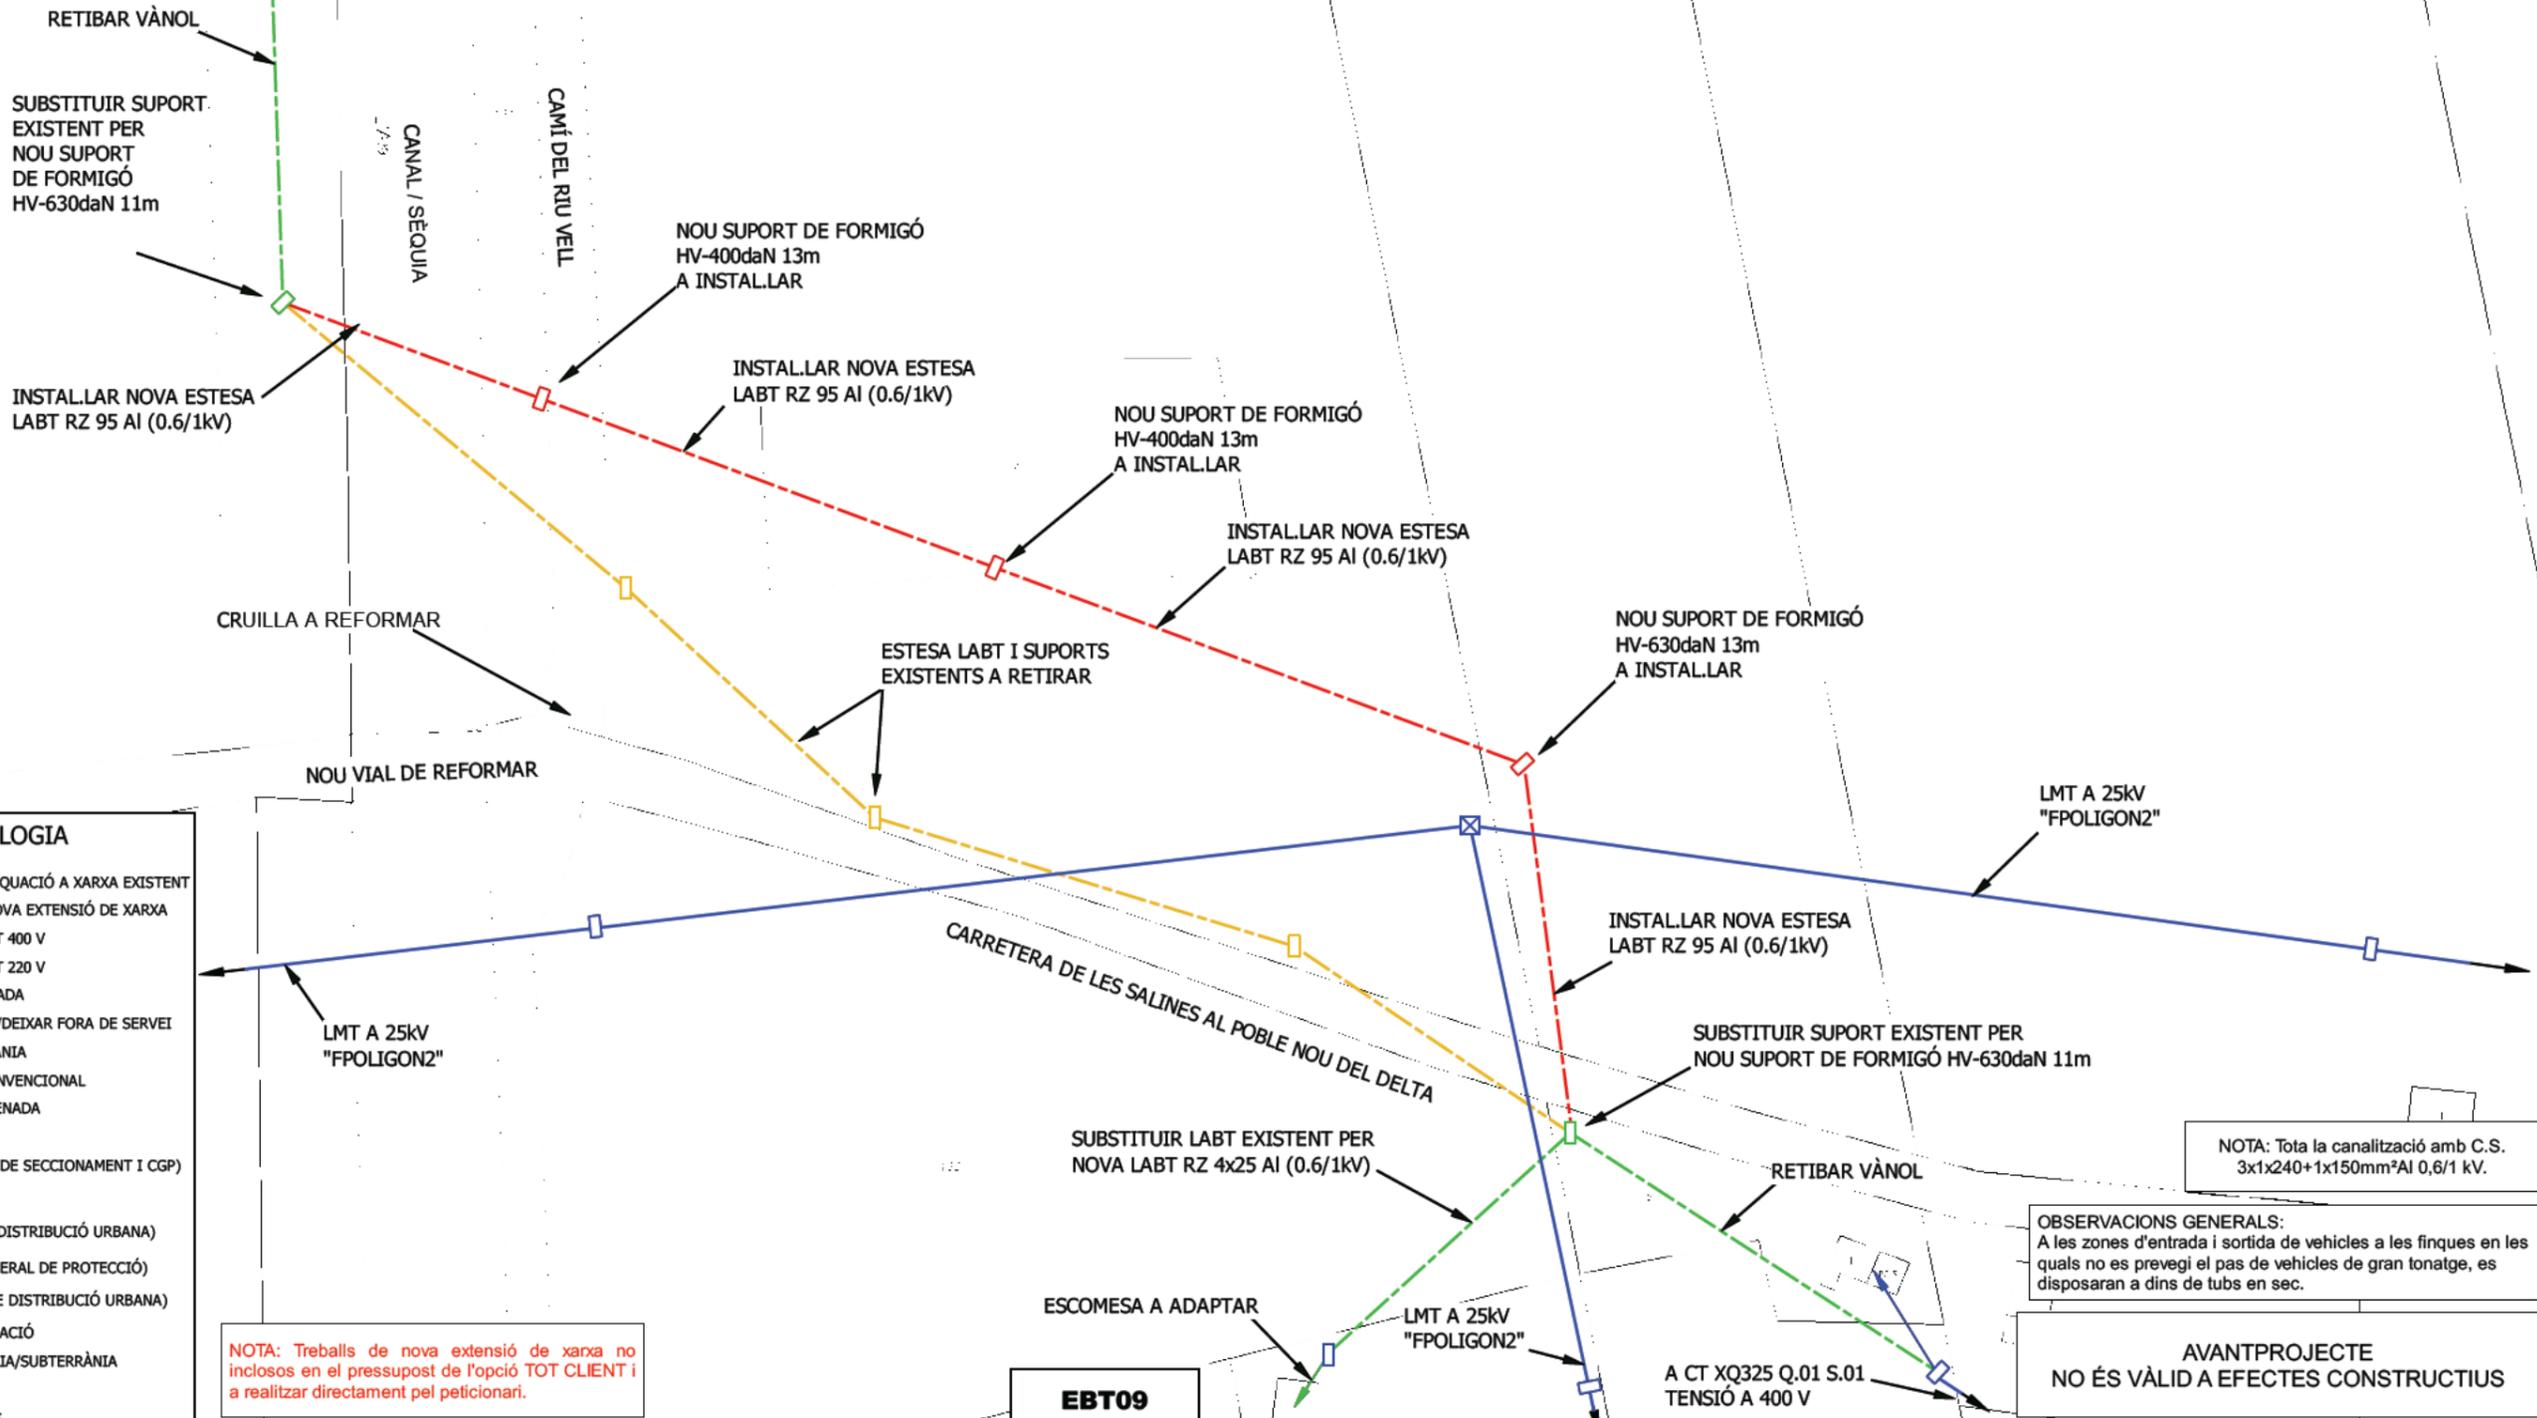

## SIMBOLOGIA

	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
	XARXA EXISTENT 400 V
	XARXA EXISTENT 220 V
	XARXA SUPEDITADA
	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
	LÍNIA SUBTERRÀNIA
	LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL
	LÍNIA AÈRIA TRENADA
	CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)
	CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
	ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
	CAIXA DE DERIVACIÓ
	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA
	EMPALMAMENT
	PUNTES MORTES
	TM (SUPORT METÀL·LIC)
	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
	PF (SUPORT DE FUSTA)
	SUPORT DE FUSTA CASAT
	SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES
	SUPORT DE FUSTA VENTAT
	CADIRETA
	ESCOMESA
	CT/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
	CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## OBSERVACIONS

- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

## ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA BT A 3x230V/400V CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA PK 9+800

	Núm. EXP: 0000595521	ET:	Data: [21/03/2023]
	Potència: kW	CT XQ325 Q.01-S.01	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT			

arxiu: CTS231258.qgz

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** martes, 17 de enero de 2023 9:43  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**CC:** Julio Alcobendas Garcia; Miguel SALAMERO ARAGUAS; Juan-Carlo LODOS GONZALEZ  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 01\_SA\_EMT-01-soterrament MT  
**Datos adjuntos:** 01\_SA\_EMT-01\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 01-SA\_EMT\_01-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; 01\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EMT-01.pdf; mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el soterrament de la línia de MT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **01 SA/EMT-01** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** martes, 24 de enero de 2023 13:19  
**Para:** Julio Alcobendas Garcia  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 01\_SA\_EMT-01-soterrament MT

Gracias.

LG

---

**De:** Julio Alcobendas Garcia [mailto:jalcobendas@diputaciodetarragona.cat]  
**Enviado el:** martes, 24 de enero de 2023 13:17  
**Para:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>  
**Asunto:** Fwd: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 01\_SA\_EMT-01-soterrament MT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

---

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>  
**Enviats:** Dimarts, 17 Gener de 2023 13:04:14  
**Assumptes:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 01\_SA\_EMT-01-soterrament MT

**e-distribución**

---

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000593404 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000593404
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jueves, 2 de marzo de 2023 9:34  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000593404  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000593404\_1032023\_155138.pdf

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000593404 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

Ref. Solicitud: ATAR101 0000593404-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL  
FARIGOLA 6  
08755 - CASTELLBISBAL, BARCELONA  
A la Atención de Lourdes Gómez Gómez

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

*Operaciones Comerciales  
Conexiones*



28 de febrero de 2023

### **PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS**

#### **Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Trabajos complementarios a la conexión de entronque. Intercalar apoyo metálico retensando vano anterior y realizando nueva conversión A/S MT.

#### **Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Nuevo tendido de 1C 240Al 18/30kV entre los puntos de entronque para dar continuidad a la red afectada.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución.**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	253,81 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	17.004,34 €
- Suma parcial:	17.258,15 €
- I.V.A. (IVA/IGIC/IPSI en vigor 21%*):	3.624,21 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>20.882,36 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con conexiones.edistribucion@enel.com.

### Forma de pago

**Transferencia bancaria a cuenta:** ES61 2100 2931 91 0200133488

**Indicar referencia solicitud número ATAR101 0000593404 (TODO CLIENTE)**

**En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD"**

DIPUTACIO DE TARRAGONA - P43000001

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

Conexiones.edistribucion@enel.com

**Conforme prevé el RD 1183/2020, le informamos que dispone de un plazo máximo de 30 días hábiles para comunicarnos la aceptación de la propuesta previa.**

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 80 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL

<https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071d2L>

con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.

- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000593404.

- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000593404 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**OBSERVACIONES**

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos oficiales y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante.

En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo previsto en este estudio, comportará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el que les informaremos puntualmente.

El permiso por el paso de la red de distribución eléctrica subterránea por finca privada deberá quedar registrado en el registro de la propiedad como una servidumbre de paso. Para ello, se deberá gestionar la escritura de servidumbre ante un notario y el posterior registro en el registro de la propiedad.

Los gastos notariales irán a cargo de la persona solicitante y los gastos de registro de la propiedad a cargo de e-Distribución Redes Digitales SLU.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	1.272,16 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	1.272,16 €
1	1.372,67 €	APOYO METÁLICO C 3000 16 ZONA A ó B	I	1.372,67 €
2	57,53 €	SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN	I	115,06 €
872	2,22 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	1.933,75 €
75	1,73 €	MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG)	I	129,47 €
3	410,70 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT	I	1.232,09 €
3	13,83 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	41,50 €
3	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	308,94 €
3	44,86 €	PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505	I	134,57 €
3	66,11 €	EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150 A 240MM2	I	198,34 €
3	43,07 €	TERMINAL EXT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2	I	129,20 €
1	170,39 €	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	170,39 €
2	79,11 €	DEMOLICION Y REPOSICION HORMIGON	I	158,21 €
4	68,76 €	ZANJA TIPO B	I	275,03 €
1	2.039,89 €	MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO	I	2.039,89 €
10	15,41 €	TEND Y FIJACIÓN CIRC SOBRE APOYO CONV MT	I	154,10 €
1	168,10 €	JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT	I	168,10 €
2	548,43 €	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT	I	1.096,86 €
1	188,11 €	ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. MT	I	188,11 €
1	183,96 €	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	I	183,96 €
1	810,32 €	LEGALIZACION	I	810,32 €
6	2,48 €	CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(COD.ANT.LA-110)	I	14,89 €
5	11,01 €	CABLE CU 1X 50 DESNUDO. CL.2	I	55,06 €
1	58,93 €	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180	I	58,93 €
1	16,87 €	POLIM COMPL.FASE CENTRAL <180	I	16,87 €
3	225,96 €	0300023 PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA3	I	677,87 €
1	24,38 €	0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR	I	24,38 €
1	23,57 €	0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES	I	23,57 €
1	4,69 €	6701282 RÓTULO IDENT AP MT FECSA ENDESA	I	4,69 €
1	1.032,94 €	6710761 ANTIESC FIBRA AIS ANC 1 A 1,15M	I	1.032,94 €
1	188,18 €	INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	I	188,18 €
1	571,46 €	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	I	571,46 €
2	5,92 €	TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	I	11,84 €
1	149,41 €	RETENSAR VANO EXISTENTE MT	I	149,41 €

1	410,94 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR	I	410,94 €
60	3,96 €	DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	I	237,38 €
3	4,95 €	CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fas	I	14,86 €
1	1.398,35 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	1.398,35 €
		<b>TOTAL</b>		<b>17.004,34 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	253,81 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	253,81 €
		<b>TOTAL</b>		<b>253,81 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS	N
1	EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGÍA)	N
1	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación en formato pdf :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

- documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
  - Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
  - Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
  - Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
  - Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
  - Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
  - Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
  - Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Sol·licitant/Promotor**En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF

\_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº)

\_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail\_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup> [OPCIÓ A] actuant per compte propi com a propietari arrendatari

de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

 [OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_

amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat

(3) com a

 Propietària Arrendatària Urbanitzadora

de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meua responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO** per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: **(marcar sempre l'opció que procedeixi)**

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora.

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

**Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers****Autoritzat**En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup>, amb

CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_

(via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>, amb

e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

**Dades del subministrament/servei/generació**

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipus de Generació (*només en cas de generació*): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (*només en cas de subministrament/generació*)

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	X
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

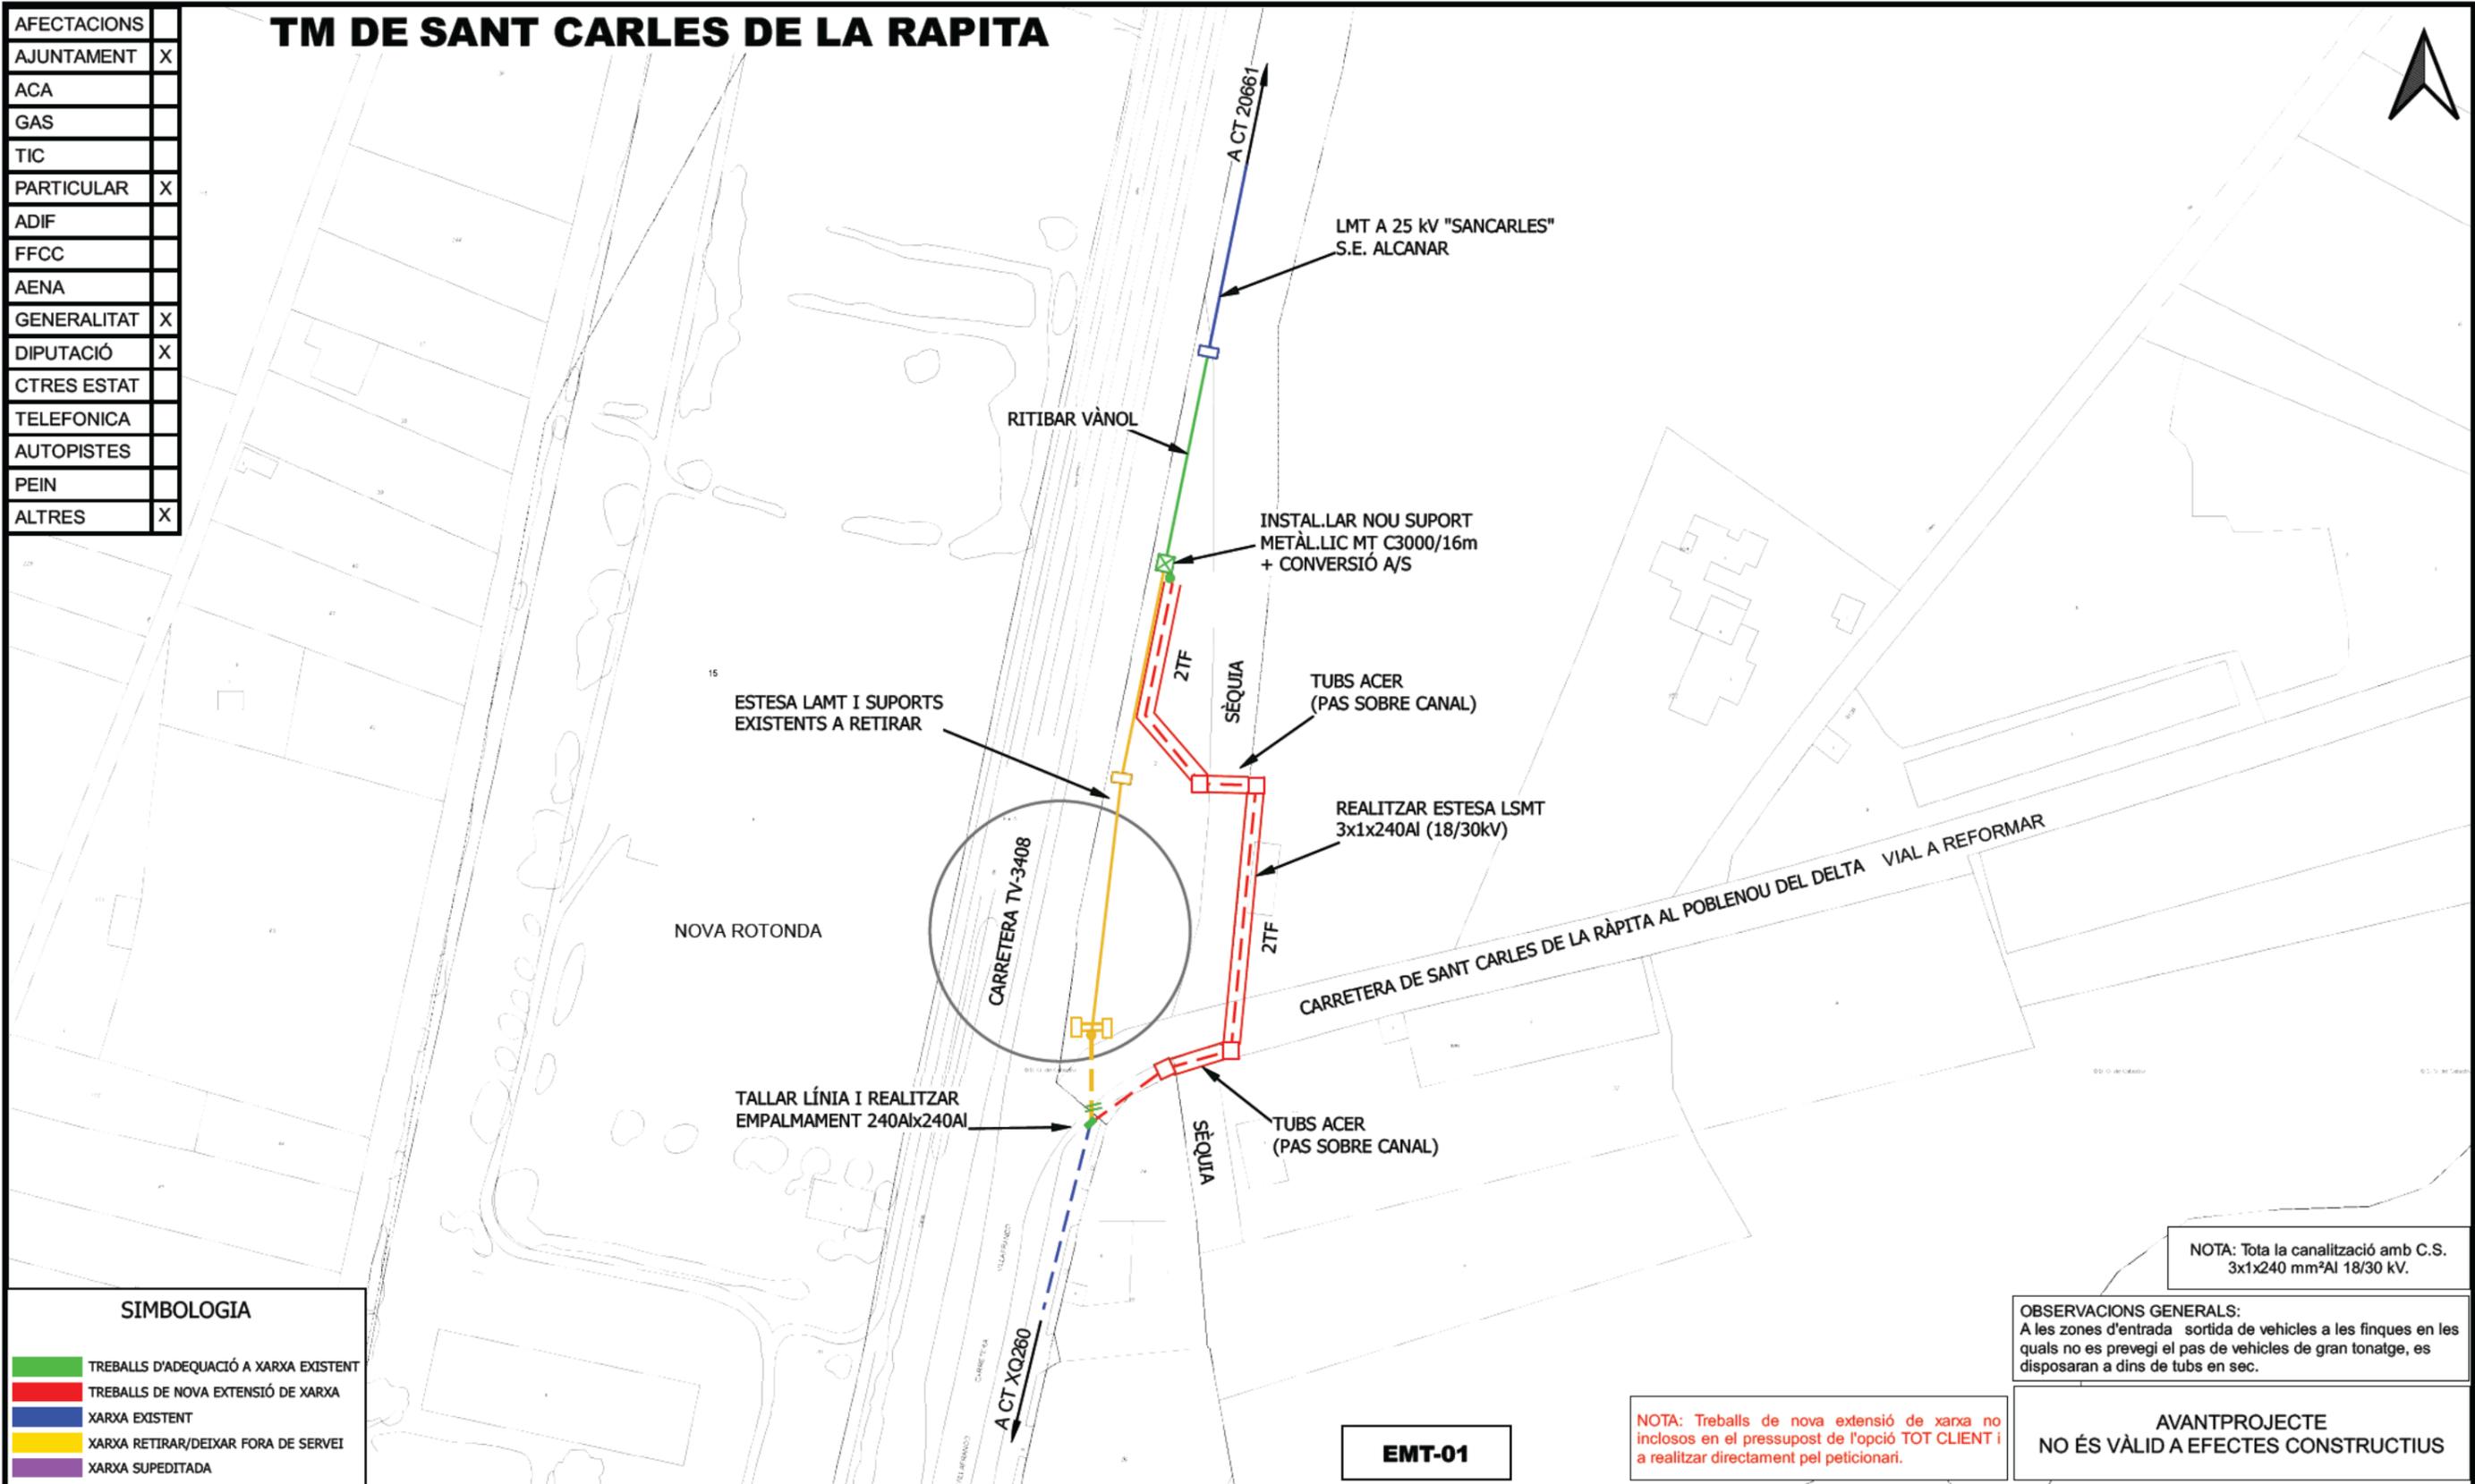

## SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- XARXA SUPEDITADA
- LÍNIA SUBTERRÀNIA
- LÍNIA AÈRIA
- EMPALMAMENT
- || PUNTES MORTES
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
- ⊗ TM (TORRE METÀL·LICA)
- PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
- PF (SUPORT DE FUSTA)
- ▲ CD/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
- ▲ CDI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS:**  
 \*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.  
 \*Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.  
 \*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EMT-01**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

**OBSERVACIONS GENERALS:**  
 A les zones d'entrada sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240 mm<sup>2</sup>Al 18/30 kV.

**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

## ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA MT A 25KV CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE



Núm. EXP: 0000593404	ET: LMT A 25KV "SANCARLES"	Data: [28/02/2023]
Potència: kW		Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL MT		

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 3 de marzo de 2023 8:46  
**Para:** Conexiones.edistribucion@enel.com  
**CC:** Julio Alcobendas Garcia  
**Asunto:** solicitud expediente ZANJA MIXTA - Expediente 0000593404 (SA/EMT-01)

Buenos días,  
Recibido el expediente versión TODO CLIENTE con número de referencia 0000593404, CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA y con motivo de la organización interna de la futura obra, solicito la versión ZANJA MIXTA del mismo.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta.

Saludos,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply [mailto:[ncdistribucion@sc.enel.com](mailto:ncdistribucion@sc.enel.com)]  
**Enviado el:** jueves, 2 de marzo de 2023 9:34  
**Para:** LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000593404

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000593404 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA,

TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica 900920959, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 7 de marzo de 2023 16:05  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rechazo Solicitud 82104786

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



En referencia a su consulta, le informamos que no es posible, debe iniciar los trámites desde cero.

- Código Expte NNSS: 0000593404
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email Conexiones.edistribucion@enel.com

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 10 de marzo de 2023 12:27  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion y solicitud ZANJA CLIENTE

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



---

Hemos trasladado su petición de apertura de solicitud a nuestros servicios técnicos. En breve le informaremos sobre su resolución.

- Código Expte NNSS: 0000593404
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones  
Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones) [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](http://Altausuariozonaprivada) [\[zonaprivada.edistribucion.com\]](http://zonaprivada.edistribucion.com)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com)

</font

**De:** [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)  
**Enviado el:** 9/03/2023 17:22  
**Para:** [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)  
**Asunto:** Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion y solicitud ZANJA CLIENTE

Buenas tardes,  
Recibido el expediente con número de solicitud 0000593404 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, nos dirigimos a su compañía para solicitar la anulación de este expediente y realizar una nueva petición del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Para que pueda ser gestionada la nueva solicitud enviamos en este correo archivo de expediente 593404 TODO CLIENTE redactado por su compañía, planos de localización, carta de acreditación y formulario de solicitud.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda,

Saludos,

**LOURDES GÓMEZ**  
Senior consultant



C/Ávila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply [<mailto:ncdistribucion@sc.enel.com>]  
**Enviado el:** jueves, 2 de marzo de 2023 9:34  
**Para:** LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000593404

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000593404 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA,

**De:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>  
**Enviado el:** lunes, 27 de marzo de 2023 11:41  
**Para:** Conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion  
**Datos adjuntos:** carta anulacion exp\_0000593404\_SA#EMT#01.pdf

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000593404 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es) [[socotec.es](http://www.socotec.es)]

[in \[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com) @

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com) @

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com)

BAC ENGINEERING  
CONSULTANCY GROUP

ES AHORA  
SOCOTEC

Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Julio Alcobendas Garcia [mailto:[jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat](mailto:jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat)]

**Enviado el:** viernes, 17 de marzo de 2023 13:09

**Para:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>

**Asunto:** Re: Rechazo Solicitud 82329141

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

Estupendo Lourdes; todo que lo necesites por nuestra parte os lo facilitaremos lo antes posible.

Muchas gracias,

**Julio Alcobendas García**

Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | [jalcobendas@dipta.cat](mailto:jalcobendas@dipta.cat)

Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona

[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](http://www.dipta.cat)]



Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.

**De:** "LOURDES GOMEZ" <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>

**A:** "Julio Alcobendas Garcia" <[jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat](mailto:jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat)>

**Enviats:** Divendres, 17 Març de 2023 11:52:40

**Assumpte:** RE: Rechazo Solicitud 82329141

Hola, Julio,

He conseguido hablar con el técnico de Iplan.

Necesitaré anular los expedientes que así solicite Endesa, si es necesario en algún documento la firma de DIPTA os lo haré llegar.

Saludos,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Ávila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** LOURDES GOMEZ

**Enviado el:** viernes, 17 de marzo de 2023 11:10

**Para:** Julio Alcobendas Garcia <[jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat](mailto:jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat)>

**Asunto:** RE: Rechazo Solicitud 82329141

Hola, Julio, gracias por el correo.

Estoy encontrándome con problemas a la hora de solicitar el cambio de modalidad de expediente.

Tengo 4 respuestas diferentes de Endesa a cuatro solicitudes que he probado de completar. He preferido no enviar el cambio de los 14 expedientes antes de tener claro el procedimiento. También he intentado contactar con el técnico de Iplan que está redactando los expedientes, pero no tengo respuesta de momento.

Preparo los documentos de anulación para que los podáis firmar y realizaré la petición de nuevo de los expedientes.

De momento, van llegando los expedientes todo cliente, ya tenemos 6 de 14.

Saludos,

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Ávila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Julio Alcobendas Garcia [<mailto:jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>]

**Enviado el:** viernes, 17 de marzo de 2023 9:14

**Para:** LOURDES GOMEZ <[lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)>

**Asunto:** Fwd: Rechazo Solicitud 82329141

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

Buenos días Lourdes, otra respuesta de Endesa.

Saludos,

**Julio Alcobendas García**

Unitat d'Oficina Tècnica  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 258 601 Ext. 2076 | [jalcobendas@dipta.cat](mailto:jalcobendas@dipta.cat)  
Carrer Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona

[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](http://dipta.cat)]



Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniquieu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.

---

**De:** "Carlos Lozano Sánchez" <[clozano@diputaciodeltarragona.cat](mailto:clozano@diputaciodeltarragona.cat)>

**A:** "Julio Alcobendas Garcia" <[jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat](mailto:jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat)>

**Enviats:** Divendres, 17 Març de 2023 9:00:38

**Assumpte:** Fwd: Rechazo Solicitud 82329141

**Carlos Lozano**

Cap del Servei de Projectes i Obres  
Servei d'Assistència al Territori  
Diputació de Tarragona

Tel. 977 296 625 Ext. 3043 | [clozano@dipta.cat](mailto:clozano@dipta.cat)  
C. Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat) [[dipta.cat](http://dipta.cat)]



Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la LOPD i la LSSI. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniquieu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari i penseu en el medi ambient.

---

**De:** "Conexiones e-distribución" <[conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com)>

**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <[clozano@dipta.cat](mailto:clozano@dipta.cat)>

**Enviats:** Dijous, 16 Març de 2023 16:07:54

**Assumpte:** RE: Rechazo Solicitud 82329141



En referencia a su consulta,

Si ya no está interesado en la solicitud 0000593404, debe enviar un escrito solicitando su anulación y firmado por el solicitante.

- Código Expte NNSS: 0000593404
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 28 de marzo de 2023 13:40  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
EXPEDITEUR EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



En referencia a su correo con el escrito de anulación, le informamos que no podemos validarlo, debido a que debe ir firmado por el solicitante. Quedamos a la espera de recibir el escrito firmado por él mismo

Gracias

- Código Expte NNSS: 0000593404
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo

obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lgomez@bacecg.com

**Enviado el:** 27/03/2023 11:42

**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com

**Asunto:** Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000593404 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)

---

**De:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2023 9:03  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jeudi, 18 de mai de 2023 9:02:53 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris  
**Per a:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Tema:** RE: Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



En referencia a su consulta, le informamos que hemos gestionado la anulación de la solicitud tal como nos han indicado.

Quedamos a la espera de recibir nueva solicitud.

- Código Expte NNSS: 0000593404
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email Conexiones.edistribucion@enel.com

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital

de las condiciones técnica/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [GuiaParaAltayConsultaConexiones \[edistribucion.com\]](http://GuiaParaAltayConsultaConexiones.edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [AltaUsuarioZonaPrivada \[zonaprivada.edistribucion.com\]](http://AltaUsuarioZonaPrivada.zonaprivada.edistribucion.com)

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lourdes.gomez@socotec.com

**Enviado el:** 17/05/2023 10:48

**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com

**Asunto:** Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-anulacion

Buenos días,

Enviamos escrito firmado por el solicitante pidiendo la anulación del expediente 0000593404 versión TODO CLIENTE situada en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



**Think of the environment before printing this e-mail**

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.



**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 23 de mayo de 2023 10:49  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-peticion nuevo expediente ZANJA CLIENTE

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000657267 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000657267
- Dirección del punto de suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](http://Altausuariozonaprivada) [zonaprivada.edistribucion.com]

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** lourdes.gomez@socotec.com  
**Enviado el:** 22/05/2023 9:31  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EMT-01. Expediente 0000593404-peticion nuevo expediente ZANJA CLIENTE

Bon dia,  
Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 00005953404 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió RASA CLIENT.

L'estudi original NNSS 0000593404 situat a CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA, inclou el soterrament de una línia de MT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000593404.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 01 SA/EMT-01 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,



**Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant  
T +34 932 244 370  
Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona  
[www.socotec.es](http://www.socotec.es)





**Think of the environment before printing this e-mail**

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

## Lourdes GOMEZ

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 6 de junio de 2023 18:15  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000657267  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000657267\_5062023\_122351.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000657267 sita en CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL**  
C/ÀVILA 138, 6º  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Ref. Solicitud: 0000657267  
Tipo Solicitud: SERVICIOS - VARIANTES  
Dirección del Suministro: CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE, 43540, SANT CARLES DE LA RAPITA, TARRAGONA  
Tensión: 25.000 V  
Fecha: 5 de junio de 2023

Estimado cliente,

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación a su solicitud de modificación de instalaciones existentes.

Conforme a lo establecido en el RD 1048/2013, le acompañamos la siguiente documentación:

- **Presupuesto de los trabajos de entronque, refuerzo o adecuación de la red existente**, cuyo importe asciende a **23.575,80 €** (IVA\IGIC\IPSI incluido)<sup>1</sup> y que ejecutará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- **Pliego de Condiciones Técnicas** de los trabajos necesarios.

Tenga presente que:

- Los trabajos de extensión de red deberán ser realizados a su cargo por un instalador autorizado de su elección.

La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de **6 meses**. Durante este periodo puede aceptarlas realizando el pago de este importe por alguno de los siguientes medios:

- Mediante tarjeta bancaria a través del siguiente enlace: <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000007WKIf> o accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) y desde el detalle de la solicitud proceder al pago.
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES61-2100-2931-91-0200133488, indicando en el concepto el texto literal: "CNX 0000657267". En este caso deberá enviarnos el justificante de la misma al correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o desde el área privada de nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), a través del servicio "Conexión a la red" y seleccionando esta solicitud en el apartado "Tus solicitudes de conexión".

<sup>1</sup> Importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica.  
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de **80 días hábiles**, a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**<sup>2</sup> y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión.

Transcurrido el plazo de vigencia de estas condiciones técnico-económicas sin haber recibido su aceptación, se considerará no aceptada la propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de acceso y conexión.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). También puede consultar nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), para obtener mayor información.

Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo suministro.

Muchas gracias.

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**

*Operaciones Comerciales  
Conexiones*



<sup>2</sup> Si se trata de una Administración Pública, previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas deberán comunicarnos los códigos DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y, opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la factura que emitiremos a su nombre.

Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), utilizando el modelo disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), apartado Conexiones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?, o solicitándolo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**PRESUPUESTO DETALLADO**

Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de entronque, adecuación, refuerzo o reforma a realizar en la red eléctrica de e-distribución.

No incluye las nuevas redes eléctricas que deben construirse desde nuestra red para atender a su solicitud de desvío de instalaciones. Será necesario que solicite un presupuesto de estos trabajos a un instalador autorizado.

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	19.230,32 €
Derechos de Supervisión <sup>3</sup> :	253,81 €
<b>Suma parcial:</b>	<b>19.484,13 €</b>
IVA/IGIC/IPSI en vigor* (21%):	4.091,67 €
<b>Total importe:</b>	<b>23.575,80 €</b>

\* importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica. Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del cliente.

<sup>3</sup> Los derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre.

**DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	1.382,43 €	APOYO METÁLICO C 3000 16 ZONA A ó B	I	1.382,43 €
2	6,26 €	TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	I	12,52 €
1	78,50 €	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180	I	78,50 €
6	2,96 €	CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(COD.ANT.LA-110)	I	17,77 €
1	194,44 €	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	I	194,44 €
872	2,34 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	2.043,62 €
2	57,25 €	SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN	I	114,51 €
1	198,94 €	INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	I	198,94 €
1	1.375,95 €	6710761 ANTIESC FIBRA AIS ANC 1 A 1,15M	I	1.375,95 €
1	6,25 €	6701282 RÓTULO IDENT AP MT FECSA ENDESA	I	6,25 €
1	32,47 €	0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR	I	32,47 €
2	83,61 €	DEMOLICION Y REPOSICION HORMIGON	I	167,23 €
75	1,83 €	MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG)	I	137,03 €
4	72,68 €	ZANJA TIPO B	I	290,71 €
3	14,62 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	43,85 €
1	433,38 €	CS/T.URB/S.ARQ/ESS	I	433,38 €
1	198,82 €	ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. MT	I	198,82 €
1	177,67 €	JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT	I	177,67 €
3	66,14 €	EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150 A 240MM2	I	198,41 €
3	108,86 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	326,59 €
3	44,93 €	PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505	I	134,79 €
3	43,05 €	TERMINAL EXT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2	I	129,16 €
15	16,28 €	TEND Y FIJACIÓN CIRC SOBRE APOYO CONV MT	I	244,19 €
3	434,16 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT	I	1.302,47 €
1	2086,91€	PERMISOS	I	2.086,91 €
1	2.156,14 €	MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO	I	2.156,14 €
3	300,99 €	0300023 PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA3	I	902,97 €
1	180,10 €	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	180,10 €
3	6,60 €	CONECTOR ENTRONQUE LINEA AEREA MT (1 Fas	I	19,81 €
1	31,40 €	0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES	I	31,40 €
1	984,8 €	TAXES	I	984,80 €
1	157,95 €	RETENSAR VANO EXISTENTE MT	I	157,95 €
75	4,18 €	DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	I	313,74 €
1	604,12 €	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	I	604,12 €

1	878,64 €	PROJECTES	I	878,64 €
5	11,15 €	CABLE CU 1X 50 DESNUDO. CL.2	I	55,76 €
1	434,42 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR	I	434,42 €
2	579,69 €	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT	I	1.159,38 €
1	22,48 €	POLIM COMPL.FASE CENTRAL <180	I	22,48 €
<b>TOTAL</b>				<b>19.230,32 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	253,81 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	253,81 €
<b>TOTAL</b>				<b>253,81 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora).**

Udes.	Descripción	Cargo*
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS	N
1	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT	N
1	EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGÍA)	N

\*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.

N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.

C:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

**Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes.**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Trabajos complementarios a la conexión de entronque. Intercalar apoyo metálico rétese de vano anterior y realizando nueva conversión A/S MT.

**Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente:**

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del cliente.

**Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:**

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente y el punto de entrega (CGP), a cargo del cliente.

Nuevo tendido de 1C 240Al 18/30kV entre los puntos de entronque para dar continuidad a la red afectada.

En caso de requerir trabajos de nueva extensión de red deberá solicitar su ejecución a un instalador autorizado y gestionar la cesión de las mismas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal según se indica en el anexo "TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN" incluido en la presente comunicación.

**TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Cliente, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Cliente avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Cliente relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El cliente y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el cliente presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e-distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.

- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el cliente).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del cliente o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Cliente las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL CLIENTE cuando el Cliente ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del Cliente y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el Cliente de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el Cliente de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del Cliente o persona por él delegada.
- El Cliente y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Cliente de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

### **CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC**

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals, oficials i particulars.

Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l'estudi tècnic seran gestionats pel sol·licitant i caldrà informar-ho a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Una vegada s'hagi acceptat el pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats. En cas de no obtenir-se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia i s'estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals.

El permís particular pel pas de la xarxa de distribució elèctrica subterrània per finca privada s'haurà d'inscriure al Registre de la Propietat com una servitud de pas. D'altra banda, l'escriptura de servitud s'haurà de formalitzar davant d'un notari i, posteriorment, inscriure-la al mateix Registre. Les despeses notariales aniran a càrrec de la persona sol·licitant i les despeses del Registre de la Propietat a càrrec de e-Distribución Redes Digitales S.L.U..

Un cop formalitzada la inscripció, caldrà informar-ho a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)

Les actuacions a realitzar es troben regulades a l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a atendre la variant sol·licitada. Les actuacions descrites han de ser realitzades per la distribuïdora al ser aquesta la propietària d'aquestes xarxes i també per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriu les parts hauria de consistir en una prestació de serveis per a l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica propietat de e-Distribución Redes Digitales S.L.U.. Aquestes actuacions permetran, sense perjudici d'altres que poguessin ser necessàries (Nova Extensió de Xarxa).

## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*  
.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de *(nombre empresa principal solicitante)*....., amb CIF..... i domicili social a *(dirección social empresa principal)*....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### Encarrega i autoritza:

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....  
Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pagament de la sol·licitud de *(Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red)*, inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....  
Municipi: .....  
Potència: .....kW.

Petició de subministrament n°: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....


Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

PROTECCIÓN DE DADES – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFECTACIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	X
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA

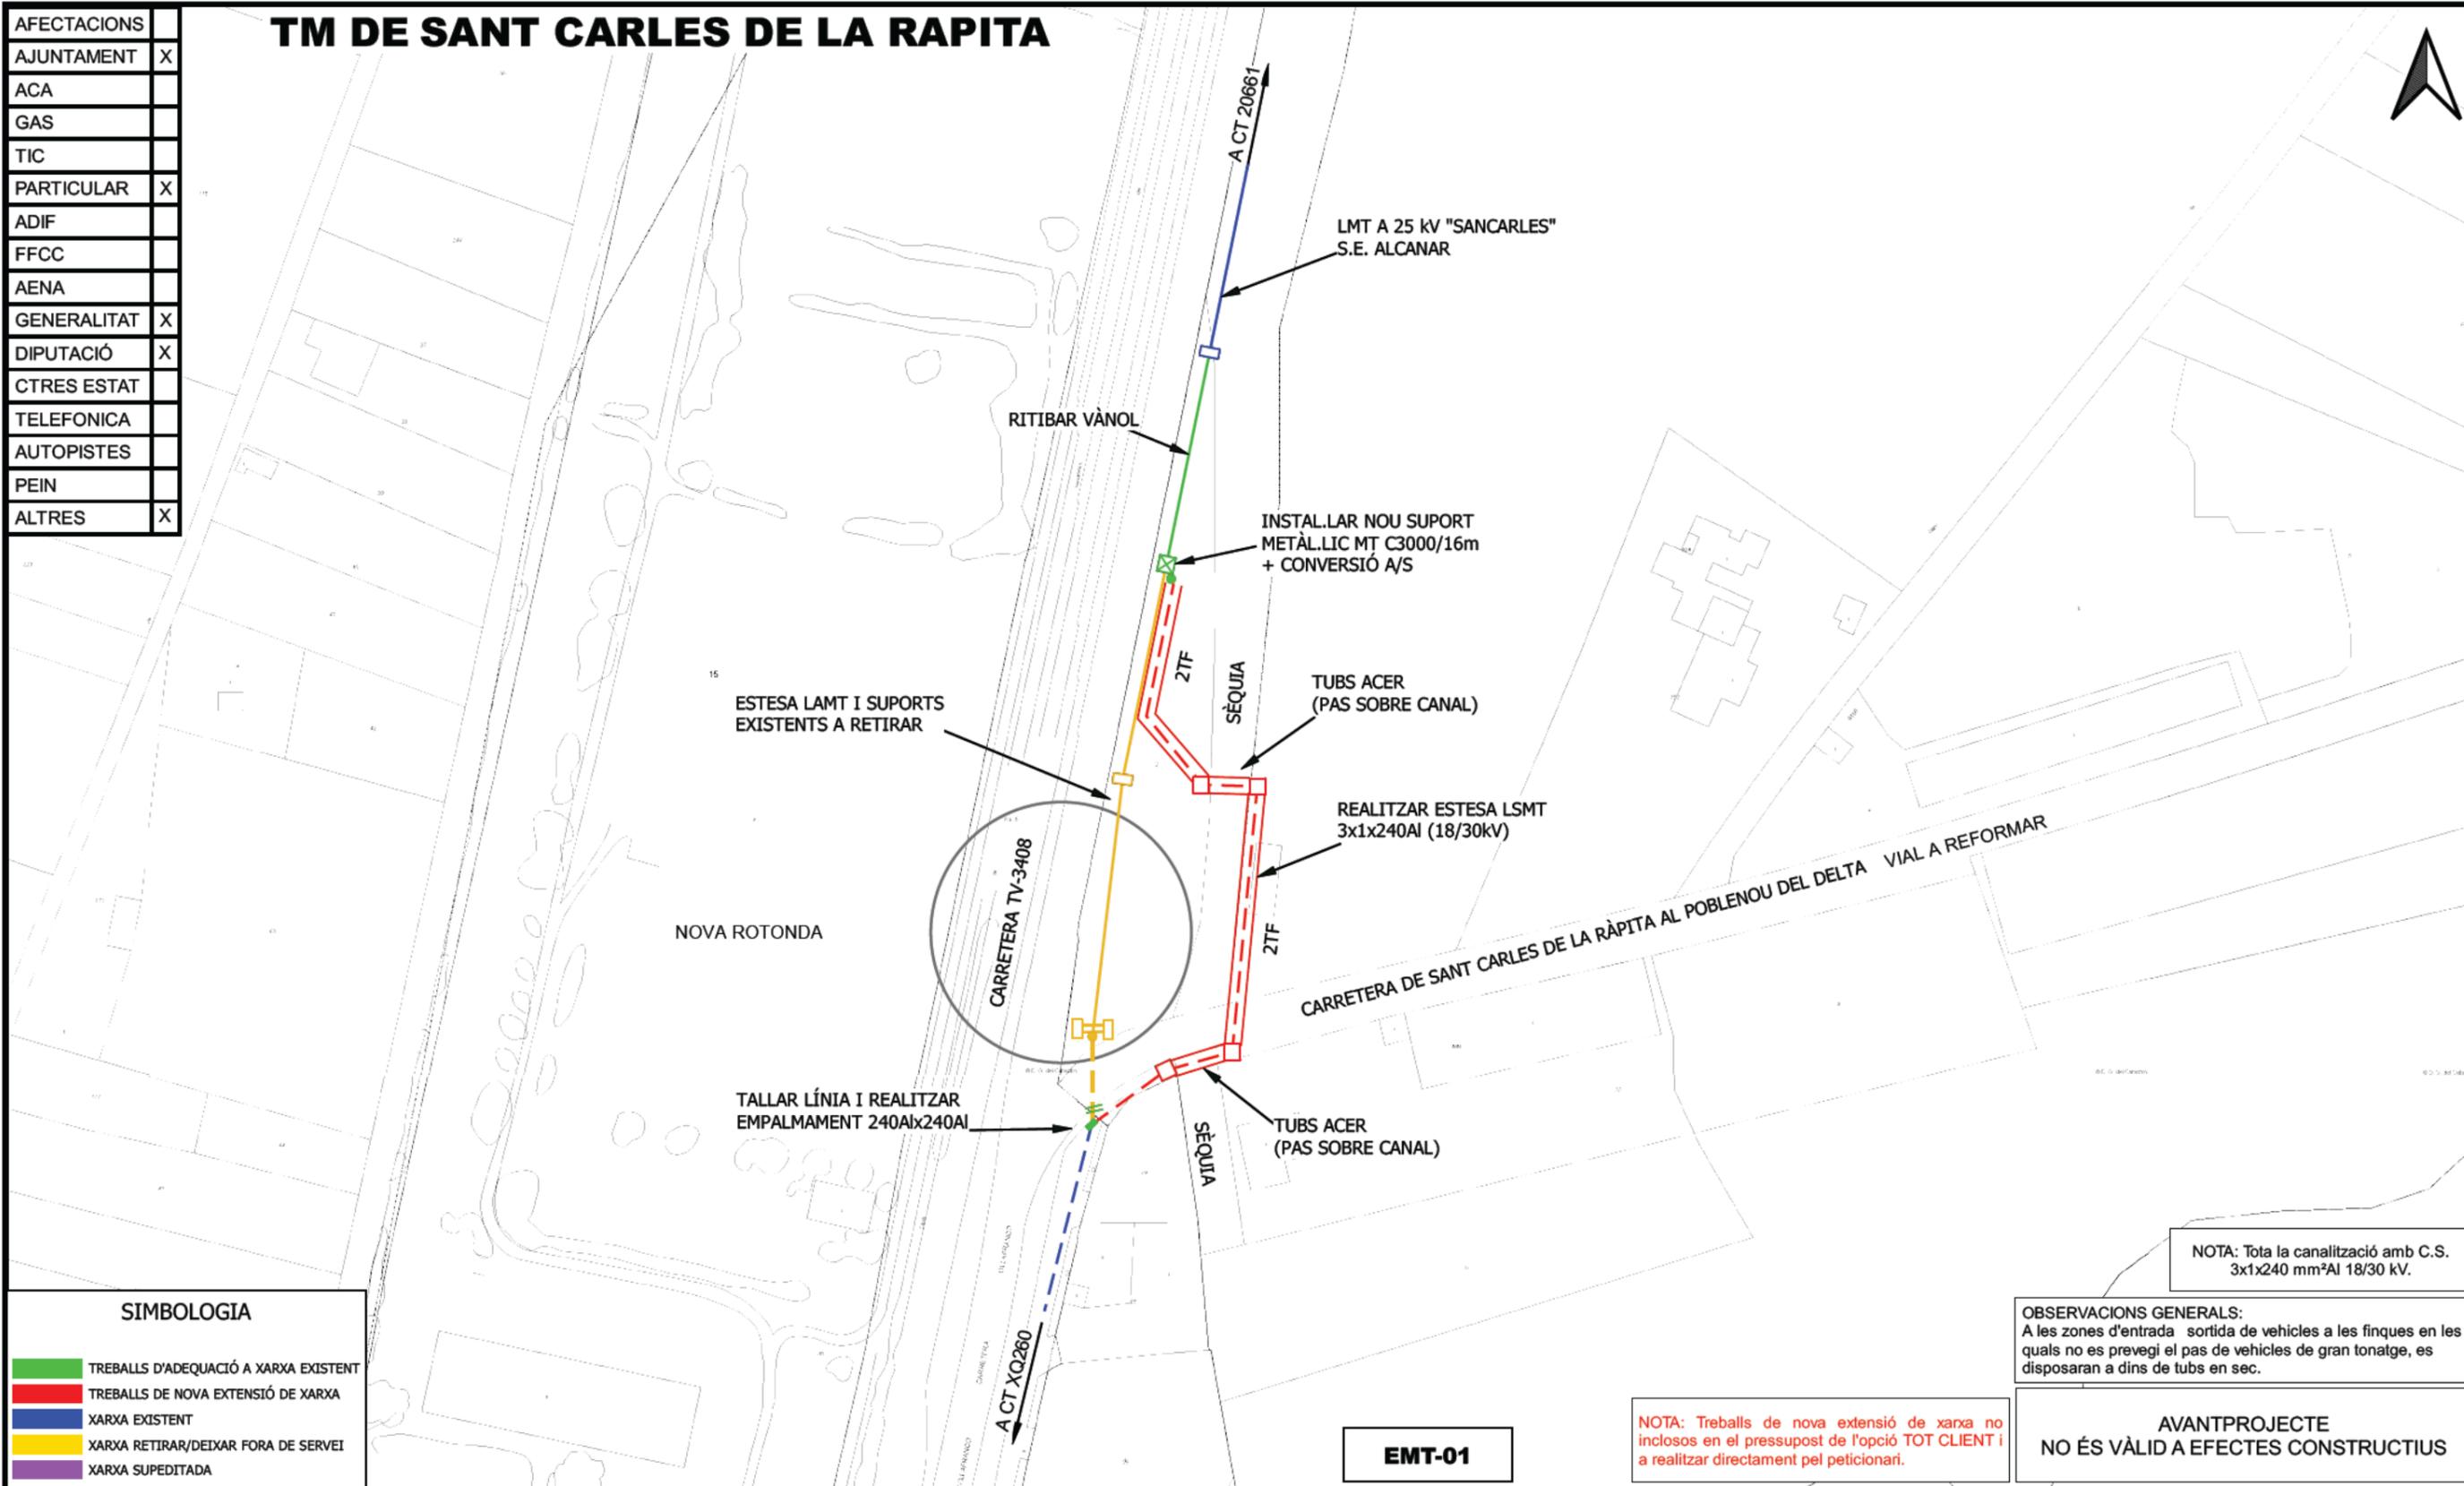

**SIMBOLOGIA**

<span style="color: green;">—</span>	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
<span style="color: red;">—</span>	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
<span style="color: blue;">—</span>	XARXA EXISTENT
<span style="color: yellow;">—</span>	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
<span style="color: purple;">—</span>	XARXA SUPEDITADA

<span style="color: blue;">---</span>	LÍNIA SUBTERRÀNIA
<span style="color: blue;">---</span>	LÍNIA AÈRIA
<span style="color: black;">■</span>	EMPALMAMENT
<span style="color: black;">  </span>	PUNTES MORTES
<span style="color: black;">●</span>	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
<span style="color: black;">⊗</span>	TM (TORRE METÀL·LICA)
<span style="color: black;">□</span>	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
<span style="color: black;">○</span>	PF (SUPORT DE FUSTA)
<span style="color: black;">▲</span>	CD/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
<span style="color: black;">▲</span>	CDI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS:**  
 \*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.  
 \*Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.  
 \*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EMT-01**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240 mm<sup>2</sup>AI 18/30 kV.

OBSERVACIONS GENERALS:  
 A les zones d'entrada sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

AVANTPROJECTE  
 NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA MT A 25KV CR DE LA RAPITA A POBLE NOU DEL DELTA VARIANTE

	Núm. EXP: 0000657267	ET:	Data: [02/06/2023]
	Potència: kW	LMT A 25kV "SANCARLES"	Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA	TM DE SANT CARLES DE LA RAPITA	Escala: 1:1000
	PLÀNOL DE PLANTA GENERAL MT		Nº Plànol: 1 de 1

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:43  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 07\_SA\_EMT-02-variant aeria MT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 07\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EMT-02.pdf; 07-SA\_EMT\_02-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF; 07\_SA\_EMT-02\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de MT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **07 SA/EMT-02** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 14:30  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 07\_SA\_EMT-02-variant aeria MT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



---

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595500 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595500
- Dirección del punto de suministro: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU 0, PK 5+600, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono [900 92 09 59](tel:900920959)

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** miércoles, 19 de abril de 2023 13:49  
**Para:** lgomez@bacecg.com  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595500  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595500\_18042023\_153109.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595500 sita en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU 0, PK 5+600, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



Ref. Solicitud: ATAR101 0000595500

Tipo Solicitud: VARIANTES  
TE=PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL

C/ÁVILA 138, 3º  
08018 -  
A la Atención de Lourdes Gómez Gómez

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. En relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU 0, PK 5+600, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos en la red de distribución.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

Los trabajos presupuestados serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes de distribución eléctrica, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán, siendo necesaria una nueva petición.

De acuerdo con el que establece el RD 1073/2015, lo informamos que hemos enviado también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Operaciones Comerciales  
Conexiones

18 de abril de 2023

## PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

### • Trabajos en la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

- Retirar LAMT y apoyos MT existente.
- Sustituir apoyo MT por nueva torre metálica.
- Retensar vanos.
- Instalar nueva torre metálica con seccionador SF6.
- Nueva LAMT con LA56.
- Nueva LAMT con LA110

## PRESUPUESTO

### • Trabajos en la red de distribución.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietaria de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	28.463,25 €
- Suma parcial:	28.463,25 €
- I.V.A. en vigor ( 21%*):	5.977,28 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>34.440,53 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Los trabajos presupuestados serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes de distribución eléctrica, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro

### Forma de pago

Transferencia bancaria a cuenta: ES61 2100 2931 91 0200133488  
Indicar referencia solicitud número CNX ATAR101 0000595500-TE=PC

DIPUTACIO DE TARRAGONA – CIF:P43000001

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

El plazo estimado de ejecución de estos trabajos en la red de distribución será aproximadamente de 60 días hábiles. En su cómputo no se tendrá en cuenta los días necesarios para la obtención de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, así como cualquier otro no imputable a la Distribuidora.

**OBSERVACIONES**

- Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.
- Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.
- Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, organismos oficiales y particulares.
- Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtener los permisos particulares según lo que prevé este estudio, conllevará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el cual les informaremos puntualmente.
- Las actuaciones a realizar se encuentran reguladas en el artículo 25.2 del RD 1048/2013 y resultan necesarias para atender el suministro solicitado. Además, las actuaciones detalladas deben ser realizadas por el distribuidor al ser éste el propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Por ello, el objeto del contrato que suscriban las partes debería consistir en una prestación de servicios consistente en la adecuación de la red de distribución eléctrica propiedad de EDISTRIBUCIÓN, actuaciones que permitirán, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias (Nueva Extensión de Red), dotar de potencia el punto de suministro solicitado en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU 0, PK 5+600, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
3	381,78 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT	I	1.145,34 €
18	59,69 €	UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (<50 UDS)	I	1.074,35 €
3	44,89 €	PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505	I	134,68 €
1	531,23 €	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	I	531,23 €
45	5,28 €	TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE	I	237,57 €
50	3,21 €	DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE	I	160,65 €
1	108,84 €	0300028 PROT AVIF KIT SECC UNIPOLARES	I	108,84 €
5	78,50 €	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180	I	392,49 €
6	56,91 €	SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN	I	341,49 €
1	535,13 €	INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT	I	535,13 €
450	1,61 €	MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG)	I	725,76 €
1	81,60 €	CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT	I	81,60 €
7,5	300,99 €	0300023 PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA3	I	2.257,42 €
2616	2,07 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	5.405,70 €
1	646,04 €	6700519 M AP-65-8 P/TOR IN SBC36/400MESA	I	646,04 €
1	382,01 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR	I	382,01 €
1	692,26 €	6710757 ANTIESC AIS CHAPA ANC 1,5 A 1,7M	I	692,26 €
1	174,94 €	INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	I	174,94 €
1	1.057,74 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	1.057,74 €
390	2,48 €	CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(COD.ANT.LA-110)	I	968,06 €
2	138,89 €	RETENSAR VANO EXISTENTE MT	I	277,78 €
1	2.283,52 €	I/S SF6 36KV/630A MANUAL SILICONA LAMT	I	2.283,52 €
1	1.797,86 €	APOYO METÁLICO C 3000 18 ZONA A ó B	I	1.797,86 €
1	41,93 €	4501363 BANQUETA AISLANTE INT. 25 KV	I	41,93 €
3	95,73 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	287,20 €
1	499,78 €	MONTAJE INTER-SECC III EXT SF6 24 O 36KV	I	499,78 €
1	1,26 €	Trafo Met. Autoprot. 33-25-23 kV/100V bo	I	1,26 €
1	614,94 €	LEGALIZACION	I	614,94 €
135	2,47 €	CONDUCTOR 47AL1/8ST1A (COD.ANT.:LA-56)	I	333,40 €
1	32,47 €	0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR	I	32,47 €
1	911,48 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	911,48 €
1	9,82 €	6701274 RÓTULO MANIOBRA EXT FECSA ENDESA	I	9,82 €
5	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	77,62 €

**DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO**

3	12,85 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	38,56 €
130	5,51 €	TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	I	715,81 €
1	191,00 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO	I	191,00 €
1	136,37 €	PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL	I	136,37 €
130	3,68 €	DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	I	478,30 €
1	2.680,85 €	APOYO METÁLICO C 4500 20 ZONA A ó B	I	2.680,85 €
<b>TOTAL</b>				<b>28.463,25 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
2	JUEGO EMPALMES RZ MT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

Don/Dña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) ..... **CON**  
NIF..... actuando como administrador y/o apoderado de (nombre  
empresa principal solicitante)....., con CIF..... y domicilio  
social en (dirección social empresa principal ).....  
municipio de .....

Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

**Encarga y autoriza:**

A (empresa, ingeniería o representante) ....., con  
CIF..... y domicilio social en ....., municipio de  
.....

Persona de contacto: .....  
Teléfono de contacto: ..... Dirección email: .....

**A realizar ante E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:**

El pago de la solicitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), incluida la emisión a su nombre de las facturas que e-distribución deba generar correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,

Dirección del suministro.....  
Municipio: .....  
Potencia: .....kW.

Petición de suministro nº: .....

Importe a Pagar.....


Fecha de la autorización: .....

Firma del administrador/apoderado empresa principal

PROTECCIÓN DE DATOS - Le informamos de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato.  
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.  
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFECCIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	X
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	X

# TM DE AMPOSTA

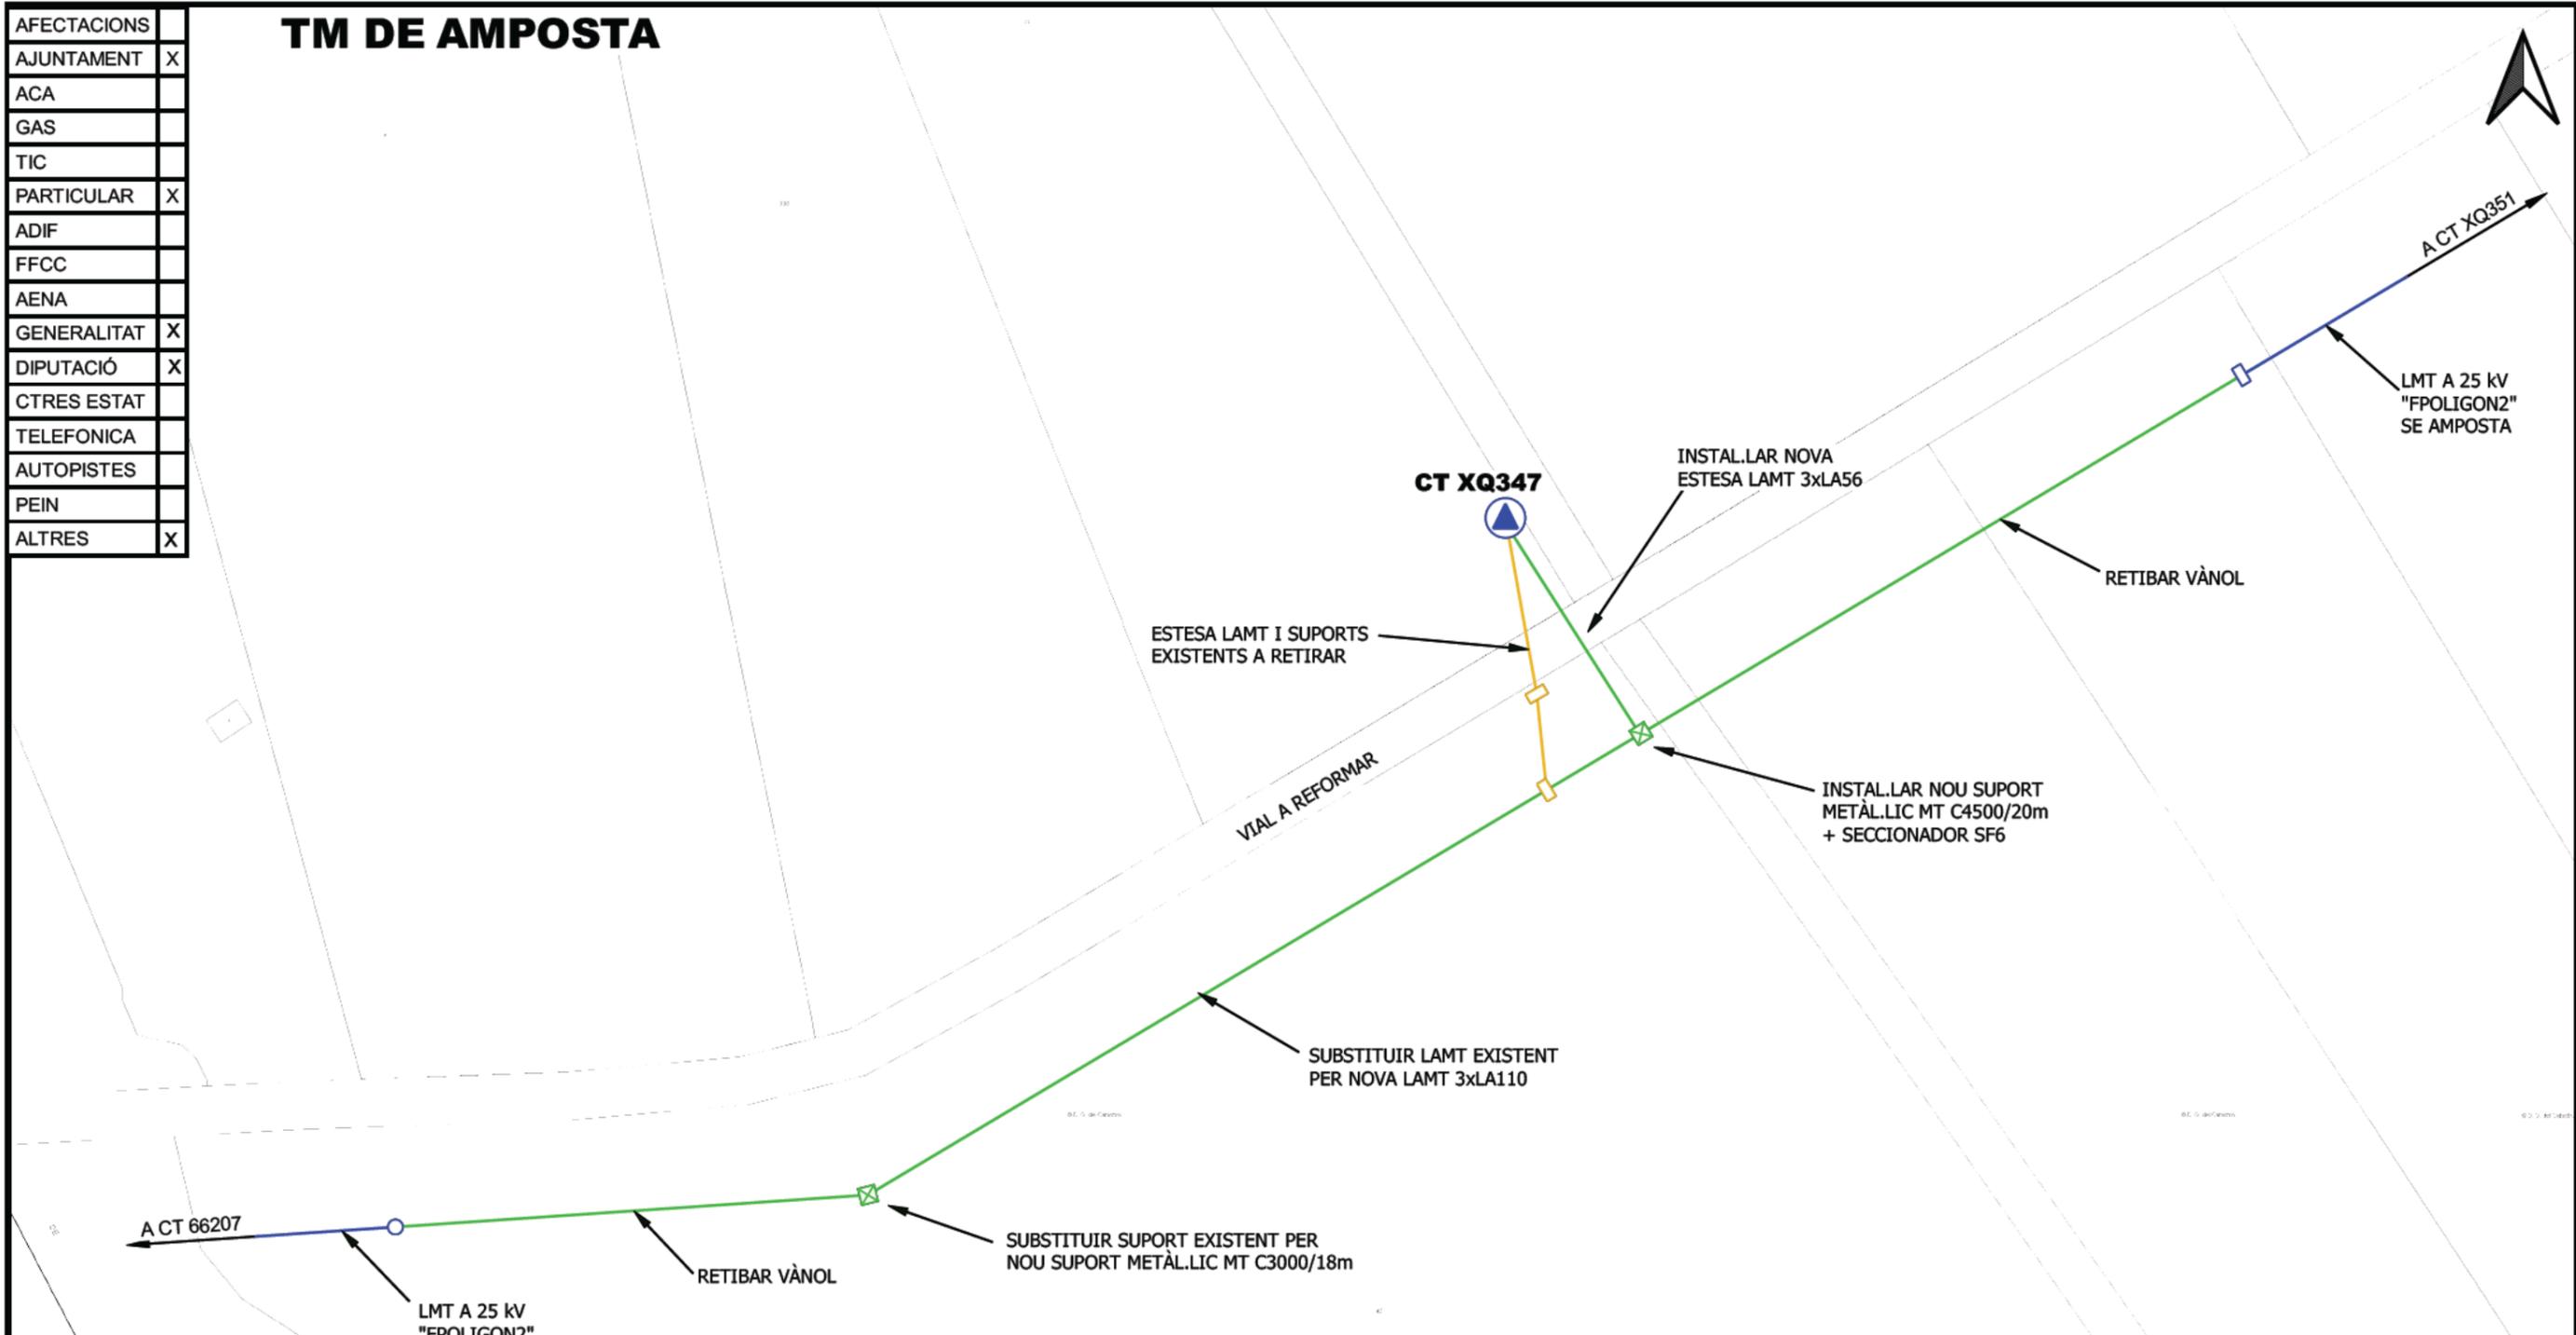

## SIMBOLOGIA

- TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
- TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
- XARXA EXISTENT
- XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
- XARXA SUPEDITADA
- LÍNIA SUBTERRÀNIA
- LÍNIA AÈRIA
- EMPALMAMENT
- PUNTES MORTES
- CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
- TM (TORRE METÀL·LICA)
- PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
- PF (SUPORT DE FUSTA)
- CD/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
- CDI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

### OBSERVACIONS:

- \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.
- \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.
- \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EMT02**

AVANTPROJECTE  
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

## ESTUDI PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE LÍNIA MT A 25kV CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 5+600

e-distribució

Núm. EXP: 0000595500	ET: LMT A 25kV "FPOLIGON2"	Data: [13/04/2023]
Potència: kW		Format: DIN-A3
Client: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL MT		

---

**De:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 11:44  
**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 09\_SA\_EMT-03-variant aeria MT  
**Datos adjuntos:** mapa actuacions total\_projecte.pdf; Carta Acreditacio Representacio\_RAPITA\_signat.pdf; 09\_SA\_EMT-03\_ED-RAPITA-Formulario presolicitud-S.PDF; 09\_LOCALITZACIO\_REP\_SSAA\_EDISTRIB EMT-03.pdf; 09-SA\_EMT\_03-221123\_SSAA\_EDISTRIB.PDF

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per tal de poder acordar el desplaçament de la línia de MT propietat d'ENDESA, situada al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectada per les obres del projecte, i iniciar el corresponent expedient tècnic-econòmic.

Enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i una primera proposta de reposició de la línia afectada.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació **09 SA/EMT-03** dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

La sol·licitud d'expedient a companyia la fem de manera independent per cadascuna d'elles.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

LOURDES GÓMEZ  
Senior consultant



C/Àvila, 138, 3a planta • 08018 Barcelona • T +34 932 244 370 • [www.bacecg.com](http://www.bacecg.com)

Think of the environment before printing this e-mail

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [ggd@bacecg.com](mailto:ggd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 20 de enero de 2023 14:27  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** RE: EDISTRIBUCION-P-XX-2022-La Rapita (Tarragona) 09\_SA\_EMT-03-variant aeria MT

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



---

Respondiendo a su petición de suministro presentada mediante correo electrónico, le informamos que hemos procedido a generar la solicitud 0000595496 y que vamos a proceder al estudio de la misma.

A partir de este momento, es imprescindible que para cualquier consulta o gestión nos incluya el número de solicitud informado anteriormente.

Si en el plano de ubicación no nos ha indicado el punto de entrega de la energía, para agilizar la gestión de la petición, rogamos que nos lo facilite cuanto antes.

Para facilitar el seguimiento de su solicitud, le relacionamos cuáles son los próximos pasos en su gestión: 1. En los próximos días, le remitiremos las condiciones técnico-económicas de los trabajos legalmente reservados a la distribuidora. 2. Usted podrá proceder a la aceptación de la opción que desee siguiendo las indicaciones recogidas en dicho documento. Dicha aceptación se podrá realizar mediante pago digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) o mediante el envío del justificante de transferencia bancaria al correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dentro del periodo de validez informado. En los casos en los que le indiquemos que puede proceder directamente a la contratación del suministro, deberá dirigirse a una Comercializadora de su libre elección. 3. Procederemos a la ejecución de los trabajos que nos sean finalmente encargados.

En nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) tiene a disposición una Guía detallada sobre la Tramitación. Y en dicha web podrá consultar tanto el estado de su gestión, como los documentos intercambiados entre las partes.

- Código Expte NNSS: 0000595496
- Dirección del punto de suministro: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**  
Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#)*

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html>

</font

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** martes, 14 de marzo de 2023 15:37  
**Para:** Lourdes GOMEZ GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595496  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000595496\_13032023\_123125.pdf

**[EMAIL EXTERNO]** NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595496 sita en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida?  
**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

Ref. Solicitud: ATAR101 0000595496-1

Tipo Solicitud: VARIANTES  
PC PRESUPUESTO

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP  
SL  
C/ÁVILA 138  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de Lourdes Gómez Gómez

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio o planificada y los que se requieren para la extensión de red desde el punto existente y el punto frontera de la nueva instalación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Para que estas condiciones técnicas puedan considerarse aceptadas será requisito imprescindible, el pago, en este mismo plazo, de las infraestructuras incluidas en el pliego de condiciones técnicas, a través de los medios recogidos en esta misma comunicación. Transcurrido este plazo sin haber recibido comunicación por su parte, se considerarán no aceptadas y se desestimarán.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.**

Operaciones Comerciales  
Conexiones



13 de marzo de 2023

## PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

### Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Punto de Conexión: En el tramo de M.T. ubicado red MT de la Línea de M.T. SANCARLES perteneciente a la SET ALCANAR . El conductor existente es AER LA 95 a la tensión de 25.000 voltios.

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:

Retirar LAMT y apoyos existentes.  
Retirar seccionador.  
Retirar PT XQ349.  
Anular conversión A/S.  
Material y zanja para empalme MT.  
Retensar vanos.  
Instalar nuevas torres metálicas.  
Nuevas conversiones A/S.

### Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.

Los trabajos incluidos en este apartado, al no suponer actuaciones sobre instalaciones en servicio, podrán ser realizados, a decisión del solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora:

Nueva LAMT con LA-56 y torre metálica.  
Nueva LSMT con 240 AL.  
Nuevo CT prefabricado con trafo de 160 kVA 3L+P.

De acuerdo con la legislación vigente, las nuevas instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas a e-distribución, quien se responsabilizará de su operación y mantenimiento.

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## PRESUPUESTO

Los trabajos de nueva extensión de red, recogidos en el segundo punto del pliego de condiciones, podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, por lo que dispone de las siguientes opciones para la realización de estas instalaciones:

**Trabajos con afectación a instalaciones de la red existente en servicio. No incluye extensión de red de distribución.**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

- Derechos de Supervisión:	406,10 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	26.048,17 €
- Suma parcial:	26.454,27 €
- I.V.A.( IVA/IGIC/IPSI en vigor 21%*):	5.555,40 €
<b>- Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>32.009,67 €</b>

\*Importe total calculado con el impuesto general vigente, a fecha de emisión de estas condiciones económicas, del territorio donde se presta este servicio.

De producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el nuevo valor del impuesto aplicable a la fecha del pago.

En el caso de personas jurídicas, rogamos tengan en consideración que el impuesto y el tipo impositivo indicado en estas condiciones económicas se verá modificado al facturarle si usted, a nuestros efectos, no consta con domicilio fiscal en el mismo territorio donde se presta este servicio.

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

### Forma de pago

**Transferencia bancaria a cuenta:** ES61 2100 2931 91 0200133488

**Indicar referencia solicitud número ATAR101 0000595496 (TODO CLIENTE)**

**En caso de aceptar opción "1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (TODO CLIENTE) "La aceptación de esta opción supone la realización de los trabajos de nueva extensión de red por parte del SOLICITANTE a través de un instalador autorizado y posteriormente se tendrán de ceder a EDRD**

DIPUTACIO DE TARRAGONA - P43000001

**Si quieren algún otro titular de pago nos tendrá que dar firmado el documento de Autorización adjunto a la presente oferta.**

**Remeter copia justificante transferencia bancaria a la dirección de correo electrónico:**

[Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**La validez de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses.**

**En el caso de elegir esta opción, las nuevas instalaciones de red de distribución deberán ser efectuadas por su cuenta mediante cualquier empresa instaladora legalmente autorizada. Una vez ejecutadas y legalizadas deberán ser cedidas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal para su conexión y puesta en servicio.**

En este caso, conforme a la legislación vigente, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe inspeccionar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo por ello los derechos de supervisión baremados según la Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, y una vez dispongamos de toda la información necesaria para su cálculo, les notificaremos el importe de los mismos.

La cesión de las instalaciones a desarrollar directamente por parte del solicitante se materializará a través del correspondiente contrato en el que se definirá entre otros aspectos la información necesaria a entregar EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal antes y después de la realización de las instalaciones.

Por las circunstancias especiales de esta acometida, el plazo estimado de ejecución para su puesta en servicio, que incluye los trabajos reservados a esta distribuidora, será aproximadamente de 80 días hábiles, a contar desde que se finalicen por su parte las instalaciones de enlace de su instalación y se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas necesarias, y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Puede proceder a su aceptación haciendo efectivo el importe mencionado. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL

<https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o0000071fmb>

con lo que podrá proceder a realizar el abono del importe indicado vía pasarela de pago.

- Accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), y desde el detalle de la solicitud proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000595496.

- A través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, por medio de correo electrónico a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), haciendo constar la referencia de la solicitud nº 0000595496 y aportando el justificante de transferencia realizada a la cuenta bancaria. ES61-2100-2931-91-0200133488.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, comenzaremos a trabajar para adecuar la red eléctrica a su instalación y emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**.

En el caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario haber sido autorizado en el momento de formalizar la solicitud o que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación firmada a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). El modelo de autorización de pago y facturación se encuentra disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), (Conexiones a la Red - ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?) o también puede solicitarlo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Si considera que el impuesto aplicable debe modificarse rogamos contacte con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**OBSERVACIONES**

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaremos puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le devolveríamos el importe que Usted ha pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales, de organismos y particulares.

Los permisos particulares de las afecciones de la red de distribución en fincas privadas se gestionarán por el solicitante. En caso de no obtenerse los permisos particulares según lo previsto en este estudio, conllevará que los gastos ya incurridos serían a su cargo, hecho sobre el que los informaremos puntualmente.

Estudio supeditado a la aceptación, ejecución y puesta en servicio de los trabajos descritos en el expediente 606871

Se debe reservar un espacio accesible desde dominio público para la ubicación del centro de transformación prefabricado, por el que se tendrá que firmar un documento de cesión de terreno con E-Distribución Redes Digitales SLU.

**ANEXO I DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
2	81,26 €	CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT	I	162,51 €
1	1.057,74 €	INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO	I	1.057,74 €
1	496,74 €	LEGALIZACION	I	496,74 €
1	185,65 €	DESMONTAJE TRAF0 ACCESO DIRECTO O CTI	I	185,65 €
2	5,62 €	COLOCACION PLACA INDICATIVA	I	11,24 €
2	58,14 €	DESMONT TODO TIPO APARAMENTA EN CT/CTI	I	116,27 €
20	0,58 €	DESMONTAJE CABLE MT/BT CUALQUIER SECCION	I	11,59 €
2	4,29 €	6701271 RÓTULO IDENT CD FECSA ENDESA	I	8,57 €
1	188,11 €	ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. MT	I	188,11 €
3	548,43 €	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT	I	1.645,28 €
20	15,41 €	TEND Y FIJACIÓN CIRC SOBRE APOYO CONV MT	I	308,20 €
2	2.039,89 €	MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO	I	4.079,78 €
1	76,81 €	CATA DE TENDIDO	I	76,81 €
1	410,94 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR	I	410,94 €
1	205,47 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO	I	205,47 €
2	149,41 €	RETENSAR VANO EXISTENTE MT	I	298,82 €
4	102,98 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	411,92 €
4	13,84 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	55,34 €
4	410,70 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT	I	1.642,79 €
1572,375	2,22 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	3.486,90 €
2	23,58 €	0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES	I	47,15 €
2	24,38 €	0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR	I	48,76 €
6	225,96 €	0300023 PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA3	I	1.355,73 €
4	58,93 €	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180	I	235,72 €
200	3,45 €	DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE	I	690,48 €
19	64,21 €	UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (<50 UDS)	I	1.219,98 €
190	1,98 €	TENDIDO FASE HASTA 56 INCLUSIVE	I	375,86 €
1	146,69 €	PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL	I	146,69 €
1	571,46 €	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	I	571,46 €
1	186,45 €	DESM SECCIONADOR/FUSIBLE CUALQUIER TIPO	I	186,45 €
1	188,18 €	INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	I	188,18 €
300	1,73 €	MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG)	I	517,86 €
1	1.087,97 €	6710763 ANTIESC FIBRA AIS ANC 1,3 A 1,5M	I	1.087,97 €
5	11,66 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	58,28 €

1	967,40 €	OBTENCIÓN DE PERMISOS	I	967,40 €
3	66,12 €	EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150 A 240MM2	I	198,37 €
6	44,87 €	PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505	I	269,21 €
4	56,99 €	SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN	I	227,96 €
1	1.372,67 €	APOYO METÁLICO C 3000 16 ZONA A ó B	I	1.372,67 €
1	1.220,78 €	APOYO METÁLICO C 2000 16 ZONA A ó B	I	1.220,78 €
4	50,14 €	CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT	I	200,54 €
<b>TOTAL</b>				<b>26.048,17 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	406,10 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	406,10 €
<b>TOTAL</b>				<b>406,10 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo e-distribución).

Udes.	Descripción	Cargo*
2	JUEGO TERMINACIONES CABLE RZ MT	N
1	EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGÍA)	N
1	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA	N

**NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES**

**ANEXO II TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL SOLICITANTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de conexiones.edistribucion@enel.com o la web www.edistribucion.com, haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Promotor avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación en formato pdf :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.
- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los

- documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
  - Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
  - Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
  - Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
  - Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
  - Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el solicitante).
  - Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
  - Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE cuando el promotor ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del promotor y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el promotor de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del promotor o persona por él delegada.

- El promotor y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Promotor de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

### Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

**Sol·licitant/Promotor**

En/Na \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (Municipi) \_\_\_\_\_ (Via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, amb e-mail \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

[OPCIÓ A] actuant per compte propi com a  
 propietari  
 arrendatari  
de l'immoble per al qual sol·licita el subministrament/servei/generació

[OPCIÓ B] en representació de l'Entitat \_\_\_\_\_ segons càrrec / poders \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ amb e-mail \_\_\_\_\_ i telèfon de contacte \_\_\_\_\_, entitat (3) com a  
 Propietària  
 Arrendatària  
 Urbanitzadora  
de l'immoble/parcel·la per el/la qual se sol·licita el subministrament/servei/generació

DECLARO sota la meva responsabilitat, a l'efecte de la sol·licitud de subministrament/servei/generació a baix indicada (*ratlleu el que no procedeixi*), que tinc interès legítim per efectuar-la en la qualitat abans indicada.

DECLARO que aquesta manifestació és fidel i autèntica<sup>(5)</sup>, i en virtut de la mateixa, **AUTORITZO per a què, en el seu propi nom i per compte de l'autoritzat, realitzi les actuacions següents:**

- Delego en l'autoritzat les següents accions, en relació a la sol·licitud a baix indicada: **(marcar sempre l'opció que procedeixi)**

SI  NO  Pagar les condicions tècniques i econòmiques del subministrament/servei a sota indicat a l'empresa distribuïdora per a l'execució de les instal·lacions necessàries per al subministrament en qüestió, segons allò establert entre les parts.

**Només si es confirma la delegació del pagament en el punt anterior, informar:**

SI  NO  Autoritzo a l'empresa distribuïdora corresponent a emetre a nom i NIF/CIF de l'autoritzat la/les factura/es corresponents a les condicions tècniques i econòmiques <sup>(6)</sup>.

<sup>1</sup> Raó Social, nom i cognoms del promotor del subministrament (sol·licitant).

<sup>2</sup> Domicili del promotor del subministrament.

<sup>3</sup> Marqueu l'opció que escaigui.

<sup>4</sup> En el cas de realitzar aquesta autorització per una persona física diferent de l'autoritzat (sent aquest una entitat), s'ha d'identificar la persona física. En cas contrari, no omplir aquest apartat.

<sup>5</sup> Assumeixo les responsabilitats legals de tota falsedat o omissió, amb indemnitat per a l'empresa distribuïdora .

<sup>6</sup> Si s'indica 'NO' o no es marca opció, a la recepció del pagament, s'emetrà facturació a nom del Sol·licitant/Promotor

### Model d'autorització de pagament i/o facturació a tercers

**Autoritzat**

En / Na / L'Entitat \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup>, amb CIF/NIF \_\_\_\_\_ i domicili al (municipi) \_\_\_\_\_ (via pública i nº) \_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>, amb e-mail \_\_\_\_\_, i telèfon de contacte \_\_\_\_\_,

**Dades del subministrament/servei/generació**

Direcció del subministrament/servei/generació: \_\_\_\_\_

Típus de Generació (*només en cas de generació*): \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_ Província: \_\_\_\_\_

Potència: \_\_\_\_\_ kW. (*només en cas de subministrament/generació*)  
En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_


Signatura del sol·licitant i Segell de l'Empresa sol·licitant

<sup>7</sup> Raó Social, o nom y cognoms de l'autoritzat.

<sup>8</sup> Domicili fiscal de l'autoritzat.

AFECCIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	X
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	

# TM DE AMPOSTA

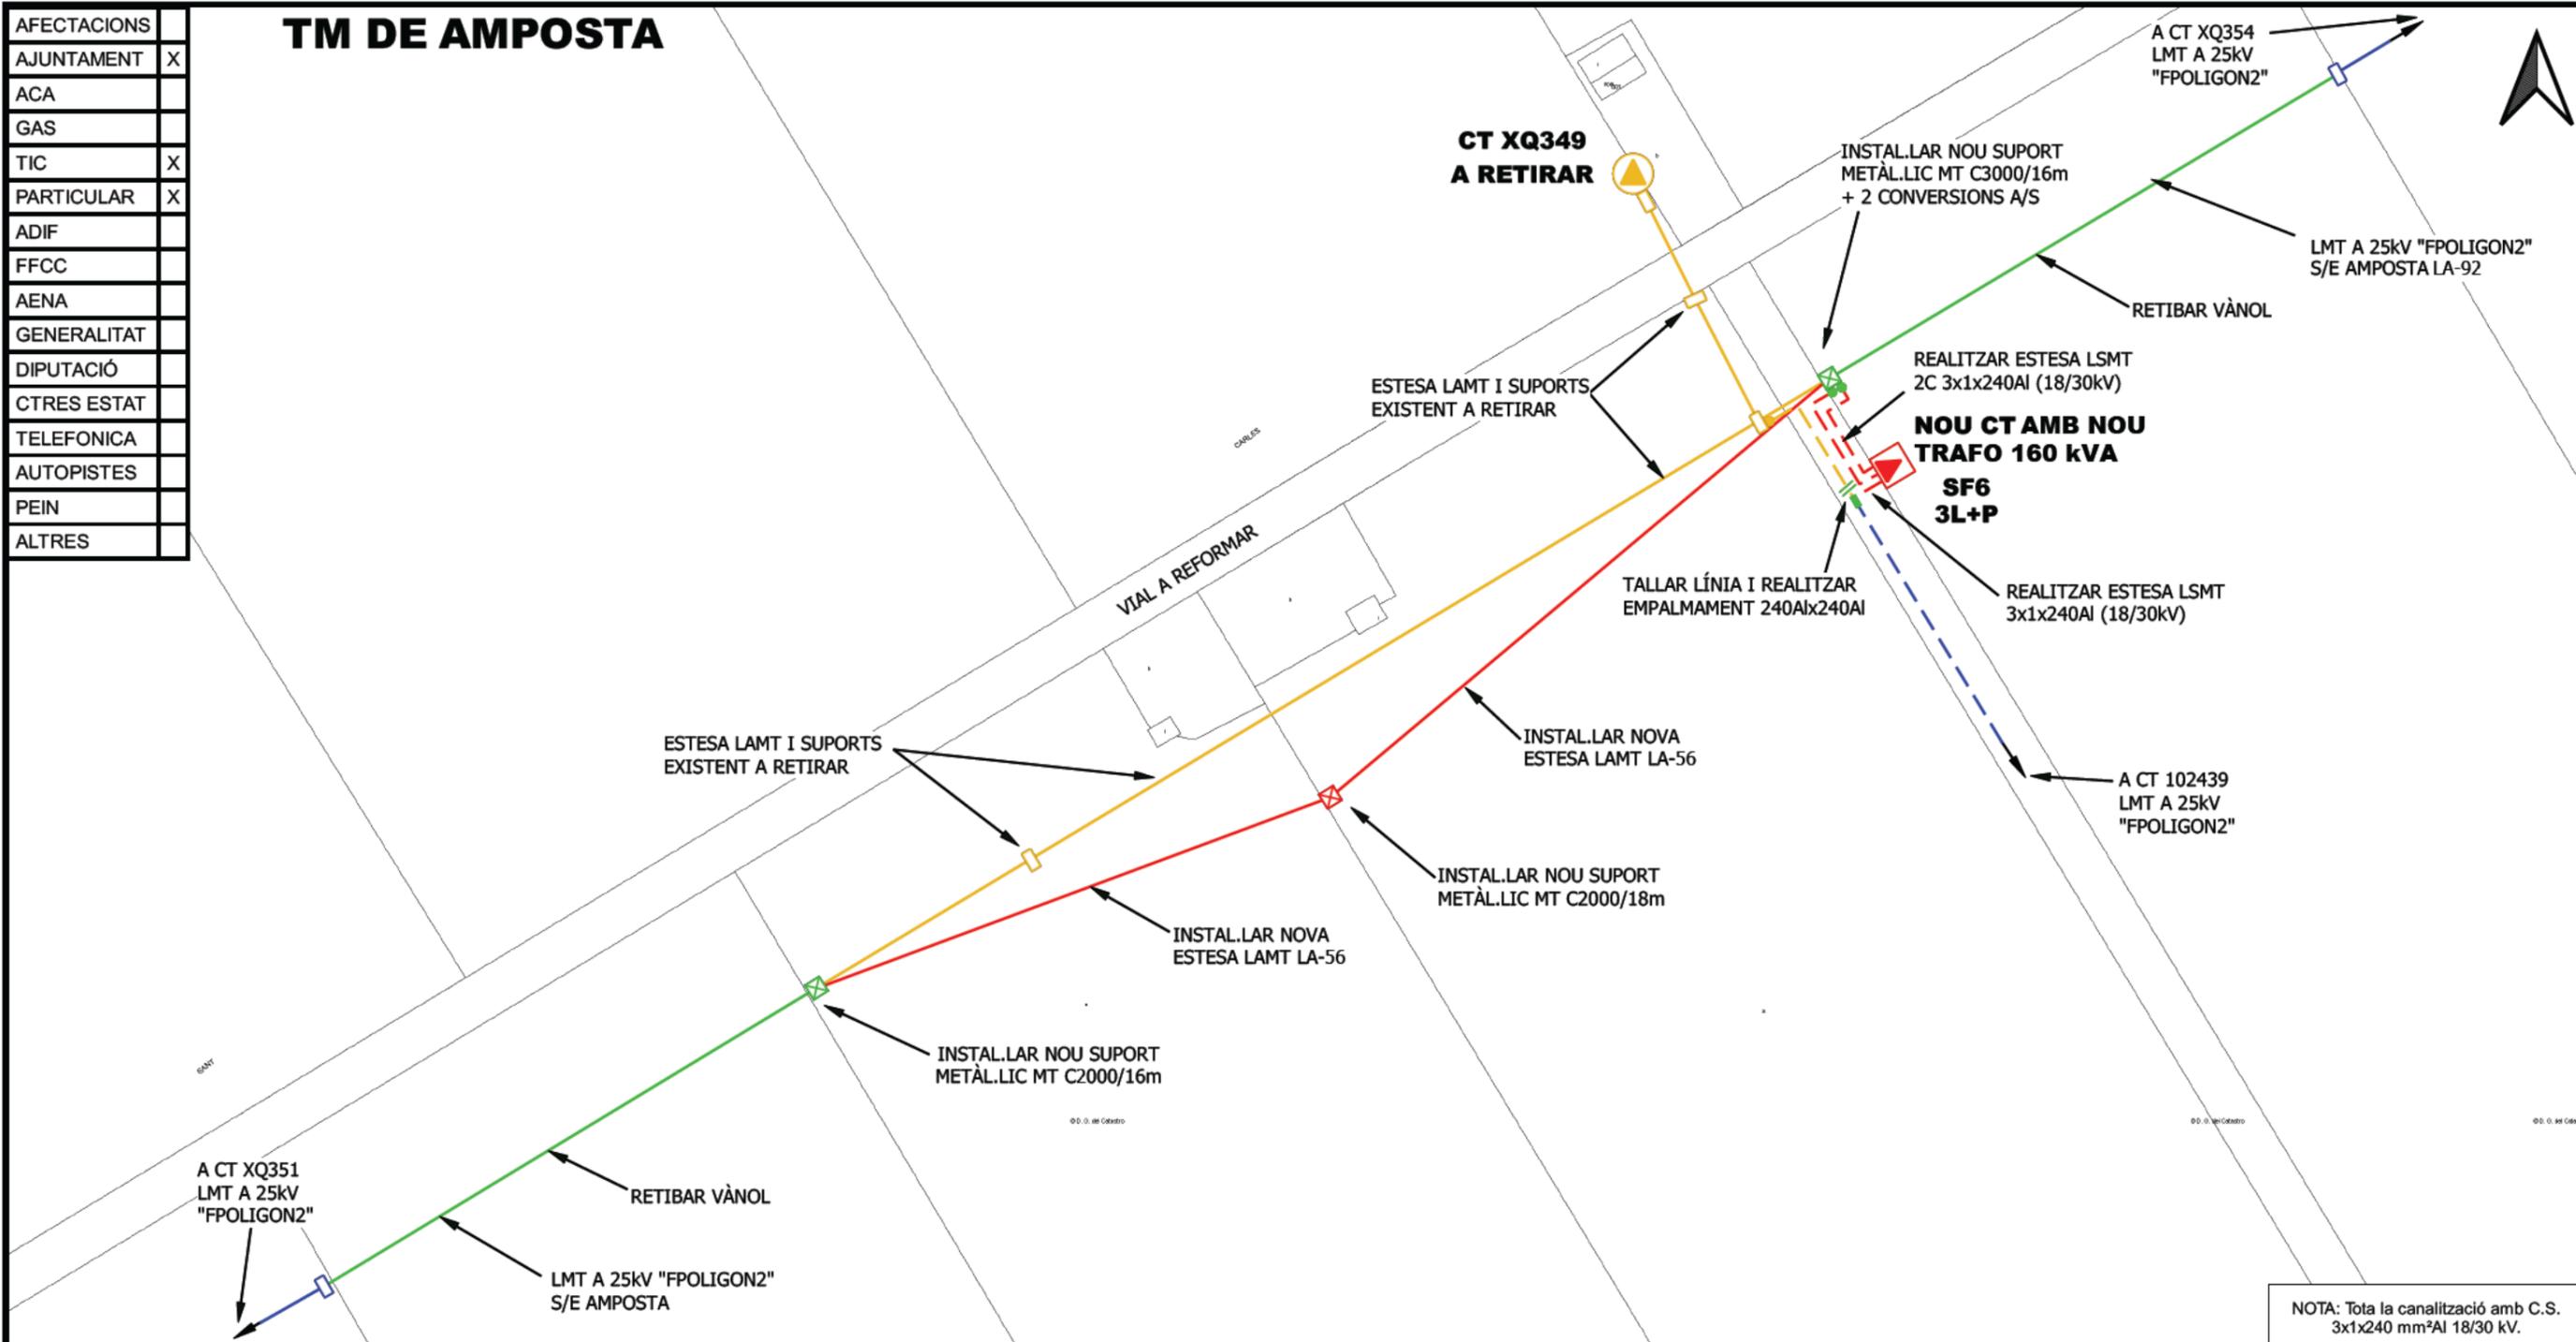

### SIMBOLOGIA

<span style="color: green;">—</span>	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
<span style="color: red;">—</span>	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
<span style="color: blue;">—</span>	XARXA EXISTENT
<span style="color: yellow;">—</span>	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
<span style="color: purple;">—</span>	XARXA SUPEDITADA

---	LÍNIA SUBTERRÀNIA
---	LÍNIA AÈRIA
	EMPALMAMENT
■	PUNTES MORTES
●	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
⊠	TM (TORRE METÀ·LICA)
□	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
○	PF (SUPORT DE FUSTA)
▲	CD/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
▲	CDI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS:**  
 \* Estudi supeditat a la realització dels treballs de la sol·licitud 0000606871.  
 \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.  
 \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.  
 \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EMT03**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

**OBSERVACIONS GENERALS:**  
 A les zones d'entrada sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

NOTA: Tota la canalització amb C.S. 3x1x240 mm<sup>2</sup>Al 18/30 kV.

## ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA MT A 25kV CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780

	Núm. EXP: 0000595496	ET: LMT A 25kV "FPOLIGON2"	Data: [24/02/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIO DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL MT			

**De:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>  
**Enviado el:** lunes, 27 de marzo de 2023 11:41  
**Para:** Conexiones.edistribucion@enel.com  
**Asunto:** Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-anulacion  
**Datos adjuntos:** carta anulacion exp\_0000595496\_SA#EMT#03.pdf

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000595496 versión TODO CLIENTE situada en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es) [[socotec.es](http://www.socotec.es)]

[in \[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com) @

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com) @

[\[eur01.safelinks.protection.outlook.com\]](mailto:eur01.safelinks.protection.outlook.com)

BAC ENGINEERING  
CONSULTANCY GROUP

ES AHORA  
SOCOTEC

Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** e-distribución NC noreply [<mailto:ncdistribucion@sc.enel.com>]

**Enviado el:** martes, 14 de marzo de 2023 15:37

**Para:** LOURDES GOMEZ <lgomez@bacecg.com>

**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000595496

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000595496 sita en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

## Lourdes GOMEZ

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** viernes, 5 de mayo de 2023 8:57  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-anulacion

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



En referencia a su consulta, le informamos que hemos gestionado correctamente su solicitud de anulación.

- Código Expte NNSS: 0000595496
- Dirección del punto de suministro: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente, **Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email Conexiones.edistribucion@enel.com

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita

y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lourdes.gomez@socotec.com

**Enviado el:** 4/05/2023 10:10

**Para:** conexiones.edistribucion@sc.enel.com; lgomez@bacecg.com


**Asunto:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-anulacion

Buenos días,

Enviamos escrito firmado por el solicitante pidiendo la anulación del expediente 0000595496 versión TODO CLIENTE situada en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión TODO ENDESA.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Àvila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

De: Conexiones e-distribución [mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com]

Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 14:19

Para: [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)

Asunto: RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-anulacion

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
EXPEDITEUR EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



En referencia a su consulta, le informamos que si ya no está interesado en continuar con el trámite de la PS 0000595496 es necesario remitirnos un escrito de anulación firmado por el solicitante, indicando el motivo e informando los datos del solicitante (razón social más CIF).

- Código Expte NNSS: 0000595496
- Dirección del punto de suministro: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentamente, Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#)

[\[edistribucion.com\]](http://edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada \[zonaprivada.edistribucion.com\]](http://Altausuariozonaprivada[zonaprivada.edistribucion.com])

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid . Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

De: [lgomez@bacecg.com](mailto:lgomez@bacecg.com)

Enviado el: 27/03/2023 11:41

Para: [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)


Asunto: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-anulacion

Buenas tardes,

Enviamos escrito solicitando la anulación del expediente 0000595496 versión TODO CLIENTE situada en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA, como paso previo a la futura solicitud del mismo expediente en versión ZANJA CLIENTE.

Quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

**De:** Conexiones e-distribución <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2023 10:07  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Al revisar la documentación asociada a su solicitud,

referente a su Presolicitud de Variante o Desplazamiento, hemos detectado que:

- Es necesario que nos envíe el formulario de presolicitud debidamente firmado por el solicitante.

Con el fin de poder tramitar su solicitud, agradeceremos nos aporte la información solicitada. Le informamos que también puede formalizar su solicitud a través de nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] (área privada), donde también podrá hacer un seguimiento de la evolución de la misma.

Atentamente,

#### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones](#) [edistribucion.com]. Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada](#) [zonaprivada.edistribucion.com]**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** lourdes.gomez@socotec.com

**Enviado el:** 17/05/2023 10:42

**Para:** conexiones.edistribucion@enel.com

**Asunto:** Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 0000595496 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió TOT ENDESA.


L'estudi original NNSS 0000595496 situat a CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA. inclou el desplaçament de la línia de MT i CT propietat d'ENDESA, situats al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectats per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000595496.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 09 SA/EMT-03 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Enviado el:** miércoles, 24 de mayo de 2023 12:00  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe a moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

---

**De:** Julio Alcobendas Garcia <jalcobendas@diputaciodeltarragona.cat>  
**Enviado:** dimecres, 24 de maig de 2023 11:59:29 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris  
**Per a:** OCHQPR <OCHQPR@bacecg.com>  
**Tema:** Fwd: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

[EMAIL EXTERNO] NO ABRAS los enlaces o adjuntos a no ser que reconozcas al remitente y sepas que el contenido es seguro.

---

**De:** "Conexiones e-distribución" <conexiones.edistribucion@sc.enel.com>  
**A:** "Carlos Lozano Sánchez" <clozano@dipta.cat>  
**Enviado:** Divendres, 19 Maig de 2023 10:38:20  
**Assumptes:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

e-distribución

Responent a la seva petició de subministrament presentada mitjançant el correu electrònic, l'informem que hem procedit a generar la sol·licitud 0000655826 i que procedim a l'estudi d'aquesta.

A partir d'aquest moment, és imprescindible que per a qualsevol consulta o gestió ens inclogui el número de sol·licitud informat anteriorment.

Si en el plànol d'ubicació no ens ha indicat el punt d'entrega de l'energia, per a agilitzar la gestió de la petició, preguem que ens el faciliti com més aviat millor.

Per a facilitar el seguiment de la seva sol·licitud, li relacionem quines són les properes passes en la gestió de la mateixa: 1. En els pròxims dies, li remetrem les condicions tècniques i econòmiques dels treballs legalment reservats a la distribuïdora. 2. Vostè podrà procedir a l'acceptació de l'opció que desitgi seguint les indicacions recollides en aquest document. L'acceptació es podrà realitzar mitjançant el pagament digital a través de la web privada de [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] o a través de l'enviament del justificant de transferència bancària al correu electrònic [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), dins del període de validesa informat. En els casos en què l'indiquem que pot procedir directament a la contractació del subministrament, haurà de dirigir-se a una Comercialitzadora de la seva lliure elecció. 3. Procedirem a l'execució dels treballs que ens siguin finalment encarregats.

A la nostra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] té a la seva disposició una Guia en detall sobre la

tramitació. I en aquesta web podrà consultar tant l'estat de la seva gestió, com els documents intercanviats entre les parts.

- Codi Expt NNSS: 0000655826
- Adreça del punt de subministrament: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA

Atentament,

**Servei d'Atenció Tècnica a Clients**  
Gestió de Connexions  
Telèfon 900 92 09 59  
Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

*L'informem que té a la seva disposició la nostra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] des d'on podrà sol·licitar una nova connexió de subministrament, la modificació d'una connexió existent, un nou punt de generació o un desplaçament de la línia, així com efectuar el pagament digital de les condicions tècniques/econòmiques, aportar i descarregar documentació relacionada amb la gestió i conèixer en tot moment l'estat de la seva sol·licitud. Per a obtenir un major detall de les funcionalitats de la nostra web tenim tota la informació a [Guiaperaltaconsultaconnexions.edistribucion.com](http://Guiaperaltaconsultaconnexions.edistribucion.com). Si encara no és usuari registrat de l'àrea privada de la web, premi en el següent enllaç per a donar-se d'alta [Altausuariizonprivada.zonaprivada.edistribucion.com](http://Altausuariizonprivada.zonaprivada.edistribucion.com)*

L'informem que E-distribución Redes Digitales és el responsable del tractament de les dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, excepte en cas d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que Endesa Distribución contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, la ubicació d'algun dels quals pot trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu.

D'altra banda, si vostè vol conèixer la finalitat del tractament de les seves dades personals així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat, conforme al Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que pot remetre una sol·licitud escrita i signada (adjuntant còpia del NIF) a l'adreça Sol·licitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Per a més informació pot consultar a la nostra web a l'apartat de privacitat a l'enllaç <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

**De:** lourdes.gomez@socotec.com  
**Enviado el:** 18/05/2023 10:18  
**Para:** conexiones.edistribucion@sc.enel.com  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

Buenos días,

En relación al correo recibido por la solicitud de nuevo expediente realizada hicimos llegar junto el escrito la carta de acreditación firmada por la Diputación de Tarragona que es el promotor del proyecto.

Si nos pueden indicar cuál ha sido el problema detectado, intentamos resolverlo, el documento que remitimos está firmado y con los datos correspondientes tanto de la Diputación de Tarragona (solicitante) como del representate (en este caso BAC/SOCOTEC).

Gracias, saludos,



**Lourdes Gómez Gómez**

Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)



Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

**De:** Conexiones e-distribución [<mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com>]  
**Enviado el:** jueves, 18 de mayo de 2023 10:08  
**Para:** Lourdes GOMEZ <[lourdes.gomez@socotec.com](mailto:lourdes.gomez@socotec.com)>  
**Asunto:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

e-distribución

Al revisar la documentación asociada a su solicitud, referente a su solicitud de generación, se ha detectado:

Referente a la carta de acreditación de representación, hemos detectado que:

- Debe aportarnos la carta de acreditación de representación debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante.

Con el fin de poder enviar al representante las comunicaciones derivadas del trámite de su solicitud, agradeceremos nos aporte la carta de acreditación de representación en los términos arriba indicados.

Atentamente,

**Servicio de Atención Técnica a Clientes**

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada.zonaprivada.edistribucion.com](http://Altausuariozonaprivada.zonaprivada.edistribucion.com)**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** [conexiones.edistribucion@sc.enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@sc.enel.com)

**Enviado el:** 17/05/2023 10:42

**Para:** [lourdes.gomez@socotec.com](mailto:lourdes.gomez@socotec.com)

**Asunto:** RE: Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

e-distribución

Al revisar la documentación asociada a su solicitud,

referente a su Presolicitud de Variante o Desplazamiento, hemos detectado que:

- Es necesario que nos envíe el formulario de presolicitud debidamente firmado por el solicitante.

Con el fin de poder tramitar su solicitud, agradeceremos nos aporte la información solicitada. Le informamos que también puede formalizar su solicitud a través de nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] (área privada), donde también podrá hacer un seguimiento de la evolución de la misma.

Atentamente,

#### Servicio de Atención Técnica a Clientes

Gestión de Conexiones

Teléfono 900 92 09 59

Email [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com)

**Le informamos que tiene a su disposición nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) [edistribucion.com] donde podrá solicitar una nueva conexión de suministro, la modificación de una conexión existente, un nuevo punto de generación o un desplazamiento de línea, así como efectuar el pago digital de las condiciones técnico/económicas, aportar y descargar documentación relacionada con la gestión y conocer en todo momento el estado de su solicitud. Para obtener un mayor detalle de las funcionalidades de nuestra web tenemos toda la información en [Guiaparaaltayconsultaconexiones \[edistribucion.com\]](http://Guiaparaaltayconsultaconexiones.edistribucion.com). Si todavía no es usuario registrado del área privada de la web, pinche en el siguiente enlace para darse de alta [Altausuariozonaprivada \[zonaprivada.edistribucion.com\]](http://Altausuariozonaprivada.zonaprivada.edistribucion.com)**

Le informamos de que E-distribución Redes Digitales es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

Asimismo, si usted quiere conocer la finalidad del tratamiento de sus datos personales así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, conforme al Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede remitir una solicitud escrita y firmada (adjuntando copia del NIF) a la dirección Solicitudes RGPD e-distribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. Para mayor información, puede consultar en nuestra web en su apartado de privacidad en <https://www.edistribucion.com/es/privacidad.html> [edistribucion.com]

</font

**De:** [lourdes.gomez@socotec.com](mailto:lourdes.gomez@socotec.com)

**Enviado el:** 17/05/2023 10:42

**Para:** [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com)

**Asunto:** Rapita EMT-03. Expediente 0000595496-peticion nuevo expediente TODO ENDESA

Bon dia,

Com a encarregats per a la redacció del projecte "Condicionament de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta). Tram PK 0+000 al 9+790", per a la Diputació de Tarragona, ens dirigim a la seva empresa per sol·licitar el re-estudi de l'expedient NNSS 0000595496 versió TOT CLIENT, prèviament anul·lat, i obtenir un nou expedient amb les mateixes actuacions d'aquesta variant en versió TOT ENDESA.


L'estudi original NNSS 0000595496 situat a CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA. inclou el desplaçament de la línia de MT i CT propietat d'ENDESA, situats al terme municipal de La Ràpita (Tarragona) i afectats per les obres del projecte.

Per completar la petició del nou expedient, enviem amb aquest correu el formulari de pre-sol·licitud amb l'acreditació corresponent, plànol PDF de situació de la línia actual i la proposta de reposició de la línia afectada rebuda dins l'expedient 0000595496.

Aquesta petició correspon a l'afectació amb assignació 09 SA/EMT-03 dins de projecte i que forma part del conjunt de 14 afectacions detectades al total del projecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta addicional.

Salutacions,



**Lourdes Gómez Gómez**  
Senior Consultant

T +34 932 244 370

Ávila, 138, 3ª | 08018 Barcelona

[www.socotec.es](http://www.socotec.es)





Think of the environment before printing this e-mail

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law.

In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the customer is informed and accepts the incorporation of their data to a file under their responsibility whose purpose is to manage the relationship with this company. Personal data may be transferred to Public Authorities in order to comply with the corresponding legal obligations. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition, portability and oblivion by sending an e-mail to [rgpd@bacecg.com](mailto:rgpd@bacecg.com) or by post to Calle Ávila, 138, third floor, 08018 Barcelona. This message and its attachments are CONFIDENTIAL and only for the use of the addressees. Any alteration or forwarding of the same is expressly prohibited without the prior consent of this notary's office. If you are not the addressee and have received this message in error, we would be grateful if you would inform the sender and proceed to destroy it.

---

**De:** e-distribución NC noreply <ncdistribucion@sc.enel.com>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de junio de 2023 14:24  
**Para:** Lourdes GOMEZ  
**Asunto:** ENDESA Carta Contestación - Expediente 0000655826  
**Datos adjuntos:** R\_Carta\_Contestacion\_CTE\_0000655826\_27062023\_141123.pdf

**EXTERNAL SENDER:** Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.  
**EXPEDITEUR EXTERNE:** Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.



Estimado Sr/Estimada Sra.:

Desde **EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal** nos ponemos en contacto con Ud. para adjuntarle con el presente e-mail las condiciones técnico-económicas de la Solicitud 0000655826 sita en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica **900920959**, o por correo electrónico en la dirección [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com).

---

**ATENCIÓN:** Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal**, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60 Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).



**BAC ENGINEERING CONSULTANCY S.L**  
C/ÁVILA 138, 3  
08018 - BARCELONA  
A la Atención de LOURDES GOMEZ

Ref. Solicitud: 0000655826  
Tipo Solicitud: SERVICIOS - VARIANTES  
Dirección del Suministro: CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA  
Fecha: 27 de junio de 2023

Estimado cliente,

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación a su solicitud de modificación de instalaciones existentes.

Conforme a lo establecido en el RD 1048/2013, le acompañamos la siguiente documentación:

- **Presupuesto** de los trabajos de entronque, refuerzo o adecuación de la red existente, cuyo importe asciende a **37.426,32 €** (IVA\IGIC\IPSI incluido)<sup>1</sup> y que ejecutará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- **Pliego de Condiciones Técnicas** de los trabajos necesarios.

Tenga presente que:

- Los trabajos de extensión de red deberán ser realizados a su cargo por un instalador autorizado de su elección.

La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de **6 meses**. Durante este periodo puede aceptarlas realizando el pago de este importe por alguno de los siguientes medios:

- Mediante tarjeta bancaria a través del siguiente enlace: <https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000007WluC> o accediendo al portal privado de la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com) y desde el detalle de la solicitud proceder al pago.
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES61-2100-2931-91-0200133488, indicando en el concepto el texto literal: **"CNX 0000655826"**. En este caso deberá enviarnos el justificante de la misma al correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o desde el área privada de nuestra web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), a través del servicio "Conexión a la red" y seleccionando esta solicitud en el apartado "Tus solicitudes de conexión".

<sup>1</sup> Importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica.  
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Pueden realizar sus consultas sobre las condiciones de aceptación y pago para entidades del Sector Público a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

Las actuaciones a realizar se encuentran reguladas en el artículo 25.2 del RD 1048/2013 y resultan necesarias para atender el suministro solicitado. Además, las actuaciones detalladas deben ser realizadas por el distribuidor al ser éste el propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Por ello, el objeto del contrato que suscriban las partes debería consistir en una prestación de servicios consistente en la adecuación de la red de distribución eléctrica propiedad de e-distribución, actuaciones que permitirán, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias (Nueva Extensión de Red), dotar de potencia el punto de suministro solicitado en CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780, 43870, AMPOSTA, TARRAGONA.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de **DIPUTACIO DE TARRAGONA**<sup>2</sup> y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión.

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de **80 días hábiles**, a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la conexión.

Transcurrido el plazo de vigencia de estas condiciones técnico-económicas sin haber recibido su aceptación, se considerará no aceptada la propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de acceso y conexión.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). También puede consultar nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), para obtener mayor información.

Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo suministro.

Muchas gracias.

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**

Operaciones Comerciales  
Conexiones



<sup>2</sup> Si se trata de una Administración Pública, previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas deberán comunicarnos los códigos DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y, opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la factura que emitiremos a su nombre.

Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe la autorización de pago y facturación a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com), utilizando el modelo disponible en [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), apartado Conexiones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?, o solicitándolo a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

**PRESUPUESTO DETALLADO**

Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de entronque, adecuación, refuerzo o reforma a realizar en la red eléctrica de e-distribución.

No incluye las nuevas redes eléctricas que deben construirse desde nuestra red para atender a su solicitud de desvío de instalaciones. Será necesario que solicite un presupuesto de estos trabajos a un instalador autorizado.

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes:	30.524,74 €
Derechos de Supervisión <sup>3</sup> :	406,10 €
<b>Suma parcial:</b>	<b>30.930,84 €</b>
<b>IVA/IGIC/IPSI en vigor* (21%):</b>	<b>6.495,48 €</b>
<b>Total importe:</b>	<b>37.426,32 €</b>

\* importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica. Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com).

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del cliente.

<sup>3</sup> Los derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre.

**DESGLOSE PRESUPUESTO**

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Trabajos de adecuación de instalaciones existentes**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
6	44,93 €	PARARRAYOS:POM/25/10 ETU-6505	I	269,59 €
2	31,40 €	0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES	I	62,80 €
19	64,47 €	UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA (<50 UDS)	I	1.225,01 €
1	188,95 €	INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	I	188,95 €
1	1226,21 €	TAXES	I	1.226,21 €
190	5,95 €	TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	I	1.129,97 €
1	1.449,28 €	6710763 ANTIESC FIBRA AIS ANC 1,3 A 1,5M	I	1.449,28 €
1	171,05 €	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	171,05 €
1	206,31 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO	I	206,31 €
1	186,38 €	DESMONTAJE TRAF0 ACCESO DIRECTO O CTI	I	186,38 €
1	1074,54 €	PROJECTES	I	1.074,54 €
1743,2	2,23 €	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	I	3.887,68 €
20	15,46 €	TEND Y FIJACIÓN CIRC SOBRE APOYO CONV MT	I	309,20 €
1	573,80 €	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	I	573,80 €
3	5,64 €	COLOCACION PLACA INDICATIVA	I	16,93 €
3	550,53 €	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT	I	1.651,60 €
4	103,41 €	TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	I	413,63 €
1	187,21 €	DESM SECCIONADOR/FUSIBLE CUALQUIER TIPO	I	187,21 €
4	13,89 €	DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	I	55,54 €
2	32,47 €	0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR	I	64,94 €
1	433,38 €	CS/T.URB/S.ARQ/ESS	I	433,38 €
20	0,58 €	DESMONTAJE CABLE MT/BT CUALQUIER SECCION	I	11,59 €
200	3,48 €	DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE	I	695,52 €
2	2.047,71 €	MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO	I	4.095,43 €
1	147,29 €	PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL	I	147,29 €
1	1372,85 €	PERMISOS	I	1.372,85 €
3	5,71 €	6701271 RÓTULO IDENT CD FECSA ENDESA	I	17,12 €
6	300,99 €	0300023 PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA3	I	1.805,93 €
5	15,52 €	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D	I	77,62 €
4	78,50 €	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180	I	313,99 €
2	58,36 €	DESMONT TODO TIPO APARAMENTA EN CT/CTI	I	116,73 €
1	412,62 €	FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR	I	412,62 €
4	412,37 €	DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT	I	1.649,49 €
2	150,02 €	RETENSAR VANO EXISTENTE MT	I	300,03 €

1	188,82 €	ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. MT	I	188,82 €
300	1,74 €	MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG)	I	521,64 €
3	66,14 €	EMPALME MONOB FRIO 18/30KV 150 A 240MM2	I	198,41 €
6	43,05 €	TERMINAL EXT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2	I	258,33 €
4	48,21 €	CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT	I	192,83 €
2	83,16 €	CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT	I	166,32 €
2	1.382,43 €	APOYO METÁLICO C 3000 16 ZONA A ó B	I	2.764,87 €
15	5,99 €	CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2	I	89,78 €
6	57,25 €	SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN	I	343,53 €
<b>TOTAL</b>				<b>30.524,74 €</b>

**CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE**

**DSIC**

des.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
1	406,10 €	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	406,10 €
<b>TOTAL</b>				<b>406,10 €</b>

**CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE**

**Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora).**

Udes.	Descripción	Cargo*
1	EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGÍA)	N
2	JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT	N
1	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA	N
1	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR	N
1	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT	N

\*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.  
 N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.  
 C:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

**Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes.**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

Retirar LAMT y apoyos existentes, retirar seccionador, retirar PT XQ349, Anular conversión A/S, material y zanja para empalme MT, rétese vanos afectados

**Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente:**

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del cliente.

**Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:**

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente y el punto de entrega (CGP), a cargo del cliente.

Nuevas torres metálicas. Nuevas conversiones A/S.  
 Nueva LAMT con LA-56 y torre metálica. Nueva LSMT con 240 AL.  
 Nuevo CT prefabricado con trafo de 160 kVA 3L+P.

En caso de requerir trabajos de nueva extensión de red deberá solicitar su ejecución a un instalador autorizado y gestionar la cesión de las mismas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal según se indica en el anexo "TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN" incluido en la presente comunicación.

**TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN:**

Toda la documentación que se tenga que entregar, para dejar la correspondiente trazabilidad, tendrá que ser presentada en formato digital a través de [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com) o la web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), haciendo referencia a su expediente.

1. Se presentará 1 copia del Proyecto Eléctrico redactado por técnico competente en materia eléctrica para su revisión por nuestros Servicios Técnicos.
2. Una vez revisado y ajustado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios.
3. Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada previamente a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su aprobación o no, a dicha modificación.
4. Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Cliente, director de obra y representante de la empresa contratista, donde se designarán las personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretarán en la:
  - 4.1. El Cliente avisará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal con la suficiente antelación sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización 'in situ'. Se definirá también la documentación a aportar por el Cliente relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.
  - 4.2. El cliente y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos previos a la puesta en servicio.
  - 4.3. Los materiales utilizados deberán ser acordes a las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 1/2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de la Administración:

- a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus líneas de media tensión que la alimentan.
- b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras se conecten a sus líneas de alimentación.

Para que e-distribución pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el cliente presentará la documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la referencia de e-distribución (referencia de solicitud), aportando los 4 tipos de documentos que se describen a continuación **en formato pdf** :

- Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén las reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de que la instalación cumplirá con la legislación aplicable.
- Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y paralelismos con otros servicios.

- Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, suscrito por un ingeniero competente Director de obra.
- Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado el caso.
- Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los diferentes documentos.
- Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas...).
- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, firmado por un arquitecto debidamente acreditado.
- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993).
- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en caso de ser aportados por el cliente).
- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean realizadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal).
- Otra documentación de interés a propuesta del cliente o a petición de la empresa distribuidora (pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc.).

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción 1/2012 del Departamento de Empresa y Ocupación (Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) del 1 de febrero de 2012.

La puesta en servicio se realizará por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, una vez concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI y efectuadas por el Cliente las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna anomalía en el momento de dar tensión a las mismas.

**Hoja 2 – Condiciones adicionales a añadir a la hoja de TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y PROYECTO A NOMBRE DEL CLIENTE cuando el cliente ejecute las zanjas y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal intervenga como contratista para la ejecución de parte de los trabajos**

Junto con las condiciones generales y trámites establecidos en la hoja anterior que le sean de aplicación, la actuación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, en una obra compartida se dará sólo bajo las circunstancias que se indican:

- En todo caso, las zanjas y obra civil deberán constar en el proyecto general de urbanización, bajo la responsabilidad del cliente y de la dirección facultativa de la obra de urbanización.
- En el proyecto eléctrico para la legalización de la instalación, a nombre de la distribuidora, se hará constar que se ejecuta el trabajo en zanjas a realizar por el cliente de la urbanización.
- Para la presentación del proyecto a su aprobación administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, el cliente de la urbanización deberá aportar el permiso de autorización de las canalizaciones otorgado por el propietario del polígono, junto con un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno. En obras de actuación municipal será suficiente un escrito del Ayuntamiento donde conste la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno.
- El Director de la obra de urbanización general será del cliente o persona por él delegada.
- El cliente y EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal tendrán que firmar un documento de cesión de las zanjas, documento que facilitará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.
- El Coordinador de Seguridad será designado por el Cliente de la urbanización general, según el RD 1627/97, será quien elaborará el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y lo facilitará a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, aportará el Plan de Seguridad, específico para las obras que va a realizar, al coordinador quién deberá aprobarlo e incluirlo en el plan general de la urbanización.

### **CONDICIONS PARTICULARS DE L'ESTUDI TÈCNIC**

Estudi relacionat amb la realització dels treballs descrits a l'expedient 628840.

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals, oficials i particulars.

Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l'estudi tècnic seran gestionats pel sol·licitant i caldrà informar-ho a [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Una vegada s'hagi acceptat el pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats. En cas de no obtenir-se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia i s'estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals.

El client ha de reservar un espai accessible des de domini públic, al límit de la zona pública/privada i amb accés independent i accessible les 24h per a la ubicació del centre de transformació. En conseqüència, haurà de signar un document de cessió de terreny amb e-Distribución Redes Digitales S.L.U..

## DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT

En/Na *(nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio)*

.....  
amb NIF..... actuant com administrador i/o apoderat de *(nombre empresa principal solicitante)*....., amb CIF..... i domicili social a *(dirección social empresa principal)*....., municipi de .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### Encarrega i autoritza:

A *(empresa, ingeniería o representante)* ....., amb CIF..... i domicili social a ....., municipi de .....

Persona de contacte: .....

Telèfon de contacte: ..... Direcció email: .....

### A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal:

El pagament de la sol·licitud de *(Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red)*, inclosa l'emissió al seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents característiques al punt que s'indica,

Direcció del subministrament.....

Municipi: .....

Potència: .....kW.

Petició de subministrament nº: .....

Import a Pagar.....

Data de l'autorització: .....


Signatura de l'administrador/apoderat empresa principal

PROTECCIÓN DE DADES – L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte.

Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com)

AFECCIONS	
AJUNTAMENT	X
ACA	
GAS	
TIC	X
PARTICULAR	X
ADIF	
FFCC	
AENA	
GENERALITAT	
DIPUTACIÓ	X
CTRES ESTAT	
TELEFONICA	
AUTOPISTES	
PEIN	
ALTRES	

# TM DE AMPOSTA

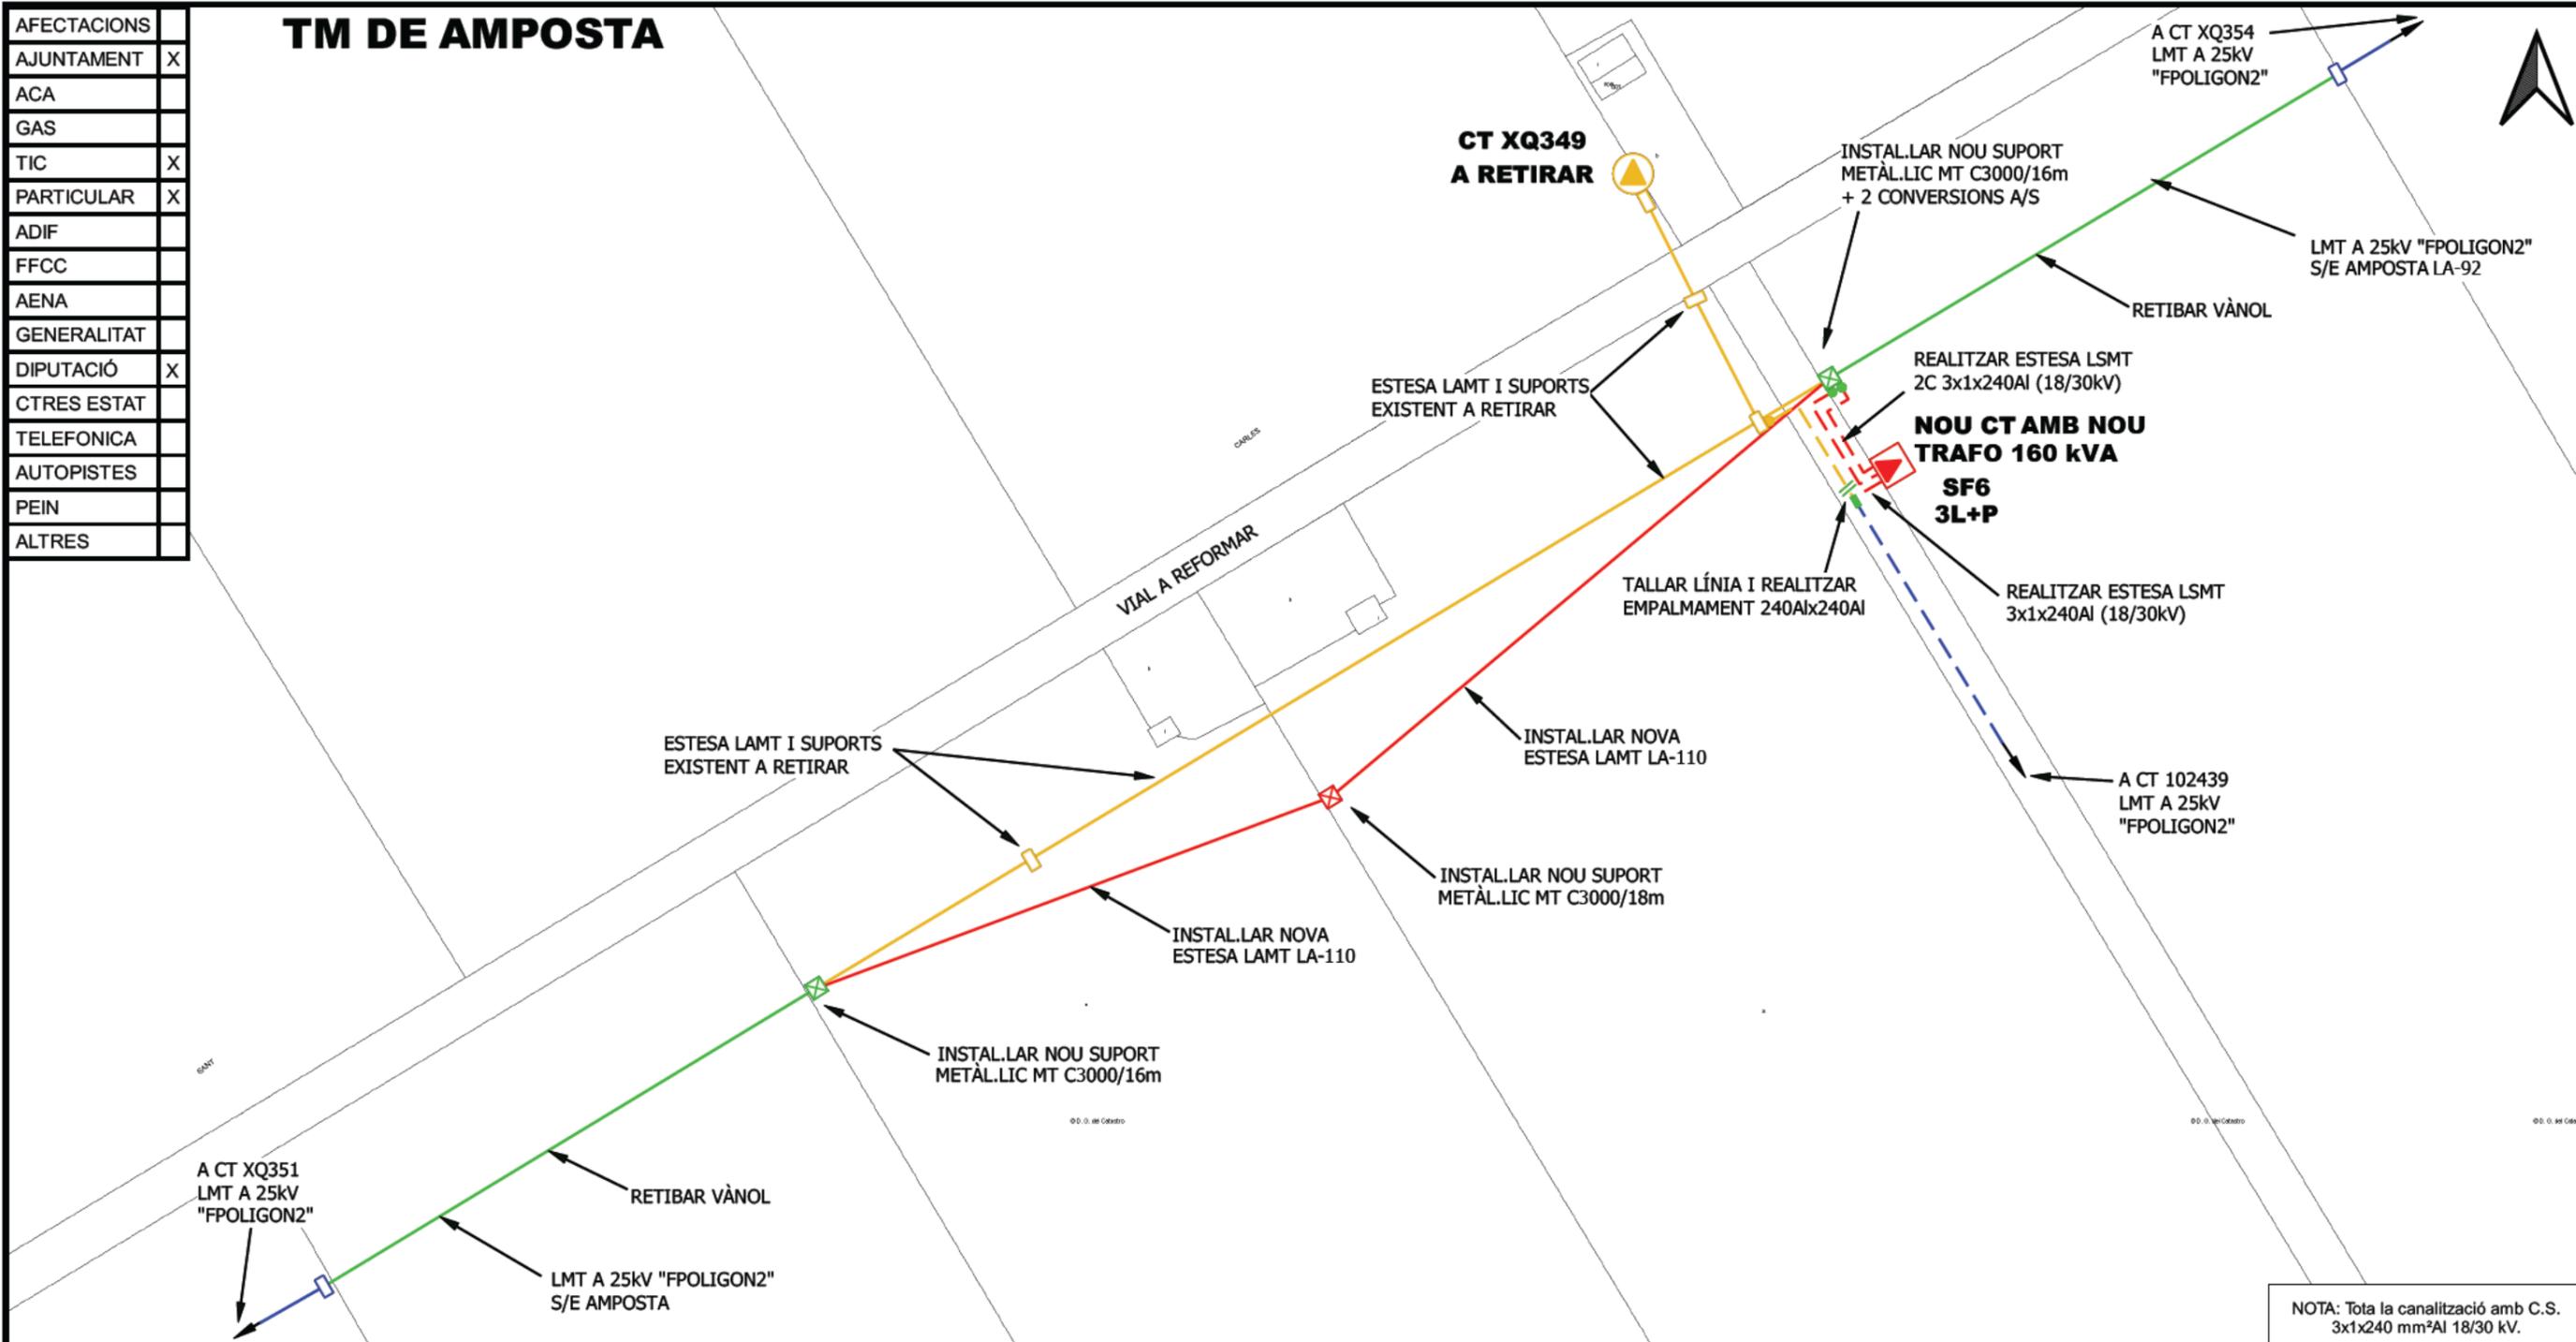

SIMBOLOGIA	
<span style="color: green;">—</span>	TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT
<span style="color: red;">—</span>	TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA
<span style="color: blue;">—</span>	XARXA EXISTENT
<span style="color: yellow;">—</span>	XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI
<span style="color: purple;">—</span>	XARXA SUPEDITADA

---	LÍNIA SUBTERRÀNIA
---	LÍNIA AÈRIA
	EMPALMAMENT
■	PUNTES MORTES
●	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.
⊠	TM (TORRE METÀ·LICA)
□	PH (SUPORT DE FORMIGÓ)
○	PF (SUPORT DE FUSTA)
▲	CD/CM (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ/MESURA)
▲	CDI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

**OBSERVACIONS:**  
 \* Estudi supeditat a la realització dels treballs de la sol·licitud 0000628840.  
 \* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.  
 \* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol·licitant.  
 \* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de l'obtenció de tots els permisos necessaris.

**EMT03**

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a realitzar directament pel peticionari.

**OBSERVACIONS GENERALS:**  
 A les zones d'entrada sortida de vehicles a les finques en les quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec.

**AVANTPROJECTE NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS**

## ESTUDI PER A VARIANT DE LÍNIA MT A 25KV CR SANT CARLES RAPITA A POBLENOU PK 6+780

	Núm. EXP: 0000655826	ET: LMT A 25kV "FPOLIGON2"	Data: [14/06/2023]
	Potència: kW		Format: DIN-A3
	Client: DIPUTACIO DE TARRAGONA		Escala: 1:1000
	TM DE AMPOSTA		Nº Plànol: 1 de 1
PLÀNOL DE PLANTA GENERAL MT			